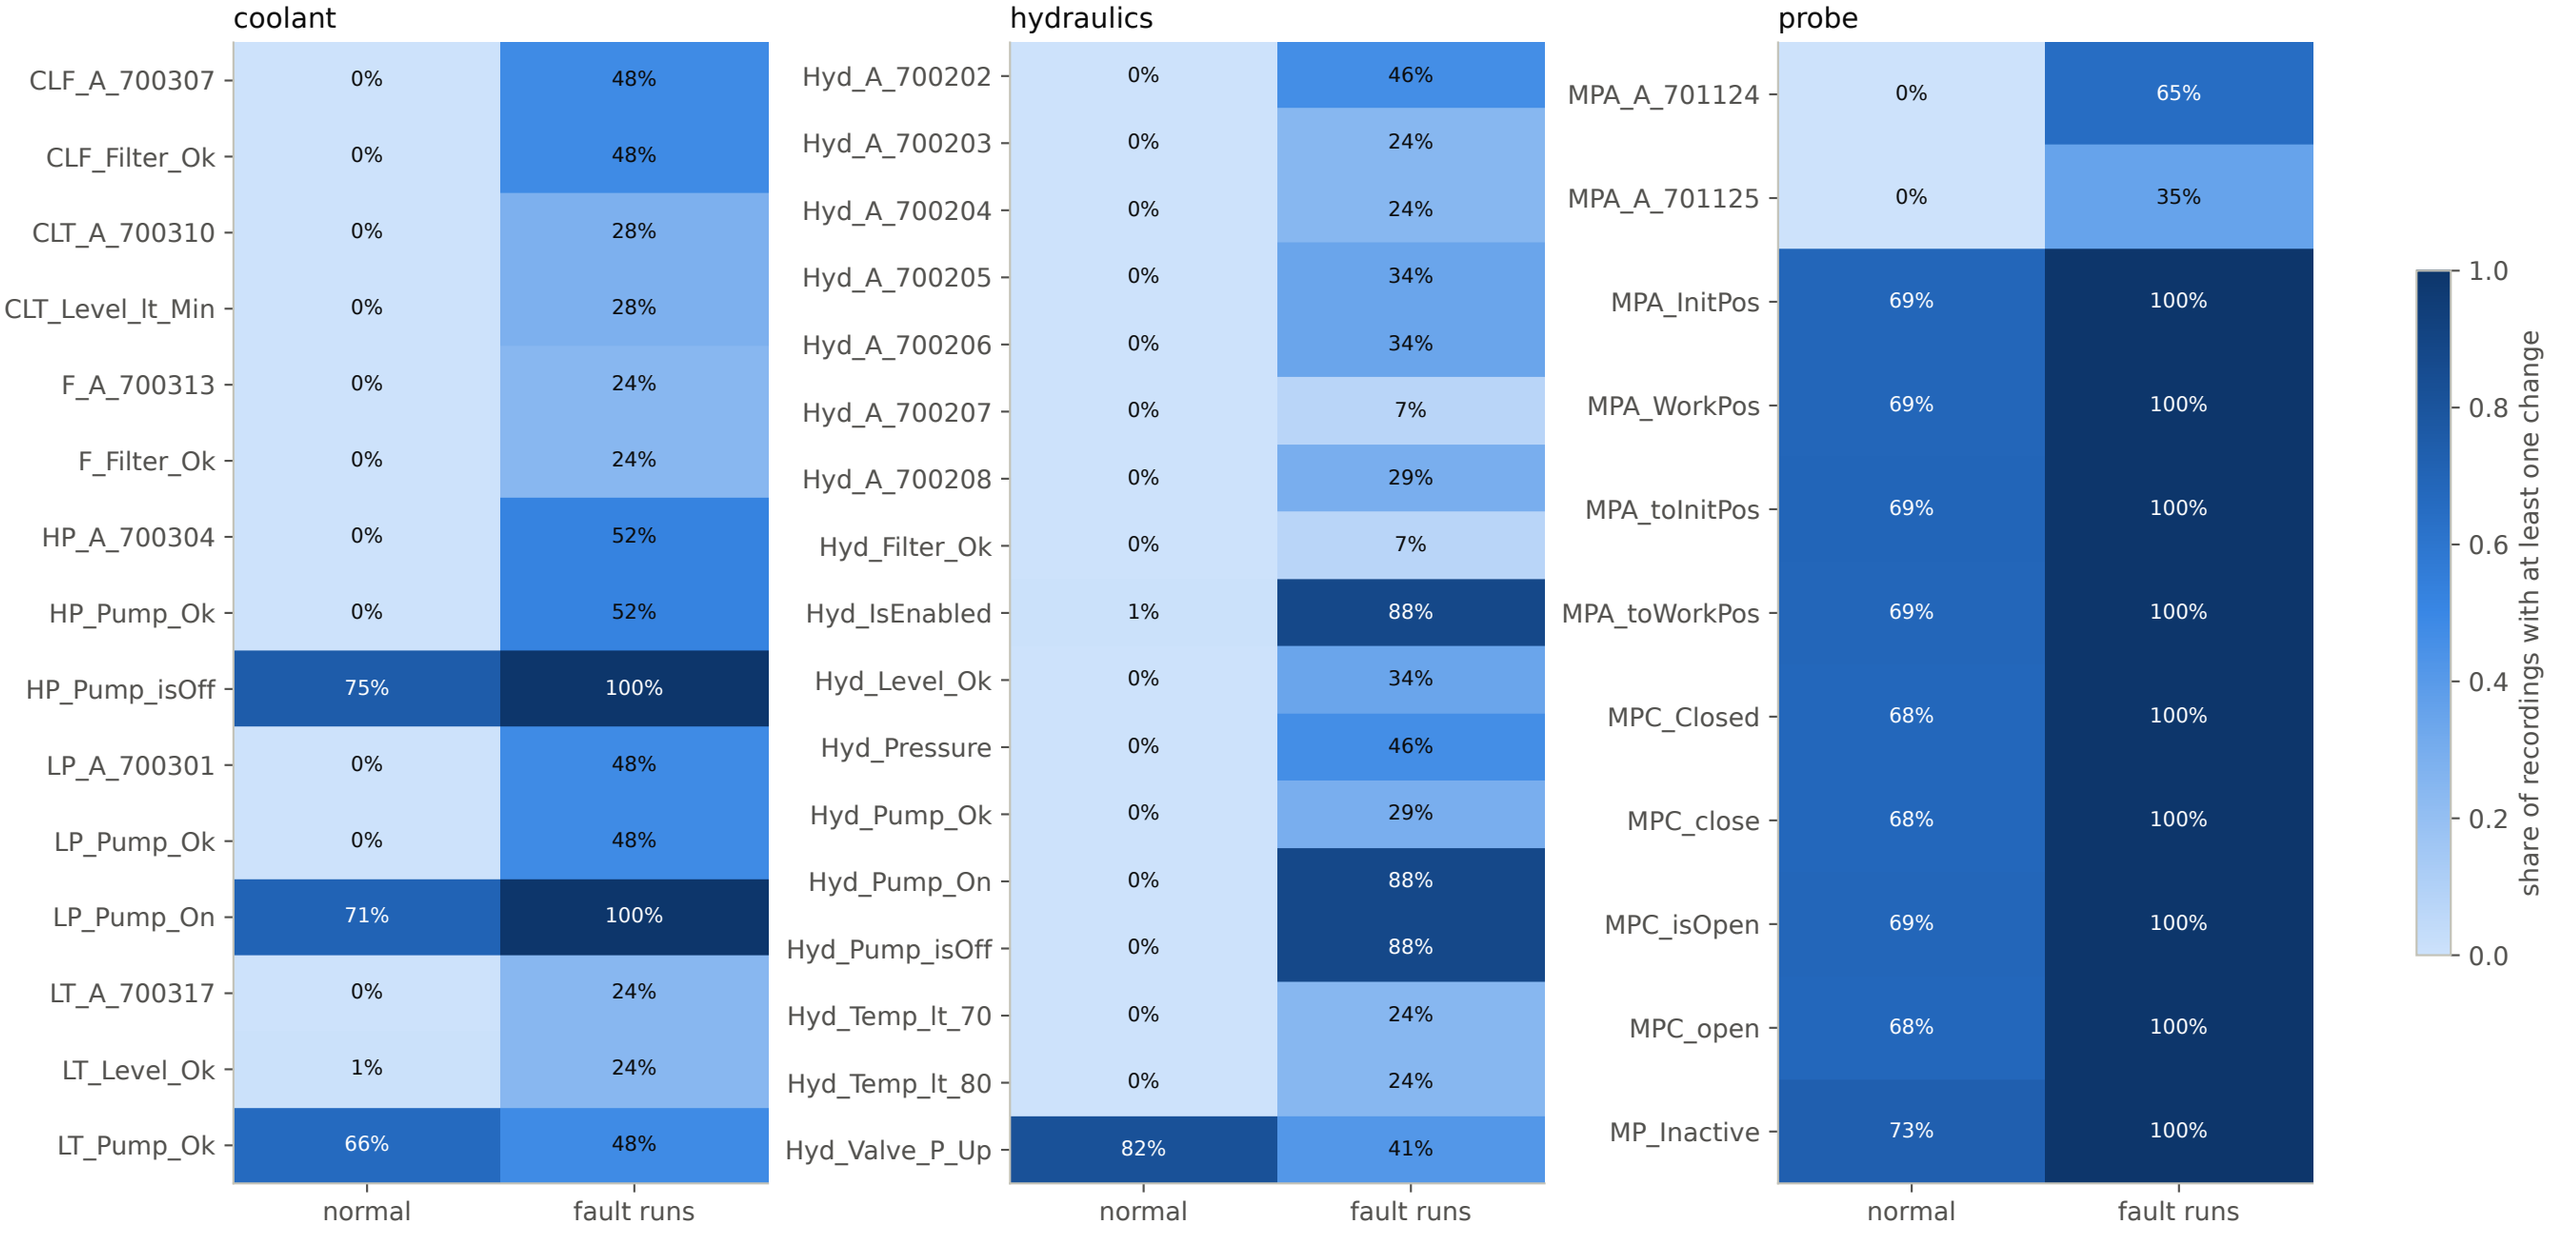
Which variables change at all? Normal operation vs own-subsystem fault runs
coolant
CLF_A_700307 0% 48%
CLF_Filter_Ok 0% 48%
CLT_A_700310 0% 28%
CLT_Level_lt_Min 0% 28%
F_A_700313 0% 24%
F_Filter_Ok 0% 24%
HP_A_700304 0% 52%
HP_Pump_Ok 0% 52%
HP_Pump_isOff 75% 100%
LP_A_700301 0% 48%
LP_Pump_Ok 0% 48%
LP_Pump_On 71% 100%
LT_A_700317 0% 24%
LT_Level_Ok 1% 24%
LT_Pump_Ok 66% 48%
normal
fault runs
hydraulics
Hyd_A_700202 0% 46%
Hyd_A_700203 0% 24%
Hyd_A_700204 0% 24%
Hyd_A_700205 0% 34%
Hyd_A_700206 0% 34%
Hyd_A_700207 0% 7%
Hyd_A_700208 0% 29%
Hyd_Filter_Ok 0% 7%
Hyd_IsEnabled 1% 88%
Hyd_Level_Ok 0% 34%
Hyd_Pressure 0% 46%
Hyd_Pump_Ok 0% 29%
Hyd_Pump_On 0% 88%
Hyd_Pump_isOff 0% 88%
Hyd_Temp_lt_70 0% 24%
Hyd_Temp_lt_80 0% 24%
Hyd_Valve_P_Up 82% 41%
normal
fault runs
probe
MPA_A_701124 0% 65%
MPA_A_701125 0% 35%
MPA_InitPos 69% 100%
MPA_WorkPos 69% 100%
MPA_toInitPos 69% 100%
MPA_toWorkPos 69% 100%
MPC_Closed 68% 100%
MPC_close 68% 100%
MPC_isOpen 69% 100%
MPC_open 68% 100%
MP_Inactive 73% 100%
normal
fault runs
share of recordings with at least one change
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0