
专业协调01：合拢共墙与一层平面

两户各内移1.00米；不缩放房间。单一共墙x=14.80米，尺寸基准沿用模型相对坐标。

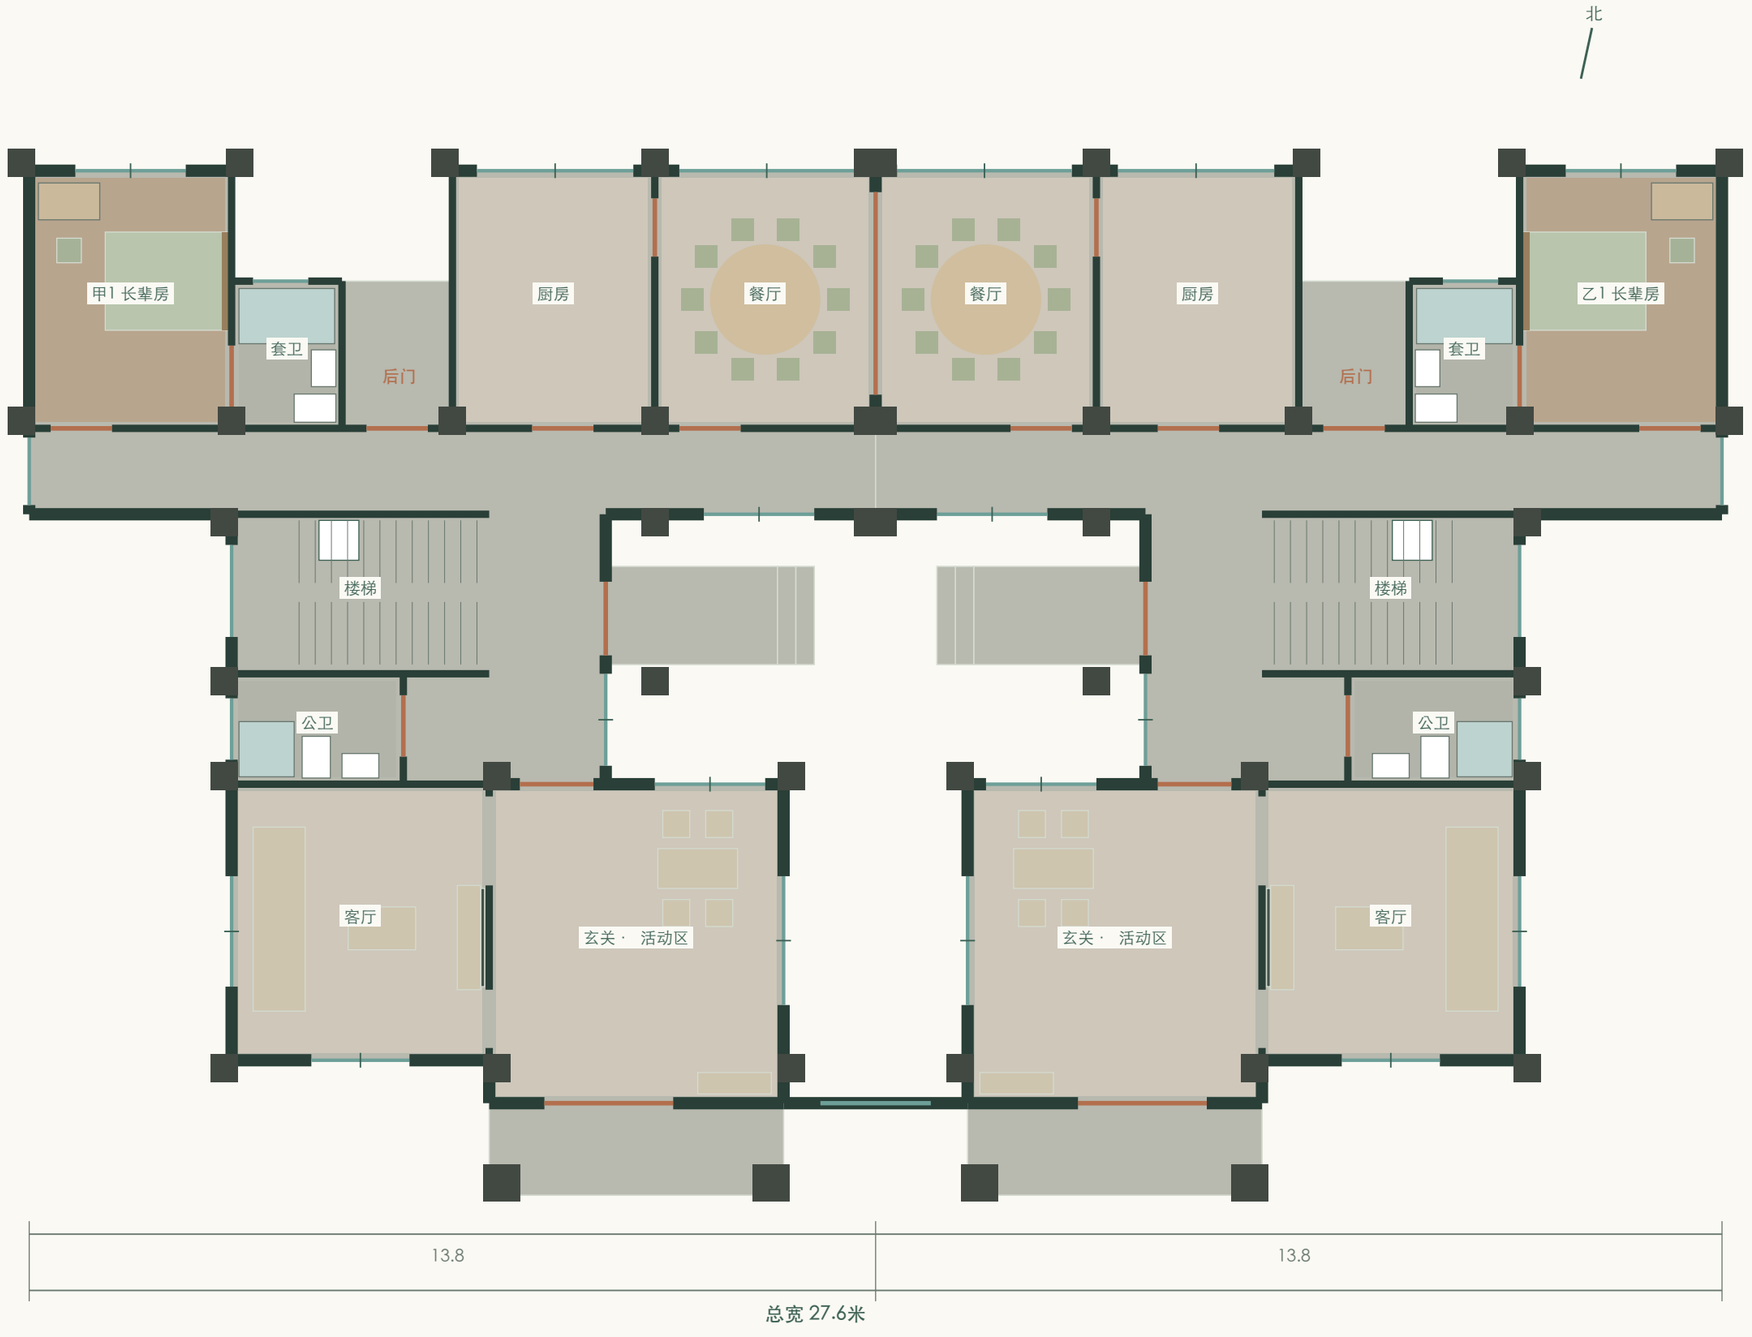

几何变更

层高3.90/3.30/3.30米；室外−0.45米，三级150毫米台阶。

总宽27.60米，两侧开间各13.80米。

取消原2.00×5.60米连接体，走廊中央共墙取消；朝天井恢复带窗轻质围护，梁柱、楼板边梁和新墙荷载须联合复核。


餐厅隔断参考洞长3.30米，梁柱与门头承载另定。

一层三角标记新增2处1.00米门洞；X侧门改窗；北侧通道北墙按标记取消，设后门及三级台阶。


天井门洞1.20米，门外平台2.80×1.60米，门扇全开后模型余深超过1.50米；实际净尺寸按门窗深化复核。非施工图，未定配筋与基础。

专业协调02：二、三层临空边缘与屋面

蓝线为保留的露台栏杆；深灰为恢复的走廊墙，青绿为新窗；屋顶及楼板边界不变。

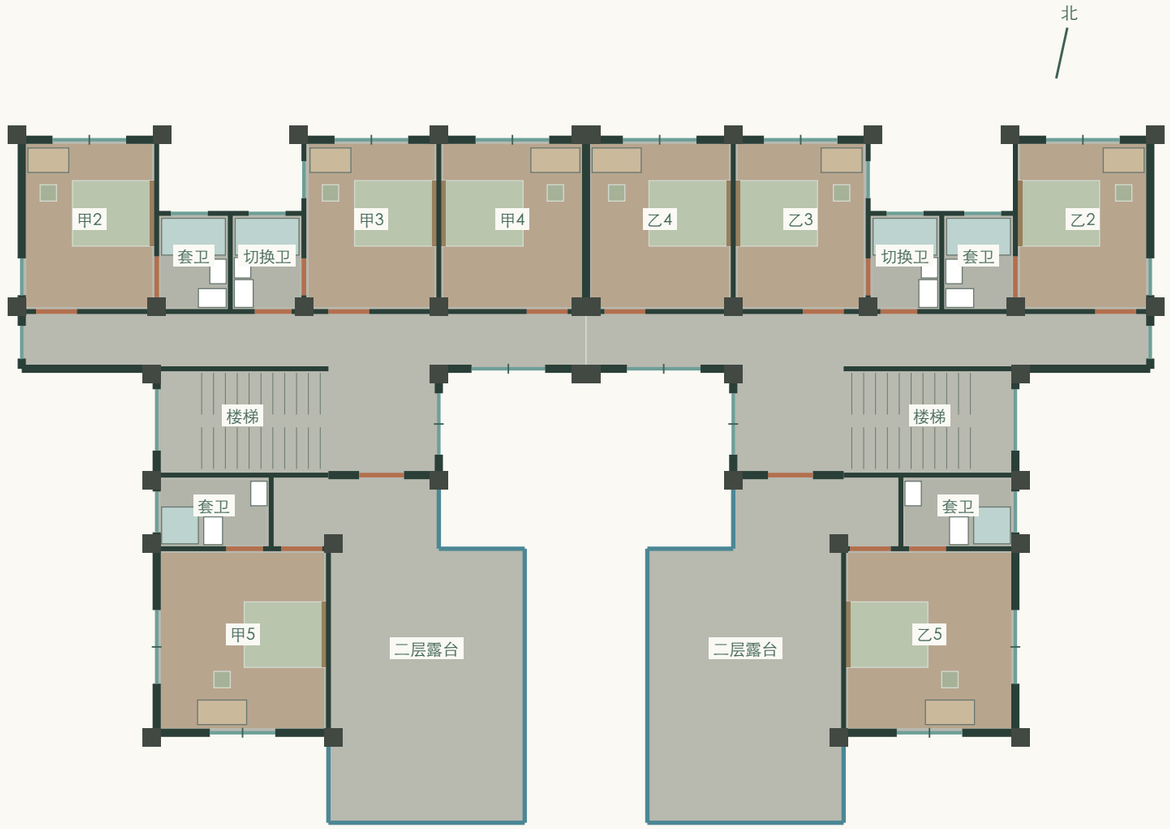

二层：有顶走廊加墙，露台及无顶前段敞开

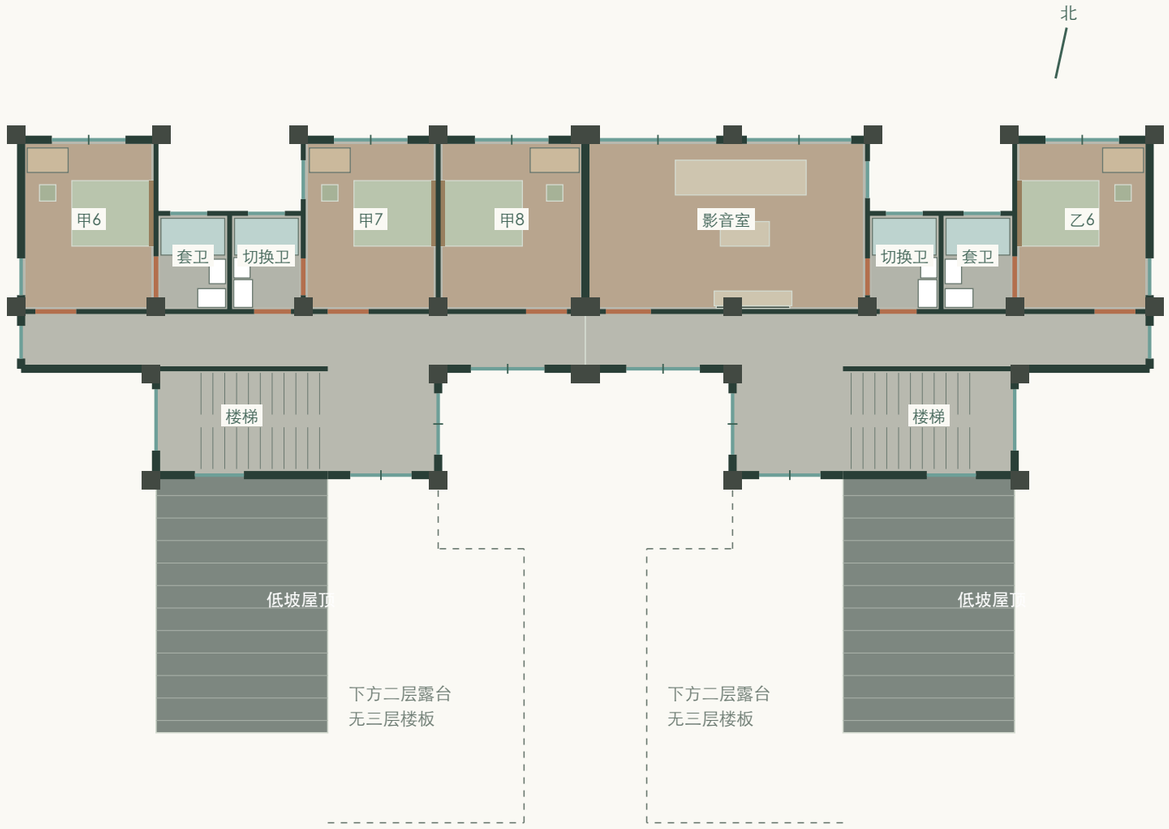

三层：走廊墙与窗恢复，X与低坡翼顶不变

二层露台共10段栏杆：0.35米炭灰砖纹基座，上部哑黑细竖杆与扶手，高度暂按1.20米建模；应复核实际完成面高度、竖杆间距、扶手、基座与边梁锚固。

后排主屋顶前坡约18°，楼梯并入连续坡面，二层卧室上方低坡顶约8°，向南入户侧排水；三层前部原露台楼板全部取消，不将坡屋面作为可走露台。

原两户中间4处侧窗封闭；共墙本体及屋顶接缝需同时明确防火、隔声、防水和结构连续性。

专业协调03：门窗统计与结构待办

仅完成方案几何筛查。未确定结构体系、地勘、构件截面及配筋，不能放行施工。

本轮门窗与功能核对

卧室 / 卫浴	14间 / 14处（42件洁具）
厨房 / 日常餐厅	2间 / 2间，合厅20席
洗衣位置	每户一层楼梯下1台，正面朝公共走廊
竖向标高	层高3.90/3.30/3.30米；室外−0.45米，三级150毫米台阶
窗总数	80处：44双扇、14单扇、14卫浴上悬、8固定窗
门总数	49处：45处平开、4处卫浴私用推拉门
共墙窗	原4处侧窗封闭，卧室北窗保留
几何筛查	按平移后的原柱状符号复核，无洞口投影重叠；45处近柱提示

坐标表已按整栋平移同步：甲户x+1.00米，乙户x−1.00米，共墙x=14.80米。门窗高度、洞口、栏杆与坡度均为方案意向；门窗表不能用于直接加工或施工。

下载逐洞口坐标及开启意向表（CSV）

正式结构设计应落实

1. 原图保留柱位随两栋平移；二层露台8处多余柱段取消，共墙处柱投影重叠，须确定合并、基础与沉降策略，不能将模型视为已定柱网。
2. 恢复围护的新增恒荷载、窗过梁、墙梁柱连接和下部支承；一层墙线与上层不重合，不能直接认定传力可行。
3. 餐厅3.30米开口上方的上部荷载传递；活动隔断本身不承重。
4. 主坡顶、低坡顶、檩条、屋架、檐沟及抗风连接。
5. 双扇外开窗的尺寸、五金、限位、玻璃和纱窗，以及室外通行净空。
6. 地基基础、重力、抗侧与抗震计算及签审图。

专业协调04：地面材料与采购接口

色彩和规格为选材方向；具体产品须核实用途、吸水率、湿面适用与耐污维护资料。



客厅 / 餐厅 / 玄关 / 厨房

800×800毫米 / 暖米灰细石纹瓷质砖

暖米灰、细石纹、细腻哑光。客餐厅尽量连续铺贴，厨房选厂商明确适用的易清洁表面。



卧室 / 影音室

200×1200毫米 / 浅橡木色木纹瓷质砖

低饱和浅橡木色，顺直或不超过三分之一错缝；不做人字拼，避免偏橙、强木结。



天井 / 露台 / 开敞走廊

600×600毫米 / 暖浅灰室外石纹瓷质砖

暖浅灰、细防滑石纹；按室外湿区适用性选样，兼顾泥水清洁与排水。楼梯从同色系列裁制踏步。



卫浴 / 淋浴区

300×300毫米 / 暖灰卫浴防滑瓷质砖

暖灰细防滑砖，配近色灰缝；适用于赤脚湿区，便于围绕地漏找坡。

长条木纹砖错缝和砖缝按厂家及实物平整度确定；本图不承诺任一厂家产品已通过项目选材。开敞走廊与天井采用室外湿区适用面，淋浴区另核赤脚湿态性能。不能把单一摩擦系数或哑光外观当作所有场地的安全证明。

地坪完成面、地漏与找坡、防水、接缝及门槛一并协调；普通同色勾缝须耐污且适应使用环境，室外不得把所有缝刚性填死。瓷质砖日常用适配的中性清洁剂与清水维护；按厂家方法清除残留并避免长期积油、皂膜或泥水。

参考：TCNA湿区用途分类、Marazzi室外瓷砖与安装维护说明；均不替代中国项目正式设计及实际产品报告。

专业协调05：门饰面颜色表

位置与洞口详见门窗协调CSV；以下颜色用于协调，不作涂层、门芯或防火等级承诺。



入户门 / 2处

烟熏胡桃色 / #806A55



卧室及普通室内门 / 21处

浅灰橡木色 / #B2A087



卫浴门 / 18处

暖灰米色 / #B9B6AA



北侧后门 / 2处

深暖灰 / #666C63



玄关 / 天井 / 露台门框 / 6处

炭灰细框 / #414944

入户和后门按户外使用环境核对耐候、防腐与五金；卫浴按耐湿、清洁和门锁条件核对。门体材料、面层与安全性能分别确认，不能以效果图木色认定门芯或结构。

同一颜色在木纹膜、烤漆、金属和玻璃框上会产生不同光泽和观感，应以同一现场光线下的实样批准。

专业协调06：天井侧恢复墙与门窗布置

新增16窗、4门；保留两户原有门窗、房间、柱位及坡屋顶边界。尺寸为方案意向。

每户新增窗：宽 × 高 / 窗台高（米）

一层玄关北窗	1.80 × 1.45 / 1.00
一层侧走廊	1.50 × 1.45 / 1.00
一层后排走廊	1.80 × 1.45 / 1.00
二层侧走廊	1.50 × 1.25 / 1.20
二层后排走廊	1.80 × 1.25 / 1.20
三层侧走廊	1.50 × 1.25 / 1.20
三层后排走廊	1.80 × 1.25 / 1.20
三层南端	1.50 × 1.25 / 1.20

每行甲、乙户各1处，窗头统一2.45米，把手中心意向高1.50米；窗均双扇中分向外开启。新洞口未与原柱状符号投影相交；该筛查不等于结构承载或抗震验算。

空间与实施核对

一层：玄关北窗设在通楼梯门东侧，避开转角窗开启范围，窗下不增柜体以保留活动桌拉椅空间。天井门洞1.20米，门外平台2.80×1.60米，后接三级150毫米高差；模型中门扇完全外开后仍有超过1.50米余深。两侧台阶之间约留2.00米通行。

二层：y=6.70至8.50米段上方无楼板，保留为露台过渡段；有顶走廊在y=8.50米设1.10米外开玻璃门。天井侧露台栏杆保留。

三层：有顶走廊南墙改窗，不设通向取消楼板处的门。

围护暂按200毫米外观建模，宜优先比选轻质墙；新增墙体荷载、边梁、连接、过梁与基础须结构设计确认。窗下及洞边实体段不能据本图认作已设计的构造柱。

统一炭灰窗框；外侧窗台排水、上口滴水、安全玻璃、限位、纱窗和实际净空须门窗深化。原低窗防护及全屋采光通风仍须整体核查，本页不作全屋合规结论。

协调依据：GB 55038-2025 第4.2.1条（公共走廊及开启窗）、第4.1.16条（临空外窗防护）、第4.2.7条（出入口与平台）。适用范围及项目落实由当地正式设计核定。

查看主管部门发布的规范摘录