
一层：两户生活空间与5米玄关厅

厅堂范围仅限两户南侧玄关· 活动区；其他一层空间仍为3.90米层高。

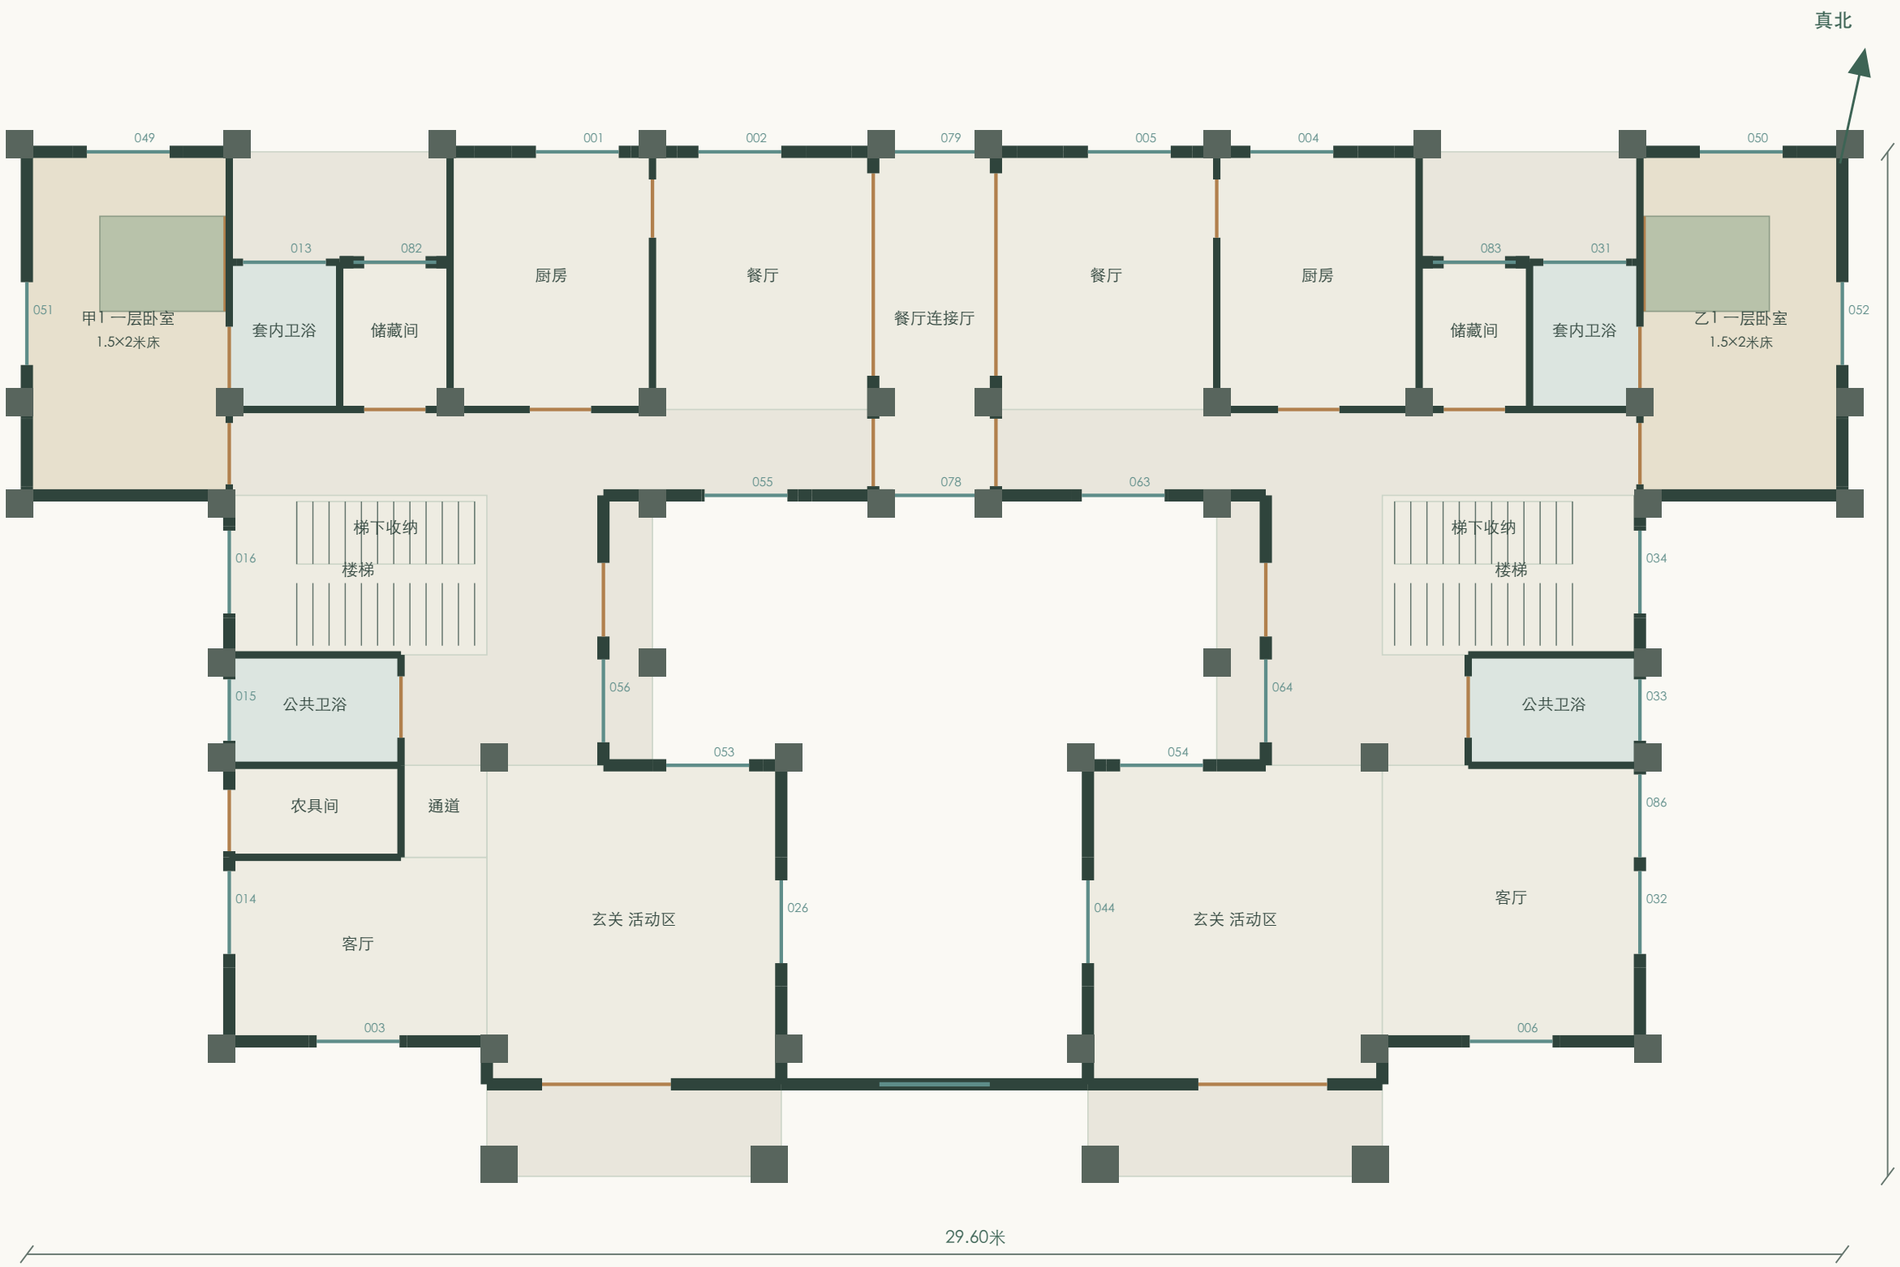

本层重点

1. 14间卧室与14处卫浴全屋保留；两间一层长辈房免爬楼。
2. 南侧两处玄关· 活动区层高5米；露台板厚暂按0.18米，未计梁吊顶净高约4.82米。
3. 一层连接厅保留；活动隔断可整块移走，共同年夜饭两桌20席。
4. 室外地面-0.45米，主要入口三级150毫米台阶；农具间仅甲户。

南向沿图下，真北按场地朝向保留，非正南正北轴线。

图例

- 墙与原柱
- 外窗
- 门洞 / 局部高差

二层：主楼面与抬高的洗衣露台

主楼面+3.90米；前露台和洗衣间+5.00米，局部高差1.10米经七级台阶衔接。



本层重点

1. 主楼面+3.90米，洗衣间及前露台+5.00米；色块标出抬高范围。
2. 七级台阶总高1.10米，单级约157毫米，六级踏面各300毫米。该处不是无障碍路线。
3. 抬高露台用1.20米砖砌栏板；北卧室取消外挑小阳台，门改为模数窗。
4. 洗衣间南门降低以避坡顶，北门保留2.35米；门洞和净高见局部详图。

南向沿图下，真北按场地朝向保留，非正南正北轴线。

图例

- 墙与原柱
- 外窗
- 门洞 / 局部高差

三层：对齐窄窗与原卧室功能

三层楼面+7.20米；北卧室不设阳台，北窗与下层同轴；原柱保留。



本层重点

1. 三层室内地面+7.20米，普通层高3.30米。
2. 三层窗1.35×1.90米；通常窗台0.90米，4扇南窗抬至1.20米以避坡顶。
3. 北侧卧室均改为1.35米宽外窗，不设外挑阳台；原柱和房间功能保留。
4. 不把前翼坡屋顶当作可走露台；屋顶形体沿用v4基线。


南向沿图下，真北按场地朝向保留，非正南正北轴线。

图例

- 墙与原柱
- 外窗
- 门洞 / 局部高差

标高关系：5米厅堂带来的局部抬高


5.00米是层高；梁、板、吊顶与设备厚度会继续减少室内净高。

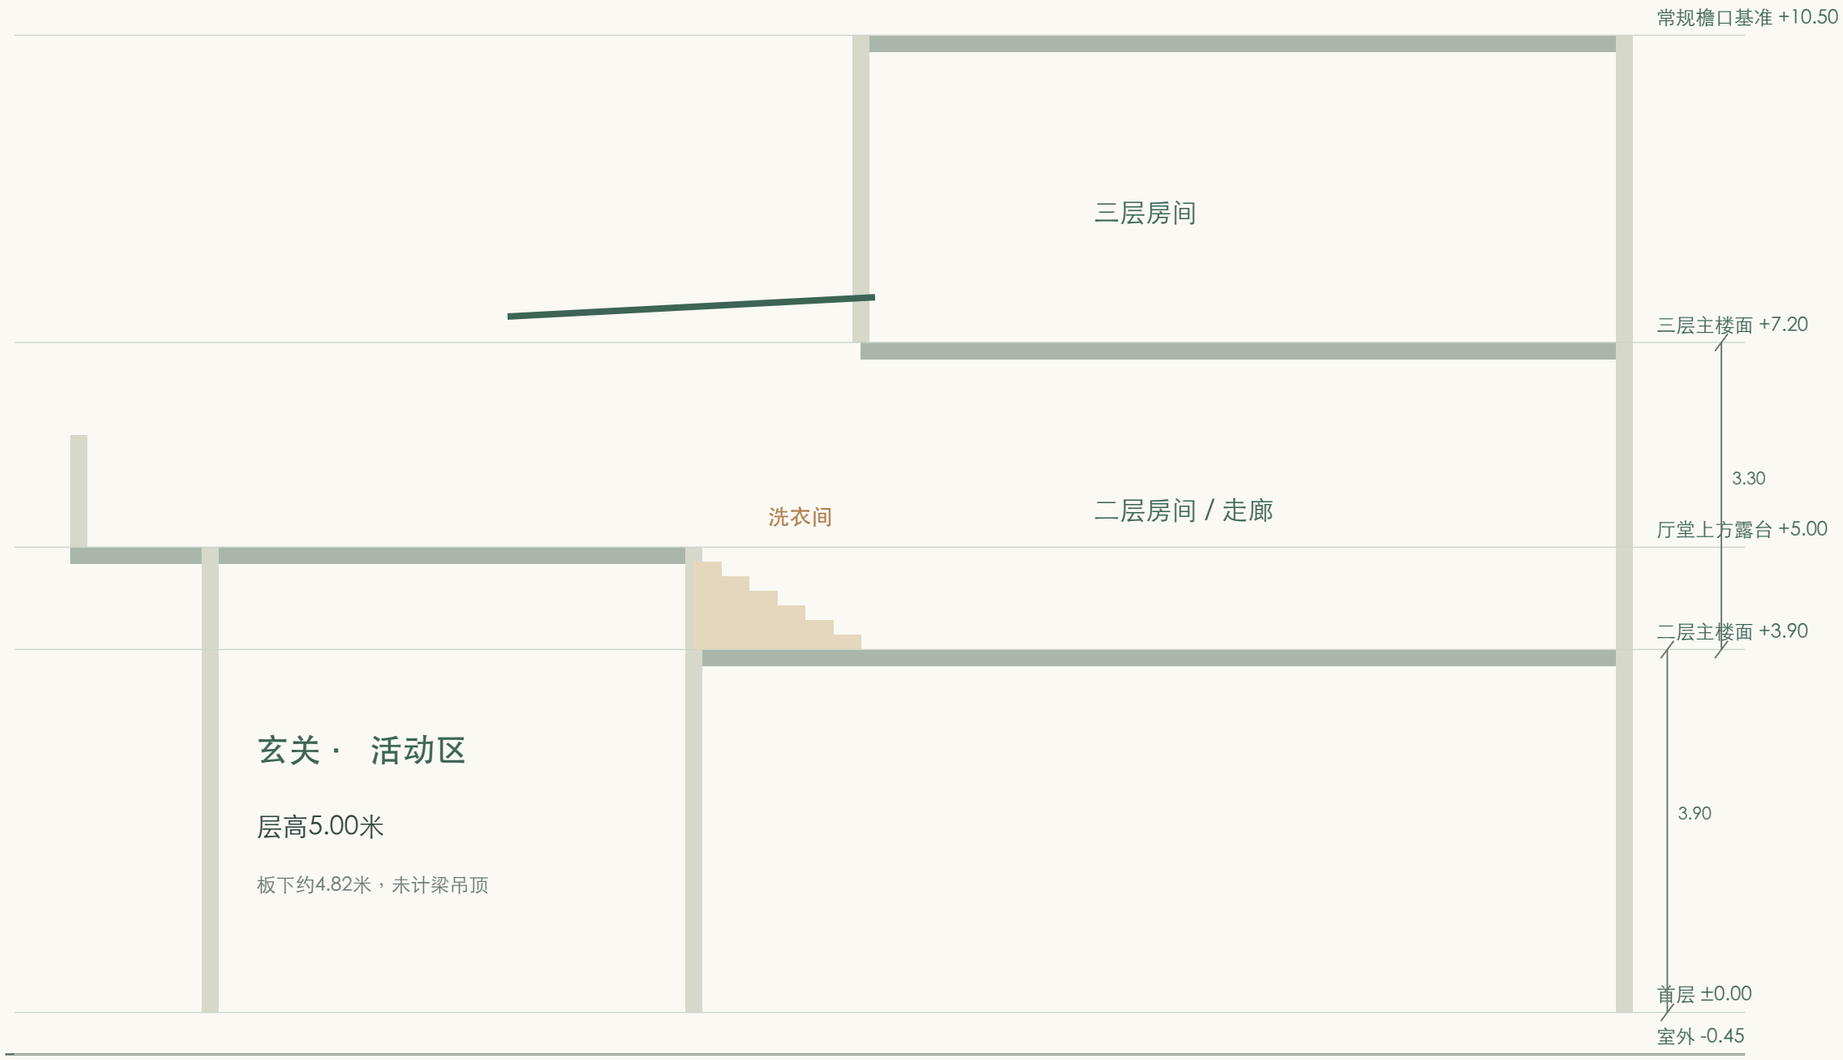

剖面按穿过玄关和洗衣间的方案轴线绘制，表示局部楼板的高度关系；未绘制正式梁截面和基础。普通二层卧室仍在+3.90米，未随玄关整体抬高。低坡屋顶形体不随洗衣间抬高，净高及门头须单独协调。

竖向连窗：规则、实际构成与例外

名义窗宽1.35米；优先跨一、二层同框，楼板处以不透明背板协调。

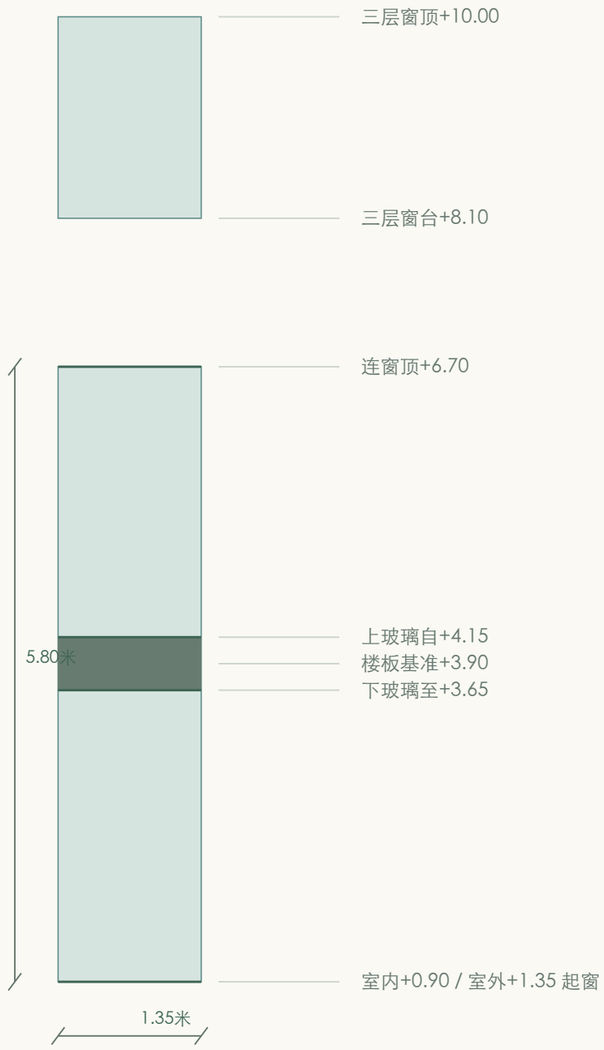

应达到的统一关系

一、二层连窗：窗台自室外+1.35米，即首层室内+0.90米；整体外观高5.80米至首层室内+6.70米。二层楼板保留，+3.65至+4.15米为0.50米不透明背板，连续玻璃不会穿过楼板。

三层窗1.35×1.90米，通常窗台+0.90米；4扇南窗抬至+1.20米、窗头+3.10米以避坡顶。窗台为方案协调值，原要求未给定。

从卫浴对应起点分段排布：窗间净墙宽不超过1.35米，窗边至实际外墙转角大于1.35米。要求应用于所有外窗，但柱、短墙和保留门无法全部满足。

本模型实际执行

现有89处外窗中，85处宽1.35米；21组构成真正的一、二层竖向连窗。4处前部卫浴窗受柱间净宽限制，宽1.00米；其余尺寸和排布例外逐窗列明。

北卧室取消阳台：10处阳台门改为同轴1.35米宽窗；二层窗台0.25米、窗头2.80米，三层窗台0.90米、窗头2.80米。下部固定玻璃、防坠及可达开启器须正式设计。


开启方式：原固定窗保持固定；其他以固定主玻璃加上部小外悬扇为主，避免巨型开启扇。

厅堂高5米，上方为露台，不能在空中悬置5.80米连窗；该处采用单层厅窗并明确标为例外。

两处储藏间门上高位窗宽1.35米、高1.00米，窗台2.65米、窗头3.65米；上部0.40米外悬，控制器降至1.45米。保留1.00米后门，此处不强做跨层连窗。

洗衣露台局部：通行、门与坡顶净高

局部台阶和门位专门协调；原二层卧室及主楼梯标高不变。

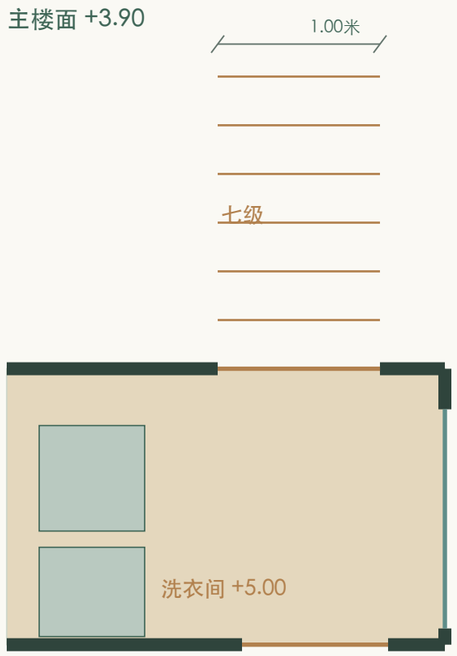

高差与通行

总高1.10米，七级每级约157毫米，六级踏面各300毫米，水平展开1.80米。手扶栏杆沿两侧布置，柱不移动。二层露台不是长辈日常免爬楼空间。

门位

北门接主楼通道，门洞宽1.00米、门头2.35米，贴墙推拉避免门扇扫过台阶；南门接露台，因坡顶降低门头，实配尺寸见本页数据。

坡顶净高

低坡屋顶保持原形体；抬高洗衣间后最低模型净高约2.327米，未扣保温、吊顶及设备。应综合选薄屋面系统与门头节点，不能把模型净高作为成品保证。

露台边缘

5米厅堂顶上前部8段栏板改砖砌，模型高1.20米。压顶、泛水、排水、防坠及砌体锚固需正式深化。

门位y=5.00米：模型洞宽0.90米，门头2.25米

门位y=6.70米：模型洞宽1.00米，门头2.35米

仅给出空间协调与模型意图；栏杆高度、踏步成品净尺寸、门槛、排水、湿区电气防护及结构支承需施工图落实。洗衣间与旁边卧室的隔墙应兼顾隔声、防水和检修。

逐窗协调表 01

坐标单位米；窗台、窗头为本层楼面相对值，带抬高地面的窗按本地完成面计；模数例外完整列示。

窗号	户 / 层	宽 × 高	窗台 / 窗头	窗洞端点（平面坐标）	协调例外 / 实际条件
W35-013	甲 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(3.52,14.90)→(4.88,14.90)	建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350
W35-015	甲 / 1	1.00 × 2.75	0.90 / 3.65	(3.30,7.10)→(3.30,8.10)	保留柱、后门及短墙限制：窗宽例外；不能切柱强做1350毫米
W35-082	甲 / 1	1.35 × 1.00	2.65 / 3.65	(5.33,14.90)→(6.67,14.90)	储藏间保留后门，门上1350毫米高位横窗：窗台2650毫米、窗高1000毫米，5.80米连窗高度例外；对应层为门洞、开敞露台、室内连接或不同房间布局：未组成5.80米连窗；建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350
W35-014	甲 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(3.30,3.62)→(3.30,4.97)	名义尺寸及位置关系符合本模型协调规则；仍须深化。
W35-016	甲 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(3.30,9.18)→(3.30,10.53)	建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350
W35-001	甲 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(8.30,16.70)→(9.65,16.70)	名义尺寸及位置关系符合本模型协调规则；仍须深化。
W35-002	甲 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(10.95,16.70)→(12.30,16.70)	名义尺寸及位置关系符合本模型协调规则；仍须深化。
W35-051	甲 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(0.00,13.22)→(0.00,14.57)	名义尺寸及位置关系符合本模型协调规则；仍须深化。
W35-049	甲 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(0.98,16.70)→(2.33,16.70)	建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350
W35-003	甲 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(4.72,2.20)→(6.08,2.20)	名义尺寸及位置关系符合本模型协调规则；仍须深化。
W35-056	甲 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(9.40,7.08)→(9.40,8.43)	对应层为门洞、开敞露台、室内连接或不同房间布局：未组成5.80米连窗；建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350
W35-053	甲 / 1	1.35 × 3.80	0.90 / 4.70	(10.43,6.70)→(11.78,6.70)	5米玄关厅上方为开敞露台：只设单层高窗，不做悬空5.80米连窗；对应层为门洞、开敞露台、室内连接或不同房间布局：未组成5.80米连窗；建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350
W35-055	甲 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(11.05,11.10)→(12.40,11.10)	名义尺寸及位置关系符合本模型协调规则；仍须深化。
W35-026	甲 / 1	1.35 × 3.80	0.90 / 4.70	(12.30,3.48)→(12.30,4.83)	5米玄关厅上方为开敞露台：只设单层高窗，不做悬空5.80米连窗；对应层为门洞、开敞露台、室内连接或不同房间布局：未组成5.80米连窗

复核原则：此表是模型几何与功能协调，不是结构计算或门窗加工表。三层窗高1.90米；通常窗台0.90米，4扇南窗1.20米，均为方案协调值。所有“符合”仅指当前模型尺寸关系，成品、净高、防火、采光及安全性能均需正式核定。

逐窗协调表 02

坐标单位米；窗台、窗头为本层楼面相对值，带抬高地面的窗按本地完成面计；模数例外完整列示。

窗号	户 / 层	宽 × 高	窗台 / 窗头	窗洞端点（平面坐标）	协调例外 / 实际条件
W35-017	甲 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(3.52,14.90)→(4.88,14.90)	建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350
W35-018	甲 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(5.33,14.90)→(6.67,14.90)	对应层为门洞、开敞露台、室内连接或不同房间布局：未组成5.80米连窗；建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350
W35-020	甲 / 2	1.00 × 2.55	0.25 / 2.80	(3.30,7.10)→(3.30,8.10)	保留柱、后门及短墙限制：窗宽例外；不能切柱强做1350毫米
W35-019	甲 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(3.30,3.62)→(3.30,4.97)	名义尺寸及位置关系符合本模型协调规则；仍须深化。
W35-085	甲 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(3.30,5.20)→(3.30,6.55)	对应层为门洞、开敞露台、室内连接或不同房间布局：未组成5.80米连窗
W35-021	甲 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(3.30,9.18)→(3.30,10.53)	建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350
W35-071	甲 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(13.80,13.22)→(13.80,14.57)	对应层为门洞、开敞露台、室内连接或不同房间布局：未组成5.80米连窗
W35-089	甲 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(8.30,16.70)→(9.65,16.70)	名义尺寸及位置关系符合本模型协调规则；仍须深化。
W35-090	甲 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(10.95,16.70)→(12.30,16.70)	名义尺寸及位置关系符合本模型协调规则；仍须深化。
W35-025	甲 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(0.00,13.22)→(0.00,14.57)	名义尺寸及位置关系符合本模型协调规则；仍须深化。
W35-088	甲 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(0.98,16.70)→(2.33,16.70)	建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350
W35-007	甲 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(4.72,2.20)→(6.08,2.20)	名义尺寸及位置关系符合本模型协调规则；仍须深化。
W35-027	甲 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(6.90,15.05)→(6.90,16.40)	对应层为门洞、开敞露台、室内连接或不同房间布局：未组成5.80米连窗；建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350
W35-080	甲 / 2	1.35 × 1.37	0.90 / 2.27	(10.20,5.10)→(10.20,6.45)	洗衣间楼面+5.00米且受坡顶约束：窗台、窗高例外；对应层为门洞、开敞露台、室内连接或不同房间布局：未组成5.80米连窗；建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350；相邻窗间连续净墙>1350毫米；抬高洗衣间与主楼面的墙段交接；如再增1350窗将逼近转角至约50毫米，保留实体边墙

复核原则：此表是模型几何与功能协调，不是结构计算或门窗加工表。三层窗高1.90米；通常窗台0.90米，4扇南窗1.20米，均为方案协调值。所有“符合”仅指当前模型尺寸关系，成品、净高、防火、采光及安全性能均需正式核定。

逐窗协调表 03

坐标单位米；窗台、窗头为本层楼面相对值，带抬高地面的窗按本地完成面计；模数例外完整列示。

窗号	户 / 层	宽 × 高	窗台 / 窗头	窗洞端点（平面坐标）	协调例外 / 实际条件
W35-058	甲 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(10.20,9.07)→(10.20,10.43)	对应层为门洞、开敞露台、室内连接或不同房间布局：未组成5.80米连窗；建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350
W35-057	甲 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(11.05,11.10)→(12.40,11.10)	建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350
W35-022	甲 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(3.52,14.90)→(4.88,14.90)	建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350
W35-023	甲 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(5.33,14.90)→(6.67,14.90)	建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350
W35-009	甲 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(3.30,9.18)→(3.30,10.53)	建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350
W35-073	甲 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(13.80,13.22)→(13.80,14.57)	名义尺寸及位置关系符合本模型协调规则；仍须深化。
W35-095	甲 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(8.30,16.70)→(9.65,16.70)	名义尺寸及位置关系符合本模型协调规则；仍须深化。
W35-096	甲 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(10.95,16.70)→(12.30,16.70)	名义尺寸及位置关系符合本模型协调规则；仍须深化。
W35-029	甲 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(0.00,13.22)→(0.00,14.57)	名义尺寸及位置关系符合本模型协调规则；仍须深化。
W35-061	甲 / 3	1.35 × 1.90	1.20 / 3.10	(4.70,8.50)→(6.05,8.50)	三层南窗台暂按1200毫米，避低坡屋面；1350×1900尺寸不变，原要求未给窗台高；下层该处为内部卫浴/楼梯墙或不存在三层的低屋顶：上下对应不强增悬空外窗
W35-062	甲 / 3	1.35 × 1.90	1.20 / 3.10	(7.35,8.50)→(8.70,8.50)	三层南窗台暂按1200毫米，避低坡屋面；1350×1900尺寸不变，原要求未给窗台高；下层该处为内部卫浴/楼梯墙或不存在三层的低屋顶：上下对应不强增悬空外窗
W35-094	甲 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(0.98,16.70)→(2.33,16.70)	建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350
W35-030	甲 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(6.90,15.05)→(6.90,16.40)	建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350
W35-060	甲 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(10.20,9.07)→(10.20,10.43)	建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350

复核原则：此表是模型几何与功能协调，不是结构计算或门窗加工表。三层窗高1.90米；通常窗台0.90米，4扇南窗1.20米，均为方案协调值。所有“符合”仅指当前模型尺寸关系，成品、净高、防火、采光及安全性能均需正式核定。

逐窗协调表 04

坐标单位米；窗台、窗头为本层楼面相对值，带抬高地面的窗按本地完成面计；模数例外完整列示。

窗号	户 / 层	宽 × 高	窗台 / 窗头	窗洞端点（平面坐标）	协调例外 / 实际条件
W35-059	甲 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(11.05,11.10)→(12.40,11.10)	建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350
W35-031	乙 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(26.07,14.90)→(24.73,14.90)	建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350
W35-033	乙 / 1	1.00 × 2.75	0.90 / 3.65	(26.30,7.10)→(26.30,8.10)	保留柱、后门及短墙限制：窗宽例外；不能切柱强做1350毫米
W35-083	乙 / 1	1.35 × 1.00	2.65 / 3.65	(22.93,14.90)→(24.27,14.90)	储藏间保留后门，门上1350毫米高位横窗：窗台2650毫米、窗高1000毫米，5.80米连窗高度例外；对应层为门洞、开敞露台、室内连接或不同房间布局：未组成5.80米连窗；建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350
W35-032	乙 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(26.30,3.62)→(26.30,4.97)	名义尺寸及位置关系符合本模型协调规则；仍须深化。
W35-086	乙 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(26.30,5.20)→(26.30,6.55)	名义尺寸及位置关系符合本模型协调规则；仍须深化。
W35-034	乙 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(26.30,9.18)→(26.30,10.53)	建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350
W35-005	乙 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(18.65,16.70)→(17.30,16.70)	名义尺寸及位置关系符合本模型协调规则；仍须深化。
W35-004	乙 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(21.30,16.70)→(19.95,16.70)	名义尺寸及位置关系符合本模型协调规则；仍须深化。
W35-052	乙 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(29.60,13.22)→(29.60,14.57)	名义尺寸及位置关系符合本模型协调规则；仍须深化。
W35-044	乙 / 1	1.35 × 3.80	0.90 / 4.70	(17.30,3.48)→(17.30,4.83)	5米玄关厅上方为开敞露台：只设单层高窗，不做悬空5.80米连窗；对应层为门洞、开敞露台、室内连接或不同房间布局：未组成5.80米连窗
W35-054	乙 / 1	1.35 × 3.80	0.90 / 4.70	(17.82,6.70)→(19.18,6.70)	5米玄关厅上方为开敞露台：只设单层高窗，不做悬空5.80米连窗；对应层为门洞、开敞露台、室内连接或不同房间布局：未组成5.80米连窗；建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350
W35-063	乙 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(18.55,11.10)→(17.20,11.10)	名义尺寸及位置关系符合本模型协调规则；仍须深化。
W35-064	乙 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(20.20,7.08)→(20.20,8.43)	对应层为门洞、开敞露台、室内连接或不同房间布局：未组成5.80米连窗；建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350

复核原则：此表是模型几何与功能协调，不是结构计算或门窗加工表。三层窗高1.90米；通常窗台0.90米，4扇南窗1.20米，均为方案协调值。所有“符合”仅指当前模型尺寸关系，成品、净高、防火、采光及安全性能均需正式核定。

逐窗协调表 05

坐标单位米；窗台、窗头为本层楼面相对值，带抬高地面的窗按本地完成面计；模数例外完整列示。

窗号	户 / 层	宽 × 高	窗台 / 窗头	窗洞端点（平面坐标）	协调例外 / 实际条件
W35-006	乙 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(23.52,2.20)→(24.88,2.20)	名义尺寸及位置关系符合本模型协调规则；仍须深化。
W35-050	乙 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(27.28,16.70)→(28.63,16.70)	建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350
W35-036	乙 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(22.93,14.90)→(24.27,14.90)	对应层为门洞、开敞露台、室内连接或不同房间布局：未组成5.80米连窗；建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350
W35-035	乙 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(26.07,14.90)→(24.73,14.90)	建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350
W35-038	乙 / 2	1.00 × 2.55	0.25 / 2.80	(26.30,7.10)→(26.30,8.10)	保留柱、后门及短墙限制：窗宽例外；不能切柱强做1350毫米
W35-037	乙 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(26.30,3.62)→(26.30,4.97)	名义尺寸及位置关系符合本模型协调规则；仍须深化。
W35-087	乙 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(26.30,5.20)→(26.30,6.55)	名义尺寸及位置关系符合本模型协调规则；仍须深化。
W35-039	乙 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(26.30,9.18)→(26.30,10.53)	建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350
W35-075	乙 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(15.80,13.22)→(15.80,14.57)	对应层为门洞、开敞露台、室内连接或不同房间布局：未组成5.80米连窗
W35-093	乙 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(17.30,16.70)→(18.65,16.70)	名义尺寸及位置关系符合本模型协调规则；仍须深化。
W35-092	乙 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(19.95,16.70)→(21.30,16.70)	名义尺寸及位置关系符合本模型协调规则；仍须深化。
W35-043	乙 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(29.60,13.22)→(29.60,14.57)	名义尺寸及位置关系符合本模型协调规则；仍须深化。
W35-065	乙 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(18.55,11.10)→(17.20,11.10)	建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350
W35-081	乙 / 2	1.35 × 1.37	0.90 / 2.27	(19.40,5.10)→(19.40,6.45)	洗衣间楼面+5.00米且受坡顶约束：窗台、窗高例外；对应层为门洞、开敞露台、室内连接或不同房间布局：未组成5.80米连窗；建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350；相邻窗间连续净墙>1350毫米；抬高洗衣间与主楼面的墙段交接；如再增1350窗将逼近转角至约50毫米，保留实体边墙

复核原则：此表是模型几何与功能协调，不是结构计算或门窗加工表。三层窗高1.90米；通常窗台0.90米，4扇南窗1.20米，均为方案协调值。所有“符合”仅指当前模型尺寸关系，成品、净高、防火、采光及安全性能均需正式核定。

逐窗协调表 06

坐标单位米；窗台、窗头为本层楼面相对值，带抬高地面的窗按本地完成面计；模数例外完整列示。

窗号	户 / 层	宽 × 高	窗台 / 窗头	窗洞端点（平面坐标）	协调例外 / 实际条件
W35-066	乙 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(19.40,9.07)→(19.40,10.43)	对应层为门洞、开敞露台、室内连接或不同房间布局：未组成5.80米连窗；建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350
W35-045	乙 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(22.70,15.05)→(22.70,16.40)	对应层为门洞、开敞露台、室内连接或不同房间布局：未组成5.80米连窗；建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350
W35-008	乙 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(23.52,2.20)→(24.88,2.20)	名义尺寸及位置关系符合本模型协调规则；仍须深化。
W35-091	乙 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(27.28,16.70)→(28.63,16.70)	建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350
W35-041	乙 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(22.93,14.90)→(24.27,14.90)	建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350
W35-040	乙 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(26.07,14.90)→(24.73,14.90)	建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350
W35-012	乙 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(26.30,9.18)→(26.30,10.53)	建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350
W35-077	乙 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(15.80,13.22)→(15.80,14.57)	名义尺寸及位置关系符合本模型协调规则；仍须深化。
W35-011	乙 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(18.65,16.70)→(17.30,16.70)	名义尺寸及位置关系符合本模型协调规则；仍须深化。
W35-010	乙 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(21.30,16.70)→(19.95,16.70)	名义尺寸及位置关系符合本模型协调规则；仍须深化。
W35-047	乙 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(29.60,13.22)→(29.60,14.57)	名义尺寸及位置关系符合本模型协调规则；仍须深化。
W35-069	乙 / 3	1.35 × 1.90	1.20 / 3.10	(22.25,8.50)→(20.90,8.50)	三层南窗台暂按1200毫米，避低坡屋面；1350×1900尺寸不变，原要求未给窗台高；下层该处为内部卫浴/楼梯墙或不存在三层的低屋顶：上下对应不强增悬空外窗
W35-068	乙 / 3	1.35 × 1.90	1.20 / 3.10	(24.90,8.50)→(23.55,8.50)	三层南窗台暂按1200毫米，避低坡屋面；1350×1900尺寸不变，原要求未给窗台高；下层该处为内部卫浴/楼梯墙或不存在三层的低屋顶：上下对应不强增悬空外窗
W35-084	乙 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(18.55,11.10)→(17.20,11.10)	建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350

复核原则：此表是模型几何与功能协调，不是结构计算或门窗加工表。三层窗高1.90米；通常窗台0.90米，4扇南窗1.20米，均为方案协调值。所有“符合”仅指当前模型尺寸关系，成品、净高、防火、采光及安全性能均需正式核定。

逐窗协调表 07

坐标单位米；窗台、窗头为本层楼面相对值，带抬高地面的窗按本地完成面计；模数例外完整列示。

窗号	户 / 层	宽 × 高	窗台 / 窗头	窗洞端点（平面坐标）	协调例外 / 实际条件
W35-067	乙 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(19.40,9.07)→(19.40,10.43)	建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350
W35-048	乙 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(22.70,15.05)→(22.70,16.40)	建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350
W35-097	乙 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(27.28,16.70)→(28.63,16.70)	建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350
W35-078	共 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(14.12,11.10)→(15.47,11.10)	对应层为门洞、开敞露台、室内连接或不同房间布局：未组成5.80米连窗；建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350
W35-079	共 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(14.12,16.70)→(15.47,16.70)	对应层为门洞、开敞露台、室内连接或不同房间布局：未组成5.80米连窗；建筑转角或短墙端部至窗边≤1350毫米，原柱及门/房间不变；该段尺寸不足以同时容纳1350窗与双边>1350

复核原则：此表是模型几何与功能协调，不是结构计算或门窗加工表。三层窗高1.90米；通常窗台0.90米，4扇南窗1.20米，均为方案协调值。所有“符合”仅指当前模型尺寸关系，成品、净高、防火、采光及安全性能均需正式核定。