
一层：两户生活空间与5米玄关厅

厅堂范围仅限两户南侧玄关· 活动区；其他一层空间仍为3.90米层高。

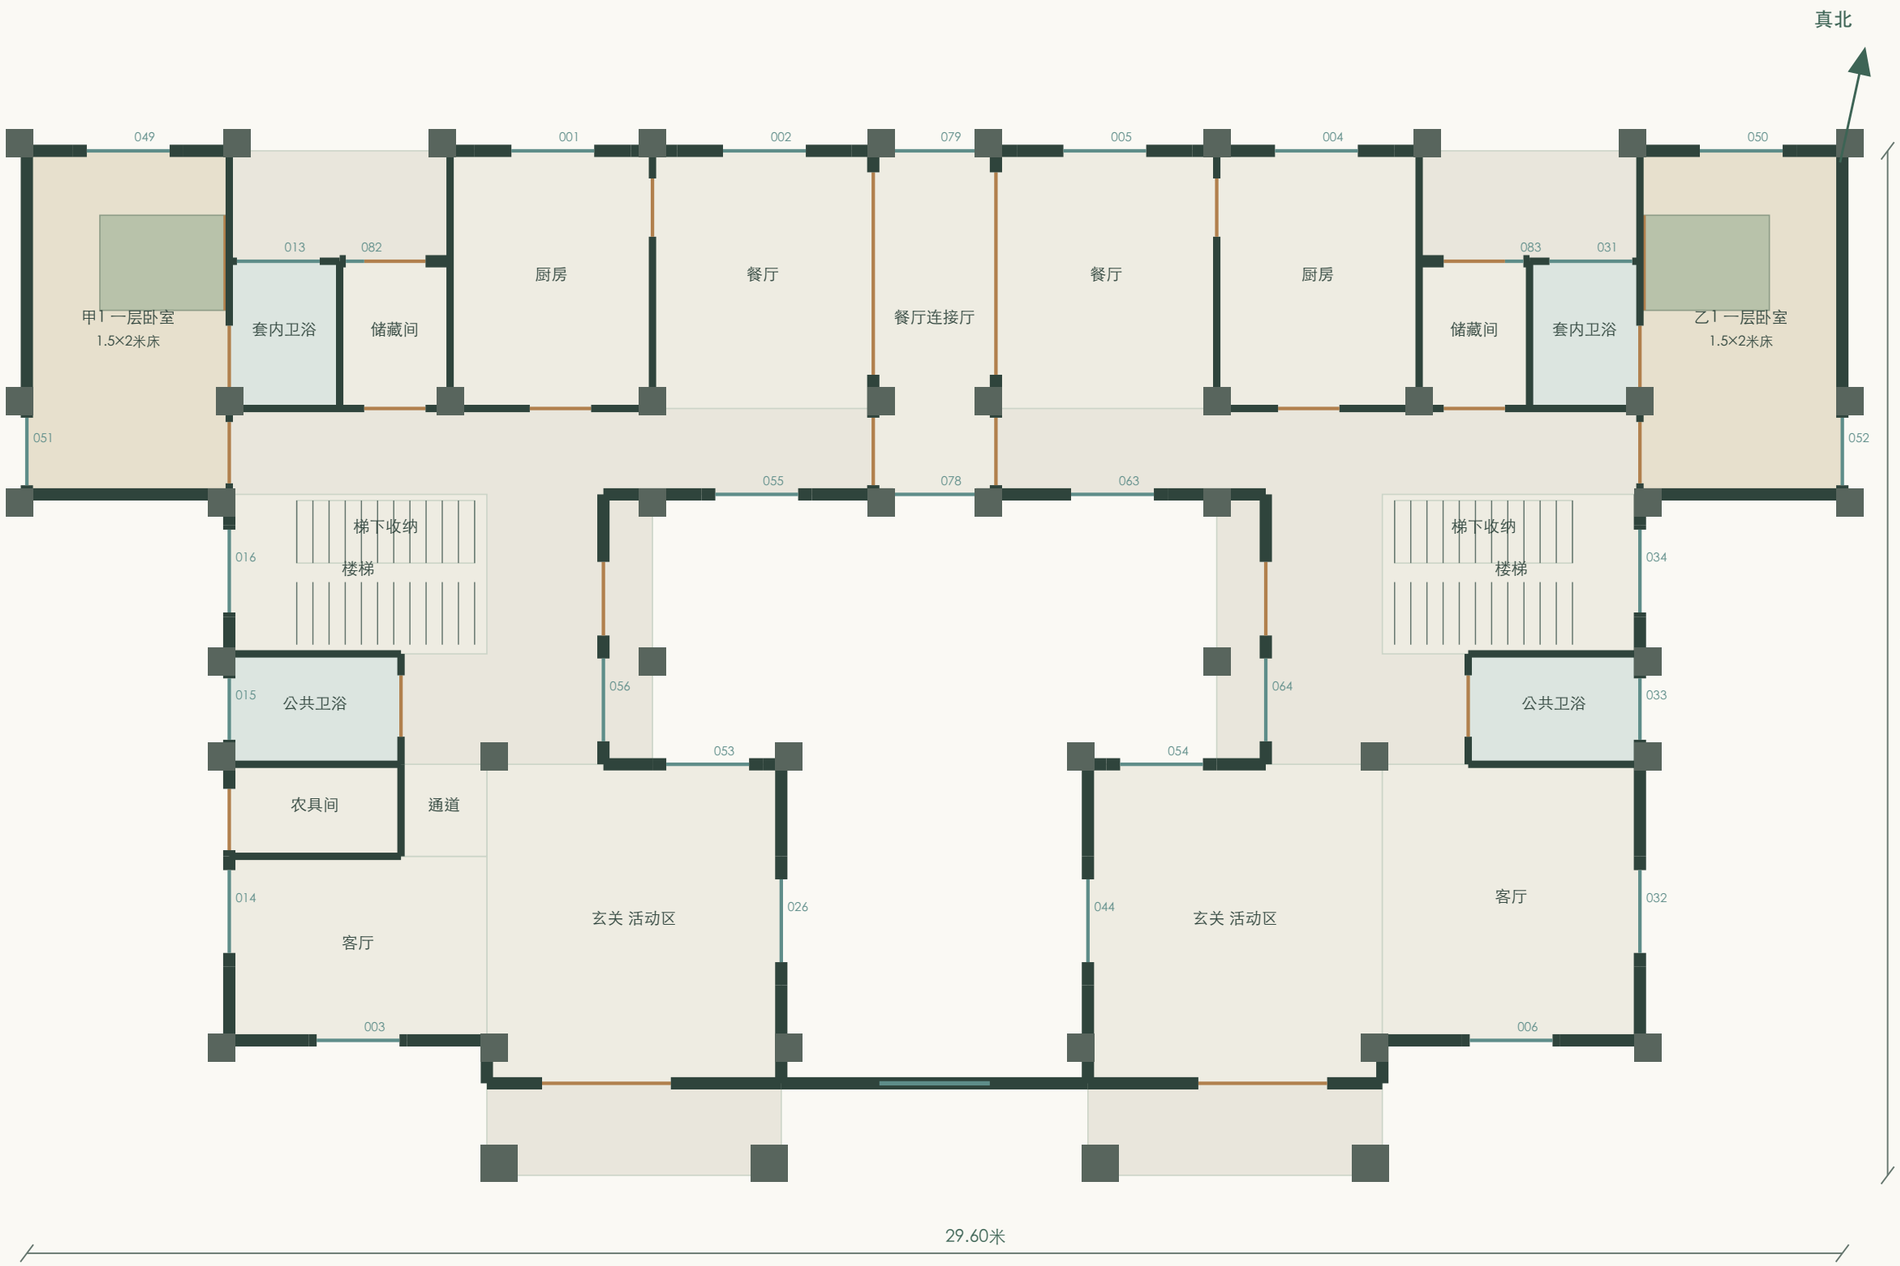

本层重点

1. 14间卧室与14处卫浴全屋保留；两间一层长辈房免爬楼。
2. 南侧两处玄关· 活动区层高5米；露台板厚暂按0.18米，未计梁吊顶净高约4.82米。
3. 一层连接厅保留；活动隔断可整块移走，共同年夜饭两桌20席。
4. 室外地面-0.45米，主要入口三级150毫米台阶；农具间仅甲户。

南向沿图下，真北按场地朝向保留，非正南正北轴线。

图例

- 墙与原柱
- 外窗
- 门洞 / 局部高差

二层：主楼面与抬高的洗衣露台

主楼面+3.90米；前露台和洗衣间+5.00米，局部高差1.10米经七级台阶衔接。



本层重点

1. 主楼面+3.90米，洗衣间及前露台+5.00米；色块标出抬高范围。
2. 七级台阶总高1.10米，单级约157毫米，六级踏面各300毫米。该处不是无障碍路线。
3. 抬高露台用1.20米砖砌栏板；北卧室小阳台栏杆沿用。
4. 洗衣间南门降低以避坡顶，北门保留2.35米；门洞和净高见局部详图。


南向沿图下，真北按场地朝向保留，非正南正北轴线。

图例

- 墙与原柱
- 外窗
- 门洞 / 局部高差

三层：对齐窄窗与原卧室功能

三层楼面+7.20米；外窗优先与下层对齐，北阳台门和原柱保留。

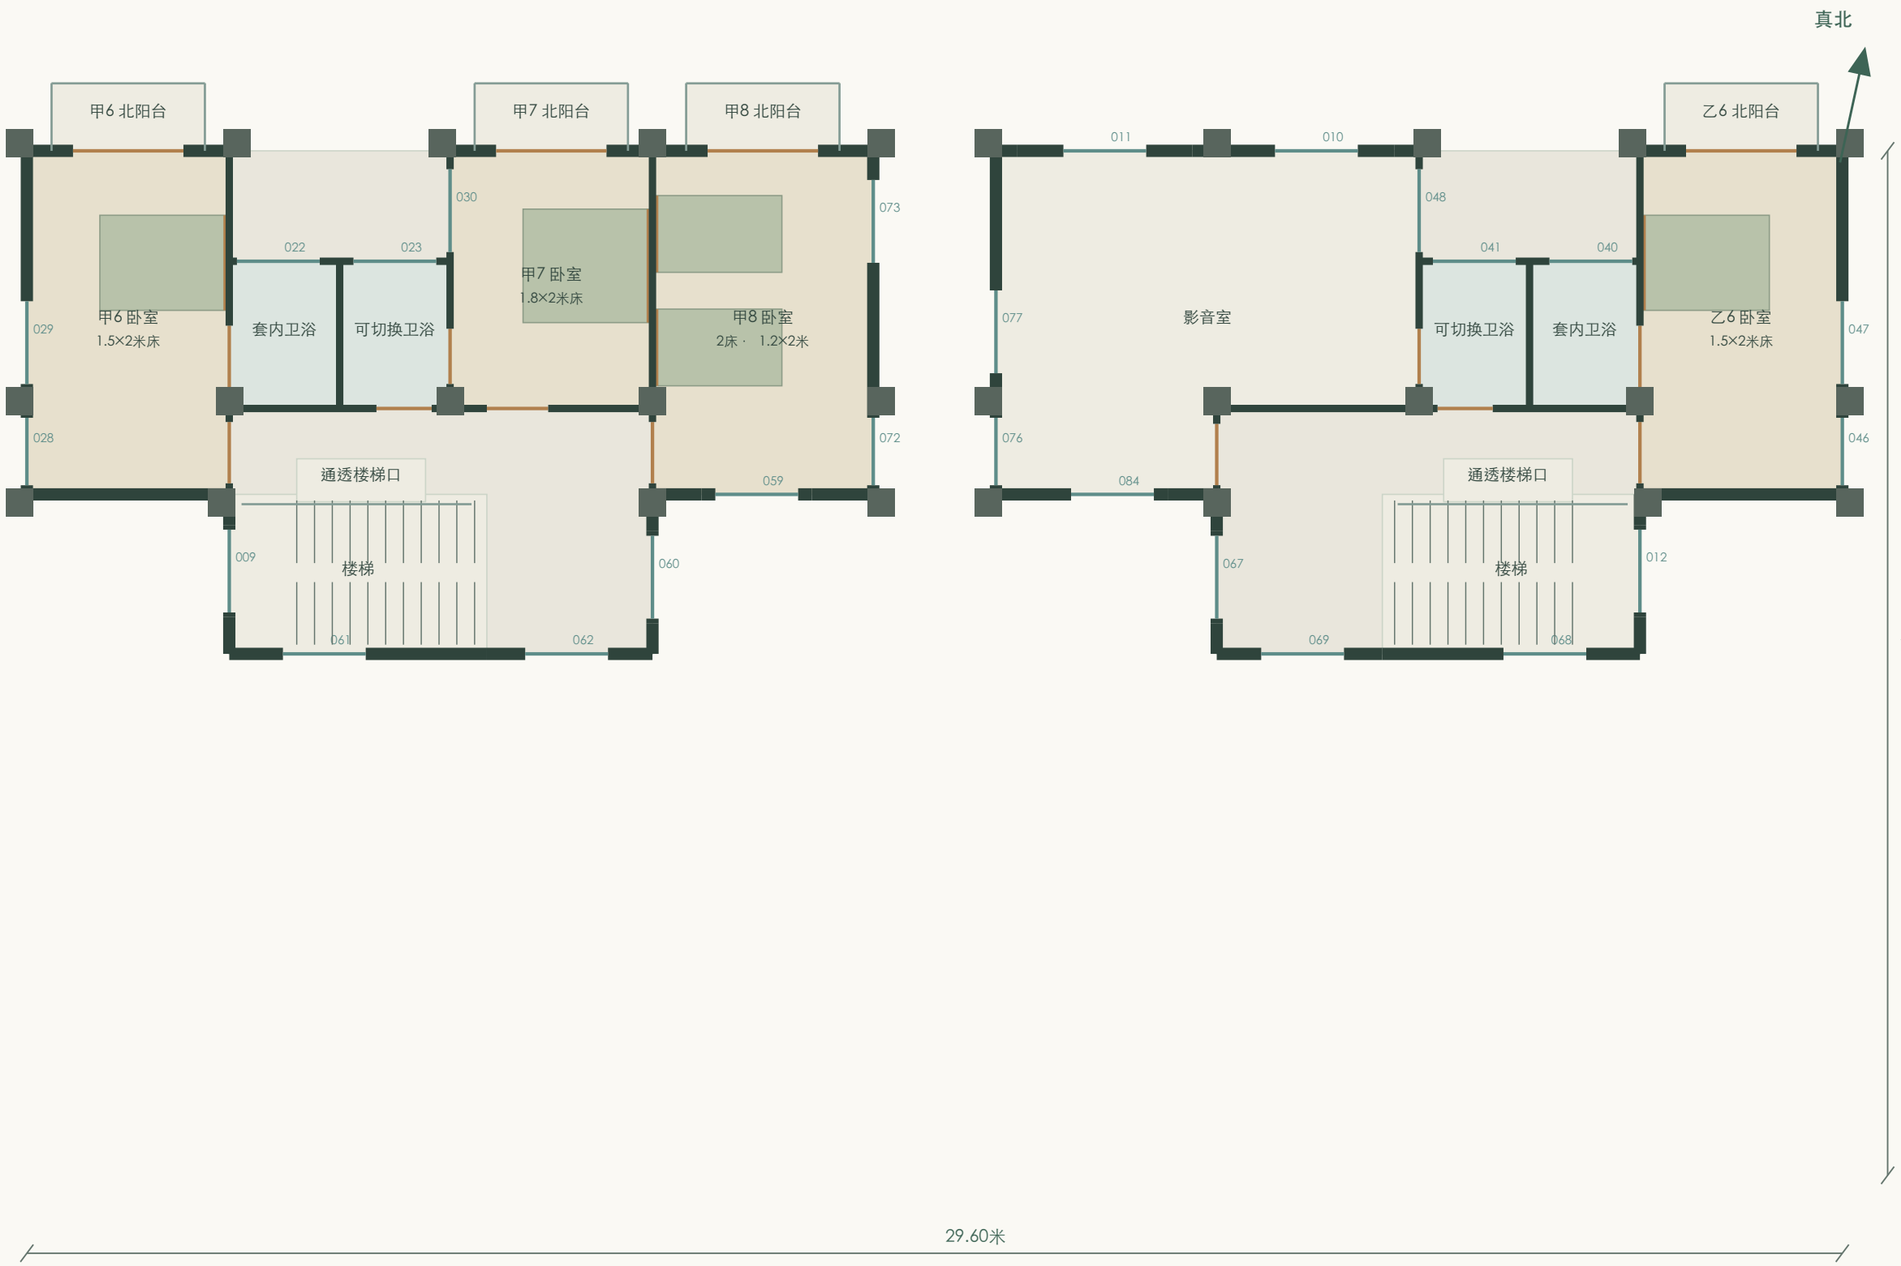

本层重点

1. 三层室内地面+7.20米，普通层高3.30米。
2. 三层外窗名义1.35×1.90米；窗台0.90米为方案协调值，原要求未给定。
3. 北侧卧室阳台门保留；对齐窗遇柱、门、短墙时允许例外。
4. 不把前翼坡屋顶当作可走露台；屋顶形体沿用v4基线。


南向沿图下，真北按场地朝向保留，非正南正北轴线。

图例

- 墙与原柱
- 外窗
- 门洞 / 局部高差

标高关系：5米厅堂带来的局部抬高


5.00米是层高；梁、板、吊顶与设备厚度会继续减少室内净高。

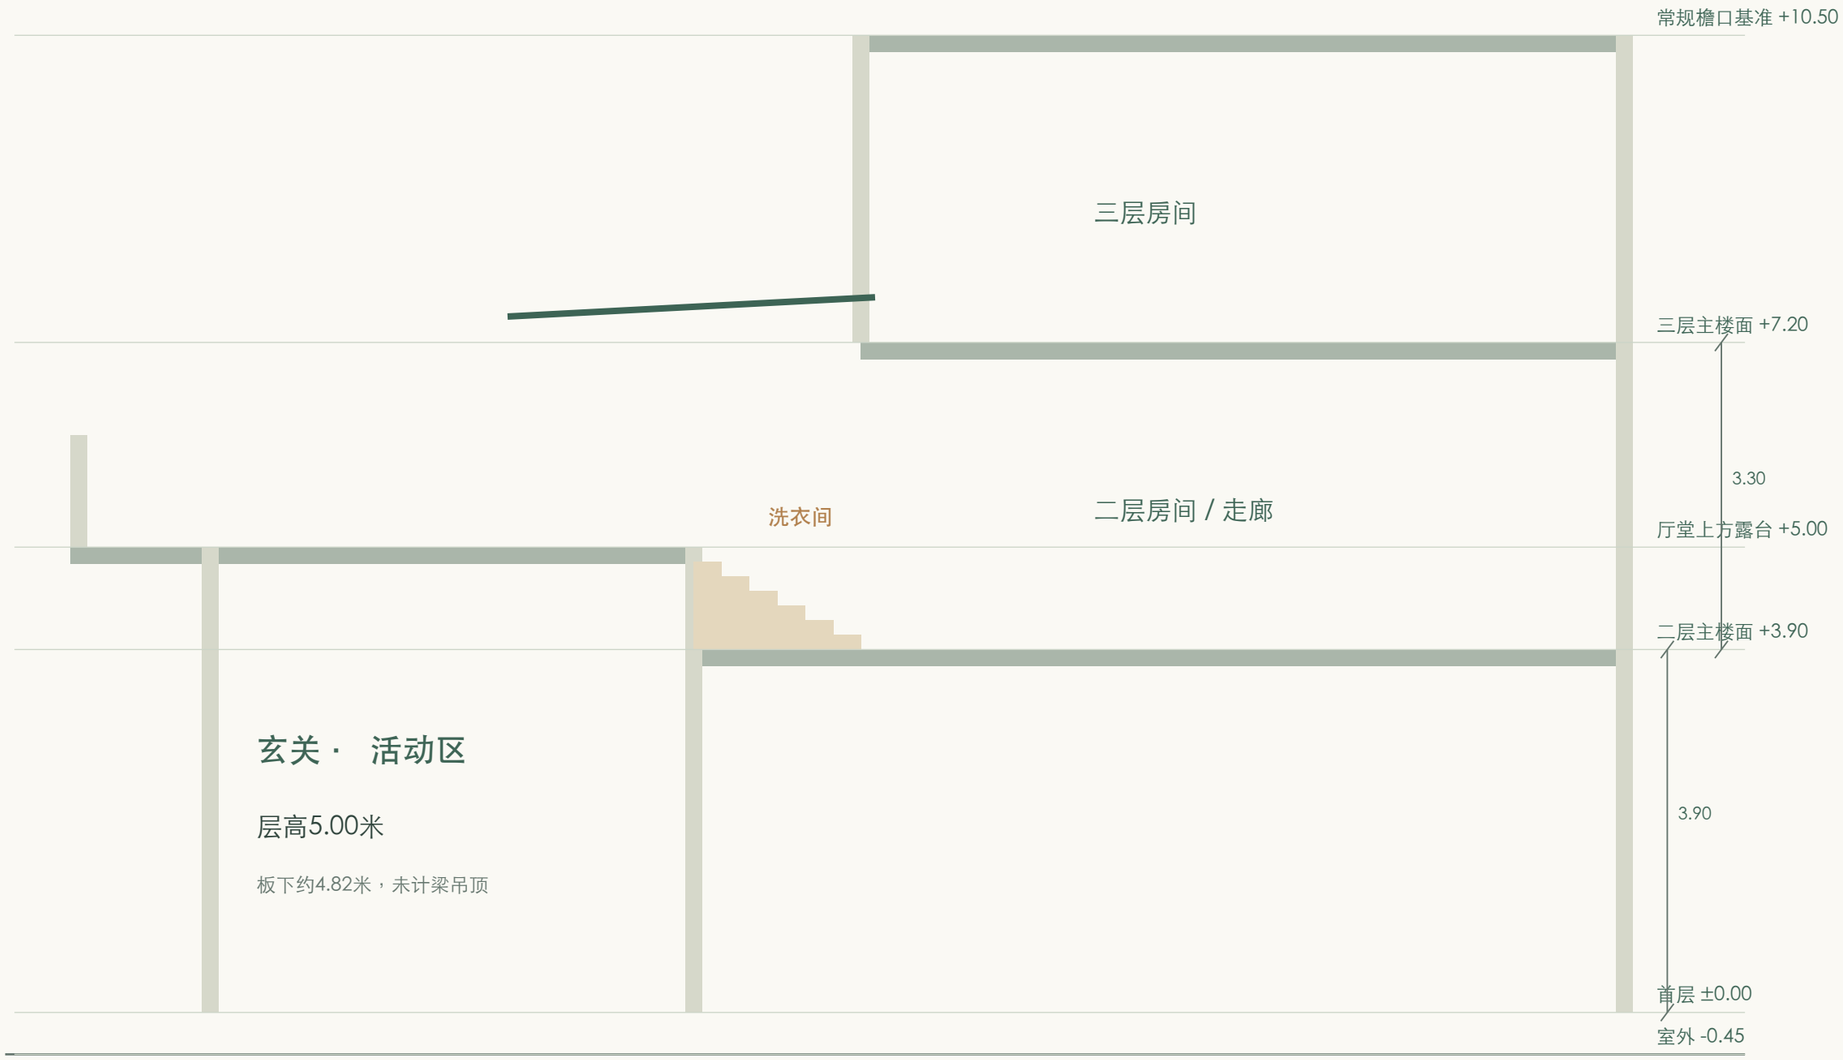

剖面按穿过玄关和洗衣间的方案轴线绘制，表示局部楼板的高度关系；未绘制正式梁截面和基础。普通二层卧室仍在+3.90米，未随玄关整体抬高。低坡屋顶形体不随洗衣间抬高，净高及门头须单独协调。

竖向连窗：规则、实际构成与例外

名义窗宽1.35米；优先跨一、二层同框，楼板处以不透明背板协调。

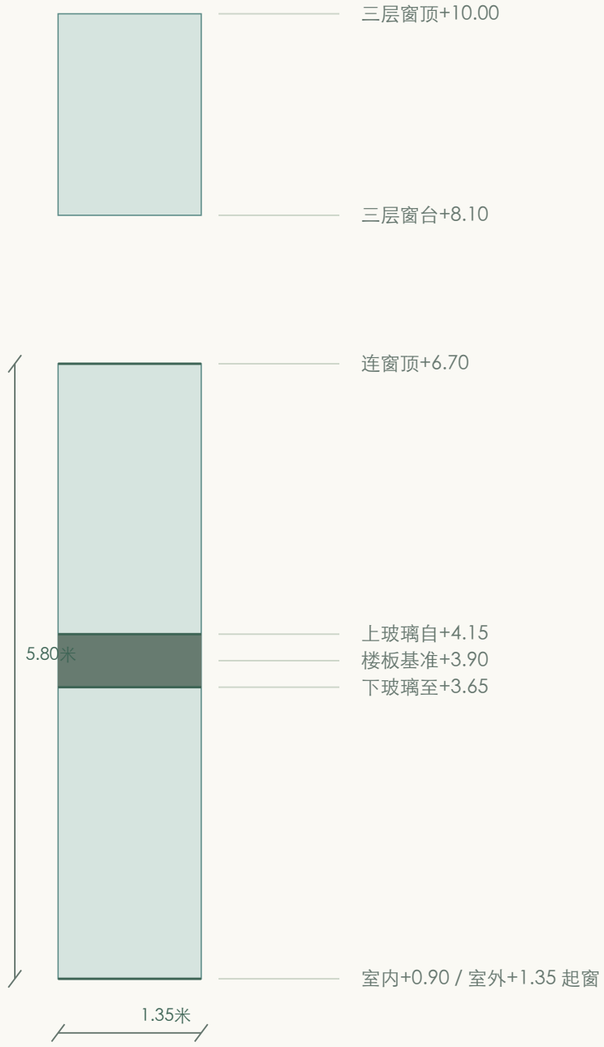

应达到的统一关系

一、二层连窗：窗台自室外+1.35米，即首层室内+0.90米；整体外观高5.80米至首层室内+6.70米。二层楼板保留，+3.65至+4.15米为0.50米不透明背板，连续玻璃不会穿过楼板。

三层名义窗1.35×1.90米，窗台暂定本层+0.90米。未标注原始窗台高度，此值仍待正式设计确认。

窗间净墙宽不超过1.35米；窗边至实际外墙转角大于1.35米。要求应用于所有外窗，但柱、短墙和保留门无法全部满足。

本模型实际执行


现有84处外窗中，68处宽1.35米；14组构成真正的一、二层竖向连窗。其余因柱间短墙、北阳台门、开敞露台及房间功能关系，采用单层窗或尺寸例外。

开启方式：原固定窗保持固定；其他以固定主玻璃加上部小外悬扇为主，避免把5.80米整块玻璃做成巨型开启扇。

厅堂高5米，上方为露台，不能在空中悬置5.80米连窗；该处采用单层厅窗并明确标为例外。完整窗表列出每扇坐标、宽高及原因。

洗衣露台局部：通行、门与坡顶净高

局部台阶和门位专门协调；原二层卧室及主楼梯标高不变。

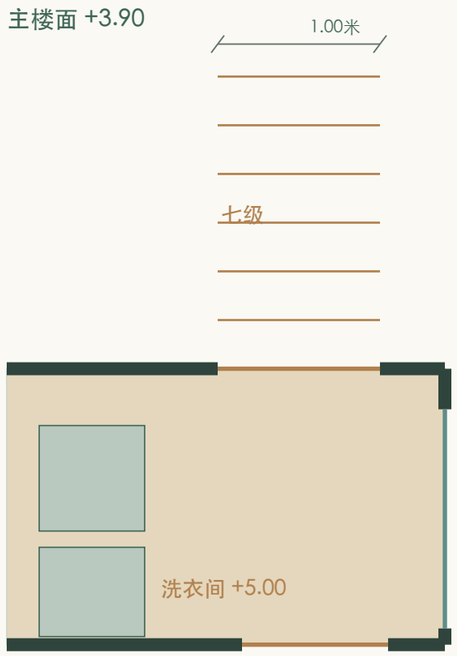

高差与通行

总高1.10米，七级每级约157毫米，六级踏面各300毫米，水平展开1.80米。手扶栏杆沿两侧布置，柱不移动。二层露台不是长辈日常免爬楼空间。

门位

北门接主楼通道，门洞宽1.00米、门头2.35米，贴墙推拉避免门扇扫过台阶；南门接露台，因坡顶降低门头，实配尺寸见本页数据。

坡顶净高

低坡屋顶保持原形体；抬高洗衣间后最低模型净高约2.327米，未扣保温、吊顶及设备。应综合选薄屋面系统与门头节点，不能把模型净高作为成品保证。

露台边缘

5米厅堂顶上前部8段栏板改砖砌，模型高1.20米。压顶、泛水、排水、防坠及砌体锚固需正式深化。

门位y=5.00米：模型洞宽0.90米，门头2.25米

门位y=6.70米：模型洞宽1.00米，门头2.35米

仅给出空间协调与模型意图；栏杆高度、踏步成品净尺寸、门槛、排水、湿区电气防护及结构支承需施工图落实。洗衣间与旁边卧室的隔墙应兼顾隔声、防水和检修。

逐窗协调表 01

坐标单位米；窗台、窗头为本层楼面相对值，带抬高地面的窗按本地完成面计；模数例外完整列示。

窗号	户 / 层	宽 × 高	窗台 / 窗头	窗洞端点（平面坐标）	协调例外 / 实际条件
W35-001	甲 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(7.90,16.70)→(9.25,16.70)	对应层为门洞、开敞露台或不同房间布局：未组成5.80米连窗；外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外；相邻窗间净墙>1.35米：保留柱、门洞和房间完整实墙
W35-002	甲 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(11.35,16.70)→(12.70,16.70)	对应层为门洞、开敞露台或不同房间布局：未组成5.80米连窗；外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-003	甲 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(4.72,2.20)→(6.08,2.20)	名义尺寸及位置关系符合本模型协调规则；仍须深化。
W35-004	乙 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(20.35,16.70)→(21.70,16.70)	对应层为门洞、开敞露台或不同房间布局：未组成5.80米连窗；外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-005	乙 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(16.90,16.70)→(18.25,16.70)	对应层为门洞、开敞露台或不同房间布局：未组成5.80米连窗；外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外；相邻窗间净墙>1.35米：保留柱、门洞和房间完整实墙
W35-006	乙 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(23.52,2.20)→(24.88,2.20)	名义尺寸及位置关系符合本模型协调规则；仍须深化。
W35-007	甲 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(4.72,2.20)→(6.08,2.20)	名义尺寸及位置关系符合本模型协调规则；仍须深化。
W35-008	乙 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(23.52,2.20)→(24.88,2.20)	名义尺寸及位置关系符合本模型协调规则；仍须深化。
W35-009	甲 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(3.30,9.18)→(3.30,10.53)	外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-010	乙 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(20.35,16.70)→(21.70,16.70)	外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-011	乙 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(16.90,16.70)→(18.25,16.70)	外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外；相邻窗间净墙>1.35米：保留柱、门洞和房间完整实墙
W35-012	乙 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(26.30,9.18)→(26.30,10.53)	外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-013	甲 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(3.42,14.90)→(4.78,14.90)	外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-014	甲 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(3.30,3.62)→(3.30,4.97)	相邻窗间净墙>1.35米：保留柱、门洞和房间完整实墙

复核原则：此表是模型几何与功能协调，不是结构计算或门窗加工表。三层名义窗高1.90米；窗台0.90米为本次方案假定。所有“符合”仅指当前模型尺寸关系，成品、净高、防火、采光及安全性能均需正式核定。

逐窗协调表 02

坐标单位米；窗台、窗头为本层楼面相对值，带抬高地面的窗按本地完成面计；模数例外完整列示。

窗号	户 / 层	宽 × 高	窗台 / 窗头	窗洞端点（平面坐标）	协调例外 / 实际条件
W35-015	甲 / 1	1.00 × 2.75	0.90 / 3.65	(3.30,7.10)→(3.30,8.10)	原柱、门洞或房间短墙限制：窗宽例外
W35-016	甲 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(3.30,9.18)→(3.30,10.53)	外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-017	甲 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(3.42,14.90)→(4.78,14.90)	外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-018	甲 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(5.33,14.90)→(6.67,14.90)	对应层为门洞、开敞露台或不同房间布局：未组成5.80米连窗；外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-019	甲 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(3.30,3.62)→(3.30,4.97)	相邻窗间净墙>1.35米：保留柱、门洞和房间完整实墙
W35-020	甲 / 2	1.00 × 2.55	0.25 / 2.80	(3.30,7.10)→(3.30,8.10)	原柱、门洞或房间短墙限制：窗宽例外
W35-021	甲 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(3.30,9.18)→(3.30,10.53)	外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-022	甲 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(3.42,14.90)→(4.78,14.90)	外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-023	甲 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(5.33,14.90)→(6.67,14.90)	外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-024	甲 / 2	1.10 × 2.55	0.25 / 2.80	(0.00,11.25)→(0.00,12.35)	原柱、门洞或房间短墙限制：窗宽例外；外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-025	甲 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(0.00,12.90)→(0.00,14.25)	对应层为门洞、开敞露台或不同房间布局：未组成5.80米连窗
W35-026	甲 / 1	1.35 × 3.80	0.90 / 4.70	(12.30,3.48)→(12.30,4.83)	5米玄关厅上方为露台：只设单层高窗，不做悬空连窗；对应层为门洞、开敞露台或不同房间布局：未组成5.80米连窗
W35-027	甲 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(6.90,15.05)→(6.90,16.40)	对应层为门洞、开敞露台或不同房间布局：未组成5.80米连窗；外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-028	甲 / 3	1.10 × 1.90	0.90 / 2.80	(0.00,11.25)→(0.00,12.35)	原柱、门洞或房间短墙限制：窗宽例外；外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外

复核原则：此表是模型几何与功能协调，不是结构计算或门窗加工表。三层名义窗高1.90米；窗台0.90米为本次方案假定。所有“符合”仅指当前模型尺寸关系，成品、净高、防火、采光及安全性能均需正式核定。

逐窗协调表 03

坐标单位米；窗台、窗头为本层楼面相对值，带抬高地面的窗按本地完成面计；模数例外完整列示。

窗号	户 / 层	宽 × 高	窗台 / 窗头	窗洞端点（平面坐标）	协调例外 / 实际条件
W35-029	甲 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(0.00,12.90)→(0.00,14.25)	名义尺寸及位置关系符合本模型协调规则；仍须深化。
W35-030	甲 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(6.90,15.05)→(6.90,16.40)	外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-031	乙 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(24.82,14.90)→(26.18,14.90)	外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-032	乙 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(26.30,3.62)→(26.30,4.97)	相邻窗间净墙>1.35米：保留柱、门洞和房间完整实墙
W35-033	乙 / 1	1.00 × 2.75	0.90 / 3.65	(26.30,7.10)→(26.30,8.10)	原柱、门洞或房间短墙限制：窗宽例外
W35-034	乙 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(26.30,9.18)→(26.30,10.53)	外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-035	乙 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(24.82,14.90)→(26.18,14.90)	外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-036	乙 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(22.93,14.90)→(24.27,14.90)	对应层为门洞、开敞露台或不同房间布局：未组成5.80米连窗；外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-037	乙 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(26.30,3.62)→(26.30,4.97)	相邻窗间净墙>1.35米：保留柱、门洞和房间完整实墙
W35-038	乙 / 2	1.00 × 2.55	0.25 / 2.80	(26.30,7.10)→(26.30,8.10)	原柱、门洞或房间短墙限制：窗宽例外
W35-039	乙 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(26.30,9.18)→(26.30,10.53)	外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-040	乙 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(24.82,14.90)→(26.18,14.90)	外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-041	乙 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(22.93,14.90)→(24.27,14.90)	外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-042	乙 / 2	1.10 × 2.55	0.25 / 2.80	(29.60,11.25)→(29.60,12.35)	原柱、门洞或房间短墙限制：窗宽例外；外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外

复核原则：此表是模型几何与功能协调，不是结构计算或门窗加工表。三层名义窗高1.90米；窗台0.90米为本次方案假定。所有“符合”仅指当前模型尺寸关系，成品、净高、防火、采光及安全性能均需正式核定。

逐窗协调表 04

坐标单位米；窗台、窗头为本层楼面相对值，带抬高地面的窗按本地完成面计；模数例外完整列示。

窗号	户 / 层	宽 × 高	窗台 / 窗头	窗洞端点（平面坐标）	协调例外 / 实际条件
W35-043	乙 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(29.60,12.90)→(29.60,14.25)	对应层为门洞、开敞露台或不同房间布局：未组成5.80米连窗
W35-044	乙 / 1	1.35 × 3.80	0.90 / 4.70	(17.30,3.48)→(17.30,4.83)	5米玄关厅上方为露台：只设单层高窗，不做悬空连窗；对应层为门洞、开敞露台或不同房间布局：未组成5.80米连窗
W35-045	乙 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(22.70,15.05)→(22.70,16.40)	对应层为门洞、开敞露台或不同房间布局：未组成5.80米连窗；外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-046	乙 / 3	1.10 × 1.90	0.90 / 2.80	(29.60,11.25)→(29.60,12.35)	原柱、门洞或房间短墙限制：窗宽例外；外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-047	乙 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(29.60,12.90)→(29.60,14.25)	名义尺寸及位置关系符合本模型协调规则；仍须深化。
W35-048	乙 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(22.70,15.05)→(22.70,16.40)	外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-049	甲 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(0.98,16.70)→(2.33,16.70)	对应层为门洞、开敞露台或不同房间布局：未组成5.80米连窗；外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-050	乙 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(27.28,16.70)→(28.63,16.70)	对应层为门洞、开敞露台或不同房间布局：未组成5.80米连窗；外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-051	甲 / 1	1.10 × 2.75	0.90 / 3.65	(0.00,11.25)→(0.00,12.35)	原柱、门洞或房间短墙限制：窗宽例外；外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-052	乙 / 1	1.10 × 2.75	0.90 / 3.65	(29.60,11.25)→(29.60,12.35)	原柱、门洞或房间短墙限制：窗宽例外；外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-053	甲 / 1	1.35 × 3.80	0.90 / 4.70	(10.43,6.70)→(11.78,6.70)	5米玄关厅上方为露台：只设单层高窗，不做悬空连窗；对应层为门洞、开敞露台或不同房间布局：未组成5.80米连窗；外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-054	乙 / 1	1.35 × 3.80	0.90 / 4.70	(17.82,6.70)→(19.18,6.70)	5米玄关厅上方为露台：只设单层高窗，不做悬空连窗；对应层为门洞、开敞露台或不同房间布局：未组成5.80米连窗；外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-055	甲 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(11.22,11.10)→(12.57,11.10)	外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-056	甲 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(9.40,7.08)→(9.40,8.43)	对应层为门洞、开敞露台或不同房间布局：未组成5.80米连窗；外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外

复核原则：此表是模型几何与功能协调，不是结构计算或门窗加工表。三层名义窗高1.90米；窗台0.90米为本次方案假定。所有“符合”仅指当前模型尺寸关系，成品、净高、防火、采光及安全性能均需正式核定。

逐窗协调表 05

坐标单位米；窗台、窗头为本层楼面相对值，带抬高地面的窗按本地完成面计；模数例外完整列示。

窗号	户 / 层	宽 × 高	窗台 / 窗头	窗洞端点（平面坐标）	协调例外 / 实际条件
W35-057	甲 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(11.22,11.10)→(12.57,11.10)	外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-058	甲 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(10.20,9.07)→(10.20,10.43)	对应层为门洞、开敞露台或不同房间布局：未组成5.80米连窗；外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-059	甲 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(11.22,11.10)→(12.57,11.10)	外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-060	甲 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(10.20,9.07)→(10.20,10.43)	外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-061	甲 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(4.17,8.50)→(5.53,8.50)	外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外；相邻窗间净墙>1.35米：保留柱、门洞和房间完整实墙；对应下层为北阳台门、房间功能或现有窗位不同：轴线例外
W35-062	甲 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(8.12,8.50)→(9.47,8.50)	外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外；对应下层为北阳台门、房间功能或现有窗位不同：轴线例外
W35-063	乙 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(17.02,11.10)→(18.38,11.10)	外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-064	乙 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(20.20,7.08)→(20.20,8.43)	对应层为门洞、开敞露台或不同房间布局：未组成5.80米连窗；外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-065	乙 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(17.02,11.10)→(18.38,11.10)	外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-066	乙 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(19.40,9.07)→(19.40,10.43)	对应层为门洞、开敞露台或不同房间布局：未组成5.80米连窗；外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-067	乙 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(19.40,9.07)→(19.40,10.43)	外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-068	乙 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(24.07,8.50)→(25.43,8.50)	外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外；对应下层为北阳台门、房间功能或现有窗位不同：轴线例外
W35-069	乙 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(20.12,8.50)→(21.48,8.50)	外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外；相邻窗间净墙>1.35米：保留柱、门洞和房间完整实墙；对应下层为北阳台门、房间功能或现有窗位不同：轴线例外
W35-070	甲 / 2	1.10 × 2.55	0.25 / 2.80	(13.80,11.25)→(13.80,12.35)	原柱、门洞或房间短墙限制：窗宽例外；对应层为门洞、开敞露台或不同房间布局：未组成5.80米连窗；外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外；相邻窗间净墙>1.35米：保留柱、门洞和房间完整实墙

复核原则：此表是模型几何与功能协调，不是结构计算或门窗加工表。三层名义窗高1.90米；窗台0.90米为本次方案假定。所有“符合”仅指当前模型尺寸关系，成品、净高、防火、采光及安全性能均需正式核定。

逐窗协调表 06

坐标单位米；窗台、窗头为本层楼面相对值，带抬高地面的窗按本地完成面计；模数例外完整列示。

窗号	户 / 层	宽 × 高	窗台 / 窗头	窗洞端点（平面坐标）	协调例外 / 实际条件
W35-071	甲 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(13.80,14.88)→(13.80,16.23)	对应层为门洞、开敞露台或不同房间布局：未组成5.80米连窗；外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-072	甲 / 3	1.10 × 1.90	0.90 / 2.80	(13.80,11.25)→(13.80,12.35)	原柱、门洞或房间短墙限制：窗宽例外；外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外；相邻窗间净墙>1.35米：保留柱、门洞和房间完整实墙
W35-073	甲 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(13.80,14.88)→(13.80,16.23)	外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-074	乙 / 2	1.10 × 2.55	0.25 / 2.80	(15.80,11.25)→(15.80,12.35)	原柱、门洞或房间短墙限制：窗宽例外；对应层为门洞、开敞露台或不同房间布局：未组成5.80米连窗；外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-075	乙 / 2	1.35 × 2.55	0.25 / 2.80	(15.80,13.07)→(15.80,14.43)	对应层为门洞、开敞露台或不同房间布局：未组成5.80米连窗
W35-076	乙 / 3	1.10 × 1.90	0.90 / 2.80	(15.80,11.25)→(15.80,12.35)	原柱、门洞或房间短墙限制：窗宽例外；外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-077	乙 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(15.80,13.07)→(15.80,14.43)	名义尺寸及位置关系符合本模型协调规则；仍须深化。
W35-078	共 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(14.12,11.10)→(15.47,11.10)	对应层为门洞、开敞露台或不同房间布局：未组成5.80米连窗；外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-079	共 / 1	1.35 × 2.75	0.90 / 3.65	(14.12,16.70)→(15.47,16.70)	对应层为门洞、开敞露台或不同房间布局：未组成5.80米连窗；外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外
W35-080	甲 / 2	1.35 × 1.37	0.90 / 2.27	(10.20,5.10)→(10.20,6.45)	洗衣间地面+5.00米且受坡顶约束：窗台、窗高例外；对应层为门洞、开敞露台或不同房间布局：未组成5.80米连窗；外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外；相邻窗间净墙>1.35米：保留柱、门洞和房间完整实墙
W35-081	乙 / 2	1.35 × 1.37	0.90 / 2.27	(19.40,5.10)→(19.40,6.45)	洗衣间地面+5.00米且受坡顶约束：窗台、窗高例外；对应层为门洞、开敞露台或不同房间布局：未组成5.80米连窗；外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外；相邻窗间净墙>1.35米：保留柱、门洞和房间完整实墙
W35-082	甲 / 1	0.30 × 0.75	1.70 / 2.45	(5.20,14.90)→(5.50,14.90)	原柱、门洞或房间短墙限制：窗宽例外；对应层为门洞、开敞露台或不同房间布局：未组成5.80米连窗；储藏间窄墙通风窗保留高窗台，窗台与窗高例外
W35-083	乙 / 1	0.30 × 0.75	1.70 / 2.45	(24.10,14.90)→(24.40,14.90)	原柱、门洞或房间短墙限制：窗宽例外；对应层为门洞、开敞露台或不同房间布局：未组成5.80米连窗；储藏间窄墙通风窗保留高窗台，窗台与窗高例外
W35-084	乙 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(17.02,11.10)→(18.38,11.10)	外立面转折或短墙端部至窗边≤1.35米：边距例外

复核原则：此表是模型几何与功能协调，不是结构计算或门窗加工表。三层名义窗高1.90米；窗台0.90米为本次方案假定。所有“符合”仅指当前模型尺寸关系，成品、净高、防火、采光及安全性能均需正式核定。