
一层：两户生活空间与5米玄关厅

厅堂范围仅限两户南侧玄关· 活动区；其他一层空间仍为3.90米层高。

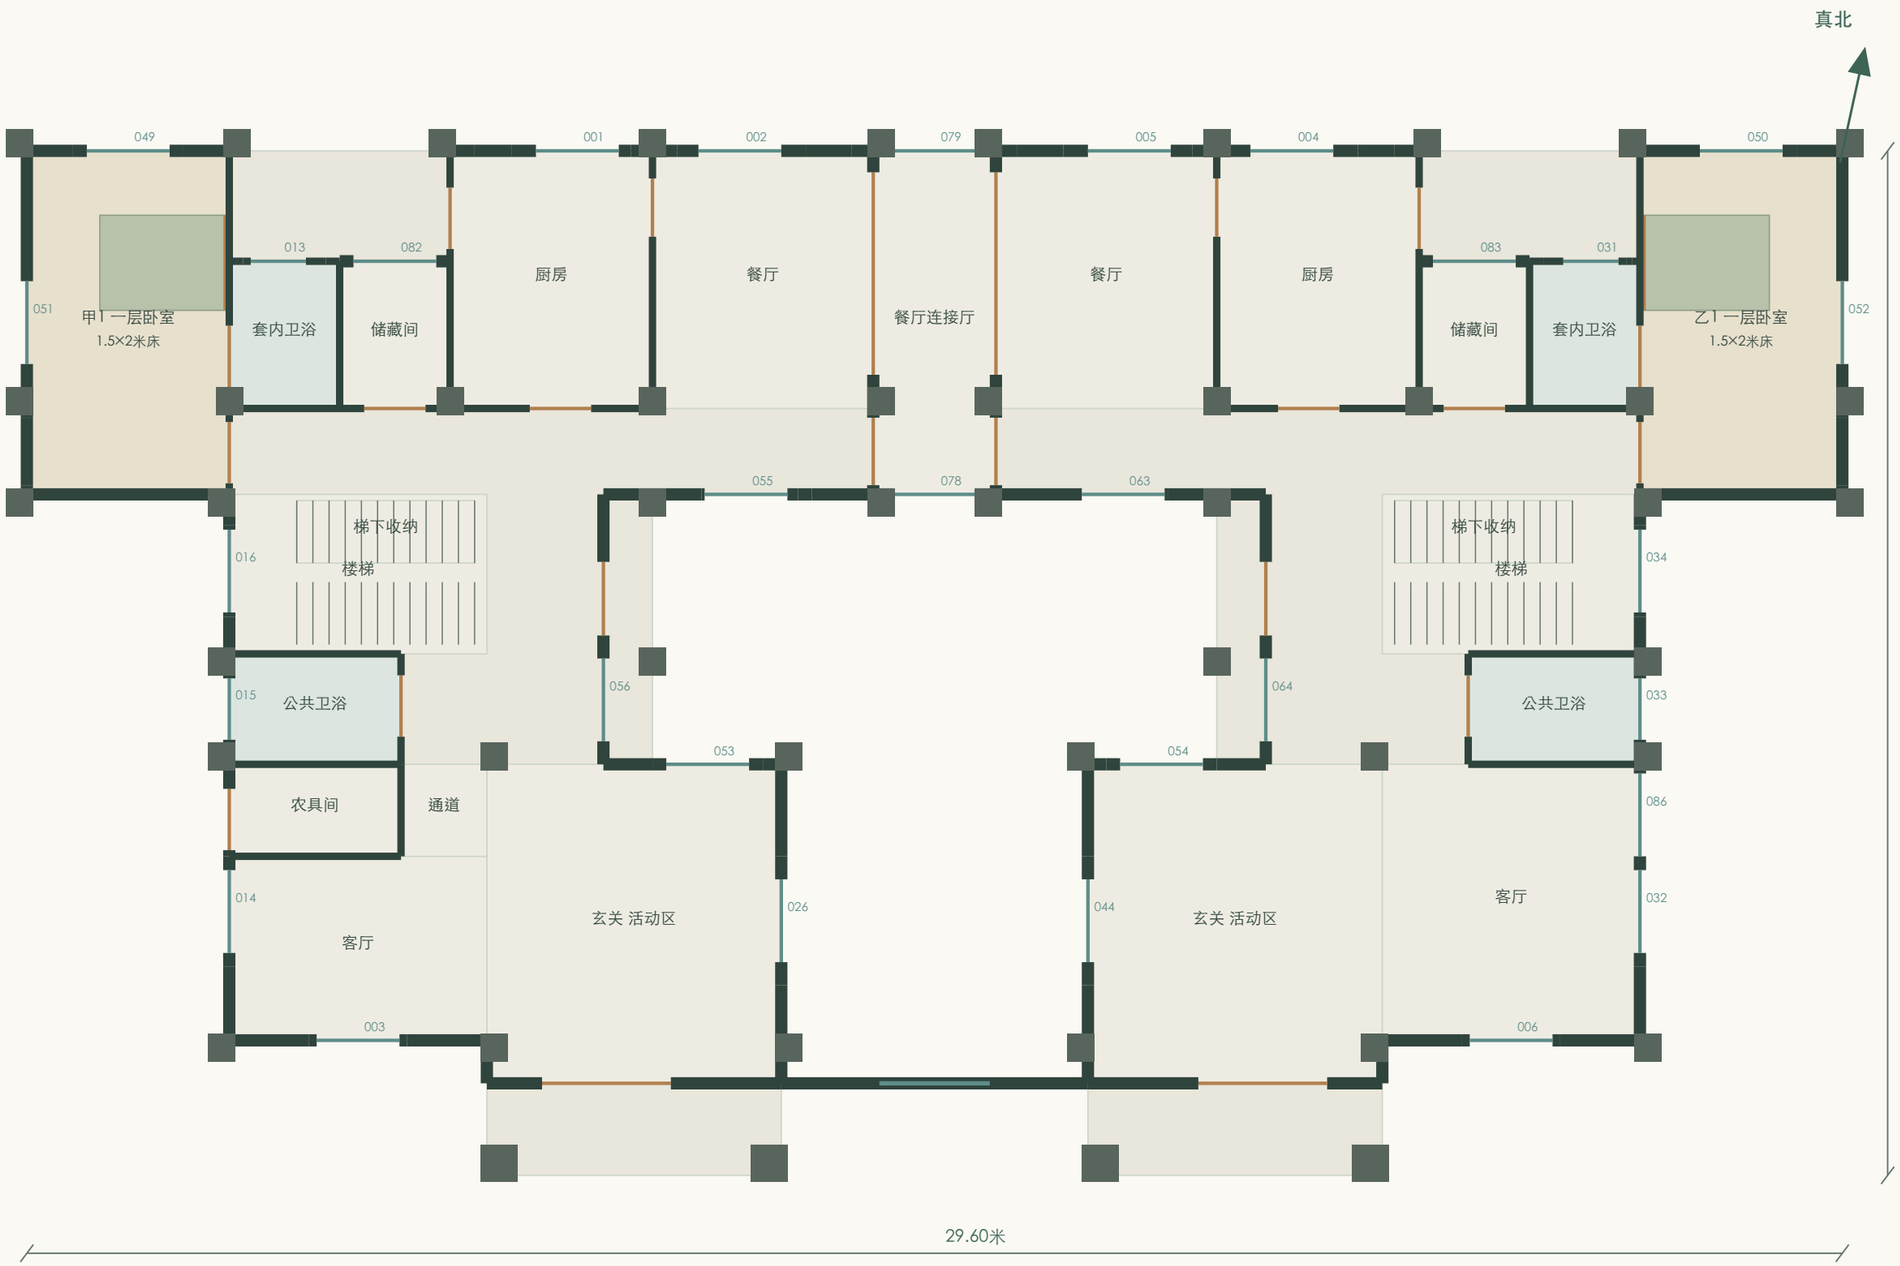

本层重点

1. 14间卧室与14处卫浴全屋保留；两间一层长辈房免爬楼。
2. 南侧两处玄关· 活动区层高5米；露台板厚暂按0.18米，未计梁吊顶净高约4.82米。
3. 一层连接厅保留；活动隔断可整块移走，共同年夜饭两桌20席。
4. 室外地面-0.45米，主要入口三级150毫米台阶；农具间仅甲户。厨房侧后门通原平台。

南向沿图下，真北按场地朝向保留，非正南正北轴线。

图例

- 墙与原柱
- 外窗
- 门洞 / 局部高差

二层：主楼面与抬高的洗衣露台

主楼面+3.90米；前露台和洗衣间+5.00米，局部高差1.10米经七级台阶衔接。



本层重点

1. 主楼面+3.90米，洗衣间及前露台+5.00米；色块标出抬高范围。
2. 七级台阶总高1.10米，单级约157毫米，六级踏面各300毫米。该处不是无障碍路线。
3. 抬高露台用1.20米砖砌栏板；北卧室取消外挑小阳台，门改为模数窗。
4. 洗衣间南门降低以避坡顶，北门保留2.35米；门洞和净高见局部详图。


南向沿图下，真北按场地朝向保留，非正南正北轴线。

图例

- 墙与原柱
- 外窗
- 门洞 / 局部高差

三层：统一窗尺寸与原卧室功能

三层楼面+7.20米；北卧室不设阳台，北窗与下层同轴；原柱保留。

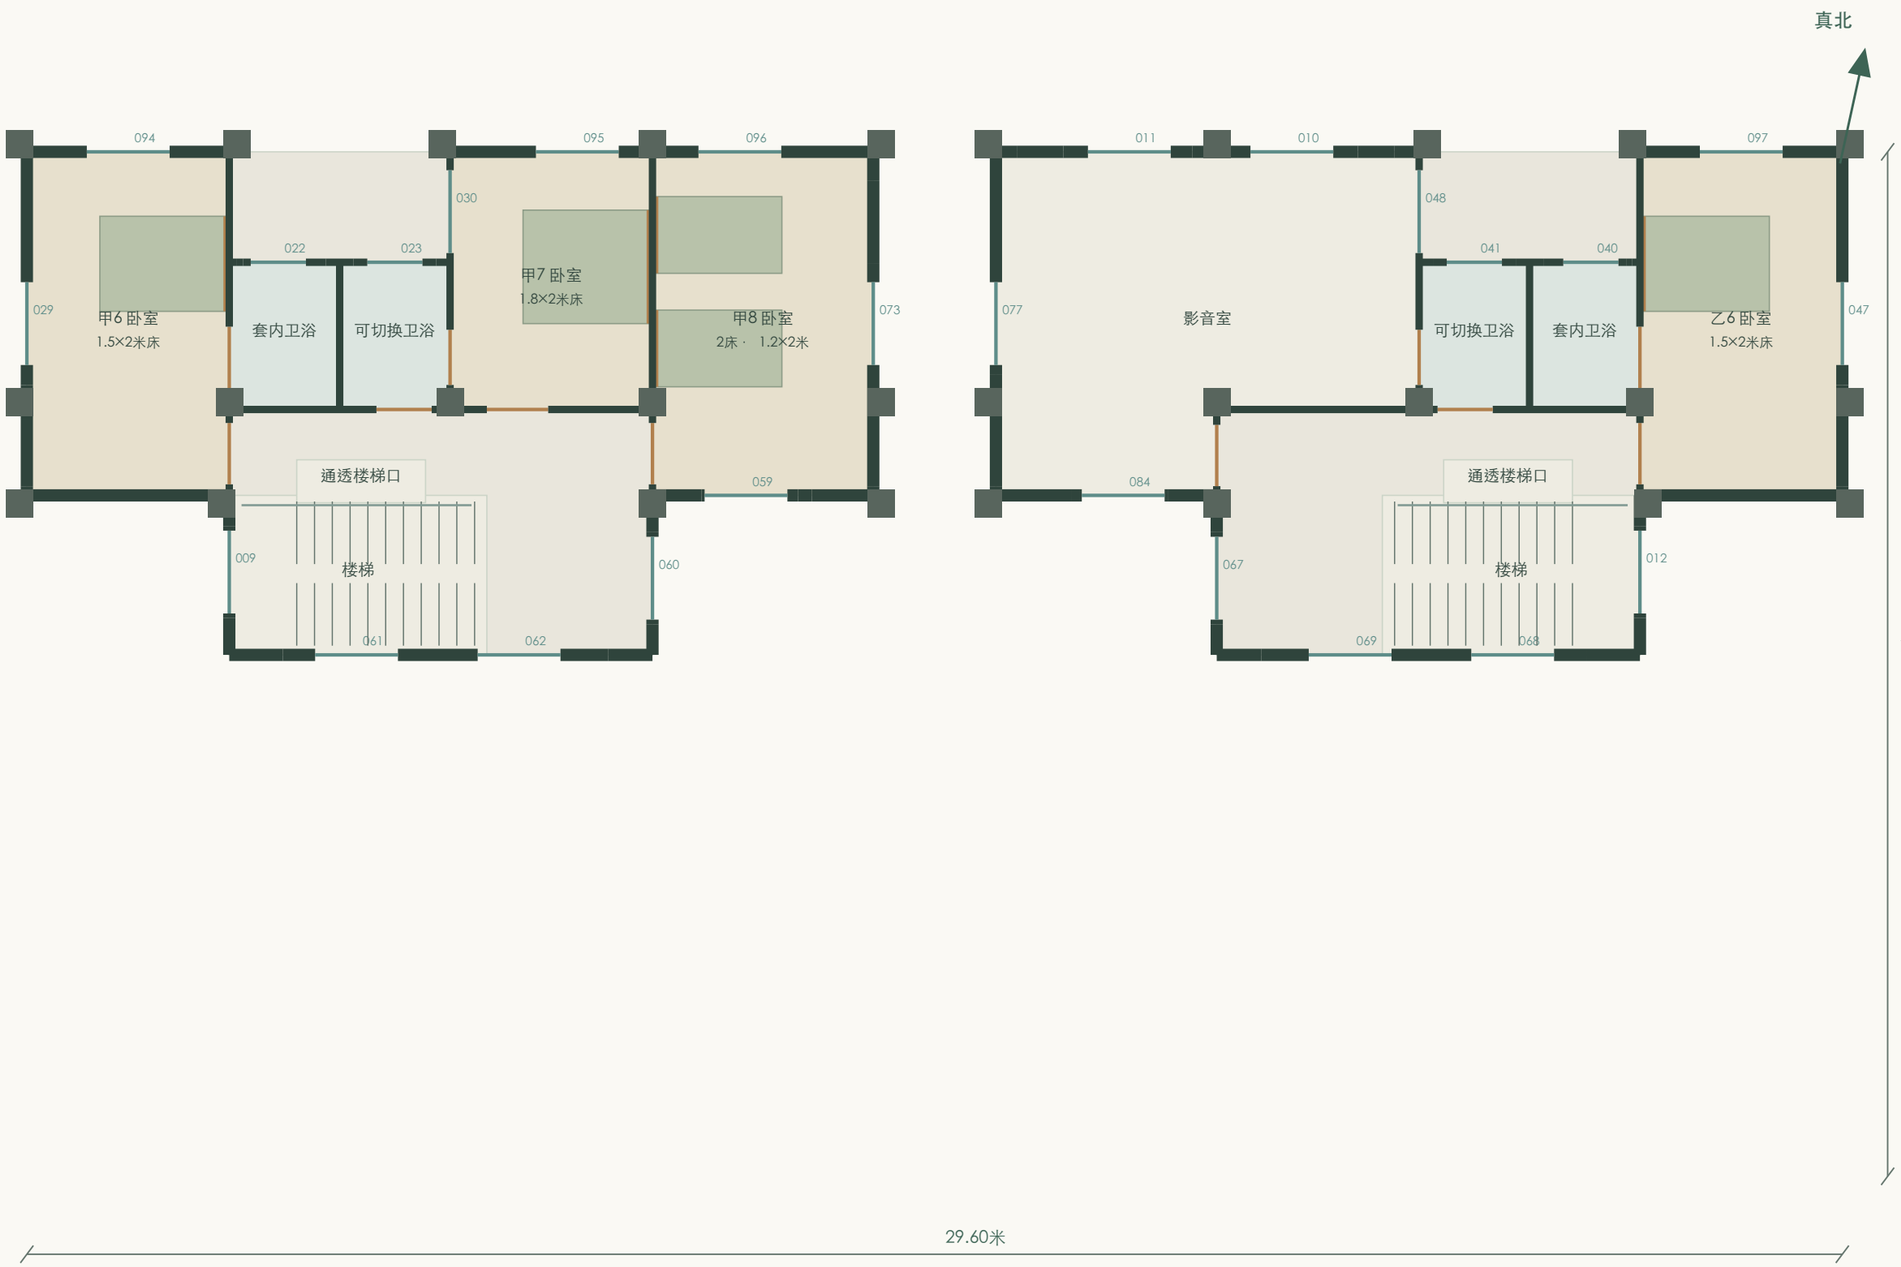

本层重点

1. 三层室内地面+7.20米，普通层高3.30米。
2. 普通外窗各层统一1.35×1.90米；卫浴恢复原高位磨砂小窗。
3. 北侧卧室均改为1.35米宽外窗，不设外挑阳台；原柱和房间功能保留。
4. 不把前翼坡屋顶当作可走露台；屋顶形体沿用v4基线。


南向沿图下，真北按场地朝向保留，非正南正北轴线。

图例

- 墙与原柱
- 外窗
- 门洞 / 局部高差

标高关系：5米厅堂带来的局部抬高


5.00米是层高；梁、板、吊顶与设备厚度会继续减少室内净高。

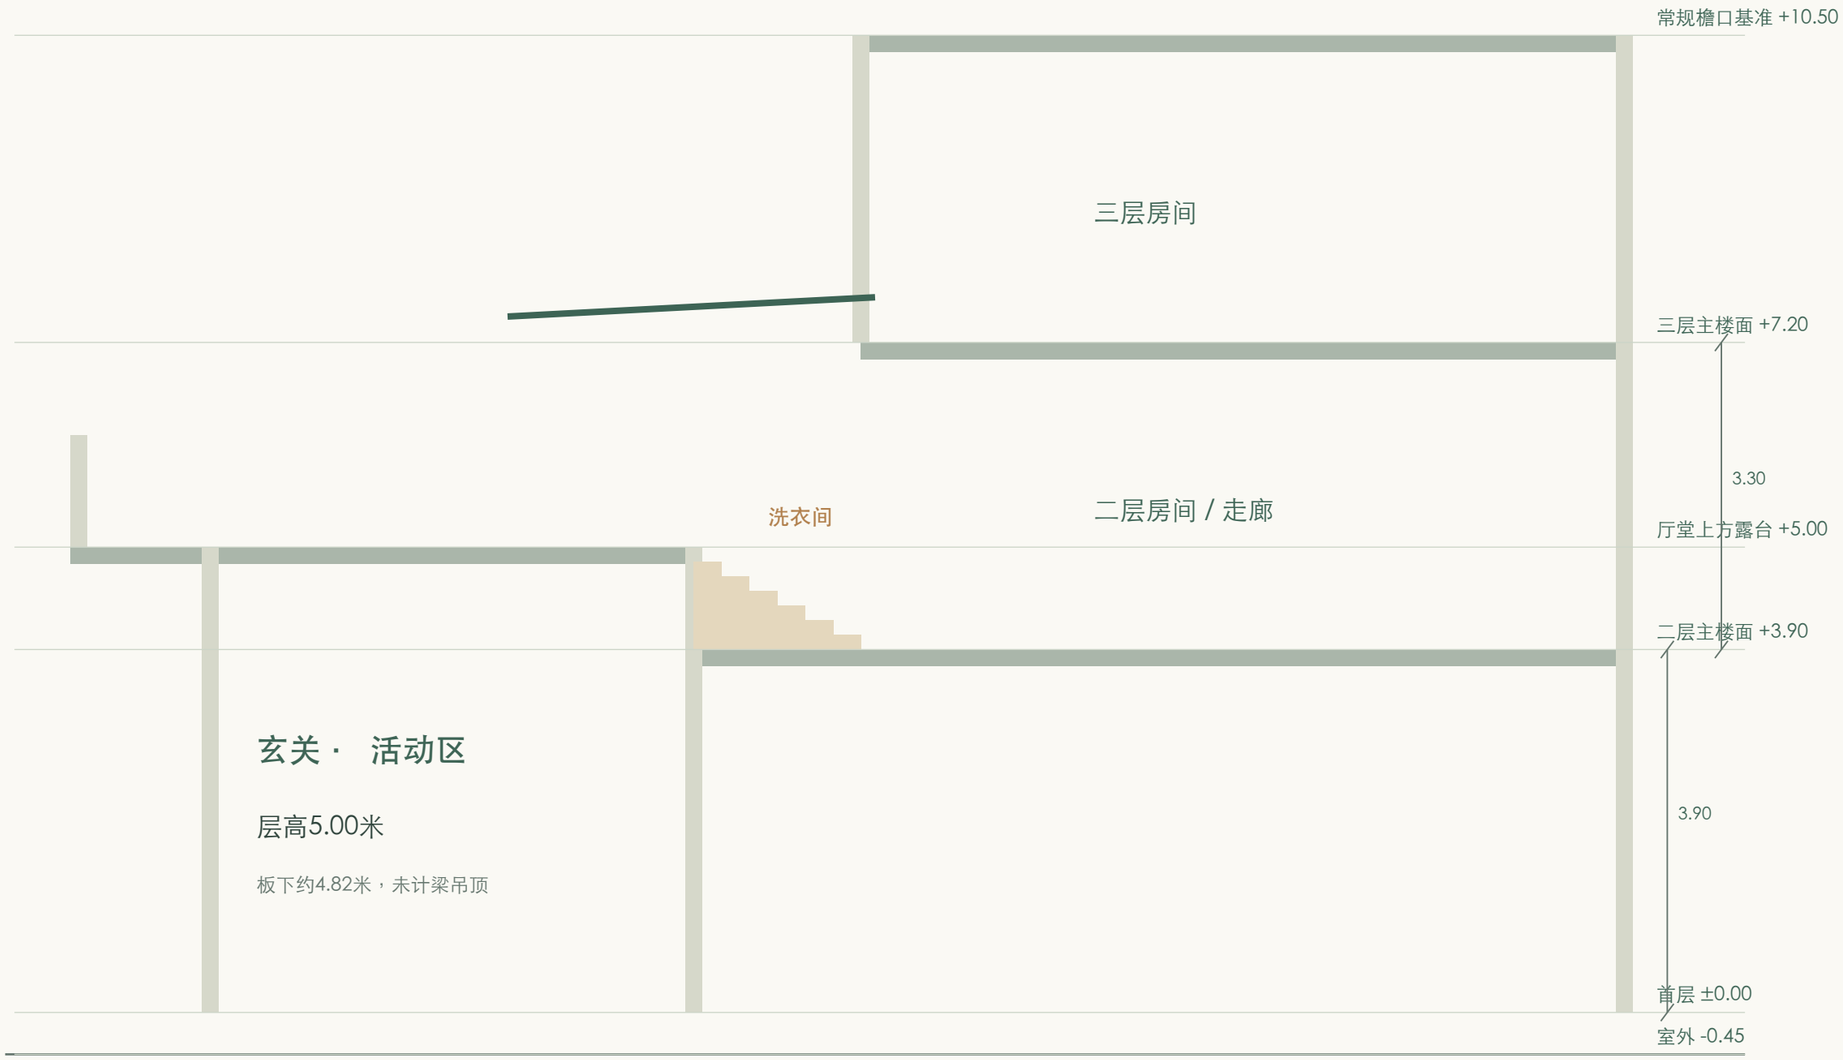

剖面按穿过玄关和洗衣间的方案轴线绘制，表示局部楼板的高度关系；未绘制正式梁截面和基础。普通二层卧室仍在+3.90米，未随玄关整体抬高。低坡屋顶形体不随洗衣间抬高，净高及门头须单独协调。

全层统一外窗：1.35米宽×1.90米高

一、二、三层采用同一普通窗尺寸；卫浴恢复原高位磨砂小窗，窗洞逐层独立。

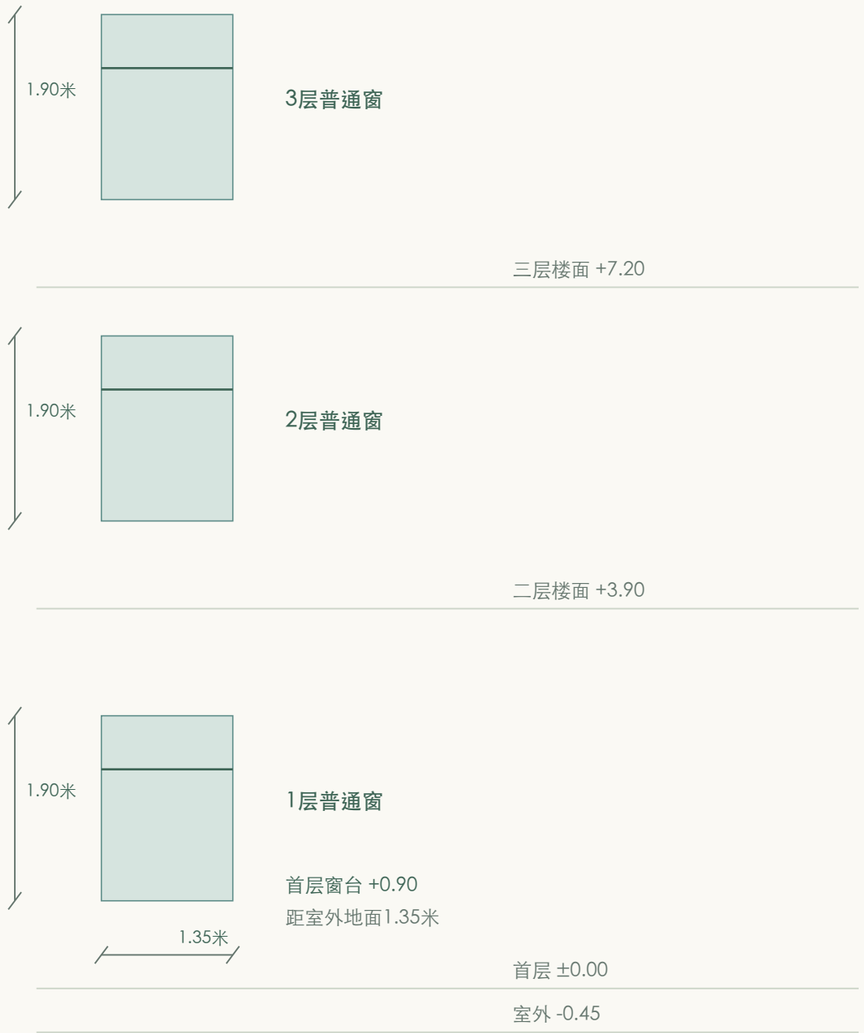

普通窗：各层同一尺寸

普通外窗一至三层均为1350×1900毫米，各层独立成窗。通常窗台0.90米、窗头2.80米；首层窗台距室外地面1.35米。

局部窗台：4扇三层南窗抬至1.20米、窗头3.10米避屋顶；2扇抬高洗衣间窗台0.30米、窗头2.20米适应低坡顶，窗口大小不变。

原固定窗保持固定；其他普通窗以固定主玻璃配上部小外悬扇为主，高位操作器及低窗台防坠需正式深化。



卫浴：恢复原高位小窗

宽0.90或1.00米、高0.70米；窗台1.70米、窗头2.40米。无色磨砂，整扇上悬外开，保留隐私。

本模型实际执行

全屋89处外窗：75扇普通标准窗，14扇原式卫浴小窗。北卧室不设阳台，10处原阳台门改为同轴外窗。


储藏间也采用标准窗；后门转到相邻厨房的回凹侧墙，仍通原后勤平台和三级台阶。

窗间净墙和转角距离按原柱、墙面与房间功能协调，具体局部条件逐窗列明；尺寸符合不代表已完成结构、安全或性能设计。

后勤局部：厨房后门、储藏窗与洗衣露台

保持房间形状、原柱与后勤平台；调整门窗和柜台，兼顾标准窗尺寸及实际通行。

洗衣间 / 七级台阶

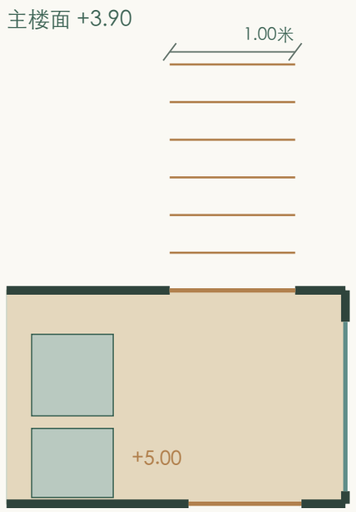

厨房后门与储藏窗

两户原储藏后门转到厨房回凹侧墙，门洞宽1.00米，南端铰接向平台外开，通原平台和三级台阶。储藏室内入口、房间形状与原柱保留。

储藏北窗也为1.35×1.90米，窗台0.90米、窗头2.80米。上部开启小扇高0.40米，避免与侧后门同时开启时相撞。厨房西侧柜台缩短、北侧柜台与水槽调整，避开门口和转身区；水电及成品柜体按最终净尺寸深化。

洗衣间与局部台阶

洗衣间及前露台+5.00米，主楼面+3.90米；七级台阶总高1.10米，单级约157毫米，六级踏面各300毫米。北门贴墙推拉，门头2.35米；南门头2.25米以避坡顶。


洗衣窗与坡顶

窗洞同为1350×1900毫米，窗台降低至0.30米、窗头2.20米；下部固定玻璃、防坠及上部小扇操作需正式设计。低坡屋顶最低模型净高约2.327米，未扣保温、吊顶和设备。

露台边缘

5米厅堂上方8段前露台栏板采用砖砌，模型高1.20米。栏板锚固、压顶、泛水、排水和屋顶支承均须正式深化。

厨房后门 / 储藏标准窗

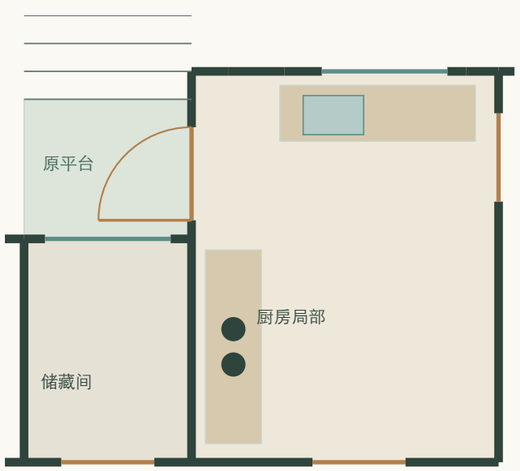

甲户局部示意，乙户镜像；柜台调整避开后门。

局部图表示模型空间关系，非门窗加工或放线图。门扇与柜体、平台及台阶的净空，湿区电气防护、防滑、扶手、排水与结构构造须施工图落实。

逐窗协调表 01

坐标单位米；窗台、窗头为本层楼面相对值，带抬高地面的窗按本地完成面计；窗类别及局部条件完整列示。

窗号	户 / 层	宽 × 高	窗台 / 窗头	窗洞端点（平面坐标）	窗类别 / 实际条件
W35-013	甲 / 1	0.90 × 0.70	1.70 / 2.40	(3.65,14.90)→(4.55,14.90)	按本次要求保留原卫浴高位磨砂上悬小窗，单独分类，不套普通窗1350×1900尺寸
W35-015	甲 / 1	1.00 × 0.70	1.70 / 2.40	(3.30,7.10)→(3.30,8.10)	按本次要求保留原卫浴高位磨砂上悬小窗，单独分类，不套普通窗1350×1900尺寸
W35-082	甲 / 1	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(5.33,14.90)→(6.67,14.90)	储藏窗1350×1900，原后门转厨房回凹侧墙；顶部400毫米开启扇避免与新门同时开启相碰；普通窗边至建筑转角或短墙端≤1350毫米；原柱及房间保留，需协调该段排布
W35-014	甲 / 1	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(3.30,3.62)→(3.30,4.97)	本模型标准窗尺寸；窗系统及构造仍须深化。
W35-016	甲 / 1	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(3.30,9.18)→(3.30,10.53)	普通窗边至建筑转角或短墙端≤1350毫米；原柱及房间保留，需协调该段排布
W35-001	甲 / 1	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(8.30,16.70)→(9.65,16.70)	本模型标准窗尺寸；窗系统及构造仍须深化。
W35-002	甲 / 1	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(10.95,16.70)→(12.30,16.70)	本模型标准窗尺寸；窗系统及构造仍须深化。
W35-051	甲 / 1	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(0.00,13.22)→(0.00,14.57)	本模型标准窗尺寸；窗系统及构造仍须深化。
W35-049	甲 / 1	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(0.98,16.70)→(2.33,16.70)	普通窗边至建筑转角或短墙端≤1350毫米；原柱及房间保留，需协调该段排布
W35-003	甲 / 1	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(4.72,2.20)→(6.08,2.20)	本模型标准窗尺寸；窗系统及构造仍须深化。
W35-056	甲 / 1	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(9.40,7.08)→(9.40,8.43)	普通窗边至建筑转角或短墙端≤1350毫米；原柱及房间保留，需协调该段排布
W35-053	甲 / 1	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(10.43,6.70)→(11.78,6.70)	普通窗边至建筑转角或短墙端≤1350毫米；原柱及房间保留，需协调该段排布
W35-055	甲 / 1	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(11.05,11.10)→(12.40,11.10)	本模型标准窗尺寸；窗系统及构造仍须深化。
W35-026	甲 / 1	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(12.30,3.48)→(12.30,4.83)	本模型标准窗尺寸；窗系统及构造仍须深化。

复核原则：此表是模型几何与功能协调，不是结构计算或门窗加工表。普通窗各层均1.35×1.90米；卫浴保留原小窗。常规窗台0.90米，三层南窗1.20米，洗衣间0.30米，均为方案协调值。所有“符合”仅指当前模型尺寸关系，成品、净高、防火、采光及安全性能均需正式核定。

逐窗协调表 02

坐标单位米；窗台、窗头为本层楼面相对值，带抬高地面的窗按本地完成面计；窗类别及局部条件完整列示。

窗号	户 / 层	宽 × 高	窗台 / 窗头	窗洞端点（平面坐标）	窗类别 / 实际条件
W35-017	甲 / 2	0.90 × 0.70	1.70 / 2.40	(3.65,14.90)→(4.55,14.90)	按本次要求保留原卫浴高位磨砂上悬小窗，单独分类，不套普通窗1350×1900尺寸
W35-018	甲 / 2	0.90 × 0.70	1.70 / 2.40	(5.55,14.90)→(6.45,14.90)	按本次要求保留原卫浴高位磨砂上悬小窗，单独分类，不套普通窗1350×1900尺寸
W35-020	甲 / 2	1.00 × 0.70	1.70 / 2.40	(3.30,7.10)→(3.30,8.10)	按本次要求保留原卫浴高位磨砂上悬小窗，单独分类，不套普通窗1350×1900尺寸
W35-019	甲 / 2	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(3.30,3.62)→(3.30,4.97)	本模型标准窗尺寸；窗系统及构造仍须深化。
W35-085	甲 / 2	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(3.30,5.20)→(3.30,6.55)	本模型标准窗尺寸；窗系统及构造仍须深化。
W35-021	甲 / 2	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(3.30,9.18)→(3.30,10.53)	普通窗边至建筑转角或短墙端≤1350毫米；原柱及房间保留，需协调该段排布
W35-071	甲 / 2	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(13.80,13.22)→(13.80,14.57)	本模型标准窗尺寸；窗系统及构造仍须深化。
W35-089	甲 / 2	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(8.30,16.70)→(9.65,16.70)	本模型标准窗尺寸；窗系统及构造仍须深化。
W35-090	甲 / 2	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(10.95,16.70)→(12.30,16.70)	本模型标准窗尺寸；窗系统及构造仍须深化。
W35-025	甲 / 2	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(0.00,13.22)→(0.00,14.57)	本模型标准窗尺寸；窗系统及构造仍须深化。
W35-088	甲 / 2	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(0.98,16.70)→(2.33,16.70)	普通窗边至建筑转角或短墙端≤1350毫米；原柱及房间保留，需协调该段排布
W35-007	甲 / 2	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(4.72,2.20)→(6.08,2.20)	本模型标准窗尺寸；窗系统及构造仍须深化。
W35-027	甲 / 2	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(6.90,15.05)→(6.90,16.40)	普通窗边至建筑转角或短墙端≤1350毫米；原柱及房间保留，需协调该段排布
W35-080	甲 / 2	1.35 × 1.90	0.30 / 2.20	(10.20,5.10)→(10.20,6.45)	抬高洗衣间窗台300毫米、窗头2200毫米，避低坡屋顶；窗口1350×1900不变，低窗台固定玻璃防坠须深化；普通窗边至建筑转角或短墙端≤1350毫米；原柱及房间保留，需协调该段排布；普通窗相邻连续净墙>1350毫米，受抬高洗衣间与主楼面交接限制，保持原实体边墙

复核原则：此表是模型几何与功能协调，不是结构计算或门窗加工表。普通窗各层均1.35×1.90米；卫浴保留原小窗。常规窗台0.90米，三层南窗1.20米，洗衣间0.30米，均为方案协调值。所有“符合”仅指当前模型尺寸关系，成品、净高、防火、采光及安全性能均需正式核定。

逐窗协调表 03

坐标单位米；窗台、窗头为本层楼面相对值，带抬高地面的窗按本地完成面计；窗类别及局部条件完整列示。

窗号	户 / 层	宽 × 高	窗台 / 窗头	窗洞端点（平面坐标）	窗类别 / 实际条件
W35-058	甲 / 2	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(10.20,9.07)→(10.20,10.43)	普通窗边至建筑转角或短墙端≤1350毫米；原柱及房间保留，需协调该段排布
W35-057	甲 / 2	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(11.05,11.10)→(12.40,11.10)	普通窗边至建筑转角或短墙端≤1350毫米；原柱及房间保留，需协调该段排布
W35-022	甲 / 3	0.90 × 0.70	1.70 / 2.40	(3.65,14.90)→(4.55,14.90)	按本次要求保留原卫浴高位磨砂上悬小窗，单独分类，不套普通窗1350×1900尺寸
W35-023	甲 / 3	0.90 × 0.70	1.70 / 2.40	(5.55,14.90)→(6.45,14.90)	按本次要求保留原卫浴高位磨砂上悬小窗，单独分类，不套普通窗1350×1900尺寸
W35-009	甲 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(3.30,9.18)→(3.30,10.53)	普通窗边至建筑转角或短墙端≤1350毫米；原柱及房间保留，需协调该段排布
W35-073	甲 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(13.80,13.22)→(13.80,14.57)	本模型标准窗尺寸；窗系统及构造仍须深化。
W35-095	甲 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(8.30,16.70)→(9.65,16.70)	本模型标准窗尺寸；窗系统及构造仍须深化。
W35-096	甲 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(10.95,16.70)→(12.30,16.70)	本模型标准窗尺寸；窗系统及构造仍须深化。
W35-029	甲 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(0.00,13.22)→(0.00,14.57)	本模型标准窗尺寸；窗系统及构造仍须深化。
W35-061	甲 / 3	1.35 × 1.90	1.20 / 3.10	(4.70,8.50)→(6.05,8.50)	三层南窗窗台1200毫米、窗头3100毫米避低坡屋顶，窗口1350×1900不变；下层此处为室内卫浴/楼梯墙或低屋顶，未强行把外窗轴线延续至室内
W35-062	甲 / 3	1.35 × 1.90	1.20 / 3.10	(7.35,8.50)→(8.70,8.50)	三层南窗窗台1200毫米、窗头3100毫米避低坡屋顶，窗口1350×1900不变；下层此处为室内卫浴/楼梯墙或低屋顶，未强行把外窗轴线延续至室内
W35-094	甲 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(0.98,16.70)→(2.33,16.70)	普通窗边至建筑转角或短墙端≤1350毫米；原柱及房间保留，需协调该段排布
W35-030	甲 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(6.90,15.05)→(6.90,16.40)	普通窗边至建筑转角或短墙端≤1350毫米；原柱及房间保留，需协调该段排布
W35-060	甲 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(10.20,9.07)→(10.20,10.43)	普通窗边至建筑转角或短墙端≤1350毫米；原柱及房间保留，需协调该段排布

复核原则：此表是模型几何与功能协调，不是结构计算或门窗加工表。普通窗各层均1.35×1.90米；卫浴保留原小窗。常规窗台0.90米，三层南窗1.20米，洗衣间0.30米，均为方案协调值。所有“符合”仅指当前模型尺寸关系，成品、净高、防火、采光及安全性能均需正式核定。

逐窗协调表 04

坐标单位米；窗台、窗头为本层楼面相对值，带抬高地面的窗按本地完成面计；窗类别及局部条件完整列示。

窗号	户 / 层	宽 × 高	窗台 / 窗头	窗洞端点（平面坐标）	窗类别 / 实际条件
W35-059	甲 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(11.05,11.10)→(12.40,11.10)	普通窗边至建筑转角或短墙端≤1350毫米；原柱及房间保留，需协调该段排布
W35-031	乙 / 1	0.90 × 0.70	1.70 / 2.40	(25.95,14.90)→(25.05,14.90)	按本次要求保留原卫浴高位磨砂上悬小窗，单独分类，不套普通窗1350×1900尺寸
W35-033	乙 / 1	1.00 × 0.70	1.70 / 2.40	(26.30,7.10)→(26.30,8.10)	按本次要求保留原卫浴高位磨砂上悬小窗，单独分类，不套普通窗1350×1900尺寸
W35-083	乙 / 1	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(24.27,14.90)→(22.93,14.90)	储藏窗1350×1900，原后门转厨房回凹侧墙；顶部400毫米开启扇避免与新门同时开启相碰；普通窗边至建筑转角或短墙端≤1350毫米；原柱及房间保留，需协调该段排布
W35-032	乙 / 1	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(26.30,3.62)→(26.30,4.97)	本模型标准窗尺寸；窗系统及构造仍须深化。
W35-086	乙 / 1	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(26.30,5.20)→(26.30,6.55)	本模型标准窗尺寸；窗系统及构造仍须深化。
W35-034	乙 / 1	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(26.30,9.18)→(26.30,10.53)	普通窗边至建筑转角或短墙端≤1350毫米；原柱及房间保留，需协调该段排布
W35-005	乙 / 1	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(18.65,16.70)→(17.30,16.70)	本模型标准窗尺寸；窗系统及构造仍须深化。
W35-004	乙 / 1	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(21.30,16.70)→(19.95,16.70)	本模型标准窗尺寸；窗系统及构造仍须深化。
W35-052	乙 / 1	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(29.60,13.22)→(29.60,14.57)	本模型标准窗尺寸；窗系统及构造仍须深化。
W35-044	乙 / 1	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(17.30,3.48)→(17.30,4.83)	本模型标准窗尺寸；窗系统及构造仍须深化。
W35-054	乙 / 1	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(17.82,6.70)→(19.18,6.70)	普通窗边至建筑转角或短墙端≤1350毫米；原柱及房间保留，需协调该段排布
W35-063	乙 / 1	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(18.55,11.10)→(17.20,11.10)	本模型标准窗尺寸；窗系统及构造仍须深化。
W35-064	乙 / 1	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(20.20,7.08)→(20.20,8.43)	普通窗边至建筑转角或短墙端≤1350毫米；原柱及房间保留，需协调该段排布

复核原则：此表是模型几何与功能协调，不是结构计算或门窗加工表。普通窗各层均1.35×1.90米；卫浴保留原小窗。常规窗台0.90米，三层南窗1.20米，洗衣间0.30米，均为方案协调值。所有“符合”仅指当前模型尺寸关系，成品、净高、防火、采光及安全性能均需正式核定。

逐窗协调表 05

坐标单位米；窗台、窗头为本层楼面相对值，带抬高地面的窗按本地完成面计；窗类别及局部条件完整列示。

窗号	户 / 层	宽 × 高	窗台 / 窗头	窗洞端点（平面坐标）	窗类别 / 实际条件
W35-006	乙 / 1	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(23.52,2.20)→(24.88,2.20)	本模型标准窗尺寸；窗系统及构造仍须深化。
W35-050	乙 / 1	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(27.28,16.70)→(28.63,16.70)	普通窗边至建筑转角或短墙端≤1350毫米；原柱及房间保留，需协调该段排布
W35-036	乙 / 2	0.90 × 0.70	1.70 / 2.40	(24.05,14.90)→(23.15,14.90)	按本次要求保留原卫浴高位磨砂上悬小窗，单独分类，不套普通窗1350×1900尺寸
W35-035	乙 / 2	0.90 × 0.70	1.70 / 2.40	(25.95,14.90)→(25.05,14.90)	按本次要求保留原卫浴高位磨砂上悬小窗，单独分类，不套普通窗1350×1900尺寸
W35-038	乙 / 2	1.00 × 0.70	1.70 / 2.40	(26.30,7.10)→(26.30,8.10)	按本次要求保留原卫浴高位磨砂上悬小窗，单独分类，不套普通窗1350×1900尺寸
W35-037	乙 / 2	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(26.30,3.62)→(26.30,4.97)	本模型标准窗尺寸；窗系统及构造仍须深化。
W35-087	乙 / 2	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(26.30,5.20)→(26.30,6.55)	本模型标准窗尺寸；窗系统及构造仍须深化。
W35-039	乙 / 2	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(26.30,9.18)→(26.30,10.53)	普通窗边至建筑转角或短墙端≤1350毫米；原柱及房间保留，需协调该段排布
W35-075	乙 / 2	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(15.80,13.22)→(15.80,14.57)	本模型标准窗尺寸；窗系统及构造仍须深化。
W35-093	乙 / 2	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(17.30,16.70)→(18.65,16.70)	本模型标准窗尺寸；窗系统及构造仍须深化。
W35-092	乙 / 2	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(19.95,16.70)→(21.30,16.70)	本模型标准窗尺寸；窗系统及构造仍须深化。
W35-043	乙 / 2	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(29.60,13.22)→(29.60,14.57)	本模型标准窗尺寸；窗系统及构造仍须深化。
W35-065	乙 / 2	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(18.55,11.10)→(17.20,11.10)	普通窗边至建筑转角或短墙端≤1350毫米；原柱及房间保留，需协调该段排布
W35-081	乙 / 2	1.35 × 1.90	0.30 / 2.20	(19.40,5.10)→(19.40,6.45)	抬高洗衣间窗台300毫米、窗头2200毫米，避低坡屋顶；窗口1350×1900不变，低窗台固定玻璃防坠须深化；普通窗边至建筑转角或短墙端≤1350毫米；原柱及房间保留，需协调该段排布；普通窗相邻连续净墙>1350毫米，受抬高洗衣间与主楼面交接限制，保持原实体边墙

复核原则：此表是模型几何与功能协调，不是结构计算或门窗加工表。普通窗各层均1.35×1.90米；卫浴保留原小窗。常规窗台0.90米，三层南窗1.20米，洗衣间0.30米，均为方案协调值。所有“符合”仅指当前模型尺寸关系，成品、净高、防火、采光及安全性能均需正式核定。

逐窗协调表 06

坐标单位米；窗台、窗头为本层楼面相对值，带抬高地面的窗按本地完成面计；窗类别及局部条件完整列示。

窗号	户 / 层	宽 × 高	窗台 / 窗头	窗洞端点（平面坐标）	窗类别 / 实际条件
W35-066	乙 / 2	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(19.40,9.07)→(19.40,10.43)	普通窗边至建筑转角或短墙端≤1350毫米；原柱及房间保留，需协调该段排布
W35-045	乙 / 2	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(22.70,15.05)→(22.70,16.40)	普通窗边至建筑转角或短墙端≤1350毫米；原柱及房间保留，需协调该段排布
W35-008	乙 / 2	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(23.52,2.20)→(24.88,2.20)	本模型标准窗尺寸；窗系统及构造仍须深化。
W35-091	乙 / 2	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(27.28,16.70)→(28.63,16.70)	普通窗边至建筑转角或短墙端≤1350毫米；原柱及房间保留，需协调该段排布
W35-041	乙 / 3	0.90 × 0.70	1.70 / 2.40	(24.05,14.90)→(23.15,14.90)	按本次要求保留原卫浴高位磨砂上悬小窗，单独分类，不套普通窗1350×1900尺寸
W35-040	乙 / 3	0.90 × 0.70	1.70 / 2.40	(25.95,14.90)→(25.05,14.90)	按本次要求保留原卫浴高位磨砂上悬小窗，单独分类，不套普通窗1350×1900尺寸
W35-012	乙 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(26.30,9.18)→(26.30,10.53)	普通窗边至建筑转角或短墙端≤1350毫米；原柱及房间保留，需协调该段排布
W35-077	乙 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(15.80,13.22)→(15.80,14.57)	本模型标准窗尺寸；窗系统及构造仍须深化。
W35-011	乙 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(18.65,16.70)→(17.30,16.70)	本模型标准窗尺寸；窗系统及构造仍须深化。
W35-010	乙 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(21.30,16.70)→(19.95,16.70)	本模型标准窗尺寸；窗系统及构造仍须深化。
W35-047	乙 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(29.60,13.22)→(29.60,14.57)	本模型标准窗尺寸；窗系统及构造仍须深化。
W35-069	乙 / 3	1.35 × 1.90	1.20 / 3.10	(22.25,8.50)→(20.90,8.50)	三层南窗窗台1200毫米、窗头3100毫米避低坡屋顶，窗口1350×1900不变；下层此处为室内卫浴/楼梯墙或低屋顶，未强行把外窗轴线延续至室内
W35-068	乙 / 3	1.35 × 1.90	1.20 / 3.10	(24.90,8.50)→(23.55,8.50)	三层南窗窗台1200毫米、窗头3100毫米避低坡屋顶，窗口1350×1900不变；下层此处为室内卫浴/楼梯墙或低屋顶，未强行把外窗轴线延续至室内
W35-084	乙 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(18.55,11.10)→(17.20,11.10)	普通窗边至建筑转角或短墙端≤1350毫米；原柱及房间保留，需协调该段排布

复核原则：此表是模型几何与功能协调，不是结构计算或门窗加工表。普通窗各层均1.35×1.90米；卫浴保留原小窗。常规窗台0.90米，三层南窗1.20米，洗衣间0.30米，均为方案协调值。所有“符合”仅指当前模型尺寸关系，成品、净高、防火、采光及安全性能均需正式核定。

逐窗协调表 07

坐标单位米；窗台、窗头为本层楼面相对值，带抬高地面的窗按本地完成面计；窗类别及局部条件完整列示。

窗号	户 / 层	宽 × 高	窗台 / 窗头	窗洞端点（平面坐标）	窗类别 / 实际条件
W35-067	乙 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(19.40,9.07)→(19.40,10.43)	普通窗边至建筑转角或短墙端≤1350毫米；原柱及房间保留，需协调该段排布
W35-048	乙 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(22.70,15.05)→(22.70,16.40)	普通窗边至建筑转角或短墙端≤1350毫米；原柱及房间保留，需协调该段排布
W35-097	乙 / 3	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(27.28,16.70)→(28.63,16.70)	普通窗边至建筑转角或短墙端≤1350毫米；原柱及房间保留，需协调该段排布
W35-078	共 / 1	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(14.12,11.10)→(15.47,11.10)	普通窗边至建筑转角或短墙端≤1350毫米；原柱及房间保留，需协调该段排布
W35-079	共 / 1	1.35 × 1.90	0.90 / 2.80	(14.12,16.70)→(15.47,16.70)	普通窗边至建筑转角或短墙端≤1350毫米；原柱及房间保留，需协调该段排布

复核原则：此表是模型几何与功能协调，不是结构计算或门窗加工表。普通窗各层均1.35×1.90米；卫浴保留原小窗。常规窗台0.90米，三层南窗1.20米，洗衣间0.30米，均为方案协调值。所有“符合”仅指当前模型尺寸关系，成品、净高、防火、采光及安全性能均需正式核定。