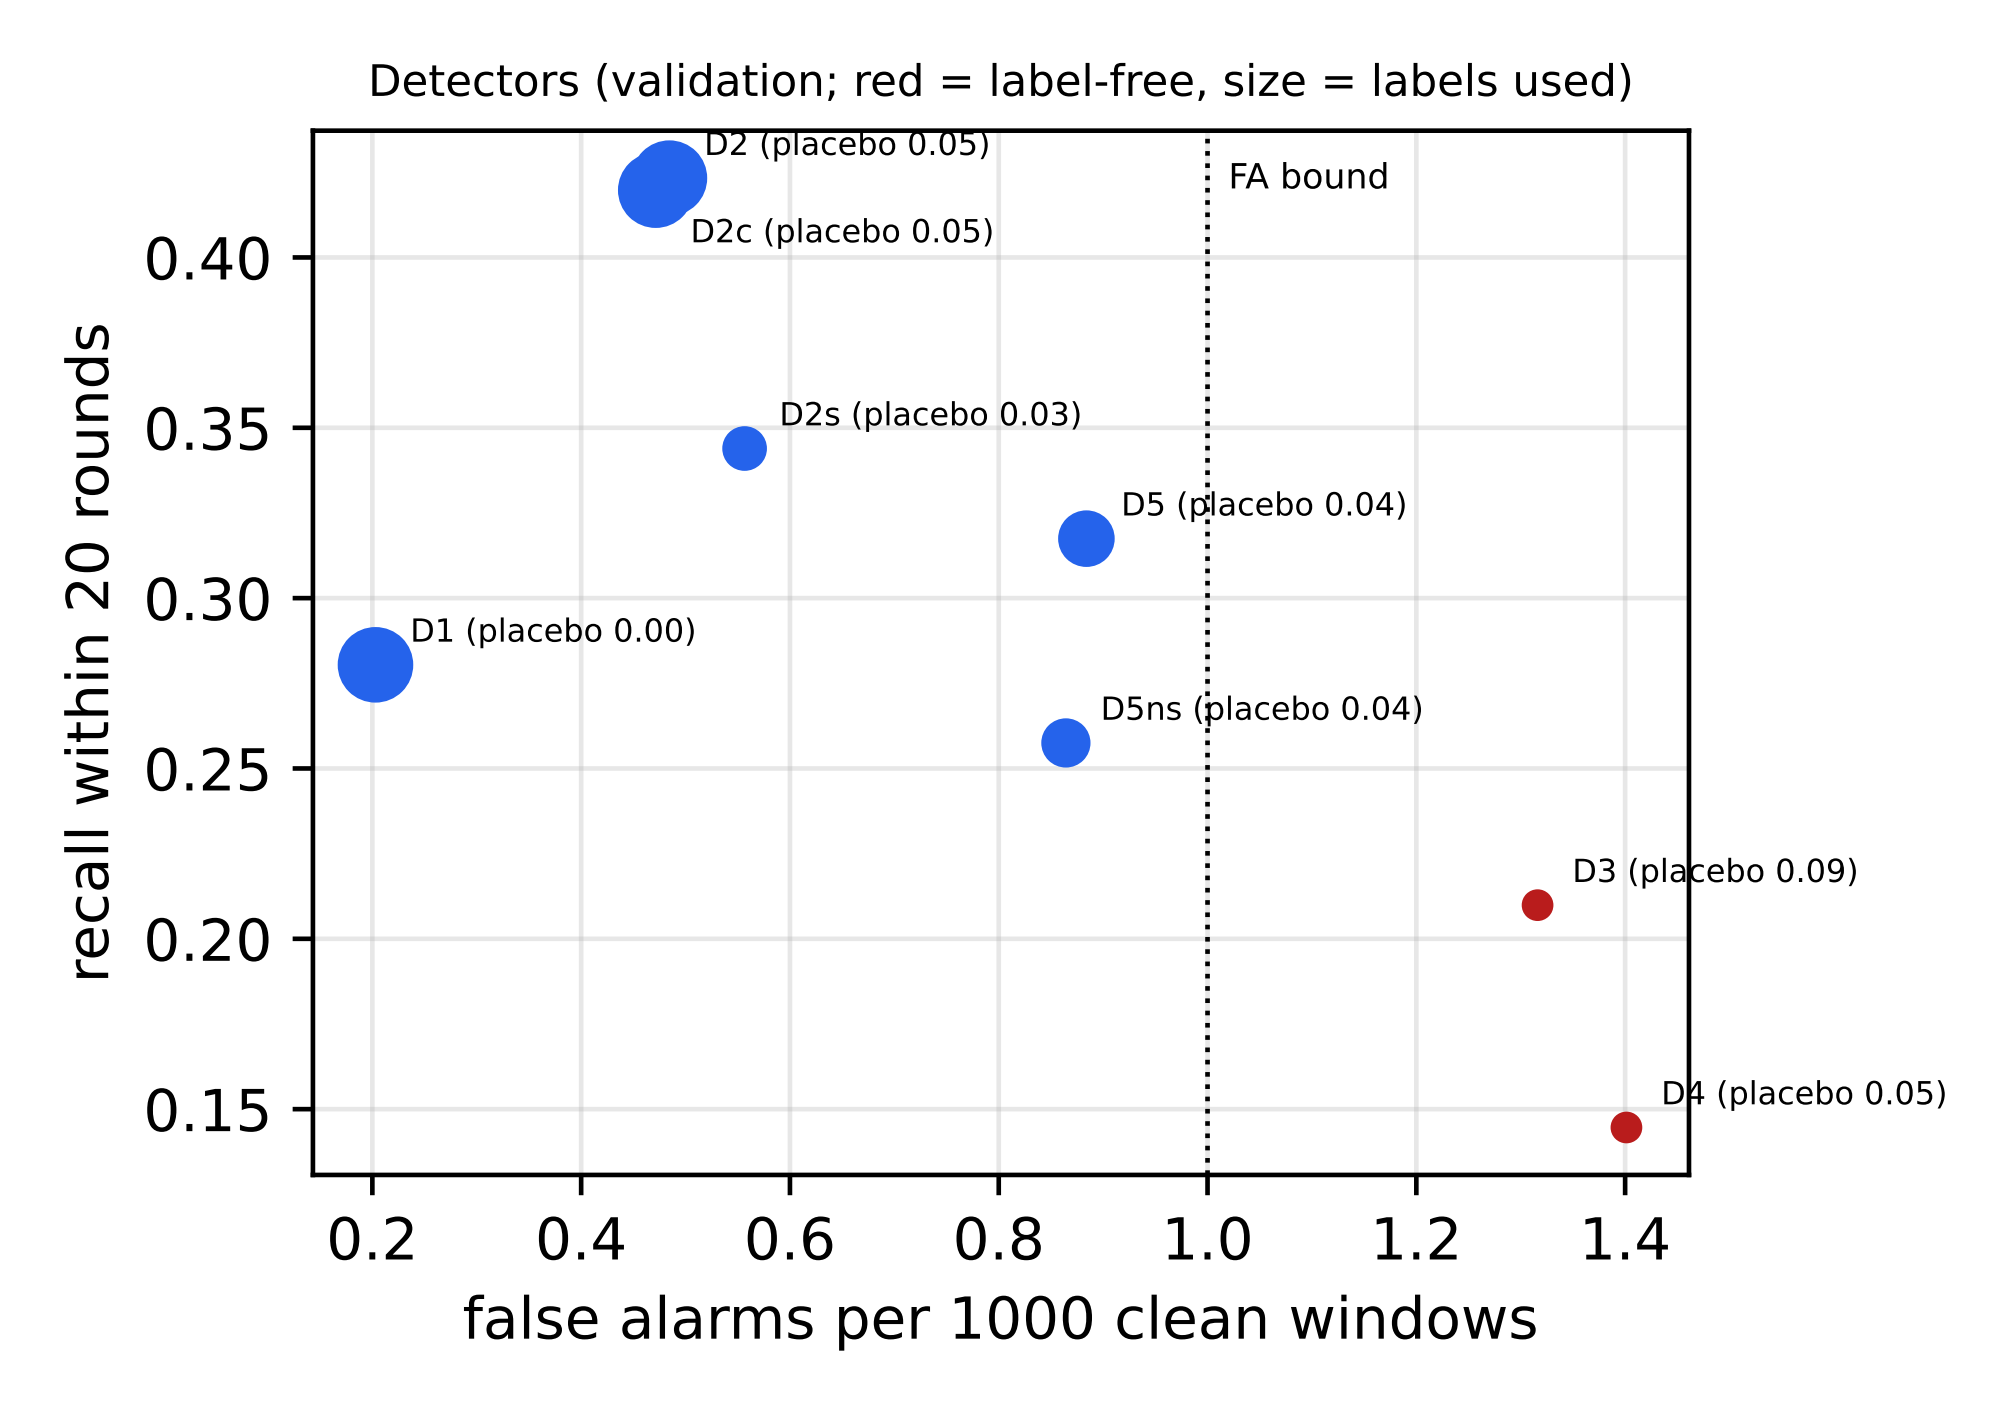
Detectors (validation; red = label-free, size = labels used)
recall within 20 rounds
false alarms per 1000 clean windows
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
FA bound
D2 (placebo 0.05)
D2c (placebo 0.05)
D2s (placebo 0.03)
D5 (placebo 0.04)
D1 (placebo 0.00)
D5ns (placebo 0.04)
D3 (placebo 0.09)
D4 (placebo 0.05)