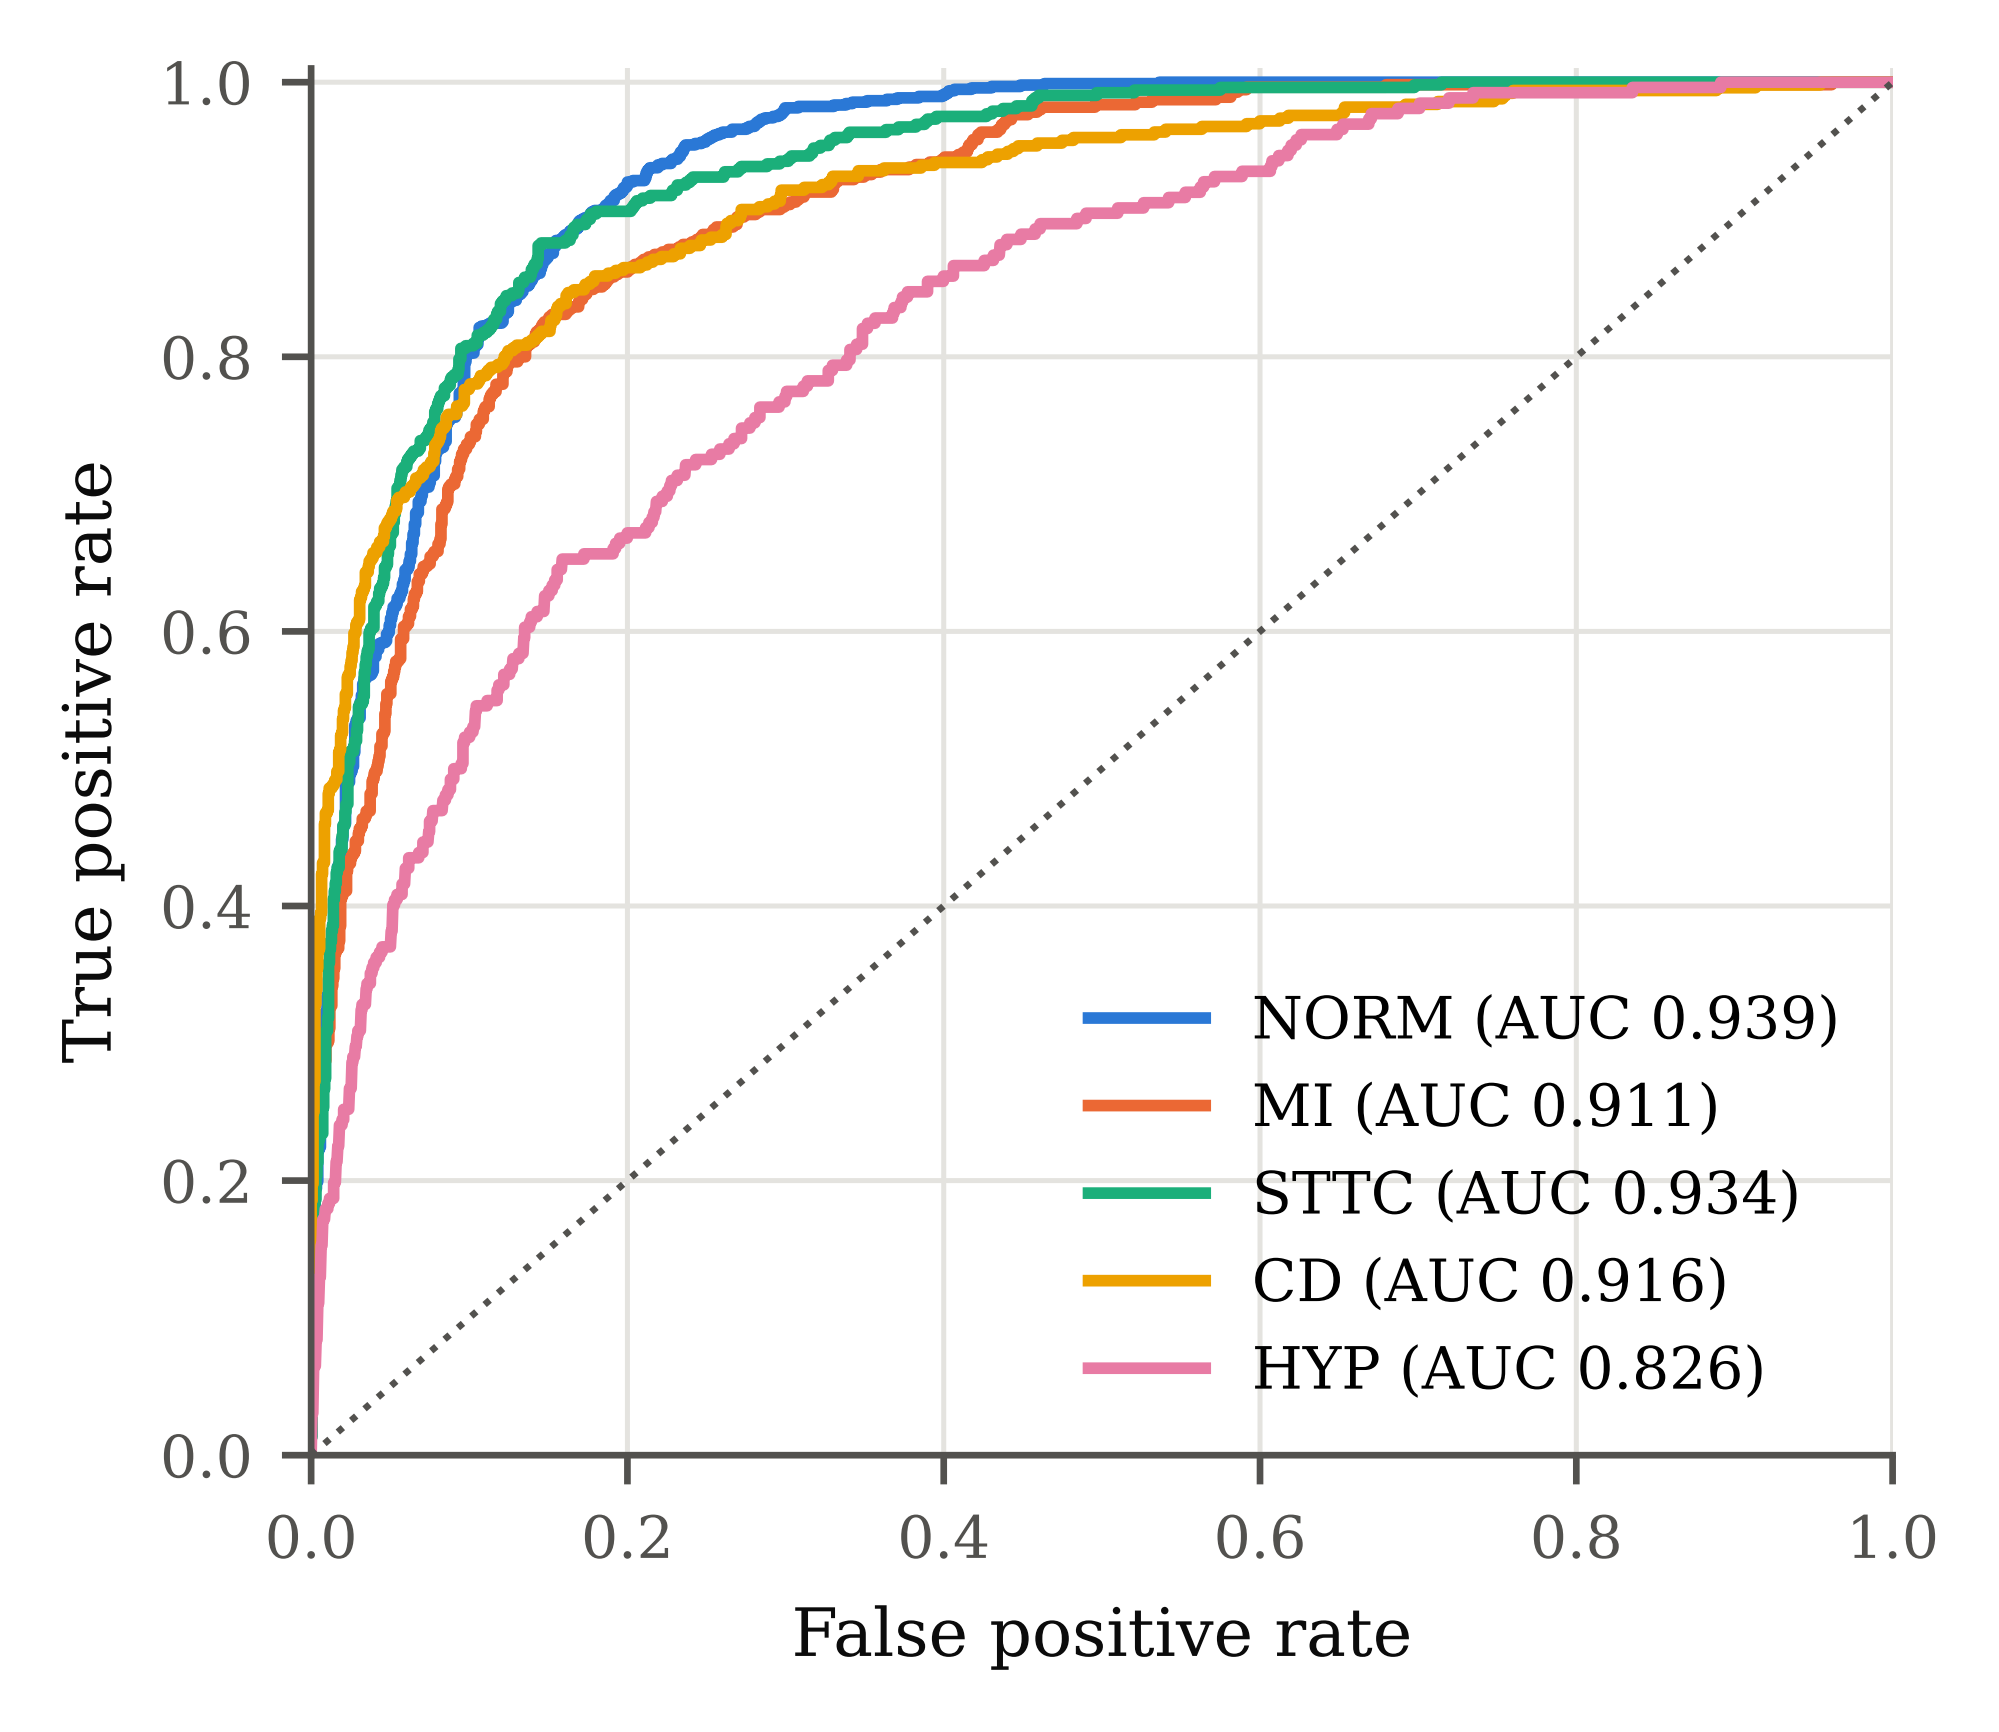
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
True positive rate
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
False positive rate
NORM (AUC 0.939)
MI (AUC 0.911)
STTC (AUC 0.934)
CD (AUC 0.916)
HYP (AUC 0.826)