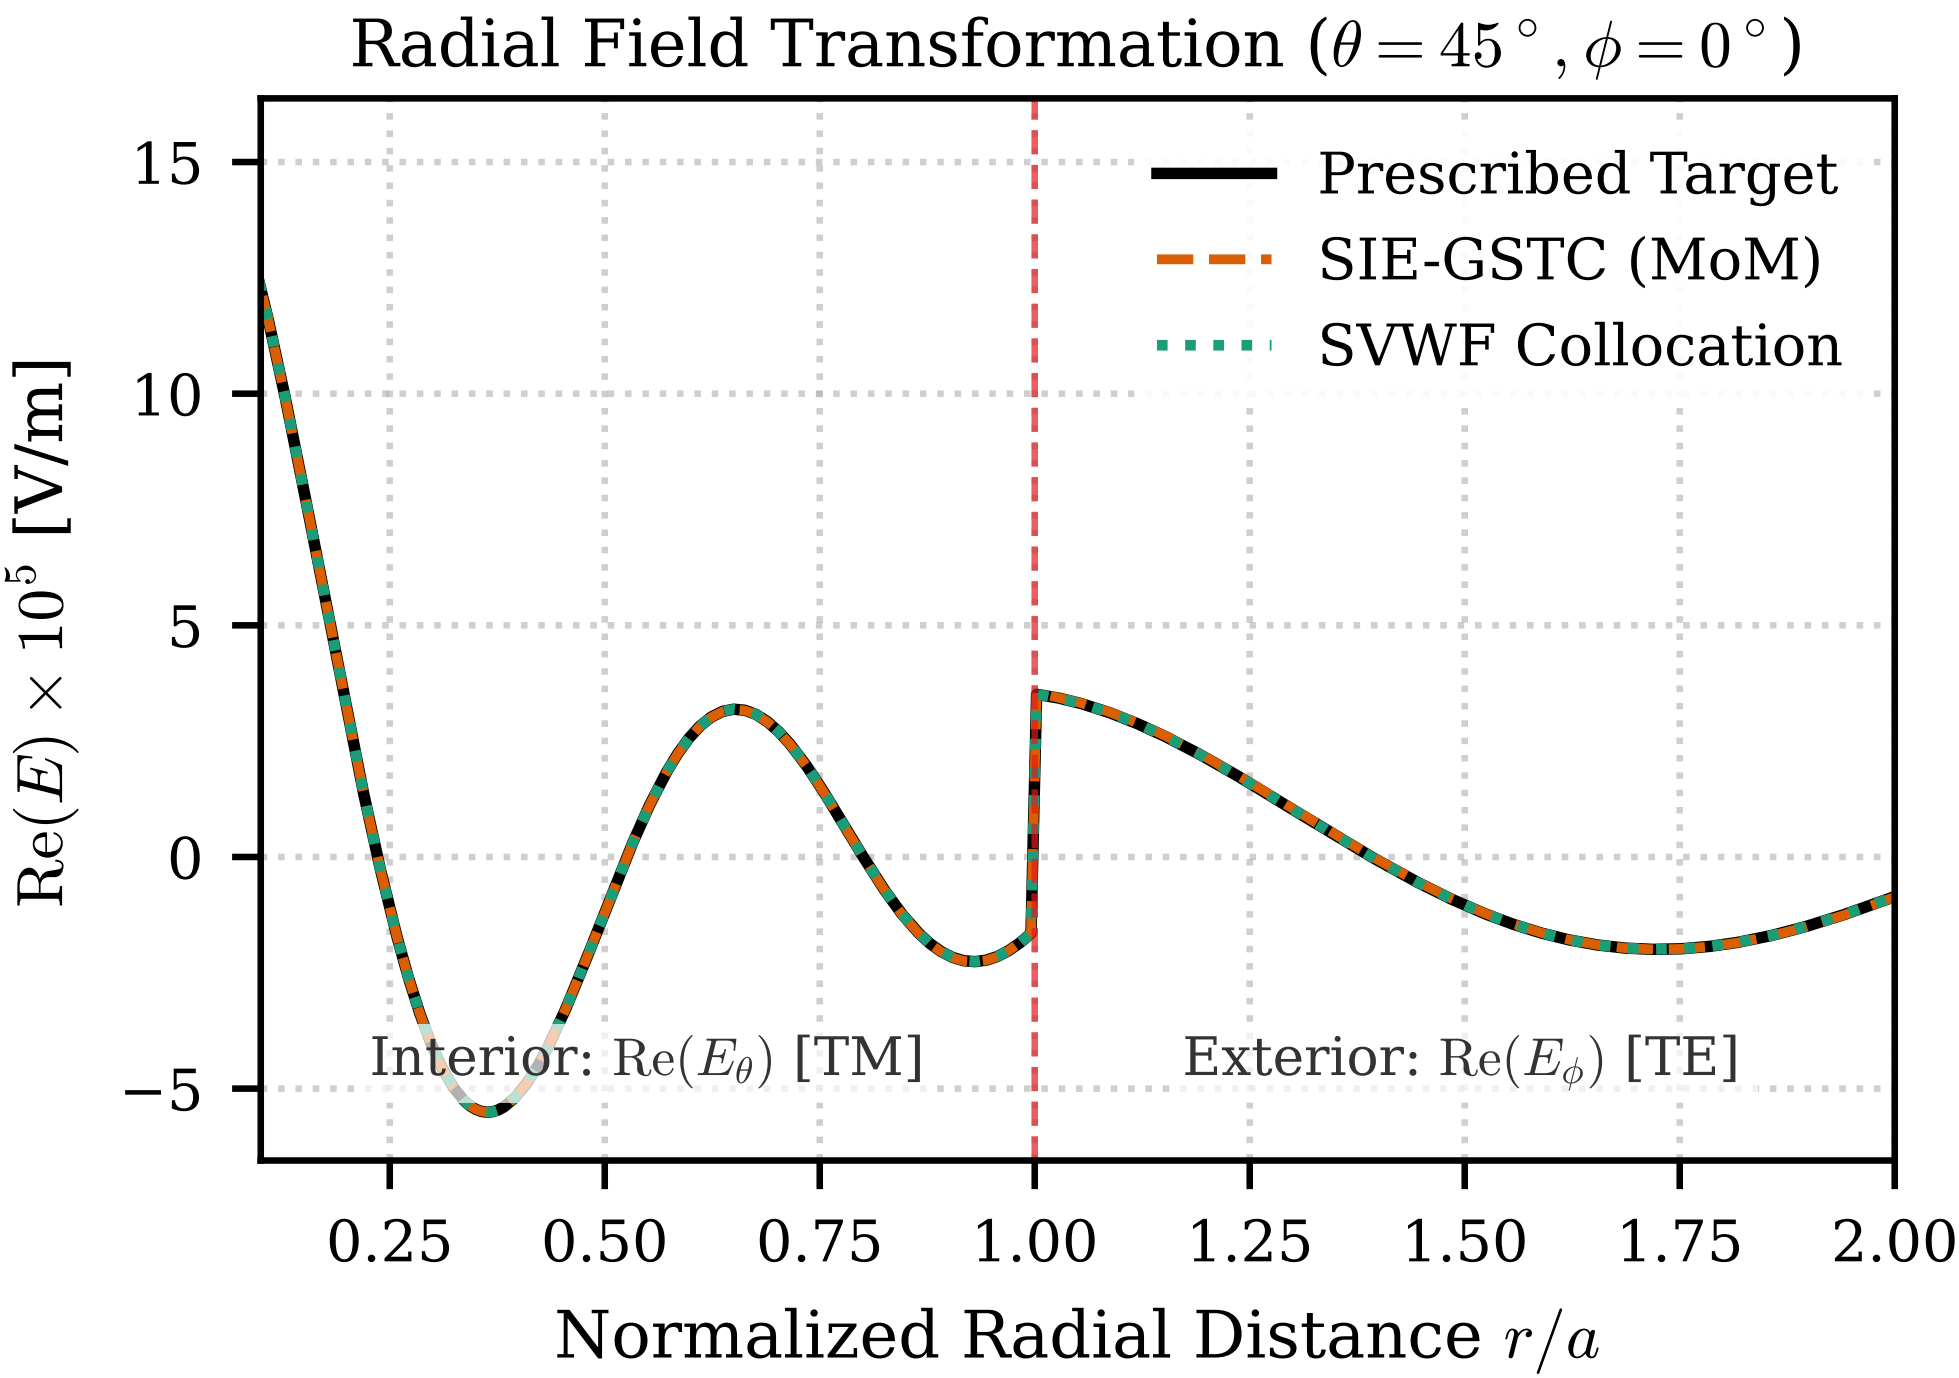
Radial Field Transformation ($\theta = 45^\circ, \phi = 0^\circ$)
Prescribed Target
SIE-GSTC (MoM)
SVWF Collocation
Interior: $\mathrm{Re}(E_\theta)$ [TM]
Exterior: $\mathrm{Re}(E_\phi)$ [TE]
$\mathrm{Re}(E) \times 10^5$ [V/m]
Normalized Radial Distance r/a
15
10
5
0
−5
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00