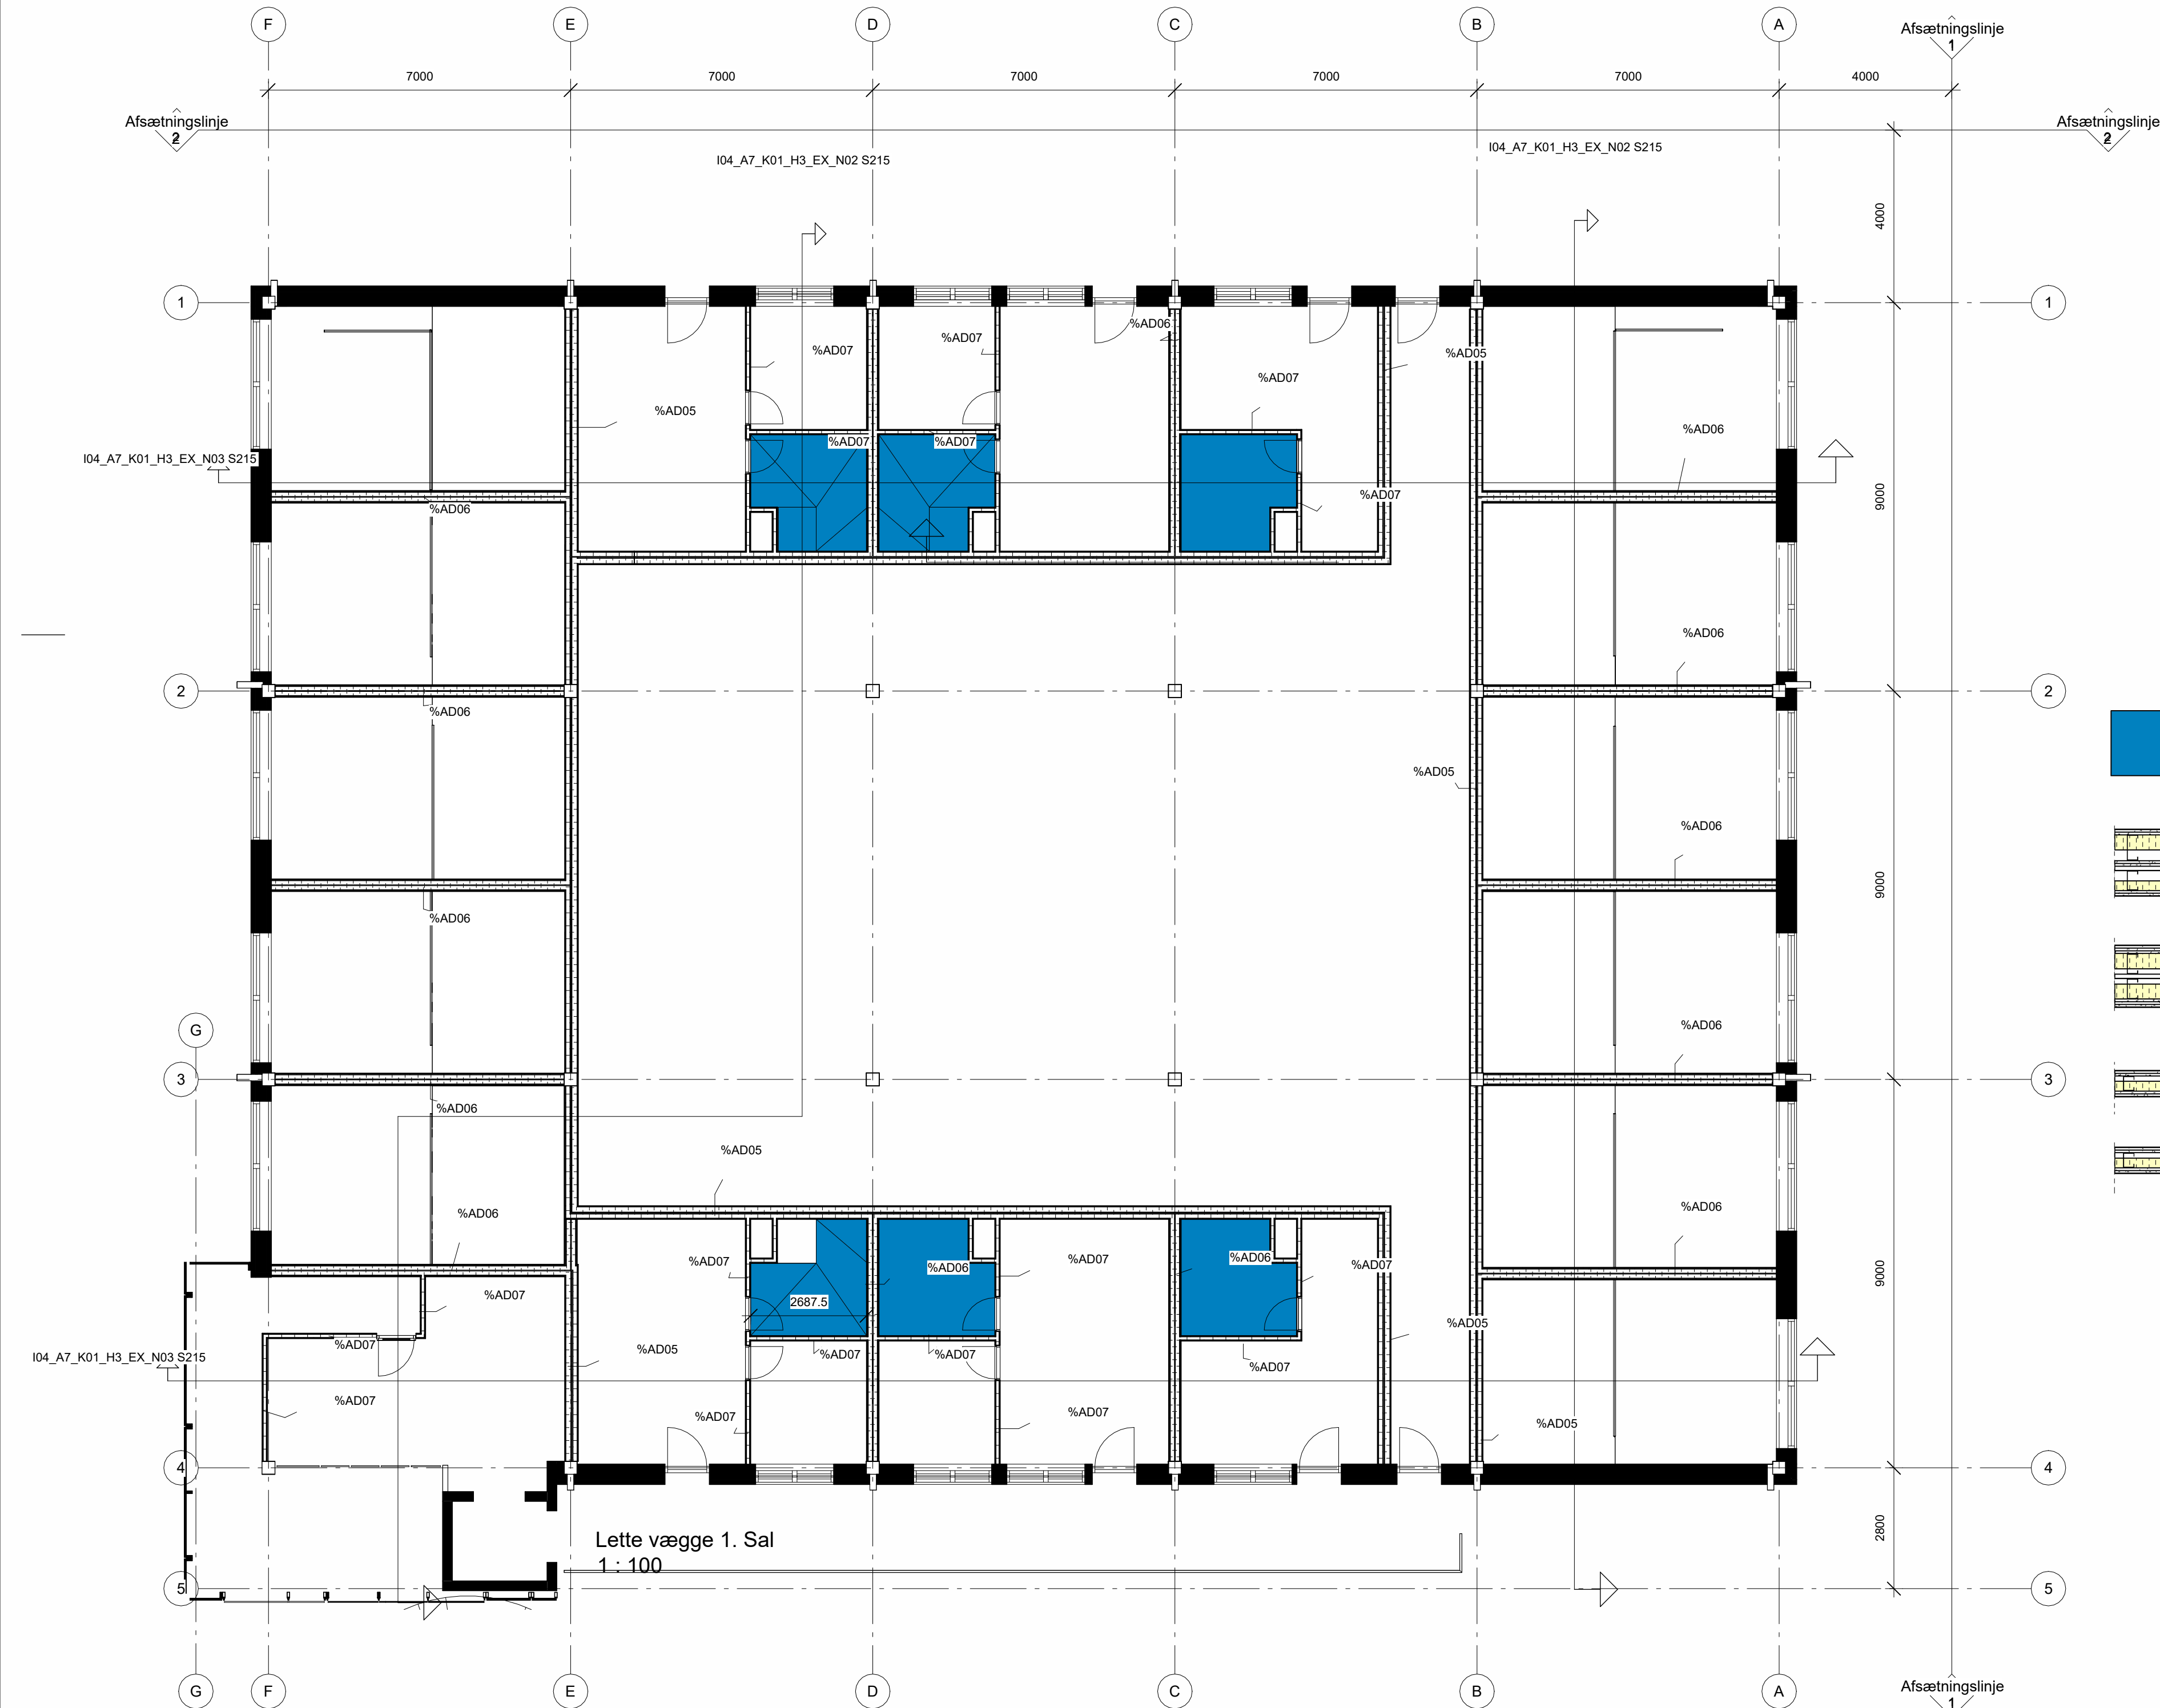

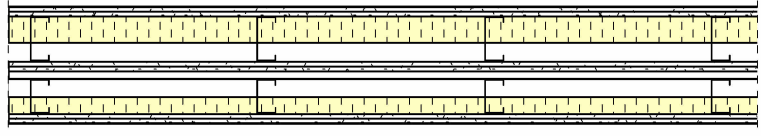
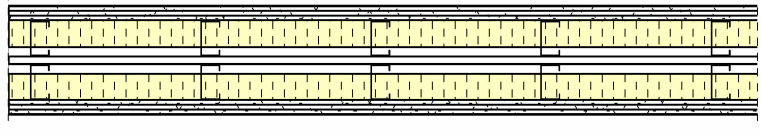
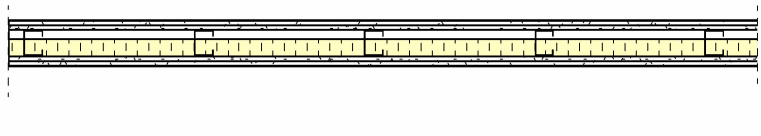



Bygningsdele_	
Keynote	Beskrivelse
%AD05	310 mm Skillevej (Sektion) 2x 12.50 mm gipsplade 120 mm C-profil c/c 600 70 mm isolering 2x 12.50 mm gipsplade 20 mm luftspalte 95 mm bærende C-profil c/c 450 45 mm isolering 2x 12.50 mm gipsplade Brand: EI60 A2,s1 - d0 Lyd: 60 Rw
%AD06	285 mm Skillevej (Løjighedskøl) 3x 12.50 mm gipsplade 95 mm bærende C-profiler c/c 450 45 mm isolering 20 mm luftspalte 95 mm bærende C-profiler c/c 450 45 mm isolering 3x 12.50 mm gipsplade Brand: REI60 A2,s1 - d0 Lyd: 55 Rw
%AD07	120 mm Skillevej (Løjighed ikke-bærende) 2x 12.50 mm gipsplade 70 mm C-profil c/c 450 70 mm isolering 2x 12.50 mm gipsplade
%AD08	120 mm Skillevej (Løjighed bærende) 2x 12.50 mm gipsplade 70 mm bærende C-profil c/c 450 45 mm isolering 2x 12.50 mm gipsplade Brandkrav: R60



 Vådum (Der skal være vådrumsgips i disse rum)

-  %AD05
-  %AD06
-  %AD07
-  %AD08



BYGGESAG: Schüttevvej 17	DATO: 05/05/25	I04_A7_K01_H1_EX_N01 S215
EMNE: Oversigt over lette vægge	MÅL: As indicated	
UDFØRT AF: Signe Thomsen	KLASSE: BH51P-25F	