


Etagedæk
1 : 100

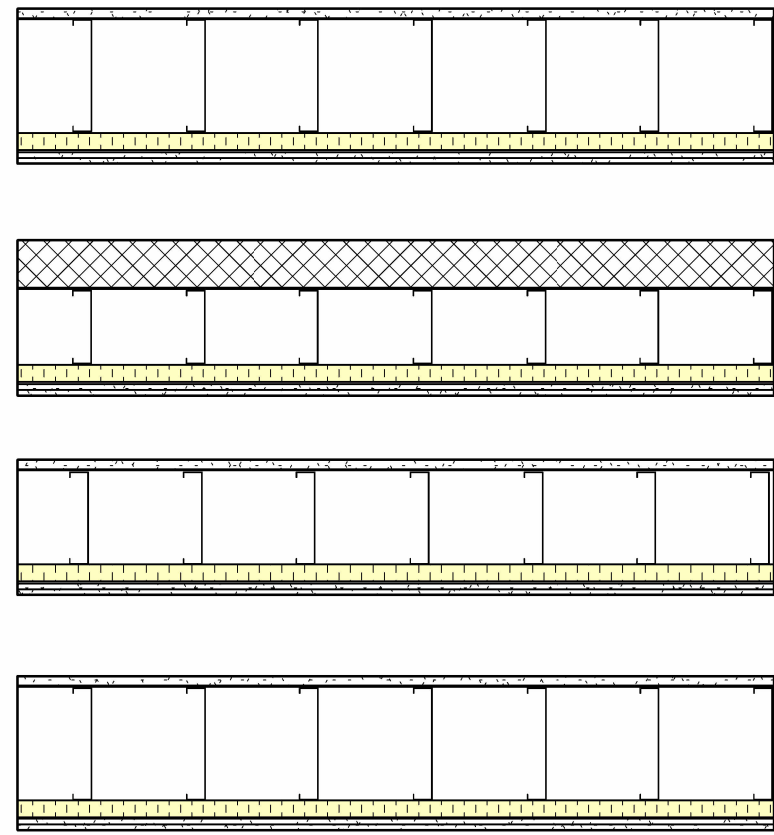

Etagedæk
1 : 20

I04_A7_K01_H1_E2_N02
S215

Bygningsdele	
Keynote	Beskrivelse
%AC02	409 mm Etageadskillelse 25 mm gipsplade 3 mm trinydsstrimler 300 mm C-profil 25 mm lydbøjle 45 mm isolering S25 monteringsprofil 2x 15 mm gips Brandkrav: REI60, A2, S1-d0 Lydkrav: R'w: 55 dB L'n,w: 53 dB
%AC03	409 mm Etageadskillelse 125 mm beton Omegaplade trinydsstrimler 200 mm C-profil 25 mm lydbøjle 45 mm isolering S25 monteringsprofil 2x 15 mm gips Brandkrav: REI60, A2, S1-d0 Lydkrav: R'w: 55 dB L'n,w: 53 dB
%AC04	359 mm Etageadskillelse Hems 25 mm gips 250 mm C-profil 45 mm isolering S25 monteringsprofil 2x 15 mm gips Brandkrav: R60, A2, S1-d0
%AC05	409 mm Etageadskillelse Kontor 25 mm gipsplade trinydsstrimler 300 mm C-profil 25 mm lydbøjle 45 mm isolering S25 monteringsprofil 2x 15 mm gips Brandkrav: REI60, A2, S1-d0 Lydkrav: R'w: 35 dB L'n,w: 58 dB



BYGGESAG: Schüttevvej 17	DATO: 05/05/25	I04_A7_K01_H1_E2_N02 S215
EMNE: Oversigt over Etagedæk	MÅL: As indicated	
UDFØRT AF: Signe Thomsen	KLASSE: BH51P-25F	