


 Vådrum (Der skal være vådrumsgips i disse rum)

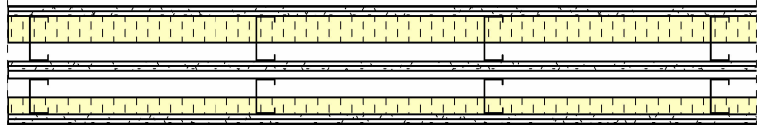


%AD05

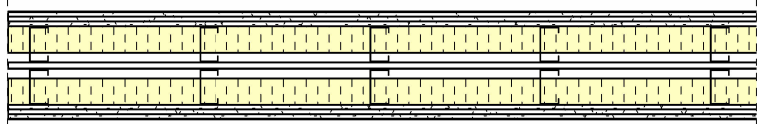

%AD06

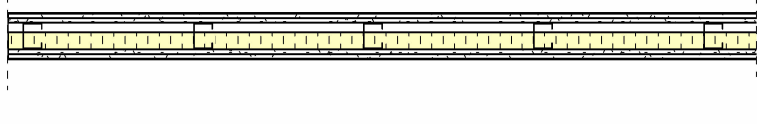

%AD07

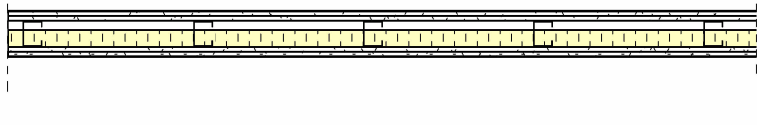

%AD08

_Bygningsdele_	
Keynote	Beskrivelse
%AD05	310 mm Skillevæg (Sektion) 2x 12,50 mm gipsplade 120 mm C-profil c/c 600 70 mm isolering 2x 12,50 mm gipsplade 20 mm luftspalte 95 mm bærende C-profil c/c 450 45 mm isolering 2x 12,50 mm gipsplade  Brand: EI60 A2,s1 - d0 Lyd: 60 R'w
%AD06	285 mm Skillevæg (Løjlighedskel) 3x 12,50 mm gipsplade 95 mm bærende C-profiler c/c 450 45 mm isolering 20 mm luftspalte 95 mm bærende C-profiler c/c 450 45 mm isolering 3x 12,50 mm gipsplade  Brand: REI60 A2,s1 - d0 Lyd: 55 R'w
%AD07	120 mm Skillevæg (Løjlighed ikke-bærende) 2x 12,50 mm gipsplade 70 mm C-profil c/c 450 70 mm isolering 2x 12,50 mm gipsplade
%AD08	120 mm Skillevæg (Løjlighed bærende) 2x 12,50 mm gipsplade 70 mm bærende C-profil c/c 450 45 mm isolering 2x 12,50 mm gipsplade  Brandkrav: R60

STR  
ARKITEKTER

BYGGESAG: Schüttevvej 17	DATO: 05/05/25	I04_A7_K01_H4_EX_N01S215
EMNE: Bygningsudsnit Vægge	MÅL: As indicated	
UDFØRT AF: Signe Thomsen	KLASSE: BH51P-25F	