



LYDANALYSE


- Mellem en bolig og rum uden for boligen
 $R'_{w'} \geq 55$ dB
- Mellem toiletfaciliteter og omliggende rum uden dørforbindelse
 $R'_{w'} \geq 35$ dB
- Mellem toiletfaciliteter og omliggende rum med dørforbindelse
 $R'_{w'} \geq 48$ dB
- Støjbelastning Kontorer.
 $L_{den} \leq 38$ dB
- Støjbelastning boliger
 $L_{den} \leq 33$ dB
- Mellem bolig og fælles opholdsrum
 $R'_{w'} \geq 60$ dB
- Luftlyd:
Mellem en bolig og rum uden for boligen
 $R'_{w'} \geq 55$ dB
Trinlyd:
I beboelsesrum og køkkener
– fra andre boliger og fra fællesrum b)
 $R'_{w'} \leq 53$ dB

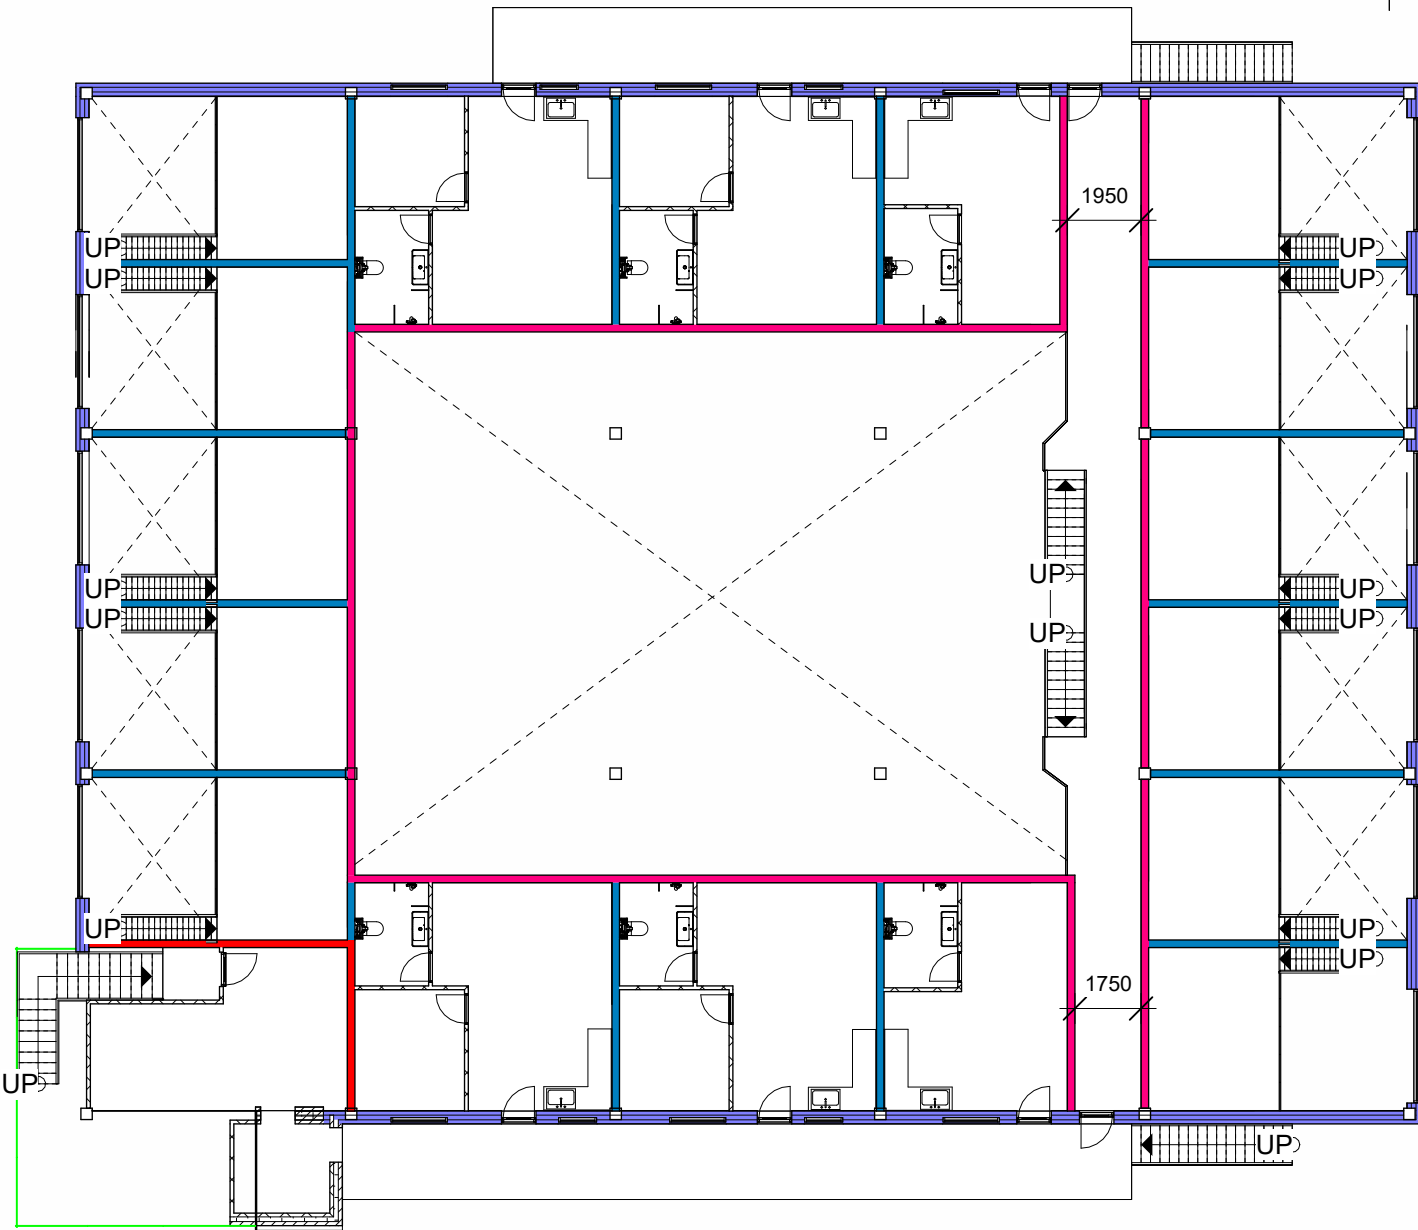


1. Sal - A3 Copy 1
1 : 200

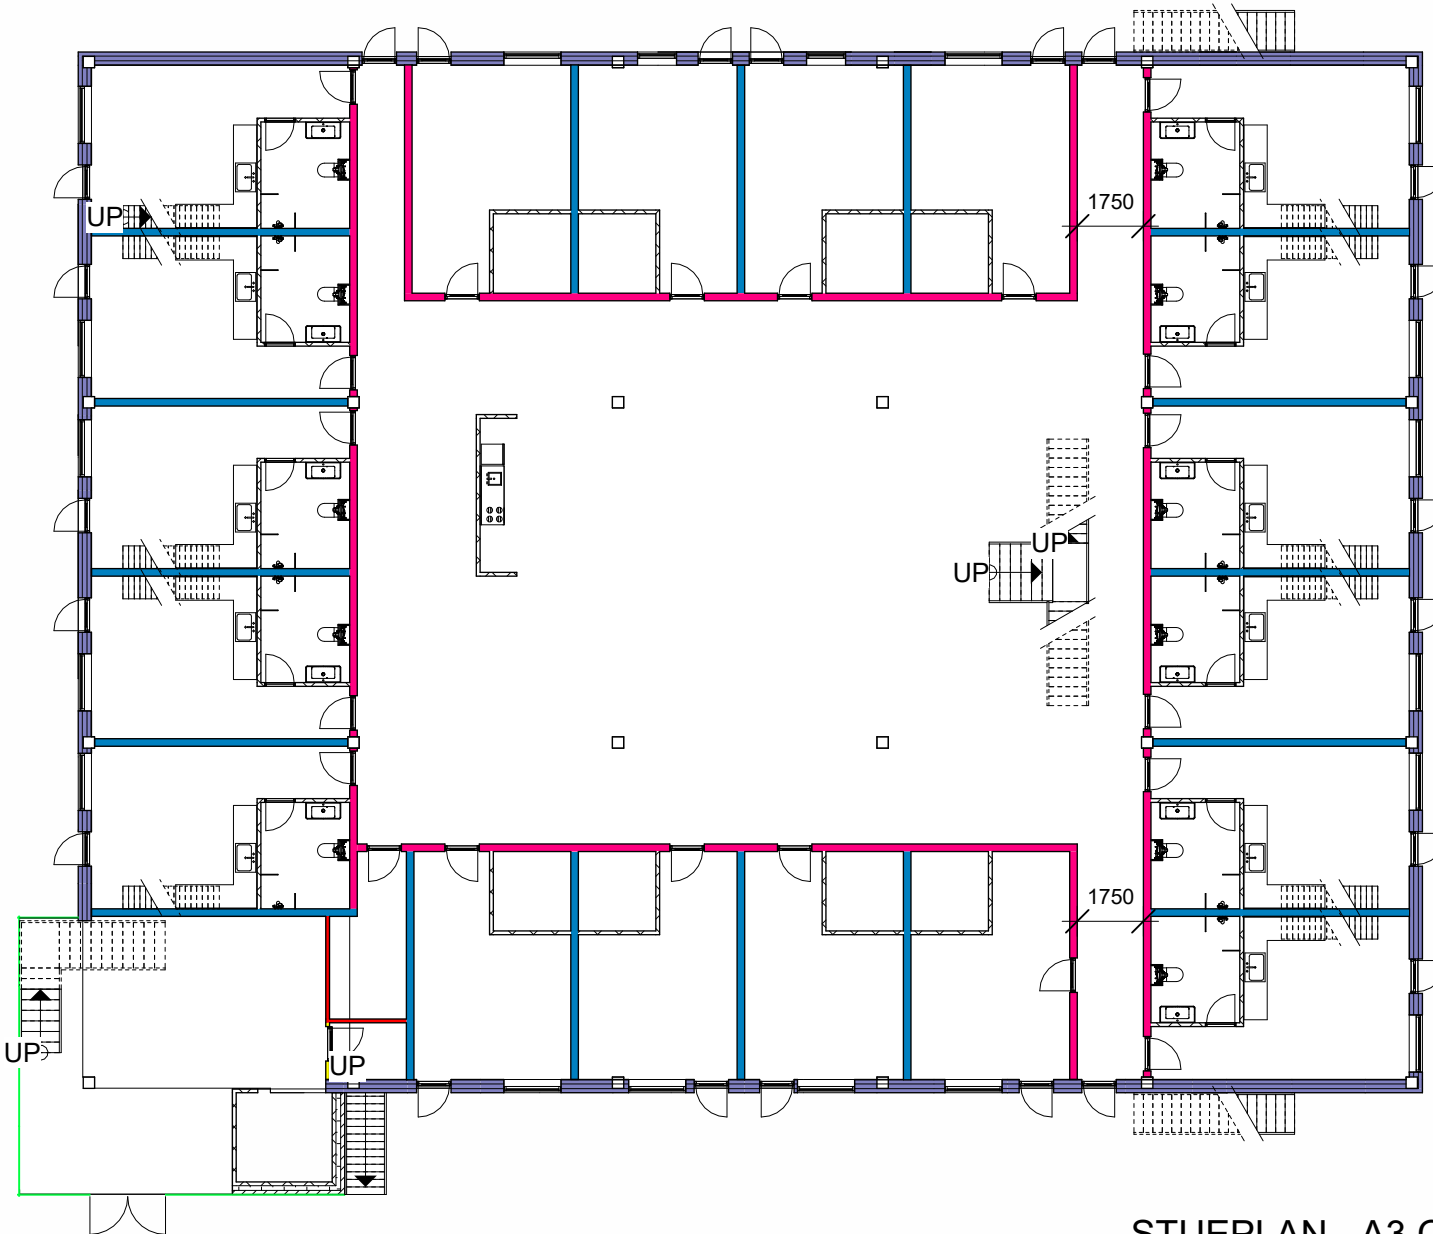

STUEPLAN - A3 Copy 1
1 : 200

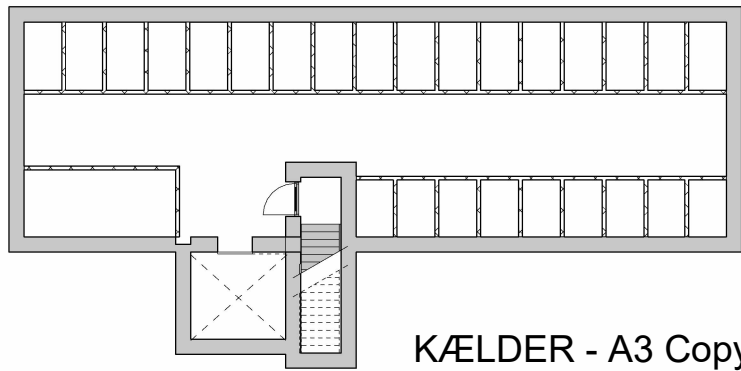

KÆLDER - A3 Copy 1
1 : 200

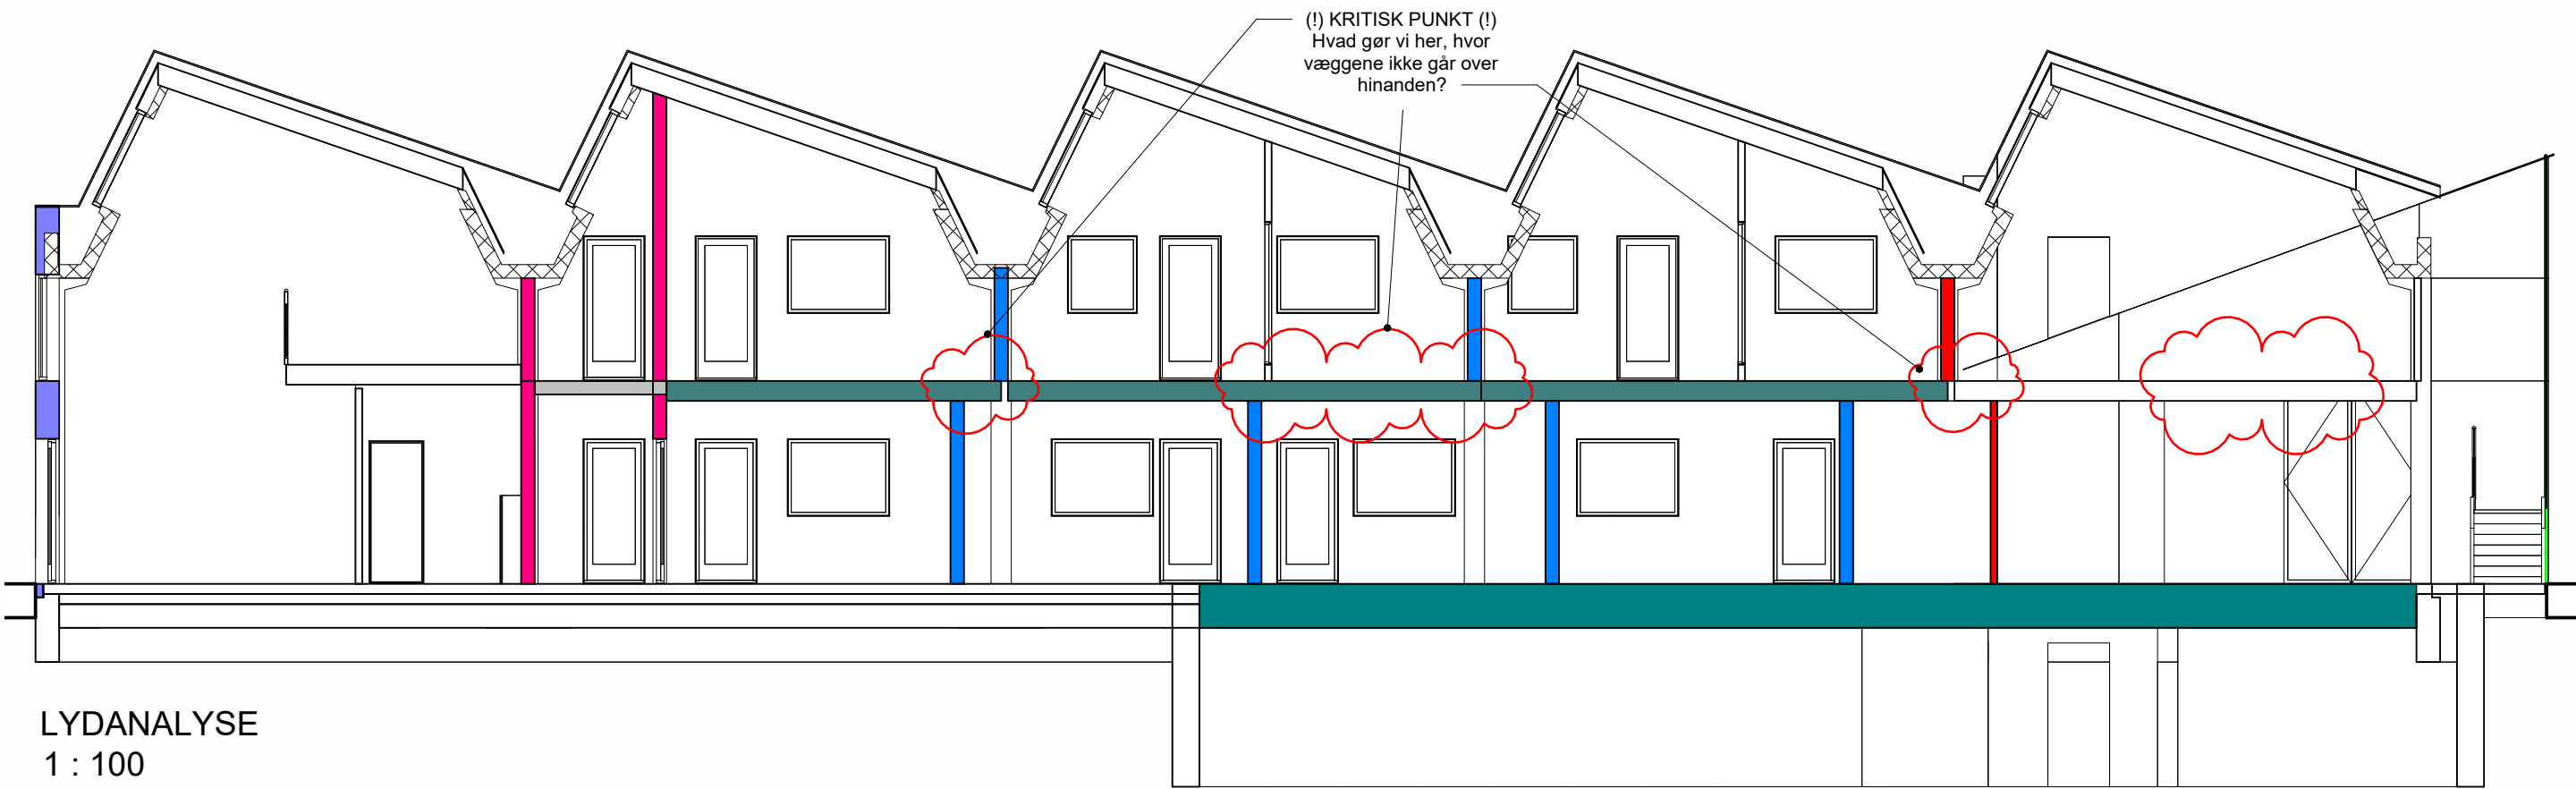

LYDANALYSE
1 : 100

I04_A3_K01_H1_E1_N04
(1)

STR
ARKITEKTER

BYGGESAG: Schüttevvej 17	DATO: 02/26/25	I04_A3_K01_H1_E1_N04 (1)
EMNE: LYD ANALYSE	MÅL: As indicated	
UDFØRT AF: Signe & Tomas	KLASSE: BH51P-25F	