



%AD06
285 mm Skillevæg (Lejlighedskel)
3x 12,50 mm gipsplade
90 mm bærende C-profiler m. isolering
20 mm luftspalte
90 mm bærende C-profiler m. isolering
3x 12,50 mm gipsplade

%AD06 Vægoversigt							
_Brandkrav	_lydkrav	Keynote	Type	Volume	Width	Area	Length
EI60 A2,S1-d0 Celleopdelende	55	%AD06	250 mm bærende lydvæg Gyps/Gyps %AD06	60.63 m³	285	213 m²	85664.5
EI60 A2,S1-d0 Sektionerende	60	%AD06	250 mm bærende lydvæg Gyps/Gyps %AD06	1.35 m³	285	5 m²	1189
REI60 A2,S1-d0 Celleopdelende	55	%AD06	250 mm bærende lydvæg Gyps/Gyps %AD06	94.27 m³	285	331 m²	112426.33
REI60 A2,S1-d0 Sektionerende	55	%AD06	250 mm bærende lydvæg Gyps/Gyps %AD06	16.31 m³	285	57 m²	12786.5
Grand total: 33				172.55 m³		605 m²	212066.33

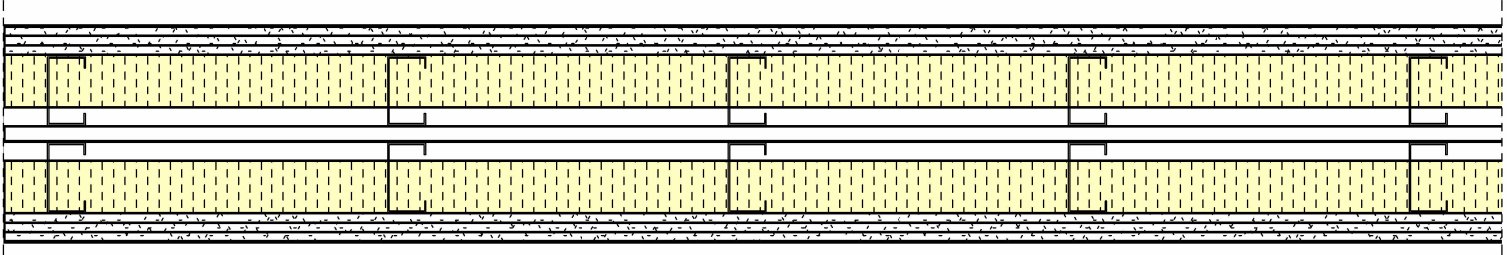

%AD06 Materiale			
Keynote	Material: Name	Material: Area	Material: Volume
%AD06	Gypsum - Plasterboard	3633 m²	45.41 m³
%AD06	Insulation / Thermal Barriers - Batt insulation	1211 m²	115.04 m³
66		4844 m²	160.45 m³

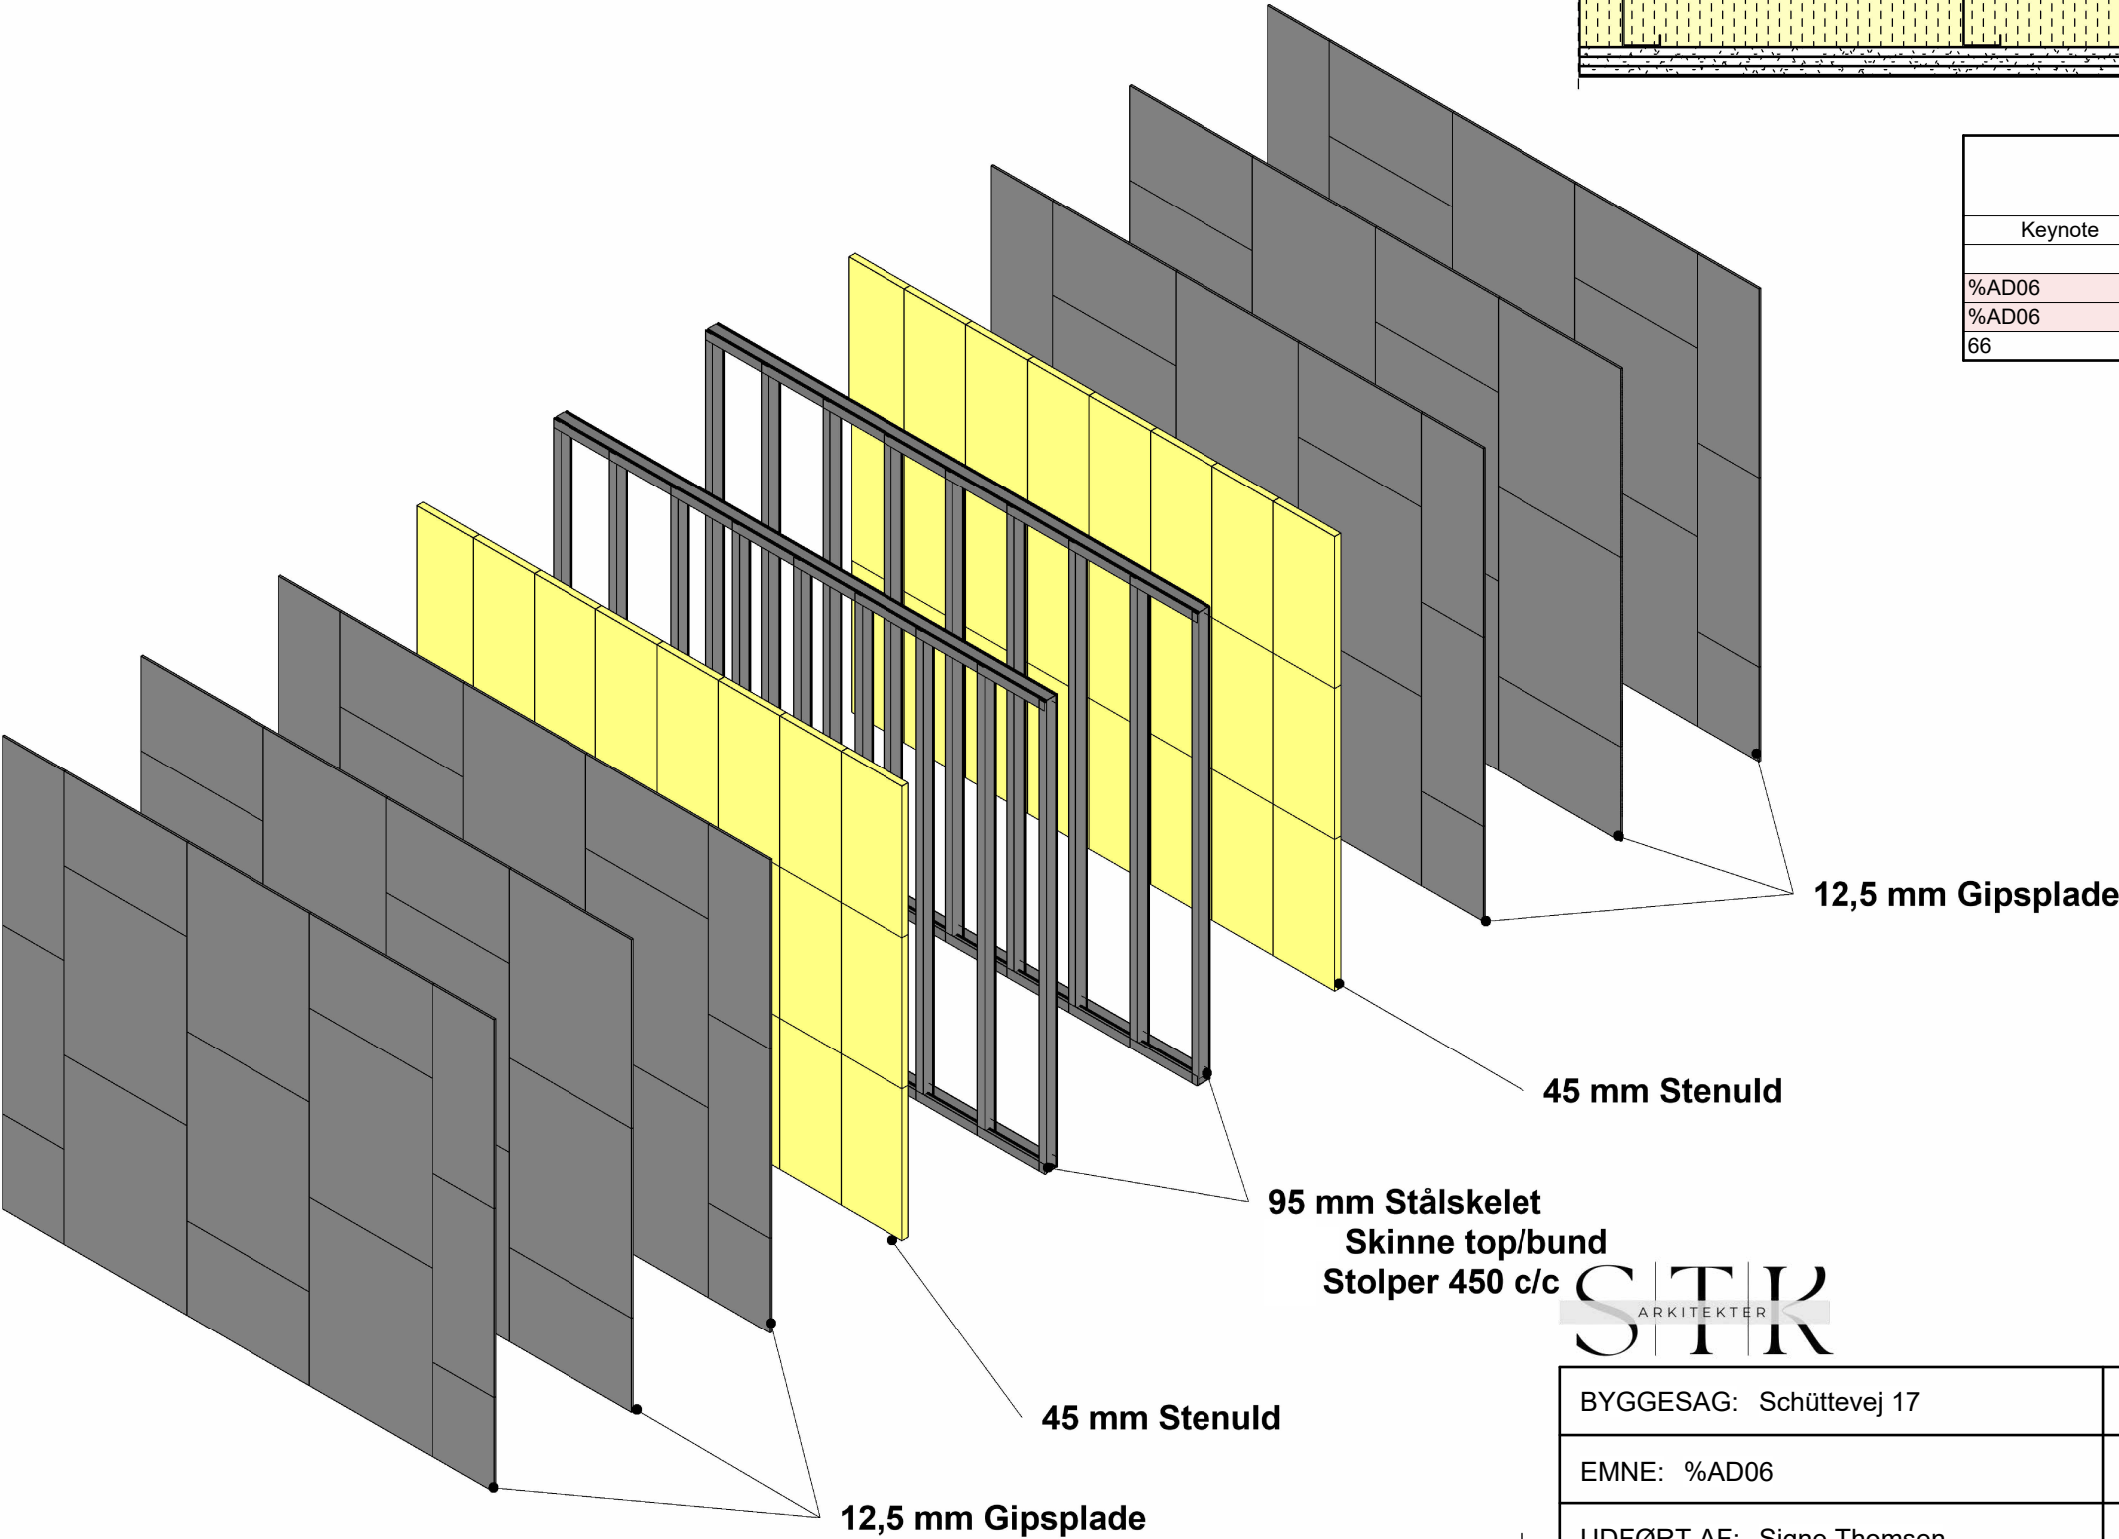

BYGGESAG: Schüttevej 17	DATO: 05/05/25	I04_A7_K01_H6_EX_N05 S215
EMNE: %AD06	MÅL: 1 : 10	
UDFØRT AF: Signe Thomsen	KLASSE: BH51P-25F	