
BYGNINGSDELSOVERSIGT

Typekode:	Beskrivelse
%AD03	Ydervæg Træbeklædning 65 mm (S215 Skeletkonstruktion) Træbeklædning 160 mm lodret 27 mm Ventileret Træforskalling 38 x 73 mm C/c 600
%AD16	Ydervæg Teknikrum 324 mm (0,13 W/m²K) (S215 Skeletkonstruktion) Ventileret Stålforskalling 30 mm Trykfast og vandafvisende mineraluld 120 mm Mineraluld 100 mm OSB 12 mm Installationslag C/c 600 mm 50 mm Fibergips 12 mm
%QQC02	Dobbelt Dør 1910 x 2145 mm (S215 Skeletkonstruktion)

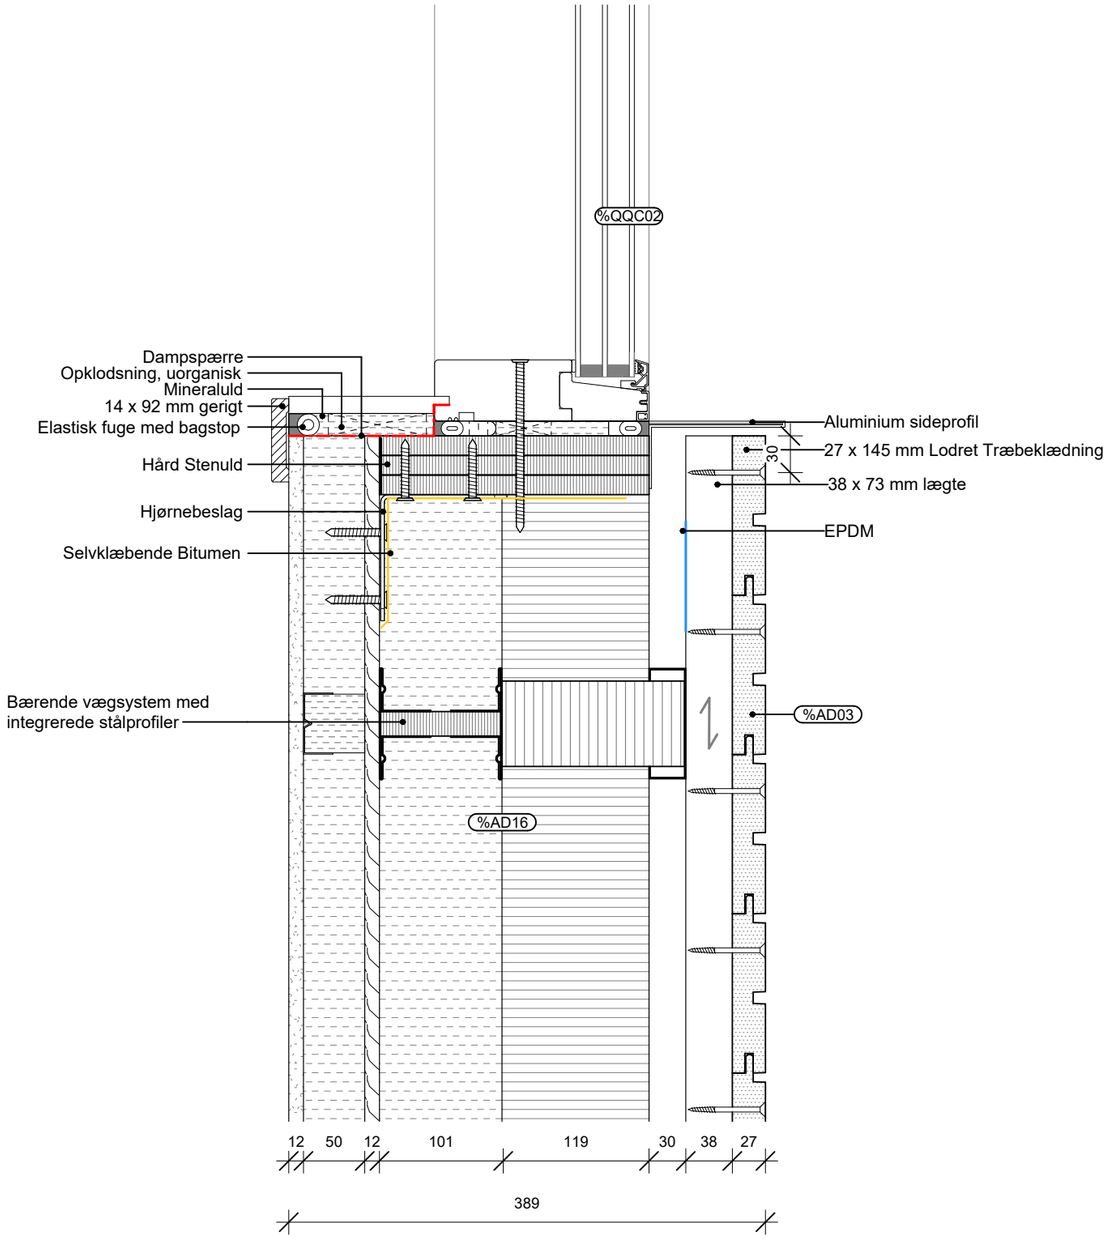

*Skruer iht. leverandørens anvisninger.

Ny Daginstitution Smørum NDS_A6_K01_H1_EST_N09_S215

Udbudsprojekt

V - Dør v. Teknikrum

Mål: 1 : 5 Dato: 18.06.2026

TS-ARKITEKTER

Sags nr.: NDS Udarbejdet af: ST Kontrol af: TT Godk. af: TS Format: 297 x 420

TS-Arkitekter