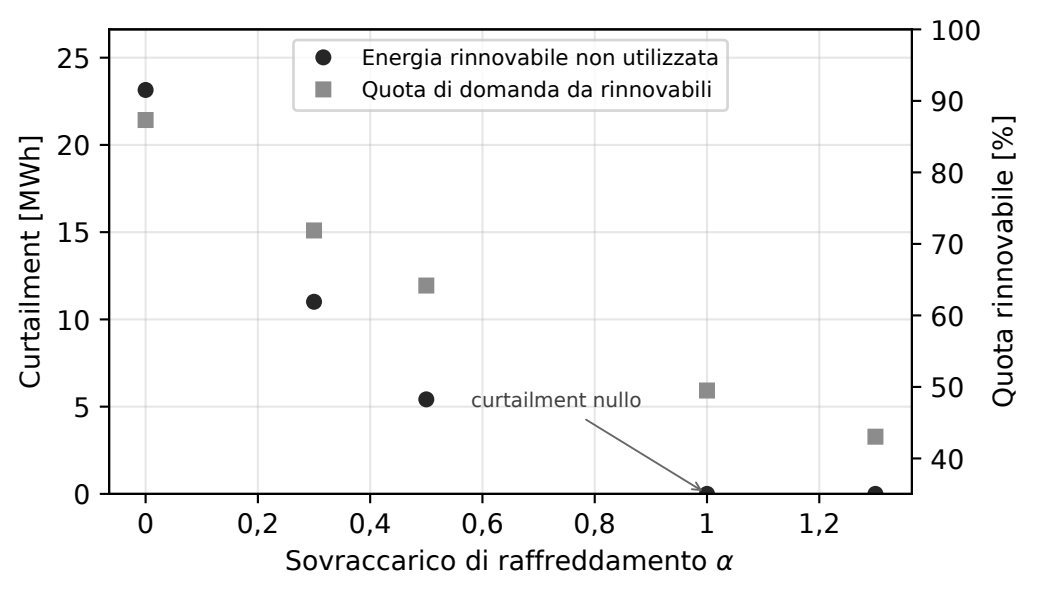
Energia rinnovabile non utilizzata
Quota di domanda da rinnovabili
curtailment nullo
Curtailment [MWh]
Quota rinnovabile [%]
Sovraccarico di raffreddamento α
0
5
10
15
20
25
40
50
60
70
80
90
100
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2