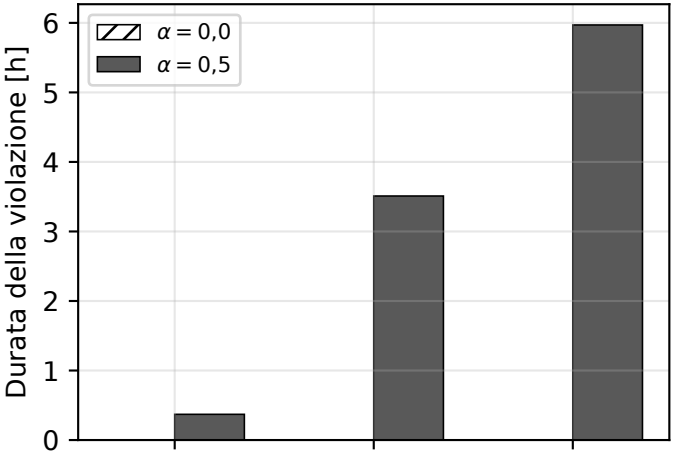
α = 0,0
α = 0,5
Durata della violazione [h]
0
1
2
3
4
5
6
Costante
Evento singolo
Ricorrente

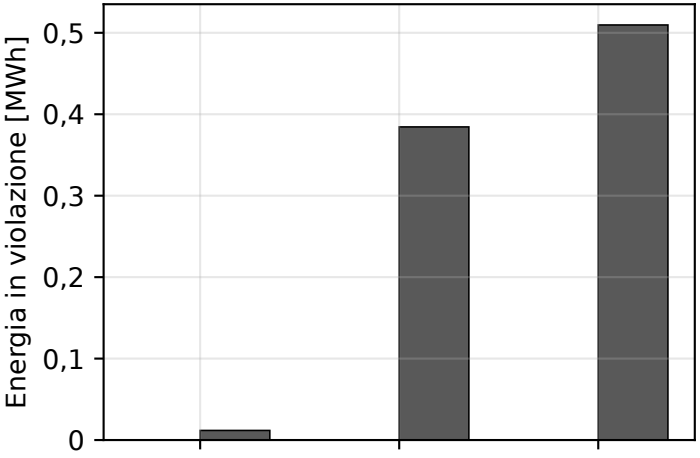
Energia in violazione [MWh]
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
Costante
Evento singolo
Ricorrente