
NYISO

Opus 5.5 · multi · tied minimum

2035

Annual cost $6.830 bn

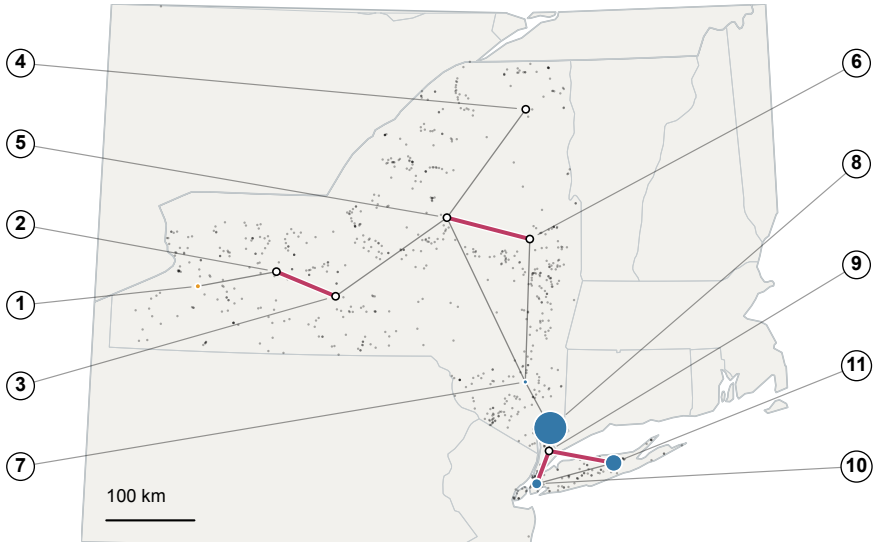

Added power (GW)

Wind	**18.08**
Solar	**0.38**
Nuclear	**0.00**
Battery	**0.00**

Battery energy

0.00 GWh

Added transfer

4.00 GW

#	Zone	Existing GW	Wind GW	Solar GW	Nuclear GW	Battery GW	Energy GWh
1	ZONA	3.94	—	0.38	—	—	—
2	ZONB	1.06	—	—	—	—	—
3	ZONC	7.30	—	—	—	—	—
4	ZOND	2.08	—	—	—	—	—
5	ZONE	1.92	—	—	—	—	—
6	ZONF	3.21	—	—	—	—	—
7	ZONG	6.86	0.28	—	—	—	—
8	ZONH	0.01	13.10	—	—	—	—
9	ZONI	0.06	—	—	—	—	—
10	ZONJ	10.76	1.29	—	—	—	—
11	ZONK	5.82	3.40	—	—	—	—
	Total	**43.00**	**18.08**	**0.38**	**—**	**—**	**—**

• Existing plant — Existing link — Added transfer

New power (GW)

○ 1 ◯ 10 ◯ 50