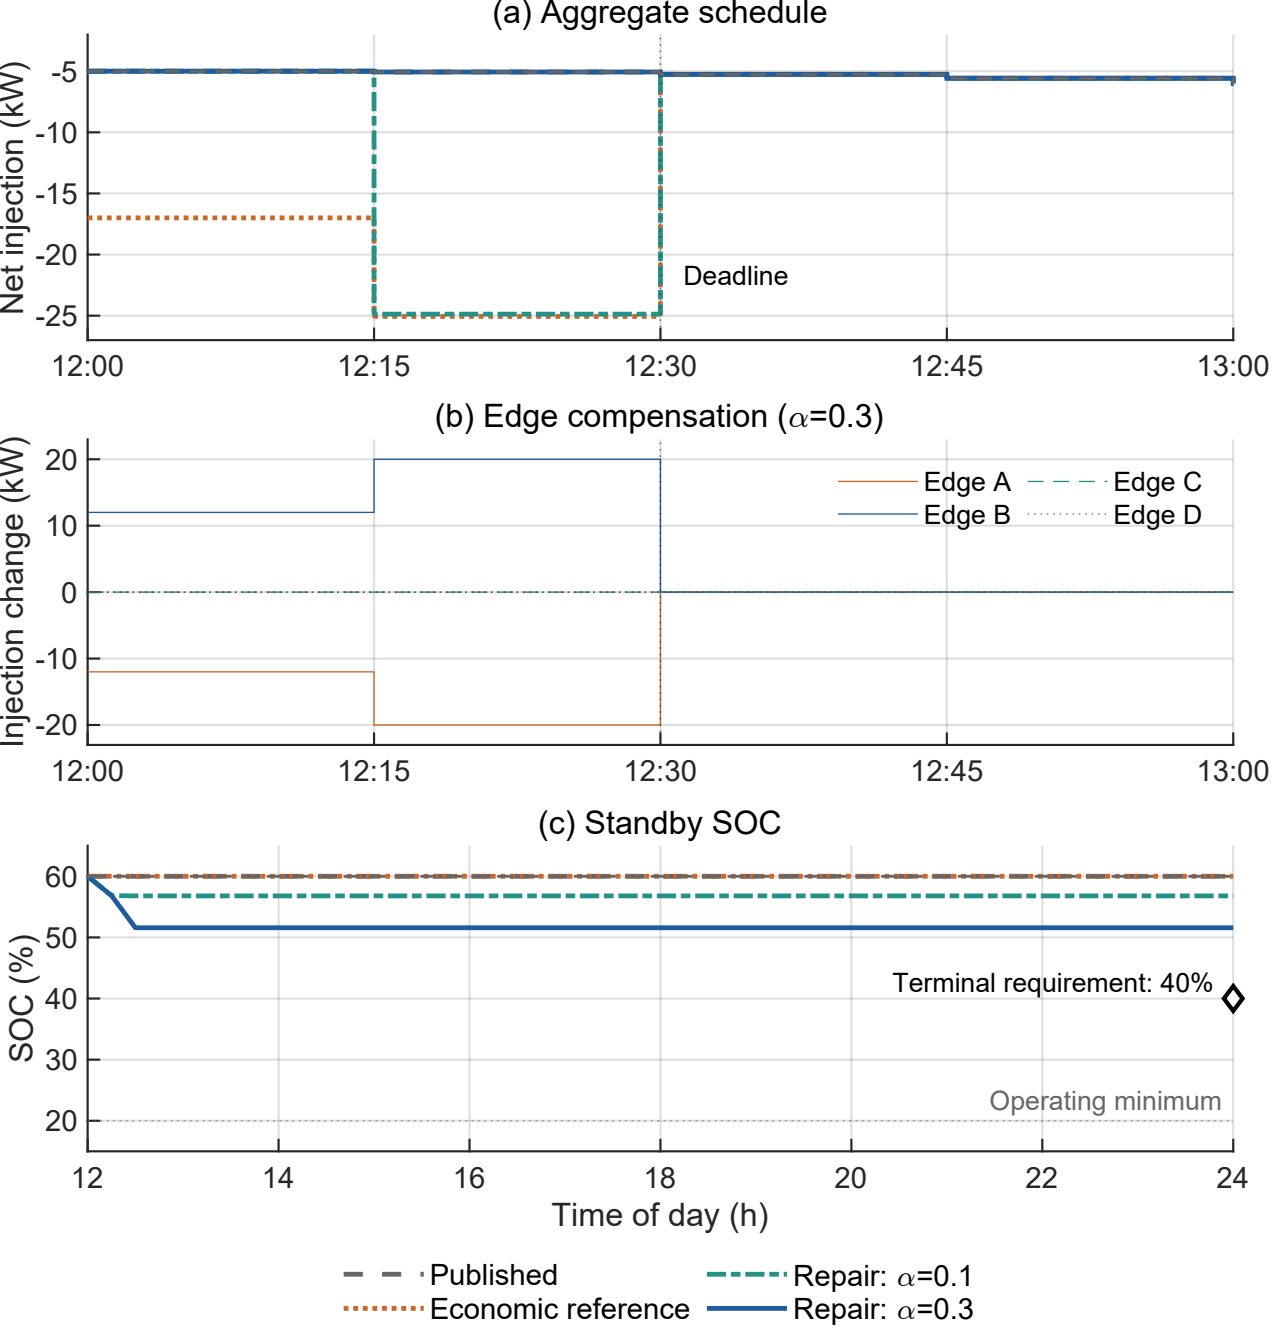
(a) Aggregate schedule
Net injection (kW)
-5
-10
-15
-20
-25
Deadline
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
(b) Edge compensation (α=0.3)
Injection change (kW)
20
10
0
-10
-20
Edge A
Edge B
Edge C
Edge D
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
(c) Standby SOC
SOC (%)
60
50
40
30
20
Terminal requirement: 40%
Operating minimum
12
14
16
18
20
22
24
Time of day (h)
Published
Economic reference
Repair: α=0.1
Repair: α=0.3