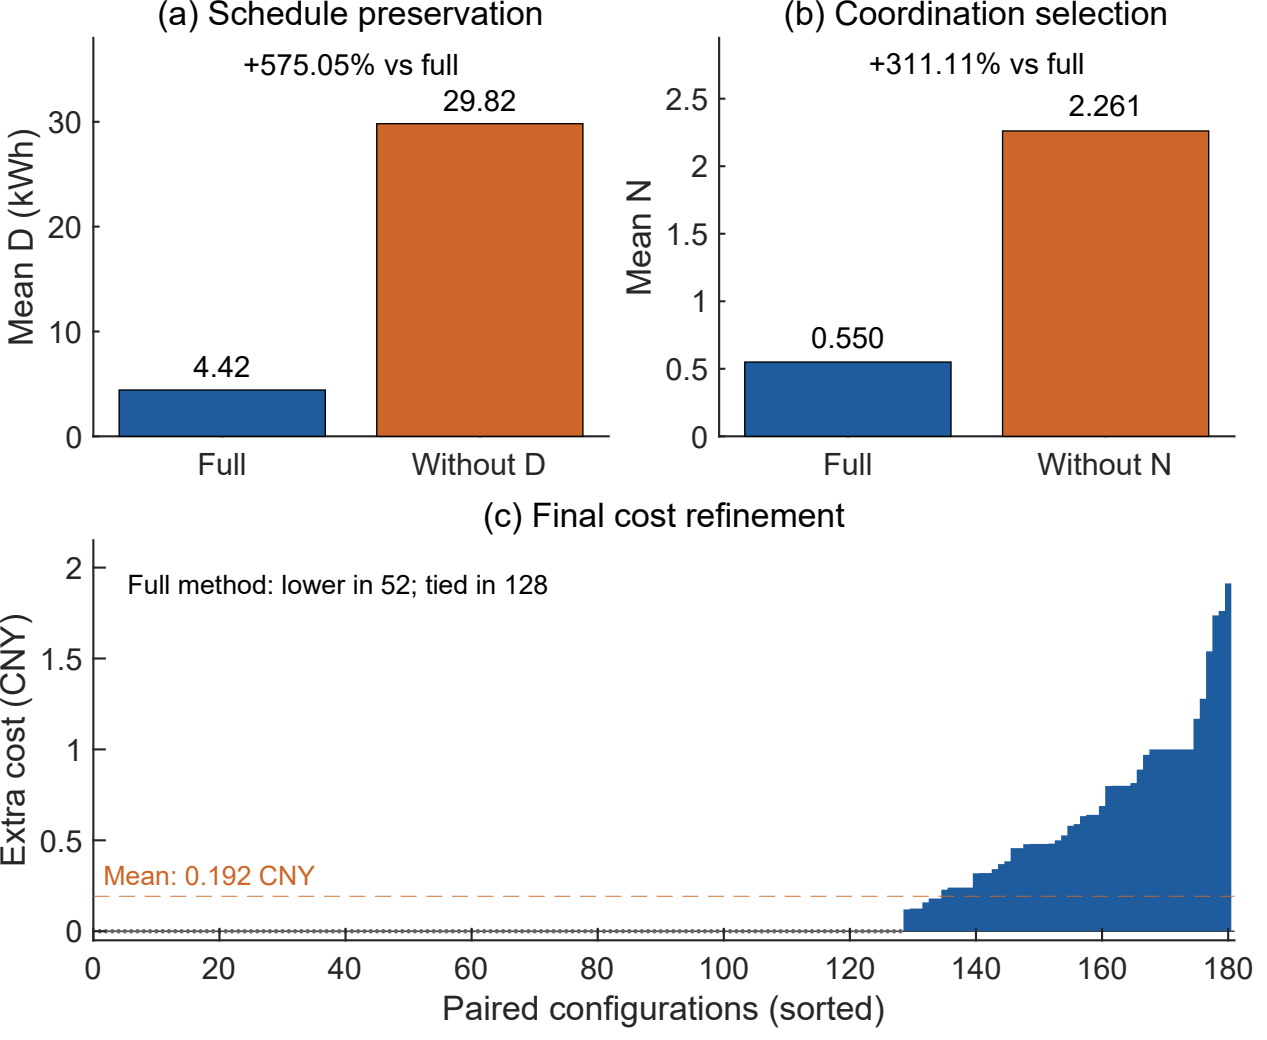
(a) Schedule preservation
+575.05% vs full
29.82
4.42
Mean D (kWh)
0
10
20
30
Full
Without D
(b) Coordination selection
+311.11% vs full
2.261
0.550
Mean N
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Full
Without N
(c) Final cost refinement
Full method: lower in 52; tied in 128
Mean: 0.192 CNY
Extra cost (CNY)
0
0.5
1
1.5
2
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Paired configurations (sorted)