품질경쟁력 우수기업
명예의 전당 헌정

국내 동종업계 최초 승강기
전부문 CE마크 획득

승강기 안전(KC)
인증

독일 TÜV사 승강기 에너지효율
A등급 인증

국내 동종업계 최초
품질부문
ISO 9001 인증

국내 동종업계 최초
안전환경부문
ISO 14001 인증

안전보건경영시스템
ISO 45001 인증



2022년 법규 개정판

플래닝가이드

PLANNING GUIDE

현대엘리베이터

현대엘리베이터

인쇄물 제작 시점에 따라 수록 내용과 실제 판매 제품 간에 차이가 발생할 수 있으며 사양의 일부가 품질개선에 따라 불가피하게 변경될 수 있으니, 제품 구입 시 반드시 당사 영업팀의 안내를 받으시기 바랍니다.

1. 본 인쇄물에 수록된 제원 관련한 사항은 사양 및 옵션적용에 따라 변경될 수 있습니다.
2. 본 인쇄물의 저작권은 현대엘리베이터에 있으므로 허가 없이 무단복제를 금합니다.
3. ♻ 본 인쇄물은 환경보호를 위해 분리수거 후 재활용이 가능합니다.

고객케어센터(문의) 1577-0603

구매 | 리모델링 | 유지 관리 문의
서 울 **영업** 02-3670-0760 **리모델링** 02-3670-0719 **유지 관리** 02-3670-0960
경 기 031-273-0832 **인 천** 032-719-6719 **강 원** 033-647-2601 **대 전** 042-536-1048 **전 주** 063-278-3127 **광 주** 062-361-1630
대 구 053-741-8064 **부 산** 051-512-5446 **울 산** 052-272-2104 **경 남** 055-255-6354 **제 주** 064-744-9619

본사 | 공장 27329 충청북도 충주시 충주산단1로 128 **서울사무소** 03127 서울시 종로구 율곡로 194 현대그룹빌딩 동관 5~9층(연지동)

www.hyundaielevator.com

홈페이지 공식 유튜브

C - EPG - K29 / Ver 28

• 발행년월: 2026년 7월

2022년 법규 개정 주요 내용
2023년 3월 2일 : 승강기 안전 기준 개정

Contents

현대엘리베이터의 Elevator Planning ____ 03
PRODUCT LINE-UP ____ 04
SIGNATURE PROJECTS ____ 06

승객용 엘리베이터
디엘/아이젤 기어리스 MR 엘리베이터 | 초고속/고속 180~600m/min ____ 08
루젠 기어리스 MR 엘리베이터 | 중저속 60~150m/min ____ 10
신형 MRL(기계실 없는) 뉴와이저 엘리베이터 | 중저속 60~150m/min ____ 12
넥스 MR(기계실 있는) 엘리베이터 | 중저속 60~120m/min ____ 14
넥스 MRL(기계실 없는) 엘리베이터 | 중저속 60~105m/min ____ 16

전망용 엘리베이터
1면/2면 전망용 엘리베이터 (MR) | 중저속 60~105m/min ____ 18
1면/2면 전망용 엘리베이터 (MRL) | 중저속 60~105m/min ____ 20
3면/반원형 전망용 엘리베이터 (MR) | 중저속 60~105m/min ____ 22

누드형 전망용 엘리베이터
누드형 전망용 엘리베이터 (MR) | 중저속 60~105m/min ____ 24
누드형 전망용 엘리베이터 (MRL) | 중저속 60~105m/min ____ 26

화물용 엘리베이터
일반형 | 2S, 2U, 3U ____ 28

자동차용 엘리베이터
일반형 | 2U, 3U ____ 30

병원용 엘리베이터
일반형 | 2S, 2SD ____ 31

출입구 계획도
일반형 | JP050, JP100, JP200 ____ 32
MRL(기계실 없는) 엘리베이터 | CP110, CP210 ____ 33
2매 상방개폐형 (2U)/4매 중앙개폐형 (2CO) ____ 34
2매 중앙개폐형 (CO) | JP050, JP100, JP200 ____ 35
2매 사이드개폐형 (SO) | JP050, JP100, JP200 ____ 36

에스컬레이터
S 시리즈 (30°) (층고 ≤7M) COMMERCIAL TYPE | S-BT2 ____ 37
S 시리즈 (35°) (층고 ≤6M) COMMERCIAL TYPE | S-BT2 ____ 38
S 시리즈 (30°) (층고 7M<H≤10M) COMMERCIAL TYPE | S-BT2 ____ 39

무빙워크
수평형 (0°) | SM-BT ____ 40
경사형 (12°) | SM-BT ____ 41

소방구조용(비상용) 승강기 ____ 42

제외공사
엘리베이터 건물측 전원설비 ____ 44
에스컬레이터/무빙워크 건물측 전원설비 ____ 48
엘리베이터 건축 및 전기공사 ____ 49
에스컬레이터/무빙워크 건축 및 전기공사 ____ 50

현대엘리베이터의 **ELEVATOR PLANNING**

엘리베이터를 선택하기 위하여 많은 시간과 노력, 비용을 사용하고 계시지 않나요?
현대엘리베이터만의 엘리베이터 플래닝으로 보다 빠르고 쉽게 결정하실 수 있습니다.

엘리베이터 플래닝의 궁극적인 목표는 엘리베이터 운송 효율 최적화입니다.
현대엘리베이터는 오랜 시간 쌓아온 노하우를 바탕으로 고객에게 최적의 엘리베이터를 제안해 드립니다.



PRODUCT **LINE-UP**

엘리베이터는 빌딩의 규모와 용도, 특성 및 교통량을 고려한 선택이 필요합니다.

ELEVATORS

엘리베이터

현대엘리베이터는 기존의 로프식 엘리베이터는 물론 최신 친환경 기술이 접목된 벨트식 엘리베이터,
초고속 더블데크 엘리베이터 등 최적의 수직 교통을 위한 다양한 솔루션을 제공합니다.
승객용, 전망용, 화물용, 선박용 등 용도별로 차별화된 엘리베이터 라인업과 새로운 디자인, 신기술이
접목된 옵션 개발로 고객 만족을 위해 끊임없이 노력합니다.

엘리베이터 제품명	엘리베이터 속도	추천 건물규모	추천 건물용도	기계실 구분
디엘	300~1,080m/min	50층 이상	오피스, 호텔	기계실 있음 (Machine Room/MR)
아이젤	180~240m/min	50층 이하	주거용, 오피스, 호텔, 병원	
루젠	60~150m/min	45층 이하	주거용, 오피스, 호텔, 병원, 교육시설, 상업시설, 공공시설	
뉴와이저	60~150m/min			기계실 없음 (Machine Room Less/MRL)
넥스	60~120m/min *넥스 속도 확장으로 MAX. TR 115m	35층 이하	주거용, 오피스, 상업시설, 소형빌라, 오피스텔	MR/MRL 2종
특수 목적용	–	–	전망용, 병원용, 선박용	–

ESCALATORS/ MOVING WALKS

에스컬레이터/무빙워크

현대엘리베이터의 에스컬레이터와 무빙워크는 최상의 품질을 제공하기 위해 끊임없이 진보합니다.
편안함과 고급감, 안전과 효율성으로 고객이 기대하는 것 이상의 품질을 제공할 뿐 아니라 제조와
공급, 유지보수 등 다양한 부문에서 지속가능성을 위해 노력합니다.

에스컬레이터 제품명	층고	각도	추천 건물용도
S SERIES (S-BT2)	1.3m ~ 7m	30도	상업시설용 (백화점/상가 등)
	1.5m ~ 6m	35도	
	7m ~ 10m	30도	

무빙워크 제품명	층고	각도
S SERIES (SM-BT)	10m ~ 100m	0도(수평형타입)
	1.42m ~ 9m	12도(경사형타입)


SIGNATURE **PROJECTS**

세상을 움직이는 최고의 기술로 국내의 다양한 랜드마크 빌딩들과 함께하며 건물의 가치를 높이고,
현대엘리베이터의 위상을 높여갑니다.








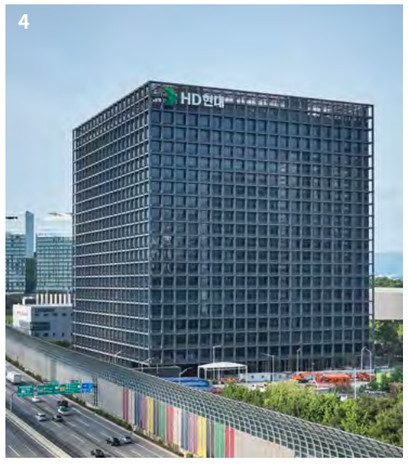







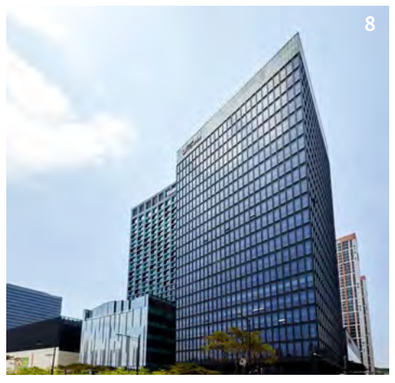





1 부산국제금융센터(BIFC)
600m/min(국내 최고 속도) 2대, 540m/min 3대, 480m/min 8대, 360m/min 6대 포함 총
엘리베이터 32대, 에스컬레이터 14대

2 네이버 1784 신사옥
300m/min 10대, 240m/min 10대 포함 총 엘리베이터 38대, 에스컬레이터 4대

3 부산 힐스테이트 이진베이시티
300m/min 6대, 240m/min 25대, 210m/min 2대 포함 총 엘리베이터 58대, 에스컬레이터 6대

4 판교 HD현대 R&D센터
240m/min 3대, 180m/min 24대 포함 총 엘리베이터 34대, 에스컬레이터 4대

5 용산 센트럴파크타워
240m/min 7대, 210m/min 22대, 180m/min 7대 포함 총 엘리베이터 55대, 에스컬레이터 10대

6 LG U+ 용산 신사옥
240m/min Double Deck(국내 최초) 2대, 240m/min 4대, 210m/min 2대 포함 총
엘리베이터 10대, 에스컬레이터 2대

7 송도 힐스테이트 더테라스
210m/min 62대, 90m/min 1대, 60m/min 6대 포함 총 엘리베이터 69대
(국내 최초 Jump 엘리베이터 설치), 에스컬레이터 3대

8 광명역 유플래닛
180m/min 6대, 150m/min 17대, 120m/min 14대 포함 총 엘리베이터 46대, 에스컬레이터 88대


9 동대구복합환승센터
105m/min 27대 포함 총 엘리베이터 36대, 에스컬레이터 99대, 무빙워크 8대

10 잠실 롯데월드몰
105m/min 45대 포함 총 엘리베이터 60대

승객용


디엘/아이젤 기어리스 MR 엘리베이터
초고속/고속 180~600m/min

승강로 평면도(3대병렬)

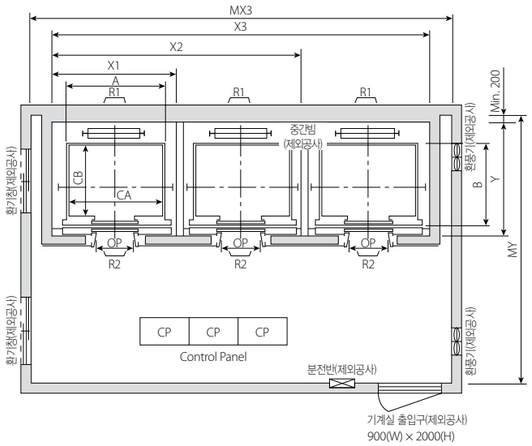


▲ **주:** MX1(기계실 규격)의 경우는 X1+400입니다.


승강로 단면도

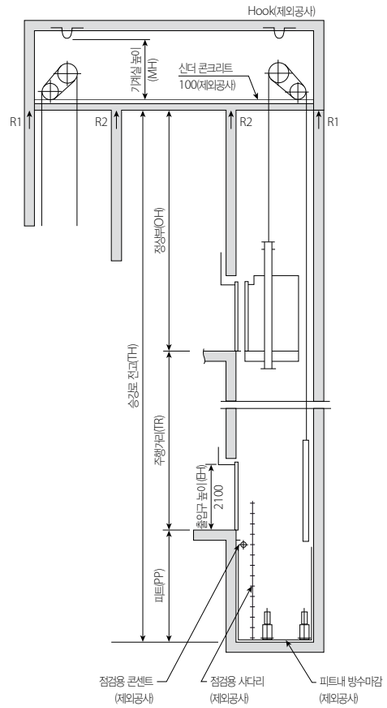

대면형 승강로 평면도

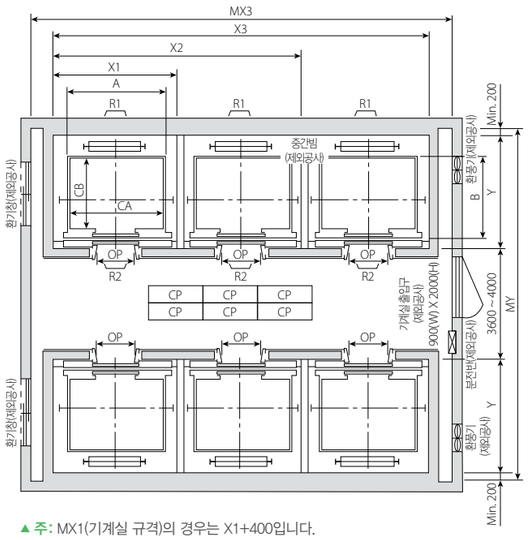

▲ **주:** MX1(기계실 규격)의 경우는 X1+400입니다.

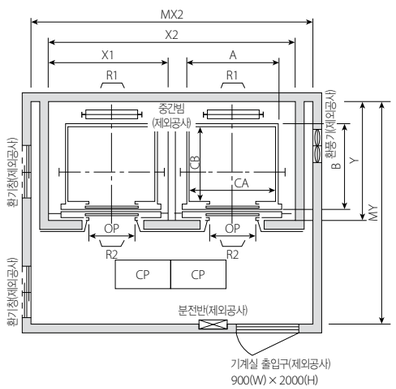

표준규격 및 반력표

(단위 : mm)

속도 (m/min)	용량 (kg)	인승 (a) 개정 전	인승 (b) 개정 후	출입구 폭	Car 규격 내부	Car 규격 외부	승강로 규격 1대단독	승강로 규격 2대병렬	승강로 규격 3대병렬	승강로 규격 깊이	기계실 규격 1대단독	기계실 규격 2대병렬	기계실 규격 3대병렬	기계실 규격 깊이	기계실 반력 (kg)	
					내부	외부	1대단독	2대병렬	3대병렬	깊이	1대단독	2대병렬	3대병렬	깊이		
					CA × CB	A × B	X1	X2	X3	Y	MX1	MX2	MX3	MY	R1	R2
180	900	13	12	900	1600×1350	1700×1520	2300	4700	7100	2150	2800	5500	7900	4500	12030	6630
	1000	15	13	900	1600×1400	1700×1570	2300	4700	7100	2200	2800	5500	7900	4600	12810	6950
	1150	17	15	1000	1800×1400	1900×1570	2500	5100	7700	2250	3000	6100	8800	4600	13080	7130
	1200	-	16	1000	1800×1450	1900×1620	2500	5100	7700	2300	3000	6100	8900	4700	13630	7220
	1350	20	18	1000	1800×1600	1900×1770	2500	5100	7700	2450	3000	6100	8900	4900	14360	7650
				1100	2000×1450	2100×1620	2700	5500	8300	2300	3200	6250	9100	4700		
	1600	24	21	1100	2000×1700	2100×1870	2700	5500	8300	2550	3200	6250	9100	5000	15090	8080
					2150×1550	2250×1720	2850	5800	8750	2400	3400	6500	9400	4800		
	1800	27	24	1100	2000×1800	2100×1970	2700	5500	8300	2650	3200	6250	9100	5100	15700	8100
					2150×1700	2250×1870	2850	5800	8750	2550	3400	6500	9400	5000		
210 240	1000	15	13	900	1600×1400	1700×1570		4750	7150	2200		5600	8200	4900	12810	7800
	1150	17	15	1000	1800×1400	1900×1570		5150	7750	2250		6100	8900	4900	14100	8000
	1200	-	16	1000	1800×1450	1900×1620		5150	7750	2300		6100	8800	5000	14700	8050
	1350	20	18	1000	1800×1600	1900×1770		5150	7750	2450		6100	8800	5000	15100	8050
				1100	2000×1450	2100×1620		5550	8350	2300		6200	9000	5000		
	1600	24	21	1100	2000×1700	2100×1870		5550	8350	2550		6400	9000	5000	15700	8100
					2150×1550	2250×1720		5850	8800	2400		6500	9400	5000		
	1800	27	24	1100	2000×1800	2100×1970		5550	8350	2650		6400	9000	5100	16000	8200
					2150×1700	2250×1870		5850	8800	2550		6500	9400	5000		
300 360	1200	-	16	1000	1800×1450	1900×1670		5250	7900	2400		6200	9100	5900	17500	12900
	1350	20	18	1000	1800×1600	1900×1820		5250	7900	2550		6200	9100	6000	17800	13200
				1100	2000×1450	2100×1670		5650	8500	2400		6200	9100	5900		
	1600	24	21	1100	2000×1700	2100×1920		5650	8500	2600		6500	9100	6300	18100	13500
					2150×1550	2250×1770		5950	8950	2450		6500	9400	6200		
	1800	27	24	1100	2000×1800	2100×2020		5650	8500	2700		6500	9100	6350	18300	13800
					2150×1700	2250×1920		5950	8950	2600		6500	9400	6300		
420	1150	17	15	1000	1800×1400				8350	2500			8900	6000		
480	1200	-	16	1000	1800×1450				8350	2500			8900	6300		
540	1350	20	18	1100	2000×1450				8950	2500			9500	6300		
600	1600	24	21	1100	2000×1700				8950	2750			9500	6300		
	1800	27	24	1100	2000×1800				8950	2580			9500	6300		
180* (소방성능위주)	1600	24	21	1100	1600x2200	1700x2370	2800	5750	8700	2900	3300	5800	8800	4900	15090	8080
	1800	27	24	1100	1600x2300	1700x2470	2850	5850	8850	3000	3350	5900	8950	5000	15700	8100
210* 240* (소방성능위주)	1600	24	21	1100	1600x2200	1700x2370	2800	5750	8700	2900	3300	5800	8800	4900	15700	8100
	1800	27	24	1100	1600x2300	1700x2470	2850	5850	8850	3000	3350	5900	8950	5000	16000	8200

▲ **주:** 1. 상기 규격은 중앙개폐형에 한하여 적용되며 일방개폐형은 당사로 문의 바랍니다.
2. 상기 표는 최소 규격으로 건축시공상의 오차를 감안하여 주시기 바랍니다.
3. 단독 승강로 속도 180m/min 이상 엘리베이터의 풍음대책은 당사로 문의 바랍니다.
4. 상기 표에 표기되어 있지 않은 인승은 별도문의 바랍니다.
5. 관통형 엘리베이터도 공급 가능하오니 필요시 문의 바랍니다.
6. 최대 속도 1260m/min까지 가능하오니 문의 바랍니다.
7. 기계실 온도는 40℃, 습도는 90% 이하로 유지하도록 환기창, 환풍기 및 에어컨 필요시 설치하여 주시기 바라며, 유독가스, 분진 등이 발생하지 않도록 유의 바랍니다. (환기창은 덧창과 갤러리창으로 구성되어 있어야 하며 제외공사입니다.)
8. 병렬운전 시 카와 카 사이의 거리 "500" 이상 확보하거나 "미"확보 시 전층 중간 칸막이를 설치해 주십시오.
9. 상기 표(개정후 인승)는 2019년 3월 24일 이후 건축허가분(기존 건물의 경우 승강기 설치공사 계약일 기준)부터 적용됩니다.
10. 속도 420m/min 이상의 고속/초고속의 경우 운행거리에 따라 반력이 별도로 계산되오니, 당사로 문의 바랍니다.
11. 용도가 다른 승강기의 기계실은 분리되어야 하며 각 기계실에 분전반,조명,환기창 개별 반영 되어야 합니다.
12. *속도 180~240mpm/용량 1600~1800kg 소방성능위주 승강기 적용 시 관할소방본부 심의 기준을 필히 확인 바랍니다.

(a) 개정 전 : 건축허가일 2013년 9월 15일 ~ 2019년 3월 23일
(b) 개정 후 : 건축허가일 2019년 3월 24일부터

승강기안전기준 적용 : 2023년 3월 2일 이후 건축허가분

(기존 건물의 경우 승강기 설치 공사 계약일이 기준임)

(단위 : mm)


속도 (m/min)	정상부 (OH)	꼭대기 틈새 (TC)	피트 (PP)	기계실 높이 (MH)
180	6000	2300	2200/2500/2700	3000
210	6400	2700	2200/2500/3200	3000
240	7100	3350	2200/2500/3850	3000
300	8000	4000	2500/4200	3300
360	8300	4000	4300	3300
420	8500	4200	6000	3500
480	9500	5700	6400	3900
540	9750	5950	8800	3900
600	10000	6200	9000	3900


◀ **주:** 1. 상기 치수규격(정상부, 피트)은 건축물 마감 후 최소 치수이므로 건축시공상의 오차 등을 감안하여 건축시공 바랍니다.
2. 상기 규격 치수는 카 내부 전체 높이(CH)가 2700mm(카 내부 2500mm)일 경우이며, 그 이상, 이하 적용 시 상기 치수에서 증감되오니 주의 바랍니다.
3. 속도 180~300m/min의 경우 저피트 구조 적용 시 다음 치수로도 피트(PP) 설치 가능 하오니 당사로 문의 바랍니다.
– 속도 180~240m/min: 2,200mm(후락 구조)/2,500mm(횡락 구조)
– 속도 300m/min: 2,500mm(후락 구조)
4. 승강로, 승강기 등 마감에 유리가 사용되는 경우 KS L 2004에 적합한 접합유리를 적용하여야 합니다.
5. 연속되는 승강장문 문턱 사이의 거리가 11m(소방구조용의 경우 7m)를 초과할 경우 승강로에 비상탈출구를 적용해야 하므로 당사로 문의 바랍니다.(승강기안전검사 기준 6.3, 6.4.2, 17.2.3.5, 17.3.4.1)
6. 피트 깊이(PP)가 2500mm를 초과하는 경우 피트 출입문 설치가 필요합니다. (승강기안전기준 6.2.4)
7. 두대 이상이 병렬 설치되고, 피트 깊이가 2500mm 이상인 경우 피트 출입문의 적용은 당사로 문의 바랍니다.


승객용

루젠 기어리스 MR 엘리베이터
중저속 60~150m/min


승강로 평면도

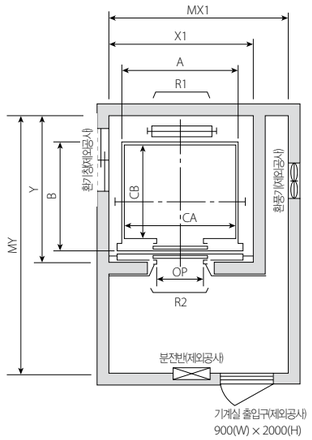

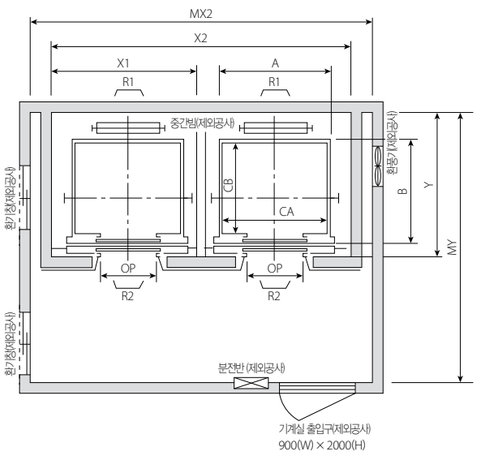

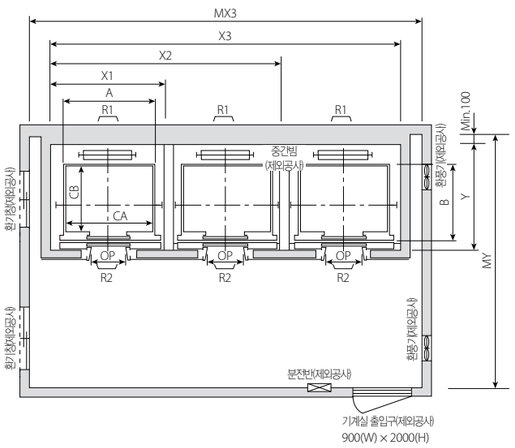

승강로 단면도

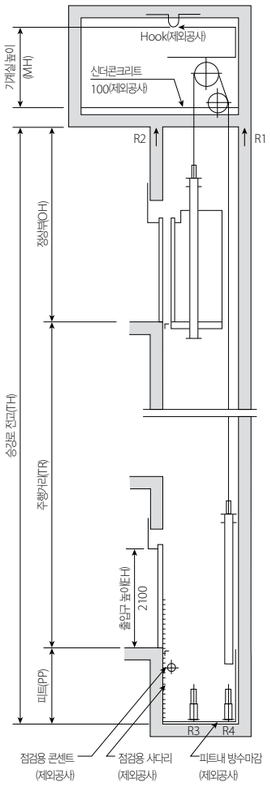

표준규격 및 반력표

(단위 : mm)

속도 (m/min)	용도	용량 (kg)	인승 (a) 개정 전	인승 (b) 개정 후	출입구 폭	Car 규격 내부	Car 규격 외부	승강로 규격 1대단독	승강로 규격 2대병렬	승강로 규격 3대병렬	승강로 규격 깊이	기계실 규격 1대단독	기계실 규격 2대병렬	기계실 규격 3대병렬	기계실 규격 깊이	기계실 반력 (kg)		피트 반력 (kg)	
					OP	CA × CB	A × B	X1	X2	X3	Y	MX1	MX2	MX3	MY	R1	R2	R3	R4
60 90 105	승객용	550	8	7	800	1250×1150	1310×1305	1750	3600	5450	1730	2000	4000	6000	3500	4050	2250	6000	4900
		600	9	8	800	1250×1240	1310×1395	1750	3600	5450	1820	2000	4000	6000	3600	4100	2450	6300	5100
		700	10	9	800	1250×1350	1310×1505	1750	3600	5450	1930	2000	4000	6000	3700	4200	2700	6800	5400
		750	11	10	800	1250×1450	1310×1605	1750	3600	5450	2030	2000	4000	6000	3800	4550	2800	7100	5600
		900	13	12	900	1600×1350	1660×1505	2000	4100	6200	1980	2300	4400	6800	3750	5100	3750	8100	6300
		1000	15	13	900	1600×1400	1660×1555	2000	4100	6200	2080	2300	4400	6800	3800	5450	4300	8600	6600
		1150	17	15	1000	1800×1400	1860×1555	2350	4800	7250	2080	2600	4900	7500	3850	6600	5100	11000	8700
		1200	-	16	1000	1800×1450	1900×1620	2350	4800	7250	2130	2600	4900	7500	3900	7200	5800	12000	9200
		1350	20	18	1000	1800×1600	1900×1770	2350	4800	7250	2280	2600	4900	7500	4100	7800	6000	12200	9500
					1100	2000×1450	2100×1620	2550	5200	7850	2130	2800	5250	8300	4000				
		1600	24	21	1100	2000×1700	2100×1870	2550	5200	7850	2380	2900	5400	8300	4200	8500	6800	13600	10400
						2150×1550	2250×1720	2700	5500	8300	2230	3000	5650	8700	4200				
		1800	27	24	1100	2000×1800	2100×1970	2550	5200	7850	2480	2900	5400	8300	4300	8800	7200	14200	10900
						2150×1700	2250×1870	2700	5500	8300	2380	3000	5650	8700	4300				
	승객용(관통형)	750	11	10	800	1250×1500	1310×1760	2050	4500	6800	2050	2400	4800	7200	3750	4550	2800	7100	5600
		900	13	12	800	1350×1600	1410×1860	2200	4500	6800	2150	2700	5400	8100	3850	5100	3750	8100	6300
		1000	15	13	900	1600×1500	1660×1760	2500	5100	7700	2050	2700	5400	8100	3800	5450	4300	8600	6600
		1150	17	15	1000	1800×1500	1900×1760	2800	5700	8600	2050	3000	6000	9000	3800	6600	5100	11000	8700
		1200	-	16	1000	1800×1550	1900×1810	2800	5700	8600	2100	3000	6000	9000	3850	7200	5800	12000	9200
		1350	20	18	1000	1800×1600	1900×1860	2800	5700	8600	2150	3000	6000	9000	3900	7800	6000	12200	9500
		1600	24	21	1100	2000×1700	2100×1960	3050	6200	9350	2250	3250	6500	9750	4000	8500	6800	13600	10400
		1800	27	24	1100	2000×1800	2100×2060	3050	6200	9350	2350	3250	6500	9750	5000	8600	7300	14000	12400
120 150	승객용	900	13	12	900	1600×1350	1660×1505	2250	4600	6950	2150	2800	5500	7900	4500	12030	6630	12400	10600
		1000	15	13	900	1600×1400	1660×1555	2250	4600	6950	2200	2800	5500	7900	4600	12810	6950	13300	11300
		1150	17	15	1000	1800×1400	1860×1555	2450	5000	7550	2250	3000	6100	8800	4600	13080	7130	14500	12200
		1200	-	16	1000	1800×1450	1900×1620	2450	5000	7550	2300	2600	4900	7500	4700	7200	5800	12000	9200
		1350	20	18	1000	1800×1600	1900×1770	2450	5000	7550	2450	3000	6100	8900	4900	14360	7650	16500	13800
					1100	2000×1450	2100×1620	2650	5400	8150	2300	3200	6250	9100	4700				
		1600	24	21	1100	2000×1700	2100×1870	2650	5400	8150	2550	3200	6250	9100	5000	15090	8050	18100	14900
						2150×1550	2250×1720	2800	5700	8600	2400	3400	6500	9400	4700				
		1800	27	24	1100	2000×1800	2100×1970	2650	5400	8150	2650	3200	6250	9100	5000	15500	8450	18450	15300
						2150×1700	2250×1870	2800	5700	8600	2550	3400	6500	9400	4800				

▲ **주:** 1. 상기 규격은 중앙개폐형에 한하여 적용되며 일방개폐형은 당사로 문의 바랍니다.
2. 상기 표는 최소규격이므로 건축시공상의 오차를 감안하여 승강로 내부 치수를 표준규격 이상으로 적용할 경우 정상부(OH) +200mm 이상(정상부 우측기준) 증가되어야 합니다. (속도 60m/min~105m/min일 경우)
3. 기계실 온도는 40℃, 습도는 90% 이하로 유지하도록 환기창, 환풍기 및 에어컨 필요시 설치하여 주시기 바라며, 유독가스, 분진 등이 발생하지 않도록 유의 바랍니다. (환기창은 덧창과 갤러리창으로 구성되어 있어야 하며 제외공사입니다)
4. 병렬운전 시 카와 카 사이의 거리 "500" 이상 확보하거나 "미"확보 시 전층 중간 칸막이를 설치해 주십시오.
5. 상기 표(개정후 인승)는 2019년 3월 24일 이후 건축허가분(기존 건물의 경우 승강기 설치공사 계약일 기준)부터 적용됩니다.
6. 용도가 다른 승강기의 기계실은 분리되어야 하며 각 기계실에 분전반,조명,환기창 개별 반영 되어야 합니다.

(a) 개정 전 : 건축허가일 2013년 9월 15일 ~ 2019년 3월 23일
(b) 개정 후 : 건축허가일 2019년 3월 24일부터

승강기안전기준 적용 : 2023년 3월 2일 이후 건축허가분

(기존 건물의 경우 승강기 설치 공사 계약일이 기준임)

(단위 : mm)

속도 (m/min)	용량 (kg)	정상부[주1](OH) 승객용	정상부[주1](OH) 소방구조용	피트 (PP)	기계실 높이 (MH)
60	550~1150	4350/4550[주7]	4750	1250	2300
90		4500/4700	4900	1300	2500
105		4550/4750	4950	1350	2500
120		4900	5100	1900[주4]	2700
150		5300	5500	2200[주4]	2700
60	1200~1800	4350/4550[주7]	4750	1350	2300
90		4500/4700	4900	1400	2500
105		4550/4750	4950	1450	2500
120		4900	5100	2000[주4]	2700
150		5300	5500	2200[주4]	2700


◀ **주:** 1. 상기 규격 치수는 카 내부 전체 높이(CH)가 2500mm(카 내부 2300mm)일 경우이며, 그 외의 것은 당사에 문의 바랍니다. (예. 카 내부가 2500mm일 경우 정상부(OH) +200mm)
2. 상기 치수규격(정상부, 피트)은 건축물 마감 후 최소 치수이므로 건축시공상의 오차 등을 감안하여 건축시공 바랍니다.
3. 권상기가 이중방진 구조일 경우 기계실 높이는 상기 치수에서 200mm 증가됩니다.
4. 속도 120, 150m/min 피트(PP)는 주행거리가 90m 이하인 경우 상기 치수 이하로 적용 가능하오니 당사로 문의 바랍니다. 또한 주행거리 150m를 초과할 경우에는 최소 2,500mm 이상 피트(PP) 치수를 확보해야 합니다.
5. 승강로, 승강기 등 마감에 유리가 사용되는 경우 KS L 2004에 적합한 접합유리를 적용하여야 합니다.
6. 연속되는 승강장문 문턱 사이의 거리가 11m(소방구조용의 경우 7m)를 초과할 경우 승강로에 비상탈출구를 적용해야 하므로 당사로 문의 바랍니다. (승강기안전검사 기준 6.3, 6.4.2, 17.2.3.5, 17.3.4.1)
7. 속도 60~105m/min까지의 좌측 정상부(OH) 치수는 카 상부 안전난간대에서 옹벽까지의 거리가 500mm 이하일 경우입니다.
8. 승강로 규격이 상기 표준규격 이상으로 적용될 경우, 2대 병렬 이상 구조, 철골구조 시 카 상부 안전난간대에서 옹벽까지의 거리가 500mm 초과되어 정상부(OH)는 오른쪽 정상부 치수(좌측 기준 +200mm) 이상으로 반영 바랍니다.

승객용


신형 MRL(기계실 없는) 뉴와이저 엘리베이터
중저속 60~150m/min

최소한의 공간을 최대한으로 활용하는 NEW YZER의 승강로는 현대엘리베이터 최고의 기술진이 연구하고 설계한 결과물입니다. 탁월한 주행성능과 승차감을 가능케 함은 물론, 품격 높은 건축디자인을 동시에 완성함으로써 건물의 공간 활용성을 극대화하고 건축비용 절감 및 유지보수가 용이합니다.

승강로 평면도

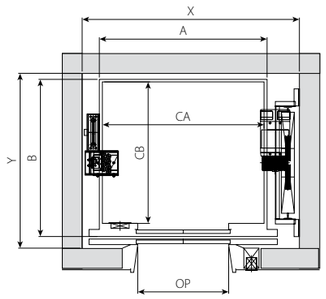


기타층



최상층(제어반층)

▲ **주:** 1. 동력전원, 조항전원, 접지선, 비상통화장치 케이블 등은 승강장 바닥마감지점으로부터 +4000mm 정도가 인출되도록 입선요망(제외공사)
2. 최상층(제어반층) 200Lux 이상 조명 확보–토글 스위치 타입(제외공사)
3. 출입구 근처에 엘리베이터용 분전반 설치(제외공사)

승강로 단면도

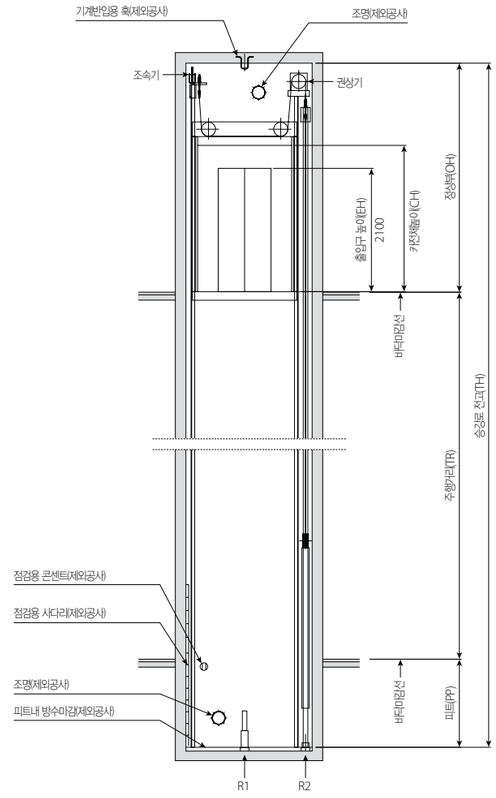

◀ **주:** 1. 상기 규격 치수(정상부)는 카 내부 전체 높이(CH)가 2500m(카 내부 2450mm)일 경우이며, 그 외의 것은 당사로 문의 바랍니다. (예. 카 내부가 2500mm일 경우 정상부(OH) +200mm)
2. 속도 60m/min, 행정거리 25m 이상의 경우 용량에 따라 피트(PP) 1300mm 이하 또는 1350mm 이상을 적용 바랍니다.
3. 상기 치수규격(정상부, 피트)은 건축물 마감 후 최소 치수이므로 건축시공상의 오차 등을 감안하여 건축시공 바랍니다.
4. 승강로, 승강기 등 마감에 유리가 사용되는 경우 KS L 2004에 적합한 접합유리를 적용하여야 합니다.
5. 연속되는 승강장문 문턱 사이의 거리가 11m(소방구조용의 경우 7m)를 초과할 경우 승강로에 비상탈출구를 적용해야 하므로 당사로 문의 바랍니다. (승강기안전검사기준 6.3, 6.4.2, 17.2.3.5, 17.3.4.1)
6. 카의 폭과 출입구 폭이 상기치수와 다를 경우 당사로 문의 바랍니다.
7. 제어반 위치를 변경할 경우 당사로 문의 바랍니다.
8. PWM 회생형 타입 제어반이 적용되는 경우 제어반폭 505mm가 필요합니다.
9. 용량 550~1150kg, 속도 60~105m/min까지의 좌측 정상부(OH) 치수는 카 상부 안전난간대에서 옹벽까지의 거리가 500mm 이하일 경우입니다. 승강로 상기 규격 이상, 제어반을 승강로 내부 취부형으로 할 경우, 2대 병렬구조, 철골, 관통형 구조 시 카 상부 안전난간대에서 옹벽까지의 거리가 500mm 초과되어 정상부(OH)는 상기 표 정상부(OH) 우측 기준(+350mm)을 적용하여야 합니다.

승강기안전기준 적용 : 2023년 3월 2일 이후 건축허가분

(기존 건물의 경우 승강기 설치 공사 계약일이 기준임)

(단위 : mm)

속도 (m/min)	용량 (kg)	인승 (a) 개정 전	인승 (b) 개정 후	정상부(OH) 주6) 승객용	정상부(OH) 주6) 소방구조용	피트 (PP) 주2)	제어반폭 (CP)
60	550~1150	8~17	7~15	3800/4150	4200	1100/1300	1000kg 이하 : 430 / 1150kg : 505
90				3900/4250	4300	1300	750kg 이하 : 430 / 900~1150kg : 505
105				4000/4350	4400	1350	750kg 이하 : 430 / 900~1150kg : 505
120				4500	4700	2050	승강로 내부 취부
150				4800	5000	2200	승강로 내부 취부
60	1200~1600	20~24	16~21	4200	4300	1200/1350	1350kg 이상 : 505
90				4400	4500	1350	승강로 내부 취부
105				4500	4600	1350	승강로 내부 취부
120				4550	4750	2050	승강로 내부 취부
150				4800	5000	2200	승강로 내부 취부
45/60	1800	27	24	4900	4900	1350	승강로 내부 취부
90				5100	5100	1700	승강로 내부 취부
105	2000	30	26	5100	5100	1700	승강로 내부 취부
120				5300	5300	2050	승강로 내부 취부
150	2500	38	33	5500	5500	2200	승강로 내부 취부

표준규격 및 반력표

(단위 : mm)


속도 (m/min)	용량 (kg)	인승 (a) 개정 전	인승 (b) 개정 후	출입구 폭 OP	출입구 높이 EH	Car 규격 CA × CB	승강로 규격 CP외부 X × Y	승강로 규격 CP내부 X × Y	피트 반력(kg) R1	피트 반력(kg) R2
60	550	8	7	800	2100	1250×1150	1850×1480	1850×1680	6500	5400
	600	9	8	800	2100	1250×1240	1850×1570	1850×1770	6800	5600
	700	10	9	800	2100	1250×1350	1850×1680	1850×1880	7300	5900
	750	11	10	800	2100	1250×1450	1850×1780	1850×1980	7600	6100
	900	13	12	900	2100	1600×1350	2150×1680	2150×1880	8400	6600
	1000	15	13	900	2100	1600×1400	2150×1730	2150×1930	8900	6900
	1150	17	15	1000	2100	1800×1400	2370×1730	2370×1930	11800	9500
	1200	-	16	1000	2100	1800×1450	2500×1800	2500×2150	12500	10100
	1350	20	18	1000	2100	1800×1600	2500×1950	2500×2300	13400	10700
				1100		2000×1450	2700×1800	2700×2150		
	1600	24	21	1100	2100	2000×1700	2700×2050	2700×2400	14200	11000
						2150×1550	2850×1900	2850×2250		
	1800	27	24	1100	2100	2000×1800	2850×2500		14600	11300
						2150×1750	3000×2450			
	2000	30	26	1200	2100	2100×1900	2950×2600		17000	13000
	2500	38	33	1200	2100	2200×2200	3050×2900		22600	17600
90	550	8	7	800	2100	1250×1150	1850×1480	1850×1680	6500	5400
	600	9	8	800	2100	1250×1240	1850×1570	1850×1770	6800	5600
	700	10	9	800	2100	1250×1350	1850×1680	1850×1880	7300	5900
	750	11	10	800	2100	1250×1450	1850×1780	1850×1980	7600	6100
	900	13	12	900	2100	1600×1350	2150×1680	2150×1880	8400	6600
	1000	15	13	900	2100	1600×1400	2150×1730	2150×1930	8900	6900
	1150	17	15	1000	2100	1800×1400	2370×1730	2370×1930	11800	9500
	1200	-	16	1000	2100	1800×1450	2500×2150		12500	10100
	1350	20	18	1000	2100	1800×1600	2500×2300		13400	10700
				1100		2000×1450	2700×2150			
	1600	24	21	1100	2100	2000×1700	2700×2400		14200	11000
						2150×1550	2850×2250			
	1800	27	24	1100	2100	2000×1800	2850×2500		14600	11300
						2150×1750	3000×2450			
	2000	30	26	1200	2100	2100×1900	2950×2600		17700	13700
	2500	38	33	1200	2100	2200×2200	3050×2900		22600	17600
105	550	8	7	800	2100	1250×1150	1850×1480	1850×1680	6500	5400
	600	9	8	800	2100	1250×1240	1850×1570	1850×1770	6800	5600
	700	10	9	800	2100	1250×1350	1850×1680	1850×1880	7300	5900
	750	11	10	800	2100	1250×1450	1850×1780	1850×1980	7600	6100
	900	13	12	900	2100	1600×1350	2150×1680	2150×1880	8400	6600
	1000	15	13	900	2100	1600×1400	2150×1730	2150×1930	8900	6900
	1150	17	15	1000	2100	1800×1400	2370×1730	2370×1930	11800	9500
	1200	-	16	1000	2100	1800×1450	2500×2150		12500	10100
	1350	20	18	1000	2100	1800×1600	2500×2300		13400	10700
				1100		2000×1450	2700×2150			
	1600	24	21	1100	2100	2000×1700	2700×2400		14200	11000
						2150×1550	2850×2250			
	1800	27	24	1100	2100	2000×1800	2850×2500		14600	11300
						2150×1750	3000×2450			
	2000	30	26	1200	2100	2100×1900	2950×2600		17700	13700
	2500	38	33	1200	2100	2200×2200	3050×2900		22600	17600
120 150	900	13	12	900	2100	1600×1350	2350×2100		9300	7500
	1000	15	13	900	2100	1600×1400	2350×2150		9300	7500
	1150	17	15	1000	2100	1800×1400	2550×2150		10800	8500
	1200	-	16	1000	2100	1800×1450	2650×2200		13400	11000
	1350	20	18	1000	2100	1800×1600	2650×2350		14000	11300
				1100		2000×1450	2850×2200			
	1600	24	21	1100	2100	2000×1700	2850×2450		15000	11800
						2150×1550	3000×2300			
	1800	27	24	1100	2100	2000×1800	2900×2550		17000	13400
						2150×1750	3050×2500 (120/150m/min, 1800kg 옵)			
	2000	30	26	1200	2100	2100×1900	3000×2650		18000	14000
	2500	38	33	1200	2100	2200×2200	3100×2950		22600	17600


(a) 개정 전 : 건축허가일 2013년 9월 15일 ~ 2019년 3월 23일
(b) 개정 후 : 건축허가일 2019년 3월 24일부터


▲ **주:** 1. 표준규격 이외의 수치는 당사로 문의 바랍니다. (상기 규격은 중앙개폐형에 한하여 적용되며 일방개폐형은 문의 바랍니다)
2. 상기 표는 최소규격이므로 건축시공상의 오차를 감안하여 승강로 내부 치수를 표준규격 이상으로 적용할 경우 및 제어반(CP)이 승강로 내부 취부형 구조 시 정상부(OH) +350mm 이상(정상부 우측기준) 증가되어야 합니다. (속도 105m/min 이하, 용량 550~1150kg)
3. 장애인용 승강기의 카 내부규격은 하기 건물 용도별 장애인법 기준에 맞춰 적용되니 유의 바랍니다.
'장애인, 노인, 임산부 편의증진법' 적용 시 카 내부 규격은 CA:1600 이상 × CB:1350 이상, '교통약자 이동편의증진법'(터미널, 역사, 공항 등) 적용 시 카 내부 규격은 CA:1100 이상 × CB:1400 이상
4. 제어반층에 적용되는 방화도어는 인정받지 못하므로 방화구획 이외로 배치하거나 반드시 당사로 문의 바랍니다.
5. 'http://www.hyundaielevator.com ➡ 고객지원 ➡ 다운로드 ➡ 회사자료 ➡ 기타자료 ➡ 방화도어인증서'의 경로에서 방화도어 인증서를 다운받을 수 있습니다.
6. 관통형인 경우 제한적으로 적용 가능하오니 승강로 크기 관련 사항은 당사에 문의 바랍니다.
7. 균형추측에 비상정지장치 적용 시 피트(PP) 및 오버헤드 치수의 변경이 있을 수 있으므로 당사로 문의 바랍니다.
8. 승강로가 철골 구조일 경우 최상층 기계실 반력 및 레일 반력 값 이상의 부재가 적용되어야 하므로 당사로 문의 바랍니다.
9. 2대 이상의 카를 병렬로 설치할 경우 승강로 크기 및 출입구 위치와 관련해 당사로 문의 바랍니다.
10. 병렬운전 시 카와 카 사이의 거리 "500" 이상 확보하거나 "미"확보 시 전층 중간 칸막이를 설치해 주십시오.
11. 제어반을 승강로 내부 형태로 설치할 경우, 승강로 규격 CP 내부 치수를 참조하여 주시기 바랍니다. 단, 속도 60m/min 구간 1800kg 이상, 속도 90~105m/min 구간 1200kg 이상, 속도 120~150m/min 구간의 경우 제어반은 승강로 내부 배치 기준입니다.
12. 상기 표(개정후 인승)는 2019년 3월 24일 이후 건축허가분(기존 건물의 경우 승강기 설치공사 계약일 기준)부터 적용됩니다.

승객용 | 넥스 MR(기계실 있는) 엘리베이터
중저속 60~120m/min


승강로 및 기계실 평면도

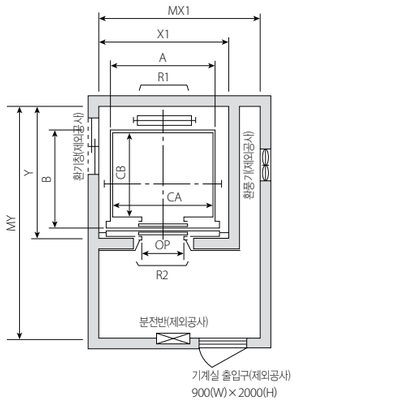

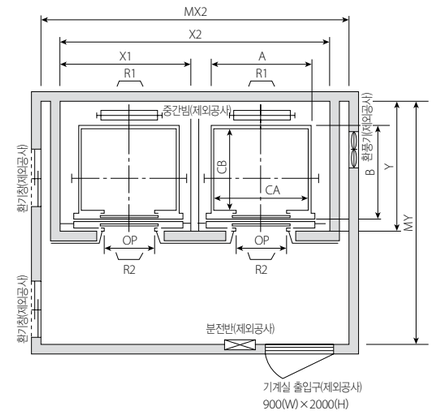

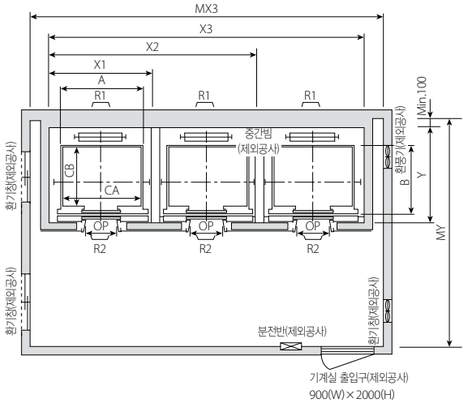

승강로 단면도

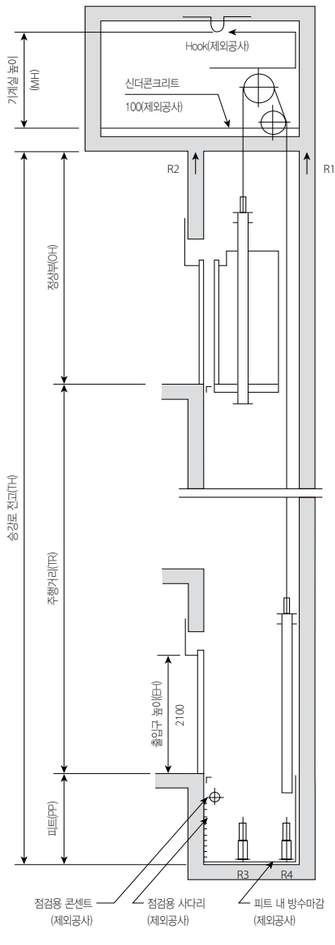

표준규격 및 반력표

(단위 : mm)

속도 (m/min)	용량(kg)	인승	출입구 폭	Car 규격		승강로 규격				기계실 반력 (kg)		피트 반력 (kg)	
				내부	외부	1대 단독	2대 병렬	3대 병렬	깊이				
			OP	CA × CB	A × B	X	X2	X3	Y	R1 (CWT)	R2 (CAR)	R3 (CAR)	R4 (CWT)
60 90 105	450	6	800	1400 x 850	1460 x 1005	1900	3900	5900	1480	1621	1494	6020	5180
	550	7	800	1250 x 1150	1310 x 1305	1750	3600	5450	1780	1769	1438	6300	5180
	600	8	800	1250 x 1240	1310 x 1395	1750	3600	5450	1870	1907	1445	6580	5320
	700	9	800	1250 x 1350	1310 x 1505	1750	3600	5450	1980	1733	1215	5880	4340
	750	10	800	1250 x 1450	1310 x 1605	1750	3600	5450	2080	2124	1481	7000	5460
	900	12	900	1600 x 1350	1660 x 1505	2000	4100	6200	1980	2244	1570	7560	5600
	1000	13	900	1600 x 1400	1610 x 1555	2000	4100	6200	2030	2629	1806	8820	6720
	1150	15	1000	1800 x 1400	1860 x 1555	2000	4100	6800	2030	2784	1869	9380	6860
	1200	16	1000	1800 x 1450	1860 x 1605	2200	4500	6800	2080	3030	2110	10800	8400
120	750	10	800	1250 x 1450	1310 x 1605	1850	3800	5750	2150	2910	2010	9760	8260
	900	12	900	1600 x 1350	1660 x 1505	2100	4300	6500	2050	3170	2250	10920	9120
	1000	13	900	1600 x 1400	1610 x 1555	2100	4300	6500	2100	3320	2350	11520	9520
	1150	15	1000	1800 x 1400	1860 x 1555	2300	4700	7100	2100	3550	2510	12440	10140
	1200	16	1000	1800 x 1450	1860 x 1605	2300	4700	7100	2150	3650	2560	12800	10400
60	1350	18	1000	1800 x 1600	1860 x 1755	2350	4800	7250	2240	3540	2400	12600	9900
			1100	2000 x 1450	2060 x 1605	2550	5200	7850	2090				
	1600	21	1100	2000 x 1700	2060 x 1855	2550	5200	7850	2340	3770	2540	13600	10400
			1100	2150 x 1550	2210 x 1705	2700	5500	8300	2190				
90 105	1350	18	1000	1800 x 1600	1860 x 1755	2350	4800	7250	2240	4170	2730	14200	11500
			1100	2000 x 1450	2060 x 1605	2550	5200	7850	2090				
	1600	21	1100	2000 x 1700	2060 x 1855	2550	5200	7850	2340	4330	2840	15000	11800
			1100	2150 x 1550	2210 x 1705	2700	5500	8300	2190				

▲ 주: 1. 소방구조용(비상용)은 용량 1,000kg부터 적용 가능합니다.
2. 장애인용 승강기의 카 내부 규격은 하기 건물 용도별 장애인법 기준에 맞추어 적용되니 유의바랍니다.
– "장애인, 노인, 임산부 편의증진법(터미널, 역사, 공항 등)" 적용 시 카 내부 규격은 CA : 1,600mm 이상 X CB : 1,350mm 이상
– "교통약자 이동편의 증진법(터미널, 역사, 공항 등)" 적용 시 카 내부 규격은 CA : 1,100mm 이상 X CB : 1,400mm 이상
3. 병렬운전 시 카와 카 사이의 거리는 "500mm 미만"이거나 "미"확보 시 호기와 호기 사이 전종 칸막이를 설치해야 합니다.
4. 상기 규격은 도어열림방식이 중앙개폐형(Center Open)에 한하여 적용됩니다.
5. 기계실 환경은 적정한 수준으로 유지되어야 하며(온도 40℃ & 습도 90% 이하) 필요시 환기창, 환풍기 및 에어컨을 설치하여 주시기 바랍니다.
또한 유독가스, 분진 등이 발생하지 않도록 유의 바랍니다. (환기창은 덧창과 갤러리창으로 구성되어 있어야 하며 제외공사입니다.)
6. 기계실 신더콘크리트 마감은 Max.100mm 이하로 시공 바랍니다.
7. 다음과 같은 사항에 대해선는 당사로 문의하여 주시기 바랍니다.
1) 최대 승강로 주행거리(TR)대비 높은 속도의 엘리베이터 설치가 필요한 경우
2) 일방개폐형(Side Open) 또는 전망용/누드형/관통형 엘리베이터의 승강로 규격 및 반력 등이 필요한 경우
3) 철골 구조 승강로로 엘리베이터 하중을 견딜 수 있는 별도 구조 설계가 필요한 경우
8. 용도가 다른 승강기의 기계실은 분리되어야 하며 각 기계실에 분전반,조명,환기창 개별 반영 되어야 합니다.

승강기안전기준 적용 : 2023년 3월 2일 이후 건축허가분
(기존 건물의 경우 승강기 설치 공사 계약일이 기준임)


(단위 : mm)

속도 (m/min)	용량(kg)	인승	정상부(OH)		피트 (PP)	기계실 높이 (MH)
			승객용 (BEST, 일반)	소방구조용		
60	450	6	4500/4900	불가	1250	2100
90			4650/5050		1750	
105			4750/5150		1800	
60	550~1200	7~16	4100/4500	4500	1100	
90			4250/4650	4650	1250/1300 주5)	
105			4350/4750	4750	1300	
120	750~1200	10~16	4500/4900	4900	1450/1600 주6)	
60	1350~1600	18~21	4100/4500	4500	1150	
90			4250/4650	4650	1450	
105			4350/4750	4750	1450	

▲ 주: 1. 상기 규격 치수는 카 내부 전체 높이(CH)가 2500mm일 경우입니다. (2500mm 이하 적용시 상기 치수 이하 적용 가능하므로 당사로 문의바랍니다.)
2. 상기 치수규격(정상부, 피트)은 건축물 마감 후 최소 치수이므로 건축시공상의 오차 등을 감안하여 건축시공 바랍니다.
3. 상기 표준 최소 규격이므로 건축시공상의 오차를 감안하여 승강기 내부치수를 표준규격 이상으로 적용할 경우
정상부(OH) +400mm이상(정상부 승강용 일반 우측 붉은색 치수 기준) 증가되어야 합니다.
4. 정상부 OH의 승강용 BEST 치수는 건축 상황에 따라 적용 가능 여부 확인이 필요합니다.
5. 속도 90m/min & 용량 1200kg, 행정거리 55m 초과의 경우 피트(PP) 1300mm이상 적용 바랍니다.
6. 속도 120m/min & 용량 900kg~1150kg, 행정거리 90m 초과의 경우 피트(PP) 1600mm이상 적용 바랍니다.
속도 120m/min & 용량 1200kg, 행정거리 75m 초과의 경우 피트(PP) 1600mm이상 적용 바랍니다.
7. 다음의 경우 카 상부 안전난간대에서 웨브까지의 거리가 500mm를 초과할 수 있으므로, 정상부(OH)는 정상부 승강용 일반 우측 붉은색 치수(정상부 좌측 치수 기준 +400mm) 이상으로 반영해야 합니다. 1) 승강로 규격이 상기 표준규격 이상으로 적용될 경우 2) 2대 이상 병렬 구조인 경우 3) 승강로가 철골 구조인 경우
8. 승강로, 승강기 등 마감에 유리가 사용되는 경우 KS L 2004에 적합한 접합유리를 적용하여야 합니다.
9. 연속되는 승강장문 문턱 사이의 거리가 11m(소방구조용의 경우 7m)를 초과할 경우 승강로에 비상탈출구를 적용해야 하므로 당사로 문의 바랍니다.
(승강기안전검사기준 6.3, 6.4.2, 17.2.3.5, 17.3.4.1)

승객용 | 넥스 MRL(기계실 없는) 엘리베이터
중저속 60~105m/min

승강로 및 기계실 평면도

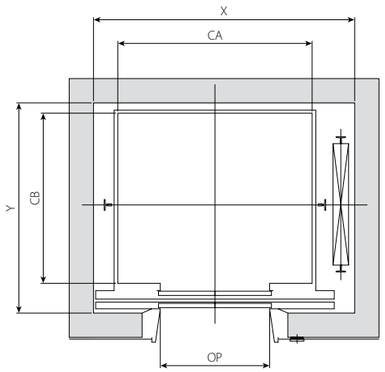


기타층

1. 동력전원, 조명전원, 접지선, 비상통화장치 케이블 등은 승강장 바닥 마감지점으로부터 +4000mm 정도가 인출되도록 입선요망(제외공사)
2. 제어반 주변 200Lux 이상 조명 확보(제외공사)
3. 출입구 근처에 엘리베이터용 분전반 설치(제외공사)

최상층(제어반층)

승강로 단면도

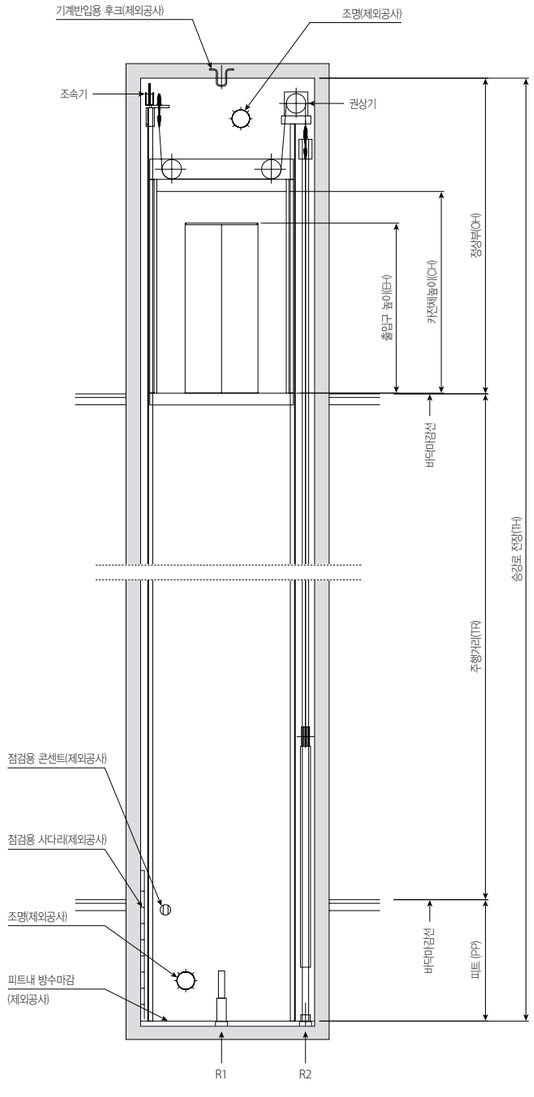

표준규격 및 반력표

(단위 : mm)

속도 (m/min)	용량(kg)	인승	출입구폭 OP	출입구 높이 EH	Car 규격(내부) CA x CB	승강로치(CP외부) X x Y	피트 반력(kg) R1(CAR)	피트 반력(kg) R2(CWT)
60 90 105	450	6	800	2100	1250x1000	1850x1330	6020	5180
	550	7	800	2100	1250x1150	1850x1480	6300	5180
	600	8	800	2100	1250x1240	1850x1570	6440	5180
	700	9	800	2100	1250x1350	1850x1680	6720	5320
	750	10	800	2100	1250x1450	1850x1780	7000	5460
	900	12	900	2100	1600x1350	2150x1680	7560	5600
	1000	13	900	2100	1600x1400	2150x1730	8820	6720
	1150	15	1000	2100	1800x1400	2350x1730	9240	6860
	1200	16	1000	2100	1800x1450	2350x1780	10,800	8,400
60	1350	18	1000	2100	1800x1600	2430x1930	12,600	9,900
			1100	2100	2000x1450	2630x1780		
	1600	21	1100	2100	2000x1700	2650x2030	13,600	10,400
			1100	2100	2150x1550	2800x1880		
90 105	1350	18	1000	2100	1800x1600	2500x1950	14,200	11,500
			1100	2100	2000x1450	2700x1800		
	1600[주6]	21	1100	2100	2000x1700	2700x2050	15,000	11,800
			1100	2100	2150x1550	2850x1900		

▲ 주: 1. 소방구조용(비상용)은 용량 1,000kg부터 적용 가능합니다.
2. 장애인용 승강기의 카 내부 규격은 하기 건물 용도별 장애인법 기준에 맞추어 적용되니 유의바랍니다.
– "장애인, 노인, 임산부 편의증진법(터미널, 역사, 공항 등)" 적용 시 카 내부 규격은 CA : 1,600mm 이상 X CB : 1,350mm 이상
– "교통약자 이동편의 증진법(터미널, 역사, 공항 등)" 적용 시 카 내부 규격은 CA : 1,100mm 이상 X CB : 1,400mm 이상
3. 병렬운전 시 카와 카 사이의 거리는 "500mm 미만"이거나 "미"확보 시 호기와 호기 사이 전종 칸막이를 설치해야 합니다.
4. 상기 규격은 도어열림방식이 중앙개폐형(Center Open)에 한하여 적용됩니다.
5. 최상층 제어반이 있는 층의 엘리베이터 출입문은 방화구획용 방화문으로 인정되지 않으니 별도의 설계가 필요할 수 있습니다.
6. 속도 90~105m/min & 용량 1600kg 구간의 경우 분리형 ELD 적용되며, ELD의 설치는 승강로 내부에 설치됩니다.
7. 다음과 같은 사항에 대해선는 당사로 문의하여 주시기 바랍니다.
1) 최대 승강로 주행거리(TR)대비 높은 속도의 엘리베이터 설치가 필요한 경우
2) 일방개폐형(Side Open) 또는 전망용/누드형/관통형 엘리베이터의 승강로 규격 및 반력 등이 필요한 경우
3) 철골 구조 승강로로 엘리베이터 하중을 견딜 수 있는 별도 구조 설계가 필요한 경우
4) 승강로에 CP 설치가 필요한 경우(당사 MRL 표준 : 승강장 CP / CP 승강로 설치 시 승강로 Y 치수는 최소+250mm 이상 증가 필요)

승강기안전기준 적용 : 2023년 3월 2일 이후 건축허가분
(기존 건물의 경우 승강기 설치 공사 계약일이 기준임)


속도 (m/min)	용량 (kg)	인승	정상부(OH) 승객용 (BEST, 일반)	정상부(OH) 소방구조용	피트 (PP)	제어반폭(CW) (단위 : mm)
60	450	6	4100/4500	4200	1600	400
90			4250/4650	4350	1750	
105			4300/4700	4400	1800	
60	550~1200	7~16	3750/4150	4200	1100	
90			3900/4300	4350	1250/1300[주5]	
105			3950/4350	4400	1300	
60	1350~1600	18~21	4200	4300	1150	
90			4300	4500	1300/1350[주6]	
105			4400	4600	1300/1350[주6]	

▲ 주: 1. 상기 규격 치수는 카 내부 전체 높이(CH)가 2500mm일 경우입니다. (2500mm 이하 적용시 상기 치수 이하 적용 가능하므로 당사로 문의바랍니다.)
2. 상기 치수규격(정상부, 피트)은 건축물 마감 후 최소 치수이므로 건축시공상의 오차 등을 감안하여 건축시공 바랍니다.
3. 상기 표준 최소 규격이므로 건축시공상의 오차를 감안하여 승강기 내부치수를 표준규격 이상으로 적용할 경우
정상부(OH) +400mm이상(정상부 승강용 일반 우측 붉은색 치수 기준) 증가되어야 합니다.
4. 정상부 OH의 승강용 BEST 치수는 건축 상황에 따라 적용 가능 여부 확인이 필요합니다.
5. 속도 90m/min & 용량 1200kg, 행정거리 55m 초과의 경우 피트(PP) 1300mm이상 적용바랍니다.
6. 속도 90~105m/min & 용량 1600kg, 행정거리 80m 초과의 경우 피트(PP) 1350mm이상 적용바랍니다.
7. 다음의 경우 카 상부 안전난간대에서 웨브까지의 거리가 500mm를 초과할 수 있으므로,
정상부(OH)는 정상부 승강용 일반 우측 붉은색 치수(정상부 좌측 치수 기준 +400mm) 이상으로 반영해야 합니다.
1) 승강로 규격이 상기 표준규격 이상으로 적용될 경우 2) 2대 이상 병렬 구조인 경우 3) 승강로가 철골 구조인 경우
7. 승강로, 승강기 등 마감에 유리가 사용되는 경우 KS L 2004에 적합한 접합유리를 적용하여야 합니다.
8. 연속되는 승강장문 문턱 사이의 거리가 11m(소방구조용의 경우 7m)를 초과할 경우
승강로에 비상탈출구를 적용해야 하므로 당사로 문의 바랍니다. (승강기안전검사기준 6.3, 6.4.2, 17.2.3.5, 17.3.4.1)


전망용

1면/2면 전망용 엘리베이터(MR)
중저속 60~105m/min

승강로 평면도

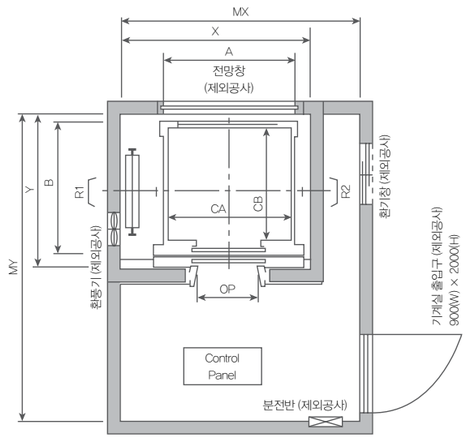


1면 전망

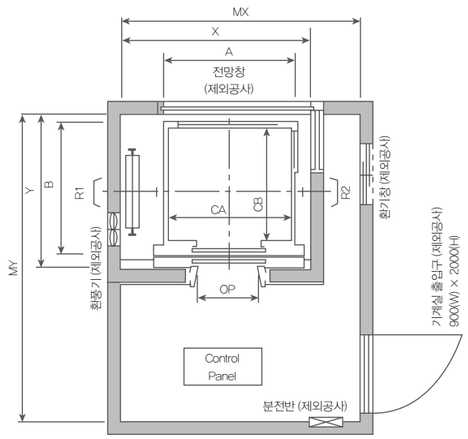

2면 전망

승강로 단면도

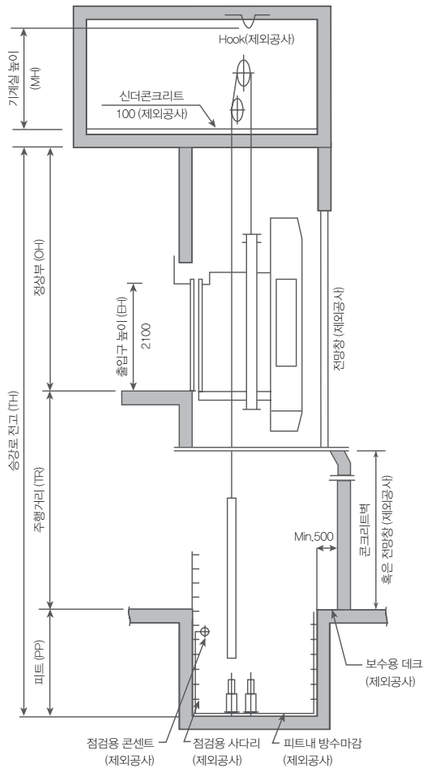

표준규격 및 반력표 | LUXEN (로프형 MR)

(단위 : mm)

형식	속도 (m/min)	용량 (kg)	인승		출입구 폭	Car 규격		승강로 규격	기계실 규격	기계실 반력(kg)		피트 반력(kg)	
						내부	외부						
			(a)개정 전	(b)개정 후	OP	CA × CB	A × B	X × Y	MX × MY	R1	R2	R3 (Car)	R4 (CWT)
1면 전망	60	550	8	7	800	1250x1150	1310×1360	2200×1650	2600×3150	5350	3000	7300	6200
		600	9	8	800	1250x1240	1310×1450	2200×1750	2600×3250	5550	3100	7600	6400
		700	10	9	800	1250×1350	1310×1560	2200×1850	2600×3350	5900	3300	8200	6800
	90	750	11	10	800	1250×1450	1310×1660	2200×1950	2600×3450	6100	3400	8500	7000
		900	13	12	900	1600×1350	1660×1560	2400×1850	3000×3350	6800	3750	9550	7750
		1000	15	13	900	1600×1400	1660×1610	2400×1900	3000×3400	7100	3900	10100	8150
	105	1150	17	15	1000	1800×1400	1860×1610	2850×1900	3500×3400	8900	5300	12800	10500
		1200	-	16	1000	1800×1450	1900×1660	2850×1950	3500×3450	9000	6450	13500	11000
		1350	20	18	1000	1800×1600	1900×1810	2850×2100	3500×3600	9000	6650	14100	11400
		1600	24	21	1100	2000×1700	2100×1910	3050×2200	3700×3700	9850	7050	15500	12300
		1800	27	24	1100	2000×1800	2100×2010	3050×2300	3700×3800	9950	7300	16300	11900
2면 전망	60	550	8	7	800	1250×1150	1410×1360	2300×1650	2600×3150	5400	3050	7500	6400
		600	9	8	800	1250×1240	1410×1450	2300×1750	2600×3250	5600	3120	7800	6600
		700	10	9	800	1250×1350	1410×1560	2300×1850	2600×3350	5950	3350	8400	7000
	90	750	11	10	800	1250×1450	1410×1660	2300×1950	2600×3450	6100	3450	8700	7200
		900	13	12	900	1600×1350	1760×1560	2500×1850	3000×3350	6850	3750	9750	7950
		1000	15	13	900	1600×1400	1760×1610	2500×1900	3000×3400	7150	3930	10350	8350
	105	1150	17	15	1000	1800×1400	1960×1610	2850×1900	3500×3400	9000	5400	13000	10700
		1200	-	16	1000	1800×1450	1960×1660	2850×1950	3500×3450	9000	6650	14100	11400
		1350	20	18	1000	1800×1600	1960×1810	2850×2100	3500×3600	9100	6700	14250	11600
		1600	24	21	1100	2000×1700	2160×1910	3050×2200	3700×3700	9950	7100	15700	12500
		1800	27	24	1100	2000×1800	2160×2010	3050×2300	3700×3800	10050	7300	16300	13000

(a) 개정 전 : 건축허가일 2013년 9월 15일 ~ 2019년 3월 23일
(b) 개정 후 : 건축허가일 2019년 3월 24일부터

표준규격 및 반력표 | N:EX (벨트형 MR)

(단위 : mm)

형식	속도 (m/min)	용량 (kg)	인승	출입구 폭	Car 규격		승강로 규격	기계실 반력(kg)		피트 반력(kg)	
					내부	외부					
				OP	CA × CB	A × B	X × Y	R1	R2	R3 (Car)	R4 (CWT)
1면 전망	60	550	7	800	1250 x 1150	1310 x 1360	1750 x 1835	5350	3000	7300	6200
		600	8	800	1250 x 1240	1310 x 1450	1750 x 1925	5550	3100	7600	6400
	90	700	9	800	1250 x 1350	1310 x 1560	1750 x 2035	5900	3300	8200	6800
		750	10	800	1250 x 1450	1310 x 1660	1750 x 2135	6100	3400	8500	7000
	105	900	12	900	1600 x 1350	1660 x 1560	2000 x 2035	6800	3750	9550	7750
		1000	13	900	1600 x 1400	1660 x 1610	2000 x 2085	7100	3900	10100	8150
2면 전망	60	550	7	800	1250 x 1150	1410 x 1360	1850 x 1835	5400	3050	7500	6400
		600	8	800	1250 x 1240	1410 x 1450	1850 x 1925	5600	3120	7800	6600
	90	700	9	800	1250 x 1350	1410 x 1560	1850 x 2035	5950	3350	8400	7000
		750	10	800	1250 x 1450	1410 x 1660	1850 x 2135	6100	3450	8700	7200
	105	900	12	900	1600 x 1350	1760 x 1560	2100 x 2035	6850	3750	9750	7950
		1000	13	900	1600 x 1400	1760 x 1610	2100 x 2085	7150	3930	10350	8350

▲ 주: 1. 상기 규격은 중앙개폐형에 한하여 적용되며 일방개폐형은 당사로 문의 바랍니다.
2. 장애인용 승강기의 카 내부규격은 하기 건물 용도별 장애인법 기준에 맞추어 적용되니 유의 바랍니다.
장애인, 노인, 임산부 편의증진법' 적용 시 카 내부 규격은 CA:1600 이상 × CB:1350 이상.
교통약자 이동편의증진법(터미널, 역사, 공항 등)' 적용 시 카 내부 규격은 CA:1100 이상 × CB:1400 이상
3. 기계실 온도는 40℃, 습도는 90% 이하로 유지하도록 환기창, 환풍기 및 에어컨 필요시 설치하여 주시기 바라며, 유독가스의 발생, 분진 등이 생하지 않도록 유의 바랍니다.
(환기창은 덧창과 갤러리창으로 구성되어 있어야 하며 제외공사입니다)
4. 병렬운전 시 카와 카 사이의 거리 "500"이상 확보하거나 "ㅁ"확보 시 전층 중간 칸막이를 설치해 주십시오.
5. 상기 표(개정후 인승)는 2019년 3월 24일 이후 건축허가분(기존 건물의 경우 승강기 설치공사 계약일 기준)부터 적용됩니다.
6. 상기 표는 균형추 후락 구조 기준 치수입니다.
7. 용도가 다른 승강기의 기계실은 분리되어야 하며 각 기계실에 분전반,조명,환기창 개별 반영 되어야 합니다.

승강기안전기준 적용 : 2023년 3월 2일 이후 건축허가분

(기존 건물의 경우 승강기 설치 공사 계약일이 기준임)

(단위 : mm)


용량(kg)	550~1800		기계실 높이 (MH)
속도(m/min)	정상부(OH)	피트(PP)	
60	4650	1850	2300
90	4800	1950	2500
105	4850	2000	2500

◀ 주: 1. 간이전망의 경우 일반 인승용과 동일하게 적용됩니다.
2. 상기 치수는 당사 표준제품에 대한 최소 규격이며, 비표준 외부의장 디자인의 경우 당사로 별도문의 바랍니다.
3. 승강로, 승강기 등 마감에 유리가 사용되는 경우 KS L 2004에 적합한 접합유리를 적용하여야 합니다.
4. 그 외 내용은 일반 인승용과 동일하게 적용됩니다. 단, 전망용은 소방구조용 적용이 불가합니다.


전망용

1면/2면 전망용 엘리베이터(MRL)
중저속 60~105m/min

승강로 평면도

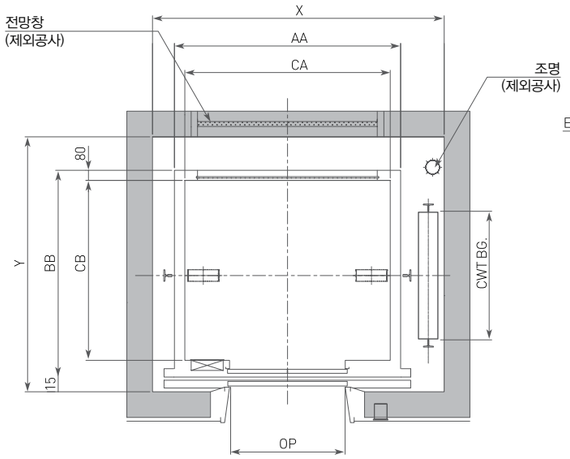


1면 전망

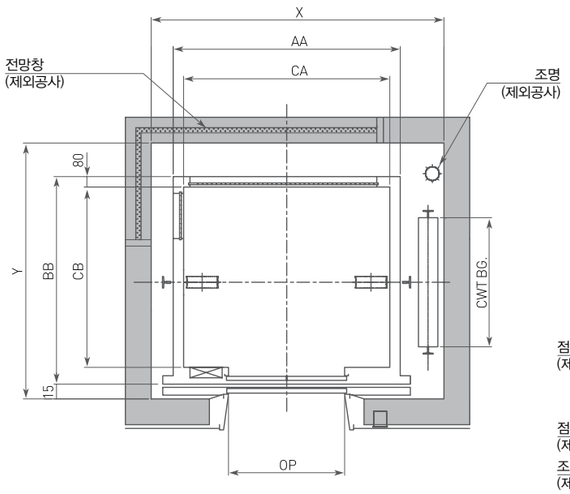

2면 전망

▲주 1. 동력전원, 조항전원, 접지선, 비상통화장치케이블 등은 승강장 바닥마감지점으로부터 +4000mm 정도가 인출되도록 입선요망(제외공사)
2. 최상층(제어반층) 200Lux 이상 조명 확보 – 토글 스위치 타입(제외공사)
3. 출입구 근처에 엘리베이터용 분전반 설치(제외공사)

승강로 단면도

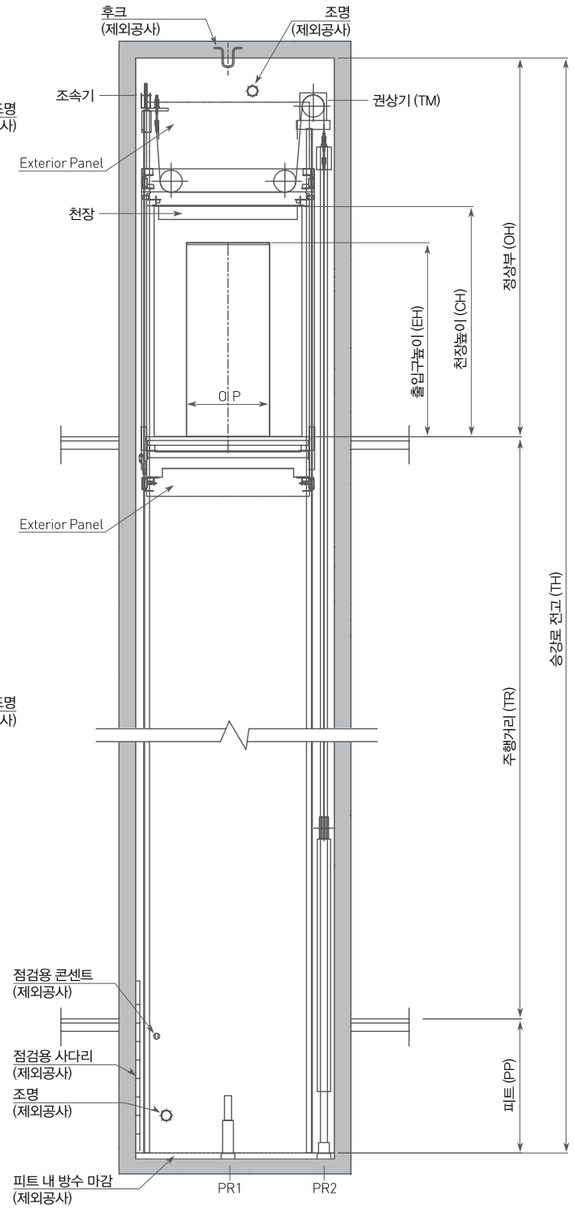

최상층(제어반층)

표준규격 및 반력표 | NEW YZER (로프형 MRL)

(단위 : mm)

형식	속도 (m/min)	용량 (kg)	인승 (a)개정 전	인승 (b)개정 후	출입구 폭 OP	Car 규격 내부 CA × CB	Car 규격 외부 A × B	승강로 규격 X × Y	피트 반력(kg) R1(CAR)	피트 반력(kg) R2(CWT)
1면 전망	60	550	8	7	800	1250×1150	1360×1360	2000×1700	7500	6400
		600	9	8	800	1250×1240	1360×1450	2000×1800	7800	6600
		700	10	9	800	1250×1350	1360×1560	2000×1850	8400	7000
	90	750	11	10	800	1250×1450	1360×1660	2000×1950	8700	7200
		900	13	12	900	1600×1350	1660×1560	2300×1850	9750	7950
		1000	15	13	900	1600×1400	1660×1610	2300×1900	10300	8350
	105	1150	17	15	1000	1800×1400	1860×1610	2600×2150	13000	10700
		1200	-	16	1000	1800×1450	1900×1660	2650×2250	13800	11200
		1350	20	18	1000	1800×1600	1900×1810	2650×2400	14300	11600
		1600	24	21	1100	2000×1700	2100×1910	2850×2500	15700	12500
		1800	27	24	1100	2000×1800	2100×2010	2850×2600	16200	13000
2면 전망	60	550	8	7	800	1250×1150	1460×1360	2100×1750	7700	6600
		600	9	8	800	1250×1240	1460×1450	2100×1850	8000	6800
		700	10	9	800	1250×1350	1460×1560	2100×1900	8600	7200
	90	750	11	10	800	1250×1450	1460×1660	2100×1950	8900	7400
		900	13	11	900	1600×1350	1760×1560	2400×1850	9950	8150
		1000	15	13	900	1600×1400	1760×1610	2400×1900	10550	8550
	105	1150	17	15	1000	1800×1400	1960×1610	2700×2200	13200	10900
		1200	-	16	1000	1800×1450	1960×1660	2700×2300	13800	11200
		1350	20	18	1000	1800×1600	1960×1810	2750×2450	14450	11800
		1600	24	21	1100	2000×1700	2160×1910	2950×2550	15900	12700
		1800	27	24	1100	2000×1800	2160×2010	2950×2650	16500	13300

(a) 개정 전 : 건축허가일 2013년 9월 15일 ~ 2019년 3월 23일
(b) 개정 후 : 건축허가일 2019년 3월 24일부터

표준규격 및 반력표 | N:EX (벨트형 MRL)

(단위 : mm)

형식	속도 (m/min)	용량 (kg)	인승	출입구 폭 OP	Car 규격 내부 CA × CB	Car 규격 외부 A × B	승강로 규격 X × Y	피트 반력(kg) R1(CAR)	피트 반력(kg) R2(CWT)
1면 전망	60	550	7	800	1250 x 1150	1360 x 1360	1850 x 1535	7500	6400
		600	8	800	1250 x 1240	1360 x 1450	1850 x 1625	7800	6600
	90	700	9	800	1250 x 1350	1360 x 1560	1850 x 1735	8400	7000
		750	10	800	1250 x 1450	1360 x 1660	1850 x 1835	8700	7200
	105	900	12	900	1600 x 1350	1660 x 1560	2150 x 1735	9750	7950
		1000	13	900	1600 x 1400	1660 x 1610	2150 x 1785	10300	8350
2면 전망	60	550	7	800	1250 x 1150	1460 x 1360	1950 x 1535	7700	6600
		600	8	800	1250 x 1240	1460 x 1450	1950 x 1625	8000	6800
	90	700	9	800	1250 x 1350	1460 x 1560	1950 x 1735	8600	7200
		750	10	800	1250 x 1450	1460 x 1660	1950 x 1835	8900	7400
	105	900	12	900	1600 x 1350	1760 x 1560	2250 x 1735	9950	8150
		1000	13	900	1600 x 1400	1760 x 1610	2250 x 1785	10550	8550

▲주: 1. 표준규격 이외의 치수는 당사로 문의 바랍니다.
2. 상기 표는 최소 규격으로 건축시공상의 오차를 감안하여 주시기 바랍니다.
3. 장애인용 승강기의 카 내부규격은 하기 건물 용도별 장애인법 기준에 맞추어 적용되니 유의 바랍니다.
'장애인, 노인, 임산부 편의증진법' 적용 시 카 내부 규격은 CA:1600 이상 × CB:1350 이상,
'교통약자 이동편의증진법(터미널, 역사, 공항 등)' 적용 시 카 내부 규격은 CA:1100 이상 × CB:1400 이상
4. 제어반층에 적용되는 방화도어는 인정받지 못하므로 방화구획 이외로 배치하거나 반드시 당사로 문의 바랍니다.
5. 'http://www.hyundaielevator.com ⇨ 고객지원 ⇨ 다운로드 ⇨ 회사자료 ⇨ 기타자료 ⇨ 방화도어인증서'의 경로에서 방화도어 인증서를 다운받을 수 있습니다.
6. 균형추측에 비상정지장치 또는 로프압착식 브레이크 적용 시에는 당사로 문의 바랍니다.
7. 승강로가 철골 구조일 경우 최상층 기계실 반력 및 레일 반력 값 이상의 부재가 적용되어야 하므로 당사로 문의 바랍니다.
8. 상기 표(개정후 인승)는 2019년 3월 24일 이후 건축허가분 (기존 건물의 경우 승강기 설치공사 계약일 기준)부터 적용됩니다.

승강기안전기준 적용 : 2023년 3월 2일 이후 건축허가분

(기존 건물의 경우 승강기 설치 공사 계약일이 기준임)

(단위 : mm)


속도 (m/min)	용량 (kg)	인승 (a) 개정 전	인승 (b) 개정 후	정상부 (OH)	피트 (PP)	제어반폭 (CP)
60	550~1000	8~15	7~13	4600	1800	530
90				4750	1900	
105				4800	2000	
60	1150	17	15	4600	1800	530
90				4750	1900	
105				4800	2000	
60	1200~1600	20~24	16~24	4900	1800	530
90				5300	1900	630
105				5300	1950	630
60	1800	27	16~24	4900	2000	530
90				5300	2100	630
105				5300	2200	630

◀주: 1. 상기 규격 치수(정상부)는 카 내부 전체 높이(CH)가 2500mm(카내부 2300mm)일 경우이며, 그 외의 것은 당사에 문의 바랍니다.
2. 상기 치수규격(정상부, 피트)은 건축물 마감 후 최소 치수이므로 건축시공상의 오차 등을 감안하여 건축시공 바랍니다.
3. 병렬운전 시 카와 카 사이의 거리 "500" 이상 확보하거나 "미"확보 시 전층 중간 칸막이를 설치해 주십시오.
4. 승강로, 승강기 등 마감에 유리가 사용되는 경우 KS L 2004에 적합한 접합유리를 적용하여야 합니다.
5. 카의 폭과 출입구폭이 상기치수와 다를 경우 당사에 문의 바랍니다.
6. 그 외 내용은 일반 인승용과 동일하게 적용됩니다. 단, 전망용은 소방구조용 적용이 불가합니다.

전망용


3면/반원형 전망용 엘리베이터(MR)
중저속 60~105m/min

승강로 및 기계실 평면도

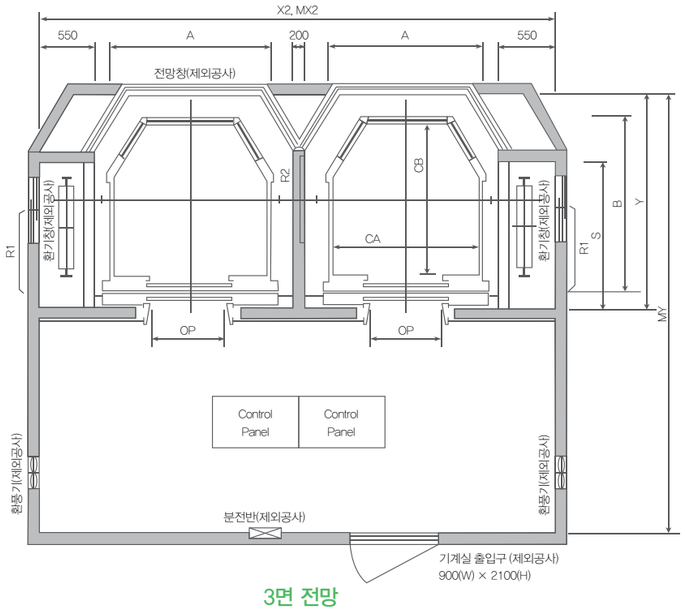

3면 전망

승강로 단면도

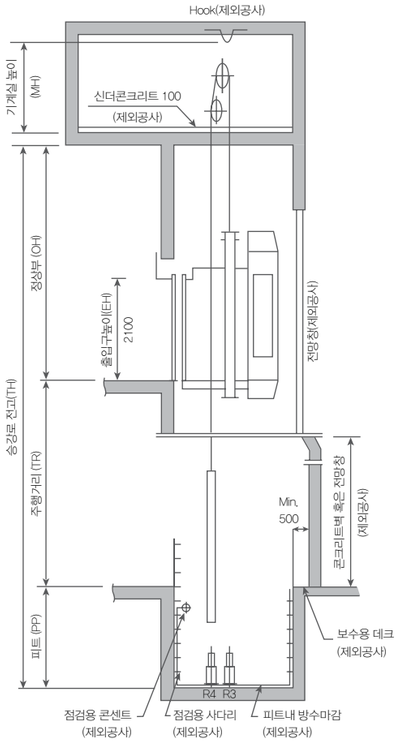

승강기안전기준 적용 : 2023년 3월 2일 이후 건축허가분

(기존 건물의 경우 승강기 설치 공사 계약일이 기준임)

(단위 : mm)

용량(kg)	750~1800		기계실 높이(MH)
속도(m/min)	정상부(OH)	피트(PP)	
60	4650	2000	2300
90	4800	2100	2500
105	4850	2200	2500

◂ 주: 1. 상기 치수는 당사 표준제품에 대한 최소 규격이며, 비표준 외부의장 디자인의 경우 당사로 별도문의 바랍니다.
2. 승강로, 승강기 등 마감에 유리가 사용되는 경우 KS L 2004에 적합한 접합유리를 적용하여야 합니다.
3. 그 외 내용은 일반 인승용과 동일하게 적용됩니다. 단, 전망용은 소방구조용 적용이 불가합니다.

표준규격 및 반력표 | LUXEN (로프형 MR)


(단위 : mm)

속도 (m/min)	용량 (kg)	인승		출입구 폭	Car 규격		승강로 규격			기계실 규격				기계실 반력(kg)			피트 반력(kg)	
					내부	외부	1대 단독	2대 병렬	승강로 깊이	1대 단독	2대 병렬	기계실 깊이						
		(a) 개정 전	(b) 개정 후	OP	CA × CB	A × B	X1	X2	Y	S	MX1	MX2	MY	R1	R2(단독)	R2(병렬)	R3(Car)	R4(CWT)
60	750	11	10	800	1400×1400	1460×1610	2450	5100	2000	1400	2900	5100	3500	6150	3450	6900	8700	7150
	900	13	12	900	1600×1450	1660×1660	2650	5500	2050	1550	3300	5500	3550	6900	3750	7500	9700	7900
	1000	15	13	900	1600×1570	1660×1780	2650	5500	2200	1550	3300	5500	3700	7200	3950	7900	10300	8300
90	1150	17	15	1000	1800×1580	1860×1790	2850	6100	2200	1700	3500	6100	3700	9100	5450	10900	13150	10900
	1200	-	16	1000	1800×1650	1900×1860	2850	6100	2250	1700	3500	6100	3800	9130	6150	11900	14150	11300
105	1350	20	18	1000	1800×1800	1900×2010	2850	6100	2400	1800	3500	6100	3900	9150	6750	13500	14550	11850
	1600	24	21	1100	1800×2000	1900×2210	2850	6100	2600	1800	3500	6100	4100	10000	7150	14300	16100	12900
	1800	27	24	1100	1800×2150	1900×2360	2850	6100	2750	1800	3500	6100	4250	10250	7300	15000	16800	13300

(a) 개정 전 : 건축허가일 2013년 9월 15일 ~ 2019년 3월 23일
(b) 개정 후 : 건축허가일 2019년 3월 24일부터


▲ 주: 1. 상기 규격은 중앙개폐형에 한하여 적용되며 일방개폐형은 당사로 문의 바랍니다.
2. 장애인용 승강기의 카 내부규격은 하기 건물 용도별 장애인법 기준에 맞추어 적용되니 유의 바랍니다.
'장애인, 노인, 임산부 편의증진법' 적용 시 카 내부 규격은 CA:1600 이상 × CB:1350 이상,
'교통약자 이동편의증진법(터미널, 역사, 공항 등)' 적용 시 카 내부 규격은 CA:1100 이상 × CB:1400 이상
3. 기계실 온도는 40℃, 습도는 90% 이하로 유지하도록 환기창, 환풍기 및 에어컨 필요시 설치하여 주시기 바라며, 유독가스, 분진 등이 발생하지 않도록 유의 바랍니다.
(환기창은 덧창과 갤러리창으로 구성되어 있어야 하며 제외공사입니다)
4. 병렬운전 시 카와 카 사이의 거리 "500" 이상 확보하거나 "미"확보 시 전층 중간 칸막이를 설치해 주십시오.
5. 상기 표(개정후 인승)는 2019년 3월 24일 이후 건축허가분(기존 건물의 경우 승강기 설치공사 계약일 기준)부터 적용됩니다.
6. 용도가 다른 승강기의 기계실은 분리되어야 하며 각 기계실에 분전반,조명,환기창 개별 반영 되어야 합니다.

승강로 및 기계실 평면도

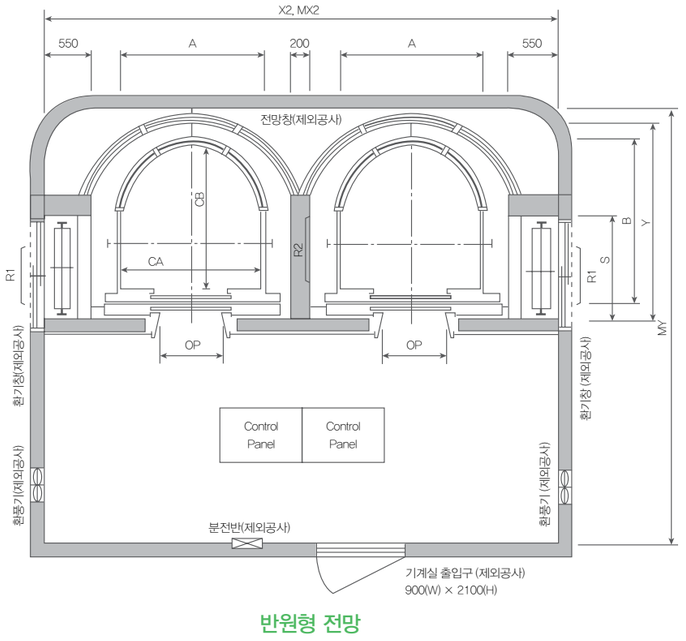

반원형 전망

승강로 단면도

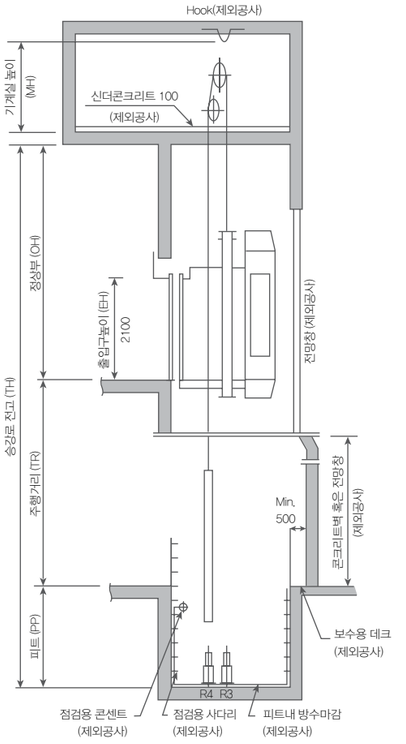

승강기안전기준 적용 : 2023년 3월 2일 이후 건축허가분

(기존 건물의 경우 승강기 설치 공사 계약일이 기준임)

(단위 : mm)

용량(kg)	750~1800		기계실 높이(MH)
속도(m/min)	정상부(OH)	피트(PP)	
60	4650	2000	2300
90	4800	2100	2500
105	4850	2200	2500

◂ 주: 1. 상기 치수는 당사 표준제품에 대한 최소 규격이며, 비표준 외부의장 디자인의 경우 당사로 별도문의 바랍니다.
2. 승강로, 승강기 등 마감에 유리가 사용되는 경우 KS L 2004에 적합한 접합유리를 적용하여야 합니다.
3. 그 외 내용은 일반 인승용과 동일하게 적용됩니다. 단, 전망용은 소방구조용 적용이 불가합니다.

표준규격 및 반력표 | LUXEN (로프형 MR)

(단위 : mm)


속도 (m/min)	용량 (kg)	인승		출입구 폭	Car 규격		승강로 규격			기계실 규격				기계실 반력(kg)			피트 반력(kg)	
					내부	외부	1대 단독	2대 병렬	승강로 깊이	1대 단독	2대 병렬	기계실 깊이						
		(a) 개정 전	(b) 개정 후	OP	CA × CB	A × B	X1	X2	Y	S	MX1	MX2	MY	R1	R2(단독)	R2(병렬)	R3(Car)	R4(CWT)
60	750	11	10	800	1400×1480	1460×1690	2450	5100	2000	1400	2900	5100	3500	6180	3450	6900	8700	7150
	900	13	12	900	1600×1500	1660×1710	2650	5500	2050	1550	3300	5500	3550	6930	3750	7500	9700	7900
	1000	15	13	900	1600×1650	1660×1860	2650	5500	2200	1550	3300	5500	3700	7220	3950	7900	10300	8300
90	1150	17	15	1000	1800×1650	1860×1860	2850	6100	2200	1700	3500	6100	3700	9100	5450	10900	13150	10900
	1200	-	16	1000	1800×1700	1900×1910	2850	6100	2200	1700	3500	6100	3700	9100	6200	11800	13800	11400
105	1350	20	18	1000	1800×1900	1900×2110	2850	6100	2400	1800	3500	6100	3900	9150	6750	13500	14550	11850
	1600	24	21	1100	1800×2130	1900×2340	2850	6100	2600	1800	3500	6100	4100	10050	7190	14380	16100	12900
	1800	27	24	1100	1800×2230	1900×2440	2850	6100	2700	1800	3500	6100	4200	10250	7350	14800	16600	13400

(a) 개정 전 : 건축허가일 2013년 9월 15일 ~ 2019년 3월 23일
(b) 개정 후 : 건축허가일 2019년 3월 24일부터

▲ 주: 1. 상기 규격은 중앙개폐형에 한하여 적용되며 일방개폐형은 당사로 문의 바랍니다.
2. 장애인용 승강기의 카 내부규격은 하기 건물 용도별 장애인법 기준에 맞추어 적용되니 유의 바랍니다.
'장애인, 노인, 임산부 편의증진법' 적용 시 카 내부 규격은 CA:1600 이상 × CB:1350 이상,
'교통약자 이동편의증진법(터미널, 역사, 공항 등)' 적용 시 카 내부 규격은 CA:1100 이상 × CB:1400 이상
3. 기계실 온도는 40℃, 습도는 90% 이하로 유지하도록 환기창, 환풍기 및 에어컨 필요시 설치하여 주시기 바라며, 유독가스, 분진 등이 발생하지 않도록 유의 바랍니다.
(환기창은 덧창과 갤러리창으로 구성되어 있어야 하며 제외공사입니다)
4. 병렬운전 시 카와 카 사이의 거리 "500" 이상 확보하거나 "미"확보 시 전층 중간 칸막이를 설치해 주십시오.
5. 상기 표(개정후 인승)는 2019년 3월 24일 이후 건축허가분(기존 건물의 경우 승강기 설치공사 계약일 기준)부터 적용됩니다.
6. 용도가 다른 승강기의 기계실은 분리되어야 하며 각 기계실에 분전반,조명,환기창 개별 반영 되어야 합니다.


누드형 전망용 | 누드형 전망용 엘리베이터(MR)
중저속 60~105m/min

승강로 평면도

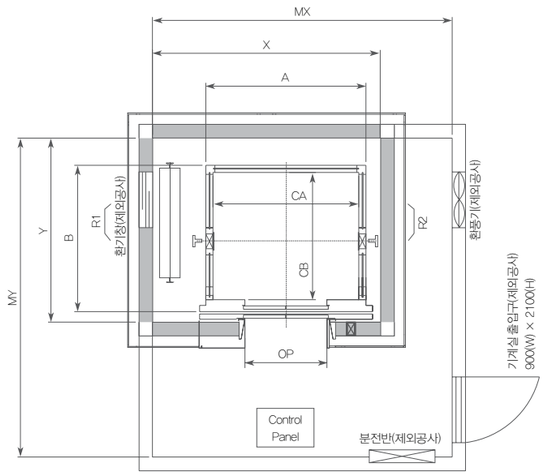

MR Type

승강로 단면도

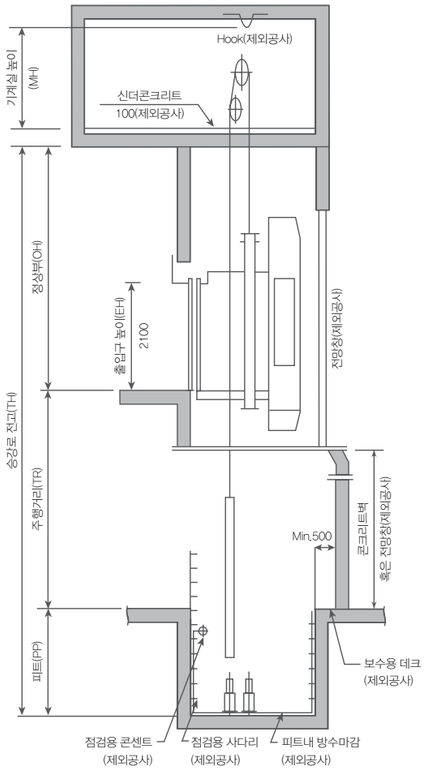

표준규격 및 반력표 | LUXEN (로프형 MR)

(단위 : mm)

형식	속도 (m/min)	용량 (kg)	인승		출입구 폭	Car 규격		승강로 규격	기계실 규격	기계실 반력(kg)		피트 반력(kg)	
						내부	외부						
			(a)개정 전	(b)개정 후	OP	CA × CB	A × B	X × Y	MX × MY	R1	R2	R3(CAR)	R4(CWT)
누드형 엘리베이터	60	550	8	7	800	1250×1150	1410×1360	2300×1650	2700×3150	5450	3035	7800	6700
		600	9	8	800	1250×1240	1410×1450	2300×1750	2700×3250	5640	3150	8200	7000
		700	10	9	800	1250×1350	1410×1560	2300×1850	2700×3350	6010	3370	8750	7350
		750	11	10	800	1250×1450	1410×1660	2300×1950	2700×3450	6180	3480	9300	7800
	90	900	13	12	900	1600×1350	1760×1560	2500×1850	3100×3350	6930	3795	10350	8550
		1000	15	13	900	1600×1400	1760×1610	2500×1900	3100×3400	7220	3970	11050	9050
	105	1150	17	15	1000	1800×1400	1960×1610	2750×1900	3600×3400	9100	5440	13650	11350
		1200	-	16	1000	1800×1450	1960×1660	2900×1950	3600×3450	9120	5750	14200	11800
		1350	20	18	1000	1800×1600	1960×1810	2900×2100	3600×3600	9140	6760	15300	12600
		1600	24	21	1100	2000×1700	2160×1910	3100×2200	3800×3700	10020	7190	16800	13600
		1800	27	24	1100	2000×1800	2160×2010	3100×2300	3800×3800	10500	7300	17200	14800

(a) 개정 전 : 건축허가일 2013년 9월 15일 ~ 2019년 3월 23일
(b) 개정 후 : 건축허가일 2019년 3월 24일부터

표준규격 및 반력표 | N:EX (벨트형 MR)

(단위 : mm)

형식	속도 (m/min)	용량 (kg)	인승	출입구 폭	Car 규격		승강로 규격	기계실 반력(kg)		피트 반력(kg)	
					내부	외부					
				OP	CA × CB	A × B	X × Y	R1	R2	R3(CAR)	R4(CWT)
누드형 엘리베이터	60	550	7	800	1250 x 1150	1410 x 1360	1850 x 1835	5450	3035	7800	6700
		600	8	800	1250 x 1240	1410 x 1450	1850 x 1925	5640	3150	8200	7000
	90	700	9	800	1250 x 1350	1410 x 1560	1850 x 2035	6010	3370	8750	7350
		750	10	800	1250 x 1450	1410 x 1660	1850 x 2135	6180	3480	9300	7800
	105	900	12	900	1600 x 1350	1760 x 1560	2100 x 2035	6930	3795	10350	8550
		1000	13	900	1600 x 1400	1760 x 1610	2100 x 2085	7220	3970	11050	9050

승강기안전기준 적용 : 2023년 3월 2일 이후 건축허가분

(기존 건물의 경우 승강기 설치 공사 계약일이 기준임)


(단위 : mm)

용량(kg)	550~1800		기계실 높이 (MH)
속도(m/min)	정상부(OH)	피트(PP)	
60	4650	1350 (최대 1150kg) 1450 (최소 1200kg)	2300
90	4800	1500 (최대 1000kg) 1600 (최소 1150kg)	2500
105	4850	1900	2500


◀주: 1. 상기 치수는 당사 표준제품에 대한 최소 규격이며, 비표준 외부의장 디자인의 경우 당사로 별도문의 바랍니다.
2. NDFL-01(누드형 엘리베이터) 제품 적용 시 사양 및 조건에 따라 승강로와 반력이 달라질 수 있으므로 별도문의 바랍니다.
3. 그 외 내용은 일반 인승용과 동일하게 적용됩니다. 단, 전망용은 소방구조용 적용이 불가합니다.
4. 승강로, 승강기 등 마감에 유리가 사용되는 경우 KS L 2004에 적합한 접합유리를 적용하여야 합니다.

누드형 전망용 | 누드형 전망용 엘리베이터(MRL)
중저속 60~105m/min

승강로 평면도

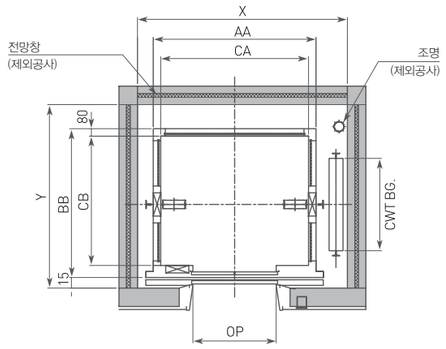


기타층

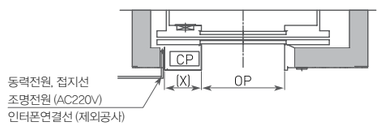

최상층 (제어반층)

▲ 주: 1. 동력전원, 조항전원, 접지선, 비상통화장치 케이블 등은 승강장 바닥마감지점으로부터 +4000mm 정도가 인출되도록 입선요망(제외공사)
2. 최상층(제어반층) 200Lux 이상 조명 확보-토글 스위치 타입(제외공사)
3. 출입구 근처에 엘리베이터용 분전반 설치(제외공사)

승강로 단면도

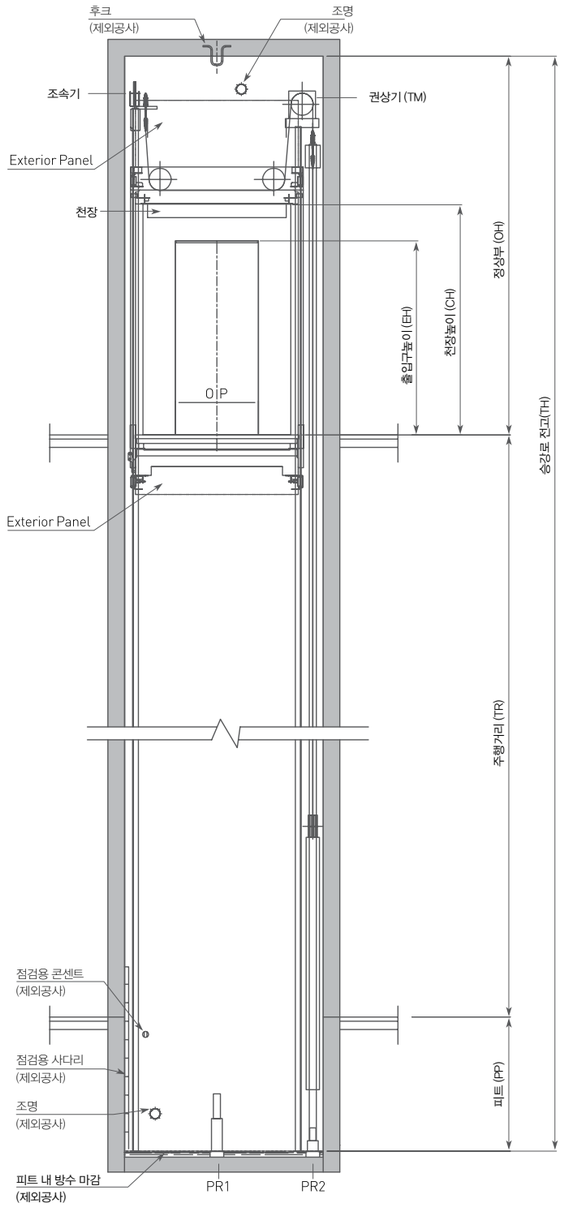

표준규격 및 반력표 | NEW YZER (로프형 MRL)

(단위 : mm)

형식	속도 (m/min)	용량 (kg)	인승		출입구 폭	Car 규격		승강로 규격	피트 반력(kg)	
						내부	외부			
			(a)개정 전	(b)개정 후	OP	CA × CB	A × B	X × Y	R1(CAR)	R2(CWT)
누드형 엘리베이터	60	550	8	7	800	1250×1150	1410×1360	2100×1800	8150	7050
		600	9	8	800	1250×1240	1410×1450	2100×1850	8500	7300
		700	10	9	800	1250×1350	1410×1560	2100×1900	9050	7650
		750	11	10	800	1250×1450	1410×1660	2100×1950	9450	7950
	90	900	13	12	900	1600×1350	1760×1560	2400×1850	10500	8700
		1000	15	13	900	1600×1400	1760×1610	2400×1900	11150	9150
	105	1150	17	15	1000	1800×1400	1960×1610	2700×2200	13750	11450
		1200	-	16	1000	1800×1450	1960×1660	2700×2300	14200	12000
		1350	20	18	1000	1800×1600	1960×1810	2750×2450	15650	12950
		1600	24	21	1100	2000×1700	2160×1910	2950×2550	16850	13650
		1800	27	24	1100	2000×1800	2160×2010	2950×2650	17400	14000

(a) 개정 전 : 건축허가일 2013년 9월 15일 ~ 2019년 3월 23일
(b) 개정 후 : 건축허가일 2019년 3월 24일부터

표준규격 및 반력표 | N:EX (벨트형 MRL)

(단위 : mm)

형식	속도 (m/min)	용량 (kg)	인승	출입구 폭	Car 규격		승강로 규격	피트 반력(kg)	
					내부	외부			
				OP	CA × CB	A × B	X × Y	R1(CAR)	R2(CWT)
누드형 엘리베이터	60	550	7	800	1250 x 1150	1460 x 1360	1950 x 1535	8150	7050
		600	8	800	1250 x 1240	1460 x 1450	1950 x 1625	8500	7300
	90	700	9	800	1250 x 1350	1460 x 1560	1950 x 1735	9050	7650
		750	10	800	1250 x 1450	1460 x 1660	1950 x 1835	9450	7950
	105	900	12	900	1600 x 1350	1760 x 1560	2250 x 1735	10500	8700
		1000	13	900	1600 x 1400	1760 x 1610	2250 x 1785	11150	9150

승강기안전기준 적용 : 2023년 3월 2일 이후 건축허가분

(기존 건물의 경우 승강기 설치 공사 계약일이 기준임)


(단위 : mm)

속도 (m/min)	용량 (kg)	인승		정상부 (OH)	피트 (PP)
		(a)개정 전	(b)개정 후		
60	550 ~ 1000	8 ~ 15	7 ~ 13	4550	1500
90				4650	1800
105				4750	2000
60	1150	17	15	4550	1600
90				4650	1800
105				4750	2000
60	1200 ~ 1800	20 ~ 17	16 ~ 24	5150	1600
90				5300	1800
105				5300	2100


◀ 주: 1. 반력은 승강로 크기 및 카 무게 중심 위치에 따라 달라질 수 있습니다.
2. 그 외 내용은 일반 인승용과 동일하게 적용됩니다. 단, 전망용은 소방구조용 적용이 불가합니다.
3. NDFL-01 (누드형 엘리베이터) 제품 적용 시 사양 및 조건에 따라 승강로와 반력이 달라질 수 있으므로 별도 문의 바랍니다.
4. 균형추 적하부가 통로 또는 거실로 인하여 균형추에 비상 정지 장치 적용 시에는 당사로 문의 바랍니다.
5. 승강로, 승강기 등 마감에 유리가 사용되는 경우 KS L 2004에 적합한 접합유리를 적용하여야 합니다.

화물용 | 일반형
2S, 2U, 3U

승강로 평면도

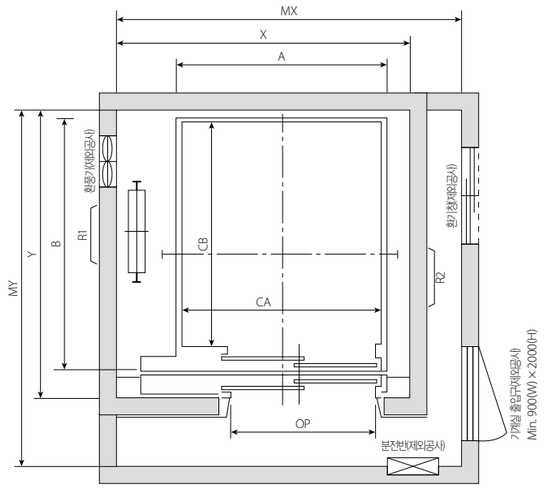


2매 일방개폐형 (2S)

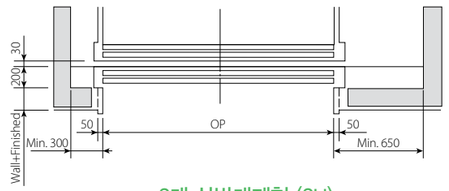

2매 상방개폐형 (2U)

- **최소 층고 :** Opening Height×3/2+700mm
- **최소 출입문 높이 :** 2100mm

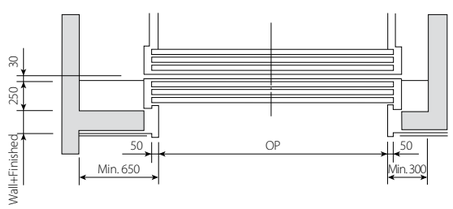


3매 상방개폐형 (3U)

- **최소 층고 :** Opening Height×4/3+750mm
- **최소 출입문 높이 :** 2100mm

▲ **주:** 최소 층고 계산치보다 작을 경우 당사로 문의 바랍니다.

승강로 단면도

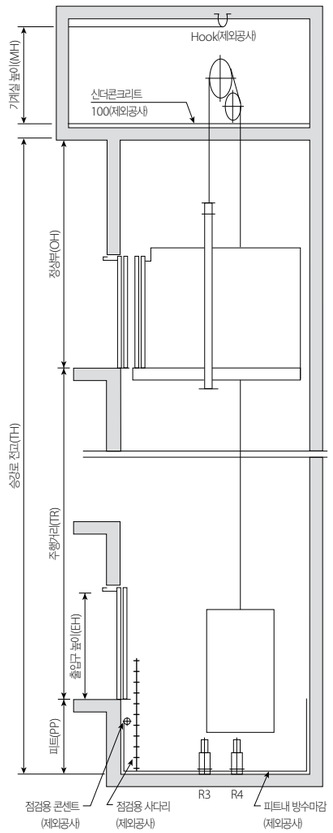

▲ **주:** 유압식 당사 제작, 공급 가능하오니 별도 문의 바랍니다.

표준규격 및 반력표

(단위 : mm)

모델명	속도 (m/min)	출입구 규격		출입형식	Car 규격		승강로 규격		기계실 규격	기계실 반력(kg)			완충기 반력(kg)	
		Door 열림방식	폭 × 높이		내부	외부	X × Y	정상부						
			OP × EH		CA × CB	A × B		OH	MX × MY	R1	R2	R3	R4	
F0750-2S	30 45 60	2S	1100×2100	표준형 관통형	1700×1600	1800×1807 1800×1934	2500×2100 2500×2270	5000	2800×3200	6200	4100	8000	4300	
F1000-2S	30 45 60	2S	1400×2100	표준형 관통형	1850×1850	1950×2057 1950×2184	2750×2400 2750×2600	5000	3200×3500	8500	5700	7100	6100	
F1500-2S	30 45 60	2S	1700×2100	표준형 관통형	2100×2200	2200×2407 2200×2534	3000×2750 3000×2950	5000	3600×3700	10800	7100	9000	7500	
F2000-2S	30 45 60	2S	1700×2100	표준형 관통형	2300×2700	2400×2907 2400×3034	3300×3250 3300×3450	5000	3800×4200	13300	8800	11400	9400	
F2000-2U	30 45 60	2U	2300×2100	표준형 관통형	2300×2700	2400×2898 2400×3016	3300×3250 3300×3490	4800	3800×4200	13300	8800	11400	9400	
F2500-2S	30 45 (60)	2S	1800×2100	표준형 관통형	2500×3000	2600×3207 2600×3334	3500×3600 3500×3750	5000	4000×4400	15100	10000	13200	10700	
F2500-2U	30 45 (60)	2U	2500×2100	표준형 관통형	2500×3000	2600×3198 2600×3316	3500×3600 3500×3800	4800	4000×4400	15100	10000	13200	10700	
F3000-2U	30 45	2U	2700×2300	표준형 관통형	2700×3300	2800×3498 2800×3616	3700×3900 3700×4100	5000	4200×4800	15200	10100	13500	10500	
F3500-2U	30 45	2U	2800×2500	표준형 관통형	2800×3800	3020×3998 3020×4116	4050×4400 4050×4600	5200	4300×5200	21700	14500	19000	15500	
F4000-3U	30 45	3U	3000×2800	표준형 관통형	3000×4500	3220×4758 3220×4936	4250×5250 4250×5520	5500	4500×5900	32500	21700	28700	23700	
F5000-3U	30 45	3U	3200×3000	표준형 관통형	3200×5000	3420×5258 3420×5436	4450×5750 4450×6020	5700	4700×6400	36000	23000	31700	26700	

▲ **주:** 1. 적재하중이 5000kg을 초과하는 경우 또는 표준 카 규격이 아닐 경우 별도 문의 바랍니다.
2. 운송 장치가 적재 하중을 카에 적재 및 하역할 경우 적재하중 및 운송 장치 하중까지 고려되어야 합니다.
3. 표기된 반력은 기계대의 위치에 따라 다소 상이할 수 있습니다.
4. 출입구 UP DOOR 높이가 3000mm 초과 시 납품 가능 여부는 당사로 문의 바랍니다.

승강기안전기준 적용 : 2023년 3월 2일 이후 건축허가분

(기존 건물의 경우 승강기 설치 공사 계약일이 기준임)


(단위 : mm)

속도(m/min)	피트(PP)	CAPA	기계실 높이(MH)
30	1600	≤5000	2600
45/60	1700	≤3000	2600
	1800	≤5000	

▲ **주:** 1. 상기 치수규격(정상부, 피트)은 건축물 마감 후 최소 치수이므로 건축시공상의 오차 등을 감안하여 건축시공 바랍니다.
2. 용량별 상기의 표준 규격 및 반력표를 참고해 주시기 바랍니다.
3. 기계실 온도는 40℃, 습도는 90% 이하로 유지하도록 환기창, 환풍기 및 에어컨 필요시 설치하여 주시기 바라며, 유독가스, 분진 등이 발생하지 않도록 유의 바랍니다.


자동차용 | 일반형 2U, 3U

승강로 평면도

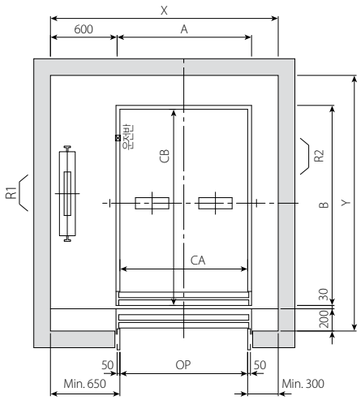

2매 상방개폐형 (2U)

- 최소 층고 : Opening Height×3/2+700mm
- 최소 출입문 높이 : 1800mm

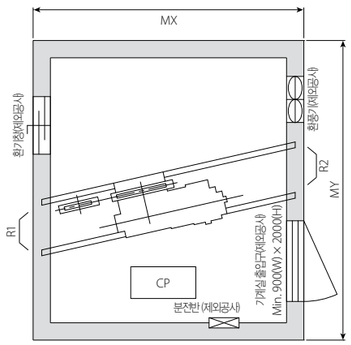



(단위 : mm)

속도(m/min)	정상부(OH)	피트(PP)	기계실 높이(MH)
30/45	4500	1600	2600

▲주 : 상기 치수규격(정상부, 피트)은 건축물 마감 후 최소 치수이므로 건물 시공상의 오차 등을 감안하여 건축시공 바랍니다.

승강로 단면도

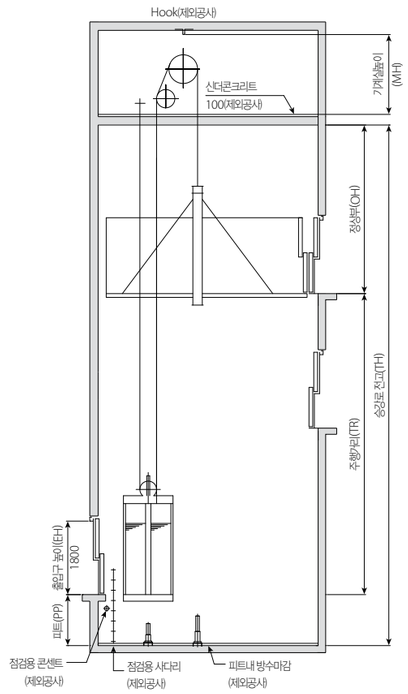

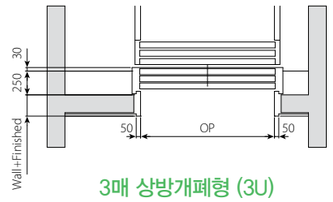

3매 상방개폐형 (3U)

- 최소 층고 : Opening Height×4/3+750mm
- 최소 출입문 높이 : 1800mm

▲주: 최소 층고 계산치보다 작을 경우 당사로 문의 바랍니다.

표준규격 및 반력표


(단위 : mm)

출입형식	모델명	속도 (m/min)	출입구 폭	Car 규격		승강로 규격	기계실 규격	기계실 반력 (kg)	
				내부	외부				
			OP	CA × CB	A × B	X × Y	MX × MY	R1	R2
표준형	A2000-2U	30/45	2350	2350×5300	2450×5508	3300×6000	3300×6000	17500	12000
	A2500-2U		2500	2500×6300	2600×6508	3450×7000	3450×7000	22500	12500
	A2000-3U		2350	2350×5300	2450×5568	3300×6050	3300×6050	17500	12000
	A2500-3U		2500	2500×6300	2600×6568	3450×7050	3450×7050	22500	12500
관통형	A2000-2U		2350	2350×5300	2450×5616	3300×6100	3300×6100	17500	12000
	A2500-2U		2500	2500×6300	2600×6616	3450×7100	3450×7100	22500	12500
	A2000-3U		2350	2350×5300	2450×5736	3300×6350	3300×6350	17500	12000
	A2500-3U		2500	2500×6300	2600×6736	3450×7350	3450×7350	22500	12500


▲주: 1. 카 외부 규격은 출입구 종류에 따라 변경될 수 있는 치수입니다.
2. 기계실 온도는 40℃, 습도는 90% 이하로 유지하도록 환기창, 환풍기 및 에어컨 필요시 설치하여 주시기 바라며, 유독가스, 분진 등이 발생하지 않도록 유의 바랍니다.
3. 상기 표(개정후 인승)는 2019년 3월 24일 이후 건축허가분(기존 건물의 경우 승강기 설치공사 계약일 기준)부터 적용됩니다.

병원용 | 일반형 2S, 2SD

승강로 평면도

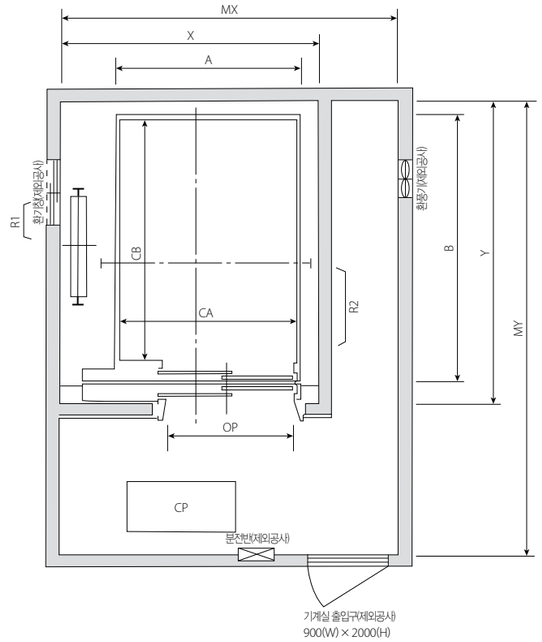

승강로 단면도

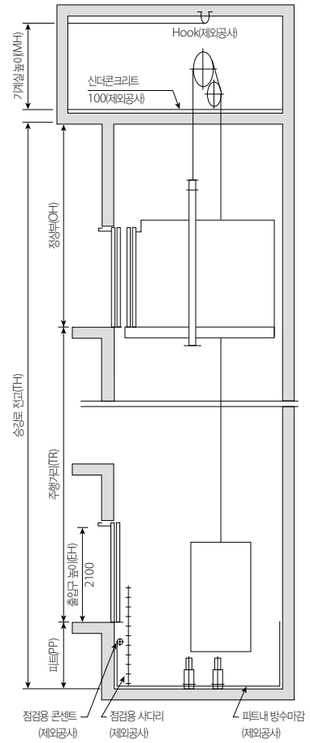

승강기안전기준 적용 : 2023년 3월 2일 이후 건축허가분

(기존 건물의 경우 승강기 설치 공사 계약일이 기준임)

(단위 : mm)

속도(m/min)	정상부(OH)	피트(PP)	기계실 높이(MH)
45	4550	1350	2500
60	4550	1350	
90	4700	1400	
105	4750	1450	

◂주: 1. 상기 치수규격(정상부, 피트)은 건축물 마감 후 최소 치수이므로 건물 시공상의 오차 등을 감안하여 건축시공 바랍니다.
2. 승강로가 특수한 경우, 기계실의 높이는 높아질 수 있습니다.
3. 권상기가 이중방진 구조일 경우 기계실 높이는 최소 2800mm입니다.
4. 병렬운전 시 카와 카 사이의 거리 "500" 이상 확보하거나 "미"확보 시 전층 중간 칸막이를 설치해 주십시오.
5. 속도 120m/min 이상도 공급가능하므로 당사로 별도 문의바랍니다.

표준규격 및 반력표

(단위 : mm)


출입형식	모델명	속도 (m/min)	용량 (kg)	출입구 폭	Car 규격		승강로 규격	기계실 규격	기계실 반력 (kg)	
				내부	외부					
				OP	CA × CB	A × B	X × Y	MX × MY	R1	R2
표준형	B1350-2S	45~105	1350	1100	1300×2300	1400×2507	2150×2850	2500×3500	10500	8500
	B1600-2S		1600	1200	1500×2300	1600×2507	2500×2850	2750×4000	11500	9500
	B1800-2S		1800	1200	1600×2300	1700×2507	2600×2850	2850×4000		
관통형	B1350-2SD		1350	1100	1300×2250	1400×2584	2300×2950	2500×3500	10500	8500
	B1600-2SD		1600	1200	1500×2250	1600×2584	2500×2950	2750×4000	11500	9500
	B1800-2SD		1800	1200	1600×2250	1700×2584	2600×2950	2850×4000		

▲주: 1. 출입문이 중앙 개폐 형식의 경우 승강로 내부 치수 300mm가 증가됩니다.
2. 기계실 온도는 40℃, 습도는 90% 이하로 유지하도록 환기창, 환풍기 및 에어컨 필요시 설치하여 주시기 바라며, 유독가스, 분진 등이 발생하지 않도록 유의 바랍니다.
(환기창은 덧창과 갤러리창으로 구성되어 있어야 하며 제외공사입니다)
3. 그 외 내용은 일반 인승용과 동일하게 적용됩니다.
4. 상기 표(개정후 인승)는 2019년 3월 24일 이후 건축허가분(기존 건물의 경우 승강기 설치공사 계약일 기준)부터 적용됩니다.


출입구 계획도 | 일반형
JP050, JP100, JP200

출입구 의장도


(단위 : mm)




JP050 TYPE (표준사양)




매입형 버튼 적용 시




노출형 버튼 적용 시




JP100 TYPE (옵션사양)




매입형 버튼 적용 시




노출형 버튼 적용 시

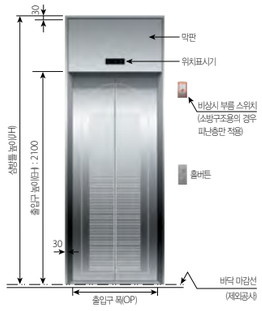

JP200 TYPE (옵션사양)

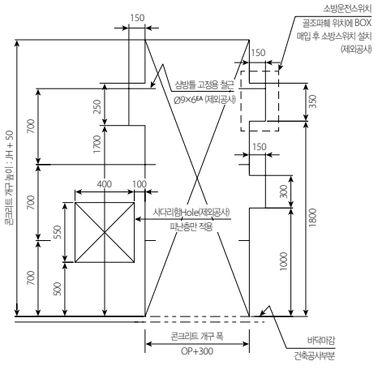


매입형 버튼 적용 시

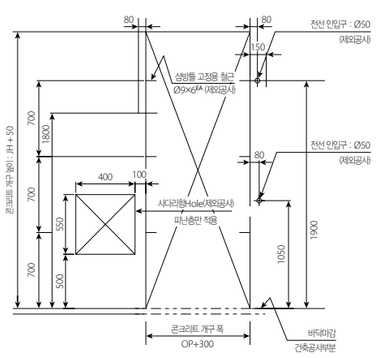

노출형 버튼 및 비상용 적용 시(피난층)


※ 소방관 진입층에 휴대용사다리를 배치해야 함
(승강기 1대당 사다리 1개소)




◀ **주:** 1. 위치는 기준층 출입구에서 소방관이 인식 가능한 위치
2. 사다리함 크기는 폭350×높이500×깊이200
3. PIT사다리를 연장하여 전 층 사다리를 시공 시 대체 가능
(검사기준 17.2.5.3항)
4. 건축공사부분(당사 공급 시 비용추가) :
사다리함에 시건장치를 적용하는 경우 삼각키 형태여야 함.

출입구 계획도 | MRL(기계실 없는) 엘리베이터
CP110, CP210 – 제어반 (Control Panel) 수납층(최상층)에 적용

출입구 의장도

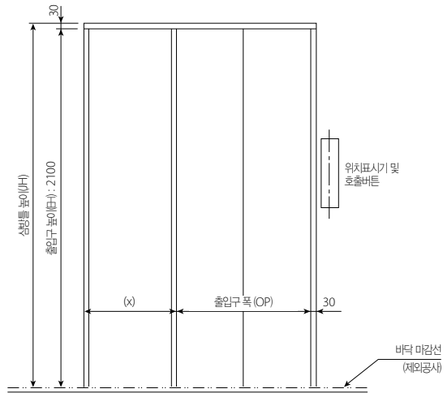


CP110 TYPE (표준의장)

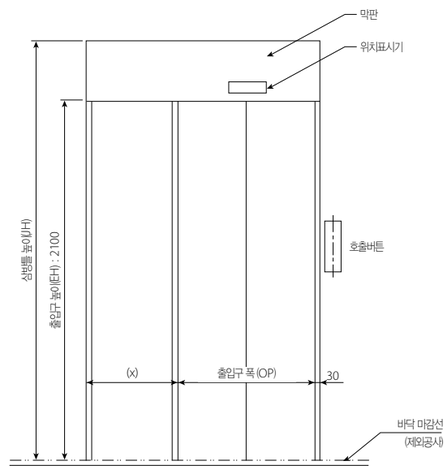


CP210 TYPE (선택의장)

출입구 개구도

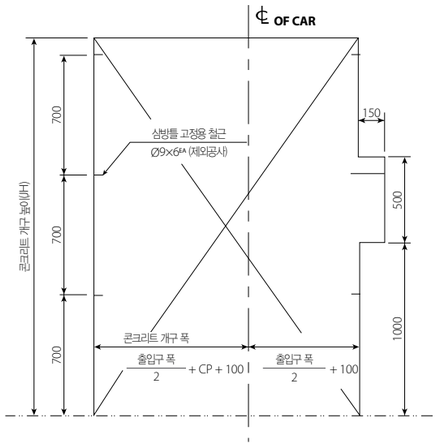

CP110 TYPE (표준의장)

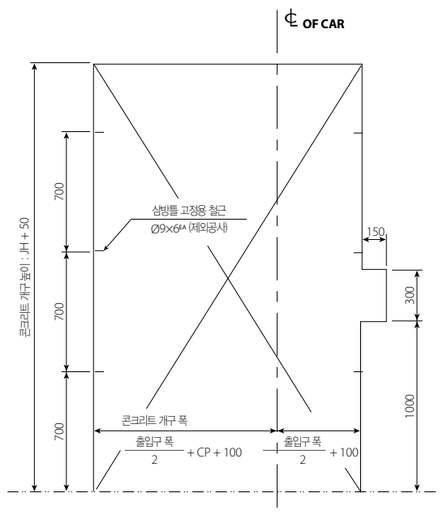

CP210 TYPE (선택의장)

기존 MRL

(단위 : mm)

속도 (m/min)	용량 (kg)	인승 (a) 개정 전	인승 (b) 개정 후	제어반폭 (CP)
105m/min 이하	550~1000	8~15	7~13	505
105m/min 이하	1150	17	15	530
60	1200~1600	20~27	16~21	530
90/105				630

뉴와이저(신형 MRL)

(단위 : mm)


속도 (m/min)	용량 (kg)	인승 (a) 개정 전	인승 (b) 개정 후	제어반폭 (CP)
90m/min 이하	550~600	8~9	7, 8	430[주1]
60	700~1000	1015	9~13	430[주1]
90/105				505
105m/min 이하	1150	17	15	505
60	1200~1600	20~27	16~21	505
90/105				승강로 내 제어반
120/150	900~2500	11~38	10~33	승강로 내 제어반

▲ **주:** 1. PWM 회생형 타입 제어반 적용 시 제어반폭 505mm가 필요합니다.
2. 2019년 3월 28일 건축허가분부터는 승강로 내부에 제어반을 설치할 경우 원격:
제어반을 설치하기 위하여 최상층에 ㅁ 225×515 개구부가 적용되어야 합니다.


출입구 계획도 | 2매 상방개폐형 (2U) 4매 중앙개폐형 (2CO)

2매 상방개폐형 (2U)


출입구 의장도

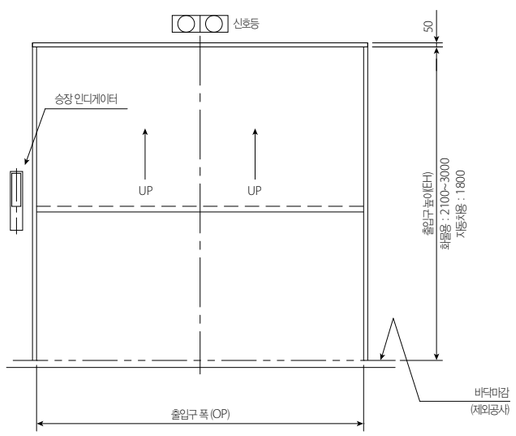

출입구 개구도

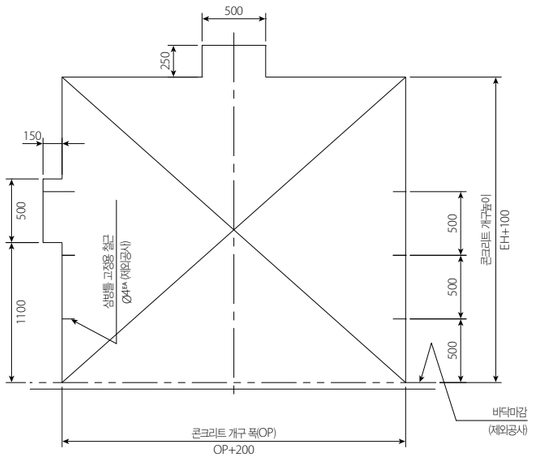


출입구 평면도

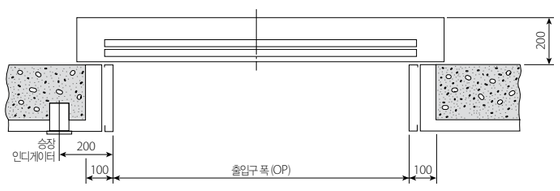

- **최소 층고 : Opening Height×3/2+700mm**
- **최소 출입문 높이 : 1800mm(자동차용), 2100mm(화물용)**


▲ **주:** 1. 승장 인디케이터 : 자동차용의 경우 좌측 벽 설치가 표준입니다. 화물용의 경우 우측 벽 설치가 표준입니다.
2. 최소 층고 계산치보다 작을 경우 당사로 문의 바랍니다.

출입구 단면도

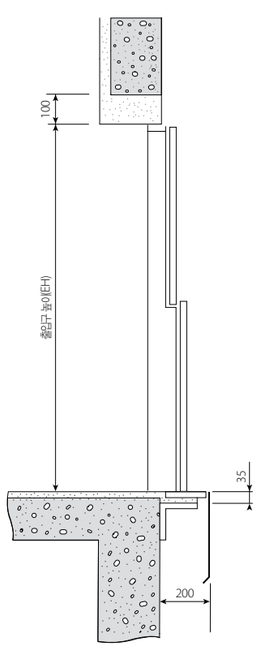

4매 중앙개폐형 (2CO)


출입구 평면도

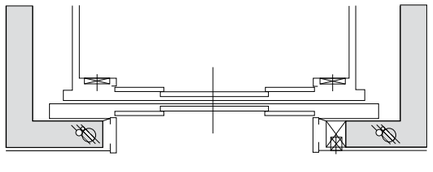


출입구 계획도 | 2매 중앙개폐형 (CO) JP050, JP100, JP200

출입구 평면도



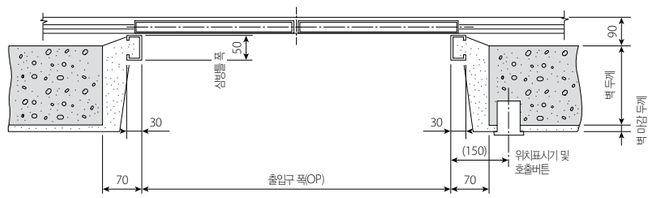



JP050 TYPE

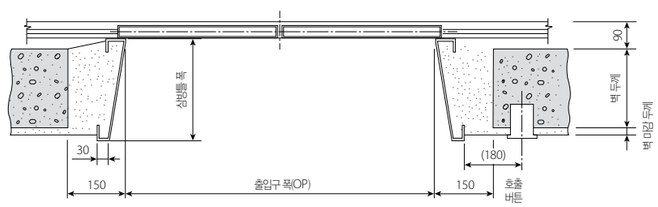


JP100, JP200 TYPE

출입구 단면도

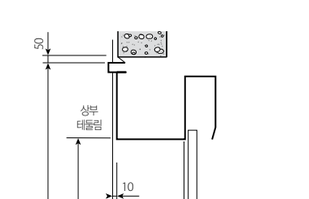


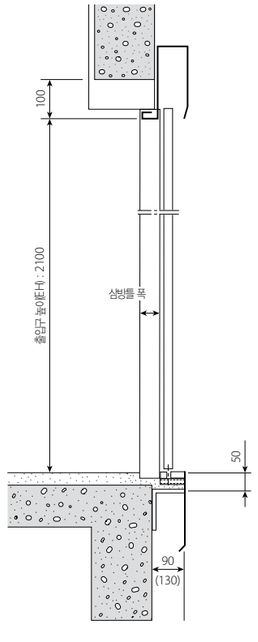

JP050 TYPE

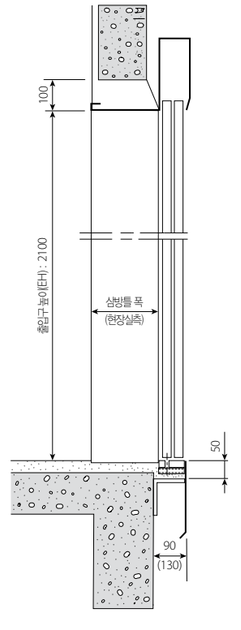

JP100 TYPE

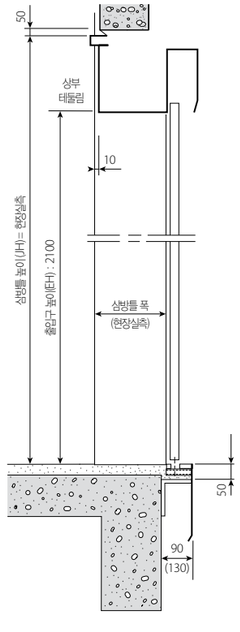


JP200 TYPE

▲ **주:** ( ) 안의 규격은 속도 300m/min 이상에 적용합니다.


출입구 계획도 | 2매 사이드개폐형 (SO)
JP050, JP100, JP200

출입구 평면도

건축 골조공사(제외공사) 벽, 바닥 마감공사(제외공사)

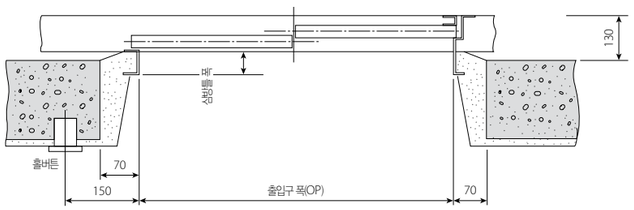

JP050 TYPE

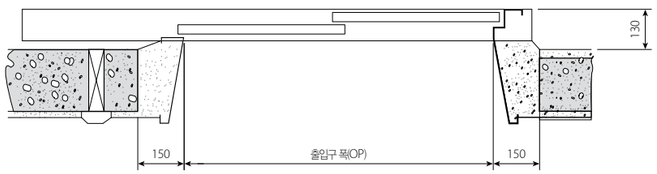


JP100, JP200 TYPE


▲ **주:** 상기 도면은 좌열림형이며, 우열림형도 가능합니다.

출입구 단면도


건축 골조공사(제외공사) 벽, 바닥 마감공사(제외공사)

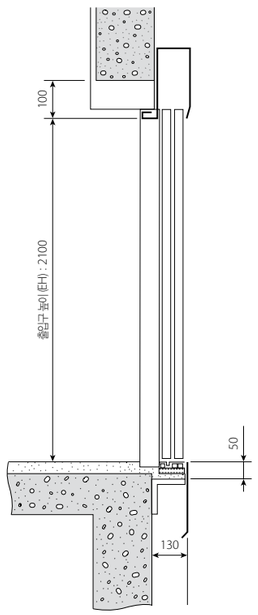

JP050 TYPE

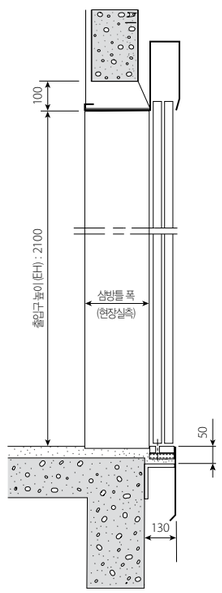


JP100 TYPE

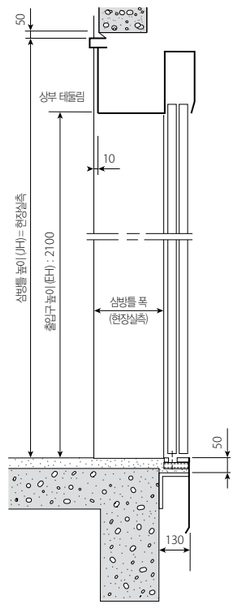

JP200 TYPE

S 시리즈 (30°) | (층고 ≤7M) COMMERCIAL TYPE
S-BT2

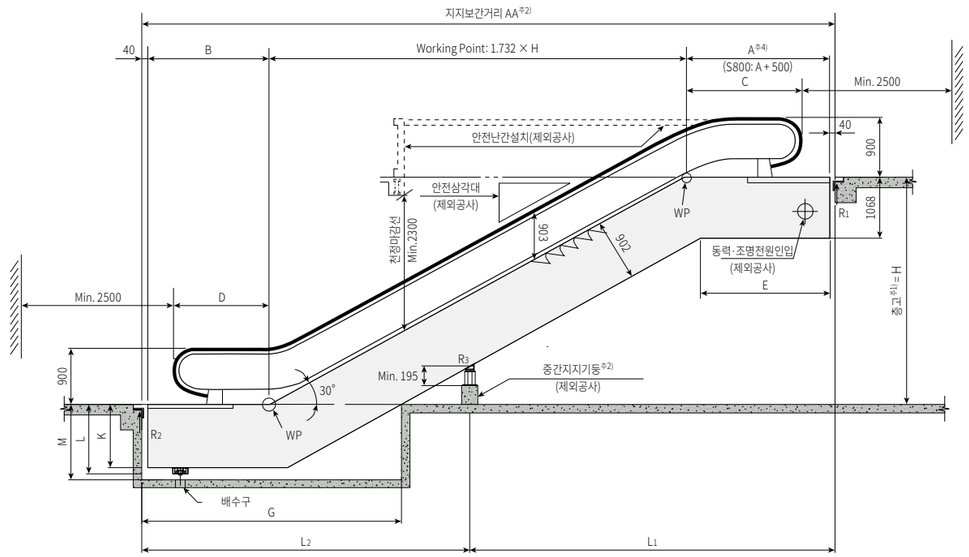

▲ **주:** 1. 층고기준 : 1.3m ≤ H ≤ 7m
2. AA = 1.732 × H + A + B + 80 지지보간거리 AA = 17000 이상일 때 중간지지기둥이 필요합니다. 중간지지기둥 설치 시 당사로 문의 바랍니다.
3. 층고가 6m를 초과할 경우에는 3 – Flat Step이 적용됩니다. (에스컬레이터 안전 검사 기준 5.7.2항)
4. 800TYPE일 경우 A, E치수가 500mm 연장됩니다. 1000TYPE, Inverter 적용 시 A, E 치수 100mm 연장됩니다.
5. 옥내 및 옥외 타입 설치 시 피트(M) 하부는 테이블 치수 참조 바랍니다.

형명	K	L	M
옥내	1008	-	1110
옥외	1008	1186	1300

수평 스텝수	A	B	C	D	E	G
2	2598	2087	2208	1698	2584	4350
3	2998	2487	2608	2098	2984	4750

단면상세

(단위 : mm)


형명	S800 (스텝폭 600)	S1000 (스텝폭 800)	S1200 (스텝폭 1000)
W1	608	807	1007
W2	837	1037	1237
W3	1130	1330	1530
W4	1100	1300	1500
W5	1200	1400	1600


반력표

(단위 : kg)


형명	S800	
중간지지기둥의 수	-	1
R1	0.4L + 1500	0.4L1 + 1100
R2	0.4L + 700	0.4L2 + 300
R3	-	0.4(L1 + L2) + 700
형명	**S1000**	
중간지지기둥의 수	-	1
R1	0.45L + 1600	0.45L1 + 1200
R2	0.45L + 800	0.45L2 + 400
R3	-	0.41(L1 + L2) + 800
형명	**S1200**	
중간지지기둥의 수	-	1
R1	0.5L + 1600	0.5L1 + 1200
R2	0.5L + 800	0.5L2 + 400
R3	-	0.5(L1 + L2) + 800

콘크리트 설치의 경우



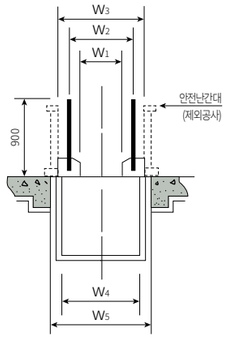

S 시리즈 (35°) | (층고 ≤6M) COMMERCIAL TYPE
S-BT2

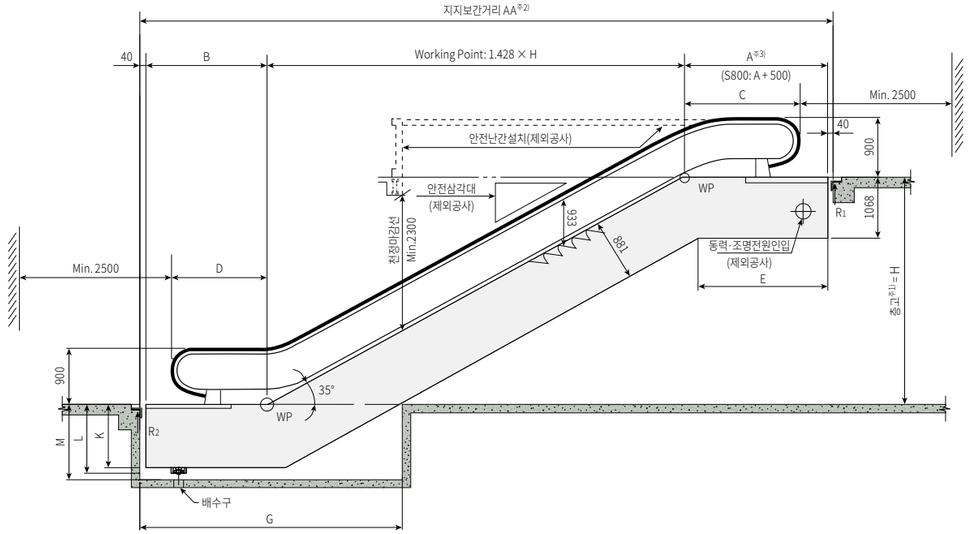

▲ **주:** 1. 층고기준 : 1.5m ≤ H ≤ 6m
2. AA = 1.428 × H + A + B + 80 지지보간거리 AA = 15600 이상일 때 중간지지기둥이 필요합니다. 중간지지기둥 설치 시 당사로 문의 바랍니다.
3. 800TYPE일 경우 A, E치수가 500mm 연장됩니다. 1000TYPE, Inverter 적용 시 A, E 치수 100mm 연장됩니다.
4. 옥내 및 옥외 타입 설치 시 피트(M) 하부는 테이블 치수 참조 바랍니다.

형명	K	L	M
옥내	1008	-	1110
옥외	1008	1186	1300

수평 스텝수	A	B	C	D	E	G
2	2650	2175	2260	1785	2551	4050
3	3050	2575	2660	2185	2951	4450

단면상세

(단위 : mm)


형명	S800 (스텝폭 600)	S1000 (스텝폭 800)	S1200 (스텝폭 1000)
W1	608	807	1007
W2	837	1037	1237
W3	1130	1330	1530
W4	1100	1300	1500
W5	1200	1400	1600


반력표

(단위 : kg)


형명	S800
중간지지기둥의 수	-
R1	0.4L + 1500
R2	0.4L + 700
형명	**S1000**
중간지지기둥의 수	-
R1	0.45L + 1600
R2	0.45L + 800
형명	**S1200**
중간지지기둥의 수	-
R1	0.5L + 1600
R2	0.5L + 800

콘크리트 설치의 경우



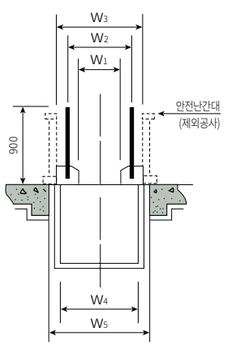

S 시리즈 (30°) | (층고 7M<H≤10M) COMMERCIAL TYPE
S-BT2

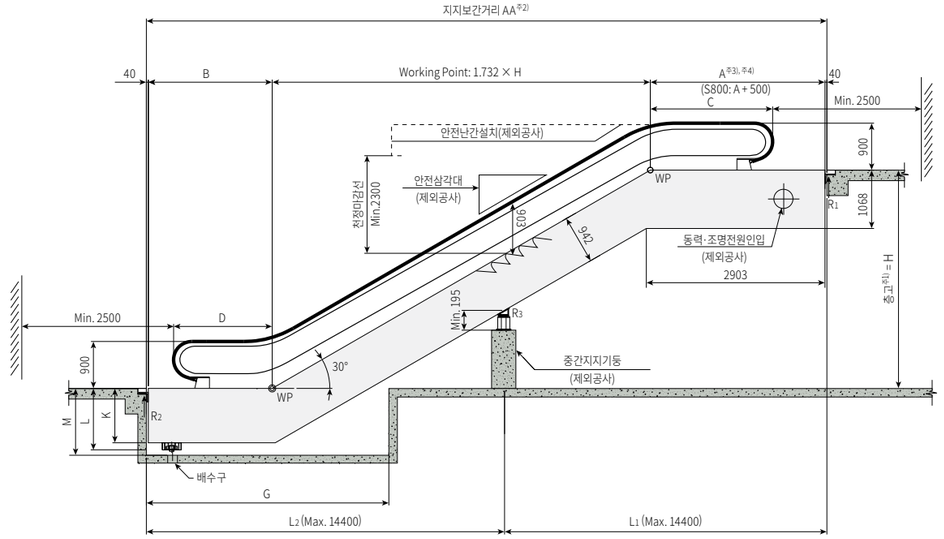

▲ **주:** 1. 층고기준 : 7m < H ≤10m
2. AA = 1.732 × H + A + B + 80 지지보간거리 AA = 17000 이상일 때 중간지지기둥이 필요합니다. 중간지지기둥 설치 시 당사로 문의 바랍니다.
3. 800TYPE일 경우 A, E치수가 500mm 연장됩니다. 1000TYPE, Inverter 적용 시 A, E 치수 100mm 연장됩니다.
4. 옥내 및 옥외 타입 설치 시 피트(M) 하부는 테이블 치수 참조 바랍니다.

형명	K	L	M
옥내	1048	-	1150
옥외	1048	1226	1330

5. 더블 드라이브가 장착된 경우 A 치수 500mm 연장됩니다. (층고 9.5m 초과 시 적용)

수평 스텝수	A	B	C	D	G
3	2998	2487	2608	2097	4750

단면상세

(단위 : mm)


형명	S800 (스텝폭 600)	S1000 (스텝폭 800)	S1200 (스텝폭 1000)
W1	608	807	1007
W2	837	1037	1237
W3	1130	1330	1530
W4	1100	1300	1500
W5	1200	1400	1600


반력표

(단위 : kg)


형명	S800
중간지지기둥의 수	1
R1	0.4L1 + 1100
R2	0.4L2 + 300
R3	0.4(L1 + L2) + 700
형명	**S1000**
중간지지기둥의 수	1
R1	0.45L1 + 1200
R2	0.45L2 + 400
R3	0.45(L1 + L2) + 800
형명	**S1200**
중간지지기둥의 수	1
R1	0.5L1 + 1200
R2	0.5L2 + 400
R3	0.5(L1 + L2) + 800

콘크리트 설치의 경우



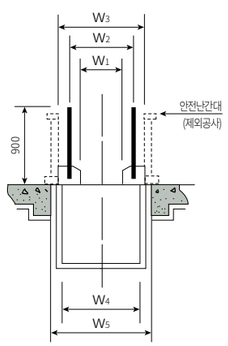

무빙워크 (0°) | 수평형 타입 SM-BT

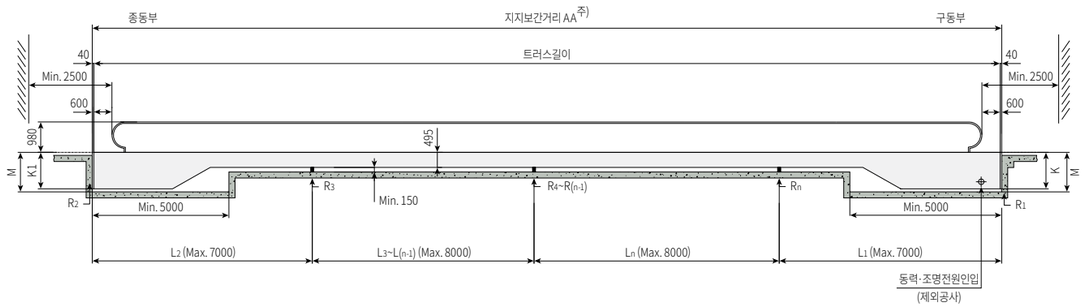

▲ **주:** 1. 수평구간(지지보간거리AA) 최대 10 < AA ≤ 100m
2. 옥내 및 옥외 타입 설치 시 피트(M) 하부는 테이블 치수 참조 바랍니다.


형명	K	M	K1
옥내	1200	1300	1075
옥외	1380	1480	1255

반력표


(L1 ~ Ln 단위 : m)


각도	지지보간거리AA	형명	R1 (kg)	R2 (kg)	R3 (kg)	R4 (kg)	Rn (kg)
0°	10m-100m	SM1000	400 × L1 + 1300	400 × L2 + 400	370 × (L2 + L3)	370 × (L3 + L4)	370 × (L1 + Ln)
		SM1200	420 × L1 + 1700	420 × L2 + 700	460 × (L2 + L3)	460 × (L3 + L4)	460 × (L1 + Ln)

콘크리트 설치의 경우



철골부 설치의 경우



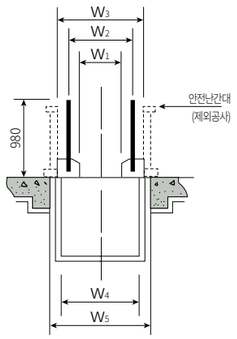


단면상세

(단위 : mm)

형명	SM1000 (팔레트폭 800)	SM1200 (팔레트폭 1000)
W1	807	1007
W2	1037	1237
W3	1350	1550
W4	1320	1520
W5	1450	1650

무빙워크 (12°) | 경사형 타입 SM-BT

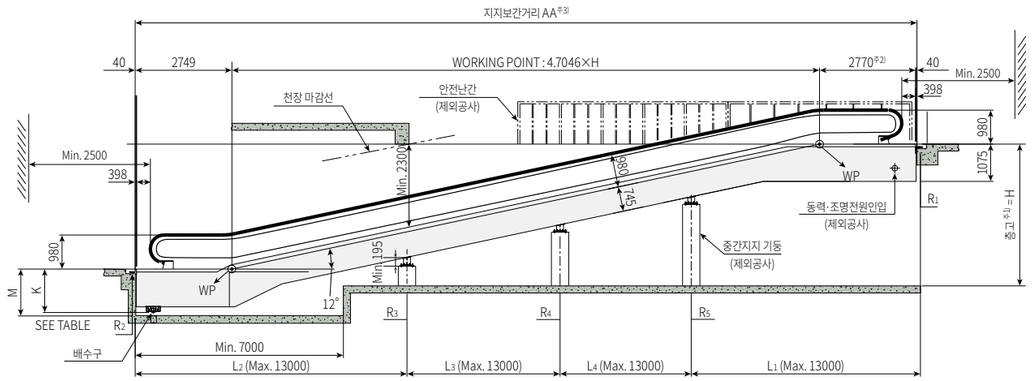

▲ **주:** 1. 층고기준 : 1.42m ≤ H ≤ 9m
2. 층고가 7m를 초과할 경우, 1200TYPE 치수 2770mm에 대하여 500mm 증가가 필요합니다.
3. AA = 4.7046 × H + 2770 + 2749 + 80 지지보간거리 AA = 13,000mm 이상일 때 중간지지기둥이 필요합니다.
중간지지기둥 설치 시 당사로 문의 바랍니다.
4. 옥내 및 옥외 타입 설치 시 피트(M) 하부는 테이블 치수 참조 바랍니다.


형명	K	M
옥내	1075	1200
옥외	1255	1380

반력표


(L1 ~ Ln 단위 : m)


중간지지 기둥의 수	SM1000					SM1200				
	R1 (kg)	R2 (kg)	R3 (kg)	R4 (kg)	R5 (kg)	R1 (kg)	R2 (kg)	R3 (kg)	R4 (kg)	R5 (kg)
1	350×L1 + 1450	350×L2 + 720	410×(L1 + L2) + 1600	-	-	390×L1 + 1600	390×L2 + 790	450×(L1 + L2) + 1750	-	-
2	350×L1 + 1450	350×L2 + 720	410×(L2 + L3) + 1600	410×(L1 + L3) + 1600	-	390×L1 + 1600	390×L2 + 790	450×(L2 + L3) + 1750	450×(L1 + L3) +1750	-
3	350×L1 + 1450	350×L2 + 720	410×(L2 + L3) + 1600	410×(L3 + L4) + 1600	410×(L1 + L4) + 1600	390×L1 + 1600	390×L2 + 790	450×(L2 + L3) + 1750	450×(L3 + L4) +1750	450×(L1 + L4) +1750

콘크리트 설치의 경우



철골부 설치의 경우



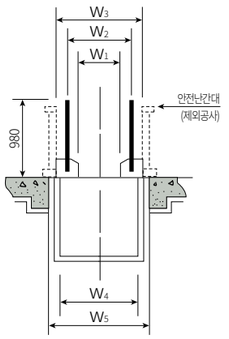

단면상세

(단위 : mm)

형명	SM1000 (팔레트폭 800)	SM1200 (팔레트폭 1000)
W1	807	1007
W2	1037	1237
W3	1350	1550
W4	1320	1520
W5	1450	1650

소방구조용(비상용) 승강기

소방구조용(비상용) 승강기 건물측/엘리베이터측 공사 부분,
카 외부 및 내부로부터 구출 수단

소방구조용(비상용) 승강기 건물측 공사 부분

승강기 검사 기준 17.2.2.1
모든 승강장문 전면에 방화 구획된 로비를 포함한 승강로 내에 설치되어야 한다. 각각의 방화 구획된 로비 구역은 그림 24.1, 그림 24.2, 그림 24.3을 참조한다.
비고 – 주변 환경의 벽 및 문의 내화수준은 건축법령에 의해 규정된다. 동일 승강로 내에 다른 엘리베이터가 있다면 전체적인 공용 승강로는 비상용 엘리베이터의 내화 규정을 만족하여야 한다. 이 내화 수준은 방화 구획된 로비 문 및 기계실에도 적용되어야 한다. 공용 승강로에 비상용 엘리베이터를 다른 엘리베이터와 구분시키기 위한 중간 방화벽(내화구조)이 없는 경우에는 비상용 엘리베이터의 정확한 기능을 수행하기 위해 모든 엘리베이터 및 전기장치는 비상용 엘리베이터와 같은 방화조치가 되어야 한다.

승강기 검사 기준 17.3.2.6-7
2개의 카 출입구가 있는 경우, 소방관이 사용하지 않은 비상용 엘리베이터의 승강장문은 65℃를 초과하는 온도에 노출되지 않도록 보호되어야 한다.

승강기 검사 기준 17.2.2.4
보조 전원공급장치는 방화구획된 장소에 설치되어야 한다.

승강기 검사 기준 17.2.2.5
주 전원공급과 보조 전원공급의 전선은 방화구획되어야 하고 서로 구분되어야 하며, 다른 전원공급장치와도 구분되어야 한다.

1. 방화 구획된 로비	3. 일반 엘리베이터	5. 주 엘리베이터 방화구획 로비
2. 비상용 엘리베이터	4. 중간 방화벽	6. 피난통로




그림 24.1
단독 비상용 엘리베이터 및 방화구획된 로비의 배치도




그림 24.2
다수의 승강로에 있는 비상용 엘리베이터 및 방화구획된 로비의 배치도




그림 24.3
다수의 승강로에 있는 이중 출입 비상용 엘리베이터 및 방화구획된 로비의 배치도

승강기 검사 기준 17.2.3.2
비상용 엘리베이터는 소방운전 시 모든 승강장의 출입구마다 정지할 수 있어야 한다.

승강기 검사 기준 17.2.4.4
완전히 압축된 카 완충기 위로 물이 올라가지 않도록 하는 적절한 보호수단이 설치되어야 하며, 보호 수단이 동력에 의한 경우 자동으로 작동되어야 한다.

승강기 검사 기준 17.2.7
엘리베이터 구동기 및 관련 설비 구동기 및 관련 설비의 설치공간은 내화구조로 보호되어야 한다.

승강기 검사 기준 17.2.9.2.1
보조 전원공급장치는 자가발전기로 다른 용도의 급전용량과는 별도로 비상용 엘리베이터의 전 대수를 동시에 운행시킬 수 있는 충분한 전력용량이 확보되어야 한다. (다만, 2곳 이상의 변전소로부터 전력을 동시에 공급받는 경우 또는 1곳의 변전소로부터 전력의 공급이 중단될 때 자동으로 다른 변전소의 전원을 공급받을 수 있도록 되어 있는 경우 이 전력용량이 비상용 엘리베이터의 전부를 동시에 운행시킬 수 있도록 충분한 전력용량이 공급될 경우 자가발전기는 설치되지 않아도 된다.)

승강기 검사 기준 17.2.9.2.2
공동주택단지에 있어서 단지 내 비상용 엘리베이터의 전 대수를 동시에 운행시킬 수 있는 충분한 전력용량을 확보하기 어려운 경우에는 각 동마다 설치된 비상용 엘리베이터의 전 대수를 동시에 운행시킬 수 있는 충분한 전력용량을 다른 용도 급전용량과는 별도로 확보하여야 하며, 각 동마다 개별급전이 가능하도록 절환장치가 설치되어야 한다.

승강기 검사 기준 17.2.9.2.3
정전 시에는 보조 전원공급장치에 의하여 60초 이내에 엘리베이터 운행에 필요한 전력용량을 자동으로 발생시키도록 하되 수동으로 전원을 작동시킬 수 있어야 하며, 2시간 이상 운행시킬 수 있어야 한다.

※ 2019. 03. 28 이후 건축허가분 비상용 승강기의 경우 연속되는 상하부 승강장 문턱간 거리가 15m 이상인 경우에는 임의의 비상문과 비상문 또는 비상문과 승강장문 사이의 거리가 7m 이하가 되도록 비상문을 연속 설치 해야 합니다.


소방구조용(비상용) 승강기 엘리베이터측 공사 부분

승강기 검사 기준 17.2.3.3 소방구조용(비상용) 엘리베이터의 크기
소방구조용 엘리베이터의 크기는 630kg의 정격하중을 갖는 폭 1100mm, 깊이 1400mm 이상이어야 하며, 출입구 유효 폭 800mm 이상이어야 한다.

승강기 검사 기준 17.2.3.4
소방관이 지정층에서 조작하여 엘리베이터 문이 닫힌 이후부터 60초 이내에 가장 먼층에 도착하여야 한다. 다만, 운행속도는 60m/min 이상이어야 한다.


승강기 검사 기준 17.2.8.1
소방운전 스위치는 소방관이 접근할 수 있는 지정된 로비에 위치되어야 한다. 이 스위치는 승강장문 끝부분에서 수평으로 2m 이내에 위치되고, 승강장 바닥 위로 1.8m부터 2.1m 이내에 위치되어야 한다.

※ 기타 자세한 사항은 승강기검사기준 별표22 엘리베이터 안전기준 17.2항 소방구조용 엘리베이터에 대한 추가요건을 참조하여 반영 바랍니다.

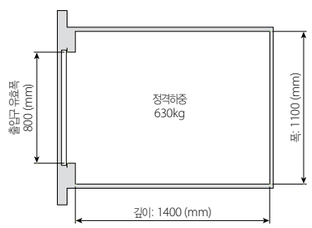

소방구조용(비상용) 엘리베이터의 크기–일반용

카 외부 및 내부로부터 구출 수단

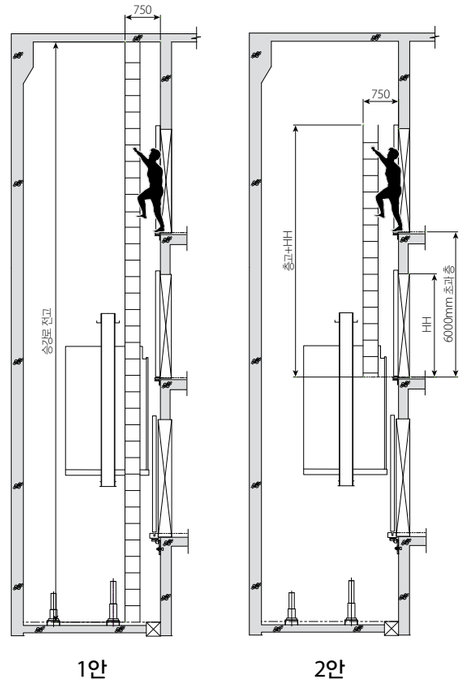


1안 2안


승강기검사기준 17.2.5.3 카 외부로부터 구출
다음과 같은 수단 중 어느 하나가 사용되어야 한다.
가) 승강장 출입구 위의 문턱에서부터 0.75m 이내에 위치되어 끝부분 근처에 쉽게 닿을 수 있도록 1개 이상의 손잡이가 있는 영구적으로 고정된 사다리
나) 휴대용 사다리
다) 로프 사다리
라) 안전 로프 시스템
구출수단은 각 승강장 근처에서 안전하게 고정되어야 한다. 접근할 수 있는 가장 가까운 승강장 문턱에서부터 구출수단을 통해 카 지붕에 안전하게 도달할 수 있어야 한다.

[공사 구간 / 위치 1안]
1. 〈승강로 전층사다리〉
PIT사다리를 연장하여 승강로 전 층에 걸쳐 승강기검사기준 17.2.5.3 가)에 해당하는 사다리가 부착되어야 한다.

[공사 구간 / 위치 2안]
1. 〈승강로 부분사다리〉
층간높이 6000mm를 초과하는 층에 대해서는 승강로에 해당층 바닥마감에서 다음층 도어 상부까지 승강기검사기준 17.2.5.3 가)에 해당하는 사다리가 부착되어야 한다.
2. 〈기준층 사다리함과 휴대용사다리〉
(승강기 1대당 사다리 1개소)

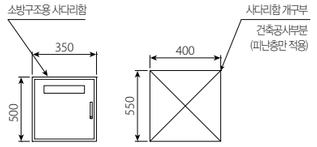

1) 위치는 기준층 출입구에서 소방관이 인식 가능한 위치
2) 사다리함 크기는 폭350×높이500×깊이200
3) PIT사다리를 연장하여 전 층 사다리를 시공 시 대체 가능(검사기준 17.2.5.3항)
4) 건축공사부분(당사 공급 시 비용추가) : 사다리함에 시건장치를 적용하는 경우 삼각기 형태여야 함.

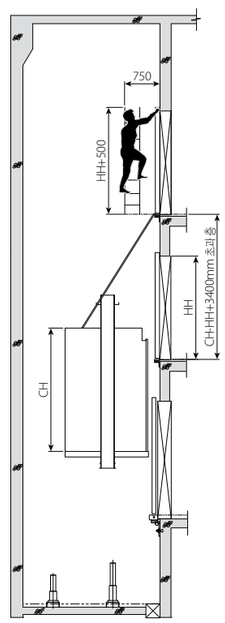

승강기검사기준 17.2.5.4 카 내부에서 자체 구출
카 외부에 부착 된 사다리의 길이는 카가 승강장과 같은 높이에 있을 때 직상부층의 승강장문 잠금장치까지 도달할 수 있어야 한다.
다만, 승강장문 잠금장치까지 도달할 수 없다면 승강로에 영구적으로 고정된 사다리로 도달할 수 있도록 조치되어야 한다.

[공사 구간 / 위치]
1. 〈승강로 부분사다리〉
층간높이 CH – HH + 3400mm를 초과하는 층에 대해서는 승강로 내부에 다음층 바닥마감에서 다음층 도어 상부까지 승강기검사기준 17.2.5.3 가)에 해당하는 사다리가 부착되어야 한다. (사다리 길이:HH + 500)

사다리 공급범위
※ 사다리의 사양은 승강기 안전기준 부속서 VII를 준용하여 고정 설치되어야 합니다.

승강로 전층 사다리	현대E/L 공사부분	☐
	건물측 공사부분	☑
승강로 부분 사다리	현대E/L 공사부분	☐
	건물측 공사부분	☑
기준층 사다리함	현대E/L 공사부분	☐
	건물측 공사부분	☑
휴대용 사다리	현대E/L 공사부분	☐
	건물측 공사부분	☑

▲ **주:** CH : 카 내부 전체 높이
HH : 도어 높이
엘리베이터 사양 참고바랍니다.

디엘/아이젤 (MR 초고속/고속 180~600m/min)

(50/60Hz, 380V)

용량 (kg)	인승 (a) 개정 전	인승 (b) 개정 후	속도 (m/min)	모터 용량 (kW)	ELCB(A) 1대	ELCB(A) 2대	인입선 굵기(mm²) 1대	인입선 굵기(mm²) 2대	접지선 굵기(mm²) 1대	접지선 굵기(mm²) 2대	변압기 용량(kVA) 1대	변압기 용량(kVA) 2대
900	13	12	180	16.6	50	100	16	35	10	16	30	59
1000	15	13	180	18.4	60	125	16	50	10	25	32	64
			210	23	75	125	25	50	16	25	38	76
			240	26	100	150	35	70	16	25	44	87
1150	17	15	180	21.2	75	125	25	50	16	25	38	76
			210	25	75	150	25	70	16	25	44	87
			240	30	100	175	35	95	16	25	50	99
			300	36	125	200	50	95	25	50	63	125
			360	43	125	250	50	120	25	95	74	148
			420	50	125	250	50	120	25	95	77	154
			480	57	150	300	70	150	25	95	88	175
1200	-	16	180	22.1	75	125	25	70	16	25	40	79
			210	25.8	75	150	25	70	16	25	46	91
			240	29.5	100	175	35	95	16	25	52	104
			300	37	125	225	50	95	25	50	65	130
			360	45	125	250	50	120	25	95	78	155
			420	52	150	300	70	150	25	95	81	162
			480	59	150	300	70	150	25	95	92	183
			540	67	175	350	95	150	25	120	103	205
			600	74	200	400	95	150	50	150	114	227
1350	20	18	180	25	75	150	25	70	16	25	44	87
			210	30	100	175	35	95	16	25	51	102
			240	35	125	200	50	95	25	50	58	115
			300	42	125	250	50	120	25	95	74	147
			360	50	150	300	70	150	25	95	88	175
			420	58	150	300	70	150	25	95	90	180
			540	75	200	400	95	150	50	150	115	230
			600	83	225	400	95	150	50	150	127	254
1600	24	21	180	30	100	175	35	95	16	25	52	104
			210	35	125	200	50	95	25	50	60	120
			240	40	125	225	50	95	25	50	69	138
			300	50	150	300	70	150	25	95	87	173
			360	60	175	350	95	150	25	120	103	206
			420	69	175	350	95	150	25	120	107	214
			480	79	200	400	95	150	50	150	122	243
			540	89	225	500	95	240	50	185	136	272
			600	98	250	500	120	240	95	185	151	302
1800	27	24	180	34	100	200	35	95	16	50	58	115
			210	39	125	225	50	95	25	50	68	135
			240	45	125	250	50	120	25	95	77	153
			300	56	150	300	70	150	25	95	97	193
			360	67	200	400	95	150	50	150	115	230
			420	78	200	400	95	150	50	150	120	240
			480	89	225	500	95	240	50	185	136	272
			540	100	250	500	120	240	95	185	153	305
			600	111	300	-	150	-	95	-	169	-

▲ **주:** 1. 인입선은 Full Load 상승 시의 최대 기동전류에 의해 전압 강하가 5% 이하가 되도록 Max. 50m일 때의 인입선 굵기입니다.
2. 위의 인입선 굵기는 동선사용 및 금속관 배선 기준입니다.
3. 접지선은 가능한 굵은 사이즈로 사용할 것을 권합니다.
4. 다수의 엘리베이터가 설치될 때 변압기 용량은 대수 × 부등률로 산출된 용량을 적용합니다.

대수(N)	1	2	3	4	5
부등률	1.00	0.91	0.85	0.80	0.76

(a) 개정 전 : 건축허가일 2013년 9월 15일 ~ 2019년 3월 23일
(b) 개정 후 : 건축허가일 2019년 3월 24일부터

루젠 (MR 중저속 60~150m/min)

(50/60Hz, 380V)

용량 (kg)	인승 (a) 개정 전	인승 (b) 개정 후	속도 (m/min)	모터 용량 (kW)	ELCB(A) 1대	ELCB(A) 2대	인입선 굵기(mm²) 1대	인입선 굵기(mm²) 2대	접지선 굵기(mm²) 1대	접지선 굵기(mm²) 2대	변압기 용량(kVA) 1대	변압기 용량(kVA) 2대
550	8	7	60	3.4	20	20	4	4	6	6	7	13
			90	5.1	20	30	4	6	6	6	9	18
			105	5.9	20	40	4	10	6	6	11	21
600	9	8	60	3.7	20	20	4	4	6	6	7	13
			90	5.6	20	30	4	6	6	6	10	19
			105	6.5	20	40	4	10	6	6	12	23
700	10	9	60	4.3	20	30	4	6	6	6	7	14
			90	6.5	20	40	4	10	6	6	12	23
			105	7.6	20	40	4	10	6	6	13	26
750	11	10	45	3.5	20	20	4	4	6	6	7	13
			60	4.6	20	30	4	6	6	6	8	16
			90	6.9	20	40	4	10	6	6	12	24
			105	8.1	30	50	6	16	6	10	14	28
			120	9.2	30	50	6	16	6	10	16	31
900	13	12	45	4.2	20	30	4	6	6	6	7	14
			60	5.6	20	30	4	6	6	6	10	19
			90	8.3	30	50	6	16	6	10	14	28
			105	9.7	30	60	6	16	6	10	17	34
			120	11.1	30	60	6	16	6	10	20	39
			150	13.8	50	100	16	35	10	16	25	50
1000	15	13	60	6.2	20	40	4	10	6	6	11	21
			90	9.2	30	50	6	16	6	10	16	31
			105	10.8	30	60	6	16	6	10	19	37
			120	12.3	40	75	10	25	6	16	21	42
			150	15.4	50	100	16	35	10	16	28	55
1150	17	15	60	7.1	20	40	4	10	6	6	12	24
			90	10.6	30	60	6	16	6	10	19	37
			105	12.4	40	75	10	25	6	16	21	42
			120	14.1	40	75	10	25	6	16	25	49
			150	17.7	60	100	16	35	10	16	32	63
1200	-	16	60	7.9	30	50	6	16	6	10	14	28
			90	11.8	40	75	10	25	6	16	21	42
			105	13.8	40	75	10	25	6	16	25	49
			120	14.8	40	100	10	35	6	16	26	52
			150	18.4	60	125	16	50	10	25	33	66
1350	20	18	60	8.3	30	50	6	16	6	10	14	28
			90	12.5	40	75	10	25	6	16	22	44
			105	14.5	40	100	10	35	6	16	26	51
			120	16.6	50	100	16	35	10	16	29	57
			150	20.7	75	125	25	50	16	25	37	74
1600	24	21	60	9.9	30	60	6	16	6	10	18	36
			90	14.8	40	100	10	35	6	16	26	51
			105	17.2	50	100	16	35	10	16	30	59
			120	19.7	60	125	16	50	10	25	35	69
			150	24.6	75	125	25	50	16	25	39	77
1800	27	24	60	11	30	75	6	25	6	16	20	42
			90	16.5	50	100	16	35	10	16	30	59
			105	19.3	60	125	16	50	10	25	35	69
			120	22.1	60	125	16	50	10	25	40	79
			150	27.6	75	150	25	70	16	25	44	88

▲ **주:** 1. 인입선은 Full Load 상승 시의 최대 기동전류에 의해 전압 강하가 5% 이하가 되도록 Max. 50m일 때의 인입선 굵기입니다.
2. 위의 인입선 굵기는 동선사용 및 금속관 배선 기준입니다.
3. 3대 이상일 경우의 전원설비 및 인입선 관계는 별도문의 바랍니다.

(a) 개정 전 : 건축허가일 2013년 9월 15일 ~ 2019년 3월 23일
(b) 개정 후 : 건축허가일 2019년 3월 24일부터

뉴와이저 (MRL 중저속 60~150m/min)

(50/60Hz, 380V)

용량 (kg)	인승 (a) 개정 전	인승 (b) 개정 후	속도 (m/min)	모터 용량 (kW)	ELCB(A) 1대	ELCB(A) 2대	인입선 굵기(mm²) 1대	인입선 굵기(mm²) 2대	접지선 굵기(mm²) 1대	접지선 굵기(mm²) 2대	변압기 용량(kVA) 1대	변압기 용량(kVA) 2대
550	8	7	60	3.6	20	20	4	4	4	4	7	13
			90	5.4	20	30	4	6	4	6	10	19
			105	6.3	20	40	4	10	4	10	12	23
600	9	8	60	3.9	20	30	4	6	4	6	8	15
			90	5.9	20	40	4	10	4	10	11	21
			105	6.9	20	40	4	10	4	10	13	25
700	10	9	60	4.6	20	30	4	6	4	6	9	17
			90	6.9	20	40	4	10	4	10	13	25
			105	8.1	30	50	6	16	6	16	15	29
750	11	10	60	4.9	20	30	4	6	4	6	9	18
			90	7.4	20	40	4	10	4	10	13	26
			105	8.6	30	50	6	16	6	16	15	30
900	13	12	60	5.9	20	40	4	10	4	10	11	21
			90	8.9	30	50	6	16	6	16	16	31
			105	10.3	30	60	6	16	6	16	19	37
			120	11.8	40	75	10	25	10	16	21	42
			150	14.8	50	100	16	35	16	16	28	55
1000	15	13	60	6.6	20	40	4	10	4	10	12	23
			90	9.8	30	60	6	16	6	16	18	36
			105	11.5	40	75	10	25	10	16	21	41
			120	12.9	40	75	10	25	10	16	24	47
			150	16.4	50	100	16	35	16	16	30	59
1150	17	15	60	7.5	20	40	4	10	4	10	14	27
			90	11.3	40	75	10	25	10	16	21	41
			105	13.2	40	75	10	25	10	16	24	47
			120	15	50	100	16	35	16	16	27	54
			150	18.8	60	125	16	50	16	25	35	69
1200	-	16	60	7.9	30	50	6	16	6	16	14	25
			90	11.8	40	75	10	25	10	16	21	39
			105	13.8	40	75	10	25	10	16	25	45
			120	15.7	50	100	16	35	16	16	28	51
			150	18.4	60	125	16	50	16	25	33	60
1350	20	18	60	8.9	30	50	6	16	6	16	16	31
			90	13.3	40	75	10	25	10	16	24	47
			105	15.5	50	100	16	35	16	16	27	54
			120	17.7	50	100	16	35	16	16	31	62
			150	22.1	75	150	25	70	16	35	41	81
1600	24	21	60	10.5	30	60	6	16	6	16	19	37
			90	15.7	50	100	16	35	16	16	28	56
			105	18.3	50	100	16	35	16	16	32	64
			120	21	60	125	16	50	16	25	38	75
			150	26.2	75	150	25	70	16	35	42	83
1800	27	24	60	11.8	40	75	10	25	10	16	21	42
			90	17.7	50	100	16	35	16	16	31	62
			105	20.6	60	125	16	50	16	25	37	74
			120	23.6	75	150	25	70	16	35	42	84
			150	29.5	75	150	25	70	16	35	48	95
2000	30	26	60	13.1	40	75	10	25	10	16	24	47
			90	19.7	60	125	16	50	16	25	35	70
			105	22.9	75	125	25	50	16	25	40	80
			120	26.2	75	125	25	50	16	25	41	81
			150	33	100	175	35	95	16	50	52	103
2500	38	33	60	16.4	50	100	16	35	16	16	29	57
			90	24.6	60	125	16	50	16	25	40	79
			105	28.6	75	150	25	70	16	35	45	90
			120	33	100	175	35	95	16	50	51	101
			150	41	100	200	35	95	16	50	66	131

▲ **주:** 1. 인입선은 Full Load 상승 시의 최대 기동전류에 의해 전압 강하가 5% 이하가 되도록 Max. 50m일 때의 인입선 굵기입니다.
2. 위의 인입선 굵기는 동선사용 및 금속관 배선 기준입니다.
3. 3대 이상일 경우의 전원설비 및 인입선 관계는 별도 문의 바랍니다.

(a) 개정 전 : 건축허가일 2013년 9월 15일 ~ 2019년 3월 23일
(b) 개정 후 : 건축허가일 2019년 3월 24일부터

넥스 (MR,MRL 중저속 60~120m/min)

(50/60Hz, 380V)

용량 (kg)	인승 (75kg/인)	속도 (m/min)	모터 용량 (kW)	ELCB(A) 1대	ELCB(A) 2대	인입선 굵기(mm²) 1대	인입선 굵기(mm²) 2대	접지선 굵기(mm²) 1대	접지선 굵기(mm²) 2대	변압기 용량(kVA) 1대	변압기 용량(kVA) 2대
450	6	60	3.6	20	30	4	6	4	6	7	14
		90	5.3	20	40	4	10	4	10	10	19
		105	6.2	20	40	4	10	4	10	11	22
550	7	60	4.4	20	30	4	6	4	6	9	17
		90	6.5	20	40	4	10	4	10	12	23
		105	7.6	30	50	6	16	6	16	13	26
600	8	60	4.8	20	30	4	6	4	6	9	18
		90	7.1	20	40	4	10	4	10	13	25
		105	8.3	30	50	6	16	6	16	14	28
700	9	60	5.5	20	40	4	10	4	10	10	20
		90	8.3	30	50	6	16	6	16	15	29
		105	9.7	30	60	6	16	6	16	17	33
750	10	60	5.9	20	40	4	10	4	10	11	22
		90	8.9	30	50	6	16	6	16	16	31
		105	10.3	30	60	6	16	6	16	18	36
		120*	10.3	30	60	6	16	6	10	19	37
900	12	60	7.1	20	50	4	16	4	16	13	26
		90	10.6	30	60	6	16	6	16	18	36
		105	12.4	40	75	10	25	10	16	21	42
		120*	12.4	40	75	10	25	6	16	22	44
1000	13	60	7.9	30	50	6	16	6	16	14	28
		90	11.8	40	75	10	25	10	16	21	41
		105	13.8	40	75	10	25	10	16	24	47
		120*	13.8	40	75	10	25	6	16	25	49
1150	15	60	8.7	30	50	6	16	6	16	15	29
		90	13	40	75	10	25	10	16	22	44
		105	15.2	40	100	10	35	10	16	26	51
		120*	15.8	50	100	16	35	10	16	28	56
1200	16	60	8.7	30	50	6	16	6	16	15	29
		90	13	40	75	10	25	10	25	23	46
		105	15.2	50	100	16	35	16	35	27	54
		120*	16.5	50	100	16	35	10	16	30	59
1350	18	60	8.9	30	50	6	16	6	16	16	31
		90	13.9	40	75	10	25	6	16	25	49
		105	16.3	50	100	16	35	10	16	29	57
1600	21	60	10.5	30	60	6	16	6	16	19	37
		90	16.5	50	100	16	35	10	16	29	57
		105	19.3	60	125	16	50	10	25	35	69

▲ **주:** 1. 인입선은 Full Load 상승 시의 최대 기동전류에 의해 전압 강하가 5% 이하가 되도록 Max. 50m일 때의 인입선 굵기입니다.
2. 위의 인입선 굵기는 동선사용 및 금속관 배선 기준입니다.
3. 3대 이상일 경우의 전원설비 및 인입선 관계는 별도 문의 바랍니다.
4. * 표시가 된 구간의 경우 MR 타입만 적용 가능하므로 참고 바랍니다.

(a) 개정 전 : 건축허가일 2013년 9월 15일 ~ 2019년 3월 23일
(b) 개정 후 : 건축허가일 2019년 3월 24일부터

제외공사 | 에스컬레이터/무빙워크
건물측 전원설비

동력전원

모터 용량 (kW)	히터 용량 (kW)	전원 용량(kVA) 히터 제외	전원 용량(kVA) 히터 포함	전압교류단상 (AC–3상 4선)	차단기 용량(A) 히터 제외	차단기 용량(A) 히터 포함	차단기 용량계산 히터 제외	차단기 용량계산 히터 포함	인입전선 굵기(mm²) (건물 전기실에서 제어반 까지의 거리) 20m	40m	60m	80m	100m	120m
5.5	3	7	11	200V Class	30	50	27.2	42.1	10	16	25	35	35	35
				380V Class	30	30	14.3	22.1	6	6	10	16	16	16
				440V Class	30	30	12.4	19.1	6	6	6	10	10	16
7.5	3	10	13	200V Class	40	60	37.1	52.0	10	25	35	35	50	50
				380V Class	30	30	19.5	27.3	6	6	10	16	16	25
				440V Class	30	30	16.9	23.6	6	6	6	10	16	16
11	4	14	19	200V Class	60	75	54.4	74.2	16	25	35	50	50	95
				380V Class	30	40	28.7	39.1	6	10	16	25	25	25
				440V Class	30	40	24.7	33.7	6	6	10	16	16	25
15	5	19	25	200V Class	75	100	74.2	99.0	25	35	50	70	95	120
				380V Class	40	60	39.1	52.1	6	16	25	25	35	35
				440V Class	40	50	33.7	45.0	6	10	16	16	25	25
11×2	6	28	35	200V Class	125	150	108.9	138.6	25	50	95	120	120	150
				380V Class	60	75	57.3	72.9	10	16	25	35	35	50
				440V Class	50	75	49.5	63.0	6	16	25	25	35	35
15×2	7	38	47	200V Class	150	200	148.5	183.1	35	95	120	120	185	185
				380V Class	100	100	78.1	96.4	16	25	35	50	70	95
				440V Class	75	100	67.5	83.2	10	25	25	35	35	50
18.5×2	8	47	57	200V Class	200	225	183.1	222.7	50	95	120	185	185	240
				380V Class	100	125	96.4	117.2	16	35	50	70	95	95
				440V Class	100	125	83.2	101.2	16	25	35	35	50	70

▲ **주:** 1. 전기/건축 제외공사는 별도문의 바랍니다.
2. 옥외에 설치되는 형태인 경우 당사로 문의 바랍니다.

모터 용량

	에스컬레이터						무빙워크			
속도	30m/min						30m/min			
각도	30°			35°			0°		12°	
형식	1200	1000	800	1200	1000	800	1200	1000	1200	1000
모터 용량(kW)	최대수치(m)									
5.5	3.5	3.9	5.9	3.5	3.9	5.9	54	72	2.4	3.4
7.5	4.7	5.4	8.1	4.7	5.4	6.0	74	98	3.5	4.8
11	7.0	7.9	10.5	6.0	6.0		100	100	5.3	7.3
15	8.0	11.3	13						7.0	9.0
11×2	12.4								9.0	

▲ **주:** 1. 모터 용량은 상업시설 기준이므로, 지하철, 공항 등 공공시설의 경우는 당사로 문의 바랍니다.
2. 무빙워크 각도 0도의 경우 최대 지지보간거리 기준입니다.
3. 옥외에 설치되는 형태일 경우 히터용량은 당사로 문의 바랍니다.

조명전원

난간형태	층고(m)	전원 용량(kVA)	전압교류단상 (AC–1상)	차단기 용량(A)	인입전선 굵기(mm²) 20m	40m	60m	80m	100m	120m
난간조명이 있는 경우	1.83-4.27	1.4(3)	220	20	4		6		10	
	4.28-7.6	2(6)		20(40)	4		6		10	
난간조명이 없는 경우	-	1.2	220	20	2.5	4		6		10
					2.5	4		6		10

▲ **주:** 1. 층고가 8000mm 이상인 경우 당사로 문의 바랍니다.
2. ( ) 내의 용량은 무빙워크 경우입니다.

제외공사 | 엘리베이터
건축 및 전기공사

다음 사항은 엘리베이터 및 에스컬레이터/무빙워크 설치공사에 포함되지 않는 건축 및 전기공사이므로, 건물공사측에서 시공하여 주시기 바랍니다.

건축공사

승강로 관계
1. 각층 출입구 주위 벽의 구멍뚫기 공사(출입구, 승장버튼, 홀랜턴용 등) 및 기기 설치 후의 벽 및 바닥마감공사(몰탈 채우기 포함)
2. 출입구 좌·우측 삼방틀 고정용 철근 설치공사
3. 피트 점검용 사다리 설치공사
4. 피트 내 방수처리공사 및 완충기 취부 후의 마감공사
5. 승강로 칸막이 또는 중간빔의 공급 및 이의 설치공사(필요시)
6. 각종 타이핀 제거 및 거푸집 제거, 청소
7. 기타(도면에 표기된 사항)
8. 레일브라켓을 고정시킬 수 있는 콘크리트 구조(두께 150mm 이상) 또는 빔 구조의 승강로 벽체공사
9. 설계도면과 상이하게 시공된 콘크리트의 파훼 및 마감공사
10. 설치공사 기간 중 공사용 용수 무상 공급
11. 공사용 기자재 보관장소의 무상 제공

[MRL 기종]
12. 승강로 천장에 기계를 양중하기 위한 인장빔이나 후크 설치공사

기계실 관계 [MR 기종]
1. 기계실 바닥에 기기반입구, 로프 구멍 뚫기, 기타 도면에 표기된 사항 및 신더콘크리트 마감공사
2. 기계실 천장에 활차용 빔 또는 후크 설치공사
3. 기계실 바닥보강빔재 설치공사(필요시)

전기공사

승강로 관계
1. 각층 승강장에는 카의 조명이 없더라도 승강장에서 50lx 이상(바닥에서의 측정)의 자연 또는 인공조명 설치공사(장애자용의 경우 150lx 이상)
2. 승강로 내 조명 시설공사(승강로 상하부에 50lx 이상 및 기타 이외 장소 20lx 조명등 설치)
3. CCTV 설치 시 전선의 배관·배선공사
4. 기타(도면에 표기된 사항)
5. 전기실에 엘리베이터 용도의 ELCB를 포함한 분전함 공급공사(승강로와 근접장소에 설치, 전원 설비용량은 건물측 전원설비공사란 도면 참조)
6. 엘리베이터 수전부에서 전원 전압 변동률은 ±5% 이내, 전압 불평형률은 ±5% 이내, 조명 등은 ±2% 이내가 되도록 전원설비공사
7. 피트 점검용 조명 콘센트의 배관·배선공사
8. 설치 공사기간 중 공사용 및 시운전용 가설 전원공급 및 전력 무상공급
9. 엘리베이터 제어반과 중앙관리실 및 경비실 간의 비상 통화 장치 배관·배선공사
(전선규격: 엘리베이터 1대당 UTP 0.5mm × 3P)
1) 카 내와 외부의 장소를 연결하는 통화장치는 당해 시설물의 관리인력이 상주하는 장소(경비실, 전기실, 중앙관리실 등)에 이중으로 설치되어야 한다. 다만, 관리인력이 상주하는 별도의 장소가 2개소 미만인 시설물의 경우에는 하나만 설치될 수 있다.
2) 또한, 이와 별도로 시설물 내부통화가 연결되지 않을 경우에는 승강기 유지관리업체 또는 자체 점검자에게로 자동 통화가 연결되어 신속한 구조요청이 이루어질 수 있는 통화장치를 갖추어야 한다.
10. 엘리베이터 감시반 설치 시 감시반에서 승강로까지의 감시반용 전선의 배관·배선공사
(전선규격: 엘리베이터 1대당 UTP 0.5mm × 4P)

[MRL 기종]
11. 제어반까지 동력용, 조명용 전원 공급 및 배관·배선공사 및 제어반 바닥 면에서 200Lux 이상을 비출 수 있는 영구적으로 설치된 조명 설비공사(전원 설비용량은 건물측 전원설비공사란 도면 참조)

기계실 관계 [MR 기종]
1. 기계실 이외의 장소에 인터폰 설치 시 승강로 밖의 배관·배선 공사
2. 기계실의 조명설비 및 점검용 조명 콘센트 설비공사
3. 동력 및 케이지 내 조명, 비상전원의 기계실 수전반까지의 인입공사 및 수전반 공급설치 공사
4. 기계실 조명은 승강기 전원과 분리하고 바닥면에서 200Lux 이상을 비출 수 있는 영구적으로 설치된 조명 설비공사 및 기계실로 가는 이동 통로 50lx 이상의 조명 설비

관계공사 유의사항

1. 승강로 내부 및 벽체에는 타 용도의 닥트, 배관(전기, 수도, 가스, 소화전) 등의 노출, 매립은 피해야 한다.
2. 피트하부는 사람의 주거용 및 통로 등 기타 다른 용도로 사용할 수 없다. 불가피하게 사용하여야 하는 경우 당사로 문의

기계실 관계 [MR 기종]
1. 기계실 출입구는 외부로 열리는 구조의 방화문으로 1개소이며, 타 장소와의 통로가 되지 않는 구조로 설치해야 한다.
2. 기계실 내부에는 타 용도의 닥트, 배관(전기, 수도, 가스, 소화전), 기타 설비를 시공할 수 없다.
3. 기계실의 바닥은 콘크리트 또는 체크 플레이트 등 미끄러지지 않는 재질이어야 하며, 기계실은 당해 건축물의 다른 부분과 내화구조 또는 방화구조로 구획하고 내장은 준불연재료 이상으로 마감하여야 한다. 단, 기계실 벽면이 외기에 접하는 경우 건축물 구조상 내화구조 또는 방화 구조로 구획할 필요가 없는 경우 불연재료로 구획할 수 있다.
4. 기계실 온도는 5~40℃, 습도는 90% 이하로 유지되도록 환기창, 환풍기 또는 기타 공조시설을 설치해야 하며, 유독가스, 분진 등이 없도록 유의하여야 한다.

※ 기계실 발열량 계산식 (1대 기준)
Q: (kcal/H) = W × V × F × N
W: 적재하중(kg)
N: 카의 대수
V: 정격속도(m/min)
F: 제어방식에 따른 계수(1/42)

장애인용 승강기 법적기준(적용 시)

승강로 관계
1. 승강기의 전면에는 1.4m × 1.4m 이상의 활동 공간을 확보하여야 한다.
2. 각층의 장애인용 엘리베이터 호출버튼의 0.3m 전면에는 점형 블록을 설치하거나, 시각 장애인이 감지할 수 있도록 바닥 내의 질감 등을 달리하여야 한다.
3. 호출버튼, 조작반, 통화장치 등 승강기의 안팎에 설치되는 모든 스위치의 높이는 바닥면으로부터 0.8m 이상, 1.2m 이하로 설치하여야 한다.
4. 건축물의 용도에 따른 장애인, 노인, 임산부 등에 관한 법률, 교통 약자의 이동편의증진법 등에서 규정하는 시설기준을 충족하여야 한다.

※ 승강로를 철골구조로 시공 시, 승강로계획 및 관계사항은 당사로 별도 문의하여 주시기 바랍니다.
(승강로 철골공사는 당사의 공사 범위가 아닙니다.)
※ 건축공사의 오차: 본 카탈로그 상의 도면에 표기된 승강로 내부 크기는 승강기 카 내부 크기에 맞춘 최소 크기이므로 승강로 넓이 및 전체높이의 건축 축조 오차 한계는 ±30mm입니다.
(뉴와이저, 이노버, 네오 제품의 경우 ±25mm 적용)

제외공사

에스컬레이터/무빙워크
건축 및 전기공사

건축공사

1. 설치용 바닥 슬라브의 구멍 공사 및 복구공사
2. 설치용 중간지지보의 설치(필요시)
3. 에스컬레이터/무빙워크 반입용 바닥 슬라브 구멍 공사 또는 슬라브 구멍 복구공사
4. 최하층, 에스컬레이터/무빙워크 하부피트 및 방수 공사(하부기계실의 아래에 거실 등이 있는 경우 내화구조의 피트시공)
5. 설치 후 에스컬레이터/무빙워크 주위의 바닥 및 천장둘레 등의 마감공사
6. 에스컬레이터/무빙워크 둘레의 난간 손잡이 공사
7. 에스컬레이터/무빙워크와 건물 천장 등이 서로 만나는 부분의 테둘림 공사
8. 에스컬레이터/무빙워크와 건물바닥이 뚫려진 경우 또는 중간이 뚫어진 경우의 추락 방지용 망의 설비공사 및 기어오름 방지, 진입 칸막이 장치
9. 기존 건물에 설치하는 경우 에스컬레이터/무빙워크 반입구의 시공 및 반입 후 복구공사
10. 기존 건물에 설치하는 경우 에스컬레이터/무빙워크 둘레의 양생공사 및 복구공사
11. 옥외 설치 시 에스컬레이터/무빙워크 수평 투명 면적 위에 보호 덮개(캐노피) 설치
12. 공사용 기자재 보관장소의 무상제공
13. 에스컬레이터/무빙워크 외장공사

전기공사

1. 동력전원 및 조명전원 : 에스컬레이터/무빙워크 상부 수전반까지의 인입용 배관, 배선공사
2. 점검용 전원 : 에스컬레이터/무빙워크 상부 수전반까지의 인입용 배관, 배선공사
3. 어스선(제3종) : 에스컬레이터/무빙워크 상부 수전반까지의 인입용 배관, 배선공사
4. 방화셔터 설치 및 연동관계 전기접점 에스컬레이터/무빙워크 상부 제어반까지의 인입용 배관, 배선공사(연동 관련 접점, 감시반 배관, 배선공사)
5. 설치공사 기간 중 공사용 및 시운전용 가설 전원 공급 및 전력 무상공급
6. 에스컬레이터/무빙워크 승강장 주변에 50lx 이상의 조도 공사