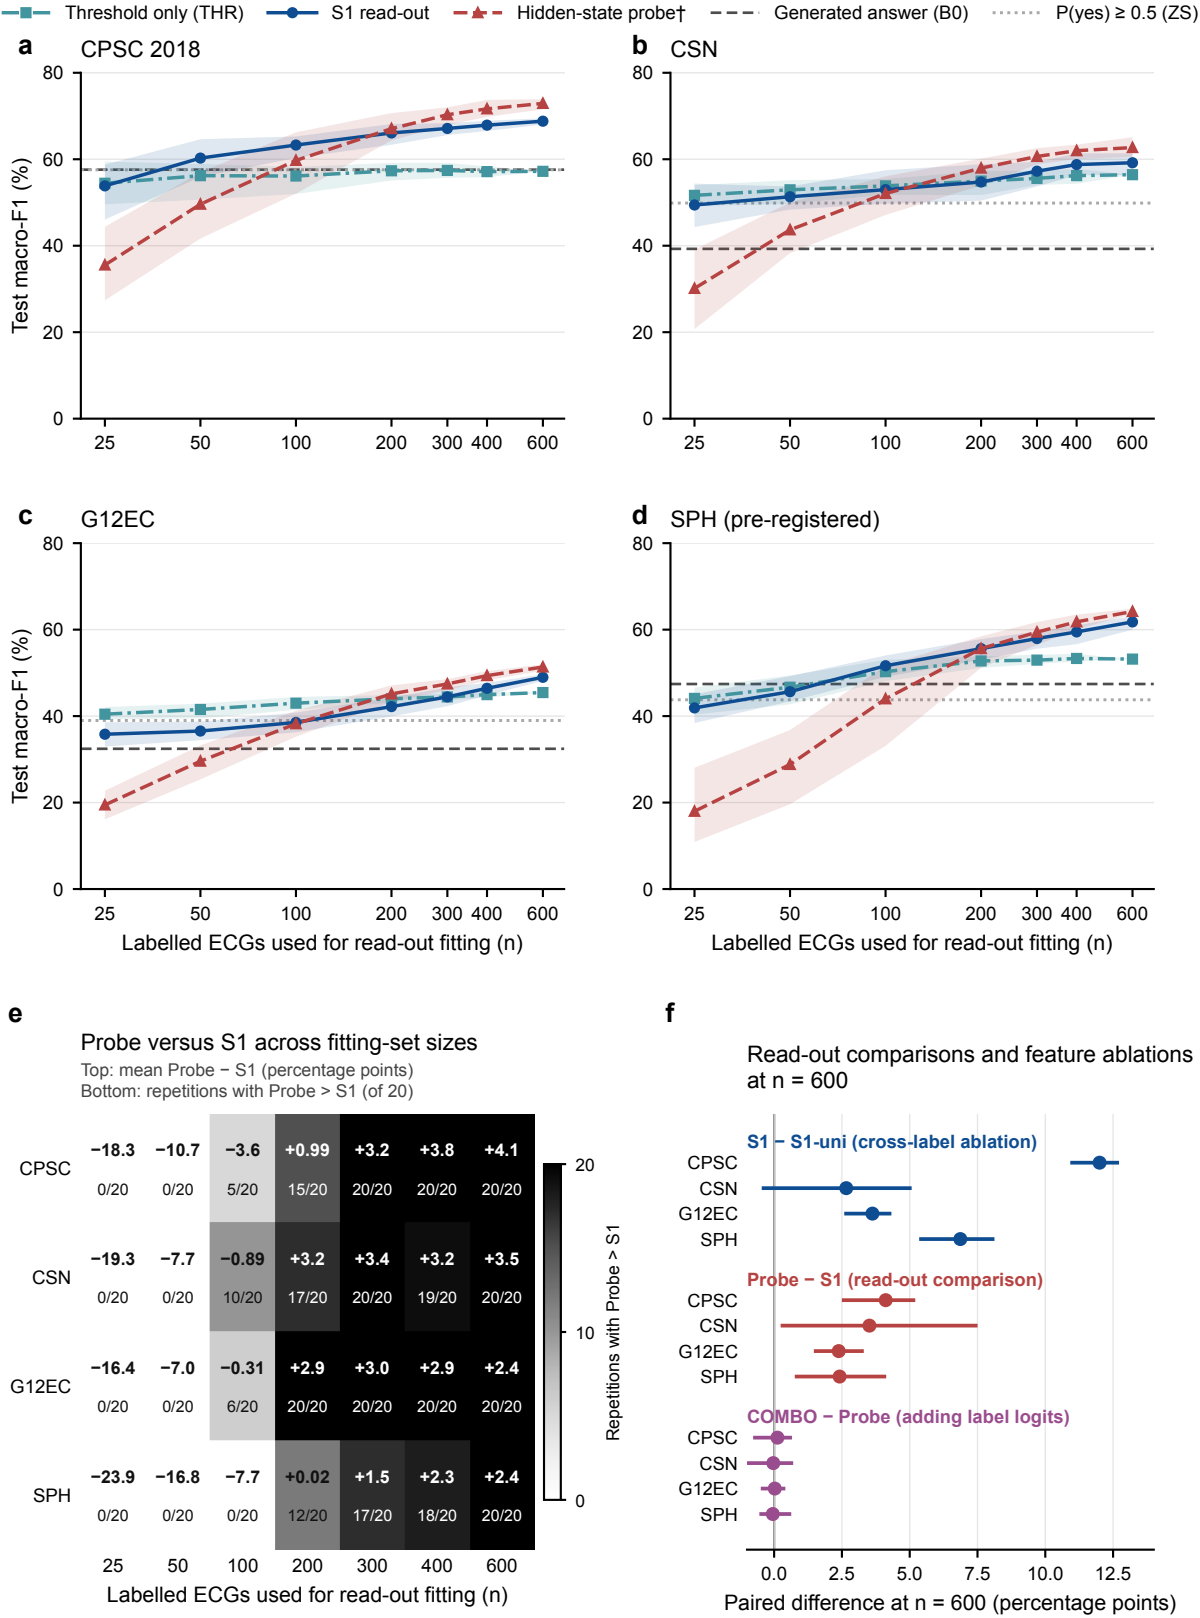

Threshold only (THR)
S1 read-out
Hidden-state probe†
Generated answer (B0)
P(yes) ≥ 0.5 (ZS)
a
CPSC 2018
b
CSN
c
G12EC
d
SPH (pre-registered)
Test macro-F1 (%)
Labelled ECGs used for read-out fitting (n)
e
Probe versus S1 across fitting-set sizes
Top: mean Probe − S1 (percentage points)
Bottom: repetitions with Probe > S1 (of 20)
CPSC −18.3 0/20 −10.7 0/20 −3.6 5/20 +0.99 15/20 +3.2 20/20 +3.8 20/20 +4.1 20/20
CSN −19.3 0/20 −7.7 0/20 −0.89 10/20 +3.2 17/20 +3.4 20/20 +3.2 19/20 +3.5 20/20
G12EC −16.4 0/20 −7.0 0/20 −0.31 6/20 +2.9 20/20 +3.0 20/20 +2.9 20/20 +2.4 20/20
SPH −23.9 0/20 −16.8 0/20 −7.7 0/20 +0.02 12/20 +1.5 17/20 +2.3 18/20 +2.4 20/20
Repetitions with Probe > S1
f
Read-out comparisons and feature ablations at n = 600
S1 − S1-uni (cross-label ablation)
Probe − S1 (read-out comparison)
COMBO − Probe (adding label logits)
CPSC
CSN
G12EC
SPH
Paired difference at n = 600 (percentage points)