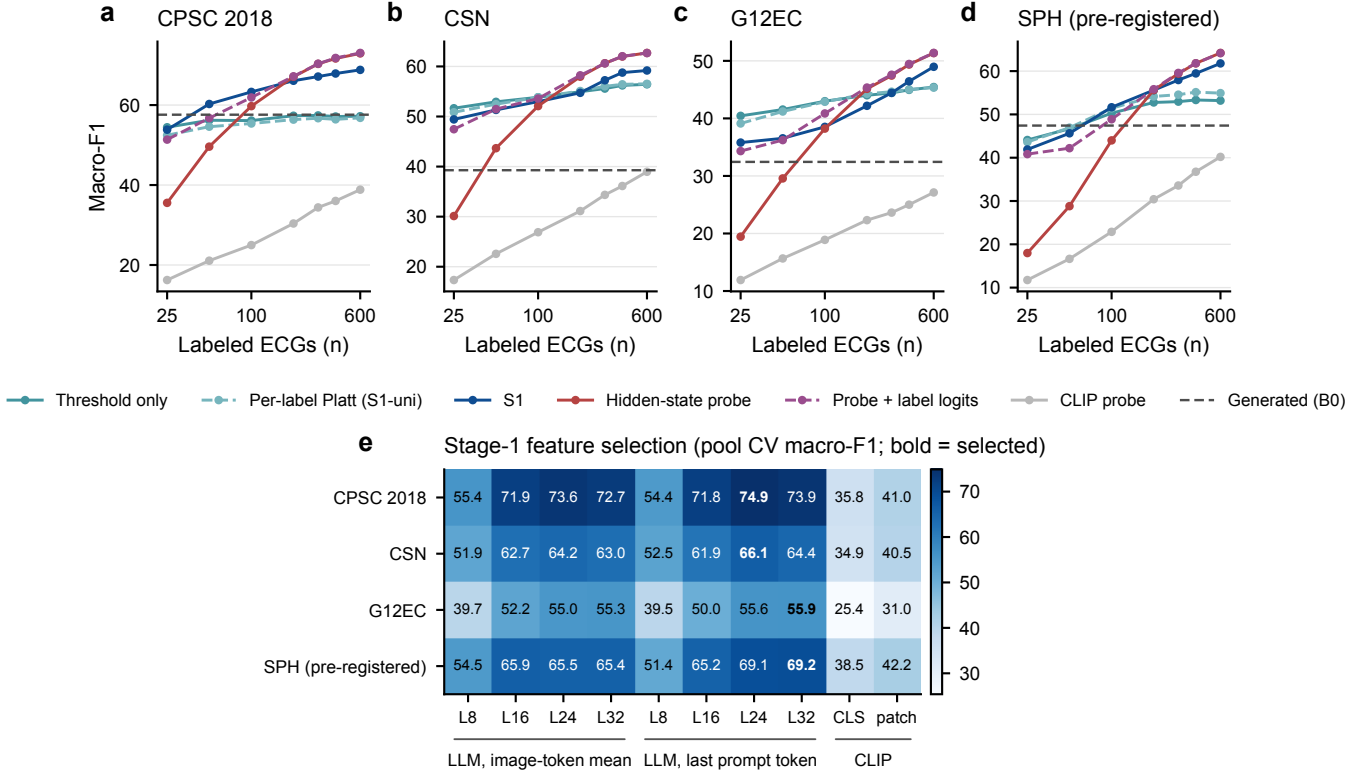
a
CPSC 2018
b
CSN
c
G12EC
d
SPH (pre-registered)
Macro-F1
Labeled ECGs (n)
25
100
600
Threshold only
Per-label Platt (S1-uni)
S1
Hidden-state probe
Probe + label logits
CLIP probe
Generated (B0)
e
Stage-1 feature selection (pool CV macro-F1; bold = selected)
CPSC 2018 55.4 71.9 73.6 72.7 54.4 71.8 74.9 73.9 35.8 41.0
CSN 51.9 62.7 64.2 63.0 52.5 61.9 66.1 64.4 34.9 40.5
G12EC 39.7 52.2 55.0 55.3 39.5 50.0 55.6 55.9 25.4 31.0
SPH (pre-registered) 54.5 65.9 65.5 65.4 51.4 65.2 69.1 69.2 38.5 42.2
L8 L16 L24 L32 L8 L16 L24 L32 CLS patch
LLM, image-token mean
LLM, last prompt token
CLIP