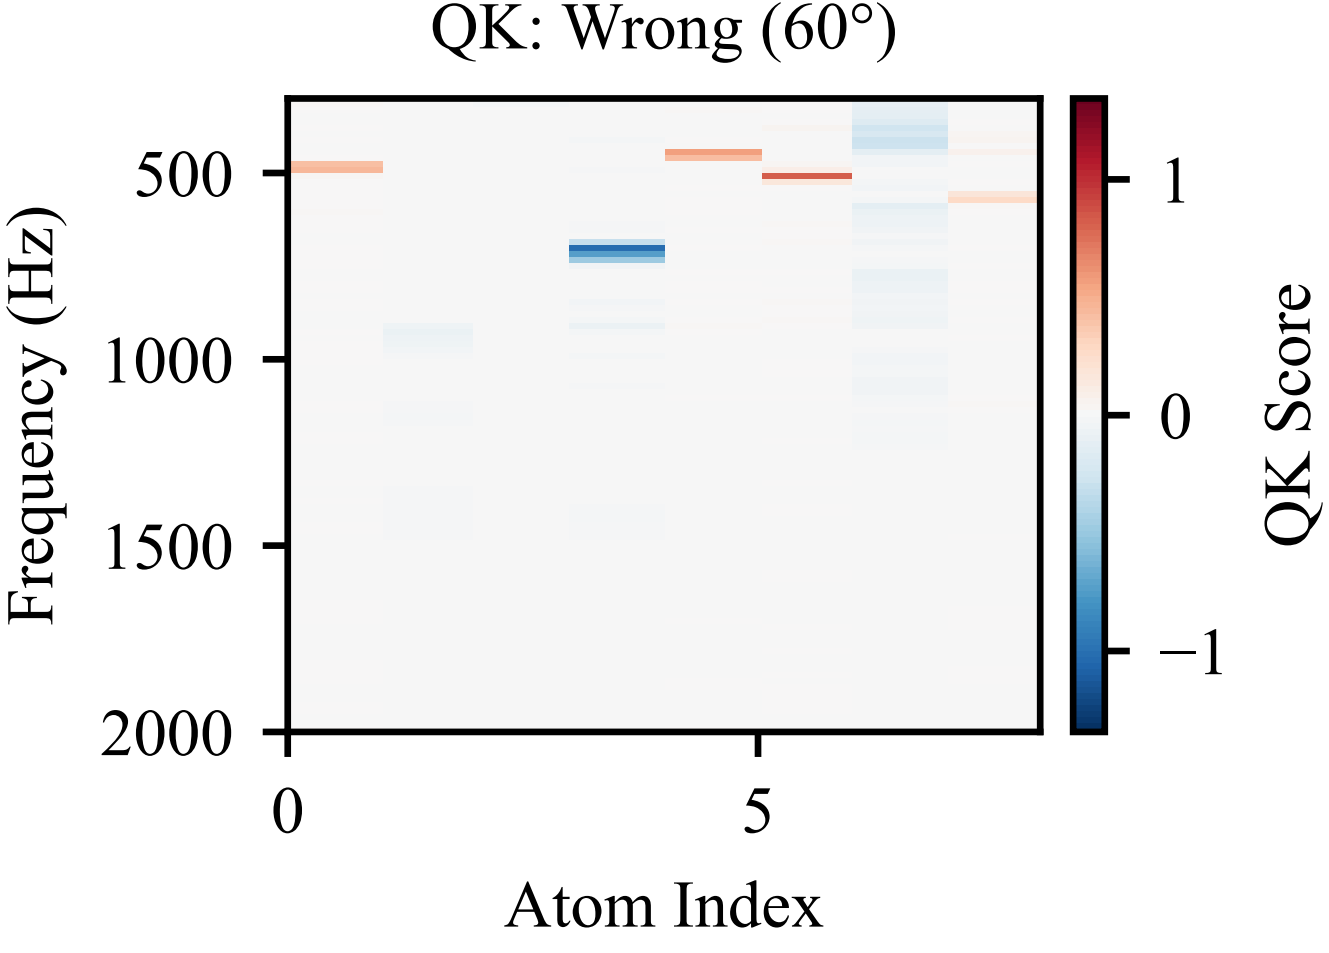
QK: Wrong (60°)
Frequency (Hz)
500
1000
1500
2000
0
5
Atom Index
1
0
−1
QK Score