
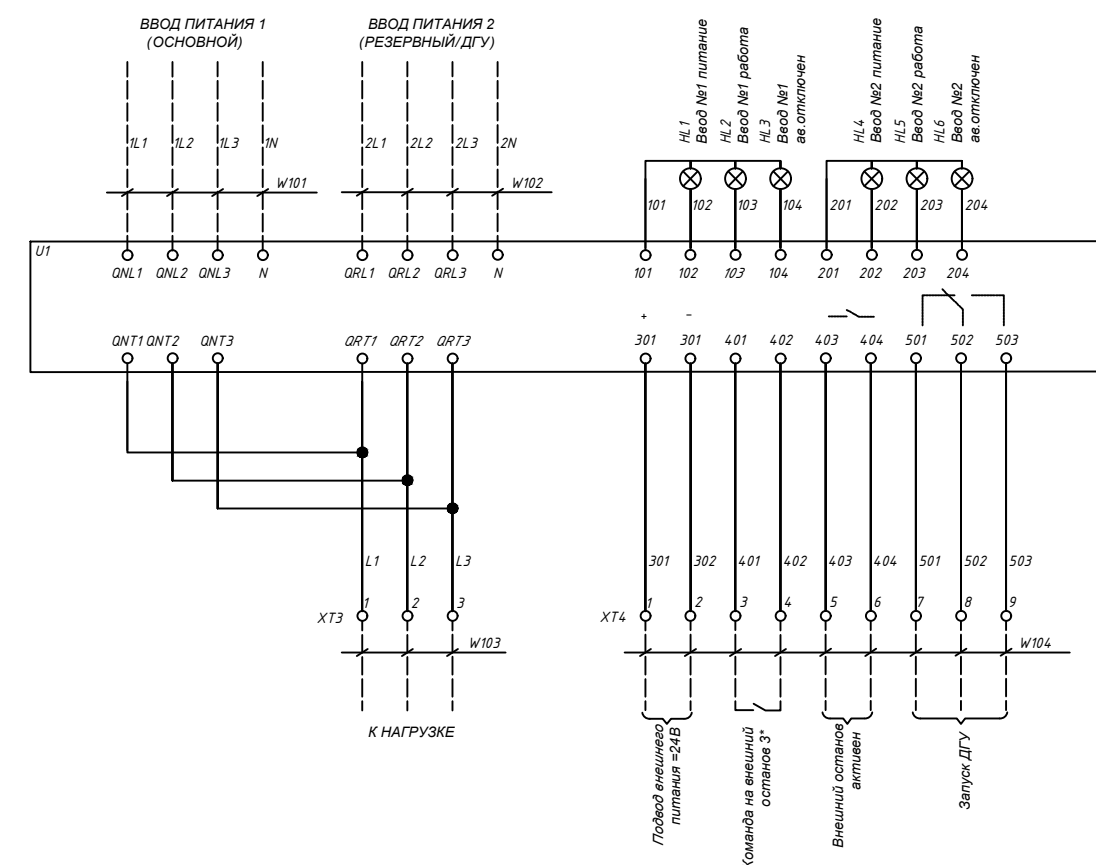
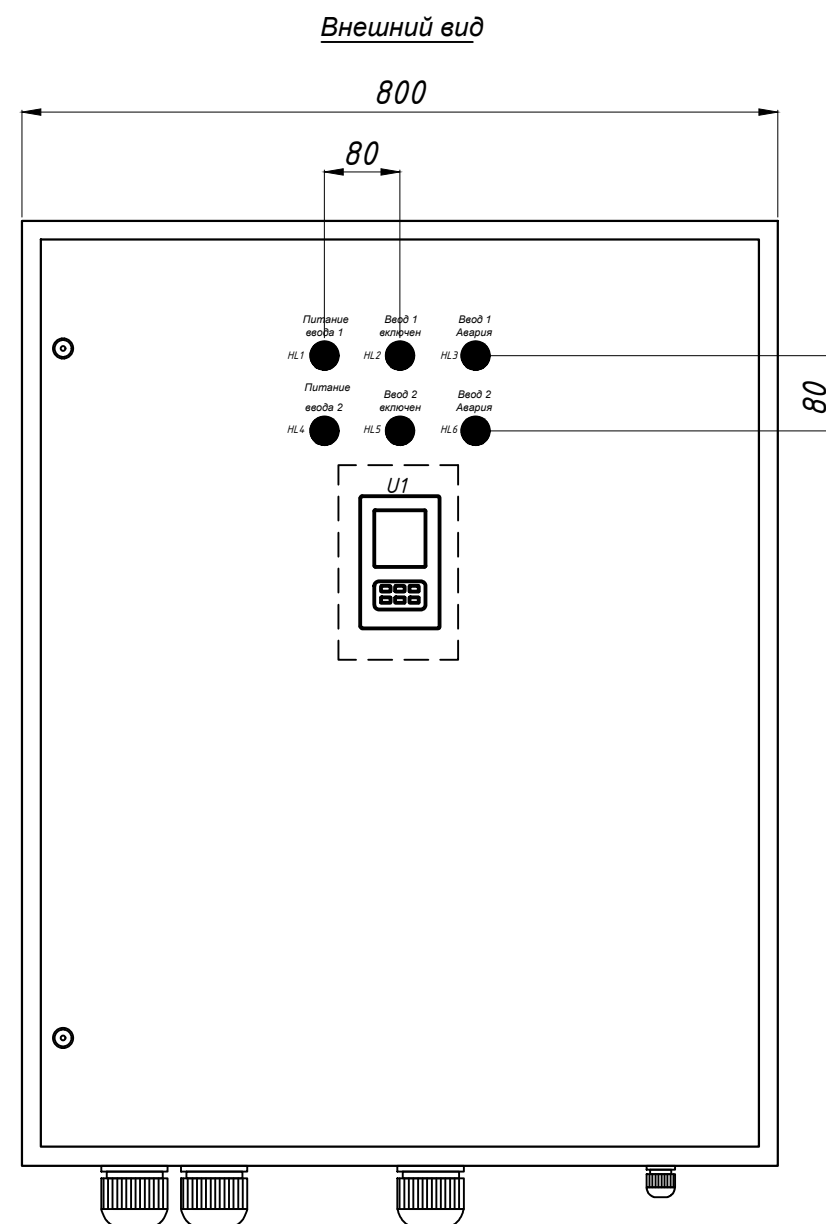




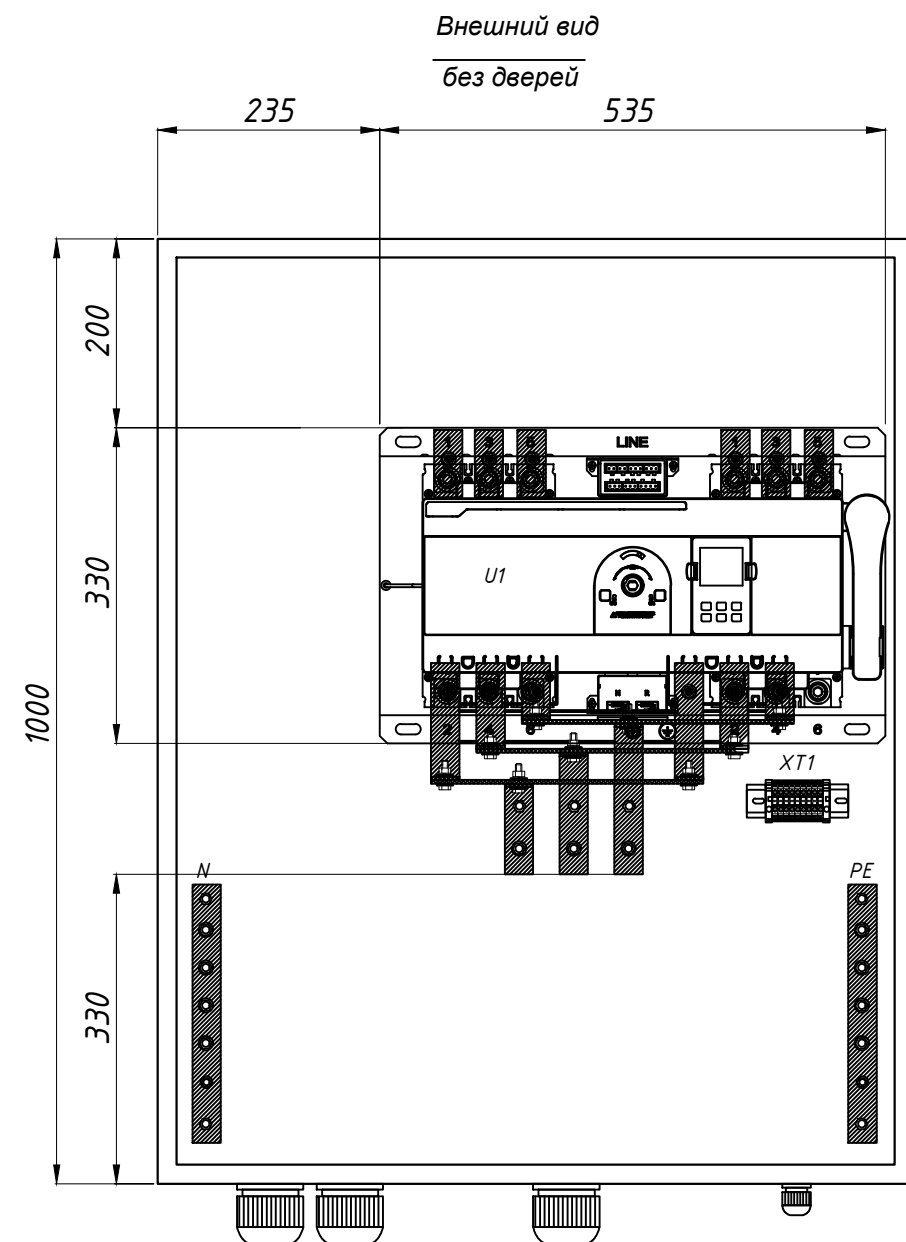


Примечания:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шкаф АВР 315А-400А 2 ввода стандартное исполнение	Литера			Масса			Масштаб					
					Схема электрическая принципиальная управления АВР	Лист						Листов					
					ООО "РОСЭК" г. Екатеринбург												

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

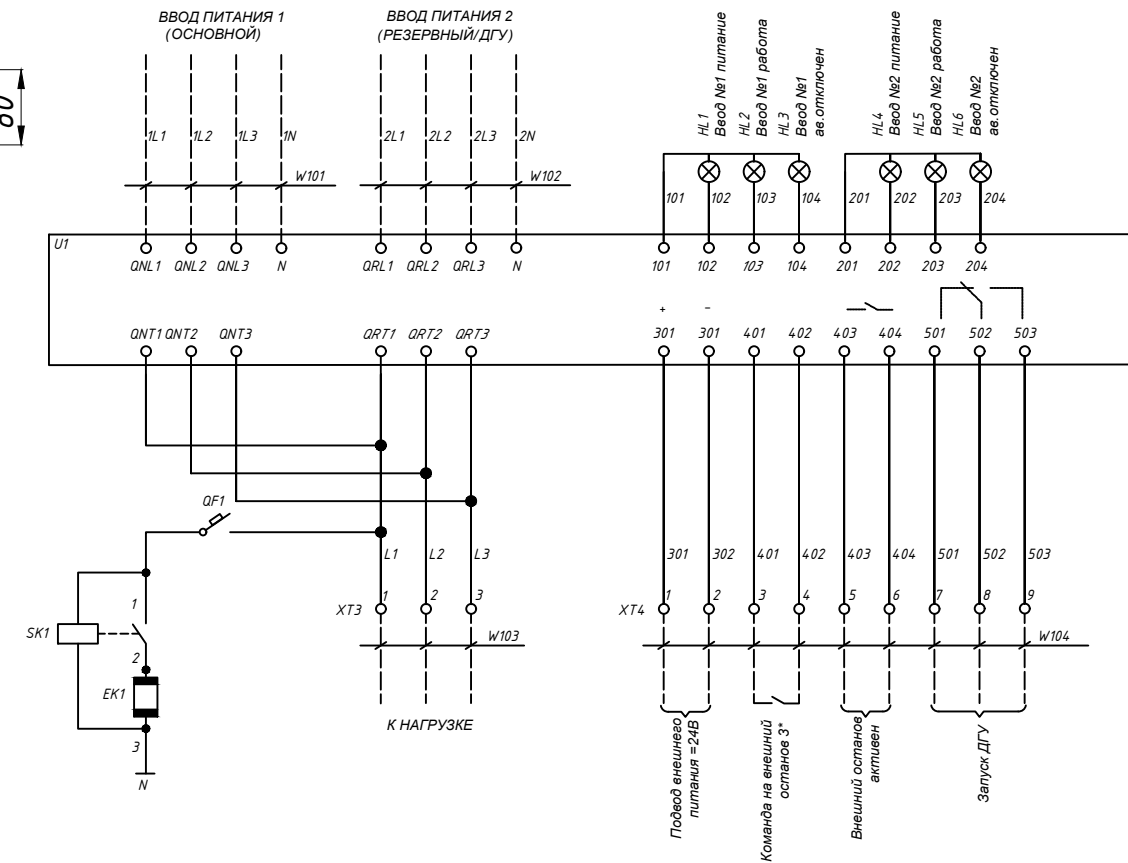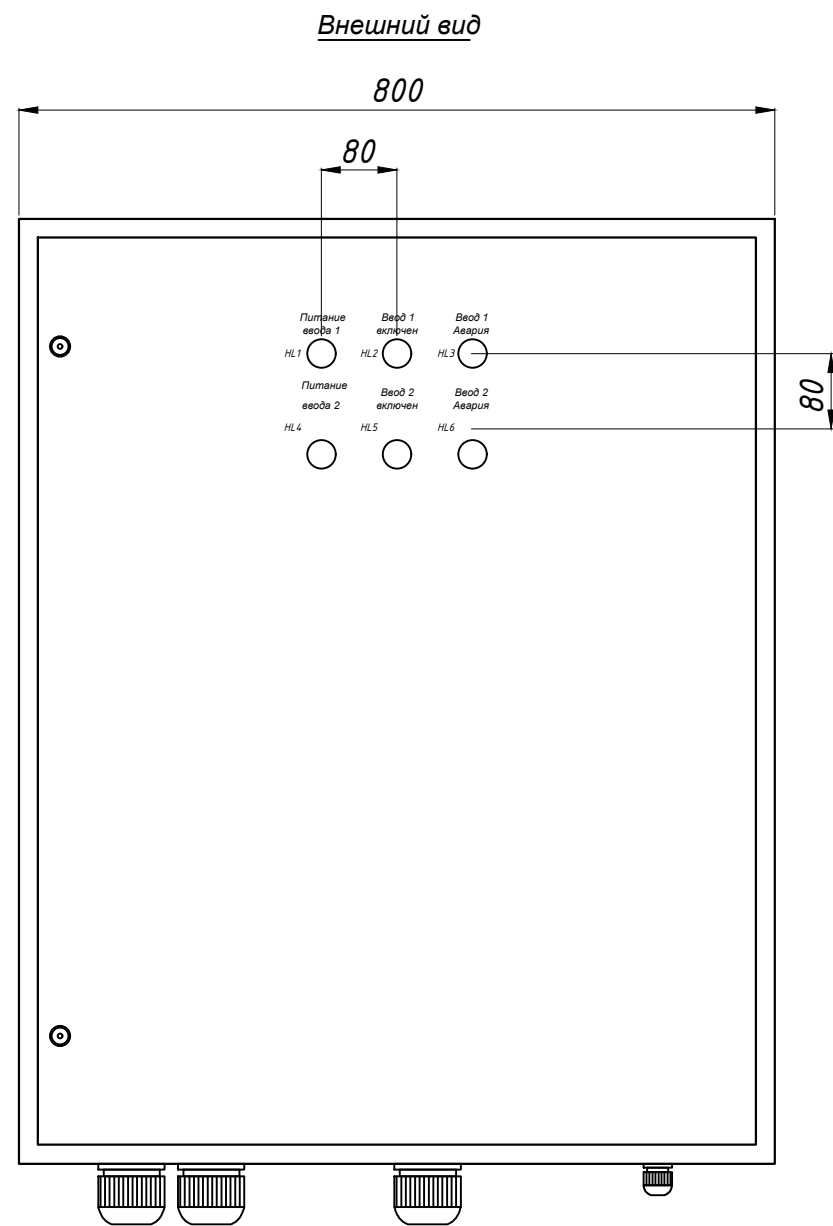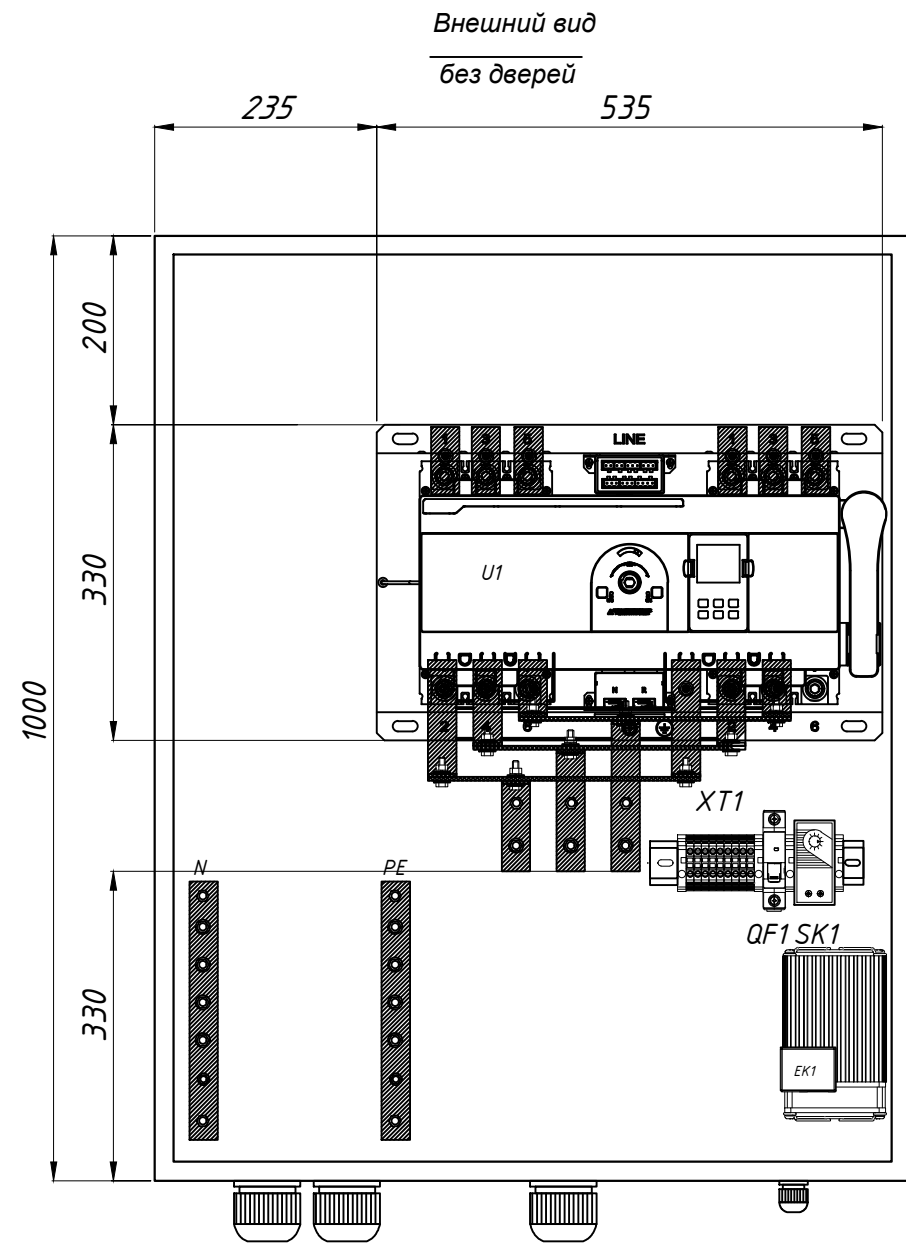

Примечания:

1. В зависимости от производителя внешний вид и электрическая схема может меняться.
2. Внешние кабели показаны условно.
3. Сечение силовых шин или проводов зависит от номинала АВР.
4. Не допускается подключение потенциальных сигналов на клеммы 401 и 402.
5. Опционально устанавливаются расширители для подключения кабеля.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шкаф АВР 315А-400А 2 ввода уличное исполнение с обогревом			
					Литера			
					Масса			
					Масштаб			
					Лист			
					Листов			
					Схема электрическая принципиальная управления АВР			
					ООО "РОСЭК" г. Екатеринбург			