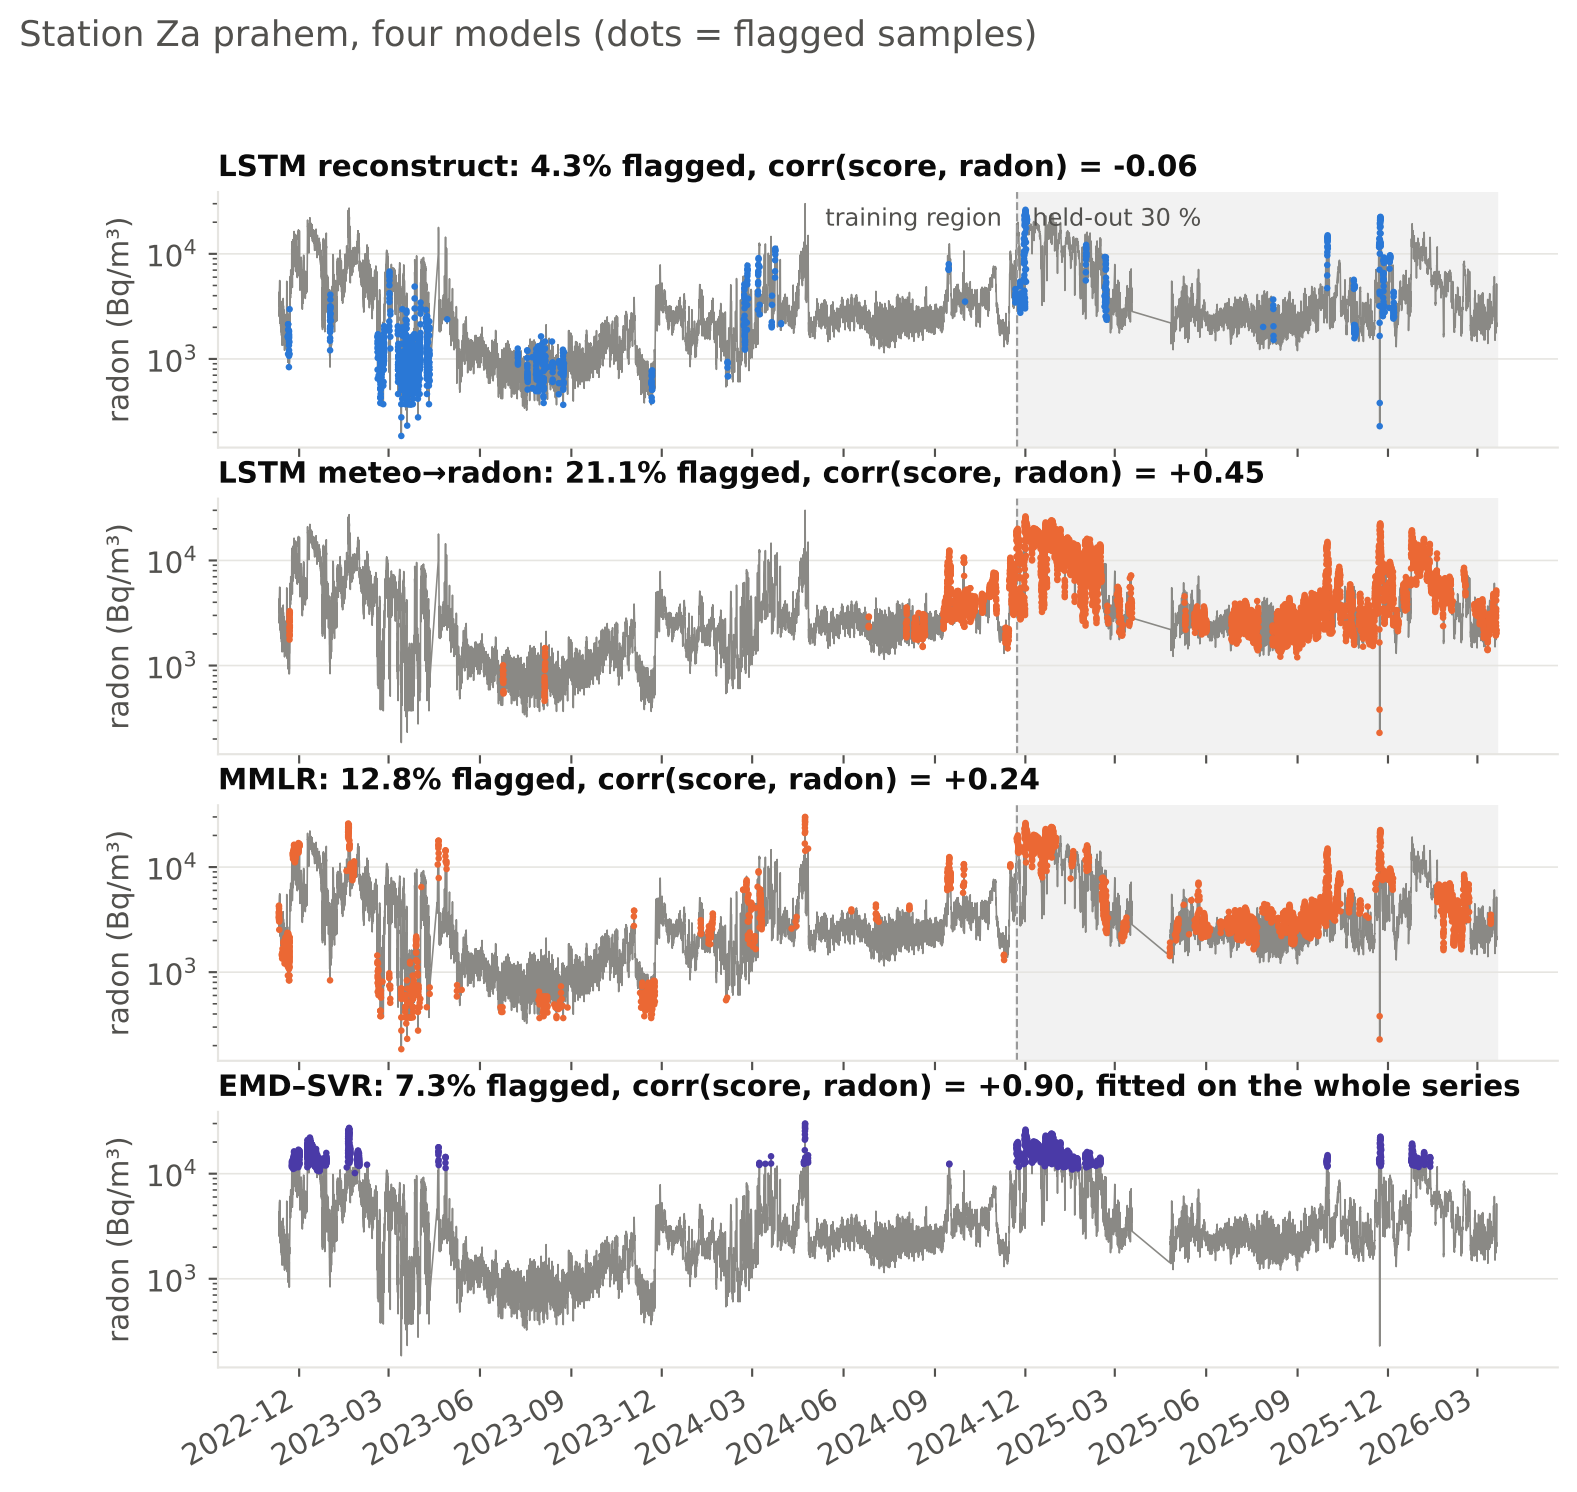

Station Za prahem, four models (dots = flagged samples)
LSTM reconstruct: 4.3% flagged, corr(score, radon) = -0.06
training region
held-out 30 %
LSTM meteo→radon: 21.1% flagged, corr(score, radon) = +0.45
MMLR: 12.8% flagged, corr(score, radon) = +0.24
EMD–SVR: 7.3% flagged, corr(score, radon) = +0.90, fitted on the whole series
radon (Bq/m³)
10^4
10^3
2022-12
2023-03
2023-06
2023-09
2023-12
2024-03
2024-06
2024-09
2024-12
2025-03
2025-06
2025-09
2025-12
2026-03