

자언자술 회점일지

(국무회의, 국무총리, 국무위원)

작업장 안전 관리 지침서

• 점검일시 : 2026. 01. 22

2026.01.22




정음사전

점 검 항 목	점 검 내 용	점검결과						비 고 (특이사항)
		동원홀푸드		프로에스콤		유니에스		
		정상	불량	정상	불량	정상	불량	
작업장 정리정돈	· 작업장 정리, 정돈, 청소, 청결 등 현장관리 상태	☐	☒	☒	☐	☒	☐	동원홀푸드: 화학물질 보관함 미정돈
안전통로	· 안전통로 확보 상태 (장애물 유무)	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
소화설비의 관리	· 소화기, 소화전 등 소화설비 점검 및 관리 상태	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
소화설비 요물건재	· 소화기, 소화전 요 물품 적재 상태	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
조명시설 상태	· 작업장 조영시설의 설치 및 조도 등 적합성 여부	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
개인보호구 착용	· 적절한 보호구 착용 상태(안전화, 장갑, 기타)	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
전도 방지 조치	· 자재/제품 적치 상태 및 전도위험 예방 상태	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
중량을 취급 작업	· 중량을 취급시(인력) 위험 방지 상태	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
안전보건표지	· 안전보건표지, 작업표준, 안전수칙 등 게시 및 부착상태	☒	☐	☒	☐	☒	☒	유니에스: 산업안전보 건비용 요지 등 미게시
물질안전보건자료(MSDS)	· 화학물질에 대한 MSDS자료 비치 및 표지 설치 여부	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
안전교육	· 정기안전교육 실시 (분기 3시간)	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
	· 신규입사자 교육 실시 (8시간)	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
	· 임용직 교육 실시 (1시간)	☒	☐	☒	☐	☒	☐	

※특이사항

순회 점검일지 결과보고서 내용 참조

화 인	방음벽	파라폴	포스텍	아니에스
-----	-----	-----	-----	------

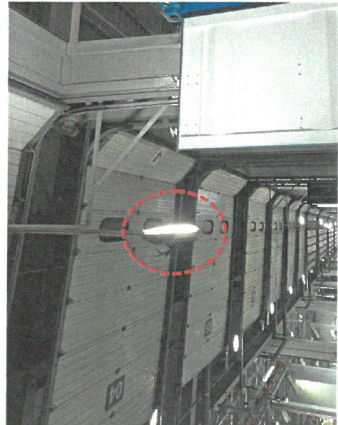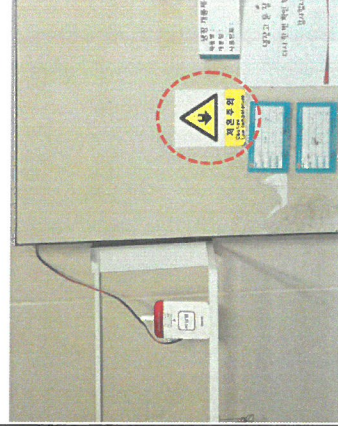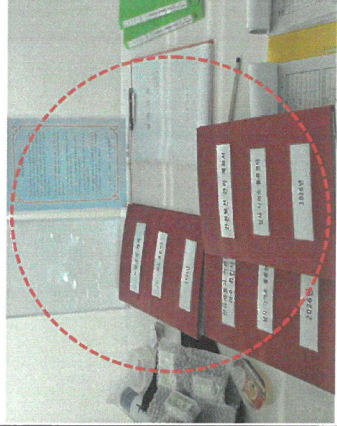2026. 01. 22 점검일	점검사진  작업장 조면시설텐 상태 점검 (특이사항 없음)  안전보건표지 부착 상태 점검 (특이사항 없음)  화학물질 보관함 점검 (동일물류 드; 화학물질 보관함 미정금 조치완료)  안전보건 표지 및 법적 캐시서류 점검 (유니메스; 산업안전보건법령 오지 틀 미게시)
---	--

확 인	담당	안전관리자	보건관리자
	조국성	양시영	이상아

작업장 순회 점검일지

(동원홀푸드, 프로에스콤, 유니에스)

• 점검일시 : 2026. 01. 15

작업장 순회 점검일지 결과보고

점검일		2026. 01. 15	
점검항목		점검사진	
작업장 정리정돈	작업장 정리, 정돈, 청소, 정결 등 현상관리 상태		
안전통로	안전통로 확보 상태 (상여물 유무)		
소화설비의 관리	소화기, 소화전 등 소화설비 점검 및 관리 상태		
소화설비 앞 물길적재	소화기, 소화전 앞 물물 적재 상태		
조명시설 상태	작업장 조명시설의 설치 및 조도 등 적합성 여부		
개인보호구 착용	적절한 보호구 착용 상태(안전화, 장갑, 기타)		
전도 방지 조치	지재/재물 적치 상태 및 전도위험 예방 상태		
중량을 취급 작업	중량을 취급시(인력) 위험 방지 상태		
안전보건표지	안전보건표지, 작업표준, 안전수칙 등 게시 및 부착상태		
물질안전보건자료(MSDS)	화학물질에 대한 MSDS자료 비치 및 표지 설치 여부		
안전교육	정기안전교육 실시 (분기 3시간)		
	신규임사자 교육 실시 (8시간)		
	임용직 교육 실시 (1시간)		
※ 특이사항			
- 순회 점검일지 결과보고서 내용 참조			

확 인	동원홀푸드	프로에스콤	유니에스
	문다미	조현중	백민서

화	담당	안전관리자	보건관리자
인	조계성		오상아

작업장 순회 점검일지

(동원홀푸드, 프로에스콤, 유니에스)

• 점검일시 : 2026. 01. 08

작업장 순회 점검일지 결과보고

점검일		2026. 01. 08			
점검결과					
정점항목	정점내용	점검결과		비고 (특이사항)	
		동원홀푸드	프로에스콤		유니에스
		정상	불량	정상	불량
작업장 정리정돈	· 작업장 정리, 정돈, 정소, 정결 등 현장관리 상태	☒	☐	☒	☐
안전통로	· 안전통로 확보 상태 (장애물 유무)	☒	☐	☒	☐
소화설비의 관리	· 소화기, 소화전 등 소화설비 점검 및 관리 상태	☒	☐	☒	☐
소화설비 앞 물건적재	· 소화기, 소화전 앞 물품 적재 상태	☒	☐	☒	☐
조명시설 상태	· 작업장 조명시설의 설치 및 조도 등 적합성 여부	☒	☐	☒	☐
개인보호구 착용	· 적절한 보호구 착용 상태(안전화, 장갑, 기타)	☐	☒	☒	☐
전도 방지 조치	· 자재/제품 적치 상태 및 전도위험 예방 상태	☒	☐	☒	☐
중량을 취급 작업	· 중량을 취급시(인력) 위험 방지 상태	☒	☐	☒	☐
안전보건표지	· 안전보건표지, 작업표준, 안전수칙 등 게시 및 부착상태	☒	☐	☒	☐
물질안전보건자료(MSDS)	· 화학물질에 대한 MSDS자료 비치 및 표지 설치 여부	☒	☐	☒	☐
안전교육	· 정기안전교육 실시 (분기 3시간)	☒	☐	☒	☐
	· 신규임사자 교육 실시 (8시간)	☒	☐	☒	☐
	· 임용직 교육 실시 (1시간)	☒	☐	☒	☐

※ 특이사항

- 순회 점검일지 결과보고서 내용 참조

화 인

동원홀푸드

프로에스콤

유니에스

방대미

도현중


백민성

점검사진



화학물질 소분 용기 MSDS 부착 상태 점검
(특이사항 없음)

중량을 취급 시 위험 방지상태 점검
(특이사항 없음)

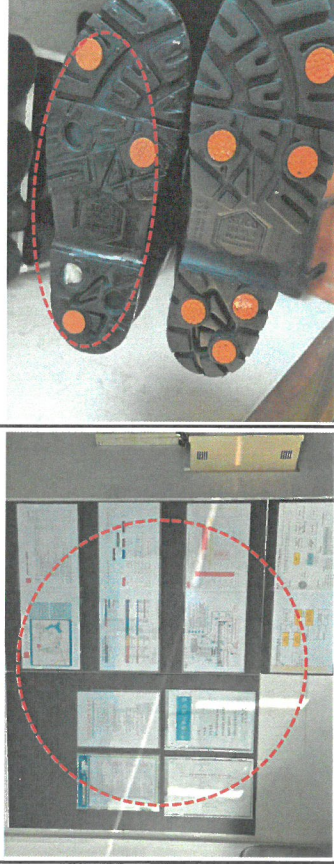

안전보건 표지 및 법적 게시서류 점검
(유니에스: 안전수칙, 안전교육 등의 서류 준비 미흡)

안전보호구 상태 점검
(동원홀푸드: 조리실 장화 바닥 미끄럼방지 부품 일부 탈락)

확 인	담당	안전관리자	보건관리자
	3/16		이상아

작업장 순회 점검일지

(동원홈푸드, 프로에스콤, 유니에스)

• 점검일시 : 2026. 01. 02

작업장 순회 점검일지 결과보고


점검일		2026. 01. 02	
점검결과			
점검항목	점검내용	점검결과	
		동원홈푸드	프로에스콤
		정상	불량
		정상	정량
작업장 정리정돈	안전통로	작업장 정리, 정돈, 청소, 청결 등 현장관리 상태	유니에스
		안전통로 확보 상태 (장애물 유무)	정상
	소화설비의 관리	소화기, 소화전 등 소화설비 점검 및 관리 상태	정상
		소화기, 소화전 앞 물품 적재 상태	정상
	조명시설 상태	작업장 조명시설의 설치 및 조도 등 적합성 여부	정상
		적절한 보호구 착용 상태(안전화, 장갑, 기타)	정상
	개인보호구 착용	작업장 취급시(인력) 위험 방지 상태	정상
		자재/제품 적치 상태 및 전도위험 예방 상태	정상
	중량물 취급 작업	중량물 취급시(인력) 위험 방지 상태	정상
		안전보건표지	안전보건표지, 작업표준, 안전수칙 등 게시 및 부착상태
물질안전보건자료(MSDS)	화학물질에 대한 MSDS자료 비치 및 표시 설치 여부	정상	
	정기안전교육 실시 (분기 3시간)	정상	
안전교육	신규입사자 교육 실시 (8시간)	정상	
	일용직 교육 실시 (1시간)	정상	
※ 특이사항			
- 순회 점검일지 결과보고서 내용 참조			

확 인	동원홈푸드	프로에스콤	유니에스
	3/16	이상아	이상아


점검사진



소화설비(소화기, 소화전) 상태 점검
(특이사항 없음)

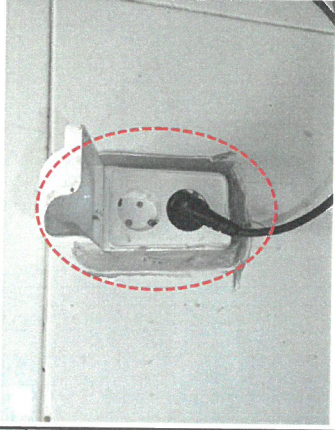

멀티탭, 콘센트 등의 전기시설 사용상태 점검
(특이사항 없음)

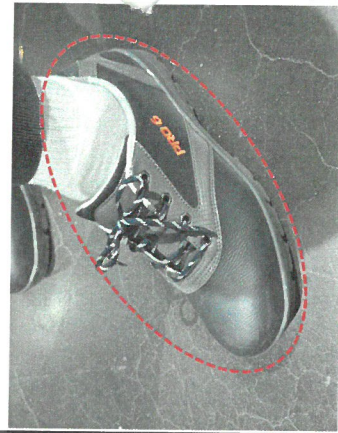

개인 보호구 및 작업복장 착용 상태 점검
(특이사항 없음)



기타 특이사항
(프로에스콤: 정산부스 바닥 물감 탈락으로 조치 요청/ 제거 완료)