



‘26년 8월 도급사 안전보건협의체

도급인				수급인			
상호명	직책	성명	서명	상호명	직책	성명	서명
아성다이소	안전보건 관리책임자	신동균		프로에스콤			
	안성 입고팀장	함지만		유니에스			
	온라인 분류포장팀장	오민환		유니에스			
	안전관리팀	김대완		한진			
				한진			
				다운로지스			

2026. 8. 27

-안성안전관리팀-

작업의
시작시간

- 당사 : 주간(09시00분~마감)/야간(21시00분~마감)
- 보안 : 주간(07시00분~17시00분)/야간(17시00분~07시00분)
- 미화 : 07시~16시
- 입고적재 : 09시 ~ 작업 마감시
- 한진택배 : 09시 ~ 작업 마감시, 21시 ~ 작업 마감시

작업장 간
연락방법

- 사내 통신망 / 개인연락처 / 무전기 사용

재해발생
위험 시
대피방법

- 안성센터 B동 좌측 공용주차장
- 안성센터 A동 우측 지상주차장

위험성평가
실시 사항

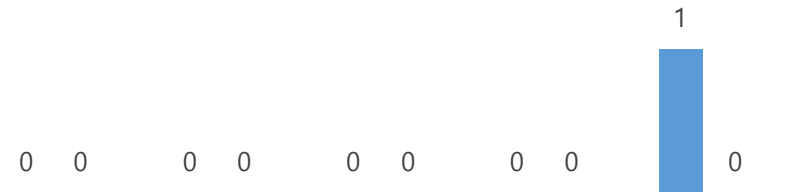
- 협력사 주관 위험성평가 실시
- 개선대책에 대한 조치 지원

안전보건에
대한 사항

- 근로자에 대한 교육 실시에 관한 사항
- 휴게시설 등 안전보건에 관한 사항

■ 협의사항 진행여부('26년 7월)

■ 건수 ■ 완료

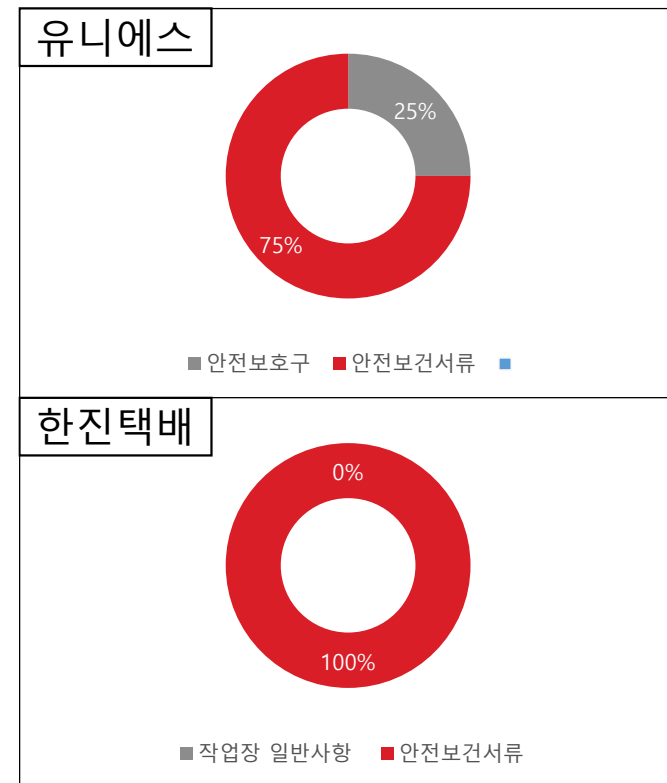
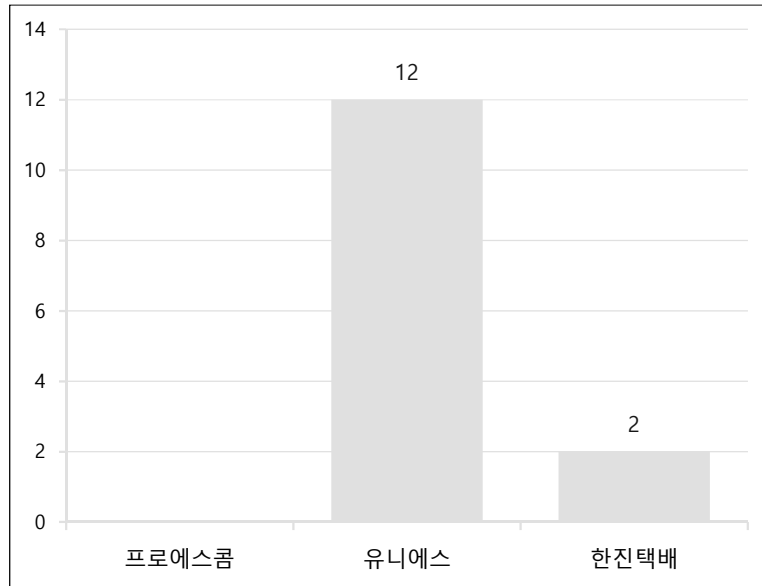


안전보건교육 안전보건규정 시설/설비 보호구/물품 기타

No	내용	건수	완료	비고
1	안전보건 교육 지원	0	0	-
2	안전기준	0	0	-
3	시설설비 개선	0	0	-
4	보호구/물품 지원	0	0	-
5	기타	1	0	
합계		1	0	-

2

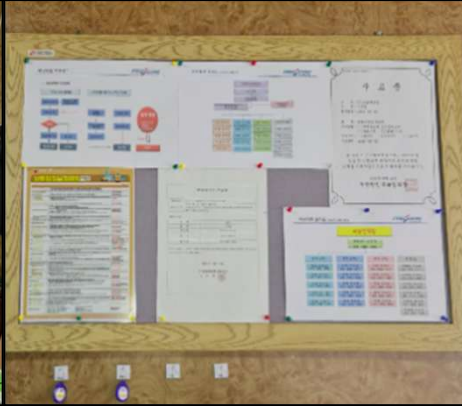
작업장 순회점검 결과 요약



2

프로에스콤 작업장 순회점검 결과 공유

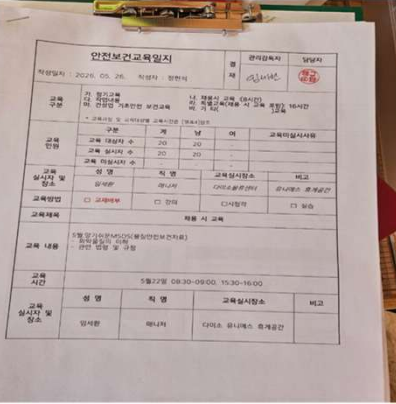
구분	점검 개요	점검결과
내용	- 점검일 : 7/30, 8/6, 8/14, 8/20 - 점검대상 : 보안실, 휴게실, 비품창고, 보안초소 등 - 점검자 : 민한기 대리, 이상화 사원, 장예림 사원 등	- 보안실 : 안전보건게시판 운영 및 안전관리 양호 - 휴게실 : 소화기 점검상태 이상 없음 - 비품창고 : MSDS 최신 자료 게시 및 안전관리 양호 - 보안초소 : 특이사항 없음

구분	프로에스콤			
점검 내용	휴게실	안전보건게시판	보안실	구급함
점검 사진				
비고	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음

2

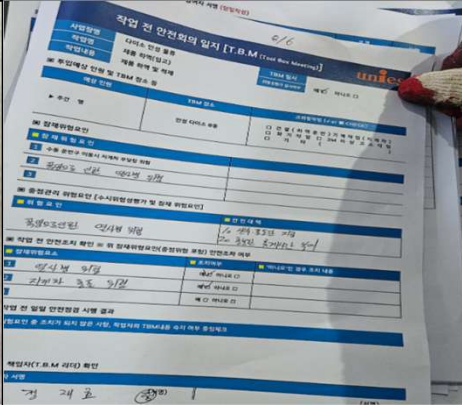
유니에스 작업장 순회점검 결과 공유

구분	점검 개요	점검결과
내용	- 점검일 : 7/30, 8/6, 8/14, 8/20 - 점검대상 : A동(지하, 지상), B동, 휴게실 - 점검자 : 민한기 대리, 이상화 사원, 장예림 사원 등	- A동 지하 : 안전관리 미흡 - A동 지상 : 안전관리 미흡 - B동 : 안전관리 미흡 - 휴게실 : 안전보건게시판 운영 및 안전보건서류 목록 양호

구분	유니에스			
점검 내용	안전보건서류	안전보호구	안전보호구	안전보호구
점검 사진				
비고	5월 이후 정기교육일지 확인불가	안전조끼 미착용	경작업용 안전화 착용	안전조끼 미착용

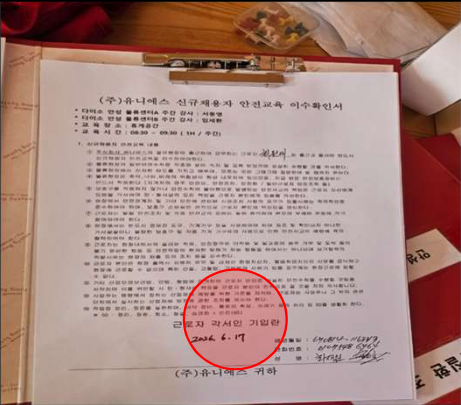
2

유니에스 작업장 순회점검 결과 공유

구분	유니에스			
점검 내용	안전보호구	안전보건서류	안전보호구	안전보호구
점검 사진				
비고	경작업용 안전화 착용	TBM지 서명 미실시	안전조끼 미착용	안전조끼 미착용

2

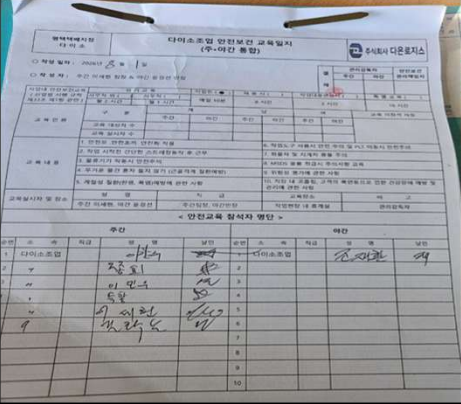
유니에스 작업장 순회점검 결과 공유

구분	유니에스			
점검내용	안전보건서류	안전보호구	안전보호구	안전보호구
점검사진				
비고	채용시 교육일지 미작성	경작업용 안전화 착용	안전조끼 미착용	반바지 착용

2

한진택배 작업장 순회점검 결과 공유

구분	점검 개요	점검결과
내용	- 점검일 : 7/30, 8/6, 8/14, 8/20 - 점검대상 : A동 지하, 휴게실 - 점검자 : 민한기 대리, 이상화 사원, 장예림 사원 등	- A동 지하 : 개인보호구 착용 등 안전관리 양호 - 휴게실 : TBM일지 선 작성, 안전보건게시판 미흡

구분	한진택배/다운로지스			
점검 내용	안전보건서류	안전보건서류		
점검 사진				
비고	TBM 일지 선 작성	위험성평가 미 게시		

1

안성소방서 지도점검 수검

안성소방서, 전동지게차 131대·무인로봇 충전시설까지 점검...대형 물류창고 화재 차단 총력

최근 물류센터 화재 잇따르자 관서장 직접 현장 점검
장전식 저장·사고 후 수습 아닌 사고 전 예방...충전시설 집중 관리 주문

장성우 sjung@kgnews.co.kr | 등록 2026.08.10 18:55:39

안성소방서, 전동지게차 131대·무인로봇 충전시설까지 점검...대형 물류창고 화재 차단 총력



▲ 장전식 인성소방서장이 최근 관내 대형 물류창고를 찾아 관계자와 함께 시설 내부를 살펴보고 화재 위험요인과 소방시설 관리 상태를 점검하고 있다. (사진=안성소방서 제공)

최근 전국 곳곳에서 대형 물류센터 화재가 잇따르는 가운데 안성소방서가 대형 물류창고를 찾아 화재 위험요인을 직접 점검하며 선제 대응에 나섰다.

안성소방서는 최근 대형 물류센터 화재를 계기로 대형 화재 발생 시 막대한 인명·재산 피해가 우려되는 특급 소방안전관리대상 물류창고를 대상으로 관서장 현장안전지도도를 실시했다고 밝혔다.

안성물류센터 안성소방서 점검결과

- 물류센터 특성상 가연물이 방대하고 복잡한 내부 구조로 화재 장기화
→ 공통: 피난동선 및 집결지 교육
- 계절무관 물류센터 화재 반복발생
→ 공통: 화재예방 TBM 통한 경각심 상기
- 혹서기 전기화재 발생위험에 대한 항시 예방체계 확보
→ 다운로드: 도크 주변부 선풍기, 전구 등 직접 시공한 전기기구 등 외부노출로 인한 누전 차단필요
- 이차전지 포함 상품 관리강화
→ 유니에스 하역 시 상품박스를 밟거나, 박스를 던지는 행위로 인해 이차전지 발화위험

2

요청사항

혹서기 냉방기기 등 사용증가로 콘센트 무분별 사용으로 인한 전기화재 예방을 위해 전기 콘센트 안전사용 가이드 배포, 교육 요청

■ 전기 콘센트 안전 사용 가이드

전기 기기의 총 소비전력이 **콘센트 별 허용 용량(3,200W 이하)**을 초과하지 않도록 관리해 주시기 바랍니다.

1. 콘센트 허용용량 확인

- **매립형 콘센트 정격**
 - 최대 허용용량: 4,000W
 - 250V / 16A
 - 안전한 사용 권장: 3,200W 이하 (80%)



- **멀티 콘센트 정격**
 - **허용용량**: 멀티 콘센트 뒷면에 표시된 정격전압 및 정격전류를 확인한 후 사용



2. 사용 전력 계산 방법

- **전기 기기 총 소비 전력(W) = 전기 기기 별 소비전력 합계**

(예시) 4대 가전 및 사무기기 소비전력 합계
1) 전자레인지(1,250W) + 커피포트(700W) + 드라이기(1,000W) = 2,950W (사용 가능)
2) 전자레인지(1,250W) + 에어컨(1,300W) + 드라이기(1,000W) = 3,550W (사용 불가)

● **전력(W) = 전압(V) × 전류(A)**
(예시) 250V × 16A = 4,000W

● 매립형 2구 콘센트에 연결된 전기기기 총 소비전력은 3,200W를 초과하지 않아야 함.

3. 주요 전기 기기 소비전력

EPT 충전기 1,900W	지게차 충전기 5,700W	전동자전거 충전기 333W	제빙기 900W	(코끼리)에어컨 2,360W

스탠드 에어컨 4,000W	선풍기 280W	냉장고 450W	정수기 720W	온풍기 10,100W

ASUNG
UNIVERSITY

안성안전관리팀

4

협의 및 요청 사항

오늘 < 2026.09 > ☐ 음력 ☐ 손없는날 ☒ 기념일						
일	월	화	수	목	금	토
30	31	1 통계의 날	2	3	4 지식재산...	5
6	7 백로 사회복지... 푸른하늘...	8	9 속련기술...	10 9.10 해양... 세계 자살...	11 음 8.1	12
13 대한민국 ...	14	15	16	17	18	19 청년의날
20	21 치매극복...	22	23 추분 이산가족...	24	25 음 8.15 추석	26
27	28	29	30 개인정보 ...	1	2	3

1

9월 일정

- 일시 : 9월 29일
- 장소 : 안성센터 A동 지하 1층 대회의실
- 기타사항
 - 1) 센터 일정에 따라 협의
 - 2) 미참시 위임장 작성 및 제출

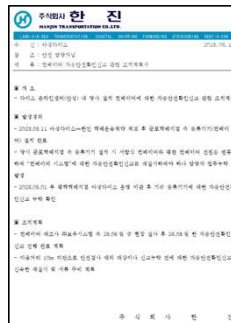
감사합니다.

요약

관련근거

- ## 세부방안

- 컨베이어 자율안전확인신고 진행경과 확인 필요
 - 기존 조치계획 대비 지연중
 - > 8/20 보우시스템 현장확인 시 비상정지장치 미흡 확인



조치 계획서