

화재 발생 · 비화재보/오작동 대응 절차

인사총무본부 기업문화관리부문 안전보건팀

2026년 06월 22일

목적

목적

- 본사 화재 경보 발생 시 인명 피해를 예방하고 혼란을 방지하여, 피해를 최소화 하고자 함

대피 판단 기준

- 자동 발송 안내 멘트 외 육성으로 대피 안내 방송 시
- 방재실/보안팀/총무관리팀/안전보건팀 등 인원이 대피 안내 시

1 관리감독자(담당) 역할

- 화재 발생 시 층별 관리감독자 및 담당자는 출입구에 서서 직원의 안전한 대피를 지휘
- 해당 층 직원의 전원 퇴실 여부 확인 후 대피

2 집결지 확인

- 1차 집결지 집결(정문들어오는기준)
 - 1층: 흡연장, 2층/3층/4층: 1층 외부 주차장_우측부터 집결
 - 5층/6층 : 로비 우측부터 순서대로 집결
- 2차 집결지 : 독골공원 집합

3 연락 체계

- 안전보건팀 → 각층 관리감독자
 - 각 부서장 집결지 인원 파악 및 안전보건팀 공유
- 총무팀·방재·보안
 - 화재상황 통제/현황 파악, 공유

□ 상황별 판단

- 실제 화재
 - 안전보건팀에서 각층 담당자 소통/집결지 인원 통제
 - 2차 집결지는 지시에 의함
- 비화재보/오작동_사전 통제

관리감독자에게 요구되는 최종 행동

- 비상상황 발생 시 본부별 담당자 지정 기준 확인 : 본부별 담당 → 관리감독자
- 담당자별 역할·행동요령 숙지

1) 층별 관리감독자(담당자)는 육성으로 나오는 비상방송 안내 및 안전보건팀, 총무관리팀 안내에 따라 최종 행동

- 층별 직원의 혼선, 혼란을 막는 것을 가장 최우선으로 행동_출입구에서 대피 유도, 최후 대피_사무실내 사람이 있는지 외쳐서 확인
- 일반 직원은 관리감독자의 지시에 따라 질서 정연하게 1층으로 대피

2) 비화재보(오동작) 자동 안내 비상방송이 나올 경우 일반 직원이 동요하지 않도록 안내_본인 자리에서 대기

- 관리감독자 및 육성 안내 방송이 나오지 않는 한 현재 위치에서 대기

실제 화재에 따른 행동 요령

관리감독자 및 해당 층 담당자는 직원의 대피를 안전하게 유도하는 대피 유도자입니다.

1 관리감독자(담당) 역할

- 화재 발생 시 층별 관리감독자 및 담당자는 출입구에 서서 직원의 안전한 대피를 지휘
- 해당 층 직원의 전원 퇴실 여부 확인 후 대피

2 집결지 확인

- 1차 집결지 집결(정문들어오는기준)
- 1층: 흡연장, 2층/3층/4층: 1층 외부 주차장_우측부터 집결
- 5층/6층: 로비 우측부터 순서대로 집결
- 2차 집결지: 독골공원 집합

3 연락 체계

- 안전보건팀 → 각층 관리감독자
- 각 부서장 집결지 인원 파악 및 안전보건팀 공유
- 총무팀·방재·보안
- 화재상황 통제/현황 파악, 공유

□ 상황별 판단

- 실제 화재
 - 안전보건팀에서 각층 담당자 소통/집결지 인원 통제
 - 2차 집결지는 지시에 의함
- 비화재보/오작동_사전 통제

★ 집결지 행동 요령 : 각팀의 팀장이 해당 팀 인원 파악 → 부서장께 인원현황 보고 → 해당 부문장/본부장께 보고 및 안전보건팀 공유 → 기업문화관리부문장/인사총무본부장께 보고 → 대표이사 보고


안전보건팀 역할

- 화재 상황 확인_총무팀 연계
- 관리감독자 연락_담당별 연락
- 1차 집결지 인원 확인
- 화재 상황 파악 2차 집결지 이동 판단/보고
 - 부문장/본부장 보고(인원 현황)

구분	역할_연락 및 집결지 인원파악	구분	역할
박찬욱	3층_경영지원실, 대표직속 - 집결지 통제/전체 현황 통제보고	서유림	TQC본부, IT본부 - 소방서 연락, 인원 파악
강동현	온라인사업본부, 재경본부 - 집결지 인원 통제, 총무팀 소통	박윤하	온라인사업본부 - 인원 파악
유준하	영업본부_2층, 3층 - 집결지 통제	윤정인	상품/디자인/물동총괄본부 - 인원 파악

실제 화재에 따른 행동 요령

화재 상황 보고 체계

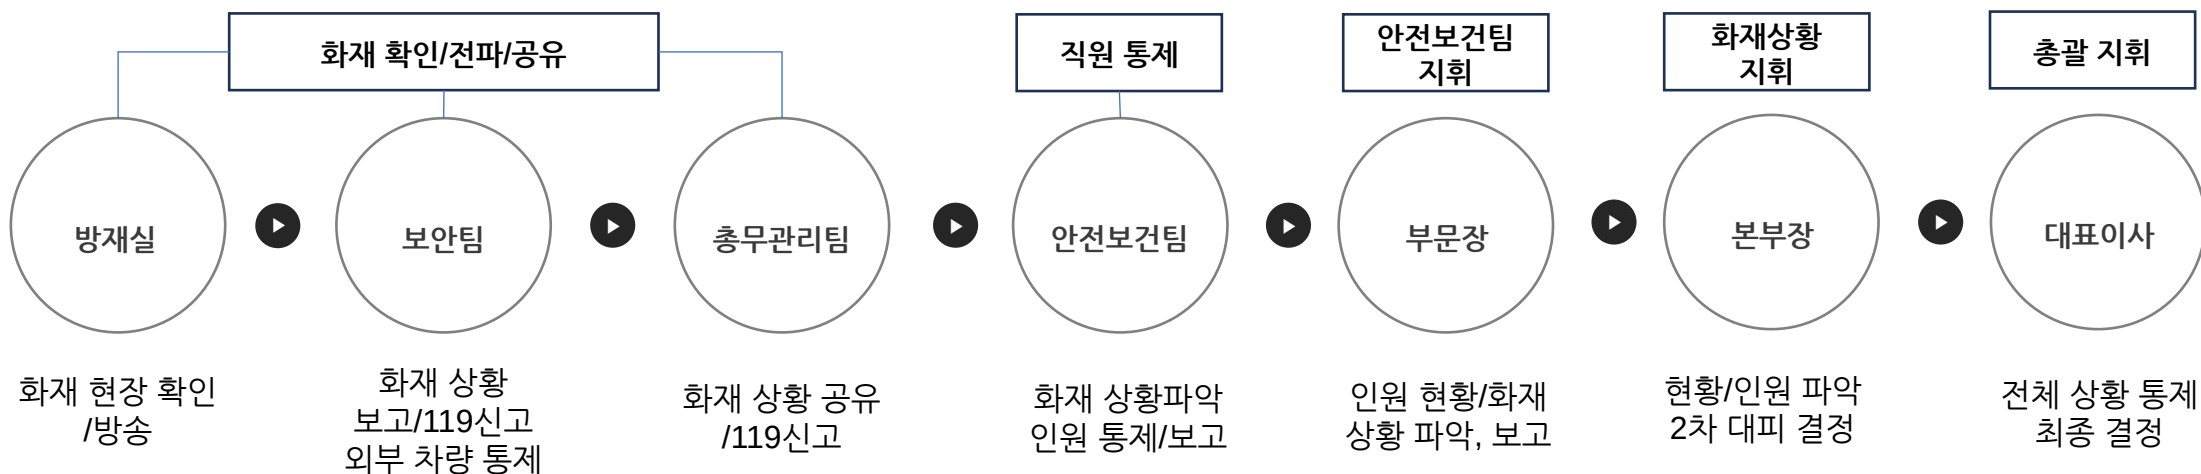


1. 실제 화재시 방재실 행동

- 자동 방송되는 경고음 대신 직원 육성으로 실제 화재임을 방송.
- 비화재보/오동작 시 지구경종 off 후 현장 확인 후 상황 종료 → 실제 화재 확인 시 지체 없이 비상 방송+육성 방송 실시

2. 총무관리팀/안전보건팀 행동 요령

- 화재 상황 파악/보고, 119 신고, 인원 통제_관리감독자와 협업한 층별 인원 집결지 집결 통제/파악, 보고
-

본사 소방 대응조직: 실행 중심 역할

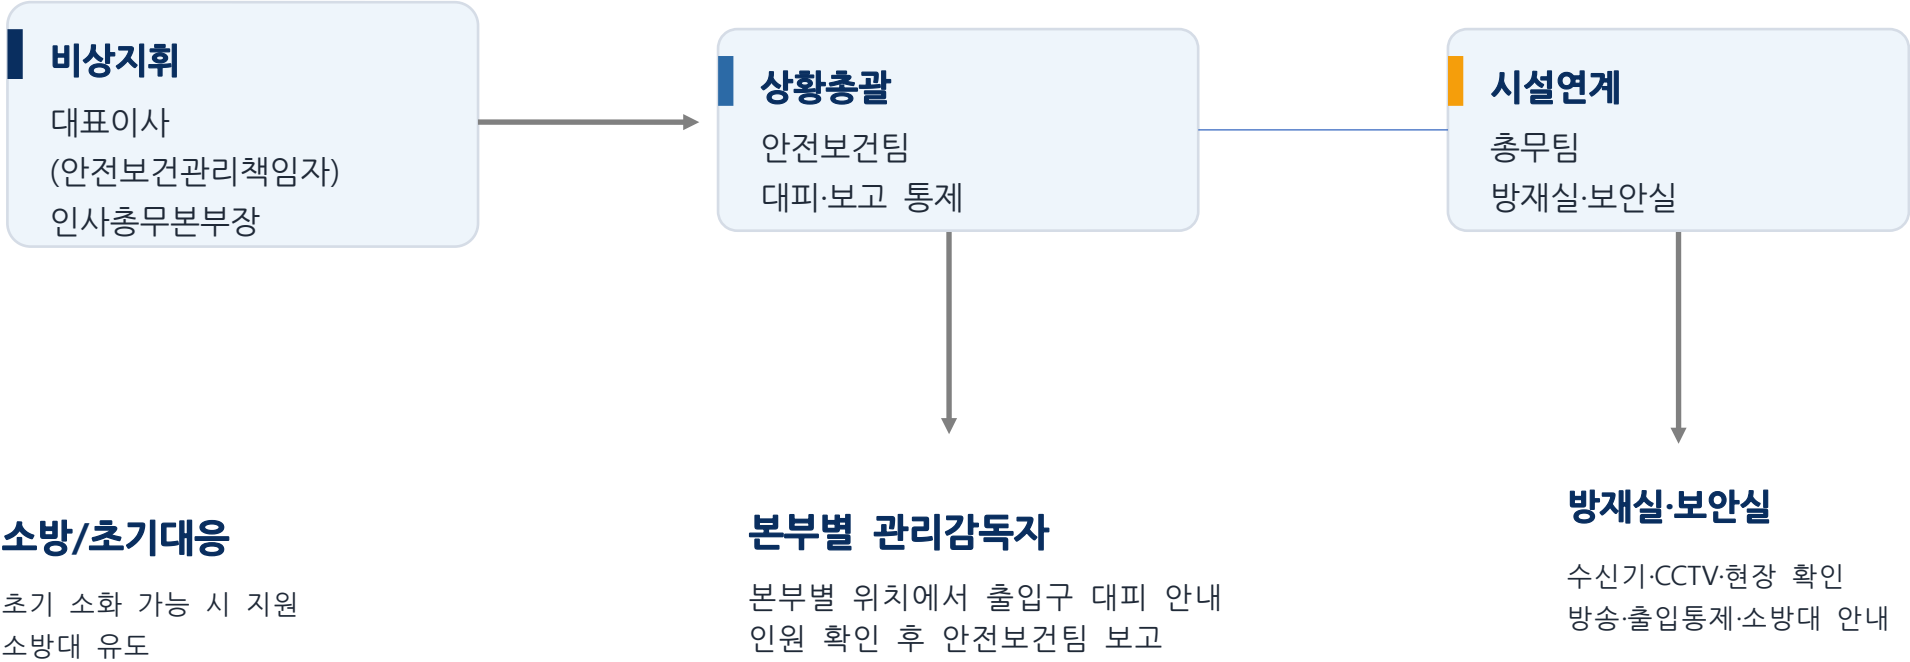


핵심 연결선

총무팀은 방재실·보안실의 확인 내용을 안전보건팀에 즉시 공유하고, 안전보건팀은 관리감독자에게 대피 지속/대기/해제를 지시합니다.

소방 조직별 역할 분장

구분	주요 역할	확인 포인트
안전보건팀	화재 상황 총괄, 대피·집결 통제, 상황판단, 관리감독자 지시	복귀·해제 안내 최종 확인
총무팀	방재실·보안실과 연계, 수신기·방송·출입통제 상황 공유/119 신고	현재 상황을 안전보건팀에 즉시 전달
방재실·보안실	경보 위치 확인, CCTV/현장 확인, 방송·소방대 안내 지원	화재 여부·위치·조치상태를 총무팀에 공유
본부별 관리감독자	본부 위치에서 직원 대피 안내, 집결지 인원 확인, 특이사항 보고	출입구 안내 위치 / 직원 집결 위치 숙지
임직원	계단 이용 대피, 지정 집결지 대기, 재진입 금지	엘리베이터·개인물품 회수 금지

상황 공유 체계: 총무팀·방재/보안·안전보건팀

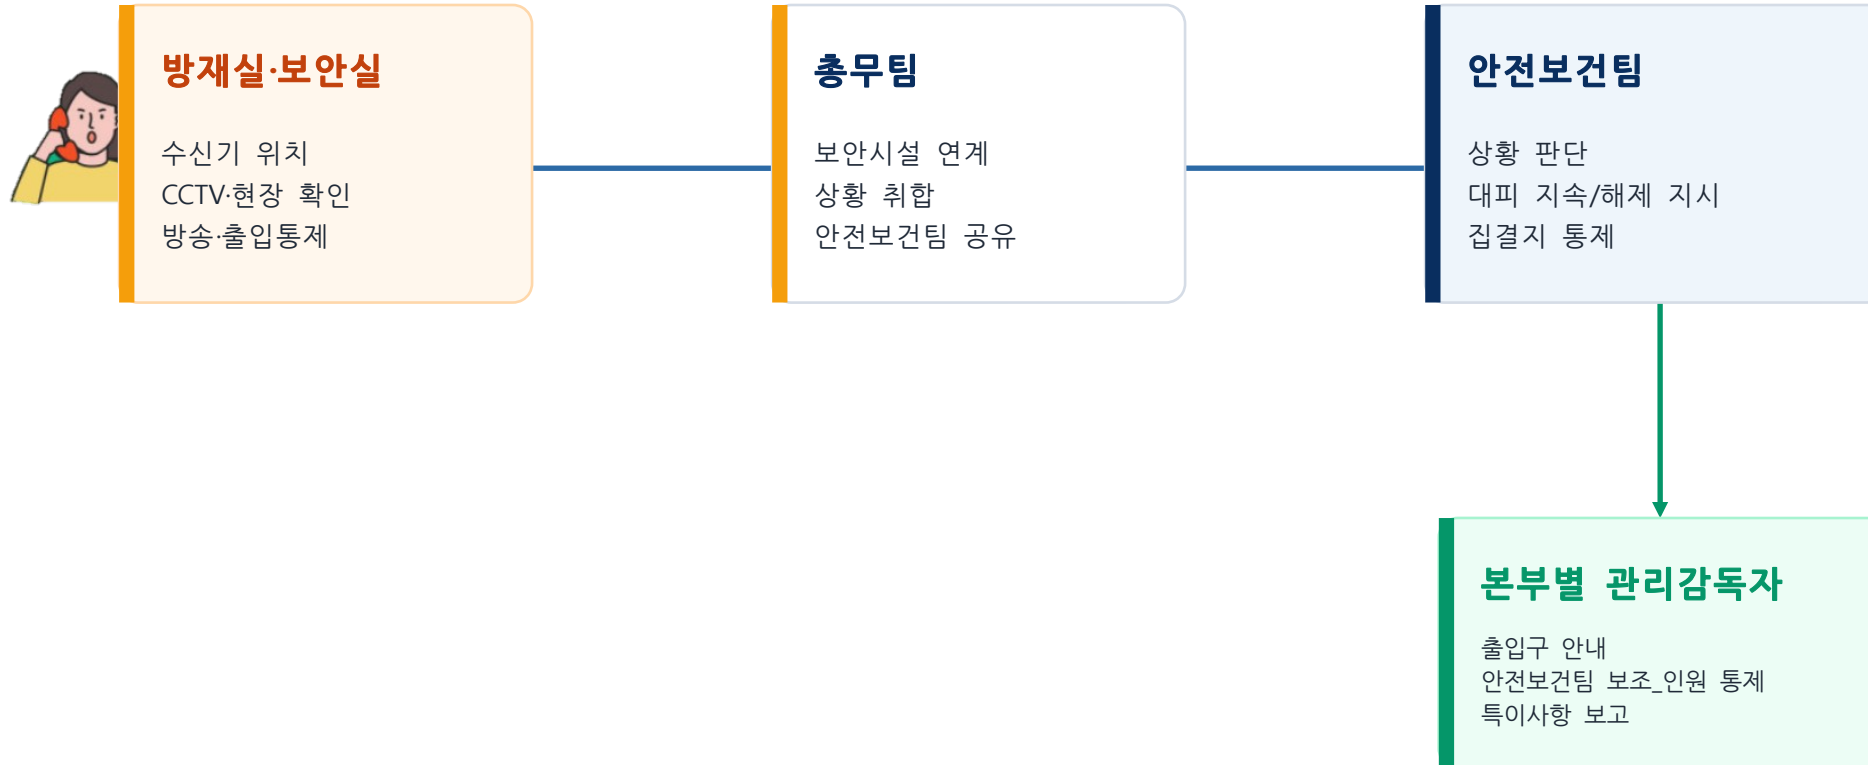

보고 기준

모든 정보는 “ 어느 층 / 실제 화재 여부 / 대피 지시 / 집결지 상태 / 부상자·미확인자 ” 기준으로 짧고 동일하게 공유합니다.

실제 화재 발생 시 최초 5분 행동

1 발견·경보

“불이야” 외침
비상벨 작동/119 신고

2 초기 확인

방재실·보안실
감지 위치·CCTV 확인

3 대피 안내

관리감독자
출입구에서 계단 안내

4 집결·보고

1차 집결지
인원 확인·보고

5 소방대 연계

총무/보안
진입 동선 안내

초기 소화는 조건부

소화기 사용은 연기·열기가 작고, 피난로가 확보되어 있으며, 30~60초 내 진압 가능할 때만 시도합니다.

대피 안내가 우선

불을 끄는 것보다 직원이 안전하게 빠져나가는 흐름을 만드는 것이 관리감독자의 우선 역할입니다.

보고는 짧게

본부명 / 대피인원 / 미확인자 / 부상자
/ 특이사항을 1문장으로 보고합니다.

관리감독자 안내 멘트

“엘리베이터는 이용하지 않습니다. 계단으로 이동해 주세요. 1차 집결지에서 본부별로 인원 확인하겠습니다.”

관리감독자 역할: 본부 위치에서 대피 흐름 만들기



관리감독자는 “출입구 앞 안내자” 입니다

본부별 선임 관리감독자 1인은 직원들이 자연스럽게 빠져나가는 출입구·계단 방향에 서서 대피 방향을 반복 안내합니다.

1 훈련 전

본부 담당 위치 확인
연락망·집결지 숙지



2 경보 발생

출입구/계단 방향 배치
대피 멘트 반복



3 집결지

본부별 모임 유도
인원 확인 : 각 팀장 및 부서장



4 보고

안전보건팀에
현황·특이사항 공유

하지 말 것

화재충으로 되돌아가 잔류자를 직접 찾지 않기
엘리베이터 이용 허용하지 않기

해야 할 것

직원에게 짧고 같은 문장 반복
집결지에서 본부별 질서 유지

소통할 것

안전보건팀 지시 확인
미확인자·부상자 즉시 보고

1차 집결지 운영안: 본사 1층 건물 주변



집결지 운영 기준

관리감독자는 1차 집결지에서 본부별 직원이 같은 위치에 모이도록 안내하고, 대피 인원·미확인자·부상자를 안전보건팀에 보고합니다.

2차 집결지 운영안: 외부 독골공원

1 1차 집결

본사 1층 건물 주변
본부·층별 인원 확인

2 상황 판단

연기 확산·건물 통제
소방대 통제 여부 확인

3 2차 이동 지시

안전보건팀 안내
관리감독자 선두/후미 확인

4 독골공원 집결

본부별 재집결
인원 재확인·보고

2차 이동 기준

1차 집결지가 연기·소방활동·차량진입 등으로 안전하지 않거나,
방재실/보안실 및 안전보건팀이 건물 주변 통제를 판단한 경우
이동
: 이동 판단은 인사총무본부장 및 대표이사의 승인하에 이동

관리감독자 이동 역할

본부 직원이 흩어지지 않도록 짧은 줄 단위로 이동시키고,
도착 즉시 해당 위치에 줄을 서서 대기하도록 안내
- 인원파악은 본부별 팀장/부서장(부문장)이 실시 안전보건팀에 공유

2차 집결지 안내 멘트

"1차 집결지가 혼잡하여 독골공원으로 이동합니다. 뛰지 말고, 본부별로 함께 이동해 주세요."

인원 확인 및 보고 방식

확인 단위

- 본부별 관리감독자
- 본부 직원 중심 확인
- 협력/방문자는 별도 표시

보고 항목

본부명 / 총원 / 대피확인 / 미확인자 / 부상자 / 특이사항

보고 대상

안전보건팀
현장 통제 담당자에게
즉시 보고

보고 문장 예시

“OO본부 총 00명 중 00명 대피 확인, 미확인 0명, 부상자 0명, 특이사항 없습니다.”
“OO본부 00명 중 0명 미확인, 마지막 확인 위치는 0층 사무실 방향입니다.”

구분	확인 내용	메모
대피 확인	집결지 도착 인원 / 미확인자	
부상자	넘어짐·호흡곤란·연기흡입 의심	
특이사항	엘리베이터 대기자, 재진입 시도, 방문자	

비화재보 즉시 알림 방법

1단계. 경종/내부 확인 중 안내

지구 경종 발생 / 자동 대피 안내 방송 송출
→ 직원이 당황하지 않게 유도 : 관리감독자 역할

2단계. 비화재보 확인 안내 → 상황해제

“ 방재실 확인 결과 현재 경보는 비화재보로
확인되었습니다. 추가 확인 중이며, 복귀 안내 전까지 대기
바랍니다.”

※ 육성 안내가 없거나, 비상벨이 울리지 않아도 냄새·연기 발생 시 즉시 총무관리팀, 안전보건팀으로 연락하여 화재 사실 확인 필요

채널	주관	내용
건물 방송	방재실·보안실/총무팀	전체 직원 대상 즉시 안내
관리감독자 전파	안전보건팀	본부별 집결지·출입구에서 구두 안내
메신저·문자	안전보건팀/총무팀	비화재보·해제 기준 동일 문구 발송

※ 직원 대상 안내 문구
: 화재경보가 울리더라도 비화재보 또는 오동작으로 판단되는 경우에는 동요하지 말고,
추가 안내가 있을 때까지 현재 위치에서 대기해 주시기 바랍니다.