

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-011(6)
	비상시 대비 및 대응 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	1/32
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

비상시 대비 및 대응

[표준 작성자 및 제, 개정 이력]

번호	날 짜	구분	주요 제, 개정 사유	작성	검토	승인
1	2022.01.26	제정	KOSHA-MS/ISO 45001 도입에 따른 신규 제정	남보현	김경문	최철준
2	2023.01.03	개정	ISO45001 인증기준 변경 및 인증심사 부적합 사항 개선에 따른 개정	류은아	강동현	임성민
3	2023.06.30	개정	조직변경 및 ISO45001 사후심사 결과 반영	박찬욱	강동현	김경문
4	2024.09.19	개정	5.2.9 문장수정 및 별지1호 비상연락망 수정	박찬욱	강동현 곽진우	박지용
5	2025.01.03	개정	당사 사정 변경 내용 변경	박찬욱	강동현 곽진우	박지용
6	2026.08.27	개정	최신 산업안전보건법 및 중대재해처벌법, ISO 45001 운영기준 반영	강동현	박찬욱	최형범

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-011(6)
	비상시 대비 및 대응 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	2/32
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

목 차

- 1 1 목적
- 2 2 적용범위
- 3 3 인용표준
- 4 중대재해 처벌 등에 관한 법률 및 같은 법 시행령
- 5 산업안전보건법 및 하위법령(비상조치계획, 위험성평가 관련 조항 포함)
- 6 KOSHA-MS: 2021.12.14 - 안전보건경영시스템 인증기준[기준 A형 : 상시근로자 50인 이상]
- 7 ISO 45001(2018년도 판): 안전보건경영시스템 - 요구사항 및 활용 가이드스
- 8 4 용어와 정의
- 9 5 책임과 권한
- 10 6 업무절차
- 11 7 기록 및 보관
- 12 8 부칙

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-011(6)
	비상시 대비 및 대응 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	3/32
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

1 1 목적

본 절차서는 (주)아성다이소(이하 "회사"라 한다.)에서 발생할 수 있는 비상사태에 대한 대비 및 대응 절차를 정하여 비상사태를 예방 또는 비상사태 발생 시 효율적으로 대처하여 인명 및 재산을 보호하며 피해를 최소화하는 것을 목적으로 한다.

2 2 적용범위

본 절차서는 비상상황 시 당사 및 고객에 영향을 주는 요인 전체에 대해 적용한다.

3 4 용어와 정의

3.1 "비상사태"라 함은 중대재해, 화재 · 폭발사고, 감전사고, 화학물질 누출 등으로 인해 발생한 극한 상황을 말한다.

3.2 "중대재해"라 함은 산업안전보건법 제2조 2항 및 중대재해 처벌 등에 관한 법률

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-011(6)
	비상시 대비 및 대응 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	4/32
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

제2조 1항에 규정한 재해를 말한다.

3.3 "화재 · 폭발사고"라 함은 인화성, 발화성, 폭발성 등의 물질이 점화원의 접촉으로 인해 불이 발생한 경우를 말한다.

3.4 "감전사고"라 함은 전기충전부에 신체의 전체 또는 일부가 접촉되어 발생하는 사고를 말한다.

3.5 "화학물질 누출"이라 함은 회사내 화학물질에 의해 누출되어 발생하는 재난을 말한다.

3.6 "적보"라 함은 틀림없이 확실한 통보나 보고를 말한다.

4 5 책임과 권한

4.1 안전보건관리책임자는 비상조치에 있어 중대한 문제의 결정, 승인, 조치하고 중대산업재해가 발생하거나 발생할 급박한 위험이 있는 경우의 작업 중지의 결정에 대한 책임이 있다.

4.2 안전보건팀장은 훈련계획의 수립 및 시행과 비상사태 발생 시 유관기관에 보고 및 협조하고, 본 절차에 따라 조치하는지를 반기 1회 이상 점검할 책임이 있다.

4.3 관리감독자는 자체 비상대비훈련 계획 수립 및 비상사태 발생 시 보고 체계에 의한 보고 및 대응할 책임이 있다.

4.4 전 조직구성원은 재해예방에 대한 모든 법률과 규칙을 준수하여야 하며, 이 절차와

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-011(6)
	비상시 대비 및 대응 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	5/32
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

화재예방 조직에서 조직구성원에게 부과된 의무를 성실히 수행할 책임이 있다.

4.5 여기에서 다루지 않는 세부적인 책임과 권한은 “AAD-HSHT-P-2022-017 조직의 역할, 책임 및 권한 절차서”를 따른다.

5 6 업무절차

5.1 비상사태의 파악

비상사태는 업무 현장에서의 화재 및 천재지변으로 인한 위험상황 이외 업무 현장에서의 위험성평가결과 및 공정의 사고 통계, 타사의 사례 등을 통하여 예상되는 안전사고에 대해 파악하여야 한다.

5.2 비상사태 대비훈련

5.2.1 비상사태가 발생 할 수 있는 작업 또는 설비에 해당하는 예상 상황에 대비하여 전사 비상조치계획을 수립하여야 한다.

5.2.2 비상조치계획을 수립할 때에는 다음과 같은 원칙을 준수하여야 한다.

- 조직구성원의 인명 및 재산 손실 예방에 최우선 목표를 둔다.
- 가능한 모든 비상사태를 포함시킨다.
- 조직의 업무 분장과 임무를 분명히 나타낸다.
- 주요 위험 설비에 대한 내부 비상조치 계획뿐만 아니라 외부 비상조치 계획을 포함시킨다.
- 비상조치 계획은 분명하고 명료하게 작성되어 모든 조직구성원이 숙지, 활용할 수 있어야 한다.

5.2.3 비상조치 계획에는 최소한 다음과 같은 사항이 포함되도록 한다.

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-011(6)
	비상시 대비 및 대응 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	6/32
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

- 비상시 대피절차와 비상대피로의 지정
- 대피 전에 주요 공정설비에 대한 안전조치를 취해야 할 대상과 절차
- 비상대피 후의 전 직원이 취해야 할 임무와 대책
- 피해자에 대한 구조, 응급조치 절차
- 중대 산업사고 발생 시의 내·외부의 연락 및 통신체계
- 비상사태 발생 시 통제조직 및 업무분장
- 사고발생 시 및 비상대피 시의 보호구의 착용 지침
- 비상사태 종료 후 응급복구 등 수습 절차
- 인근 회사 및 주민 등 이해관계자에 대한 홍보 계획
- 외부 비상조치 기관과의 연락수단 및 통신망 확보
- 전 조직구성원의 사전교육 및 훈련
- 작업중지, 근로자 대피, 위험요인 제거 등 대응조치
- 중대산업재해를 입은 사람에 대한 구호조치 및 추가 피해방지를 위한 조치

5.2.4 비상조치 계획 수립

- 비상사태 발생 시 대응절차는 비상조치 계획에 의한다.
- 비상조치 계획의 목적은 비상사태의 통제와 억제에 있으며 비상사태 발생 시 예방은 물론 비상사태의 확대 전파를 저지하고 이로 인한 인명피해를 최소화하는 데 있다.

5.2.5 비상사태의 발령

- 비상사태의 발생 신고

정상작업 중, 비상 또는 재난의 발생을 목격한 최초 목격자는 비상경보(전화, 육성, 발신기의 작동, 무전 등) 등을 통하여 주변 사람들에게 비상사태 발생을 알리고, 모든 수단을 동원하여 해당 관리감독자에게 다음 사항을 신고하여야 한다.

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-011(6)
	비상시 대비 및 대응 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	7/32
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

1) 비상사태 발생지역 (중요 건물 또는 설비명)

2) 비상사태의 종류와 상태

3) 신고자의 소속과 성명

- 비상사태가 발생하면 해당 관리감독자는 즉시 자체 비상조직을 가동하여 초기 피해 최소화 대책을 시도함과 동시에 안전보건팀에 통보하여야 한다.

- 비상사태 발생 신고를 보고받은 관리감독자는 전 현장에 비상사태 발생을 알리고 인원 동원이 필요한 경우 인원 동원을 요청한다.

5.2.6 비상조치

- 비상사태 발생 관리감독자는 비상조치 지휘자가 되어 비상사태 별 비상조치계획에 따라 비상조치 지휘를 한다.

- 비상조치 계획에 의해, 임무가 부여된 조직구성원은 자신의 임무를 충실히 수행하면서 비상조치를 실시하여야 한다.

- 비상조치 지휘자는 비상사태 현황을 조사하여 안전보건관리책임자에게 보고하여야 한다.

5.2.7 비상사태의 종결

- 비상사태에 대한 비상조치가 완료된 때에는 비상조치 지휘자의 종결 선언에 의하여 종결되며, 현장의 제반 기능은 정상체제로 운영된다.

- 비상사태가 종결되면 비상조치 지휘자는 안전보건관리책임자에게 종결 보고를 하여야 한다.

- 비상사태가 종결되면 모든 조직구성원의 복귀가 지시되고 비상조치 조직은 해체된다.

- 관리감독자는 본부별로 정상체제에서 인원과 장비의 이상 유무를 파악하여 안전보건팀 및 안전보건관리책임자에게 보고하여야 한다.

- 관리감독자는 비상시에 대한 내용을 이해 관계자가 요구할 경우, 공개하여야 하며 재발방지를 위해 원인 및 처리결과를 전 사원에게 교육하거나 또는 회보를 통해 알려야

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-011(6)
	비상시 대비 및 대응 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	8/32
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

한다.

5.2.8 사고 조사

- 비상사태 발생 관리감독자는 사고발생 원인을 조사하고, 안전보건팀과 협의한 후 안전보건관리책임자에게 사고발생 보고를 하여야 한다.
- 비상사태 발생 관리감독자는 비상시 활동상황을 비롯한 예방대책과 복구계획이 포함된 종합 보고서를 안전보건관리책임자에게 신속히 보고하여야 한다.
- 대외기관 보고(안전사고)

안전보건팀은 재해 발생 즉시 재해의 원인, 피해정도, 재해자 및 목격자의 인적 사항 등을 조사하여야 하며, 중대재해 발생 시는 지체 없이, 3일 이상 휴업을 요하는 재해발생 시는 1개월 이내에 관련법에 따라 산업재해조사표를 작성하여 관할 고용노동 지청에 제출 하여야 한다.

5.2.9 비상조치 훈련

- 안전보건팀장 및 관리감독자는 해당 부서에서 수립한 비상조치 계획을 교육 등을 통하여 조직구성원들이 숙지할 수 있도록 하여야 하며, 비상조치 계획을 토대로 년 2회 이상 훈련을 실시하여야 한다. 훈련의 유형은 도상훈련(시나리오 토의), 부분훈련, 종합훈련, 대피훈련, 초기소화 훈련, 심폐소생술·응급처치 실습 등 중에서 해당 사업장의 위험특성, 시설여건 및 근무형태에 적합한 유형을 선택하거나 병행하여 실시할 수 있다.
- 안전보건팀장 또는 관리감독자는 훈련실시 후 평가를 하고, 평가 후 문제점 발생 시 대책을 수립한 후 차기 년도에 비상조치 계획에 반영하여야 한다.
- 안전보건팀장 또는 관리감독자는 훈련 실시 후 훈련실시 결과를 작성하고 기록을 보존하여야 한다.

5.3 대피장소 지정

	절차서		문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-011(6)
	비상시 대비 및 대응 절차서		제, 개정일	2026.08.27
			폐 이 지	9/32
	인사총무본부		작 성 부 서	안전보건팀

안전보건팀장은 회사 실정에 맞게 대피장소를 적절한 장소에 지정, 운영하고 직원들에게 교육훈련을 통해 주지시켜야 한다.

5.4. 프로세스

INPUT	단위 프로세스	OUTPUT	활동	부서		관리기준 및 방법	비 고
				주관	협조		
위험성 평가 자연재해 발생 사례	비상사태 파악	비상사태 목록	1. 각 부서(팀)장은 업무활동 관련하여 위험성 요인을 발굴하여 평가를 실시한다. 2. 안전보건 주관부서장은 재해발생 사례를 중심으로 유형을 분석한다. 3. 자연적재난, 사회적재난에 대해서도 안전보건 관련성을 평가하여 위험성 평가에 반영한다.	안전보건 주관부서	각 부서(팀)	위험성평가, 리스크와 기회 절차서	-
비상사태 목록	비상사태 계획수립	비상사태 시나리오 비상사태 대응절차	1. 안전보건부서장은 각 부서에서 취합한 비상사태 목록을 중심으로 비상사태 계획을 수립한다. 2. 각 재해유형별 비상사태 시나리오를 작성하고 적절한 대응방안을 수립한다. 3. 적절한 비상 통제조직 편성 및 이해관계자에게 적시에 통보할 시스템을 수립한다.	안전보건 주관부서	각 부서(팀)	근로자 참여 및 협의 절차서	-
비상사태 시나리오 비상사태 대응절차	비상사태 타당성 검토	회의록	1. 안전보건부서장은 관련부서 와 함께 수립된 각 대응 시나리오에 대한 시뮬레이션을 실시하여 타당성을 검토한다. 2. 안전보건 부서장은 시물 레이션 결과를 토대로 관련 부서와 검토 및 보완하여 확정 한다.	안전보건 주관부서	각 부서(팀)		-
비상훈련 실시 계획 훈련평가 체크리스 트	비상사태 실시 및 평가	비상대응 훈련결과 표	1. 전 직원은 비상 유형별 대응시나리오별 행동요령 및 각자 부여된 임무를 숙지한다. 2. 안전보건부서장은 상황대처 훈련 실시결과에 대한 평가를 실시하여 기록을 유지한다. 3. 필요시, 실시결과를 공유하고 보완사항에 대한 대책을 시나리오 반영하고 각 부서(팀)에 교육을 실시한다.	안전보건 주관부서	각 부서(팀)	안전보건교 육 훈련 및 자격 절차서	-
비상대응 훈련결과	비상훈련	보고서	1. 안전보건부서장은 비상훈련 내용 및 보완사항을 각 부서(팀)	안전보건 주관부서	각 부서(팀)		-

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-011(6)
	비상시 대비 및 대응 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	10/32
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

표	결과 공지 및 통보 (이해 관계자)		장 및 해당되는 이해관계자에게 공지한다. 2. 비상사태 시나리오에 근거한 훈련결과를 정리하여 최고경영층에게 보고하고 조치에 따른다.				
비상사태 시나리오	지속적인 재해 예방활동		1. 안전보건 부서장 및 각 부서(팀)장은 재해예방활동을 지속적으로 실시하여 잠재적인 재해를 제거 활동을 일상생활화 한다. 2. 비상사태 시나리오는 년 1회 정기적인 검토를 실시하고 필요한 경우 개정 보완한다.	전부서		위험성평가 프로세스	-

6 7 기록 및 보관

양식번호	양식명	보존기간	관리부서
AAD-HSHT-F-2022-024	비상통제 조직도	5년	안전보건팀
AAD-HSHT-F-2022-025	비상통제조직별 업무분장	5년	안전보건팀
AAD-HSHT-F-2022-026	비상대응 시나리오	5년	안전보건팀
AAD-HSHT-F-2022-027	비상조치 계획서	5년	안전보건팀
AAD-HSHT-F-2022-028	비상사태 대응훈련 결과보고서	5년	안전보건팀
AAD-HSHT-F-2022-029	비상대비 대응훈련 평가표	5년	안전보건팀
AAD-HSHT-F-2022-039	비상대피도	5년	안전보건팀

2026년 하반기 법령 및 운영기준 반영

- 1) 비상사태 시나리오에는 중대산업재해, 화재·폭발, 화학물질 누출, 정전·설비사고, 자연재난, 폭염·한랭에 따른 건강장해 등 사업장 특성상 합리적으로 예상 가능한 상황을 포함한다.
- 2) 비상 시 인명구조와 추가피해 방지를 우선하여 작업중지·대피·응급조치·119 및 관계기관 신고·경영책임자 보고를 실시하고, 현장을 통제한다.
- 3) 비상훈련은 정기적으로 실시하고 실제 사고 또는 훈련 후 대응 적정성, 연락 체계, 대피 및 구호절차를 평가하여 개선한다.

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-011(6)
	비상시 대비 및 대응 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	11/32
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

7 8 부칙

이 절차서의 최초 시행은 2022년 01월 26일 이며, 개정본의 시행은 2025년 01월 03일로 한다

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-011(6)
	비상시 대비 및 대응 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	12/32
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

□ 제, 개정 이력

번호	구분	일자	제, 개정 사유	변경 내용
1	제정	22.01.26	KOSHA-MS/ISO 45001 도입에 따른 신규 제정	-
2	개정	23.01.03	ISO 45001 인증기준 변경 및 인증심사 부적합 사항 개선에 따른 개정	• 제, 개정 이력표 추가 • 별지 서식 번호 변경 및 추가 • 인용표준, 기록 및 보관,부칙 추가 • 안전보건관리책임자(대표이사) → 안전보건관리책임자 • 1항 회사 → (주)아성다이소(이하 "회사"라 한다) • 3.6항 적보 용어 정의 추가 • 4.2항, 5.2.9항, 5.3항 안전보건팀 → 안전보건팀장 • '본 절차에 따라 조치하는지 반기 1회 이상 점검' 추가 • 4.3항 각 본부·부서(팀)장 → 관리감독자 • 4.5항 추가 • 5.2.3항 '작업중지, 근로자 대피, 위험요인 제거 등 대응조치 ,중대산업재해를 입은 사람에 대한 구호조치 및 추가 피해방지를 위한 조치 ' 추가 • 5.2.8항 관리팀 → 안전보건팀
3	개정	23.06.30	ISO45001 인증기준 적용하여 업무 프로세스 도입	업무 프로세스 추가

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-011(6)
	비상시 대비 및 대응 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	13/32
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

4	개정	24.09.19	문장 수정 필요	• 5.2.9 비상조치 훈련 - 본사의 비상사태를 대비한 대피 및 화재 훈련 등의 최종 주치는 건물 관리주인 한월이며, 소방계획서에 수립된 절차를 준수하며, 소방훈련이 한월에서 주관하는 훈련에 적극 참여한다. → - 본사의 비상사태를 대비한 대피 및 화재 훈련 등의 최종 주치는 건물 관리주인 한월이며 소방계획서에 수립된 절차를 준수하고 한월에서 주관하는 비상대응훈련 및 소방훈련에 적극 참여한다. (한월에서 주관하지 못할 경우 본사 안전보건팀 주관으로 훈련을 진행한다.)
			조직 책임자 변경에 따른 비상연락망 수정	(별지 제1호 서식. AAD-HSHT-F-2022-024 비상통제 조직도 및 비상연락망) 1-2) 본사 직원 비상연락망 인사총무본부장 부장 김경문 010-4211-0207 → 인사총무본부장 이사 박지용 010-4013-0513 보건관리자 사원 류은아 → 보건관리자 주임 류은아 상품본부장 사장 김상훈 010-3326-6017 → 상품관리부문장 이사 주성호 010-2466-8561

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-011(6)
	비상시 대비 및 대응 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	14/32
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

5	개정	25.01.03	당사 사정 반영하여 내용 수정	○ 2 적용범위 본 절차는 회사 및 지역주민에게 영향을 주는 비상사태 발생 시 조직 및 인원 동원에 대하여 적용한다. → 2 적용범위 본 절차서는 비상상황 시 당사 및 고객에 영향을 주는 요인 전체에 대해 적용한다. ○ 5.1 비상사태의 파악 비상사태는 위험성 평가결과 및 공정의 사고 통계, 타사의 사례 등을 통하여 예상되는 비상사태를 파악하여야 한다. → 5.1 비상사태의 파악 비상사태는 업무 현장에서의 화재 및 천재지변으로 인한 위험상황 이외 업무 현장에서의 위험성평가결과 및 공정의 사고 통계, 타사의 사례 등을 통하여 예상되는 안전사고에 대해 파악하여야 한다. ○ (별지 제1호 서식. AAD-HSHT-F-2022-024 비상통제 조직도 및 비상연락망) 1-2) 본사 직원 비상연락망
---	----	----------	-------------------------	--


	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-011(6)
	비상시 대비 및 대응 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	15/32
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

6	개정	26.08.27	2026년 하반기 법령-운영기준 반영	산업안전보건법 2026 개정, 중대재해처벌법 이행기준 및 관련 절차 최신화
---	----	----------	----------------------	---

(별지 제1호 서식. AAD-HSHT-F-2022-024 비상통제 조직도 및 비상연락망)

비상통제 조직도

1-1) 사업장 비상통제 조직도 및 유관기관 비상연락망

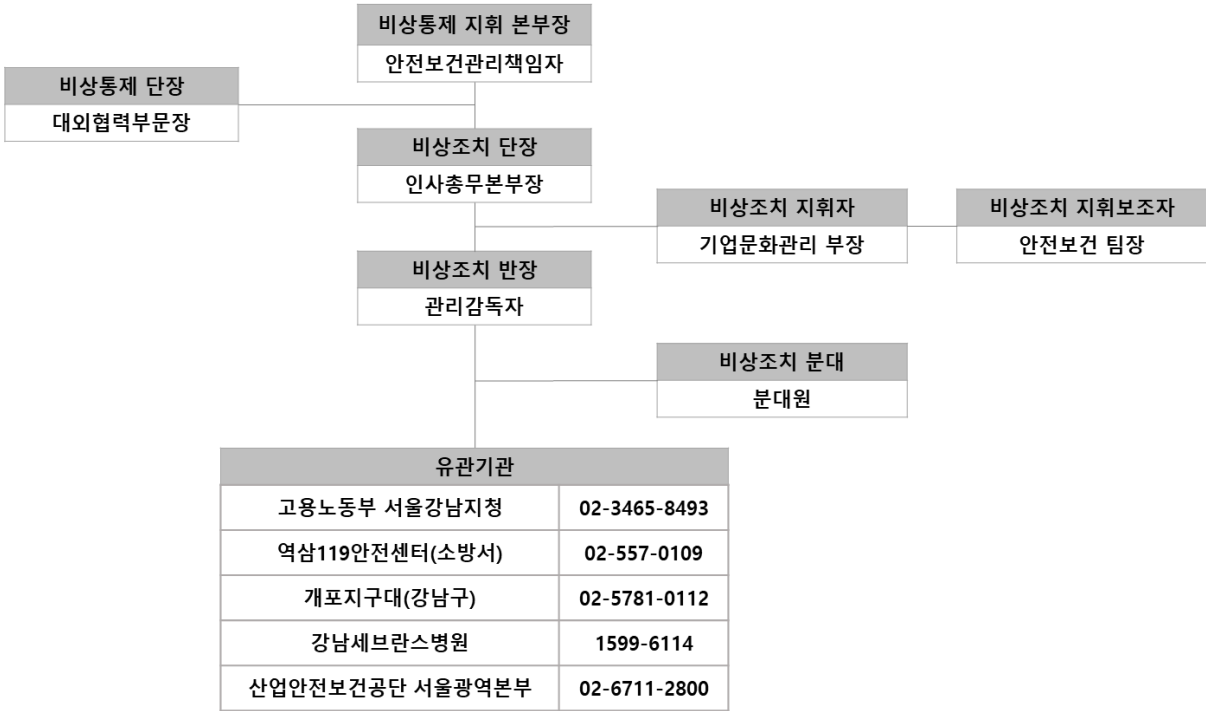

1-2) 사업장 직원 비상연락망

구 분	직 급	성 명	연 락 처	비 고
안전보건관리책임자	대표이사	김기호	010-2207-4500	비상통제지휘본부장
인사총무본부장	이사	박지용	010-4013-0513	비상조치 단장
기업문화관리부장	부장	곽진우	010-2535-3652	비상조치 지휘자
안전보건팀장	차장	강동현	010-2521-4122	비상조치 지휘보조
보건관리자	주임	류은아	010-3698-5413	의료분대 지원
대외협력부문장	부장	유명동	010-4522-0822	비상통제 단장

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-011(6)
	비상시 대비 및 대응 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	16/32
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

영업본부장	부사장	신호섭	010-9721-1179	소방분대 지휘
영업현장총괄장	전무	최병각	010-8737-7265	소방분대 지휘
상품부문장	이사	주성호	010-2466-8561	소방분대 지휘
물류/보안인프라부문장	전무	정웅식	010-5583-5057	경보분대 지휘
TQC본부장	부사장	정재익	010-5382-0063	소방분대 지휘
재경본부장	전무	박천식	010-7448-1972	의료분대 지휘

(별지 제2호 서식. AAD-HSHT-F-2022-025 비상통제 조직별 업무분장)

비상통제 조직별 업무분장

통제조직	업 무 분 장	비 고
비상통제 지휘 본부장	○ 비상사태 발생 현장 비상체제로 전환 ○ 비상사태 수습에 필요한 조치의 결정 ○ 보도 통제와 공식적 보도	안전보건관리 책임자
비상조치 단장	○ 비상통제 지휘 본부장으로부터 지시된 사항 실행 ○ 통제 본부 설치 ○ 사고원인 조사 ○ 비상동원 계획의 수립과 교육 ○ 비상사태의 영향파악과 대피상황 결정 ○ 소방서 도착 시 화점 및 인원 대피상황 통보 - 한월에서 주도하고 비상조치단장이 협조 ○ 소방 및 비상사태 시범 ○ 사내 비상사태 전파 및 비상상황의 파악과 보고 ○ 비상연락망 가동 및 비상조치 조직 인원 동원	인사총무 본부장
비상통제 단장	○ 대외 관련기관 지원요청 및 보고 ○ 언론 통제 및 임직원 통제 ○ 사고속보의 작성과 보고	대외협력 부문장
비상조치 지휘자	○ 비상통제 조직의 동원과 지휘 ○ 비상통제에 필요한 인원과 장비의 증원 요청 ○ 사고원인 조사 보조 및 보고서 작성 ○ 재발방지대책 수립 ○ 소속사원에게 비상사태 대응체계에 대한 교육 및 훈련	안전보건 팀장
소방분대	○ 자체 소방시설을 이용하여 진화 활동	영업/상품/ TQC본부

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-011(6)
	비상시 대비 및 대응 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	17/32
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

경보분대	○ 사원대피 유도 및 중요 물품 반출 및 이동관할소방대 유도 ○ 비상경계, 반출물건의 경비, 출입인원 통제 ○ 방화문 폐쇄, 가스, 위험물 등 소화 활동상의 장애물 제거외 화재 진압 후 복구	IT본부
의료분대	○ 질식, 중, 경상자의 구호 및 응급조치 ○ 질식 등 중, 경상자 후송조치	재경본부

(별지 제3호 서식. AAD-HSHT-F-2022-026 비상대응 시나리오)

1. 화재/폭발 비상대응 시나리오

상 황	행동요령	소요시간	활 동 내 용	담당자
비상사태 발령 (화재발생)	비상사태 전파	0.5분	화재 발견자는 큰소리로 “불이야” 라고 외친 후 경보기를 누르고 안전관리자 및 담당 팀장에게 신고한다.	최초 발견자
비상조치	초기 소화	2분	전기화재일 경우 분전반의 누전차단기를 내린다.	전기담당자
			설치된 소화전 및 소화기를 이용하여 초기 진화를 실시한다. 주위에 있는 인화성, 발화성, 폭발성 물질 등을 격리시키거나 제거한다.	최초발견자
	화재발생 신고	0.5분	긴급연락망에 의거하여 관련 부서 및 119 소방서에 신고하여 지원을 요청한다	해당 팀장
대피	인원대피	5분	근무자를 회사 주차장 앞으로 대피시킨 후 인원 파악을 하여 비상통제단장에게 보고한다.	비상통제반
자위소방대 출동	진화활동	5분	소화반은 소화기를 이용하여 화재 진압을 실시한다.	소방분대
소방서 출동	소방차 진입	0.5분	소방차 진입을 유도한다	비상통제반

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-011(6)
	비상시 대비 및 대응 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	18/32
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

인명구조 및 응급조치	인명구조 활동	5분	건물 내 잔류자에 대하여 구조활동을 실시한다.	의료분대
	부상자 응급조치	5분	부상자를 응급조치하고 인근 병원으로 후송한다.	
화재진압 및 복구활동	소화완료 및 복구	-	소화호스, 소방기구 장비정리 및 건물 내 응급복구 활동 실시한다.	복구분대

2. 안전사고 비상대응 시나리오

상 황	행동요령	소요시간	활 동 내 용	조 치 자
비상사태 (안전사고 발생)	안전사고발생 통보	0.5분	안전사고 발견자는 즉시 팀장에게 신고한다.	최초발견자
비상대응	응급조치	5분	부상자는 즉시 안전한 곳으로 이동시켜 응급 조치를 실시한다.	해당 관리감독자
	가동설비 및 작업중단	5분	2차 재해를 방지하기 위해 재해설비 가동 및 작업을 중단한다.	해당 관리감독자
병원 후송	후송	10분	재해현장에서 가장 신속히 병원으로 후송 할 수 있는 구급차량으로 인근 병원에 후송 한다.	해당 관리감독자
작업중지 및 대피	작업중지 및 인원 대피	0.5분	화재, 폭발 및 건물붕괴 등 중대사고가 발생 할 우려가 있는 경우에는 작업을 중지하고 가능한 빨리 사고 현장을 빠져나와 안전한 장소로 대피한다.	해당 관리감독자

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-011(6)
	비상시 대비 및 대응 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	19/32
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

재해조사 및 동종 재해 예방	재해조사 실시 및 보고	2시간	동종 재해를 예방하기 위해 사고조사를 실시하고 안전보건관리책임자에게 보고한다. * 대외기관 보고 - 중대재해 발생시: 지체없이 보고 - 3일 이상 휴업을 요하는 재해발생 시: 1개월 이내	안전관리자
	시정조치	완료시 까지	해당 관리감독자는 재해 발생 설비, 작업 등에 대해 즉시 시정조치를 실시한다.	해당 관리감독자
교육	교육실시		재해 건에 대하여 직원들에게 교육을 통해 주지시킨다.	안전관리자

3. 감전사고 비상대응 시나리오

상 황	행동요령	소요시간	활 동 내 용	조 치 자
비상사태 (감전사고 발생)	감전사고발생 통보	0.5분	감전사고 발견자는 즉시 팀장에게 신고한다.	최초발견자
비상대응	응급조치	5분	부상자는 즉시 안전한 곳으로 이동시켜 기도확보 유지 등 응급 조치를 실시한다.	해당 관리감독자
	가동설비 중단	5분	2차 재해를 방지하기 위해 재해설비 및 시설가동을 중단한다.	해당 관리감독자
병원 후송	후송	10분	재해현장에서 가장 신속히 병원으로 후송 할 수 있는 구급차량으로 병원으로 후송 한다.	해당 관리감독자

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-011(6)
	비상시 대비 및 대응 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	20/32
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀


작업중지 및 대피	작업중지 및 인원 대피	0.5분	중대사고가 발생 할 우려가 있는 경우에는 작업을 중지하고 가능한 빨리 사고 현장을 빠져나와 안전한 장소로 대피한다.	해당 관리감독자
재해조사 및 동종 재해 예방	재해조사 실시 및 보고	2시간	동종 재해를 예방하기 위해 사고조사를 실시 하고 안전보건관리 책임자에게 보고한다.	안전관리자
	시정조치	완료시 까지	해당 관리감독자는 재해 발생 설비, 작업 등에 대해 즉시 시정조치를 실시한다.	해당 관리감독자
교육	교육실시		재해 건에 대하여 근로자에게 교육을 통해 주지시킨다.	안전관리자

(별표 제4호 서식. AAD-HSHT-F-2022-039 비상대피도)

1. 사업장

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-011(6)
	비상시 대비 및 대응 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	21/32
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

피 난 안 내 도 Emergency Evacuation Map B1

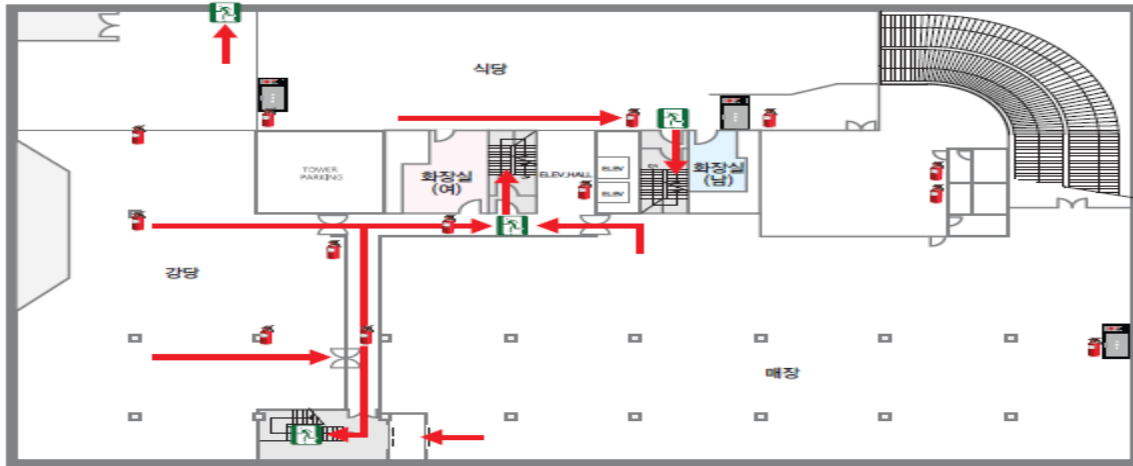

● 현위치 → 피난동선 출 비상구 소화기 소화전

화재시 대피방법

1. '불이야' 라고 크게 외치고 화재 경보 비상벨을 누른다.
(SOUND THE ALARM AND PUSH THE EMERGENCY BUTTON)
2. 119에 신고한다.
(REPORT THE FIRE - DIAL 119)
3. 가능하면 소화기를 이용하여 불을 끄려 시도한다.
(ATTEMPT TO EXTINGUISH THE FIRE WITH A FIRE EXTINGUISHER)
4. 피난 안내도에 있는 피난 동선에 따라 신속히 대피한다.
(EVACUATE IMMEDIATELY)

소화기 사용방법

1. 소화기를 바닥에 내려두고 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
(PULL THE PIN)
2. 한손은 손잡이, 다른 한손은 호스 끝을 잡고 불을 향한다.
(AIM AT THE BASE OF FIRE)
3. 손잡이를 힘껏 누른다.
(SQUEEZE THE LEVER)
4. 빗자루로 쓸듯이 방사한다.
(SWEEP FROM SIDE TO SIDE)

옥내소화전 사용방법

1. 소화전 함을 열고 관창(노즐)을 잡고 적재된 호스를 함 밖으로 꺼낸다.
2. 소화전 밸브를 왼쪽으로 돌려서 개방한다.
3. 두손으로 관창(노즐)을 잡고 불이 난 곳까지 호스를 전개하여 물을 끈다.
4. 화재진화를 마치면 소화전 밸브를 잠근다.

방재실 : 02-405-9498
 로 비 : 02-405-0794

화재 · 구조 · 구급 각종 재난 신고는 국번없이

긴급구조
119

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-011(6)
	비상시 대비 및 대응 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	22/32
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

피 난 안 내 도 Emergency Evacuation Map 1F



화재시 대피방법

1. '불이야' 라고 크게 외치고 화재 경보 비상벨을 누른다.
(SOUND THE ALARM AND PUSH THE EMERGENCY BUTTON)
2. 119에 신고한다.
(REPORT THE FIRE - DIAL 119)
3. 가능하면 소화기를 이용하여 불을 끄려 시도한다.
(ATTEMPT TO EXTINGUISH THE FIRE WITH A FIRE EXTINGUISHER)
4. 피난 안내도에 있는 피난 동선에 따라 신속히 대피한다.
(EVACUATE IMMEDIATELY)

소화기 사용방법

1. 소화기를 바닥에 내려두고 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
(PULL THE PIN)
2. 한손은 손잡이, 다른 한손은 호스 끝을 잡고 불을 향한다.
(AIM AT THE BASE OF FIRE)
3. 손잡이를 힘껏 누른다.
(SQUEEZE THE LEVER)
4. 빗자루로 쓸듯이 방사한다.
(SWEEP FROM SIDE TO SIDE)

옥내소화전 사용방법

1. 소화전 함을 열고 관창(노즐)을 잡고 적재된 호스를 함 밖으로 꺼낸다.
2. 소화전 밸브를 왼쪽으로 돌려서 개방한다.
3. 두손으로 관창(노즐)을 잡고 불이 난 곳까지 호스를 전개하여 불을 끈다.
4. 화재진화를 마치면 소화전 밸브를 잠근다.


방재실 : 02-405-9498
로 비 : 02-405-0794

화재 · 구조 · 구급 각종 재난 신고는 국번없이

긴급구조 119

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-011(6)
	비상시 대비 및 대응 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	23/32
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

피 난 안 내 도 Emergency Evacuation Map 2F

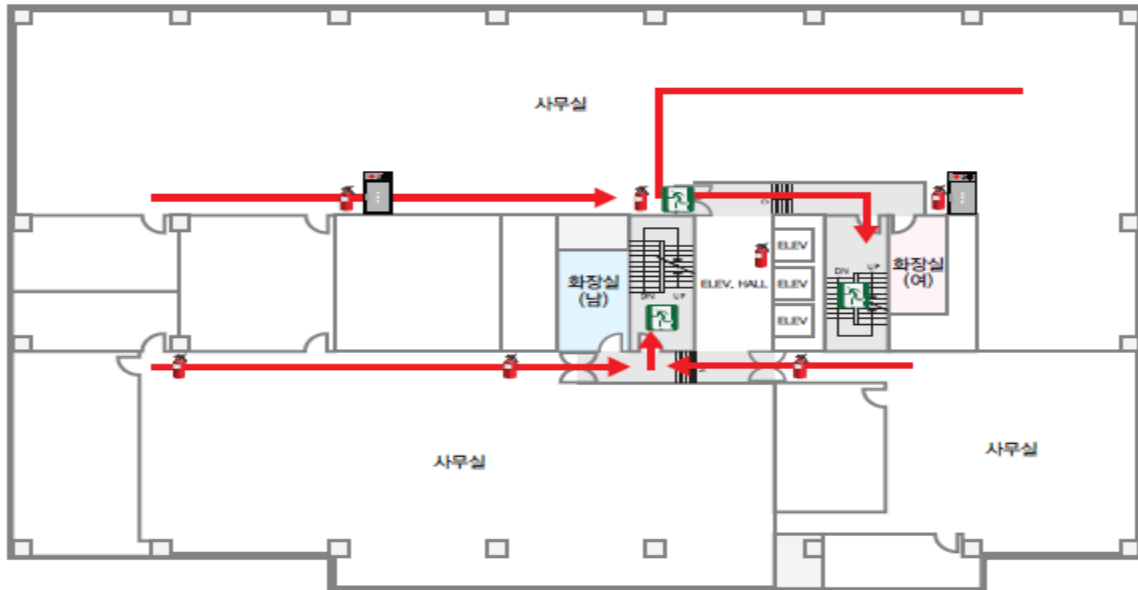

● 현위치 → 피난동선 출 비상구 소화기 소화전

화재시 대피방법

1. '불이야' 라고 크게 외치고 화재 경보 비상벨을 누른다.
(SOUND THE ALARM AND PUSH THE EMERGENCY BUTTON)
2. 119에 신고한다.
(REPORT THE FIRE - DIAL 119)
3. 가능하면 소화기를 이용하여 불을 끄려 시도한다.
(ATTEMPT TO EXTINGUISH THE FIRE WITH A FIRE EXTINGUISHER)
4. 피난 안내도에 있는 피난 동선에 따라 신속히 대피한다.
(EVACUATE IMMEDIATELY)

소화기 사용방법

1. 소화기를 바닥에 내려두고 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
(PULL THE PIN)
2. 한손은 손잡이, 다른 한손은 호스 끝을 잡고 불을 향한다.
(AIM AT THE BASE OF FIRE)
3. 손잡이를 힘껏 누른다.
(SQUEEZE THE LEVER)
4. 빗자루로 쓸듯이 방사한다.
(SWEEP FROM SIDE TO SIDE)

옥내소화전 사용방법

1. 소화전 함을 열고 관창(노즐)을 잡고 적재된 호스를 함 밖으로 꺼낸다.
2. 소화전 밸브를 왼쪽으로 돌려서 개방한다.
3. 두손으로 관창(노즐)을 잡고 불이 난 곳까지 호스를 전개하여 불을 끈다.
4. 화재진화를 마치면 소화전 밸브를 잠근다.

방재실 : 02-405-9498
 로 비 : 02-405-0794


화재 · 구조 · 구급 각종 재난 신고는 국번없이

긴급구조
119

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-011(6)
	비상시 대비 및 대응 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	24/32
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

피 난 안 내 도 Emergency Evacuation Map

3F

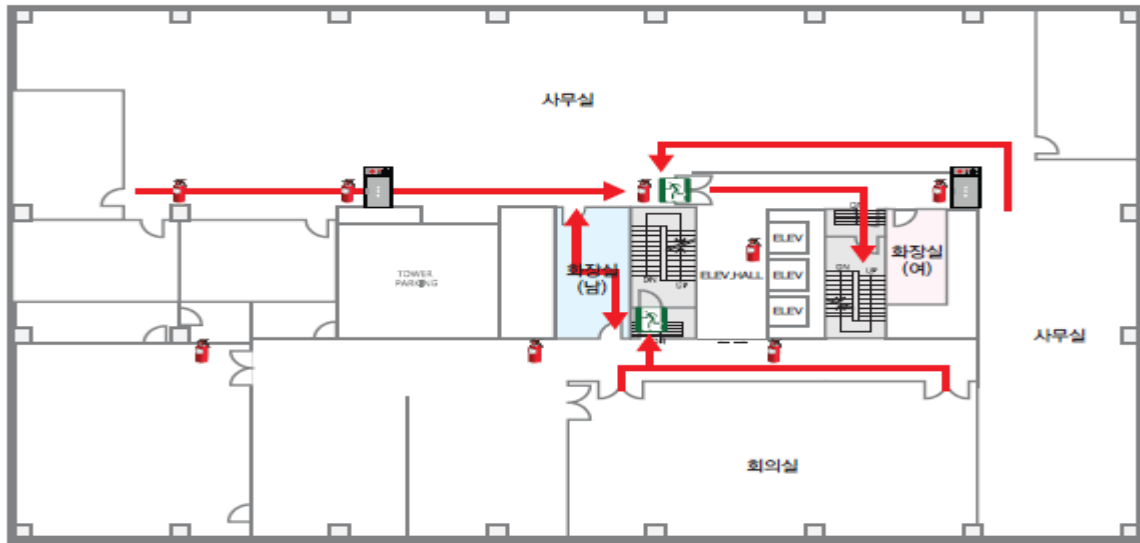

● 현위치 → 피난동선 □ 비상구 소화기 소화전

화재시 대피방법

1. '불이야' 라고 크게 외치고 화재 경보 비상벨을 누른다.
(SOUND THE ALARM AND PUSH THE EMERGENCY BUTTON)
2. 119에 신고한다.
(REPORT THE FIRE - DIAL 119)
3. 가능하면 소화기를 이용하여 불을 끄려 시도한다.
(ATTEMPT TO EXTINGUISH THE FIRE WITH A FIRE EXTINGUISHER)
4. 피난 안내도에 있는 피난 동선에 따라 신속히 대피한다.
(EVACUATE IMMEDIATELY)

소화기 사용방법

1. 소화기를 바닥에 내려두고 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
(PULL THE PIN)
2. 한손은 손잡이, 다른 한손은 호스 끝을 잡고 불을 향한다.
(AIM AT THE BASE OF FIRE)
3. 손잡이를 힘껏 누른다.
(SQUEEZE THE LEVER)
4. 빗자루로 쓸듯이 방사한다.
(SWEEP FROM SIDE TO SIDE)

옥내소화전 사용방법

1. 소화전 함을 열고 관창(노즐)을 잡고 적재된 호스를 함 밖으로 꺼낸다.
2. 소화전 밸브를 왼쪽으로 돌려서 개방한다.
3. 두손으로 관창(노즐)을 잡고 불이 난 곳까지 호스를 전개하여 불을 끈다.
4. 화재진화를 마치면 소화전 밸브를 잠근다.

방재실 : 02-405-9498
로 비 : 02-405-0794


화재 · 구조 · 구급 각종 재난 신고는 국번없이

긴급구조 119

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-011(6)
	비상시 대비 및 대응 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	25/32
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

피 난 안 내 도 Emergency Evacuation Map

4F

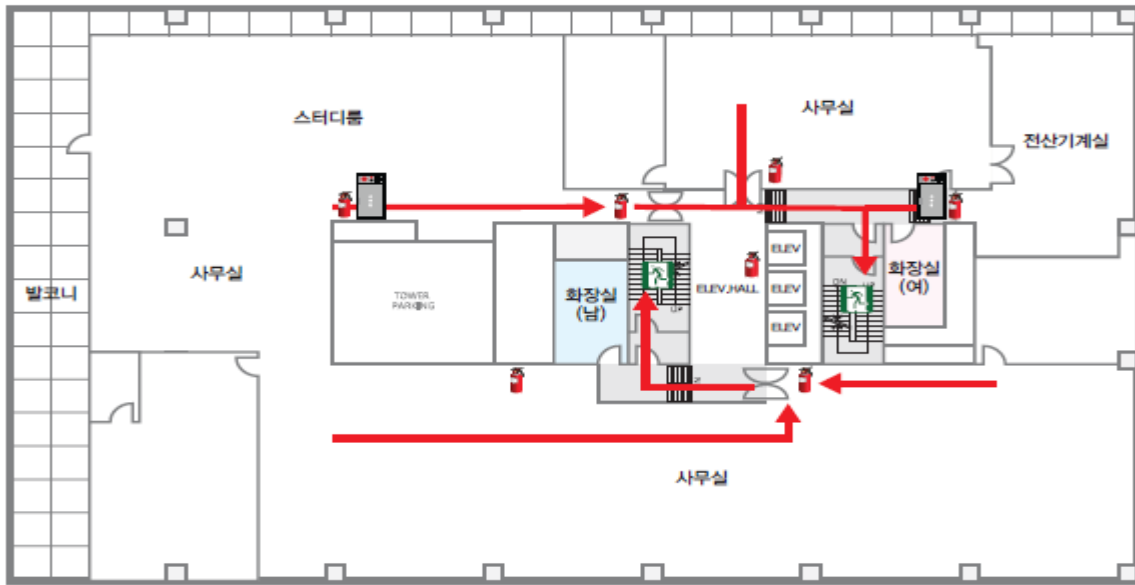

● 현위치 → 피난동선 □ 비상구 소화기 소화전

화재시 대피방법

1. '불이야' 라고 크게 외치고 화재 경보 비상벨을 누른다.
(SOUND THE ALARM AND PUSH THE EMERGENCY BUTTON)
2. 119에 신고한다.
(REPORT THE FIRE - DIAL 119)
3. 가능하면 소화기를 이용하여 불을 끄려 시도한다.
(ATTEMPT TO EXTINGUISH THE FIRE WITH A FIRE EXTINGUISHER)
4. 피난 안내도에 있는 피난 동선에 따라 신속히 대피한다.
(EVACUATE IMMEDIATELY)

소화기 사용방법

1. 소화기를 바닥에 내려두고 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
(PULL THE PIN)
2. 한손은 손잡이, 다른 한손은 호스 끝을 잡고 불을 향한다.
(AIM AT THE BASE OF FIRE)
3. 손잡이를 힘껏 누른다.
(SQUEEZE THE LEVER)
4. 빗자루로 쓸듯이 방사한다.
(SWEEP FROM SIDE TO SIDE)

옥내소화전 사용방법

1. 소화전 함을 열고 관창(노즐)을 잡고 적재된 호스를 함 밖으로 꺼낸다.
2. 소화전 밸브를 왼쪽으로 돌려서 개방한다.
3. 두손으로 관창(노즐)을 잡고 불이 난 곳까지 호스를 전개하여 불을 끈다.
4. 화재진화를 마치면 소화전 밸브를 잠근다.

방재실 : 02-405-9498
로 비 : 02-405-0794

화재 · 구조 · 구급 각종 재난 신고는 국번없이


긴급구조 119

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-011(6)
	비상시 대비 및 대응 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	26/32
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

피 난 안 내 도

Emergency Evacuation Map

5F

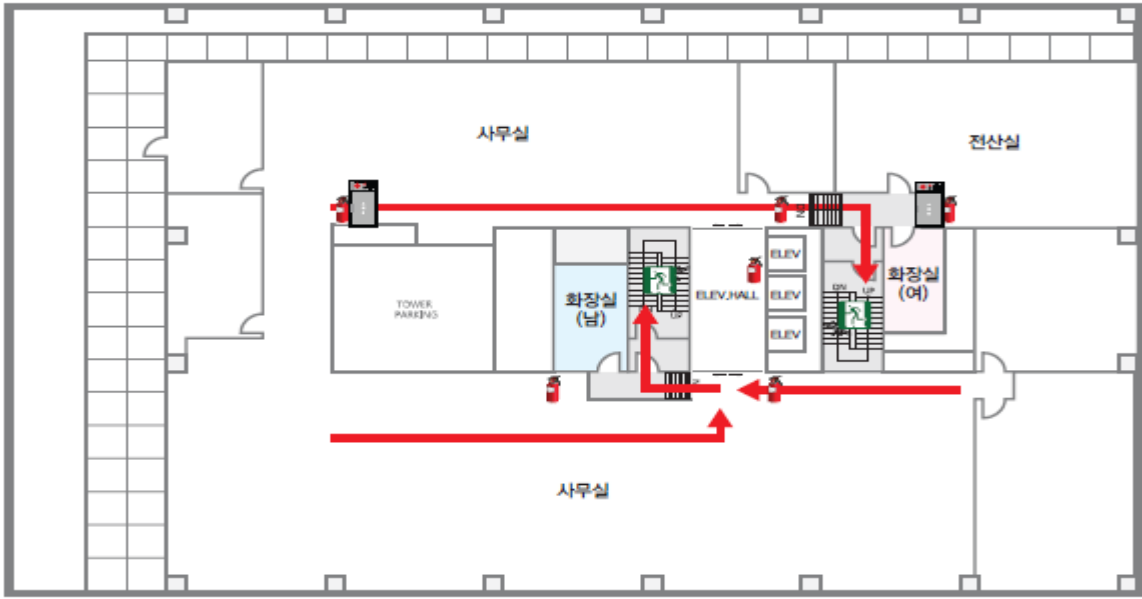

● 현위치

→ 피난동선

🚪 비상구

🔥 소화기

📞 소화전

화재시 대피방법

1. '불이야' 라고 크게 외치고 화재 경보 비상벨을 누른다.
(SOUND THE ALARM AND PUSH THE EMERGENCY BUTTON)
2. 119에 신고한다.
(REPORT THE FIRE - DIAL 119)
3. 가능하면 소화기를 이용하여 불을 끄려 시도한다.
(ATTEMPT TO EXTINGUISH THE FIRE WITH A FIRE EXTINGUISHER)
4. 피난 안내도에 있는 피난 동선에 따라 신속히 대피한다.
(EVACUATE IMMEDIATELY)

소화기 사용방법

1. 소화기를 바닥에 내려두고 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
(PULL THE PIN)
2. 한손은 손잡이, 다른 한손은 호스 끝을 잡고 불을 향한다.
(AIM AT THE BASE OF FIRE)
3. 손잡이를 힘껏 누른다.
(SQUEEZE THE LEVER)
4. 빗자루로 쓸듯이 방사한다.
(SWEEP FROM SIDE TO SIDE)

옥내소화전 사용방법

1. 소화전 침을 열고 관창(노즐)을 잡고 적재된 호스를 함 밖으로 꺼낸다.
2. 소화전 밸브를 왼쪽으로 돌려서 개방한다.
3. 두손으로 관창(노즐)을 잡고 불이 난 곳까지 호스를 전개하여 불을 끈다.
4. 화재진화를 마치면 소화전 밸브를 잠근다.

방재실 : 02-405-9498


로 비 : 02-405-0794

화재 · 구조 · 구급 각종 재난 신고는 국번없이



	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-011(6)
	비상시 대비 및 대응 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	27/32
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

피 난 안 내 도 Emergency Evacuation Map 6F

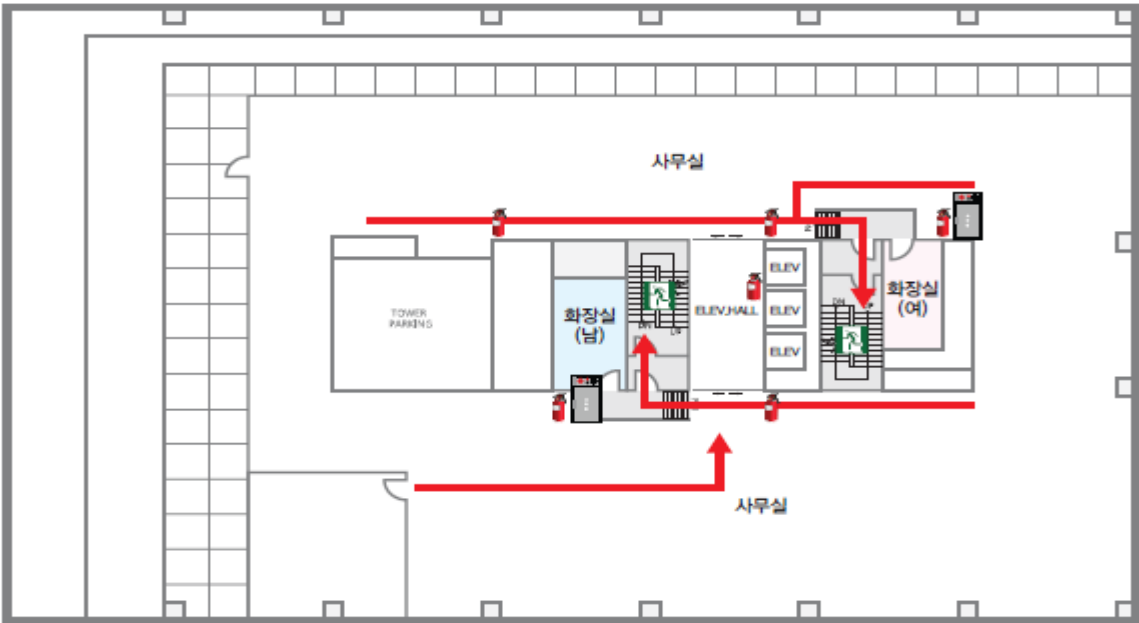

● 현위치 → 피난동선  비상구  소화기  소화전

화재시 대피방법

1. '불이야' 라고 크게 외치고 화재 경보 비상벨을 누른다.
(SOUND THE ALARM AND PUSH THE EMERGENCY BUTTON)
2. 119에 신고한다.
(REPORT THE FIRE - DIAL 119)
3. 가능하면 소화기를 이용하여 불을 끄려 시도한다.
(ATTEMPT TO EXTINGUISH THE FIRE WITH A FIRE EXTINGUISHER)
4. 피난 안내도에 있는 피난 동선에 따라 신속히 대피한다.
(EVACUATE IMMEDIATELY)

소화기 사용방법

1. 소화기를 바닥에 내려두고 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
(PULL THE PIN)
2. 한손은 손잡이, 다른 한손은 호스 끝을 잡고 불을 향한다.
(AIM AT THE BASE OF FIRE)
3. 손잡이를 힘껏 누른다.
(SQUEEZE THE LEVER)
4. 빗자루로 쓸듯이 방사한다.
(SWEEP FROM SIDE TO SIDE)

옥내소화전 사용방법

1. 소화전 함을 열고 관창(노즐)을 잡고 적재된 호스를 함 밖으로 꺼낸다.
2. 소화전 밸브를 왼쪽으로 돌려서 개방한다.
3. 두손으로 관창(노즐)을 잡고 불이 난 곳까지 호스를 전개하여 불을 끈다.
4. 화재진화를 마치면 소화전 밸브를 잠근다.

방재실 : 02-405-9498
 로 비 : 02-405-0794

화재 · 구조 · 구급 각종 재난 신고는 국번없이


긴급구조


	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-011(6)
	비상시 대비 및 대응 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	28/32
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

피난안내도

Emergency Evacuation Map

7F

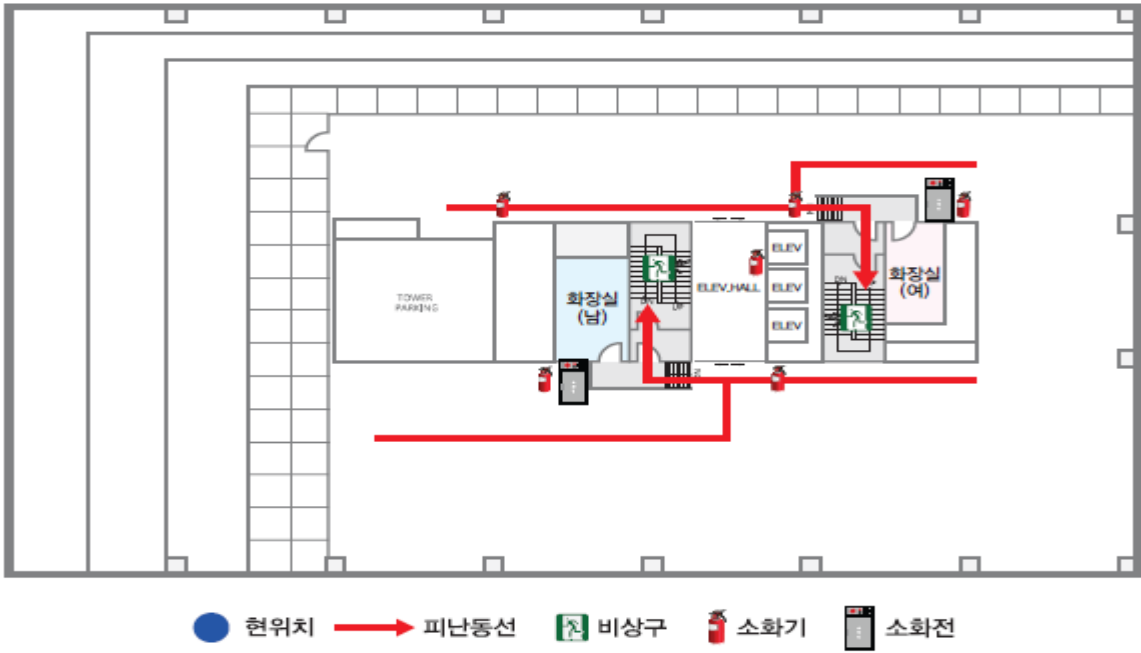

화재시 대피방법

1. '불이야' 라고 크게 외치고 화재 경보 비상벨을 누른다.
(SOUND THE ALARM AND PUSH THE EMERGENCY BUTTON)
2. 119에 신고한다.
(REPORT THE FIRE - DIAL 119)
3. 가능하면 소화기를 이용하여 불을 끄려 시도한다.
(ATTEMPT TO EXTINGUISH THE FIRE WITH A FIRE EXTINGUISHER)
4. 피난 안내도에 있는 피난 동선에 따라 신속히 대피한다.
(EVACUATE IMMEDIATELY)

소화기 사용방법

1. 소화기를 바닥에 내려두고 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
(PULL THE PIN)
2. 한손은 손잡이, 다른 한손은 호스 끝을 잡고 불을 향한다.
(AIM AT THE BASE OF FIRE)
3. 손잡이를 힘껏 누른다.
(SQUEEZE THE LEVER)
4. 빗자루로 쓸듯이 방사한다.
(SWEEP FROM SIDE TO SIDE)

옥내소화전 사용방법

1. 소화전 함을 열고 관창(노즐)을 잡고 적재된 호스를 함 밖으로 꺼낸다.
2. 소화전 밸브를 왼쪽으로 돌려서 개방한다.
3. 두손으로 관창(노즐)을 잡고 불이 난 곳까지 호스를 전개하여 불을 끈다.
4. 화재진화를 마치면 소화전 밸브를 잠근다.

방재실 : 02-405-9498
로 비 : 02-405-0794

화재 · 구조 · 구급 각종 재난 신고는 국번없이

긴급구조 119

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-011(6)
	비상시 대비 및 대응 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	29/32
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

(별표 제5호 서식. AAD-HSHT-F-2022-027 비상조치계획서)

비 상 조 치 계 획		결	작 성	검 토	승 인
		재			
작 성 부 서					
비상사태유형	☐ 화재 및 폭발 ☐ 안전사고 ☐ 감전사고 ☐ 기 타	장 소			
발 생 원 인					
예 상 피 해					

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-011(6)
	비상시 대비 및 대응 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	30/32
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

1. 비상사태 시 대응요령

2. 000비상대응 시나리오

3. 방재장비 및 위치

방재 장비명	위 치	수 량
소화기		
00		

4. 비상대책 조직별 업무 분장

5. 비상통제 조직도 및 비상연락망

6. 비상대피도

(별지 제6호 서식. AAD-HSHT-F-2022-028 비상사태 대응훈련 결과 보고서)

비상사태 대응훈련 결과 보고서		결	작 성	검 토	승 인
		재			
비상사태 명					
훈련일시	...:~:(시간)				

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-011(6)
	비상시 대비 및 대응 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	31/32
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

훈련장소			훈련실시부서	
훈련구분	☐ 자체훈련 ☐ 합동훈련	훈련참가자	대상인원 : 명 참가인원 : 명	
훈련내용 (간략하게 기재)				
훈련성과 및 강평	※훈련성과			
	※ 강평 1. 잘한점 : 2. 부진한 점 :			
문제점 및 개선대책	문제점		개선대책	
시나리오 개정내용				
첨부	1. 참가자 명단 2. 훈련 실시 사진			

(별지 제7호 서식. AAD-HSHT-F-2022-029 비상대비 대응훈련 평가표)

비상대비 · 대응훈련 평가표				
NO	평가내용	배점	득점	비 고
1	훈련계획서 적정성	10		

	절차서	문 서 번 호	AAD-HSHT-P-2022-011(6)
	비상시 대비 및 대응 절차서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	32/32
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

2	사고발생 전파 및 계층별보고, 관계기관, 주 관부서연락 상태	5		
3	비상사태 발령 및 대피상태	5		
4	초기진화를 위한 소화기, 소화전 사용 상태	15		
5	재해자 인명구조 방법 적정 상태	10		
6	재해자 응급처치 및 병원 후송 상태	15		
7	지휘 통제부의 활동(상황별 책임과 역할 등)	5		
8	소방서 합동 진화훈련 상태	15		
9	복구, 지원활동(전기, 통신시설 및 현장 정리 정돈 등)	10		
10	훈련 참여 상태	5		
11	훈련 참여율	5		
판정	■ 50점 이하 : 재훈련 ■ 51점 ~ 60점 : 이론교육 실시(보고서 제출) ■ 61점 ~ 80점 : 합격 (문제점 보완 제출) ■ 81점 ~ 100점 : 합격(미비사항 자체보완) ※ 해당사항이 없을 경우 N/A로 표시하고 총점 산정 (산출방식 : 득점/총점 * 100)	100		