

ЗАКАЗЧИК: СНТ «Спутник – 2»  
объект: садоводческое товарищество  
адрес объекта: пос. Рахья  
г. Всеволожск 01.01.08 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к договору на техническое  
обслуживание электроустановок № 21  
от 01 января 2008 г.


Ввод – 10 кВ  
Заявленная мощность - 250,0 кВА  
Максимальная мощность - кВА  
Присоединенная мощность - 250 кВА  
Потребитель – 2 категории  
Наличие автоматической защиты: Тип ВА I<sub>н</sub> 400 А

### А К Т

разграничения балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию  
электроустановок между МУ «ВЛЭС» и СНТ «Спутник – 2».

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Муниципального предприятия «Всеволожское предприятие электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Егорова В.К. и представитель Садоводческого некоммерческого товарищества «Спутник-2», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Юнгова Н.В., составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Электроснабжение объекта Заказчика, осуществляется от ТП- 12 ф. № 16 ПС-325 согласно следующей схеме:

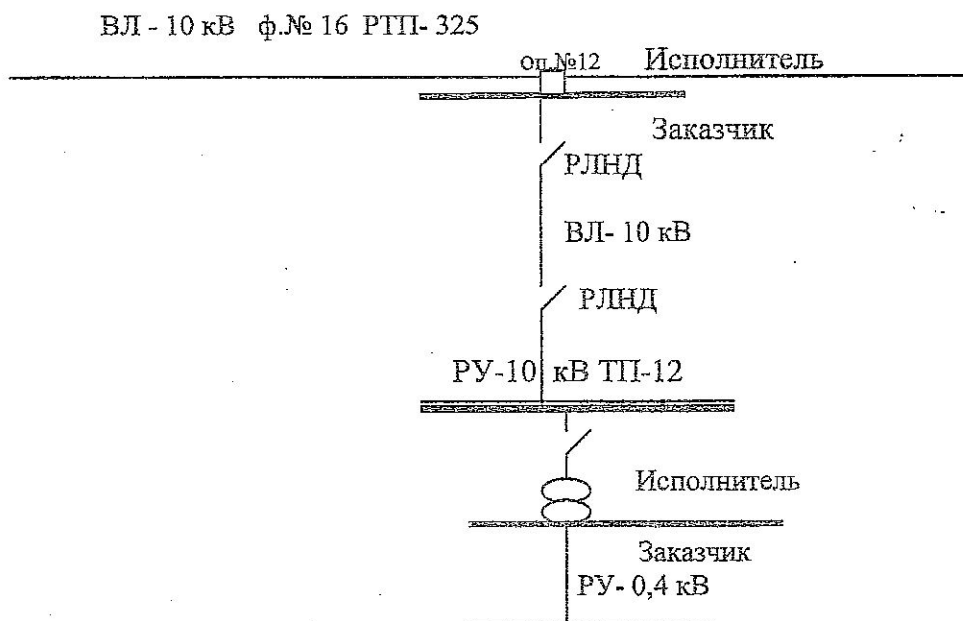


2. Граница балансовой принадлежности между Заказчиком и Исполнителем устанавливается: на линейной опоре № 12 ВЛ -10 кВ ф.№ 16 РТП-325 на зажимах присоединения ответвительной ВЛ -10 кВ ТП- 12 , которая указана на схеме сплошной красной линией.
3. Граница эксплуатационной ответственности на время действия договора № 21 на техническое обслуживание электроустановок устанавливается: в ТП- 12 на шпильках 0,4 кВ трансформатора, которая указана на схеме сплошной синей линией. При расторжении договора на техническое обслуживание электроустановок

граница эксплуатационной ответственности между Заказчиком и Исполнителем совпадает с границей балансовой принадлежности.

4. На балансе Исполнителя находится: ВЛ - 10 кВ ф.№ 16 РТП- 325.
5. В эксплуатации Исполнителя находится: ВЛ - 10 кВ ф.№ 16 РТП- 325, ответвительная ВЛ- 10 кВ от линейной опоры № 12 ВЛ - 10 кВ ф.№ 16 РТП- 325 до ТП- 12, 2 РЛНД, РУ-10 кВ ТП-12, трансформатор в ТП- 12 .
6. На балансе Заказчика находятся: ответвительная ВЛ- 10 кВ от линейной опоры № 12 ВЛ - 10 кВ ф.№ 16 РТП- 325 до ТП- 12, 2 РЛНД, ТП-12, сети 0,4 кВ от ТП- 12 и электрооборудование Заказчика.
7. В эксплуатации Заказчика находятся: РУ-0,4 кВ в ТП- 12 , сети 0,4 кВ от ТП- 12 и электрооборудование Заказчика.
8. Ответственность за состояние контактного присоединения на границе эксплуатационной ответственности несет Исполнитель.
9. По трассе ЛЭП принадлежащей «Электросетевому предприятию», в пределах их охранной зоны, «Потребитель» не имеет права производить работы без письменного согласия «Электросетевого предприятия» (Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).
10. Исполнитель и Заказчик обязуются эксплуатировать находящиеся в их ведении оборудование в соответствии с действующими нормативными документами и правилами.
11. За повреждение собственных электроустановок ответственность несет Заказчик.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

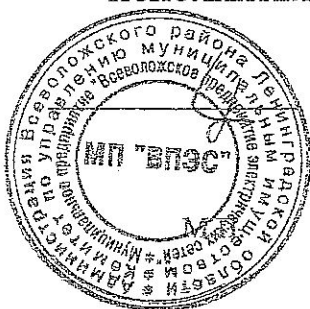

В.К. Егоров

ЗАКАЗЧИК

Н.В. Юнгов

М.П.

Согласовано:

Главный инженер  
МП «ВПЭС»

Начальник ПТО

Н.М. Тихвинская

А.М. Липчак

исп. Поплавский Н.А.

☎ 25-182