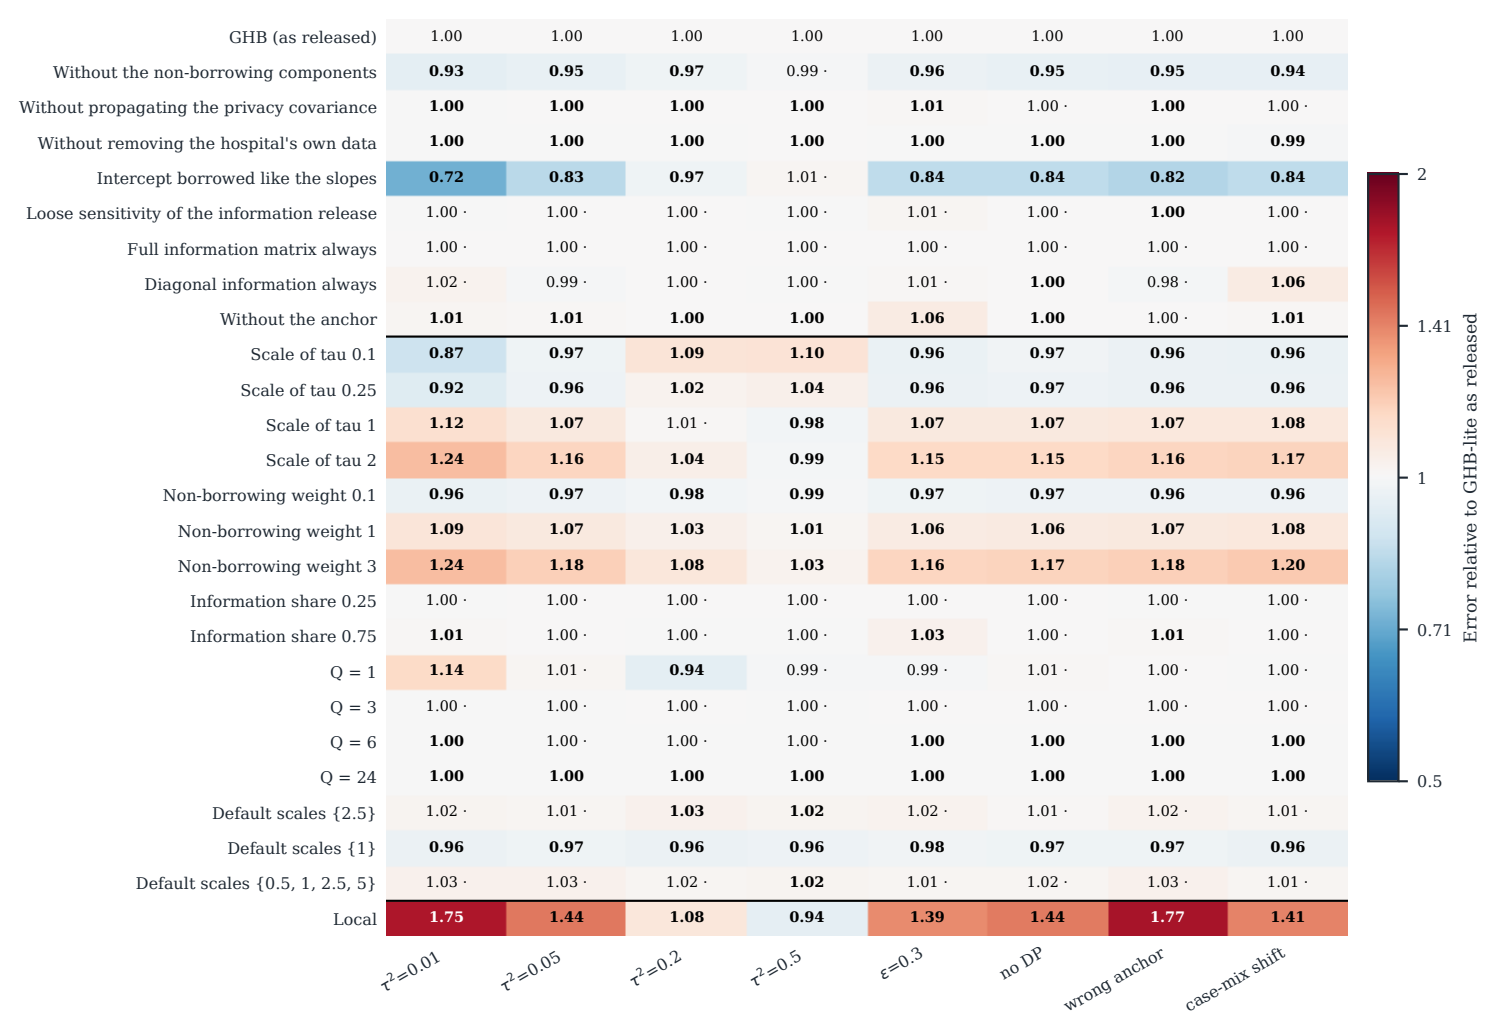
GHB (as released) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Without the non-borrowing components 0.93 0.95 0.97 0.99 · 0.96 0.95 0.95 0.94
Without propagating the privacy covariance 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01 1.00 · 1.00 1.00 ·
Without removing the hospital's own data 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99
Intercept borrowed like the slopes 0.72 0.83 0.97 1.01 · 0.84 0.84 0.82 0.84
Loose sensitivity of the information release 1.00 · 1.00 · 1.00 · 1.00 · 1.01 · 1.00 · 1.00 1.00 ·
Full information matrix always 1.00 · 1.00 · 1.00 · 1.00 · 1.00 · 1.00 · 1.00 · 1.00 ·
Diagonal information always 1.02 · 0.99 · 1.00 · 1.00 · 1.01 · 1.00 0.98 · 1.06
Without the anchor 1.01 1.01 1.00 1.00 1.06 1.00 1.00 · 1.01
Scale of tau 0.1 0.87 0.97 1.09 1.10 0.96 0.97 0.96 0.96
Scale of tau 0.25 0.92 0.96 1.02 1.04 0.96 0.97 0.96 0.96
Scale of tau 1 1.12 1.07 1.01 · 0.98 1.07 1.07 1.07 1.08
Scale of tau 2 1.24 1.16 1.04 0.99 1.15 1.15 1.16 1.17
Non-borrowing weight 0.1 0.96 0.97 0.98 0.99 0.97 0.97 0.96 0.96
Non-borrowing weight 1 1.09 1.07 1.03 1.01 1.06 1.06 1.07 1.08
Non-borrowing weight 3 1.24 1.18 1.08 1.03 1.16 1.17 1.18 1.20
Information share 0.25 1.00 · 1.00 · 1.00 · 1.00 · 1.00 · 1.00 · 1.00 · 1.00 ·
Information share 0.75 1.01 1.00 · 1.00 · 1.00 · 1.03 1.00 · 1.01 1.00 ·
Q = 1 1.14 1.01 · 0.94 0.99 · 0.99 · 1.01 · 1.00 · 1.00 ·
Q = 3 1.00 · 1.00 · 1.00 · 1.00 · 1.00 · 1.00 · 1.00 · 1.00 ·
Q = 6 1.00 1.00 · 1.00 · 1.00 · 1.00 1.00 1.00 1.00
Q = 24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Default scales {2.5} 1.02 · 1.01 · 1.03 1.02 1.02 · 1.01 · 1.02 · 1.01 ·
Default scales {1} 0.96 0.97 0.96 0.96 0.98 0.97 0.97 0.96
Default scales {0.5, 1, 2.5, 5} 1.03 · 1.03 · 1.02 · 1.02 1.01 · 1.02 · 1.03 · 1.01 ·
Local 1.75 1.44 1.08 0.94 1.39 1.44 1.77 1.41
τ^2=0.01
τ^2=0.05
τ^2=0.2
τ^2=0.5
ε=0.3
no DP
wrong anchor
case-mix shift
2
1.41
1
0.71
0.5
Error relative to GHB-lite as released