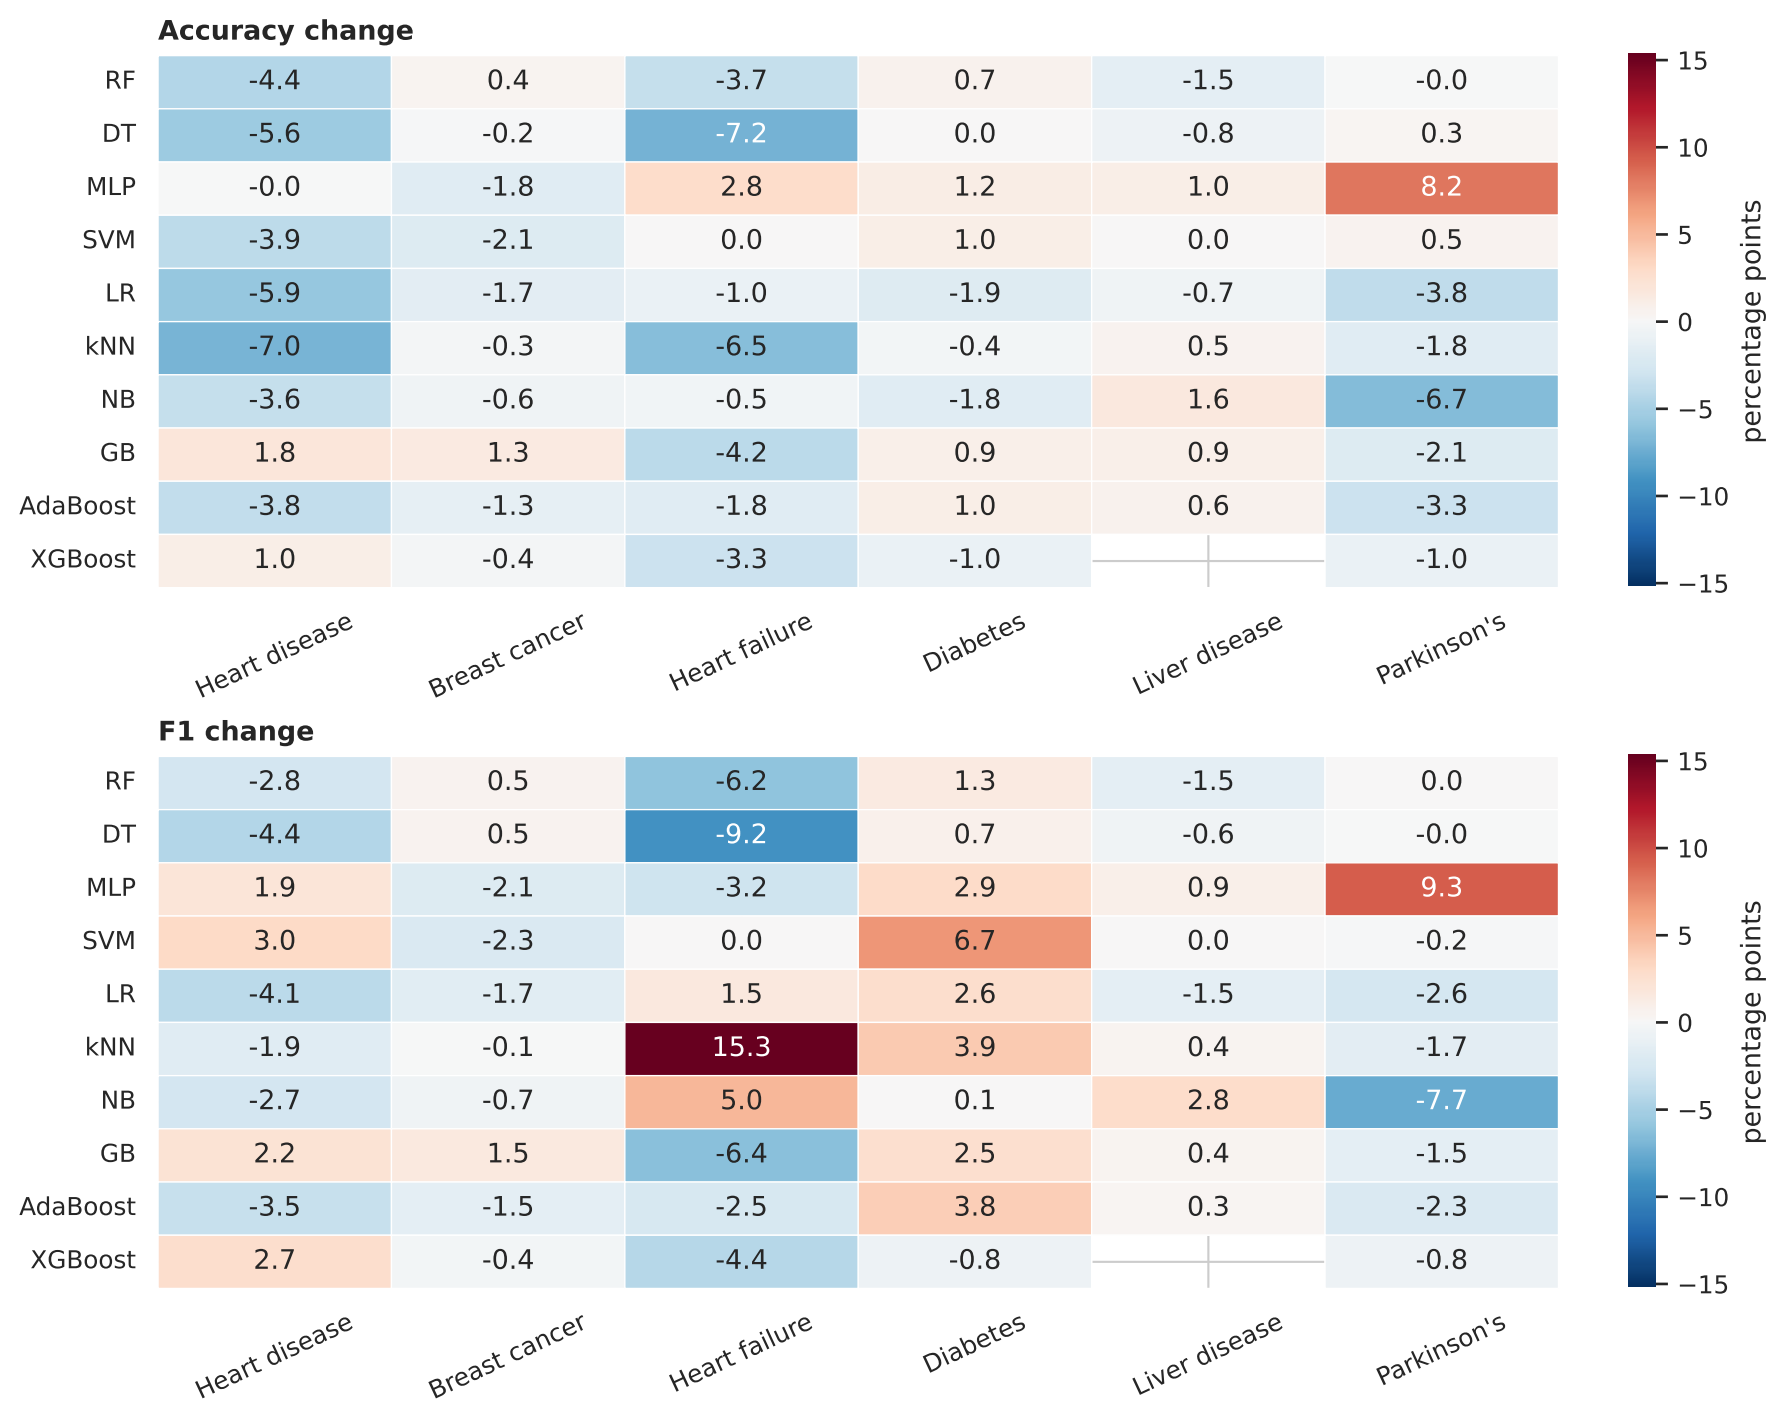
Accuracy change
RF -4.4 0.4 -3.7 0.7 -1.5 -0.0
DT -5.6 -0.2 -7.2 0.0 -0.8 0.3
MLP -0.0 -1.8 2.8 1.2 1.0 8.2
SVM -3.9 -2.1 0.0 1.0 0.0 0.5
LR -5.9 -1.7 -1.0 -1.9 -0.7 -3.8
kNN -7.0 -0.3 -6.5 -0.4 0.5 -1.8
NB -3.6 -0.6 -0.5 -1.8 1.6 -6.7
GB 1.8 1.3 -4.2 0.9 0.9 -2.1
AdaBoost -3.8 -1.3 -1.8 1.0 0.6 -3.3
XGBoost 1.0 -0.4 -3.3 -1.0 -1.0
Heart disease
Breast cancer
Heart failure
Diabetes
Liver disease
Parkinson's
15
10
5
0
−5
−10
−15
percentage points
F1 change
RF -2.8 0.5 -6.2 1.3 -1.5 0.0
DT -4.4 0.5 -9.2 0.7 -0.6 -0.0
MLP 1.9 -2.1 -3.2 2.9 0.9 9.3
SVM 3.0 -2.3 0.0 6.7 0.0 -0.2
LR -4.1 -1.7 1.5 2.6 -1.5 -2.6
kNN -1.9 -0.1 15.3 3.9 0.4 -1.7
NB -2.7 -0.7 5.0 0.1 2.8 -7.7
GB 2.2 1.5 -6.4 2.5 0.4 -1.5
AdaBoost -3.5 -1.5 -2.5 3.8 0.3 -2.3
XGBoost 2.7 -0.4 -4.4 -0.8 -0.8
Heart disease
Breast cancer
Heart failure
Diabetes
Liver disease
Parkinson's
15
10
5
0
−5
−10
−15
percentage points