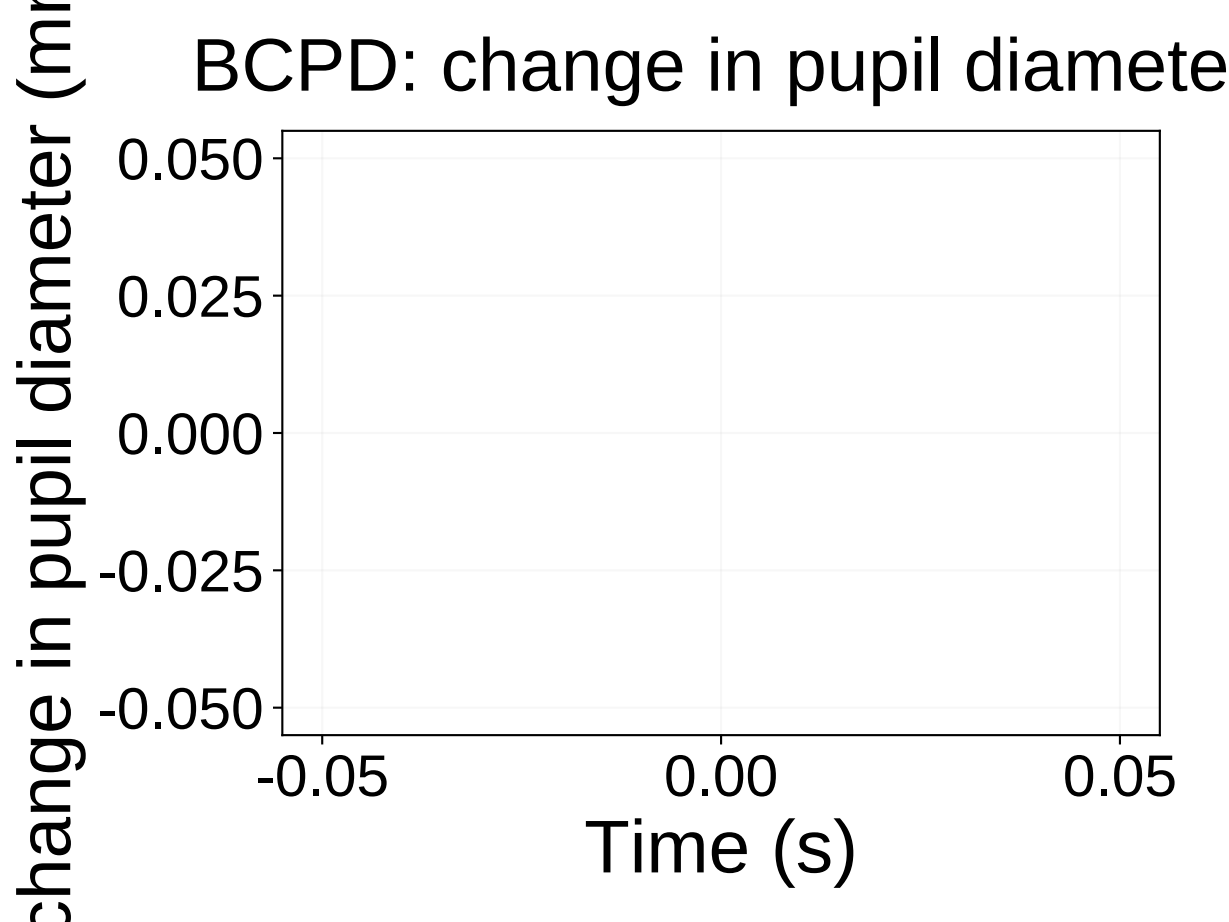
BCPD: change in pupil diamete
change in pupil diameter (mm
0.050
0.025
0.000
-0.025
-0.050
-0.05
0.00
0.05
Time (s)