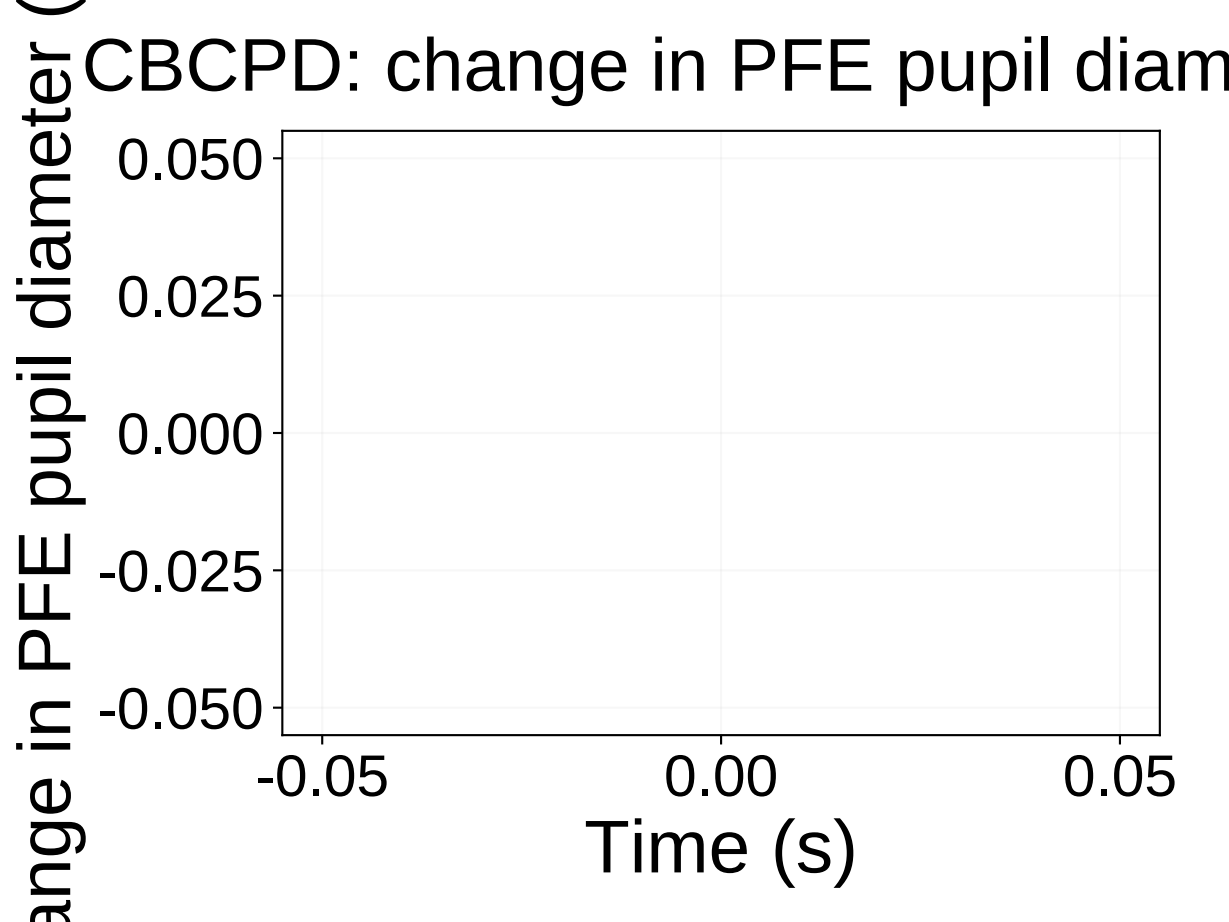
CBCPD: change in PFE pupil diam
0.050
0.025
0.000
-0.025
-0.050
-0.05
0.00
0.05
Time (s)
ange in PFE pupil diameter (