




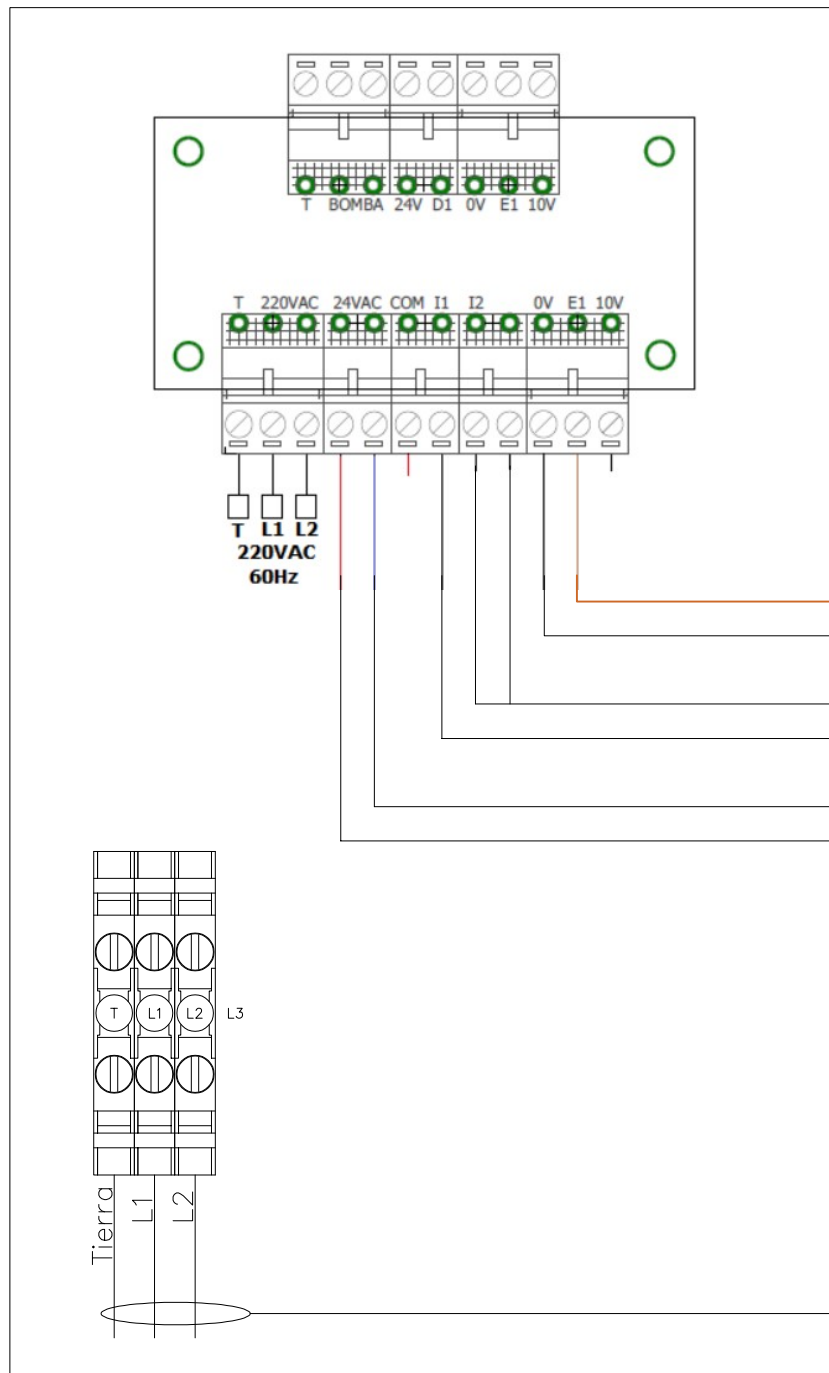

- 4: Señal analógica 0–10V
- 3: Común señal analógica 0–10V
- I2: Contacto para bomba (Con COM)
- 6: Med– Contacto para encendido
- 8: Com 24VAC
- 9: +24VAC

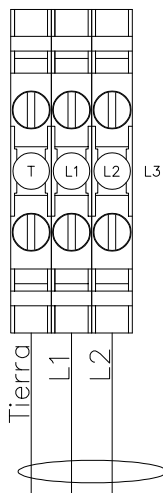

➔ Conexión eléctrica 220 / 1 / 60

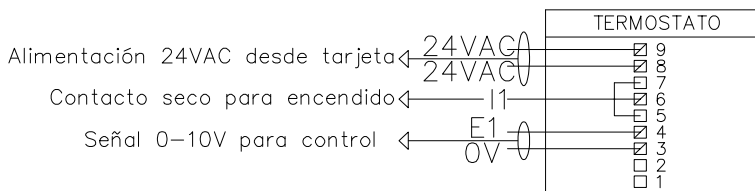

PRECAUCIÓN: LA CONEXIÓN DEBE HACERSE POR PARTE DE PERSONAL ELÉCTRICO CAPACITADO, UNA MALA CONEXIÓN DE LAS TERMINALES PUEDE OCASIONAR FALLO DE TARJETA DE CONTROL, TERMOSTATO O INCLUSO VENTILADOR; DAÑOS POR MALA CONEXIÓN ELÉCTRICA NO ESTÁN CUBIERTOS POR GARANTÍA. TODAS LAS TERMINALES TIENEN POLARIDAD

Nota 1: Los contactos 5,6,7 del controlador deben puentearse.

Nota 2: Usar cable apantallado para las conexiones de control (se recomienda 6x20) para evitar posibles fallos de operación por interferencias e inductancias

NOTA: MEDIDAS EN: mm

GLACIAR INGENIERIA S.A.S. DEPARTAMENTO DE INGENIERIA			
NOMBRE:	CONEXION EQUIPOS EEX MONOFÁSICO TTO WI-FI		
DISENO: DPTO DE ING	ESCALA:	SIN	DIBUJO: CFP
APROBO: Carlos P.	FECHA:	30/06/2022	ARCHIVO: