

CALLMED · NOVETECH

Assistente Meeds Manual de bolso


O que cada função faz, onde ela fica e o que fazer quando ela não se comporta como você espera. Feito para ser consultado no meio do plantão, uma página por assunto.

Versão do Assistente: 2.33.0 · setembro de 2026

As imagens mostram o Assistente sobre um fundo neutro — o que aparece nelas é exatamente o que você vê por cima da tela do Meeds.

O que tem aqui

1. Os botões e onde eles ficam
A pilha no canto, e como recolher
2. O painel da engrenagem
Ligar e desligar funções, cadastrar-se
3. Alarme de fila — as três intensidades
Completo, discreto e silencioso
4. Alarme — quando você não está na aba
Notificação do sistema e janela de aviso
5. Ajustes do alarme
Som, volume e avisos
6. Gerador de APAC
Município, guia de preenchimento e prévia
7. Modelos salvos
Criar, aplicar e substituir — nos três geradores
8. Consulta REMUME
Buscar medicamento por nome comercial ou errado
9. Laudos de Sete Lagoas e Conceição do Mato Dentro
Mesma lógica da APAC
10. Histórico de documentos
Reabrir a parte clínica de um laudo anterior
11. Quando o Assistente é atualizado
A tela de novidades
12. Privacidade — o que fica salvo e o que não fica
Leia se alguém perguntar

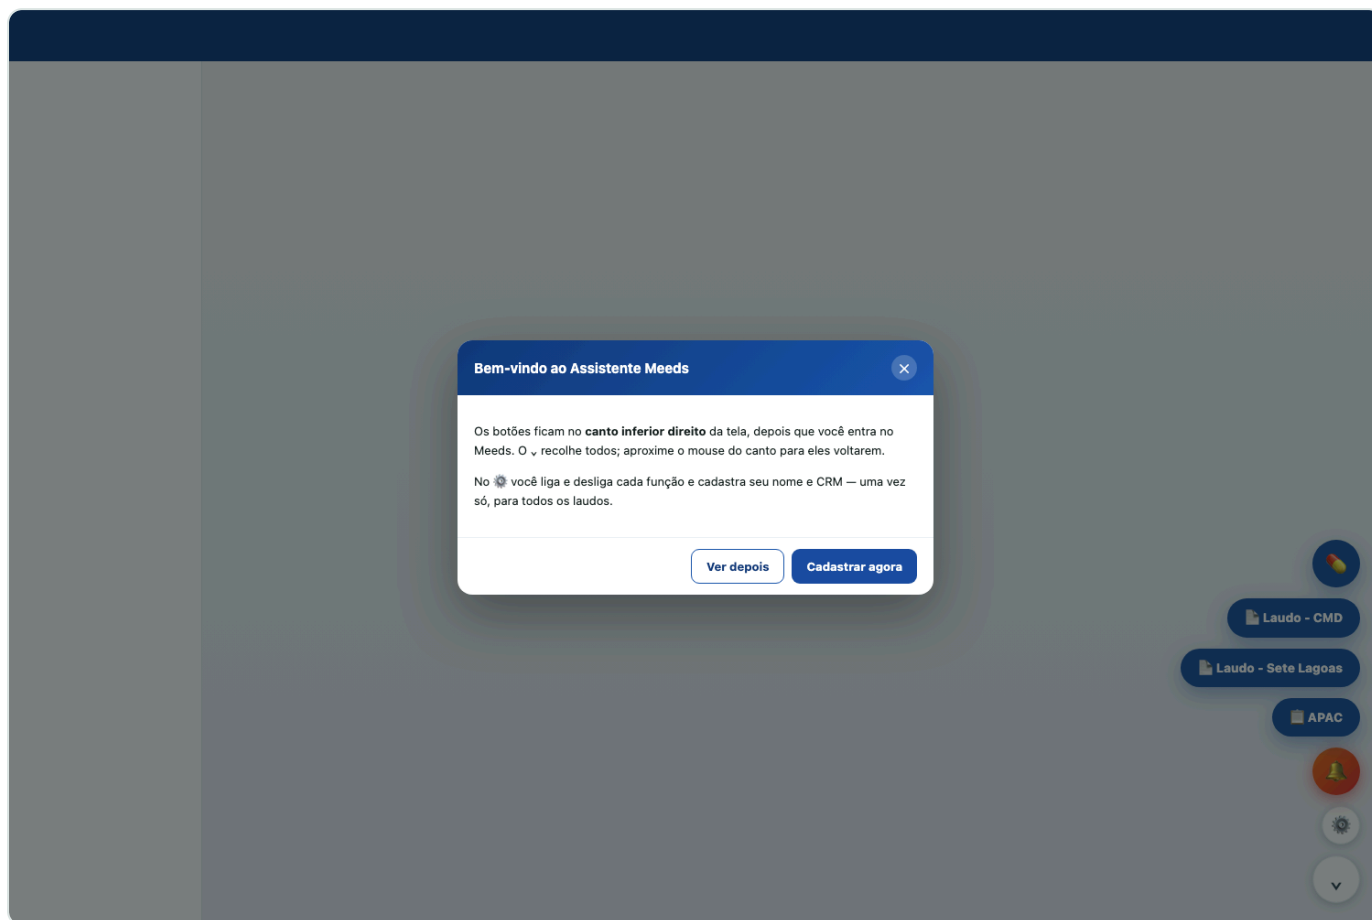

A pilha aparece depois que você entra no Meeds. Nunca antes.

Cada botão é uma função. Eles só aparecem depois do login — com a tela de senha visível, o Assistente inteiro some.



Alarme de fila. O ícone mostra a intensidade atual; um clique troca.



Gerador de APAC — Itaúna, Betim e Sete Lagoas.



Laudo de Alto Custo de Sete Lagoas e de Conceição do Mato Dentro.



Consulta à REMUME do município do atendimento.




Configurações, cadastro e histórico de versões.



Recolhe todos. Aproxime o mouse do canto para eles voltarem.

Eles ficam translúcidos sozinhos

Depois de alguns segundos parados, os botões ficam apagados para não atrapalhar a tela. Voltam ao normal quando você chega perto com o mouse. O alarme nunca fica translúcido.

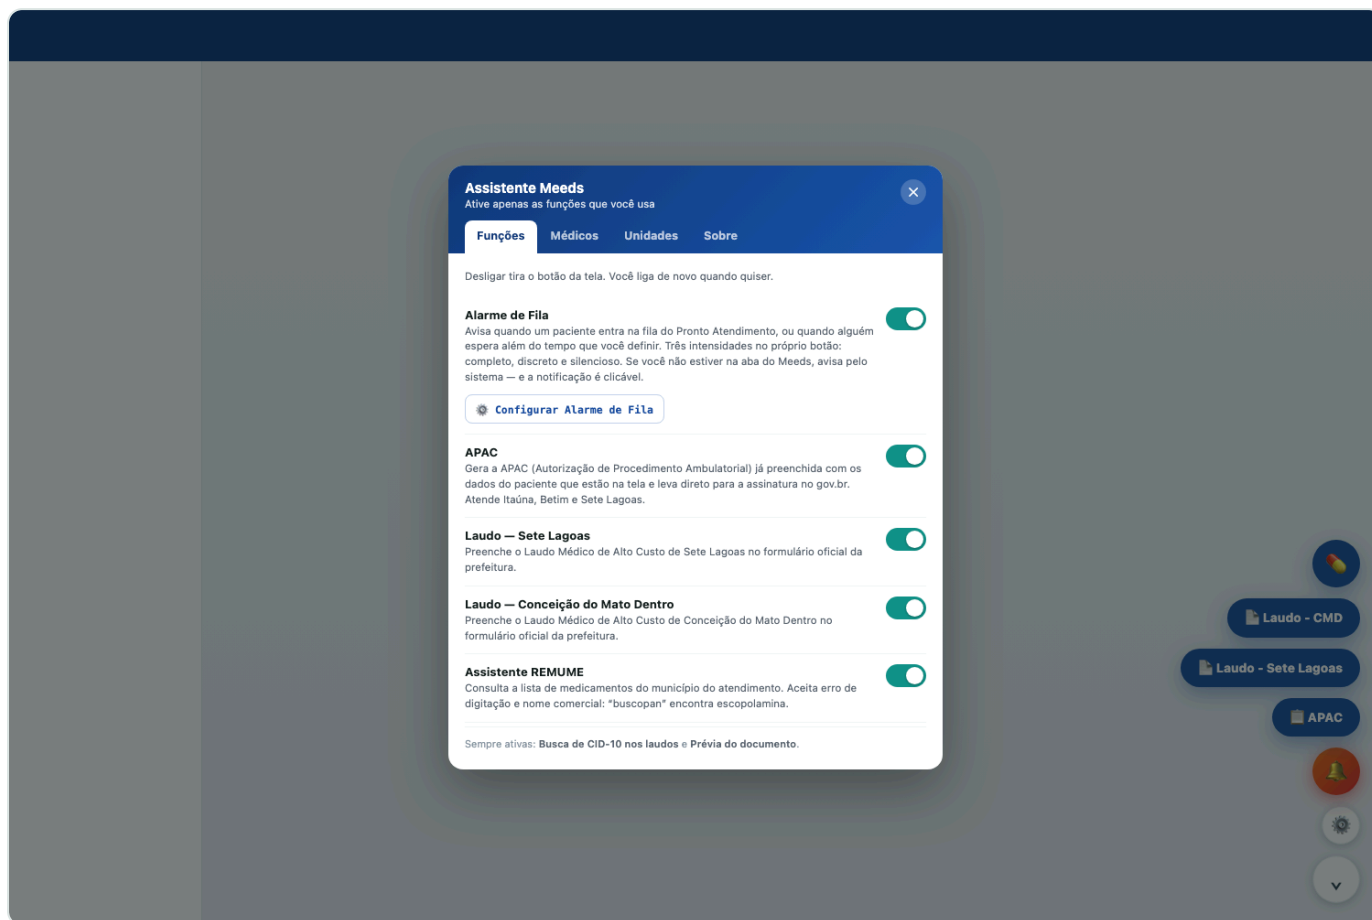

Aba **Funções**: cada chave liga e desliga um recurso.

AS QUATRO ABAS

Funções Liga e desliga cada recurso. Desligar tira o botão da tela na hora; nada é desinstalado.

Médicos Seu nome, CRM e CPF. Cadastre uma vez — vale para todos os laudos.

Unidades Estabelecimentos e CNES usados na APAC. As unidades conhecidas aparecem sozinhas quando você escolhe o município.

Sobre Versão, o que mudou em cada atualização, e o canal de feedback.

Duas funções não têm chave

A busca de CID-10 dentro dos laudos e a prévia do documento estão sempre ligadas. Elas não são funções separadas — são melhorias do próprio formulário, e desligá-las só pioraria o preenchimento.

Trocando de computador?

Na aba Médicos, use

Fazer backup

. O arquivo leva seus médicos e suas unidades cadastradas. No computador novo, use

restaurar um arquivo

.

03 Alarme de fila — as três intensidades


clique no botão do sino

O botão funciona como o de som do Waze: **um clique troca a intensidade**. Você escolhe o quanto quer ser interrompido, sem precisar desligar o alarme.

 **Completo** Sirene repetindo, faixa vermelha no topo e moldura na borda da tela, até você silenciar.

 **Discreto** Um cartão no canto dizendo quem chegou e de qual município, e um som curto. Some sozinho.

 **Silencioso** Só o contador na aba do navegador. Nada de som, nada na tela.

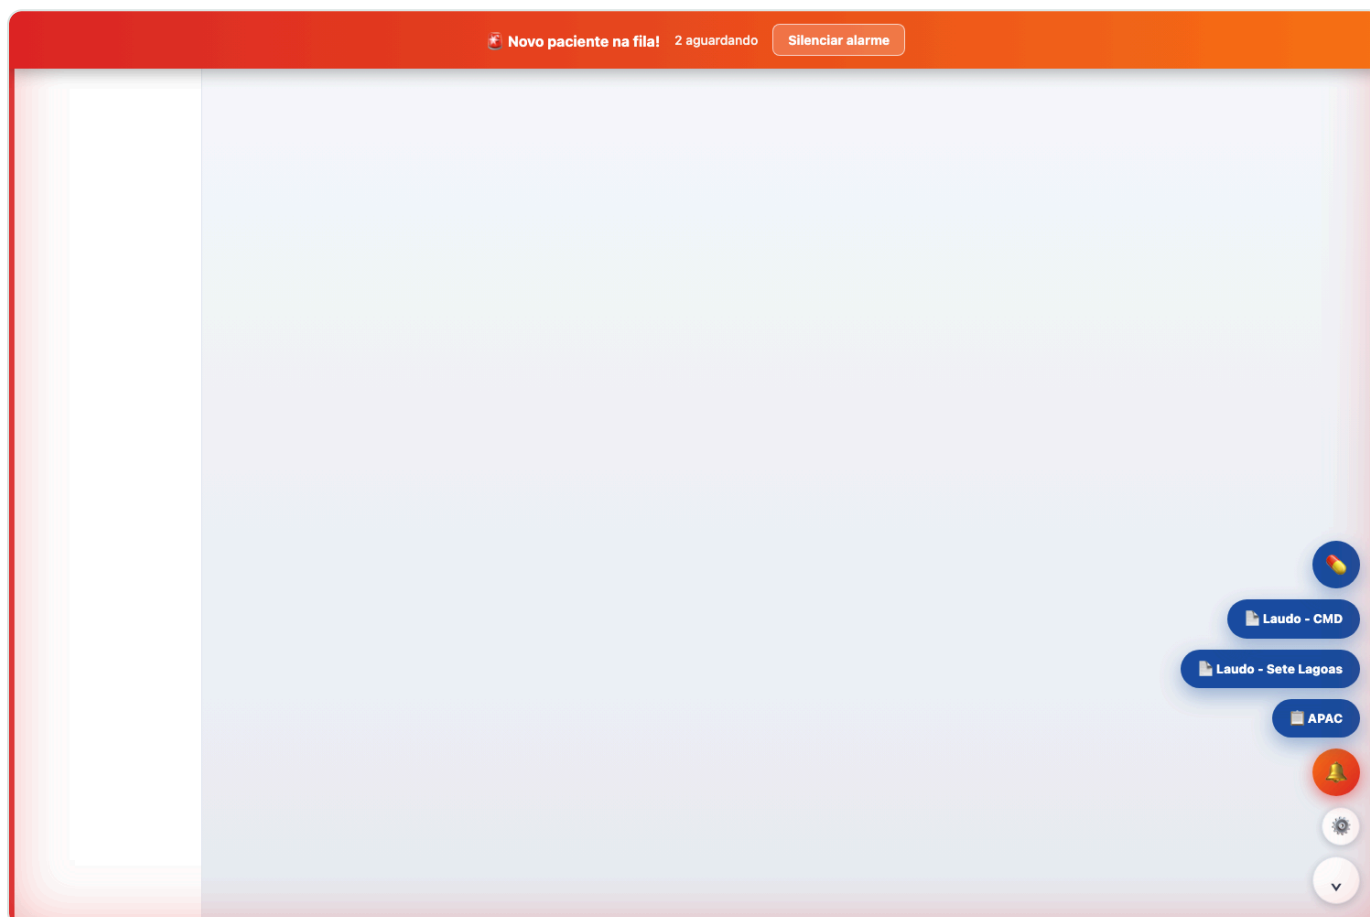

Modo **completo**. A faixa diz por que está tocando: *2 aguardando*.



Modo **discreto**. O cartão traz o município, nunca o nome do paciente.

Silenciar não é ignorar

Ao silenciar, se ainda houver gente esperando, o alarme volta em 5 minutos. Ele só para de vez quando a fila esvazia.

Para desligar o alarme por completo

Use a chave

Alarme de Fila

no painel da engrenagem. O botão do sino escolhe *quanto* ele incomoda, não se ele existe.

É aí que o alarme mais importa e menos funcionaria: uma faixa vermelha na aba do Meeds não serve para quem está no Memed ou em outra janela. Por isso o aviso muda de canal conforme onde você está.

ONDE VOCÊ ESTÁ	COMO É AVISADO
Na aba, olhando	Som, faixa e moldura — conforme a intensidade escolhida.
Na aba, mas de fundo	Contador no título e no ícone da aba: (3) Meeds .
Fora do navegador	Notificação do sistema. Clicar traz o Meeds para frente e silencia.
Ninguém reagiu	Volta em 5 minutos e notifica de novo.

AUTORIZAR A NOTIFICAÇÃO — UMA VEZ SÓ

1. Clique com o botão direito no sino para abrir os ajustes.
2. Em **Quando você não está na aba do Meeds**, clique em **Ativar avisos do sistema**.
3. O navegador pergunta uma vez. Escolha permitir.

Clicou e não aconteceu nada?

Alguns navegadores — o Edge por padrão — silenciam esse pedido e só piscam um **ícone de sino na barra de endereço**

. Clique nele e escolha permitir. Se a tela disser que está bloqueado, clique no **cadeado** ao lado do endereço do site e libere as notificações.

Janela de aviso (opcional)

Nos ajustes há

Abrir também uma janela de aviso

. Ela abre uma janelinha na barra de tarefas que *fica lá até você fechar* — ao contrário da notificação, que some sozinha. Útil para quem trabalha com muitas janelas.

Usa Edge? Faça este ajuste uma vez


Em

Configurações › Sistema e desempenho

, procure "*Nunca colocar estes sites em suspensão*" e acrescente o endereço do Meeds. O Edge coloca abas de fundo para dormir, e

aba dormindo não consulta a fila

— o alarme fica mudo. O Assistente percebe e avisa depois, mas o certo é não deixar acontecer.

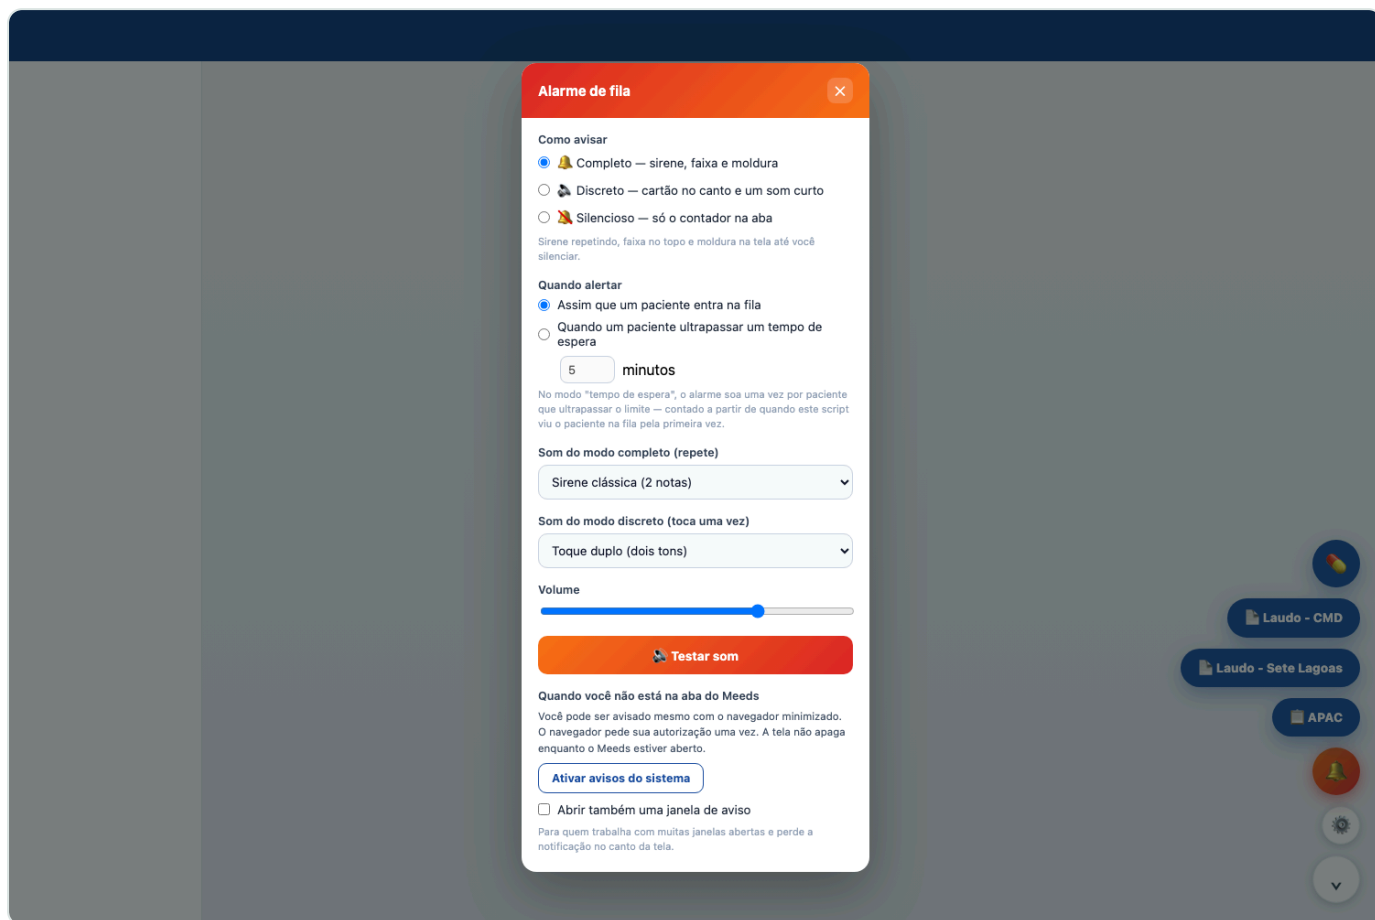

Intensidade, quando alertar, sons e avisos fora da aba.

QUANDO ALERTAR

Assim que entra Toca a cada paciente novo na fila.

Por tempo de espera Toca uma vez por paciente que ultrapassar o limite que você definir.

DOIS SONS, UM PARA CADA MODO


As sirenes foram feitas para **repetir**; tocadas uma vez só, soam truncadas. Por isso a lista é separada:

Modo completo Sirene clássica, ambulância, alarme, campainha, **pulso grave** (pensado para a madrugada) e **sirene lenta**.

Modo discreto Toque duplo, sino curto, gota, acorde suave e **dois cliques** — este para quem divide a sala.

Escolher já toca

Ao selecionar um som, ele toca na hora. Não precisa clicar em "Testar".

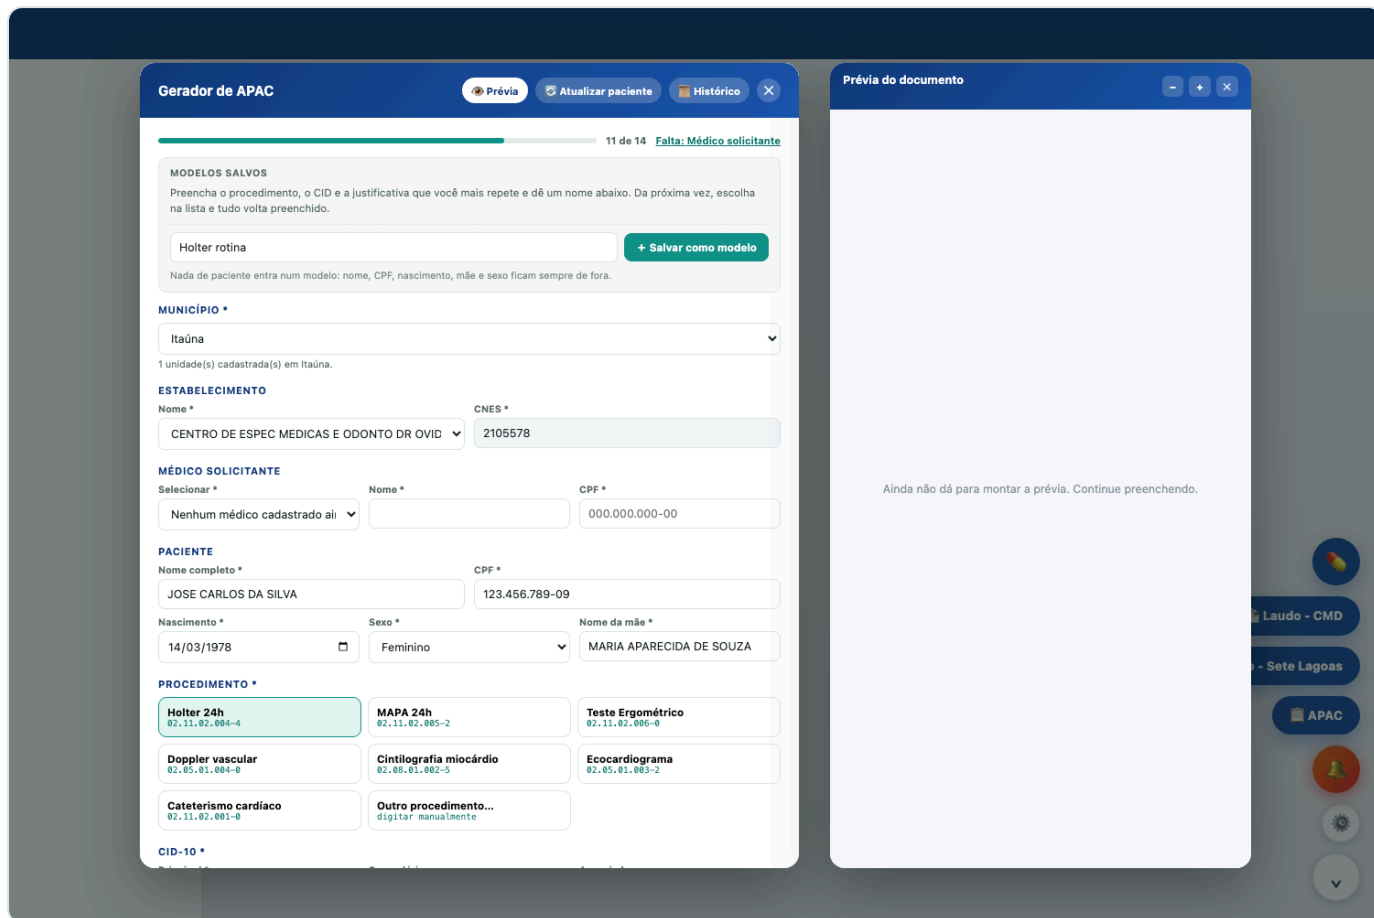

The screenshot displays the 'Gerador de APAC' interface. At the top, a progress bar shows '11 de 14' steps remaining, with the next step being 'Falta: Médico solicitante'. The form is divided into several sections: 'MODELOS SALVOS' with a search bar and a '+ Salvar como modelo' button; 'MUNICÍPIO' with a dropdown menu showing 'Itaúna'; 'ESTABELECIMENTO' with fields for 'Nome' (CENTRO DE ESPEC MEDICAS E ODONTO DR OVID) and 'CNES' (2105578); 'MÉDICO SOLICITANTE' with a 'Selecionar' dropdown (Nenhum médico cadastrado aqui) and fields for 'Nome' and 'CPF' (000.000.000-00); 'PACIENTE' with fields for 'Nome completo' (JOSE CARLOS DA SILVA), 'CPF' (123.456.789-09), 'Nascimento' (14/03/1978), 'Sexo' (Feminino), and 'Nome da mãe' (MARIA APARECIDA DE SOUZA); and 'PROCEDIMENTO' with a grid of options including 'Holter 24h', 'MAPA 24h', 'Teste Ergométrico', 'Doppler vascular', 'Cintilografia miocárdio', 'Ecocardiograma', 'Cateterismo cardiaco', and 'Outro procedimento...'. A 'CID-10' field is at the bottom. To the right, a 'Prévia do documento' window shows a message: 'Ainda não dá para montar a prévia. Continue preenchendo.' A sidebar on the right contains buttons for 'Laudo - CMD', 'Sete Lagoas', 'APAC', and a settings icon.

Guia de preenchimento no topo, modelos logo abaixo, e a prévia do documento ao lado.

A ORDEM QUE IMPORTA

1. **Município** é o primeiro campo. Ele libera as unidades daquela cidade — e trocar de município **zera o estabelecimento**, de propósito.
2. Os dados do paciente vêm sozinhos da tela do atendimento.
3. Procedimento, CID e texto do pedido são a parte clínica — a que os modelos guardam.

Por que trocar de município apaga o estabelecimento

Uma APAC emitida com o CNES de outra cidade é devolvida pela regulação e o paciente perde a vaga. O incômodo de escolher de novo é proposital.

O GUIA DE PREENCHIMENTO

A barra no topo mostra quanto falta, e o texto ao lado diz qual é o próximo campo pendente — **clique nele e a tela leva você até lá**. Se você tentar gerar com campo faltando, o Assistente também leva até o primeiro.

Todos os campos ficam liberados o tempo todo. Preencha na ordem que quiser.

A PRÉVIA DO DOCUMENTO

Abre sozinha ao lado do formulário e vai se montando enquanto você digita. É o que mostra o campo trocado **antes** de virar papel. Se preferir sem ela, clique em  **Prévia** — fica fechada naquele gerador para sempre.

A tela mudou de paciente?

Se o Meeds carregar outro atendimento enquanto você preenche, o formulário **não troca sozinho**

. Aparece um aviso dizendo quem entrou, e você escolhe entre

Trocar para o paciente da tela

e

Continuar com este

.

Dois modelos criados. O botão diz o que vai fazer antes de você clicar.

Se você pede o mesmo exame o dia inteiro, o modelo guarda a parte que se repete — procedimento, código, CID e justificativa — e devolve com um clique.

CRIAR UM MODELO

1. Preencha o procedimento, o CID e a justificativa que você mais repete.
2. Escreva um nome no campo **Nome do novo modelo**.
3. Clique em **+ Salvar como modelo**. O campo se limpa: o próximo salvar cria outro.

USAR, SUBSTITUIR E APAGAR


Usar	Escolha na lista. Os campos são preenchidos na hora.
Vir preenchido sozinho	Escolha na lista e clique em ★ Usar sempre . Ele entra ao abrir o gerador, se a parte clínica estiver vazia.
Substituir	Digite o mesmo nome de um modelo existente. O botão muda para Substituir "nome" , em laranja.
Apagar	Escolha na lista e clique em Apagar .

Nenhum dado de paciente entra num modelo

Nome, CPF, nascimento, mãe e sexo ficam sempre de fora — um modelo é feito para ser usado com *outra* pessoa.

Cada gerador tem os seus

Os modelos da APAC não aparecem no laudo de Sete Lagoas, e vice-versa. Eles ficam no seu navegador e sobrevivem a logout e atualização.

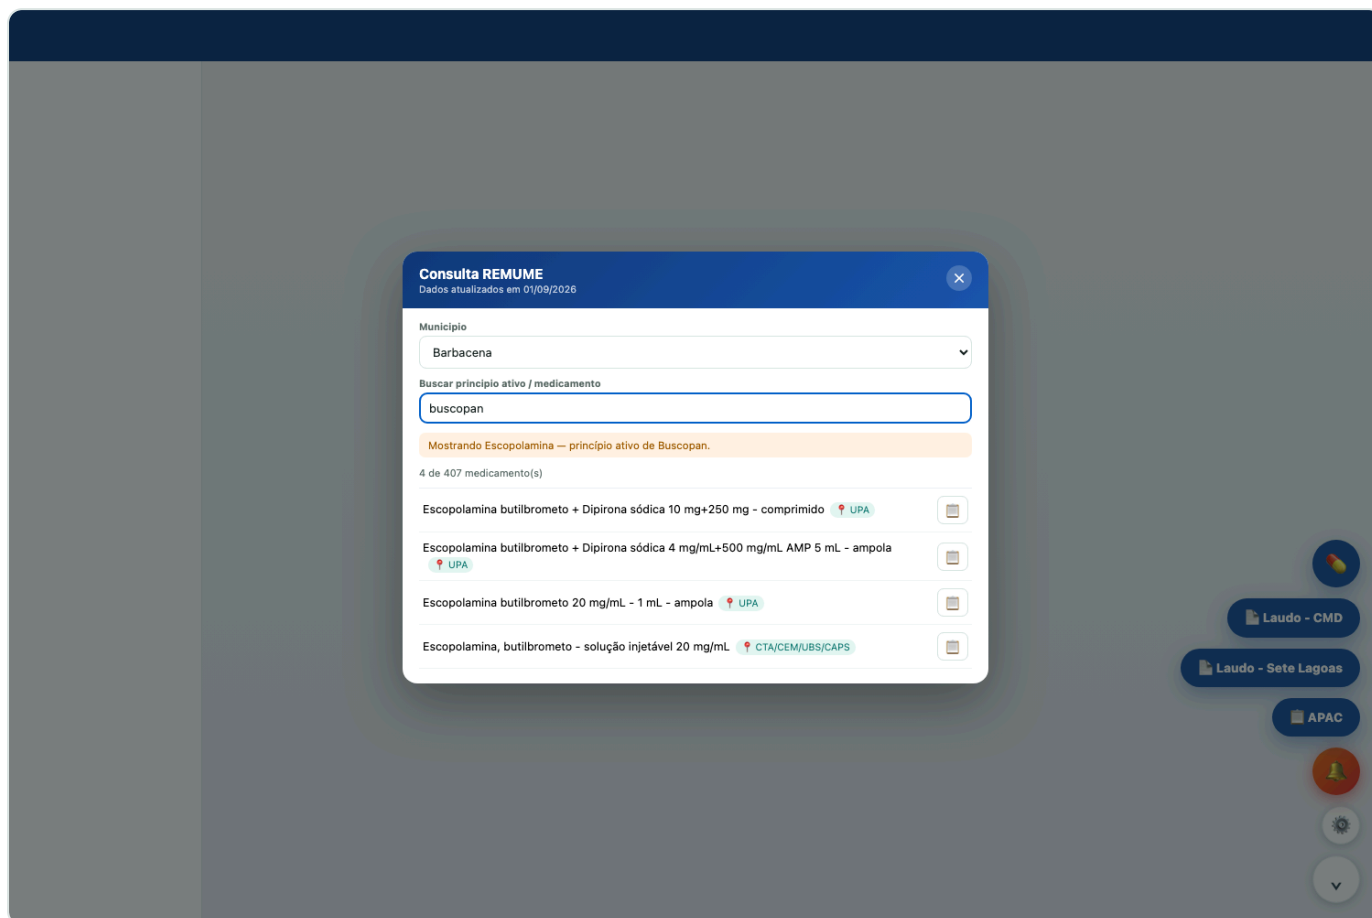

Busca por *buscopan* encontrando escopolamina.

Mostra a lista de medicamentos padronizados do município do atendimento. O município é reconhecido sozinho; se não for, escolha na lista.

A BUSCA PERDOA

Nome comercial *buscopan* encontra escopolamina; *lactulona* encontra lactulose.

Erro de digitação *cimvastatina* encontra sinvastatina.

Selo do local Cada item mostra onde é dispensado — UBS, UPA, CTA/CEM, CAF.

Para que serve na prática

Conferir *antes* de prescrever se o município tem aquele medicamento. Receita do que a farmácia não tem é paciente voltando.

Sete Lagoas. Conceição do Mato Dentro funciona igual, no formulário da prefeitura de lá.

Preenchem o formulário oficial da prefeitura com os dados lidos da tela do atendimento. Valem aqui as mesmas coisas da APAC:

1. Guia de preenchimento no topo, apontando o próximo campo pendente.
2. Modelos salvos — independentes dos da APAC.
3. Prévia do documento aberta ao lado.
4. Busca de CID-10 dentro do campo: digite o código ou o nome da doença.

Estes dois são exclusivos do município

O formulário de Sete Lagoas e o de Conceição do Mato Dentro são próprios de cada prefeitura. Só a APAC é nacional e atende vários municípios na mesma tela.

Gerador de APAC Prévia Atualizar paciente Histórico X

5 de 14 [Falta: Médico solicitante](#)

MODELOS SALVOS
Preencha o procedimento, o CID e a justificativa que você mais repete e dê um nome abaixo. Da próxima vez, escolha na lista e tudo volta preenchido.

Nome do novo modelo (ex.: Holter rotina) + Salvar como modelo

Nada de paciente entra num modelo: nome, CPF, nascimento, mãe e sexo ficam sempre de fora.

GERADOS NESTE COMPUTADOR
Nenhum documento gerado ainda neste computador.
Guardamos apenas as iniciais e os três últimos dígitos do CPF — o suficiente para você reconhecer o atendimento, sem gravar dado de paciente no computador. "Reabrir" repõe a parte clínica; os dados do paciente vêm da tela.

MUNICÍPIO *
Selecione o município...

ESTABELECIMENTO
Nome * CNES *
Nenhum estabelecimento cadastrado

MÉDICO SOLICITANTE
Selecionar * Nome * CPF *
Nenhum médico cadastrado aqui

PACIENTE
Nome completo * CPF *
JOSE CARLOS DA SILVA 123.456.789-09
Nascimento * Sexo * Nome da mãe *
14/03/1978 Feminino MÁRIA APARECIDA DE SOUZA

PROCEDIMENTO *
Holter 24h 02.11.02.004-4 MAPA 24h 02.11.02.005-2 Teste Ergométrico 02.11.02.006-0
Doppler vascular 02.05.01.004-0 Cintilografia miocárdio 02.08.01.002-5 Ecocardiograma 02.05.01.003-2

Prévia do documento - + X

Preencha o formulário para ver a prévia aqui.

Os últimos documentos emitidos nesta máquina.


Guarda os últimos documentos que você emitiu, para você não redigitar a parte clínica quando precisar de um parecido. **Reabrir** repõe procedimento, CID, diagnóstico e justificativa.

O paciente não é repostado

Reabrir traz só a parte clínica. A identificação continua vindo fresca da tela do atendimento — é o que impede o dado de um paciente vazar para o laudo de outro.

O que aparece no histórico

Data, procedimento e uma referência que só você reconhece: iniciais e os três últimos dígitos do CPF, como *M.A.S.* . ●●●890. Nome completo não é guardado.

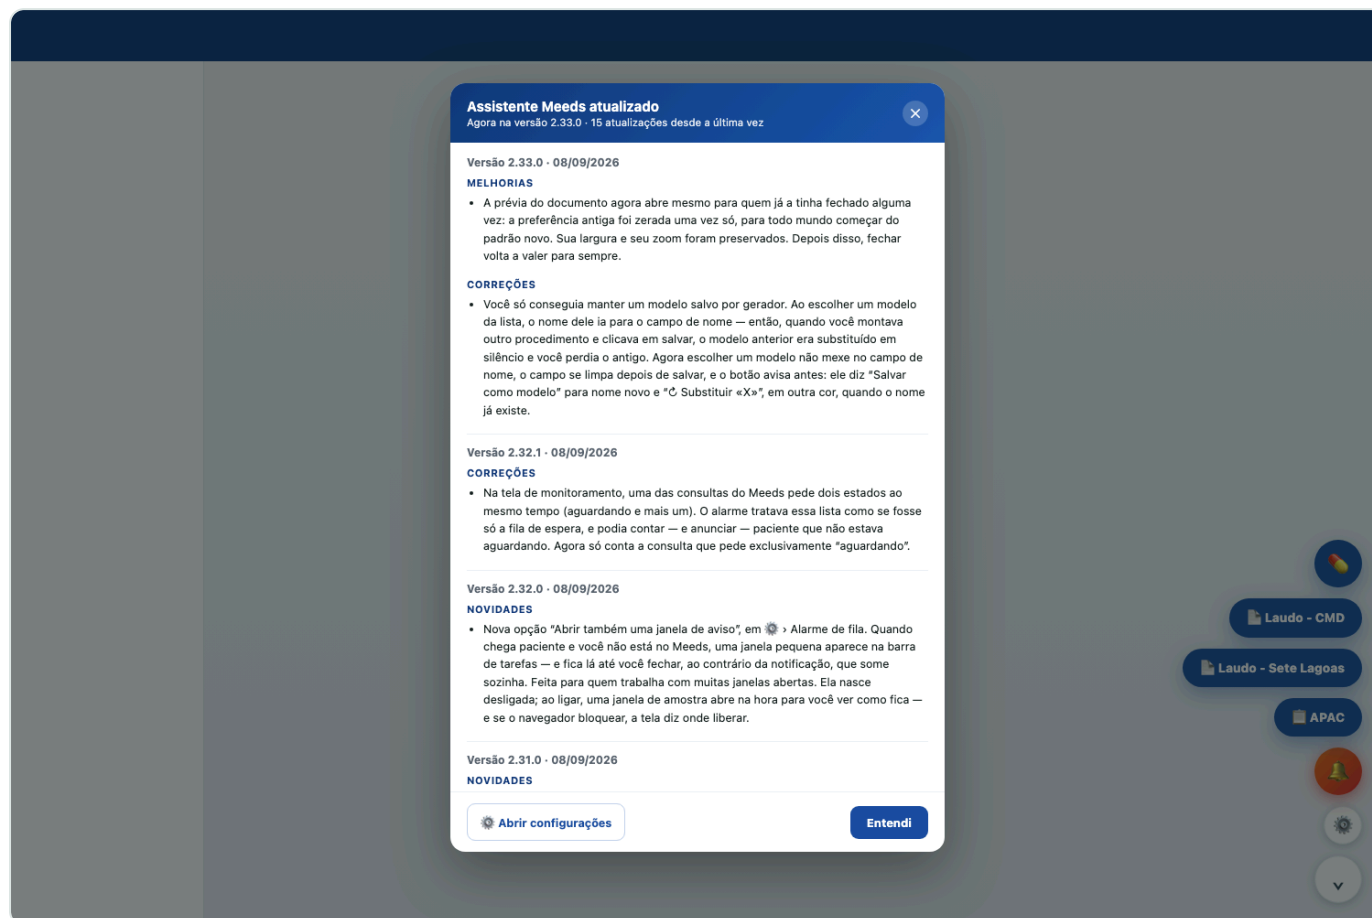

O que mudou, escrito para o dia a dia — não para o programador.

A atualização é automática: você não precisa reinstalar nada. Quando ela chega, esta tela mostra o que mudou desde a última vez que você usou.

1.  **Abrir configurações** leva direto ao painel, para experimentar a novidade na hora.
2. **Entendi** fecha. Ela não volta a aparecer para a mesma versão.
3. Para reler depois:  > aba **Sobre** > *ver o que mudou*.

Achou um problema? Tem uma ideia?

Na aba

Sobre

há um campo de feedback. Escreva em duas linhas o que aconteceu ou o que faria sua rotina render mais — é dali que saem as próximas versões.

Esta página existe para você poder responder a um paciente, a um colega ou à gestão sem precisar procurar ninguém.

O QUE NÃO É GRAVADO, EM LUGAR NENHUM

1. Nome completo, CPF, data de nascimento, nome da mãe e telefone de paciente.
2. O conteúdo dos PDFs emitidos.
3. Nada disso vai para servidor nenhum — não existe servidor do Assistente.

O QUE FICA SALVO NO SEU NAVEGADOR

Seu cadastro	Nome, CRM e CPF do médico, e as unidades com CNES.
Suas preferências	Funções ligadas, som e volume do alarme, largura da prévia.
Seus modelos	Só a parte clínica — nunca dado de paciente.
Histórico	Data, procedimento e a referência não identificável do paciente.

A regra de ouro

O Assistente

lê

a tela do atendimento para preencher formulário, usa naquele instante e esquece. Ele não grava prontuário, não grava tela e não envia dado de paciente para lugar nenhum.

Duas coisas que aparecem na tela e você deve saber

A

prévia

mostra os dados do paciente por mais tempo na tela — se você divide a sala, feche-a ao levantar. E a

notificação do sistema

nunca traz nome de paciente, só a quantidade de gente esperando, justamente porque ela sai do navegador.

Se algo não estiver funcionando

O QUE VOCÊ VÊ

O QUE FAZER

Os botões não aparecem

Confira se você já entrou no Meeds. Com a tela de senha visível, o Assistente some de propósito.

O alarme não toca

Veja o ícone do sino: em 🔔 ele só conta na aba. Confira também se a função está ligada no ⚙️.

Não recebo aviso fora da aba

Ajustes do alarme › **Ativar avisos do sistema**. Se disser bloqueado, libere no cadeado da barra de endereço.

A prévia não abre

Ela precisa de tela larga e não abre no iPad. Se a sua tela é larga, clique em 👁 **Prévia**.

A APAC não preenche o paciente

Clique em 🔄 **Atualizar paciente** com o atendimento aberto na tela.

Perdi meus modelos ou meu cadastro

Eles ficam no navegador daquele computador. Se você trocou de máquina, restaure o backup em ⚙️ › Médicos.

Qualquer outra coisa

⚙️ › aba **Sobre** › campo de feedback. Descreva em duas linhas o que aconteceu.

Uma frase para levar

O Assistente trabalha para você, e não o contrário. Se alguma função estiver atrapalhando em vez de ajudar, desligue-a no ⚙️ e conte no feedback — é assim que ela melhora.