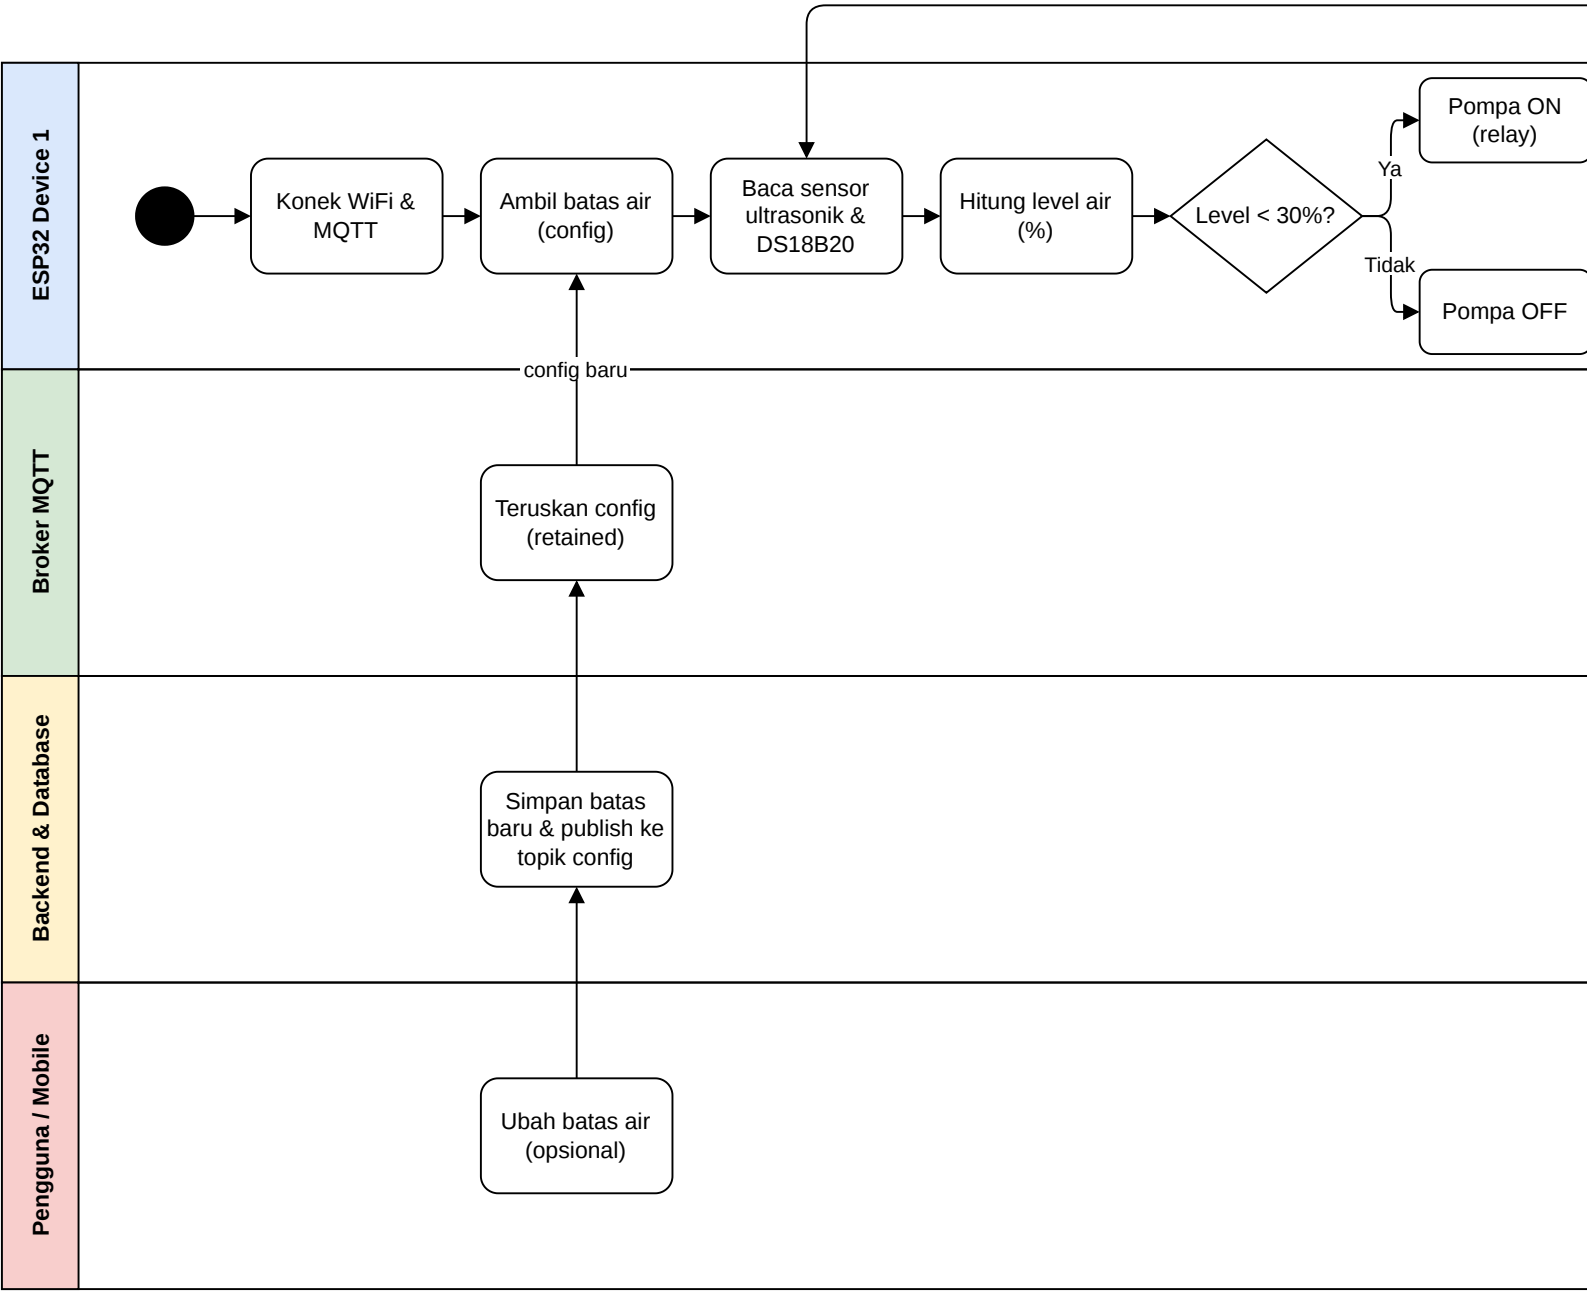
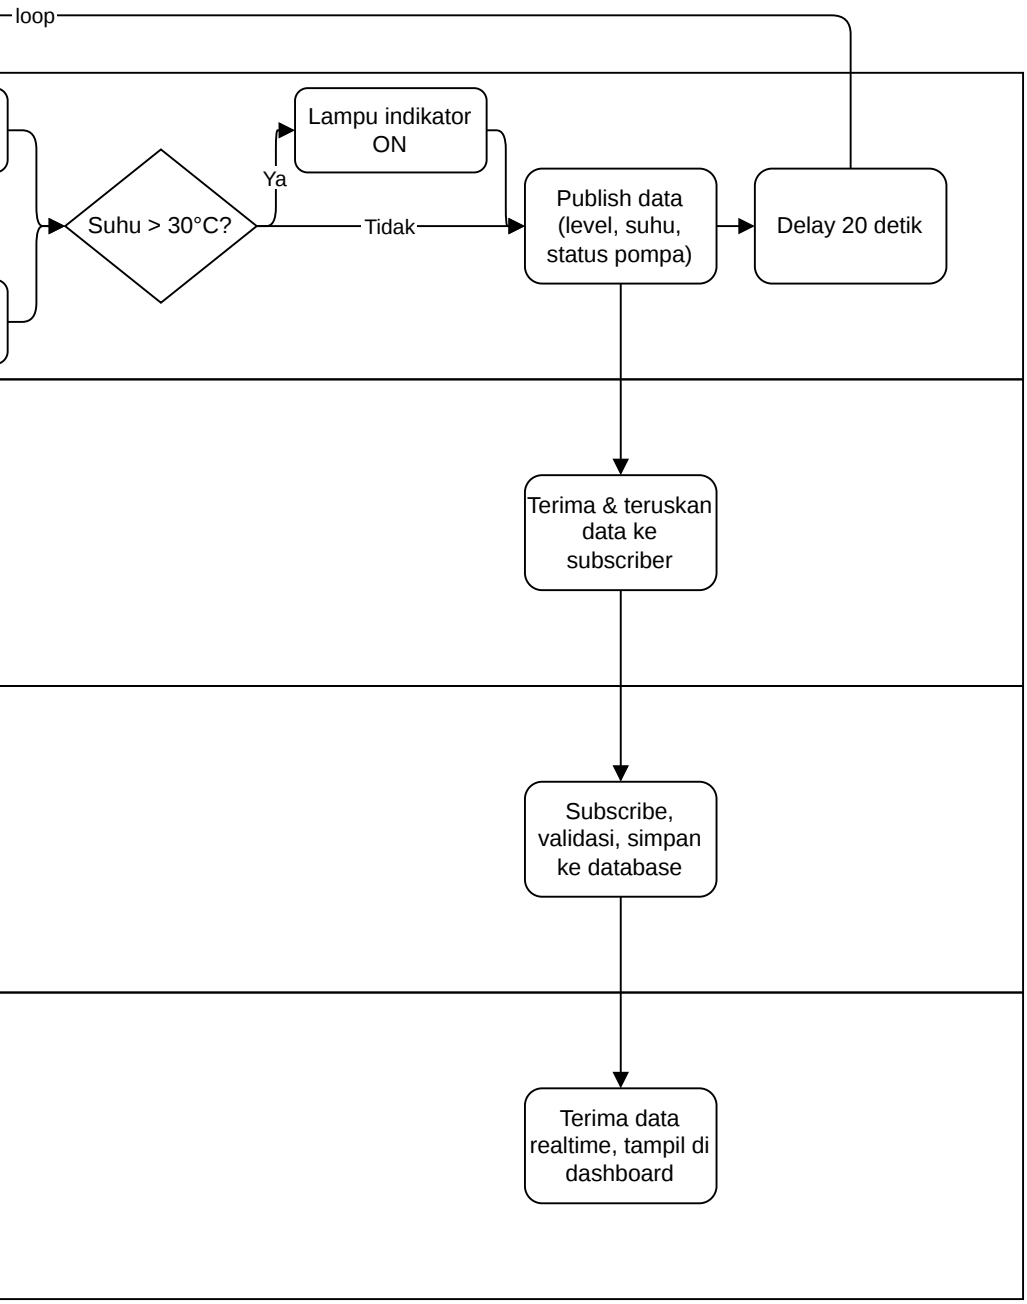
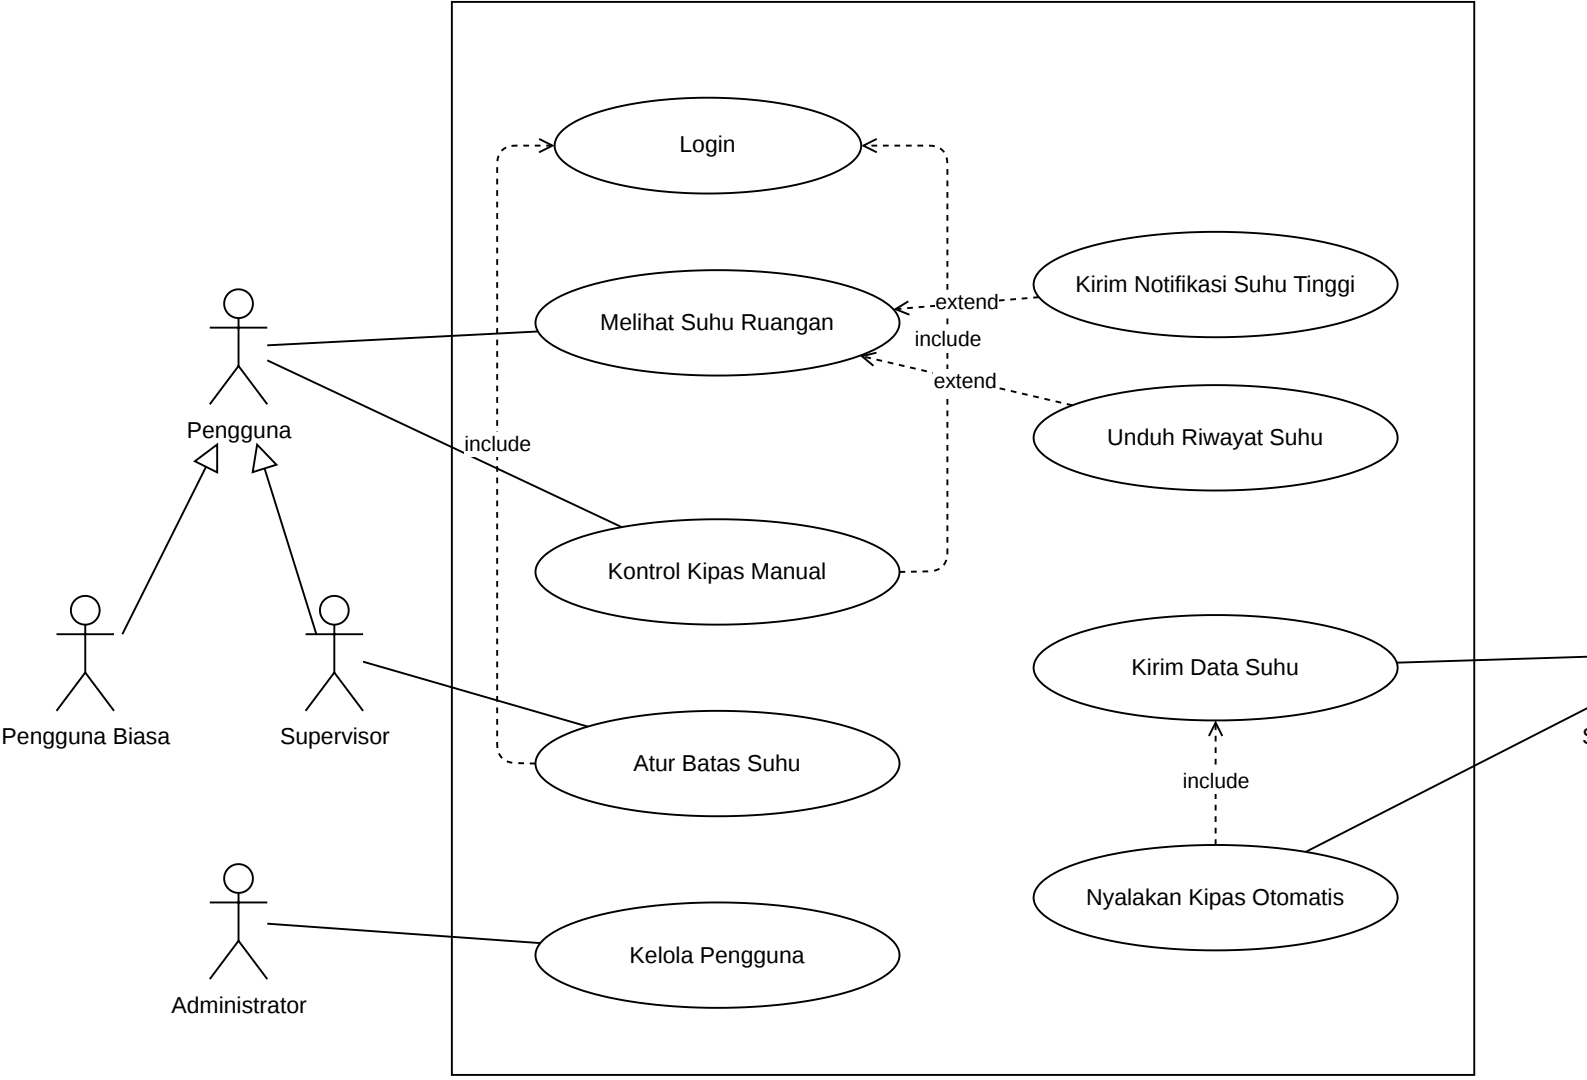


ESP32 Device 1
Konek WiFi & MQTT
Ambil batas air (config)
Baca sensor ultrasonik & DS18B20
Hitung level air (%)
Level < 30%?
Ya
Tidak
Pompa ON (relay)
Pompa OFF
config baru
Broker MQTT
Teruskan config (retained)
Backend & Database
Simpan batas baru & publish ke topik config
Pengguna / Mobile
Ubah batas air (opsional)


loop
Lampu indikator ON
Ya
Suhu > 30°C?
Tidak
Publish data (level, suhu, status pompa)
Delay 20 detik
Terima & teruskan data ke subscriber
Subscribe, validasi, simpan ke database
Terima data realtime, tampil di dashboard


Login
Melihat Suhu Ruangan
Kirim Notifikasi Suhu Tinggi
extend
include
extend
Unduh Riwayat Suhu
Pengguna
include
Kontrol Kipas Manual
Kirim Data Suhu
Pengguna Biasa
Supervisor
Atur Batas Suhu
include
Nyalakan Kipas Otomatis
Administrator
Kelola Pengguna


Sensor Suhu (AHT10)