Medium Voltage IIC - GridTran

Georgia Tech Center for Distributed Energy

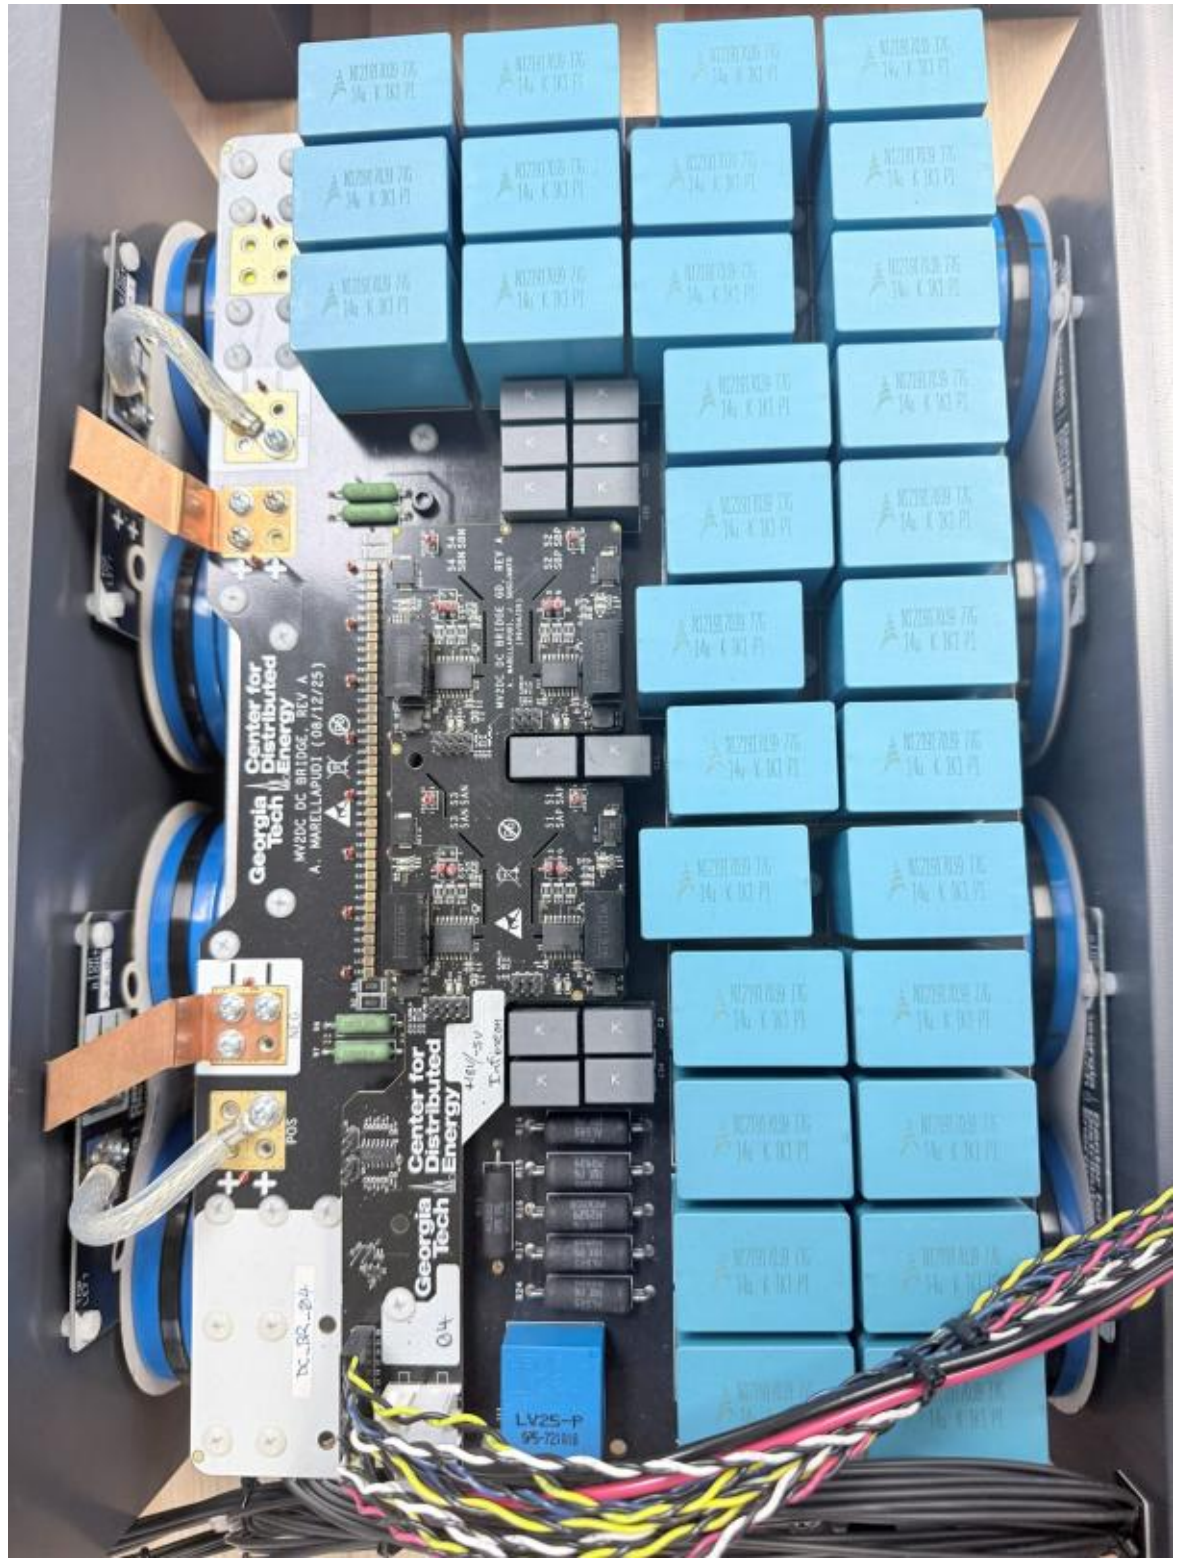

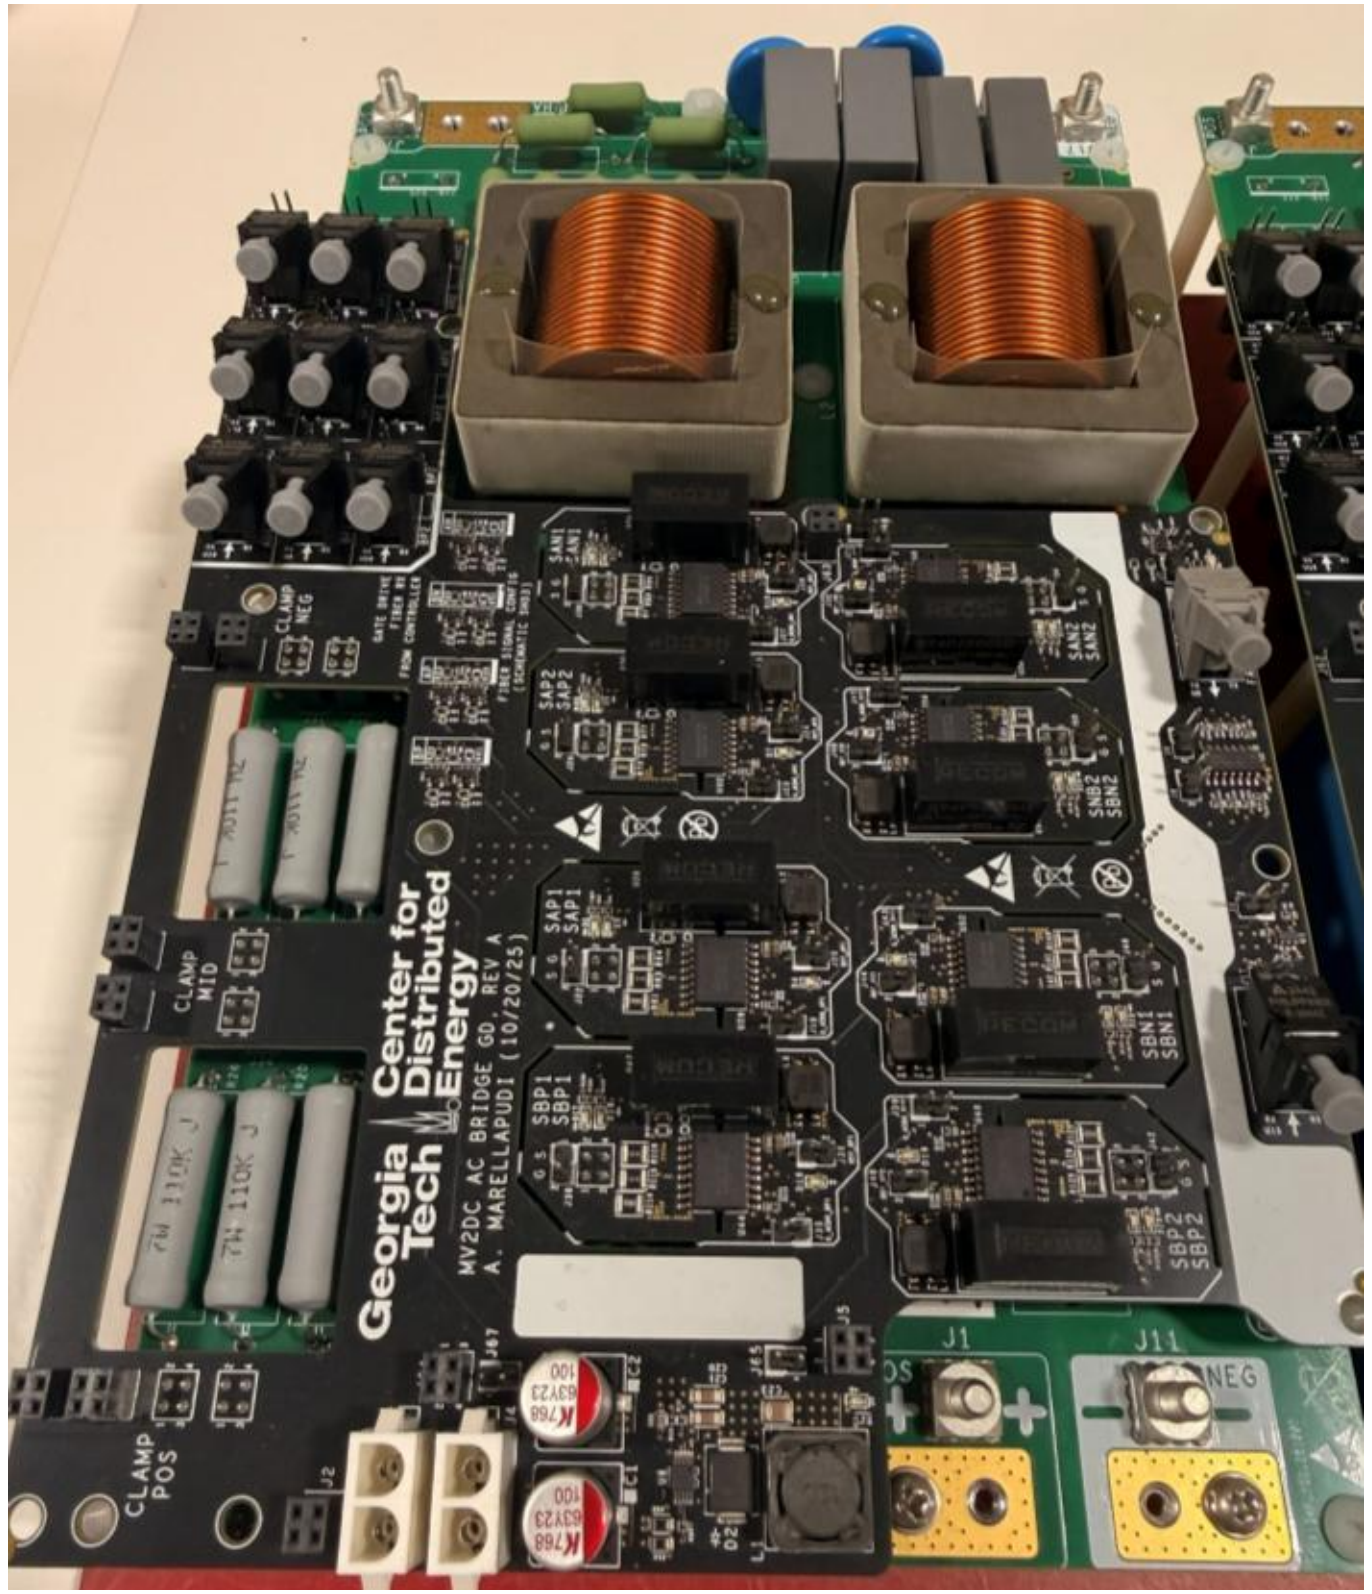

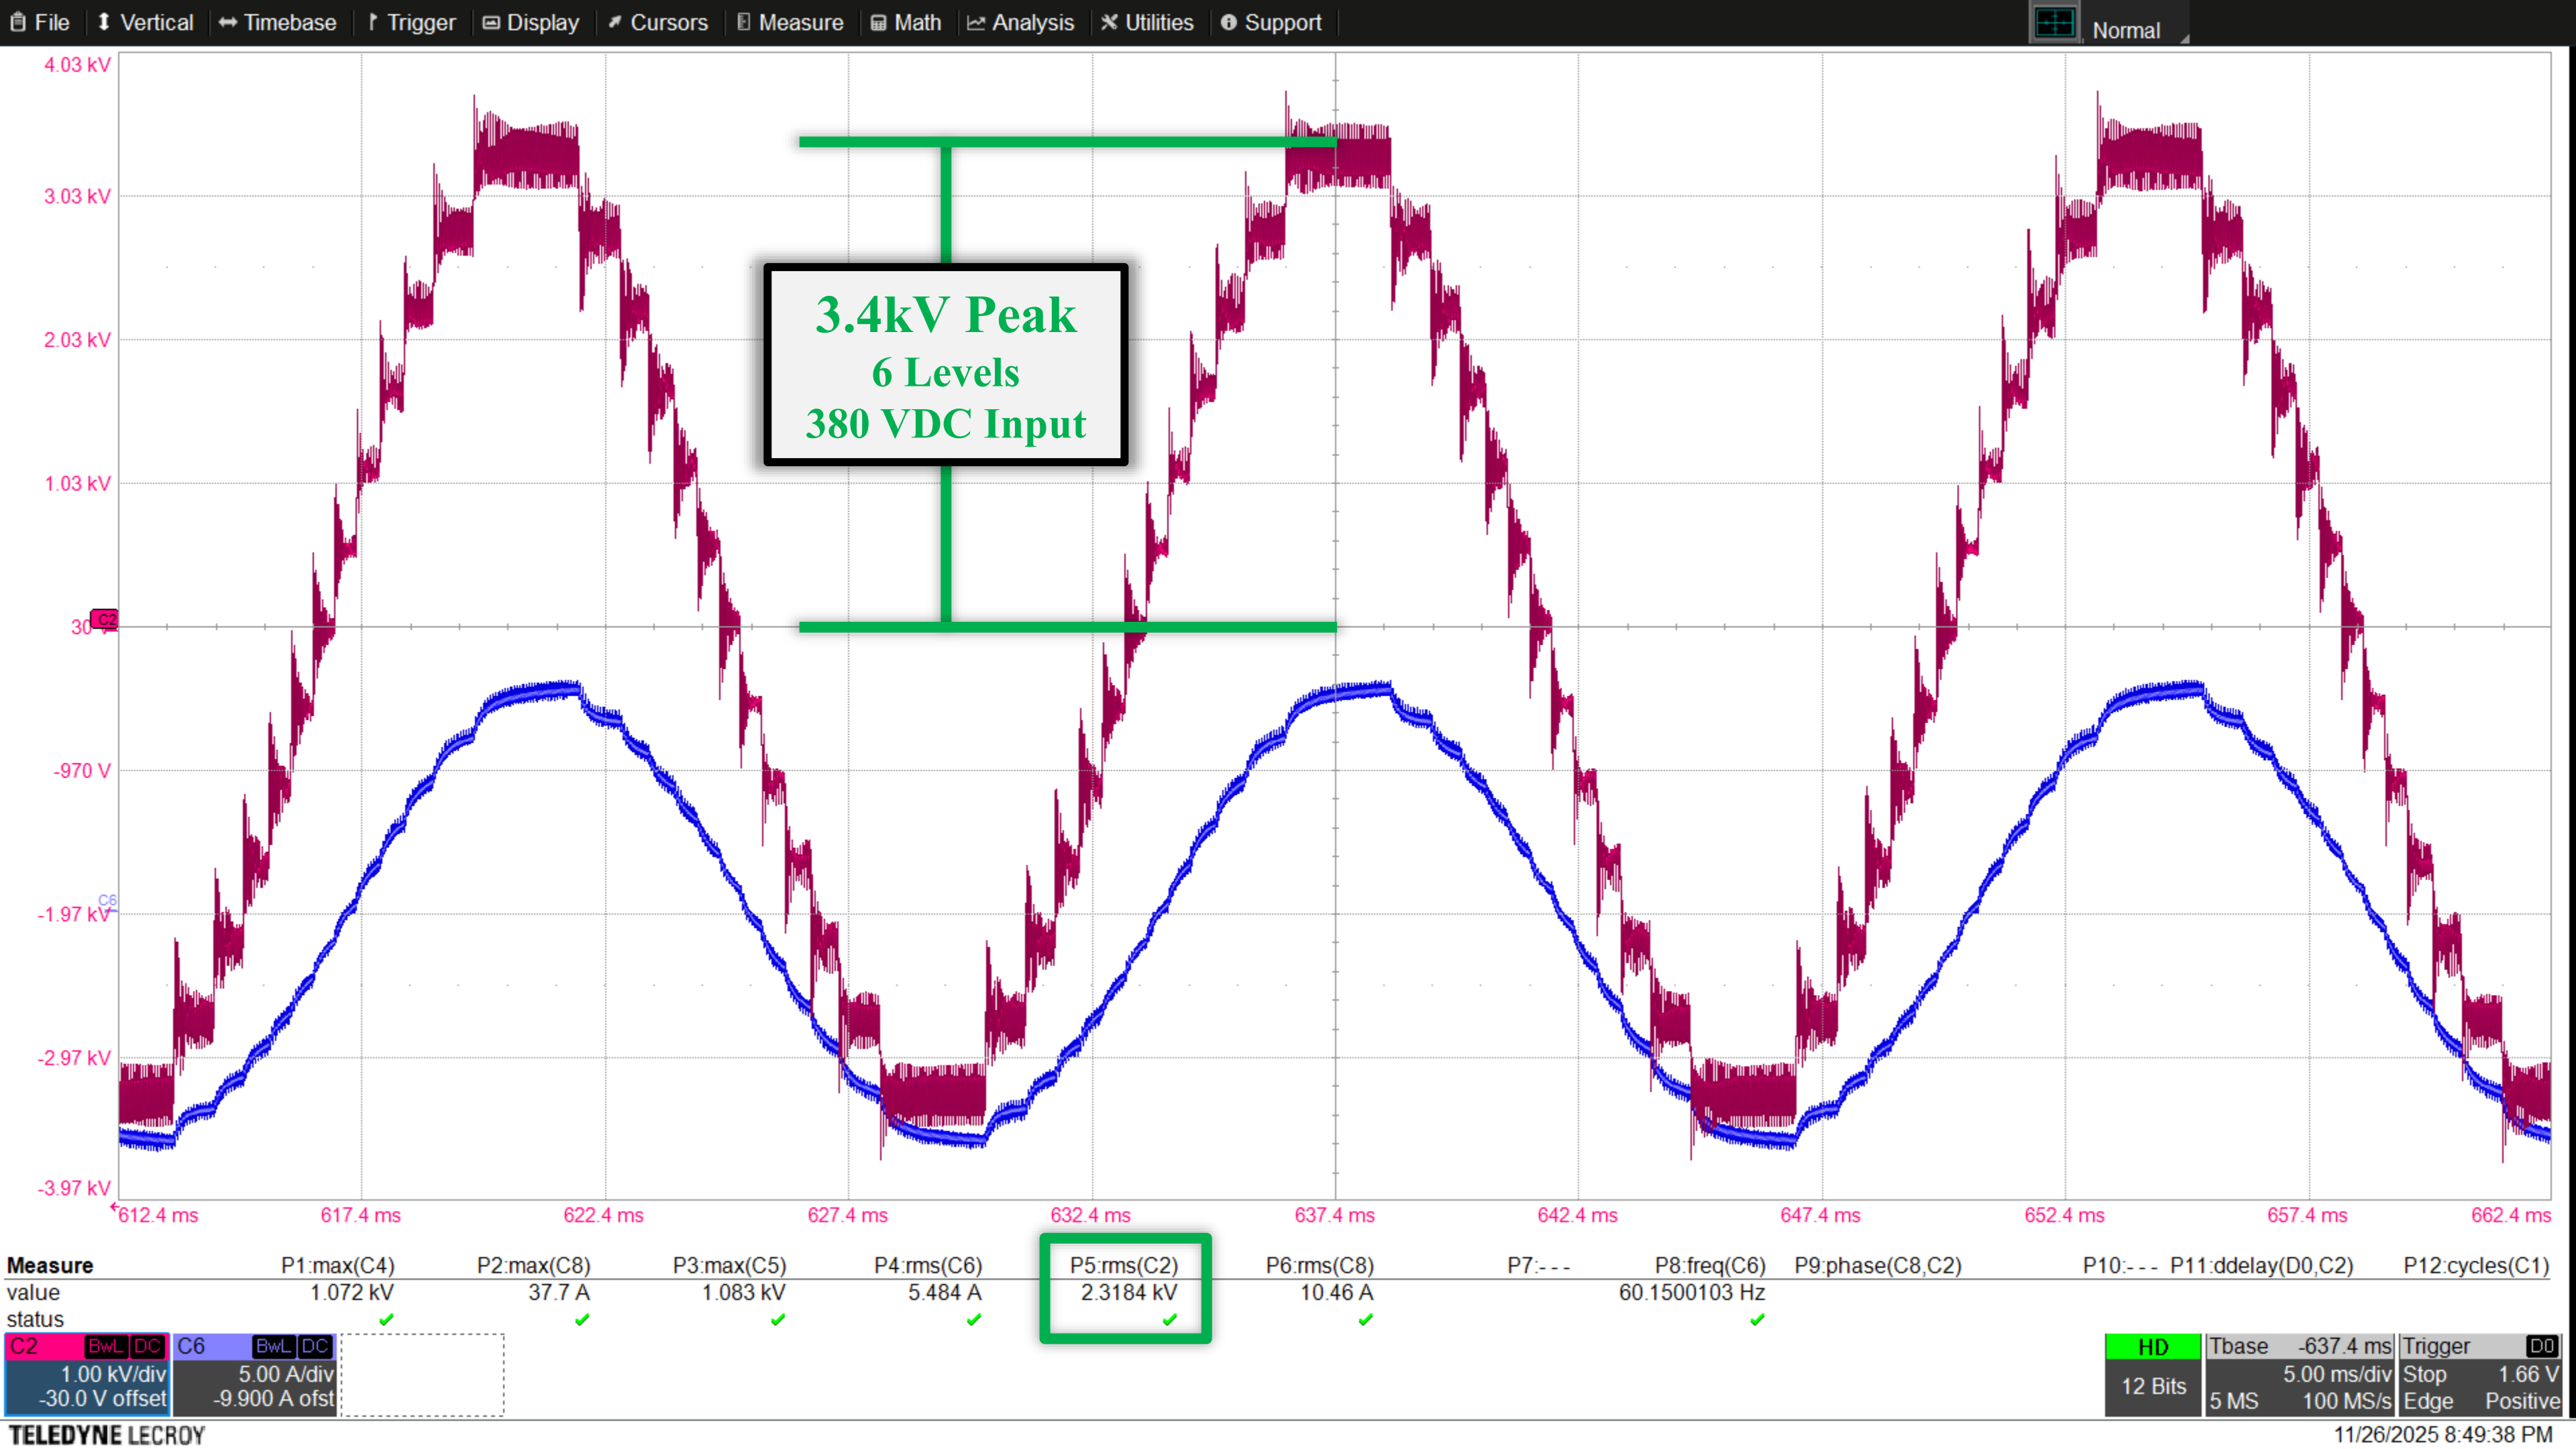
File
Vertical
Timebase
Trigger
Display
Cursors
Measure
Math
Analysis
Utilities
Support
Normal
4.03 kV
3.03 kV
2.03 kV
1.03 kV
30
-970 V
-1.97 kV
-2.97 kV
-3.97 kV
3.4kV Peak
6 Levels
380 VDC Input
612.4 ms
617.4 ms
622.4 ms
627.4 ms
632.4 ms
637.4 ms
642.4 ms
647.4 ms
652.4 ms
657.4 ms
662.4 ms
Measure
value
status
P1:max(C4) 1.072 kV
P2:max(C8) 37.7 A
P3:max(C5) 1.083 kV
P4:rms(C6) 5.484 A
P5:rms(C2) 2.3184 kV
P6:rms(C8) 10.46 A
P7:- - -
P8:freq(C6) 60.1500103 Hz
P9:phase(C8,C2)
P10:- - -
P11:ddelay(D0,C2)
P12:cycles(C1)
C2 BwL DC 1.00 kV/div -30.0 V offset
C6 BwL DC 5.00 A/div -9.900 A ofst
HD 12 Bits
Tbase -637.4 ms 5.00 ms/div 5 MS 100 MS/s
Trigger D0 Stop 1.66 V Edge Positive
TELEDYNE LECROY
11/26/2025 8:49:38 PM

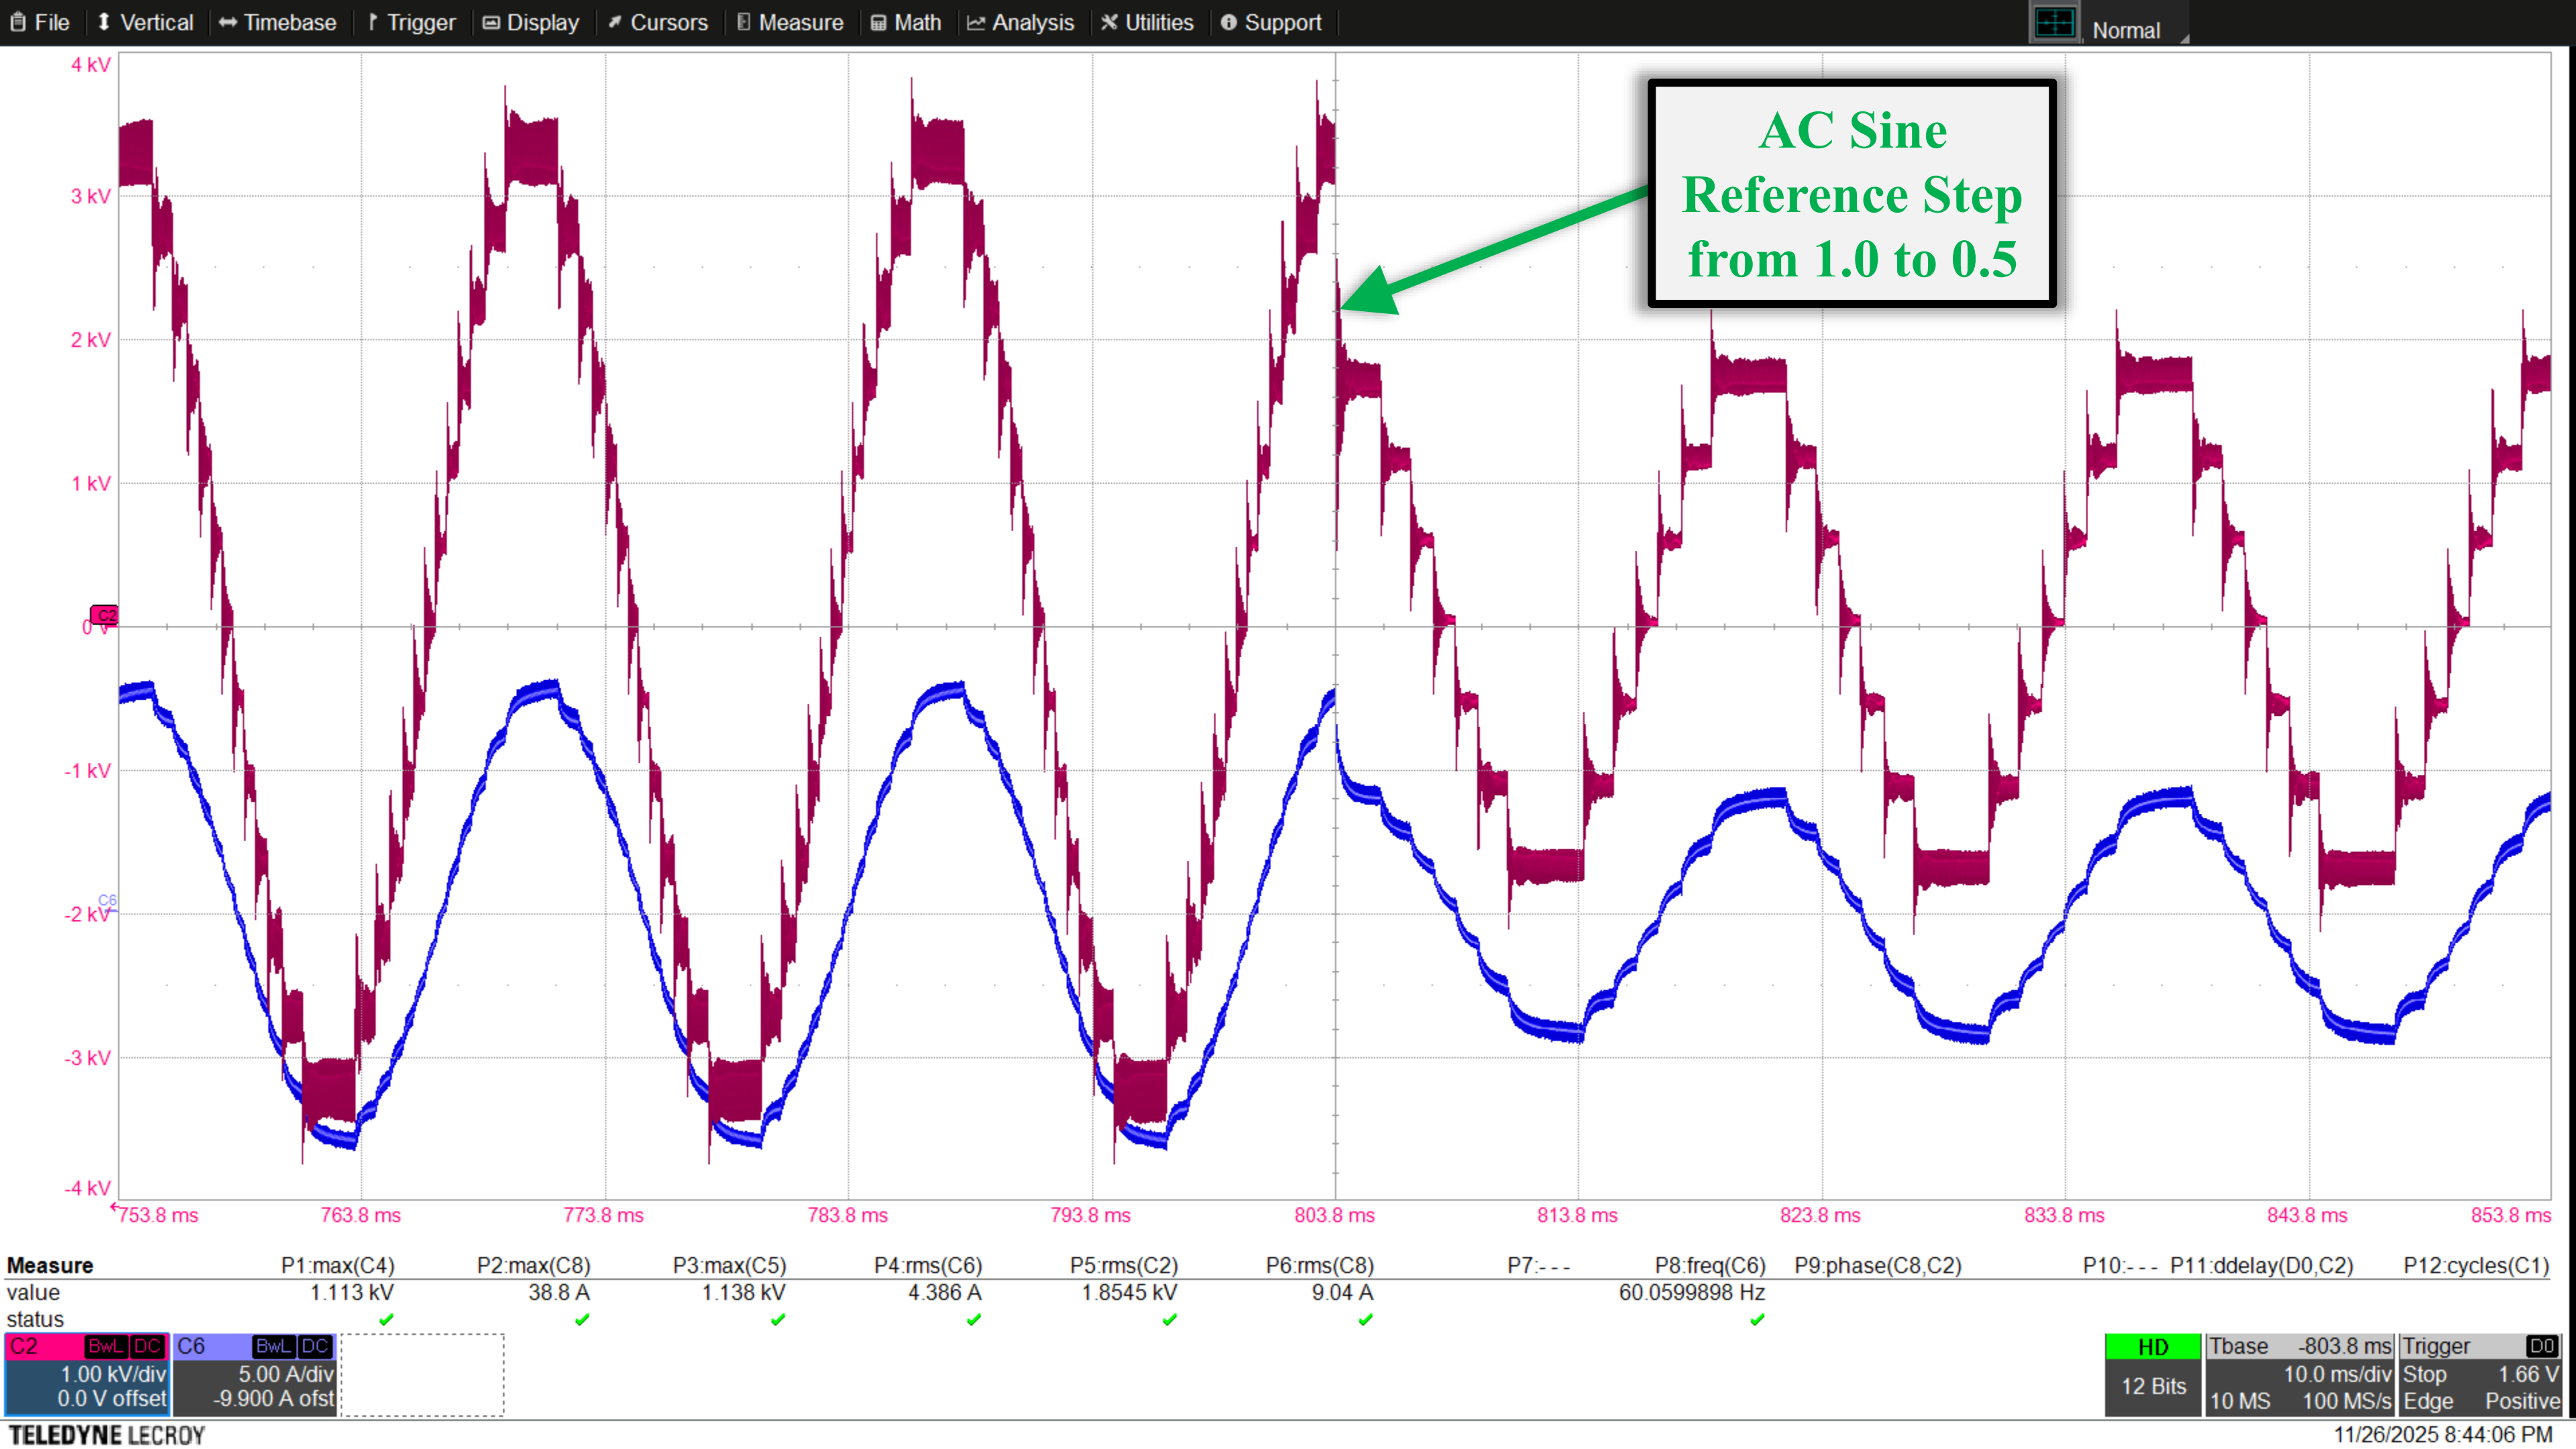

File
Vertical
Timebase
Trigger
Display
Cursors
Measure
Math
Analysis
Utilities
Support
Normal
AC Sine Reference Step from 1.0 to 0.5
4 kV
3 kV
2 kV
1 kV
0 V
-1 kV
-2 kV
-3 kV
-4 kV
753.8 ms
763.8 ms
773.8 ms
783.8 ms
793.8 ms
803.8 ms
813.8 ms
823.8 ms
833.8 ms
843.8 ms
853.8 ms
Measure
P1:max(C4)
P2:max(C8)
P3:max(C5)
P4:rms(C6)
P5:rms(C2)
P6:rms(C8)
P7:- - -
P8:freq(C6)
P9:phase(C8,C2)
P10:- - -
P11:ddelay(D0,C2)
P12:cycles(C1)
value
1.113 kV
38.8 A
1.138 kV
4.386 A
1.8545 kV
9.04 A
60.0599898 Hz
status
C2 BwL DC
1.00 kV/div
0.0 V offset
C6 BwL DC
5.00 A/div
-9.900 A ofst
HD
12 Bits
Tbase -803.8 ms
10.0 ms/div
10 MS 100 MS/s
Trigger D0
Stop 1.66 V
Edge Positive
TELEDYNE LECROY
11/26/2025 8:44:06 PM

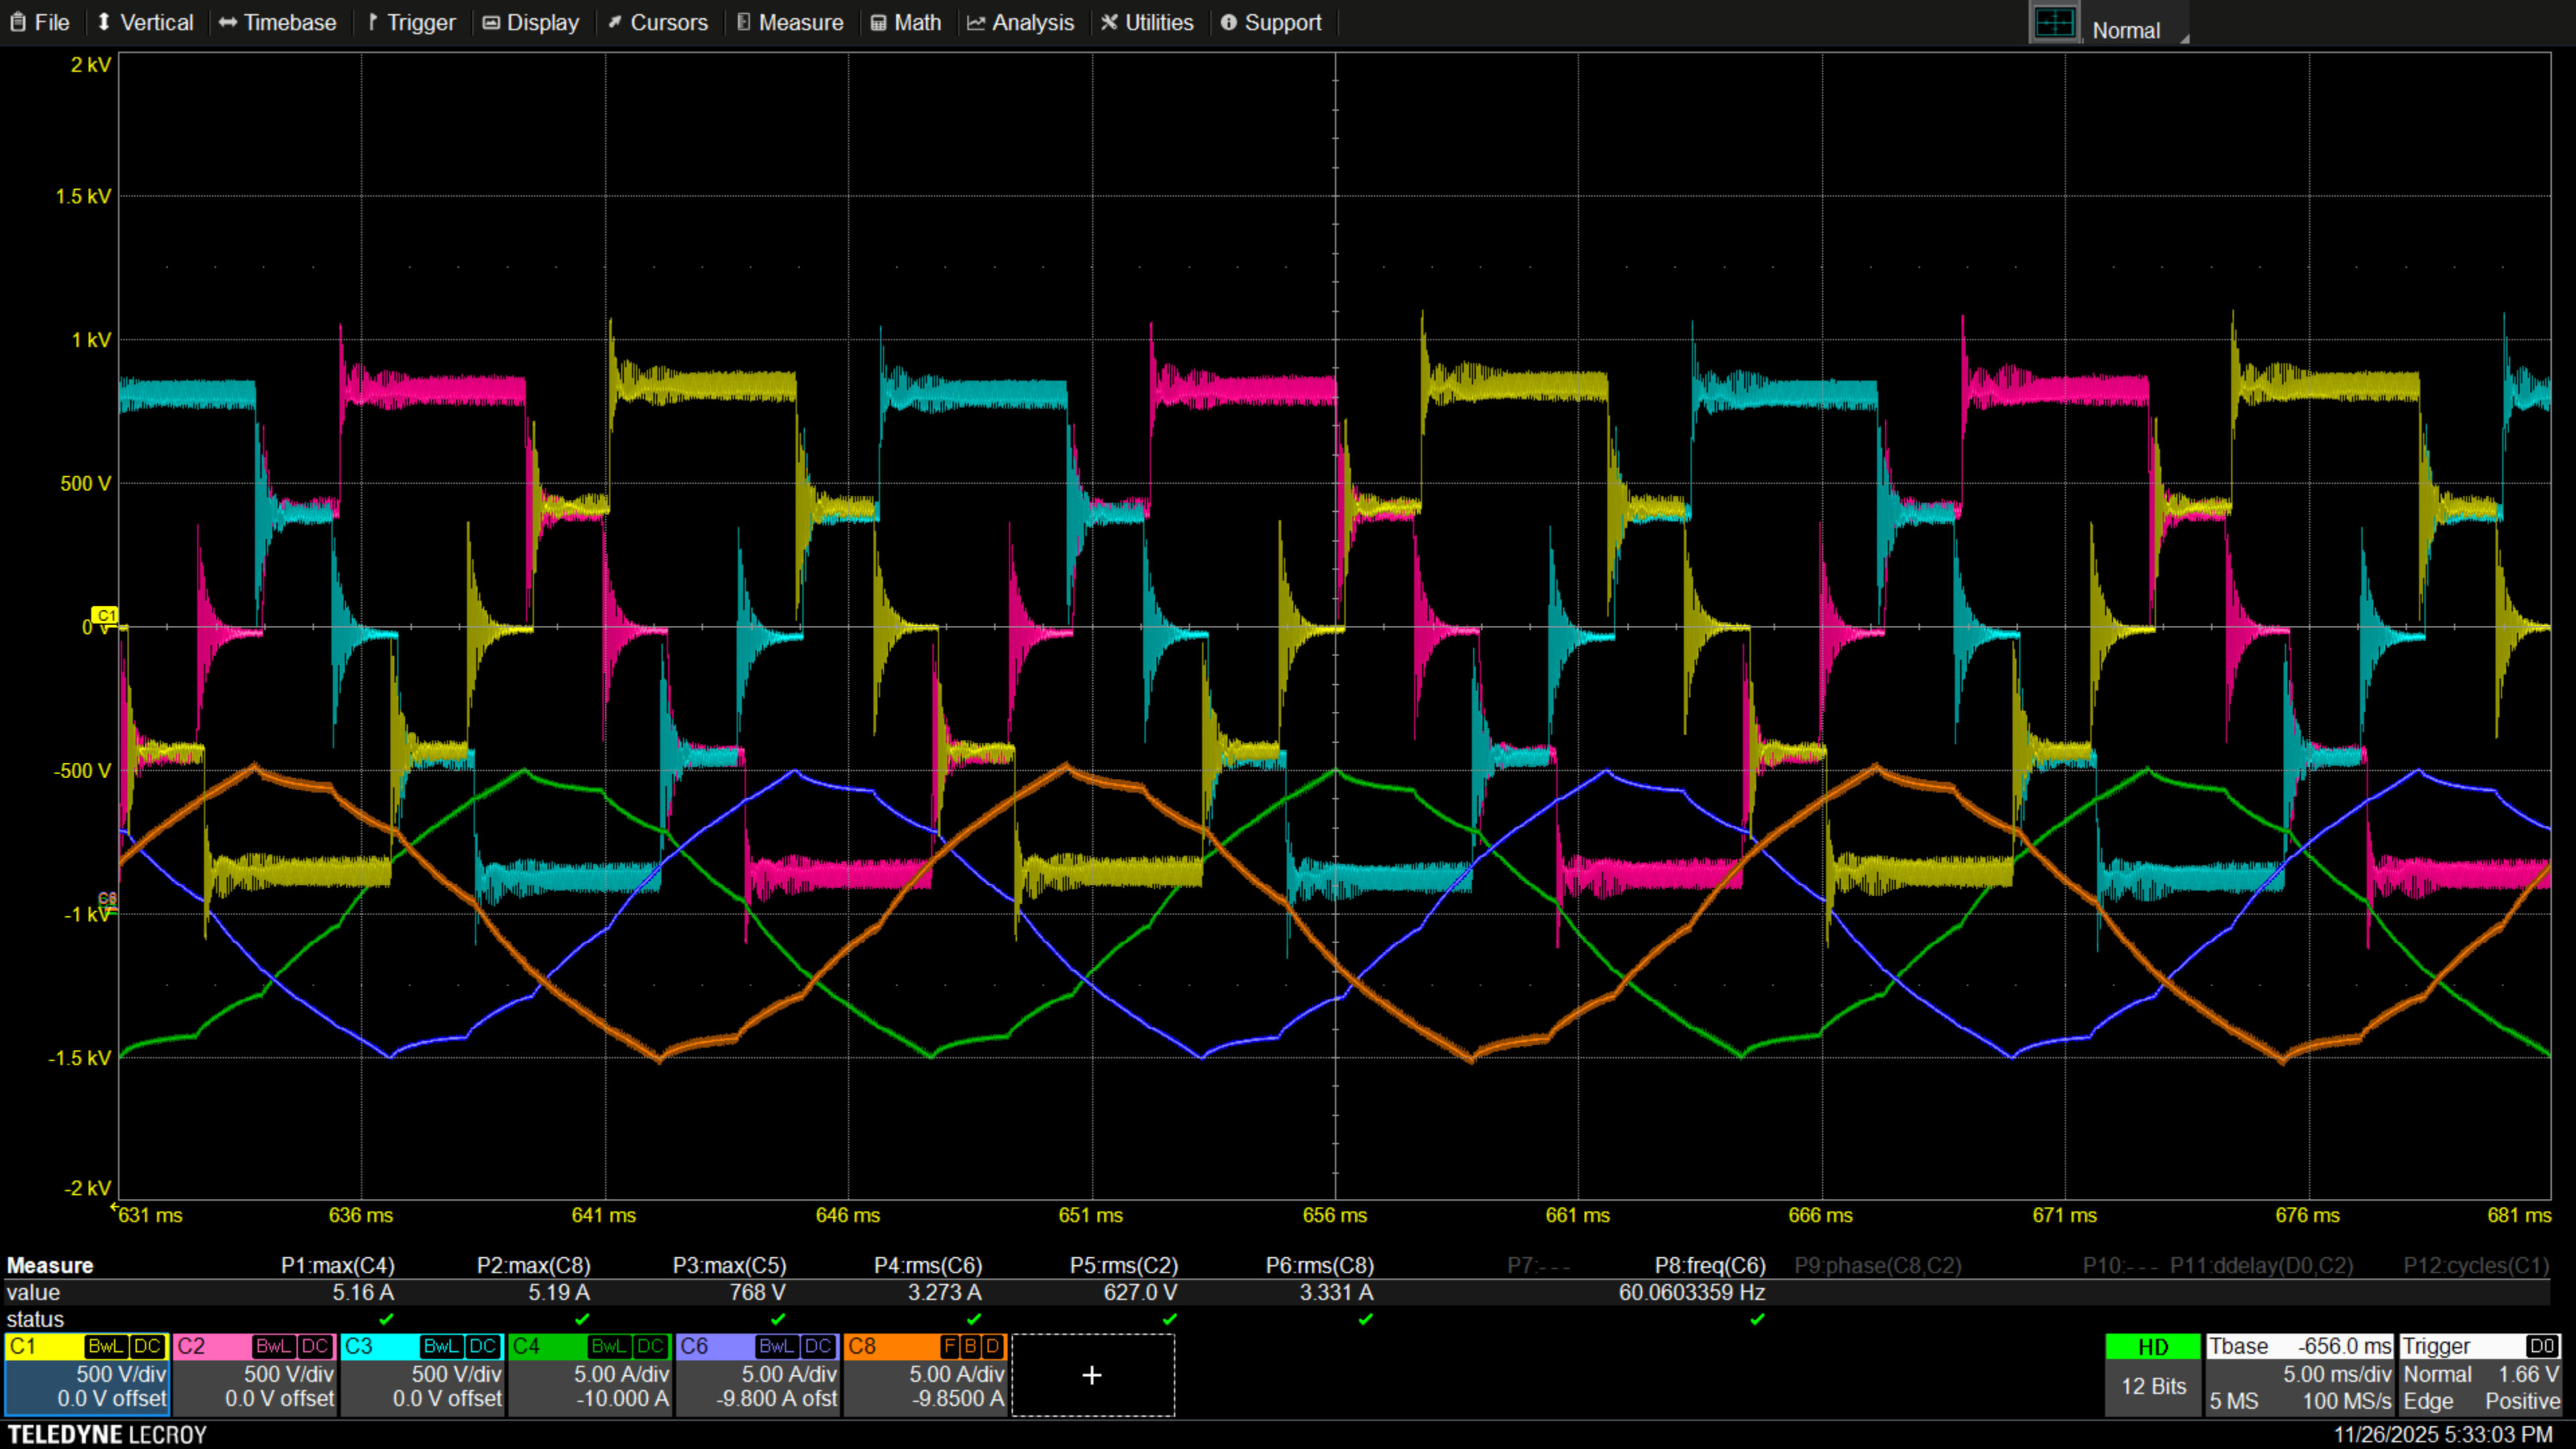
File
Vertical
Timebase
Trigger
Display
Cursors
Measure
Math
Analysis
Utilities
Support
Normal
2 kV
1.5 kV
1 kV
500 V
0 V
-500 V
-1 kV
-1.5 kV
-2 kV
C1
C8
631 ms
636 ms
641 ms
646 ms
651 ms
656 ms
661 ms
666 ms
671 ms
676 ms
681 ms
Measure
P1:max(C4)
P2:max(C8)
P3:max(C5)
P4:rms(C6)
P5:rms(C2)
P6:rms(C8)
P7:- - -
P8:freq(C6)
P9:phase(C8,C2)
P10:- - -
P11:ddelay(D0,C2)
P12:cycles(C1)
value
5.16 A
5.19 A
768 V
3.273 A
627.0 V
3.331 A
60.0603359 Hz
status
C1 BwL DC
500 V/div
0.0 V offset
C2 BwL DC
500 V/div
0.0 V offset
C3 BwL DC
500 V/div
0.0 V offset
C4 BwL DC
5.00 A/div
-10.000 A
C6 BwL DC
5.00 A/div
-9.800 A ofst
C8 F B D
5.00 A/div
-9.8500 A
+
HD
12 Bits
Tbase -656.0 ms
5 MS
5.00 ms/div
100 MS/s
Trigger D0
Normal 1.66 V
Edge Positive
TELEDYNE LECROY
11/26/2025 5:33:03 PM