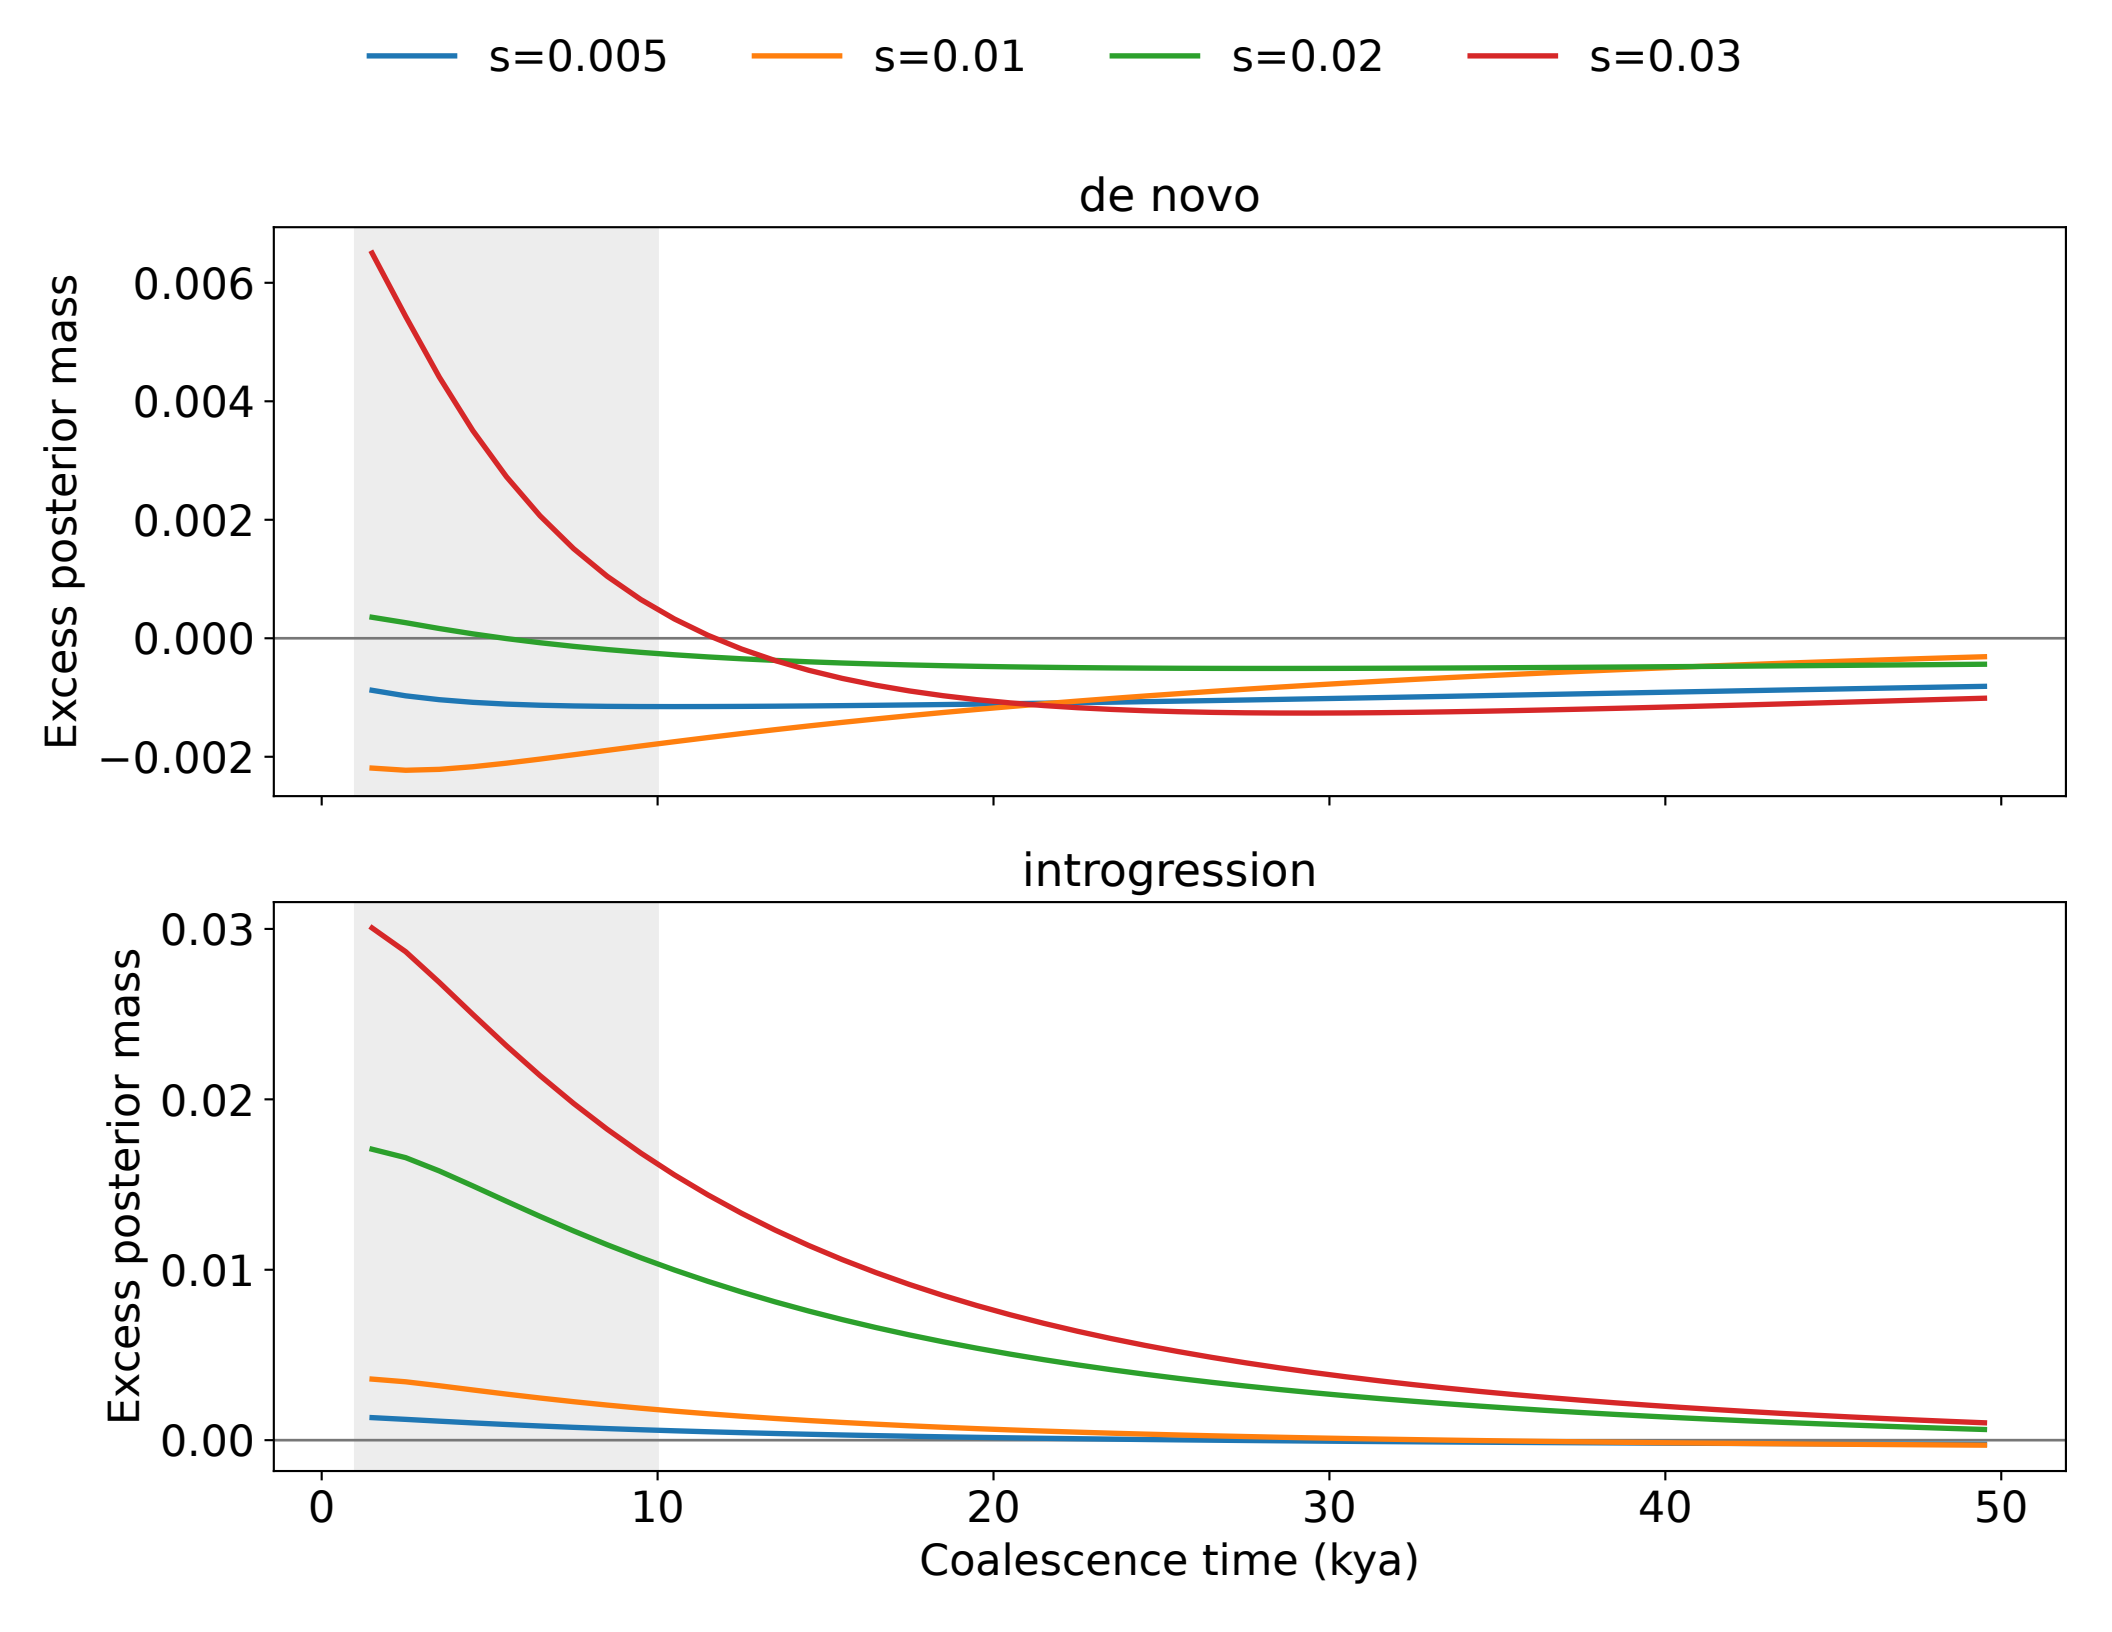
s=0.005
s=0.01
s=0.02
s=0.03
de novo
Excess posterior mass
0.006
0.004
0.002
0.000
−0.002
introgression
Excess posterior mass
0.03
0.02
0.01
0.00
0
10
20
30
40
50
Coalescence time (kya)