

BEYOND BUFFETT 自動分析レポート

Ⅱ スクリーニング / Ⅲ ポートフォリオ決定 / パフォーマンス分析

東証上場企業全体を母集団とし、JPX上場銘柄一覧、yfinance価格データ、EDINET API v2の有価証券報告書XBRLを用いて、既存Moat、Transformation、Future Moat、Valuation、Momentum、Riskを統合評価した。

本資料は日経STOCKリーグ用の調査材料であり、個別の投資助言ではない。

1. スクリーニング

BEYOND BUFFETT企業を、既存の競争優位だけでなく、資本効率改善・事業構造改革・AI時代の新しい堀によって競争優位が進化する企業と定義した。スコアは全社を同じ物差しで標準化し、最終段階で業種・カテゴリ分散を加えた。

段階	社数
母集団	3,649
株価取得可能	3,648
流動性条件通過	2,560
投資適格性通過	1,963
スコア算出対象	1,963
統合スコア上位80社	80
最終20銘柄	20


EDINET取得は有価証券報告書候補 10,712 件、会社数 3,579 社。XBRL ZIP取得成功は 10,712/10,712 件。有報が十分に見つからない銘柄は 89 社としてログ化した。

2. スコア設計

Adjusted BB Score = 0.30×Moat + 0.25×Transformation + 0.30×Future Moat + 0.15×Valuation + 0.10×Momentum - 0.10×Risk。

Moatは収益性・キャッシュ創出・安定性・競争地位、Transformationは低PBR/低PER・成長・配当、Future MoatはAIインフラ、半導体、データ/ソフトウェア、セキュリティ、無形投資を評価した。



コード	企業名	カテゴリ	Score
9022	東海旅客鉄道株式会社	Transformation Moat	1.040
7181	株式会社かんぽ生命保険	Transformation Moat	0.976
9501	東京電力ホールディングス株式会社	Transformation Moat	0.887
3449	株式会社テクノフレックス	Core Moat	0.849
6777	s a n t e c …	Future Moat	0.769
6627	株式会社テラプローブ	Future Moat	0.749
6524	湖北工業株式会社	Future Moat	0.749
6387	サムコ 株式会社	Future Moat	0.707
8473	S B I ホールディングス株式会社	Transformation Moat	0.705
6800	株式会社ヨコオ	Future Moat	0.700
9513	電源開発株式会社	Transformation Moat	0.693
8309	三井住友トラストグループ株式会社	Transformation Moat	0.682

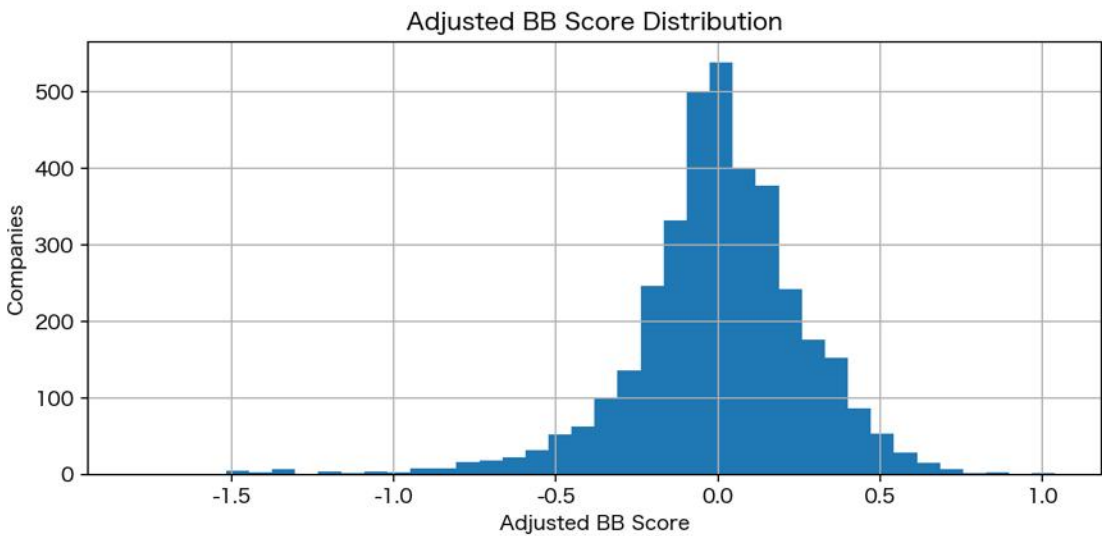

3. ポートフォリオ構成

投資額は 5,000,000 円、20銘柄、1株単位。Adjusted BB Scoreを正値化して加重し、1銘柄上限 8% を適用した。実投資額は 4,999,841円、残現金は 159円。

コード	企業名	分類	比率	投資額	株数
9022	東海旅客鉄道株式会社	Transformation	7.99%	399,548円	118
7181	株式会社かんぽ生命保険	Transformation	7.06%	352,906円	251
9501	東京電力ホールディングス株式会社	Transformation	6.10%	305,159円	546
3449	株式会社テクノフレックス	Core	5.74%	286,860円	42
6524	湖北工業株式会社	Future	5.10%	254,940円	42
6627	株式会社テラプローブ	Future	5.08%	253,920円	23
6777	s a n t e c…	Future	5.08%	253,800円	10
6387	サムコ 株式会社	Future	4.86%	243,100円	22
8473	S B I ホールディングス株式会社	Transformation	4.83%	241,613円	83
6800	株式会社ヨコオ	Future	4.76%	237,820円	46
9513	電源開発株式会社	Transformation	4.74%	237,240円	60
8050	セイコーグループ株式会社	Future	4.60%	230,020円	31
8309	三井住友トラストグループ株式会社	Transformation	4.59%	229,656円	42
6356	日本ギア工業株式会社	Future	4.51%	225,292円	151
6617	株式会社東光高岳	Future	4.42%	220,860円	27
9503	関西電力株式会社	Transformation	4.35%	217,408円	95
4971	メック株式会社	Core	4.22%	210,900円	19
5985	サンコール株式会社	Transformation	4.15%	207,378円	123
4368	扶桑化学工業株式会社	Core	4.12%	205,850円	46
3723	日本ファルコム株式会社	Discovery	3.71%	185,571円	79

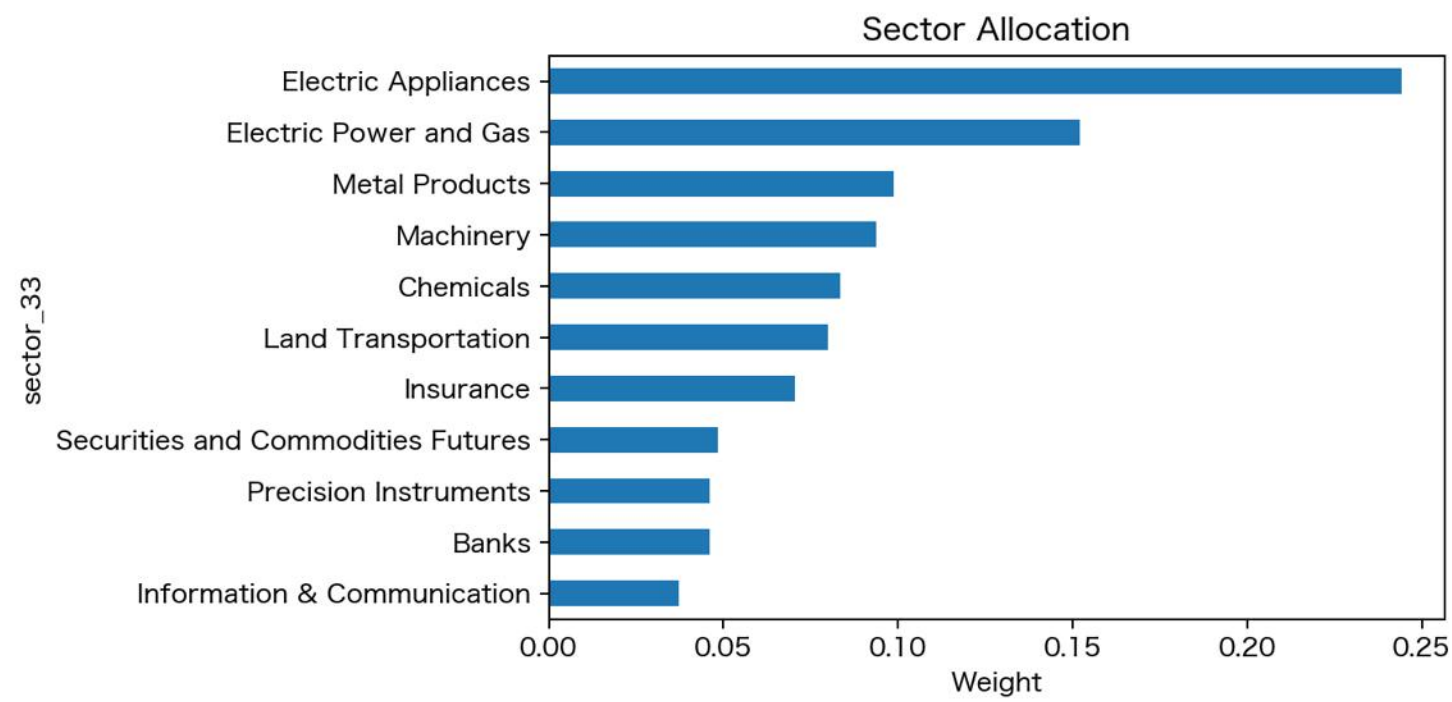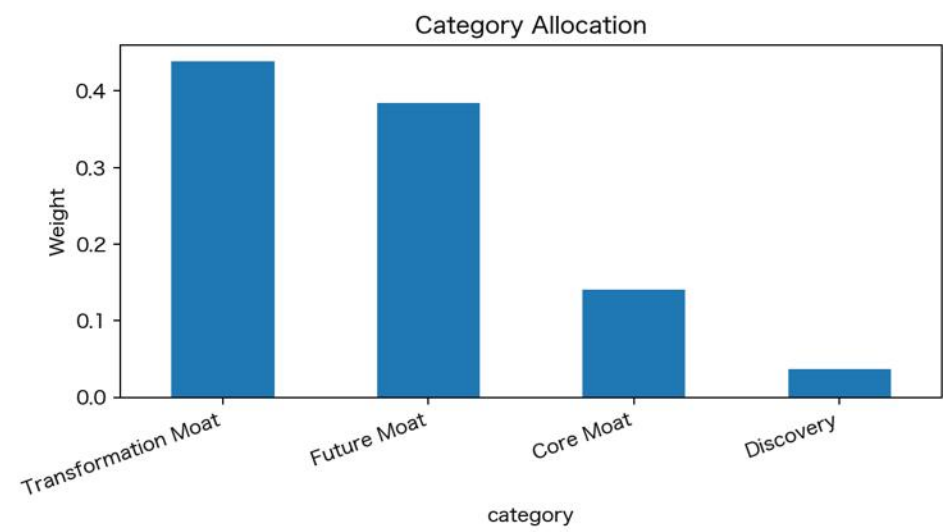

4. 20銘柄の選定理由

9022 東海旅客鉄道株式会社（Transformation Moat、7.99％）：変革余地と再評価余地を中核に採用、PBR 0.64倍で資産価値対比の割安感、PER 5.93倍で利益対比の割安感、営業利益率 34.6％の収益力、スコア上の最大寄与はValuation。主なリスクは景気・為替・需要変動。

7181 株式会社かんば生命保険（Transformation Moat、7.06％）：変革余地と再評価余地を中核に採用、PBR 0.37倍で資産価値対比の割安感、PER 9.22倍で利益対比の割安感、スコア上の最大寄与はValuation。主なリスクは金融規制・金利環境の影響。

9501 東京電力ホールディングス株式会社（Transformation Moat、6.10％）：変革余地と再評価余地を中核に採用、PBR 0.26倍で資産価値対比の割安感、スコア上の最大寄与はValuation。主なリスクは株価変動率が高い、過去ドローダウンが大きい、規制・燃料価格・政策変更。

3449 株式会社テクノフレックス（Core Moat、5.74％）：既存Moatを中核に採用、ROE 12.2％の収益性、営業利益率 17.3％の収益力、直近12か月リターン 404.8％の市場評価、スコア上の最大寄与はMomentum。主なリスクは市場全体の下落と業績モメンタム鈍化。

6524 湖北工業株式会社（Future Moat、5.10％）：AI時代のFuture Moatを中核に採用、ROE 12.8％の収益性、営業利益率 26.5％の収益力、直近12か月リターン 237.7％の市場評価、スコア上の最大寄与はMomentum。主なリスクは株価変動率が高い、過去ドローダウンが大きい、半導体サイクルと設備投資減速、成長期待の剥落。

6627 株式会社テラプローブ（Future Moat、5.08％）：AI時代のFuture Moatを中核に採用、ROE 11.6％の収益性、営業利益率 21.3％の収益力、直近12か月リターン 316.5％の市場評価、スコア上の最大寄与はMomentum。主なリスクは株価変動率が高い、過去ドローダウンが大きい、半導体サイクルと設備投資減速、成長期待の剥落。

6777 s a n t e c H o l d i n g s株式会社（Future Moat、5.08％）：AI時代のFuture Moatを中核に採用、PBR 12.03倍でも成長・テーマ性を評価、ROE 23.7％の収益性、営業利益率 30.9％の収益力、直近12か月リターン 508.9％の市場評価、スコア上の最大寄与はMomentum。主なリスクは株価変動率が高い、過去ドローダウンが大きい、半導体サイクルと設備投資減速、成長期待の剥落。

6387 サムコ 株式会社（Future Moat、4.86％）：AI時代のFuture Moatを中核に採用、ROE 12.5％の収益性、営業利益率 25.1％の収益力、直近12か月リターン 350.0％の市場評価、スコア上の最大寄与はMomentum。主なリスクは株価変動率が高い、過去ドローダウンが大きい、半導体サイクルと設備投資減速、成長期待の剥落。

8473 S B Iホールディングス株式会社（Transformation Moat、4.83％）：変革余地と再評価余地を中核に採用、PER 4.66倍で利益対比の割安感、ROE 10.4％の収益性、営業利益率 74.5％の収益力、直近12か月リターン 56.8％の市場評価、スコア上の最大寄与はValuation。主なリスクは株価変動率が高い、金融規制・金利環境の影響。

6800 株式会社ヨコオ（Future Moat、4.76％）：AI時代のFuture Moatを中核に採用、直近12か月リターン 316.7％の市場評価、スコア上の最大寄与はMomentum。主なリスクは株価変動率が高い、過去ドローダウンが大きい、半導体サイクルと設備投資減速、成長期待の剥落。

9513 電源開発株式会社（Transformation Moat、4.74％）：変革余地と再評価余地を中核に採用、PBR 0.50倍で資産価値対比の割安感、直近12か月リターン 61.2％の市場評価、スコア上の最大寄与はValuation。主なリスクは規制・燃料価格・政策変更。

8050 セイコーグループ株式会社（Future Moat、4.60％）：AI時代のFuture Moatを中核に採用、直近12か月リターン 237.9％の市場評価、スコア上の最大寄与はMomentum。主なリスクは株価変動率が高い、過去ドローダウンが大きい、成長期待の剥落。

8309 三井住友トラストグループ株式会社（Transformation Moat、4.59％）：変革余地と再評価余地を中核に採用、営業利益率 95.6％の収益力、スコア上の最大寄与はTransformation。主なリスクは金融規制・金利環境の影響。

6356 日本ギア工業株式会社（Future Moat、4.51％）：AI時代のFuture Moatを中核に採用、PBR 3.90倍でも成長・テーマ性を評価、ROE 12.3％の収益性、営業利益率 22.0％の収益力、直近12か月リターン 201.0％の市場評価、スコア上の最大寄与はMomentum。主なリスクは株価変動率が高い、過去ドローダウンが大きい、半導体サイクルと設備投資減速、成長期待の剥落。

6617 株式会社東光高岳（Future Moat、4.42％）：AI時代のFuture Moatを中核に採用、直近12か月リターン 243.1％の市場評価、スコア上の最大寄与はMomentum。主なリスクは株価変動率が高い、過去ドローダウンが大きい、半導体サイクルと設備投資減速、成長期待の剥落。

9503 関西電力株式会社（Transformation Moat、4.35％）：変革余地と再評価余地を中核に採用、PBR 0.74倍で資産価値対比の割安感、PER 6.71倍で利益対比の割安感、ROE 14.5％の収益性、スコア上の最大寄与はValuation。主なリスクは株価変動率が高い、過去ドローダウンが大きい、規制・燃料価格・政策変更。

4971 メック株式会社（Core Moat、4.22％）：既存Moatを中核に採用、ROE 18.9％の収益性、営業利益率 22.1％の収益力、直近12か月リターン 343.6％の市場評価、スコア上の最大寄与はMomentum。主なリスクは株価変動率が高い、過去ドローダウンが大きい。

5985 サンコール株式会社（Transformation Moat、4.15％）：変革余地と再評価余地を中核に採用、PER 8.23倍で利益対比の割安感、直近12か月リターン 456.6％の市場評価、スコア上の最大寄与はMomentum。主なリスクは株価変動率が高い、過去ドローダウンが大きい。


4368 扶桑化学工業株式会社（Core Moat、4.12％）：既存Moatを中核に採用、ROE 11.2％の収益性、営業利益率 26.6％の収益力、直近12か月リターン 241.2％の市場評価、スコア上の最大寄与はMomentum。主なリスクは株価変動率が高い、過去ドローダウンが大きい。




3723 日本ファルコム株式会社（Discovery、3.71％）：市場に見落とされやすいDiscovery枠として採用、営業利益率 51.3％の収益力、直近12か月リターン 108.4％の市場評価、スコア上の最大寄与はMomentum。主なリスクは株価変動率が高い。

5. パフォーマンス分析

対象	累積	年率	Vol	Sharpe	MaxDD	β	α
Portfolio	381.39%	38.28%	22.33%	1.71	-33.22%	1.01	17.46%
1306.T	107.56%	16.30%	19.08%	0.85	-23.30%	-	-
^N225	132.30%	19.00%	22.31%	0.85	-26.26%	-	-

バックテストではポートフォリオがTOPIX proxyおよび日経平均を上回った。ただし、半導体・電力・金融・景気敏感株を含むため、高リターンは一定の価格変動リスクとセットで解釈する必要がある。

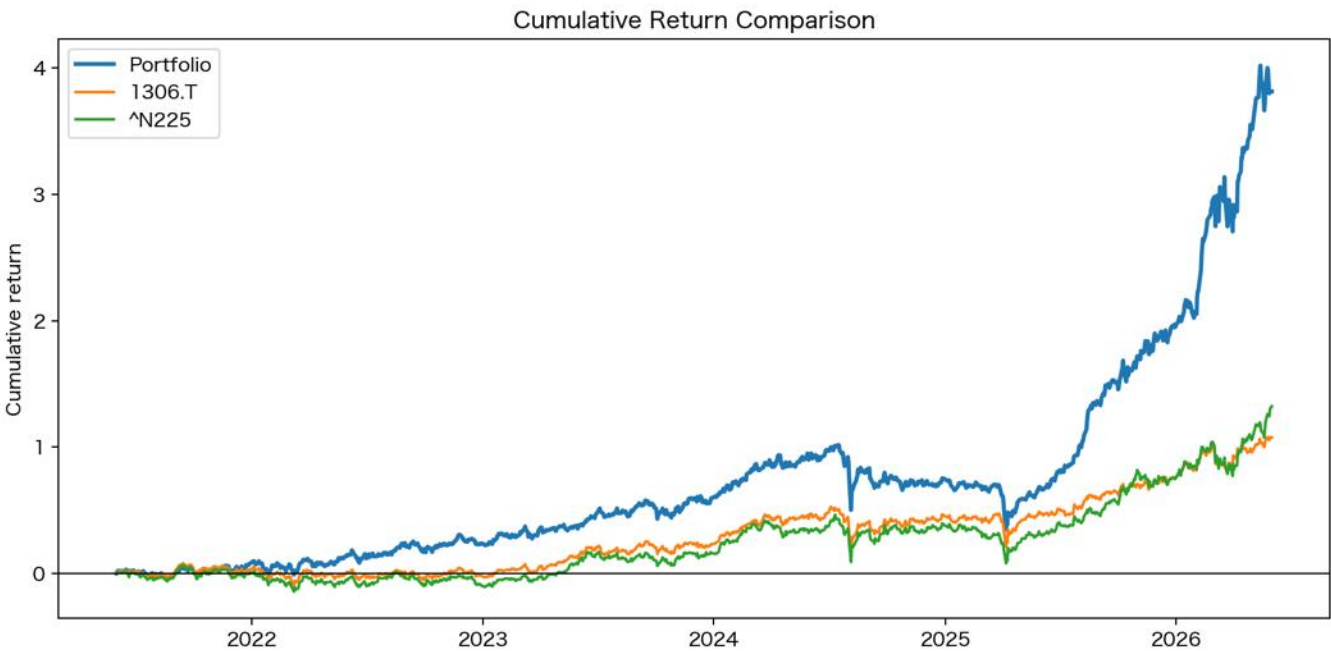

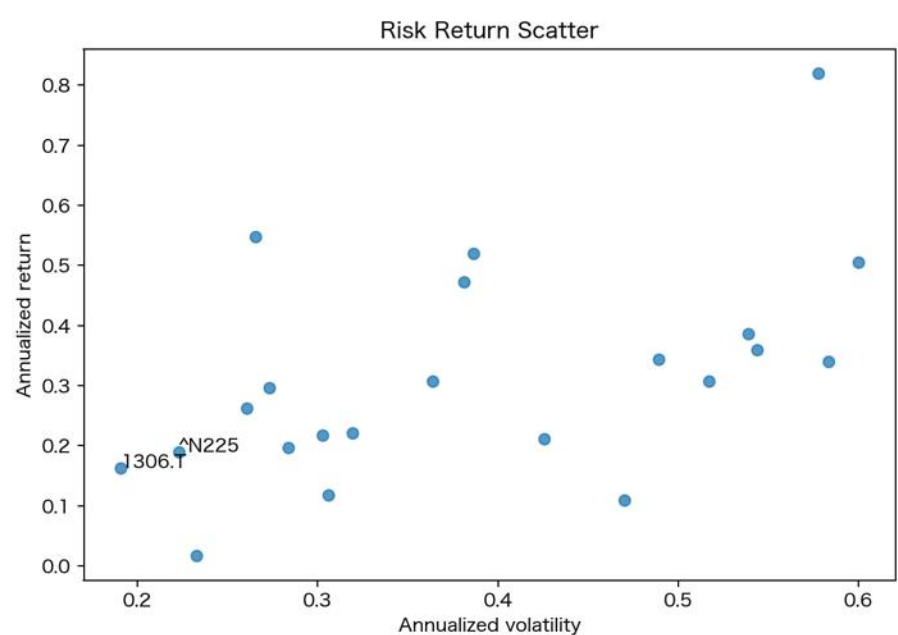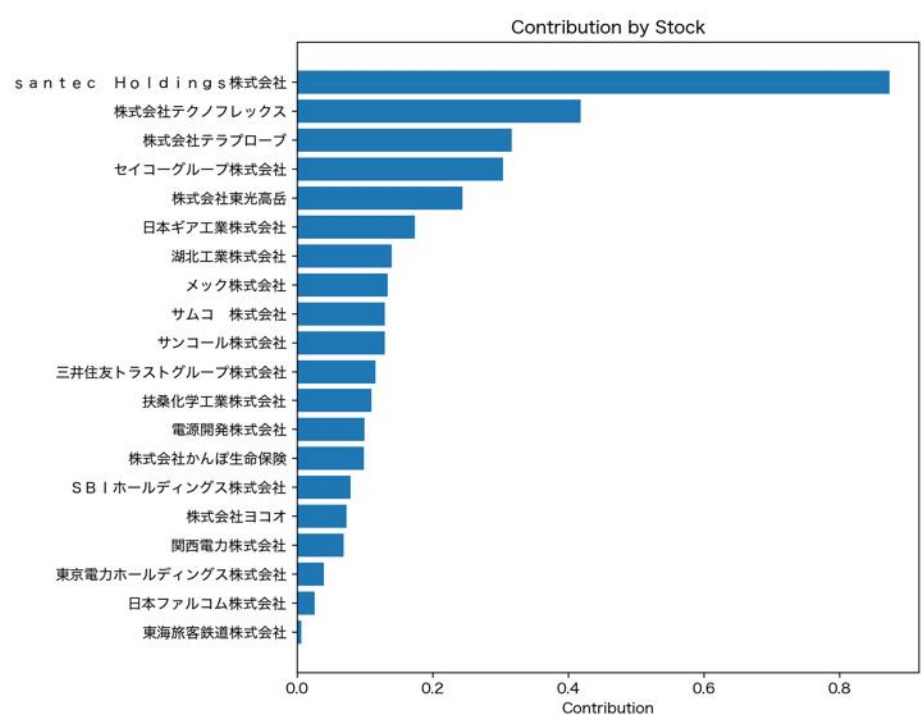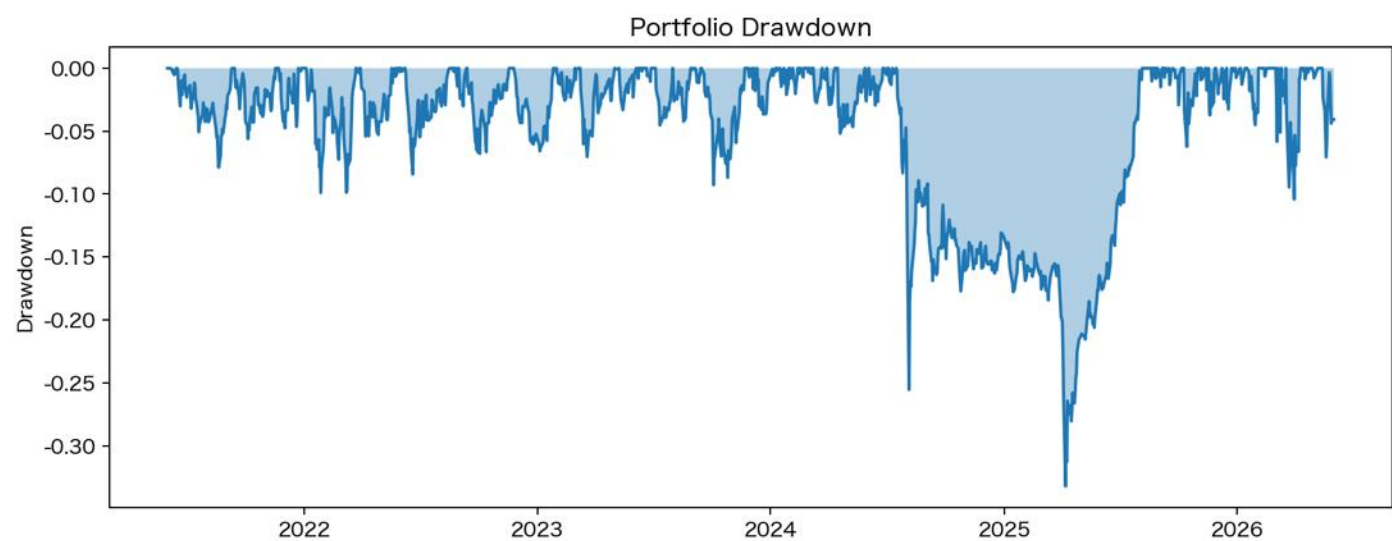

6. 結論と限界

本ポートフォリオは、Core Moatの安定性、Transformation Moatの再評価余地、Future Moatの成長性を混ぜることで、従来のバフェット型投資を日本株・AI時代向けに拡張する設計になった。一方で、無料データの欠損、EDINET項目の標準化限界、生存者バイアス、過去リターンに依存するモメンタム評価には注意が必要である。