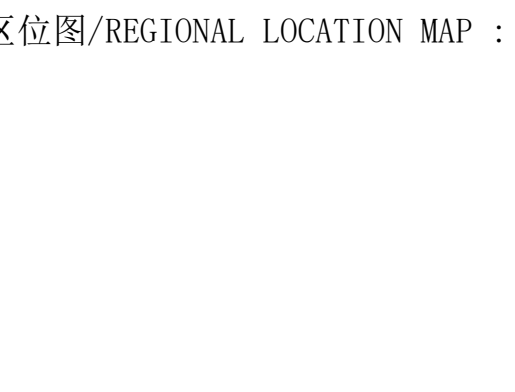


										建设单位/CLIENT: 麻阳苗族自治县远桥房地产开发有限公司					
										项目名称/PROJECT: 远程国际					
										子项目名称/SUB-PROJECT: 远程国际					
										区位图/REGIONAL LOCATION MAP : 					
										二、工程概况 1. 远程国际项目是一栋二类高层公共建筑，负一层为车库和设备用房，一~三层为商场，四层北面为电影院，南面为住宅，四~十四层为住宅。 2. 项目类型：二类高层公共建筑 3. 项目建筑面积，其中地上建筑面积：18321.07m²，总建筑面积18158.21m²。 4. 建设地点：麻阳苗族自治县，项目位于麻阳苗族自治县滨江大道与劳动路交汇处。 三、建筑专业相关的绿色建筑设计技术选项内容 1. 场地设计符合当地城乡规划的要求，充分考虑了室外环境的质量，优化建筑布局。场地与室外环境：场地的生态安全、场地资源利与生态环境保护、场地规划与室外环境。 2. 建筑设计优化建筑形体和内部空间布局，充分利用自然采光、自然通风，采用了围护结构保温、隔热、遮阳等措施，有适宜的体型系数、楼层和朝向，建筑功能、技术及结构合理。建筑设计：平面布局及空间设计、围护结构与构造设计、室外环境、室内环境、室内环境、室内空气质量、室内装饰装修设计。 四、采用绿色建筑设计选项的技术措施（主要做法、构造措施） (一) 绿色规划设计技术措施 1. 场地设计符合当地城乡规划的要求，充分考虑了周边室外环境的质量，优化建筑布局。 2. 场地生态安全：场址内无洪涝、滑坡、等自然灾害的威胁，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氯土壤等危害。 3. 场地资源利用与生态环境保护：场地规划时，因地制宜，高低错落，场地的土方量已经在地域外做了平衡，控制并减少场地雨水径流量及污水排放。 4. 场地规划时，公建楼外或在区内布置了垃圾投放站与垃圾收集点，采取垃圾分类的方式，站点设置在场地的下风向，且便于运输。 5. 场地光环境：建筑主要布局为南北向或接近南北朝向、合理的楼距，能获得良好的日照，没有降低对周边建筑的日照标准，满足对住宅的日照标准要求。 6. 场地光污染环境：建筑外表面的设计和选材能有效避免光污染，玻璃幕墙可见光反射比不大于 0.2 的要求。 7. 场地风环境：本场地风速小于 5m/s，建筑主立面迎向夏季和过渡季主导风向，居住区的夏季平均迎风面积比不小于 0.8。 8. 场地环境噪声：合理布置了建筑总平面，对噪声敏感建筑远离噪声源，或道路边酌情设置声屏障，和建筑外墙外门隔声防噪。 9. 场地热岛微环境设计：设计考虑了设置乔木、灌木结合以及构筑物、底层架空等遮阳措施，场址内室外活动区域有效采用遮阳面积大于 20%，降低热岛强度。选用透水道路、人行道铺装、植草砖停车位，70% 的降低太阳辐射反射系数。 10. 停车场所：地面上考虑非机动车停放位置合理，方便出入，设有遮阳防雨措施。采取机动车地下停车场方式，指标要求配建数量不小于总停车量的 65%。车库有独立出入口，且避免人流互相干扰。地面停车场没有设置绿化空间及活动场所，车库配置了充电桩置停车位占 15%。 11. 无障碍设计：场地内道路和人行道的坡度、建筑入口和主要公共活动空间设有无障碍设施，能无障碍通过。 12. 场地绿化率达到不小于 30%，人均公共绿地面积不小于 1.0m²，采用了屋顶绿化，场地内绿地能向社会公众开放。 13. 场地绿色雨水设施：总平面竖向设计中充分发挥坡道、道路、绿地和水系等生态系统对雨水的吸纳、储蓄和缓释作用。有效控制雨水径流，实现自然积存，自然渗透和自然净化的方式。设计保留或改水系，道路、广场、停车场，设置凹凹绿地花园，选用透水铺装调蓄水系。工程选用国标《环境景观》J5112-1相关透水、调蓄水铺装构造做法。 14. 场地公共服务设施：场地范围内有多种公共服务设施，超过 5 种最低要求，可供社会公众共享，有物业管理用房和公共厕所。 (二) 绿色建筑设计技术措施 1. 节能设计的建筑热工性能指标符合湖南省和长沙市现行相关建筑节能设计标准的有关规定。 2. 建筑节能设计的优化，居建保障房朝向接近正南北向，且楼层间、窗墙比符合国家和省市相关标准要求； 3. 外墙体设计：外墙出挑构件及附属部件等部位的外保温隔热，避免出现热桥；自保温和夹芯保温外墙上的钢筋混凝土梁、板处，应采取保温隔热措施；供暖空调房间与非供暖空调房间之间的隔墙与楼板应设置保温层；温度要求差异较大或空调、供暖时段不同的房间之间应设置保温隔热措施；冬季围护结构热桥部位的内表面结露温度计算为10.16℃，在自然通风条件下，建筑屋顶、东西外墙的内表面最高温度为15.48℃。 4. 围护构造设计：墙体设计，外墙外表面采用浅色饰面，采用外保温体系；屋面设计，种植屋面，有保温层					
（4）建筑物内设有上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时，其连通部位的顶棚、墙面应采用A级装修材料，其他部位应采用不低于B1级的装修材料。 （5）建筑内部变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)两侧基层的表面装修应采用不低于B1级的装修材料 （6）无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除A级外，应在《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）表5.1.1、5.2.1、5.3.1、6.0.1、6.0.5规定的基础上提高一级。 （7）消防水泵房、机械加压送风排烟机房、固定火灾系统钢瓶间、配电室、变压器室、发电机房、储油间、通风和空调机房等，其内部所有装修均应采用A级装修材料。 （8）消防控制室等重要房间，其顶棚和墙面应采用A级装修材料，地面及其他装修应采用不低于B1级的装修材料。 （9）建筑物内的厨房，其顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料。 （10）经常使用明火器具的餐厅、科研试验室，其装修材料的燃烧性能等级除A级外，应在《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）表5.1.1、5.2.1、5.3.1、6.0.1、6.0.5规定的基础上提高一级。 （11）民用建筑内的车库或贮藏间，其内部所有装修除应符合相应场所规定外，且应采用不低于B1级的装修材料。 （12）室内外各项露明钢结构做完防锈处理后表面喷防火涂料，涂料厚度根据《建筑设计防火规范》相应建筑构件的耐火极限确定。 （四）其他未尽事宜详见附件《消防设计文件》										4、燃气引入管应沿外墙地面穿上墙引入。 5、引入管可埋地穿过建筑物外墙或基础引入室内。当引入管穿过墙或基础进入建筑物后应在短距离内出至室内地面，不得在室内地面下水平敷设。 6、燃气引入管穿墙与其他管道的平行净距应满足安装和维修的需要，当与地下管道或下水道距离较近时，应采取有效的防护措施。 7、住宅内暗埋的燃气支管应符合下列要求：暗埋部分不宜有接头，且不应有机械接头。暗埋部分宜有涂层或覆塑等防腐措施。暗埋的管道应与其他金属管道或部件绝缘，暗埋的柔性管道宜采用钢盖板保护。暗埋管道必须在气密性试验合格后覆盖。覆盖层厚度不应小于10mm。覆盖层面上应有明显标志，标明管道位置，或采取其他安全保护措施。 8、住宅内燃气表安装在厨房内。 9、住宅内高位安装燃气表时，表底距地面不宜小于1.4m；当燃气表装在燃气灶具上方时，燃气表与燃气灶的水平净距不得小于30cm；低位安装时，表底距地面不得小于10cm。 10、燃气引入管阀门宜设在建筑物内，对重要用户还应在室外另设阀门。 11、燃气水平干管和立管不得穿过易燃易爆品仓库、配电间、变电室、电缆沟、管道、进风道和电梯井等。 12、燃气水平干管不宜穿过建筑物的沉降缝。 13、燃气管不得敷设在卧室或卫生间内。立管穿过通风不良的吊顶时应在套管内。 14、燃气立管宜明设，当设在便于安装和检修的管道竖井内，燃气立管可与空气、惰性气体、上下水、热力管道等设在一个公用竖井内，但不得与电线、电气设备或氧气管、进风管、回风管、排气管、排气管、垃圾道等共用一个竖井。 15、燃气管道应涂黄色防腐识别漆，每隔4~5层设一燃气浓度检测报警器，上、下两个报警器的高度差不应大于20m； 16、管道竖井的墙体应为耐火极限不低于1.0h的不燃烧体，井壁上的检查门应采用丙级防火门。 17、居民生活用气设备严禁设置在卧室内。 18、浴室用燃气热水器的给排气口应直接通向室外。其排气系统与浴室必须防止烟气泄漏的措施。 19、从设备顶部排烟或设置排烟罩排烟时，其上部应有不小于0.3m的垂直烟道方可接水平烟道。		权规范化撞击声压级应小于85dB且应在楼板上预留可供今后改善的条件。 7、住宅建筑的形体、朝向和平面布置应有利于噪声控制。在住宅平面设计时，当卧室、起居室（厅）布置在噪声源一侧时，外窗应采取隔声降噪措施；当居住空间与可能产生噪声的房间相邻时，分隔墙和分隔楼板应采取隔声降噪措施。 8、本项目所有住宅卧室、起居室（厅）均未紧邻电梯布置。 9、水、电、暖管线穿过楼板和墙体时，孔洞周边应采取密封隔声措施。 10、管道井、水泵房、风机房应采取有效的隔声措施，水泵、风机应采取减振措施。各设备基座与钢筋混凝土板连接处做减振处理，以降低噪音。 11、土建施工完成及设备安装完毕后，须进行设备运行时的噪音检测，其噪声须达到国家有关标准要求。		2.《城市居住区规划设计规范》DB 50180-93（2016年版） 3.《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-2013 4.《湖南省绿色建筑评价标准》DBJ 43/T 314-2020 5.《湖南省绿色建筑设计标准》DBJ 43/T 006-2017 6.《建筑采光设计标准》GB50033-2013 7.《建筑照明设计标准》GB 50034-2004 8.《湖南省居住建筑节能设计标准》DGJ 43/001-2017 9.《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》GB 7106-2008 10.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 0151-2008 11.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325 -2020 12.《室内空气质量标准》GB/T 18883 13.《声环境质量标准》GB 3089 14.《无障碍设计规范》GB 50763-2012 15.《国家、省、市现行的相关建筑节能法律、法规》	
十九、无障碍设计 1、设计依据：《无障碍设计规范》（GB 50763-2012） 该小区无障碍住户均在住宅层4层布置，本工程不考虑布置无障碍套型。具体位置由甲方自定，如果户型销售给无障碍人员，需满足如下要求： a、户门应向外开启，门把手一侧的墙面不应小于400； b、所有室内过道均为无障碍通道； c、浴室、淋浴、坐便器、洗手盆及安全抓杆； d、供乘轮椅者使用的厨房，操作台下方净宽和高度都不应小于650mm，深度不应小于250mm； e、居室和卫生间内应设求助叫按钮； f、家电和电器控制开关的位置和高度方便乘轮椅者靠近和使用； g、供听力障碍者使用的住宅应闪光提示门铃； 2、无障碍出入口位置：在门完全开启状态下入口平台宽度不应小于2.0m,首层主要出入口处设置无障碍坡道，宽度及长度尺寸详见平面图，坡道坡度为1/8,坡道平整，面层不应采用光滑材料。坡道起点、终点和中间休息平台的水平长度不应小于15m。 3、无障碍车位位置、数量：地下车库就近出入口处设有无障碍车位，详地下室图纸。 4、主入口或残疾人卫生间等供残疾人使用的门应符合： （1）在门扇外留有直径不小于1.50M的轮椅回转空间； （2）在单扇平开门、推拉门、折叠门的门把手一侧的墙面，应设宽度不小于400的墙面； （3）除自动门外，门扇开启后的通行净宽度不宜小于900mm； （4）应安装视线观察玻璃、横执把手和关门拉手，在门扇的下方便安装0.35m的不锈钢护门板。 （5）门槛高度及门内外高差不应大于15mm，并应以斜面过渡。 5、无障碍卫生间或厕位做法详见卫生间大样。 6、无障碍电梯厅应满足以下要求： （1）候梯厅净宽不小于1.5m。 （2）按钮高度0.9-1.10m。 （3）电梯门净高度大于或等于0.90m。 （4）清晰显示轿厢上、下运行方向和层数位置，设有电梯抵达音响。 （5）每层电梯口应安装楼层标志。电梯口应设提示盲道。 7、无障碍电梯编号详见电梯选型表。电梯轿厢应满足以下要求： （1）电梯门开启净宽度不小于0.8m。 （2）在轿厢的侧壁上应设高0.90m-1.10m带盲文的层选按钮，盲文宜设置于按钮旁。 （3）轿厢三面壁上应设高850mm-900mm扶手。 （4）轿厢最小规格净宽不应小于1.40m，宽度不应小于1.10m。 （5）轿厢正面高0.90m处至顶部应安装镜子或采用有镜面效果的材料。 （6）轿厢上、下运行及到达应有清晰显示和报层音响。										二十六、日照、天然采光、遮阳、通风： 1、每套住宅至少有一个居住空间能获得冬季日照。 2、需获得冬季日照居住空间的窗洞口宽度均不小于0.60m。 3、卧室、起居室（厅）、厨房及卫生间均有直接天然采光，套内空间无无窗房间。 4、经计算，卧室、起居室（厅）、厨房的采光窗洞口的床底面积均大于1/7。 5、采光窗下沿离楼地面或地面高度低于0.50m的窗洞口面积不计入采光面积内，窗洞口上沿距地面高度不低于2.00m。 6.居住空间东西向外窗洞口设计活动遮阳，做法详见2017907《遮阳》 7、每套住宅均能自然开启通风，经计算每套住宅的通风开口面积大于地面面积的5%。		二十六、日照、天然采光、遮阳、通风： 1、每套住宅至少有一个居住空间能获得冬季日照。 2、需获得冬季日照居住空间的窗洞口宽度均不小于0.60m。 3、卧室、起居室（厅）、厨房及卫生间均有直接天然采光，套内空间无无窗房间。 4、经计算，卧室、起居室（厅）、厨房的采光窗洞口的床底面积均大于1/7。 5、采光窗下沿离楼地面或地面高度低于0.50m的窗洞口面积不计入采光面积内，窗洞口上沿距地面高度不低于2.00m。 6.居住空间东西向外窗洞口设计活动遮阳			