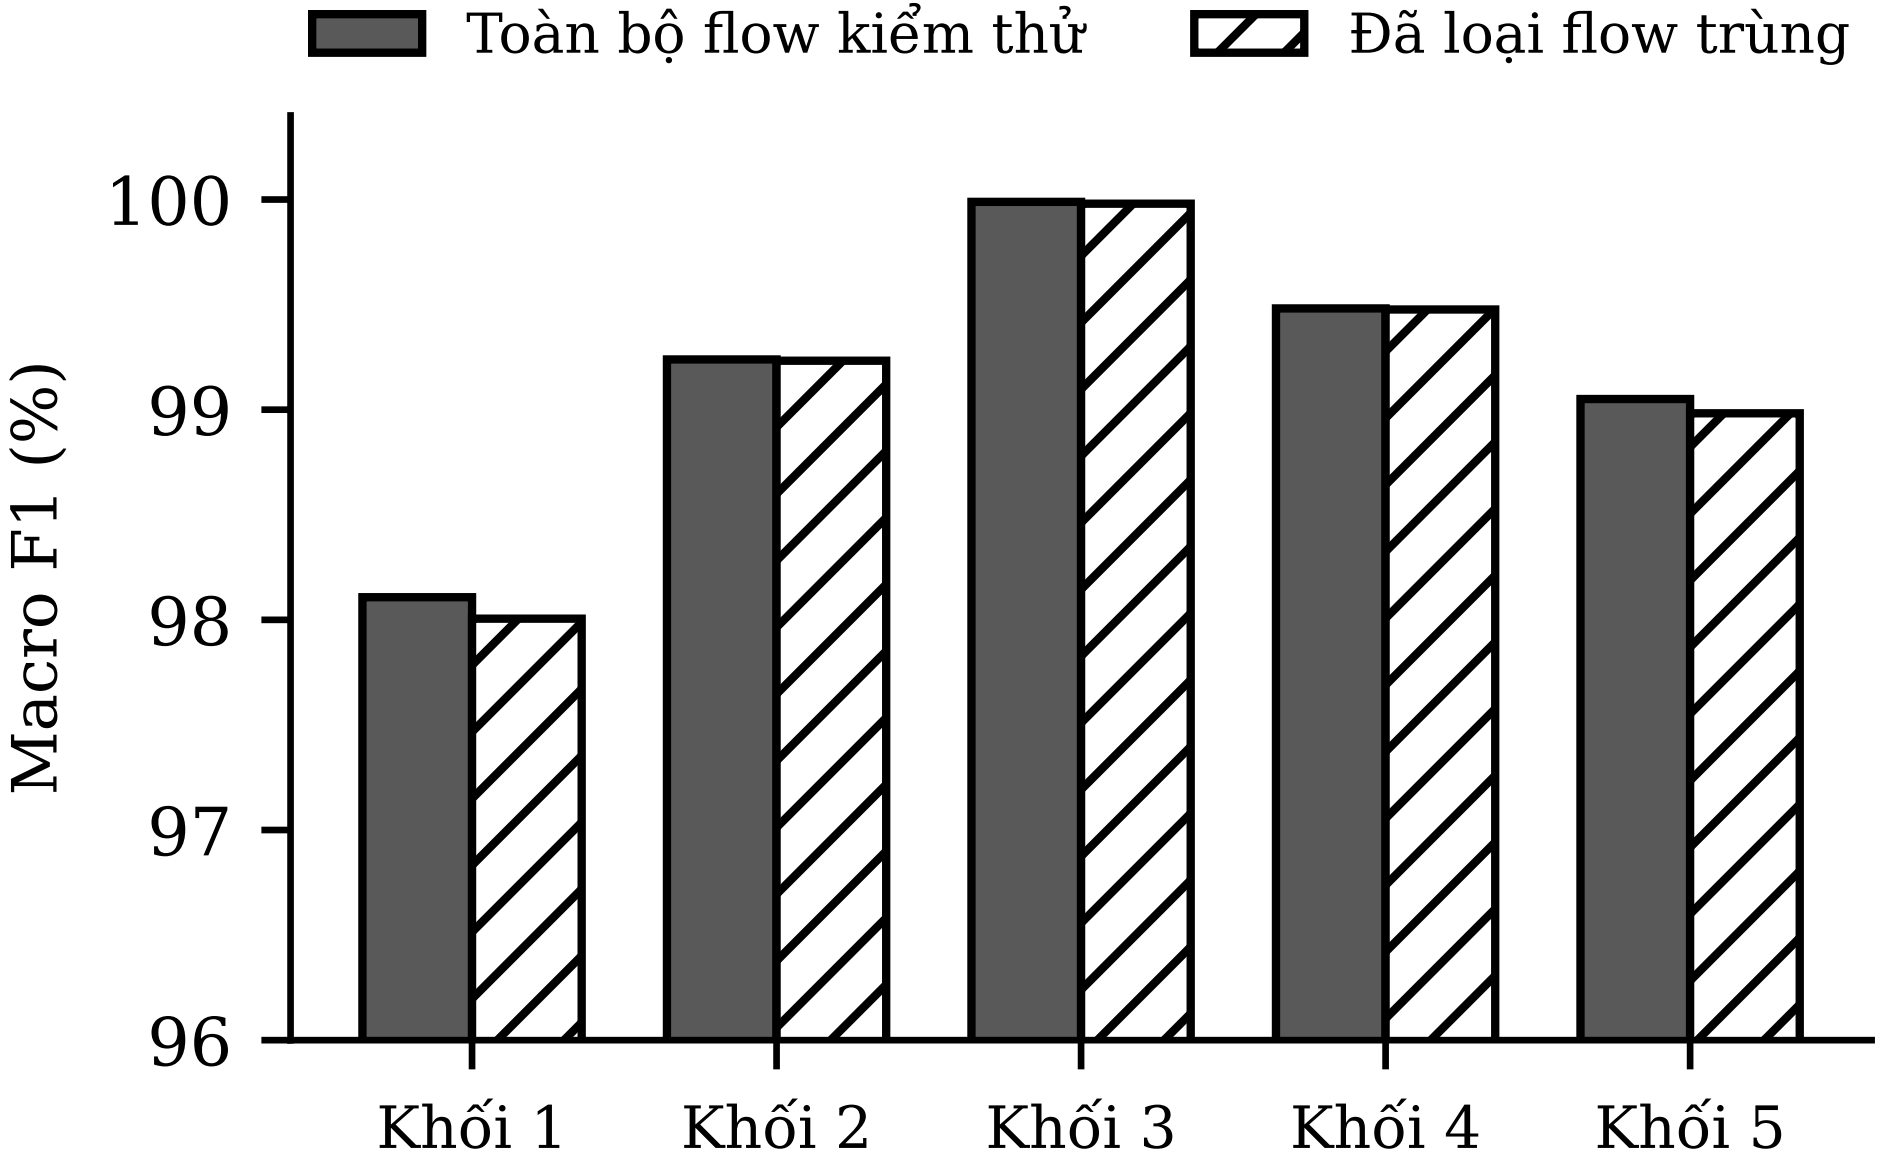
Toàn bộ flow kiểm thử
Đã loại flow trùng
Macro F1 (%)
100
99
98
97
96
Khối 1
Khối 2
Khối 3
Khối 4
Khối 5