



PROCESO DE MONITOREO DE SERVICIOS BASICOS

Código:	Versión vigente:	Fecha de emisión:	Fecha de revisión:
PR-SG-11	02	12 FEB 2024	12 FEB 2026

1. OBJETIVO

Conservar en operación continua, confiable y disponer de un buen suministro de Servicios Básicos indispensables en el Hospital Santa Margarita, tales como; agua potable, gases medicinales y gas LP, así como de energía eléctrica, los cuales deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con la finalidad de prestar un buen servicio y satisfacer las necesidades esenciales de atención al paciente.

2. ALCANCE

Este proceso inicia en la inspección a las áreas donde se encuentran las fuentes de suministro de Servicios Básicos y termina una vez registrada la lectura de parámetros.

3. RESPONSABILIDADES

3.1 **Actualización:** Departamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.

3.2 **Ejecución:** Personal de Mantenimiento.

3.3 **Supervisión:** Departamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.

4. DESARROLLO DE PROCESO

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
1	Personal de mantenimiento	Diariamente acudir a cada una de las áreas correspondientes donde se encuentra la fuente de suministro de Servicios Básicos del Hospital.
2		Realizar lectura de los parámetros de: • Cisternas • Medidores de SIAPA. • Gas LP. • Gases medicinales. • Osmosis. • Banco de capacitores. • CFE
3		Realizar una inspección visual para detectar alguna anomalía en el suministro de los Servicios Básicos de Hospital.



PROCESO DE MONITOREO DE SERVICIOS BASICOS

Código:	Versión vigente:	Fecha de emisión:	Fecha de revisión:
PR-SG-11	02	12 FEB 2024	12 FEB 2026

4		Registrar la lectura de parámetros de cada fuente de suministro en la bitácora diaria FT-SG-22 Servicios Básicos.
5		Si se detecta algo fuera de la normalidad en la revisión de los Servicios Básicos, anotarlo en el apartado de 'observaciones' o reportarlo al encargado de mantenimiento.
		En caso de que alguna fuente de suministro requiera mantenimiento externo, deberá notificarlo al Encargado de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente para darle seguimiento y solución al defecto de este.
6		Una vez ejecutada la actividad de la revisión de Servicios Básicos, entregará la evidencia al Departamento de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente.
	Departamento de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente.	Realiza registro de la información y resguardar la bitácora como evidencia de la actividad ejecutada tanto en físico como en digital.

5. GESTION DE RIESGOS

5.1 Ponderación de riesgos

- a) Desabasto de agua.
- b) Anomalías como el alto consumo de agua potable y nos lleve a un desabasto.
- c) Desabasto de gas LP.
- d) Desabasto de Gases medicinales.
- e) Multas por consumir altos niveles de energía eléctrica.
- f) Anomalías, como el robo de energía eléctrica.

5.2 Barreras de seguridad

- a) Control diario de niveles de agua en cisternas.
- b) Monitoreo del consumo diario rutinariamente.
- c) Control diario de niveles de gas en tanques.
- d) Conteo de stock de gas medicinal diariamente.
- e) Monitoreo del Banco capacitores.
- f) Monitoreo del consumo eléctrico rutinariamente.



PROCESO DE MONITOREO DE SERVICIOS BASICOS

Código:

PR-SG-11

Versión vigente:

02

Fecha de emisión:


12 FEB 2024

Fecha de revisión:

12 FEB 2026

6. ANEXOS

6.1 Diagrama de flujo

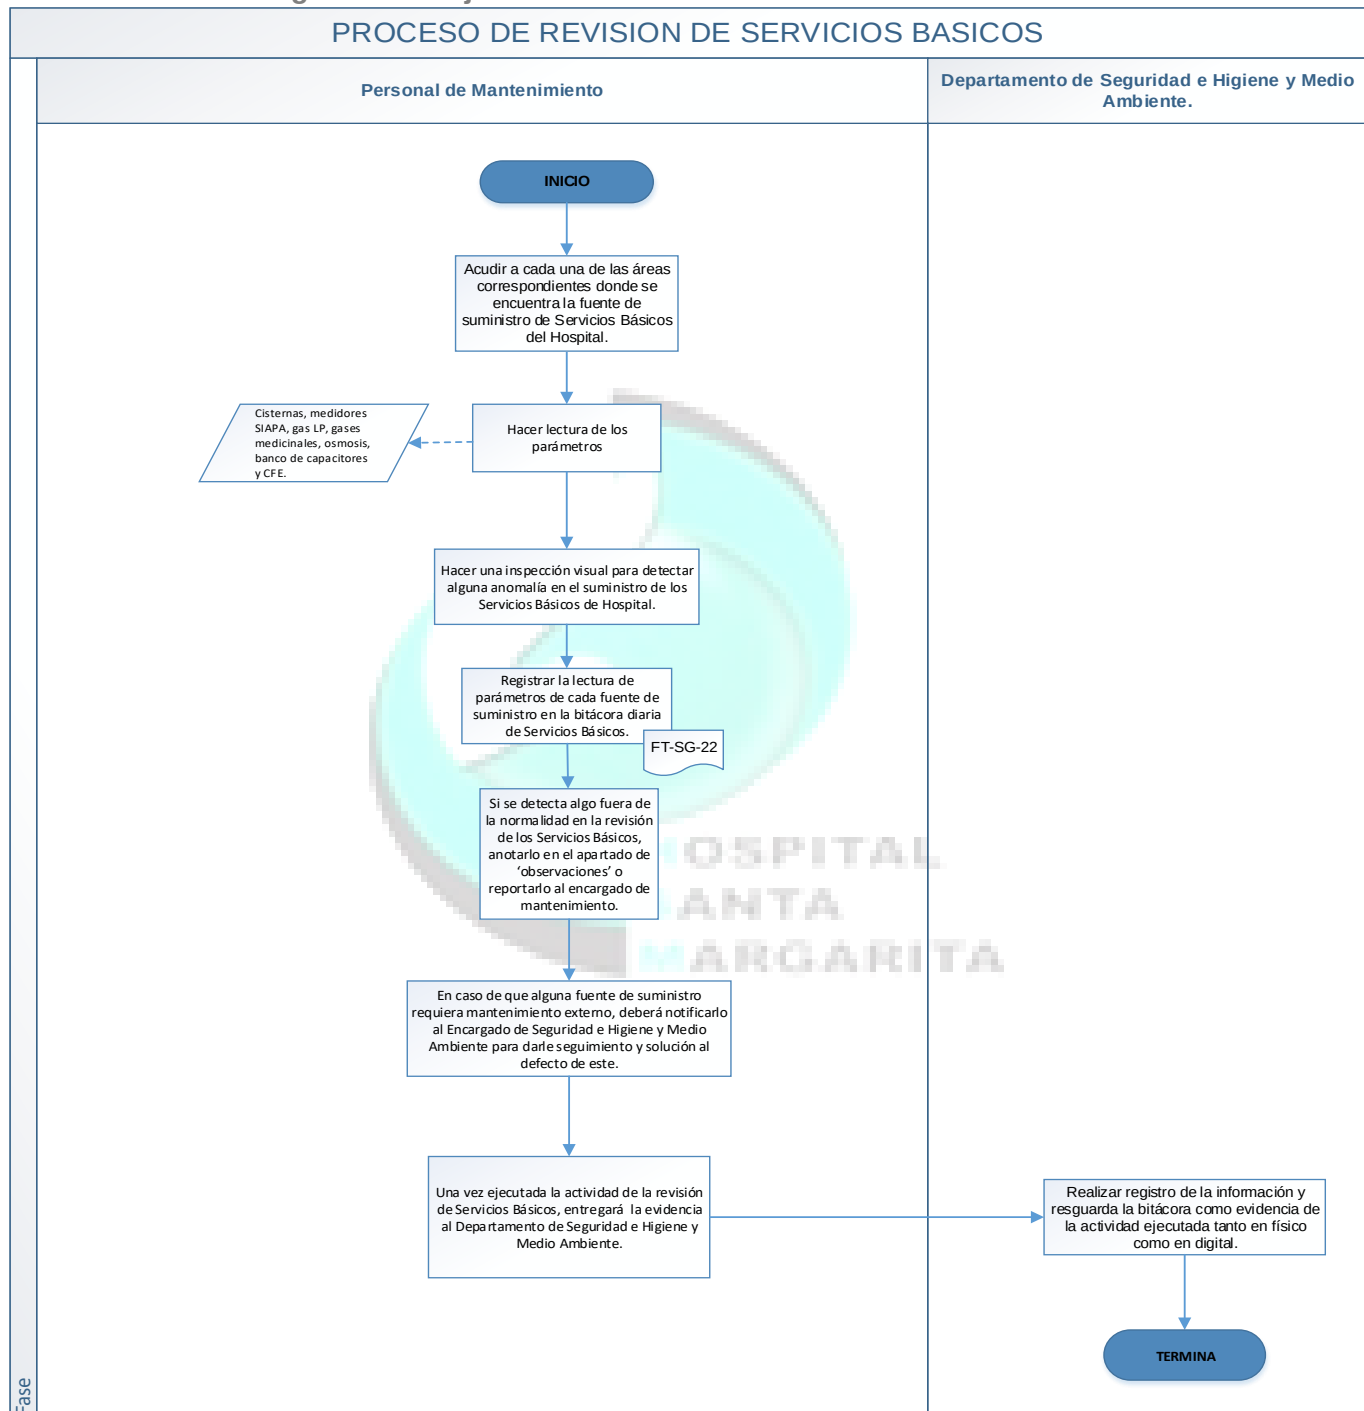



PROCESO DE MONITOREO DE SERVICIOS BASICOS

Código:	Versión vigente:	Fecha de emisión:	Fecha de revisión:
PR-SG-11	02	12 FEB 2024	12 FEB 2026

6.2 Documentos de referencia

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO
Formato de Servicios básicos	FT-SG-22

7. CONTROL DE CAMBIOS

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO	REALIZADO POR:	APROBADO POR:
01	21/02/2022	Alta documento	I.A. Alizbeydi Vázquez Serafín.	Mtra. Ana Cecilia Zarate
02	12/02/2024	Modificación documento	I.A. Alizbeydi Vázquez Serafín.	Mtra. Ana Cecilia Zarate

8. AUTORIZACIONES

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Lic. Viviana Janeth Langarica Leal	I.A. Alizbeydi Vázquez Serafín.	Rosa Isela Lopez Astorga
ANALISTA DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE	JEFATURA DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA