



MONITOREO DE LOS NIVELES DE CLORO EN AGUA POTABLE

Código:	Versión vigente:	Fecha de emisión:	Fecha de revisión:
PR-SG-21	21	24 FEB 2023	24 FEB 2025

1. OBJETIVO

Verificar que el agua potable que se utiliza dentro del Hospital se encuentre en los niveles de cloro ideales para su uso humano cumpliendo con los requerimientos permisibles.

2. ALCANCE

El presente proceso inicia partir de que el personal correspondiente acude a los suministros principales del agua(cisternas) a monitorear la calidad del agua y da fin una vez que se han monitoreado todas fuentes de suministro(grifos) y se han documentado los resultados.

3. RESPONSABILIDADES

3.1 **Actualización:** Departamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.

3.2 **Ejecución:** Departamento de seguridad e higiene y Medio Ambiente y Personal de Mantenimiento.

3.3 **Supervisión:** Departamento de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente, Epidemiología.

4. DESARROLLO

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
1	Mantenimiento	Realiza el monitoreo diario del cloro residual en el agua con el método de comparación (Anexo 6.1. Manejo de Text Kit), tomando una muestra de agua de los suministros principales(cisternas) y verificar que los niveles de cloro residual estén dentro de los limites permisibles (0.2 a 1.5 mg/l).
2		Registra los datos obtenidos en la bitácora diaria (<i>Servicios básicos</i>) y pasa reporte al Departamento de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente para su captura. Si los niveles de cloro residual no se encuentran dentro de los limites ideales, deberá regularlo mediante proceso correcto.
3	Departamento de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente	Realizará el monitoreo del cloro residual cada dos días con el método de comparación (Anexo 6.1. Manejo de Text Kit); tomando la muestra de agua en cada uno de los servicios del hospital y registrará el dato en la bitácora <i>Medición del cloro en agua potable</i> .
4		Verificar que los niveles de cloro residual estén dentro de los limites permisibles (0.2 a 1.5 mg/l), de lo contrario se le dará el seguimiento

Código:	Versión vigente:	Fecha de emisión:	Fecha de revisión:
PR-SG-21	21	24 FEB 2023	24 FEB 2025

	Departamento de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente	adecuado para regular los niveles de cloro hasta encontrarse en límites óptimos para su uso.
5		Documentar los niveles de cloro obtenidos de los suministros de agua y generar una gráfica mensual. (<i>Medición del cloro en agua potable</i>). Nota: Anualmente se realizará el monitoreo de cloro residual libre en los suministros principales(cisternas) a través de análisis fisicoquímicos.

5. GESTION DE RIESGOS

5.1 Ponderación de riesgos

- Contaminación por agentes patógenos en el agua.
- Irregularidad en los niveles de cloro en el agua potable

5.2 Barreras de seguridad


- Monitoreo frecuente de los niveles de cloro residual en el agua en las fuentes de abastecimiento.
- Aplicación de medidas correctoras para la regulación de niveles de cloro óptimos para su consumo.

6. ANEXOS

6.1 Manejo del Text Kit (Método de comparación)

- Llenar el recipiente con una muestra de agua de la cisterna a monitorear hasta la línea indicadora.
- Agregar 5 gotas del reactivo (Ortotolidina) a la muestra de agua.
- Cubrir el recipiente y mezclar cuidadosamente, agitar hasta conseguir un color uniforme.
- Determinar el color de la solución con las referencias laterales a las que se ajusta.

6.2 Diagrama de flujo

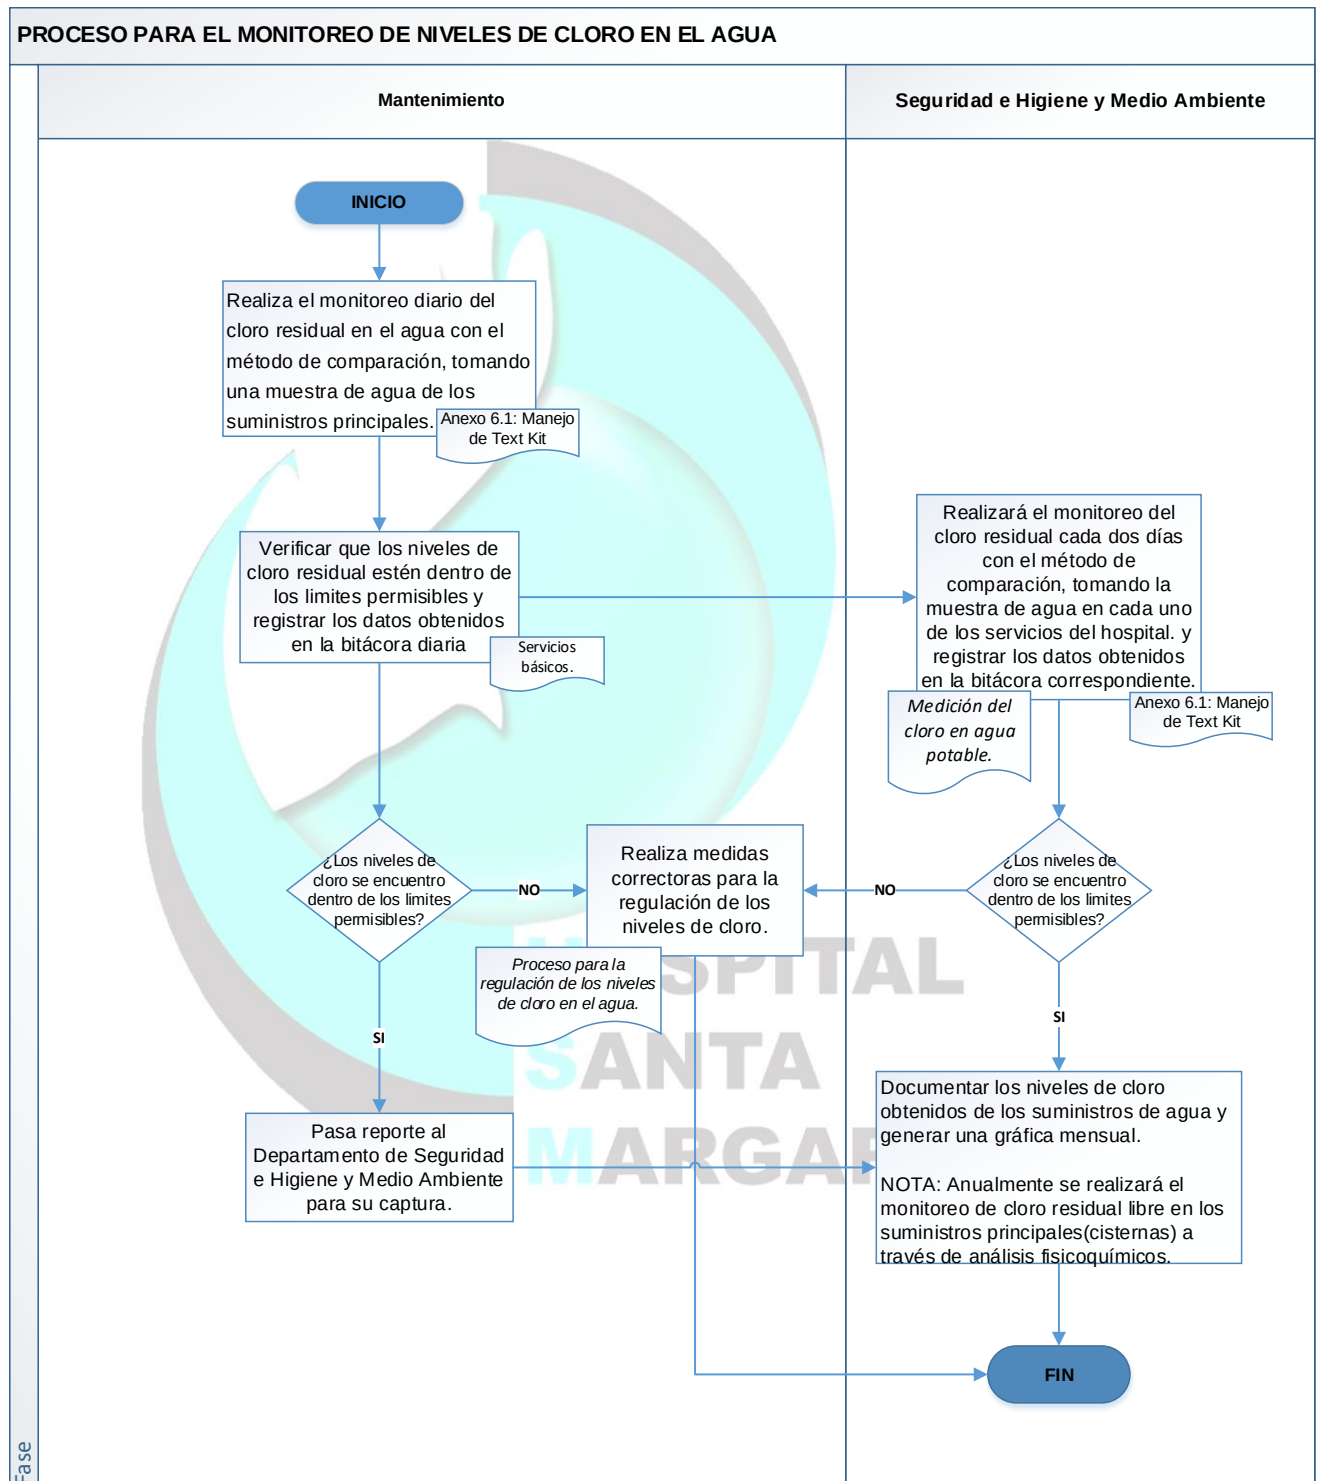



MONITOREO DE LOS NIVELES DE CLORO EN AGUA POTABLE

Código:	Versión vigente:	Fecha de emisión:	Fecha de revisión:
PR-SG-21	21	24 FEB 2023	24 FEB 2025

6.3 Documentos de referencia

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO
Servicios básicos	FT-SG-19
Proceso para la regulación de los niveles de cloro en el agua	PR-SG-08
Medición del cloro en agua potable	FT-SG-49

7. CONTROL DE CAMBIOS

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO	REALIZADO POR:	APROBADO POR:
1	24/02/2023	Alta de documento	I.A. Alizbeydi Vazquez Serafín	Mtra. Ana Cecilia Zarate Bautista

8. AUTORIZACIONES

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
I.A. Alizbeydi Vazquez Serafín	Lic. Rosa Isela López Astorga	Lic. María Elena Martínez Alvarado
JEFATURA DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL