

Código:	Versión vigente:	Fecha de emisión:	Fecha de revisión:
PR-SG-22	01	20 ENE 2023	20 ENE 2025

1. OBJETIVO

Asegurar las condiciones necesarias relacionadas con el servicio de energía eléctrica para la correcta respuesta ante la presencia de una falla, con el fin de garantizar la seguridad de los pacientes.

2. ALCANCE

El presente proceso da inicio una vez que haya una falla en el sistema de energía eléctrica y finaliza en cuando se hay reestablecido el servicio.

3. RESPONSABILIDADES

Actualización: Departamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.

Ejecución: Departamento de seguridad e higiene y Medio Ambiente y Personal de Mantenimiento.

Supervisión: Departamento de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente.

4. DESARROLLO DE PROCESO

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
1	Mantenimiento	Verificar que se haya hecho la transferencia automática de energía desde la planta de luz de emergencia a la red de hospital una vez que haya ocurrido una falla en el servicio eléctrico. Nota: La planta de luz de emergencia debe entrar en operación mínimo 6 segundos después de detectar la falla eléctrica.
2	Departamento de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente	Realizará reporte a la Comisión Federal de Electricidad en caso de que la falta de energía eléctrica persista por tiempo prolongado (15 minutos o más) y esperará a que se restablezca el servicio.
3	Mantenimiento	Monitorear la operación de la planta de emergencia constantemente durante la interrupción de energía eléctrica verificando que los niveles de combustible, temperatura y presión de aceite se encuentren en condiciones normales para su buen funcionamiento. <i>Continuar en el paso 8.</i> En caso de que la planta de emergencia presente fallas durante su operación. <i>Continuar en el siguiente paso.</i>

ACTUACIÓN EN CASO DE FALLA EN LA ENERGÍA ELÉCTRICA

Código:	Versión vigente:	Fecha de emisión:	Fecha de revisión:
PR-SG-22	01	20 ENE 2023	20 ENE 2025

4	Seguridad e Higiene y Medio Ambiente	Solicitar mantenimiento correctivo con carácter de urgencia al técnico de servicio. <i>Ver proceso de coordinación con empresas subrogadas para servicios externos.</i>
5		Si la falla en la planta de luz prevalece aun después de su mantenimiento correctivo y no hay una solución pronta para su funcionamiento, se deberá considerar la renta de una planta de luz alterna.
6	Empresa subrogada	Suministrar energía eléctrica al hospital desde la planta de luz alterna hasta que se solucione la falla de la planta de luz del hospital.
7	Seguridad e Higiene y Medio Ambiente	Resguarda la documentación generada para llevar a cabo el funcionamiento del servicio eléctrico en el hospital.
8	Mantenimiento	Una vez que se restablezca el servicio de energía eléctrica verificar el tablero de la planta eléctrica y de la subestación, así como los parámetros de la planta de energía en general.

5. GESTION DE RIESGOS

5.1 Ponderación de riesgos


- Falla en la planta de energía del Hospital.

5.2 Barreras de Seguridad

- Ejecución de mantenimiento preventivo anual y monitoreo diario de las condiciones de la Planta de energía eléctrica

6. ANEXOS

6.1 Diagrama de flujo

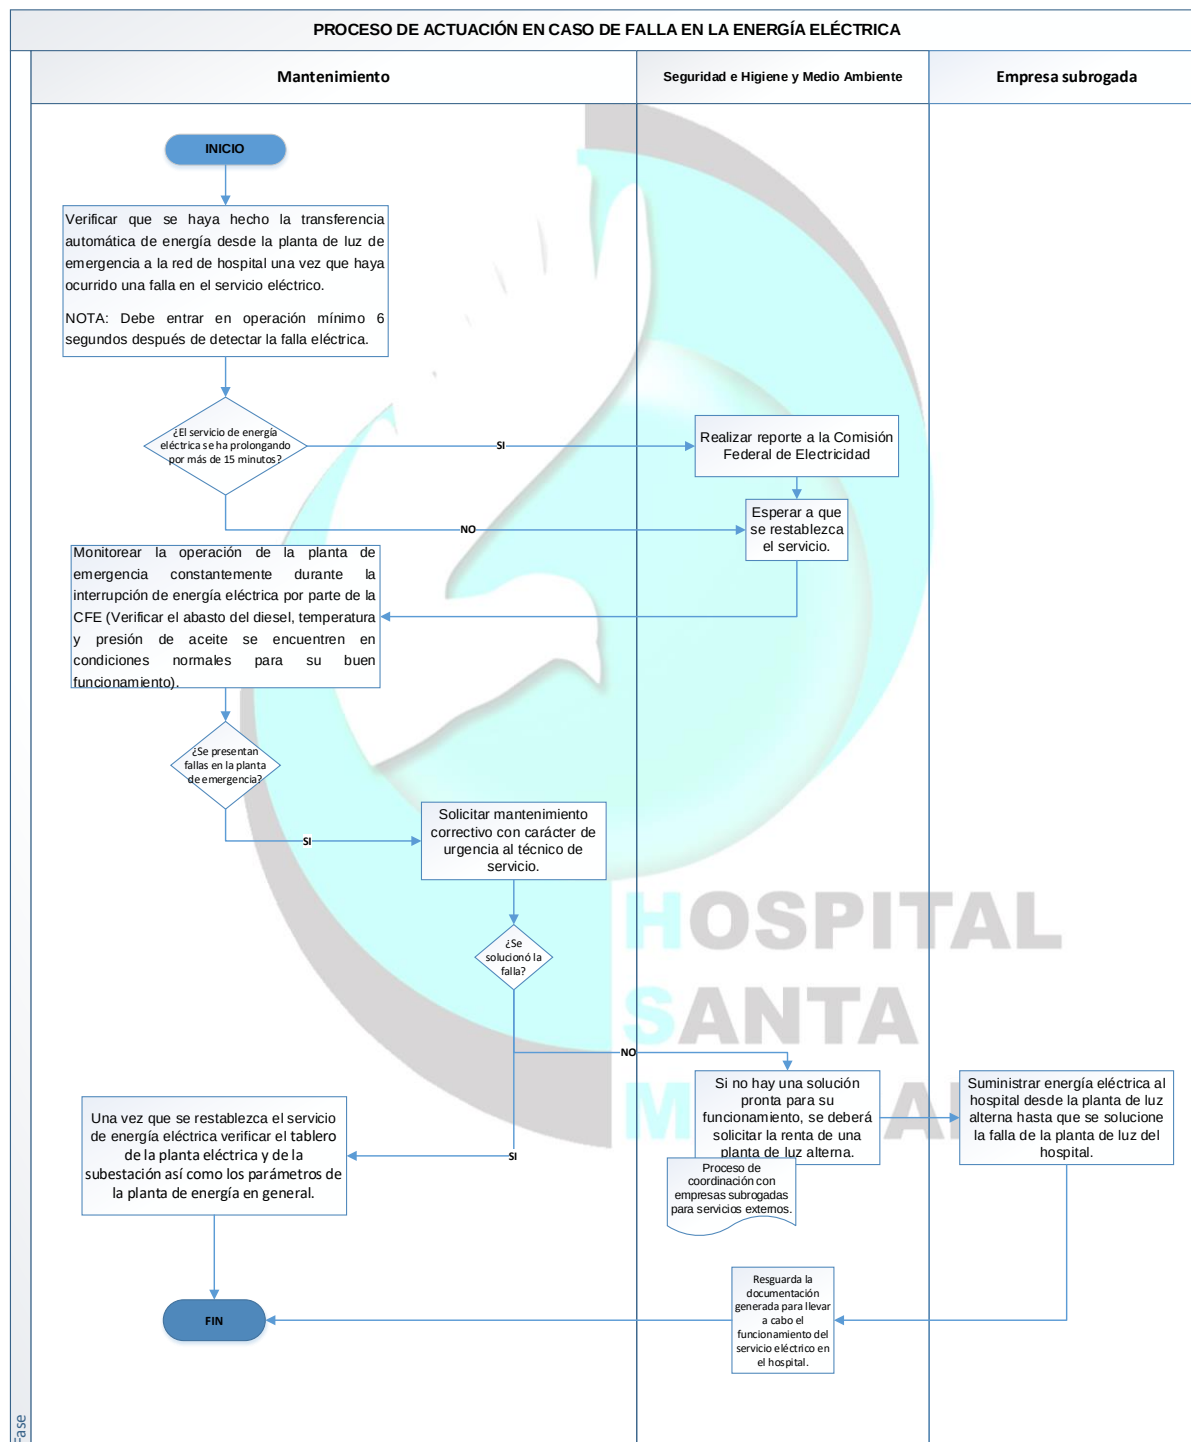



ACTUACIÓN EN CASO DE FALLA EN LA ENERGÍA ELÉCTRICA

Código:	Versión vigente:	Fecha de emisión:	Fecha de revisión:
PR-SG-22	01	20 ENE 2023	20 ENE 2025

6.2 Documentos de referencia

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO
Proceso de coordinación con empresas subrogadas para realizar servicios externos.	PR-SG-17

7. CONTROL DE CAMBIOS

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO	REALIZADO POR:	APROBADO POR:
01	20/01/2023	Alta de documento	I.A Alizbeydi Vázquez Serafín	Mtra. Ana Cecilia Zarate Bautista

AUTORIZACIONES

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
I.A Alizbeydi Vázquez Serafín	Rosa Isela López Astorga	Lic María Elena Martínez Alvarado
JEFATURA DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL