



PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA CLORACIÓN DE AGUA

1. OBJETIVO.

Supervisar los límites permisibles de calidad del agua para su uso, como lo marca la Norma Oficial Mexicana 127; previniendo que el agua esté asociado a microorganismos patógenos.

2. ALCANCE.

El proceso empieza cuando personal de epidemiología supervisa la bitácora y formatos de los niveles de cloro y finaliza cuando corrobora que la cloración se encuentre en los rangos permisibles.

3. DEFINICIONES.

NA

4. RESPONSABILIDADES.

4.1 Actualización: Unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria (UVEH).

4.2 Ejecución: Epidemiología, personal de Mantenimiento, Seguridad higiene y medio ambiente, Empresa Subrogada.

4.3 Supervisión: Unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria (UVEH).

5. DESARROLLO DEL PROCESO.

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
5.1		Supervisará 1 vez por semana los registros de cloración de agua que realiza mantenimiento de manera diaria de las cisternas de: Capilla, Juan Pablo II, Cocina, Osmosis y Torre de Sótano, a través del formato de servicios básicos (FT-SG-19)
5.2		A demás se supervisará la bitácora cloración del agua, el cual monitorea los niveles de cloro de los grifos de todos los servicios: UCIN, pediatría, cardiología, planta

PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA CLORACIÓN DE AGUA

		alta, aislados, planta baja, cuneros, ginecología, toco cirugía, laboratorio, Juan Pablo II, quirófano, UTI, rayos x, hemodinámica, rehabilitación, urgencias, hemodinámica, endoscopia, por parte del personal seguridad e higiene.
5.3		Verificará que los niveles de cloro sean adecuados en los dos registros y en caso de detectar que los niveles no sean óptimos, se notificará al personal de seguridad e higiene y medio ambiente.
5.4		Supervisa una vez al mes el manejo del Test Kit, lo realicen como corresponde y los datos de los niveles de cloro no sean manipulados.
5.5	Seguridad e higiene y medio ambiente	Una vez detectado que los niveles no son adecuados solicita a una empresa subrogada la medición de niveles de cloro, que cumpla con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana (NOM-127-SSA1-1994, "Salud ambiental, agua para uso y consumo humano-límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización").
5.6		Toma muestra del agua de las cisternas y analiza.
5.7	Empresa subrogada	Emite resultados y notifica a Seguridad e higiene y medio ambiente. Nota: en caso de que los niveles no sean adecuados, se dará la indicación al personal de mantenimiento para regular los niveles de cloro.
5.8		Regula los niveles de cloro de las cisternas, y mide a través del Test Kit.
5.9	Personal de mantenimiento	Una vez regulados los niveles de cloro en cisternas, se monitorea también en los grifos de todos los servicios, asegurando que los niveles sean óptimos. Nota: si los niveles siguen siendo inadecuados, se avisa a seguridad e higiene y medio ambiente, para nuevas indicaciones para regulación.
5.10	Seguridad e higiene y medio ambiente	Solicita nueva toma de muestra por parte de la empresa subrogada.
5.11	Empresa subrogada	Toma muestra del agua de las cisternas y analiza.



PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA CLORACIÓN DE AGUA

5.12		Emite resultados y notifica a Seguridad e higiene y medio ambiente. Nota: si los niveles siguen siendo inadecuados, se avisa a seguridad e higiene y medio ambiente, para nuevas indicaciones para regulación.
5.13	UVEH	Verifica que los niveles de cloro estén en los rangos establecidos.

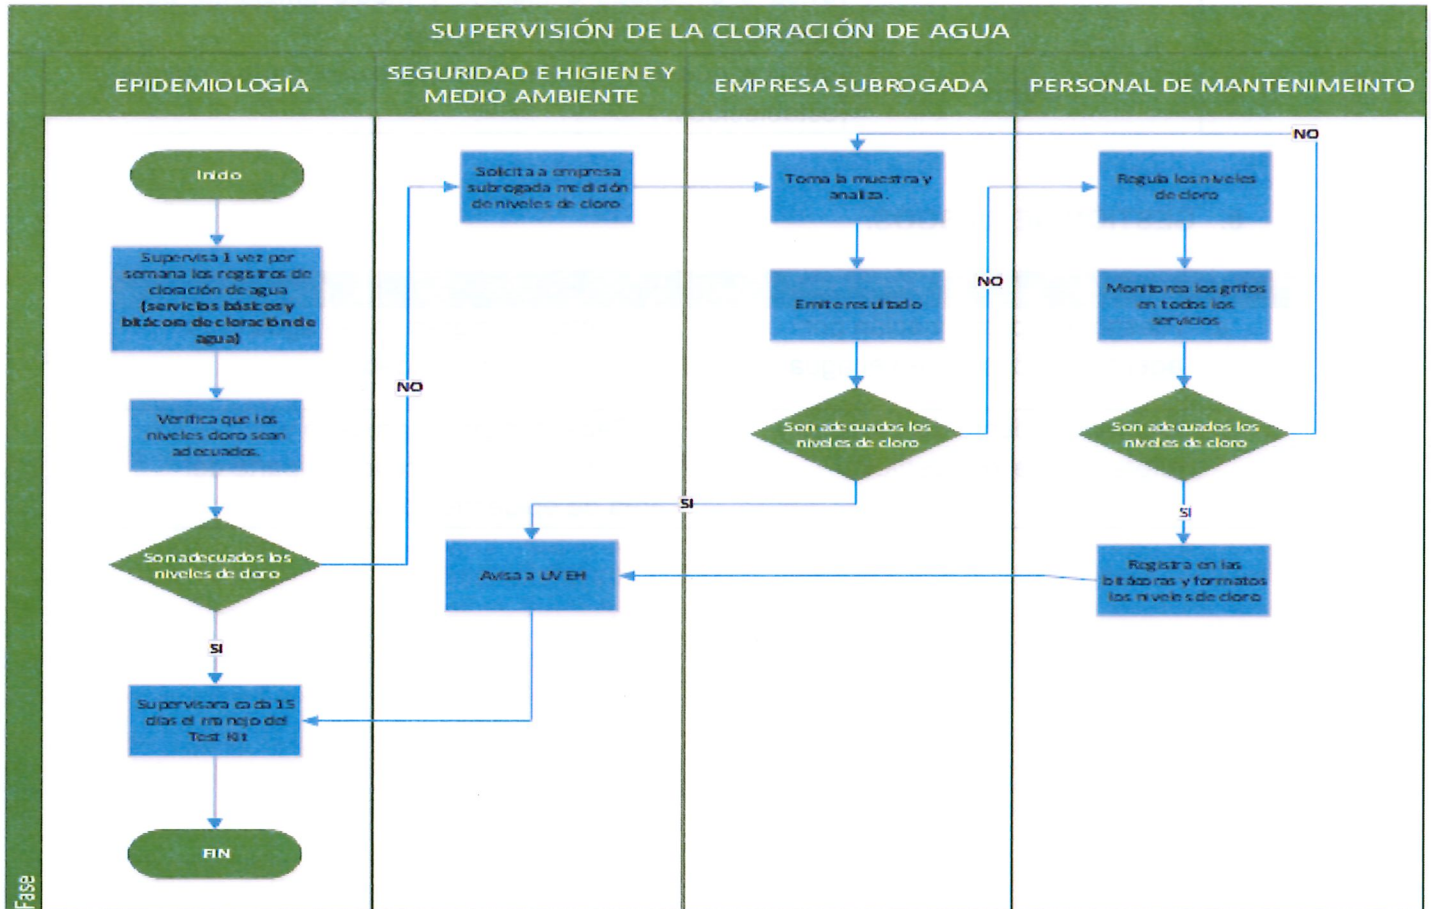
6. GESTIÓN DE RIESGOS.

Riesgo	Barrera de Seguridad
a. Riesgo de contaminación por agentes patógenos en el agua.	a. Control de cloración del agua para garantizar su inocuidad.
b. Desconocimiento del proceso y alteración de los mismos.	b. Capacitación del proceso y supervisión del proceso por parte del área de epidemiología.

PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA CLORACIÓN DE AGUA

7. ANEXOS.

7.1 Flujograma.





PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA CLORACIÓN DE AGUA



7.2 Documentos de referencia.

Nombre del documento	Código
Bitácora de cloración de agua.	NA
Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización.	NA

8. CONTROL DE CAMBIOS.

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Realizado	Aprobado
01	03/062021	Alta de documento	Lic. Viridiana López Fajardo	Dr. Estebán González Díaz
02	08/02/2024	Modificación de documento	Lic. Viridiana López Fajardo	Dr. Estebán González Díaz
03	26 Septiembre 2025	Actualización de formato	Lic. Viridiana López Fajardo	Dr. Estebán González Díaz

9. AUTORIZACIÓN.

Elaboró	Revisó	Autorizó
 Dr. Estebán González Díaz Jefatura de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria (UEVH)	 Dra. Giselle Ivette De la Torre Garcia Jefatura de Calidad	 Dr. José Gonzalo Vázquez Camacho Dirección Médica

