

PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DEL MUESTREO PARA DETECCIÓN DE VIBRIO CHOLERAЕ EN AGUA RESIDUAL Y/O POTABLE.

1. OBJETIVO.

Identificar la presencia de la bacteria *Vibrio Cholerae*, a través de análisis de agua residual y/o Potable, con la finalidad de asegurar la calidad de agua.

2. ALCANCE.

Este proceso empieza cuando la empresa subrogada toma la muestra (Residual y/o Potable) y termina cuando el departamento recibe el resultado de la muestra.

3. DEFINICIONES.

NA

4. RESPONSABILIDADES.

4.1 **Actualización:** Unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria (UVEH).

4.2 **Ejecución:** Empresa Subrogada y UVEH.

4.3 **Supervisión:** Unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria (UVEH).

5. DESARROLLO DEL PROCESO.

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
5.1	UVEH	Solicitar con la empresa subrogada el tipo de muestreo (Residual y/o Potable).
5.2	EMPRESA SUBROGADA	Llega personal de empresa subrogada a la puerta principal, se presenta y pregunta por el departamento de epidemiología.
5.3	UVEH	Corroborar con el personal de la empresa, el tipo de muestreo e indica de qué área se tomará la muestra.
5.4	EMPRESA SUBROGADA	Revisa el material que va a utilizar para tomar la muestra (Cubrebocas, Guantes y Frascos).
5.5		Realiza toma de muestra.

PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DEL MUESTREO PARA DETECCIÓN DE VIBRIO CHOLERAЕ EN AGUA RESIDUAL Y/O POTABLE.

		Agua potable: Limpia la boquilla de llave de lavabo y deja correr el agua de la llave por 1 minuto. Toma suficiente agua en sus frascos estériles. Agua residual: Se pide apoyo de mantenimiento para quitar tapa de registro. Y con ayuda de un mango muestreador de plástico se toma la muestra de agua.
5.6		Llena bitácora de registro y solicita al personal supervisor (UVEH) que firme la orden de trabajo.
5.7		En un lapso de 15 días hábiles se envían los resultados de las muestras tomadas.
5.8	UVEH	Analiza los resultados enviados por la empresa y captura los datos. NOTA: Si el resultado es positivo notificar de manera inmediata a la autoridad sanitaria de su jurisdicción para realizar acciones de saneamiento.

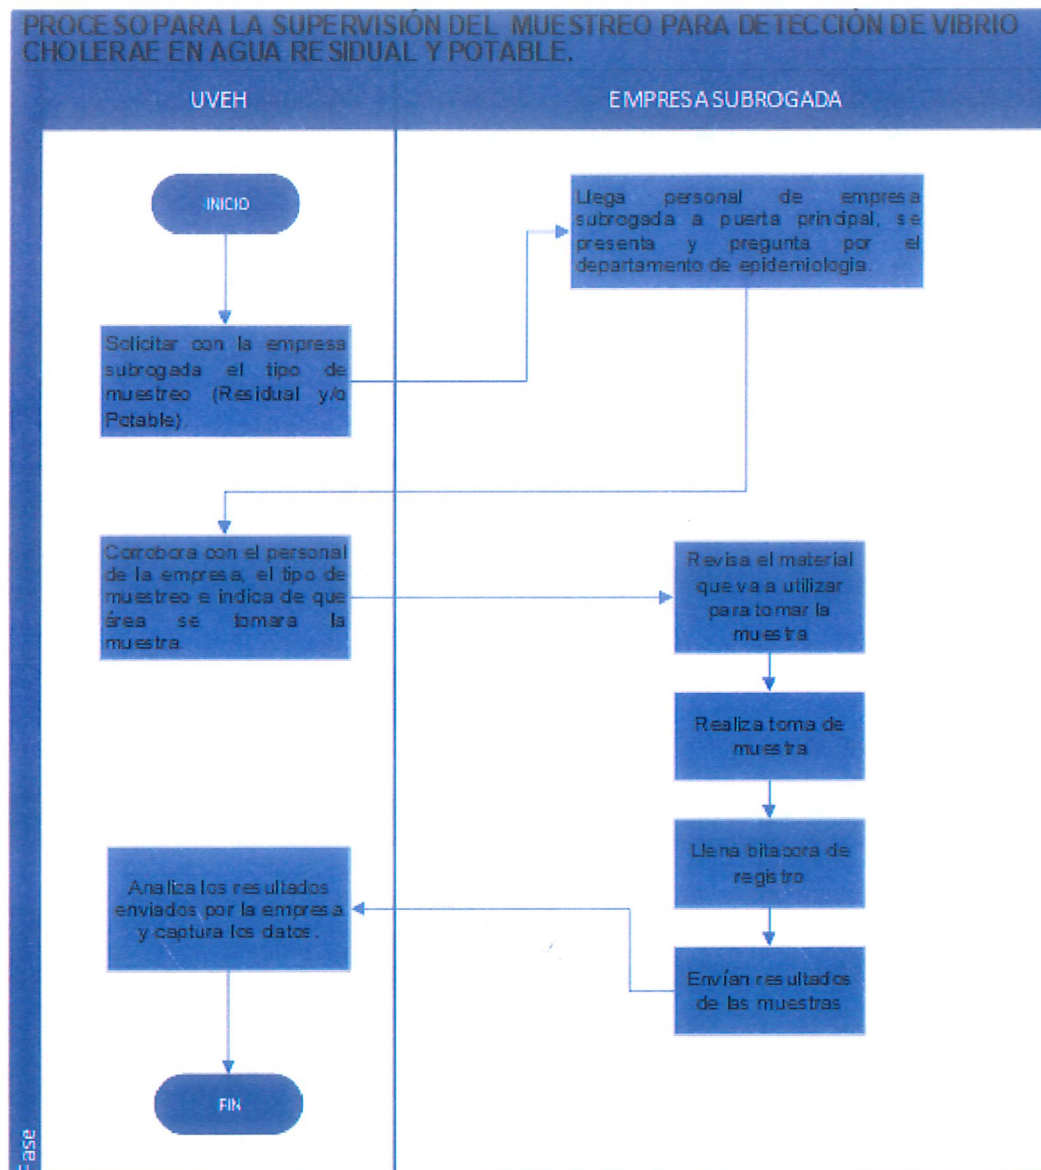
6. GESTIÓN DE RIESGOS.

Riesgo	Barrera de Seguridad
a. Exposición por presencia de la bacteria <i>Vibrio Cholerae</i> en agua potable y /o residual.	a. Monitoreo cloración de agua y calidad de agua de manera frecuente.
b. Muestra inadecuada y/o contaminada.	b. Toma de muestra con empresa reconocida y personal capacitado y con equipo de protección.

PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DEL MUESTREO PARA DETECCIÓN DE VIBRIO CHOLERAЕ EN AGUA RESIDUAL Y/O POTABLE.

7. ANEXOS.

7.1 Flujoograma





PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DEL MUESTREO PARA DETECCIÓN DE VIBRIO CHOLERAЕ EN AGUA RESIDUAL Y/O POTABLE.




7.2 Documentos de referencia.

Nombre del documento	Código
Solicitud a Análisis del Centro Estatal de Laboratorios.	NA
NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA2-2012, Para la vigilancia, prevención, control, manejo y tratamiento del cólera.	NA

8. CONTROL DE CAMBIOS.

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Realizado	Aprobado
01	11/07/2024	Alta de documento	Lic. Viridiana López Fajardo	Mtra. Ana Cecilia Zarate Bautista
02	26/09/2025	Actualización de procedimiento	Lic. Viridiana López Fajardo	Dr. Estebán González Díaz

9. AUTORIZACIÓN.

Elaboró	Revisó	Autorizó
 Dr. Estebán González Díaz	 Dra. Giselle Ivette De la Torre García	 Dr. José Gonzalo Vázquez Camacho
Jefatura de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria (UEVH)	Jefatura de Calidad	Dirección Médica