

INSPECCION DE GENERAL DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA					
Área: BODEGA PRINCIPAL		Fecha: JUNIO 13 DEL 2019			
ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACION			No aplica	OBSERVACION
	cumple	Cumple parcial	No cumple		
EMERGENCIAS					
Todas las áreas cuentan con señalización de emergencias, clara y visible (Extintores, salidas de emergencia, rutas de evacuación).		X			
Las salidas de emergencias se encuentran libres de obstáculos y disponibles.	X				
El área de los extintores está libre de objetos y obstáculos.		X			
Las vías de evacuación están despejadas.		X			
Los empleados identifican el procedimiento de notificación de emergencia.	X				
Los empleados identifican los sonidos de alarma y alerta que existen en la oficina.	X				LAS ALARMAS NO ESTAN ACTIVAS
Los empleados identifican el coordinador de evacuación, ruta de salida y punto de encuentro.	X				
La camilla se encuentra ubicada en el lugar designado, limpia y de fácil acceso	X				
Los inmovilizadores se encuentran cerca de la camilla, limpios y de fácil acceso.			X		
Se realizaron pruebas de alarma de evacuación que indican está en buenas condiciones.			X		
Se realizan prueba de la alarma contra incendio u detectores de humo que indican están en buenas condiciones.			X		
La señalización de evacuación, emergencias y punto de encuentro es suficiente y fácilmente entendible en caso de una emergencia.		X			
Las luces de emergencia se les realiza prueba que indica están en				X	No Cuentan Con Luces

buenas condiciones.					De Emergencia
El gabinete contra incendio contiene manguera con boquilla, hacha, llave spanner doble servicio y extintor				X	No Cuentan Con Gabinetes
Las áreas de trabajo esta señalizadas		X			
Los botiquines están completos y lugares adecuados		X			Algunos elementos no se han reemplazado por uso
NOMBRE DEL INSPECTOR	FIRMA				
					
Falta de señalización	Las zonas de evacuación tiene poco espacio				



La tabla rígida no cuenta con inmovilizadores



Algunos extintores tienen paso obstruido



El punto de encuentro no cumple

INSPECCION DE GENERAL DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA					
Área: TALLER			Fecha: JUNIO 13 DEL 2019		
ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACION			No aplica	OBSERVACION
	cumple	Cumple parcial	No cumple		
EMERGENCIAS					
Todas las áreas cuentan con señalización de emergencias, clara y visible (Extintores, salidas de emergencia, rutas de evacuación).		X			Falta ubicar 2 extintores

Las salidas de emergencias se encuentran libres de obstáculos y disponibles.	X				
El área de los extintores está libre de objetos y obstáculos.	X				
Las vías de evacuación están despejadas.	X				
Los empleados identifican el procedimiento de notificación de emergencia.	X				
Los empleados identifican los sonidos de alarma y alerta que existen en la oficina.	X				Las Alarmas No Están Activas
Los empleados identifican el coordinador de evacuación, ruta de salida y punto de encuentro.		X			
La camilla se encuentra ubicada en el lugar designado, limpia y de fácil acceso	X				
Los inmovilizadores se encuentran cerca de la camilla, limpios y de fácil acceso.			X		
Se realizaron pruebas de alarma de evacuación que indican está en buenas condiciones.			X		
Se realizan prueba de la alarma contra incendio u detectores de humo que indican están en buenas condiciones.			X		
La señalización de evacuación, emergencias y punto de encuentro es suficiente y fácilmente entendible en caso de una emergencia.			X		
Las luces de emergencia se les realiza prueba que indica están en buenas condiciones.				X	No Cuentan Con Luces D Emergencia
El gabinete contra incendio contiene manguera con boquilla, hacha, llave spanner doble servicio y extintor				X	No Cuentan Con Gabinetes
Las instalaciones de toma corriente cuenta con distancias adecuadas		X			
NOMBRE DEL INSPECTOR	FIRMA				




Hay extintores con obstrucción



Falta señalización de rutas de evacuación



La alarma no funciona

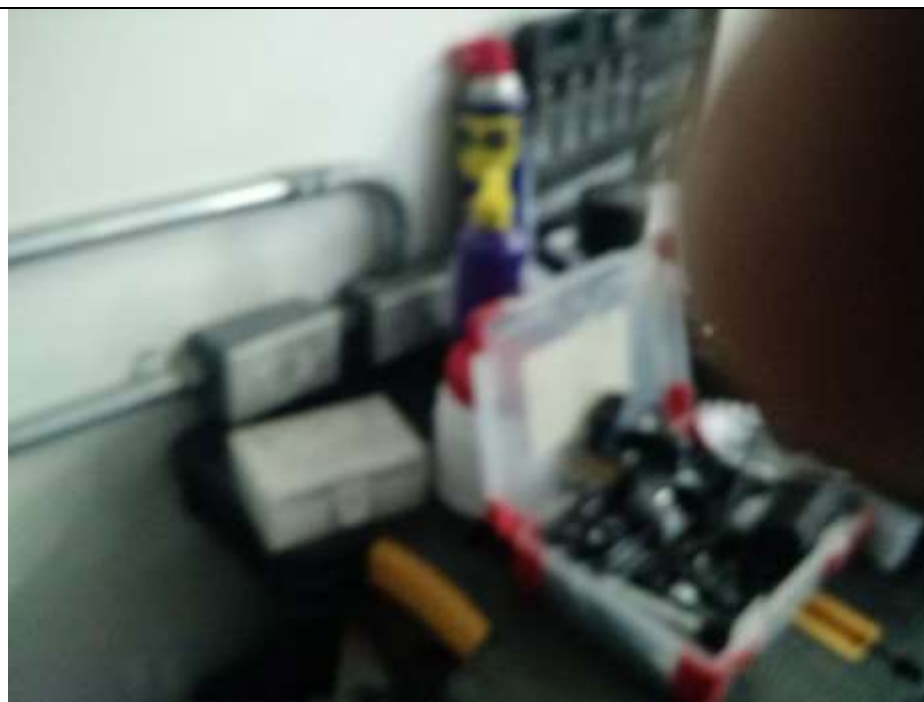

Los conectores de energía están obstruidos con material inflamable

INSPECCION DE GENERAL DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA

Área: ZONA ADMINISTRATIVA

Fecha: JUNIO 13 DEL 2019

ASPECTO A EVALUAR

CALIFICACION

cumple

Cumple
parcial

No
cumple

No
aplica

OBSERVACION

EMERGENCIAS

Todas las áreas cuentan con señalización de emergencias, clara y visible (Extintores, salidas de emergencia, rutas de evacuación).

X

Las salidas de emergencias se encuentran libres de obstáculos y disponibles.

X

El área de los extintores está libre de objetos y obstáculos.

X

Las vías de evacuación están despejadas.	X				
Los empleados identifican el procedimiento de notificación de emergencia.	X				
Los empleados identifican los sonidos de alarma y alerta que existen en la oficina.	X				Utilizan un timbre
Los empleados identifican el coordinador de evacuación, ruta de salida y punto de encuentro.	X				
La camilla se encuentra ubicada en el lugar designado, limpia y de fácil acceso	X				
Los inmovilizadores se encuentran cerca de la camilla, limpios y de fácil acceso.			X		
Se realizaron pruebas de alarma de evacuación que indican está en buenas condiciones.			X		
Se realizan prueba de la alarma contra incendio u detectores de humo que indican están en buenas condiciones.			X		
La señalización de evacuación, emergencias y punto de encuentro es suficiente y fácilmente entendible en caso de una emergencia.			X		
Las luces de emergencia se les realiza prueba que indica están en buenas condiciones.				X	No Cuentan Con Luces D Emergencia
El gabinete contra incendio contiene manguera con boquilla, hacha, llave spanner doble servicio y extintor				X	No Cuentan Con Gabinetes
Los sistemas de corte de energía están adecuados		X			Se encuentran obstruidos
NOMBRE DEL INSPECTOR	FIRMA				



Los sistemas de control de energía se encuentran obstruidos



Señalización con el color y letrero inadecuado



Archivadores sin fijación a la pared



Falta de señalización de ruta de evacuación

EDWIN ALIRIO VEGA RAMIREZ
FIRMA CALIDADSG SAS