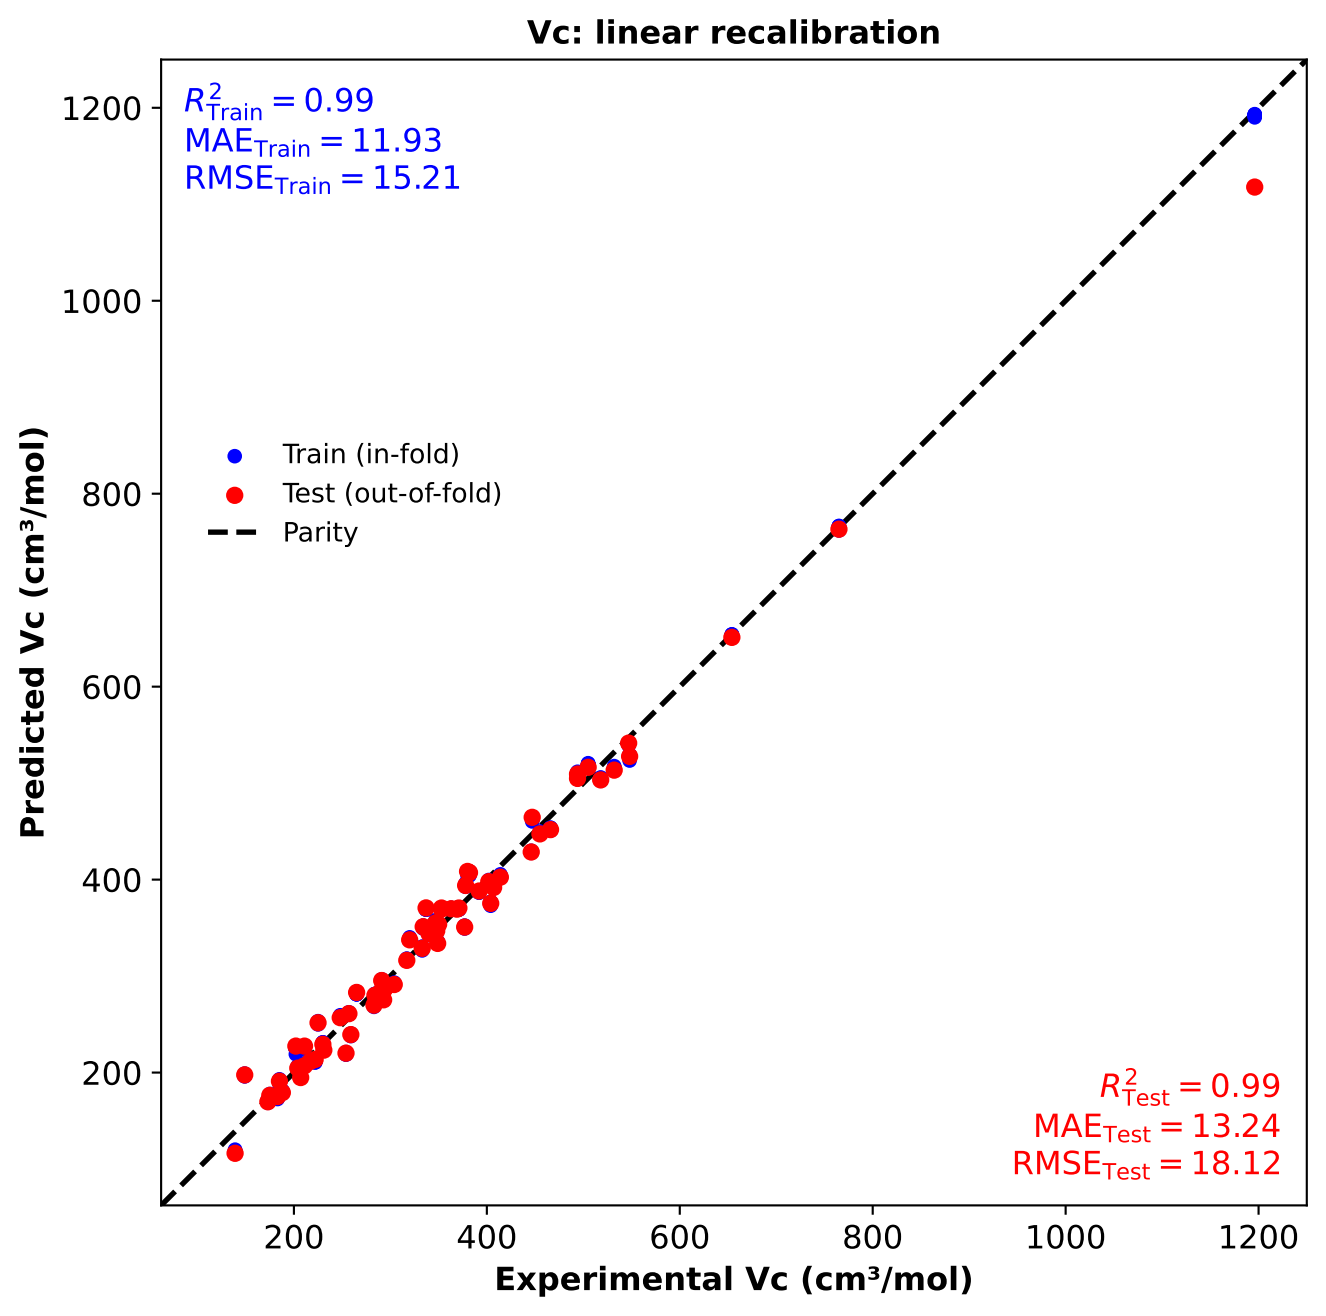
Vc: linear recalibration
$R^2_{Train} = 0.99$
$MAE_{Train} = 11.93$
$RMSE_{Train} = 15.21$
Train (in-fold)
Test (out-of-fold)
Parity
$R^2_{Test} = 0.99$
$MAE_{Test} = 13.24$
$RMSE_{Test} = 18.12$
Predicted Vc (cm³/mol)
Experimental Vc (cm³/mol)
200
400
600
800
1000
1200