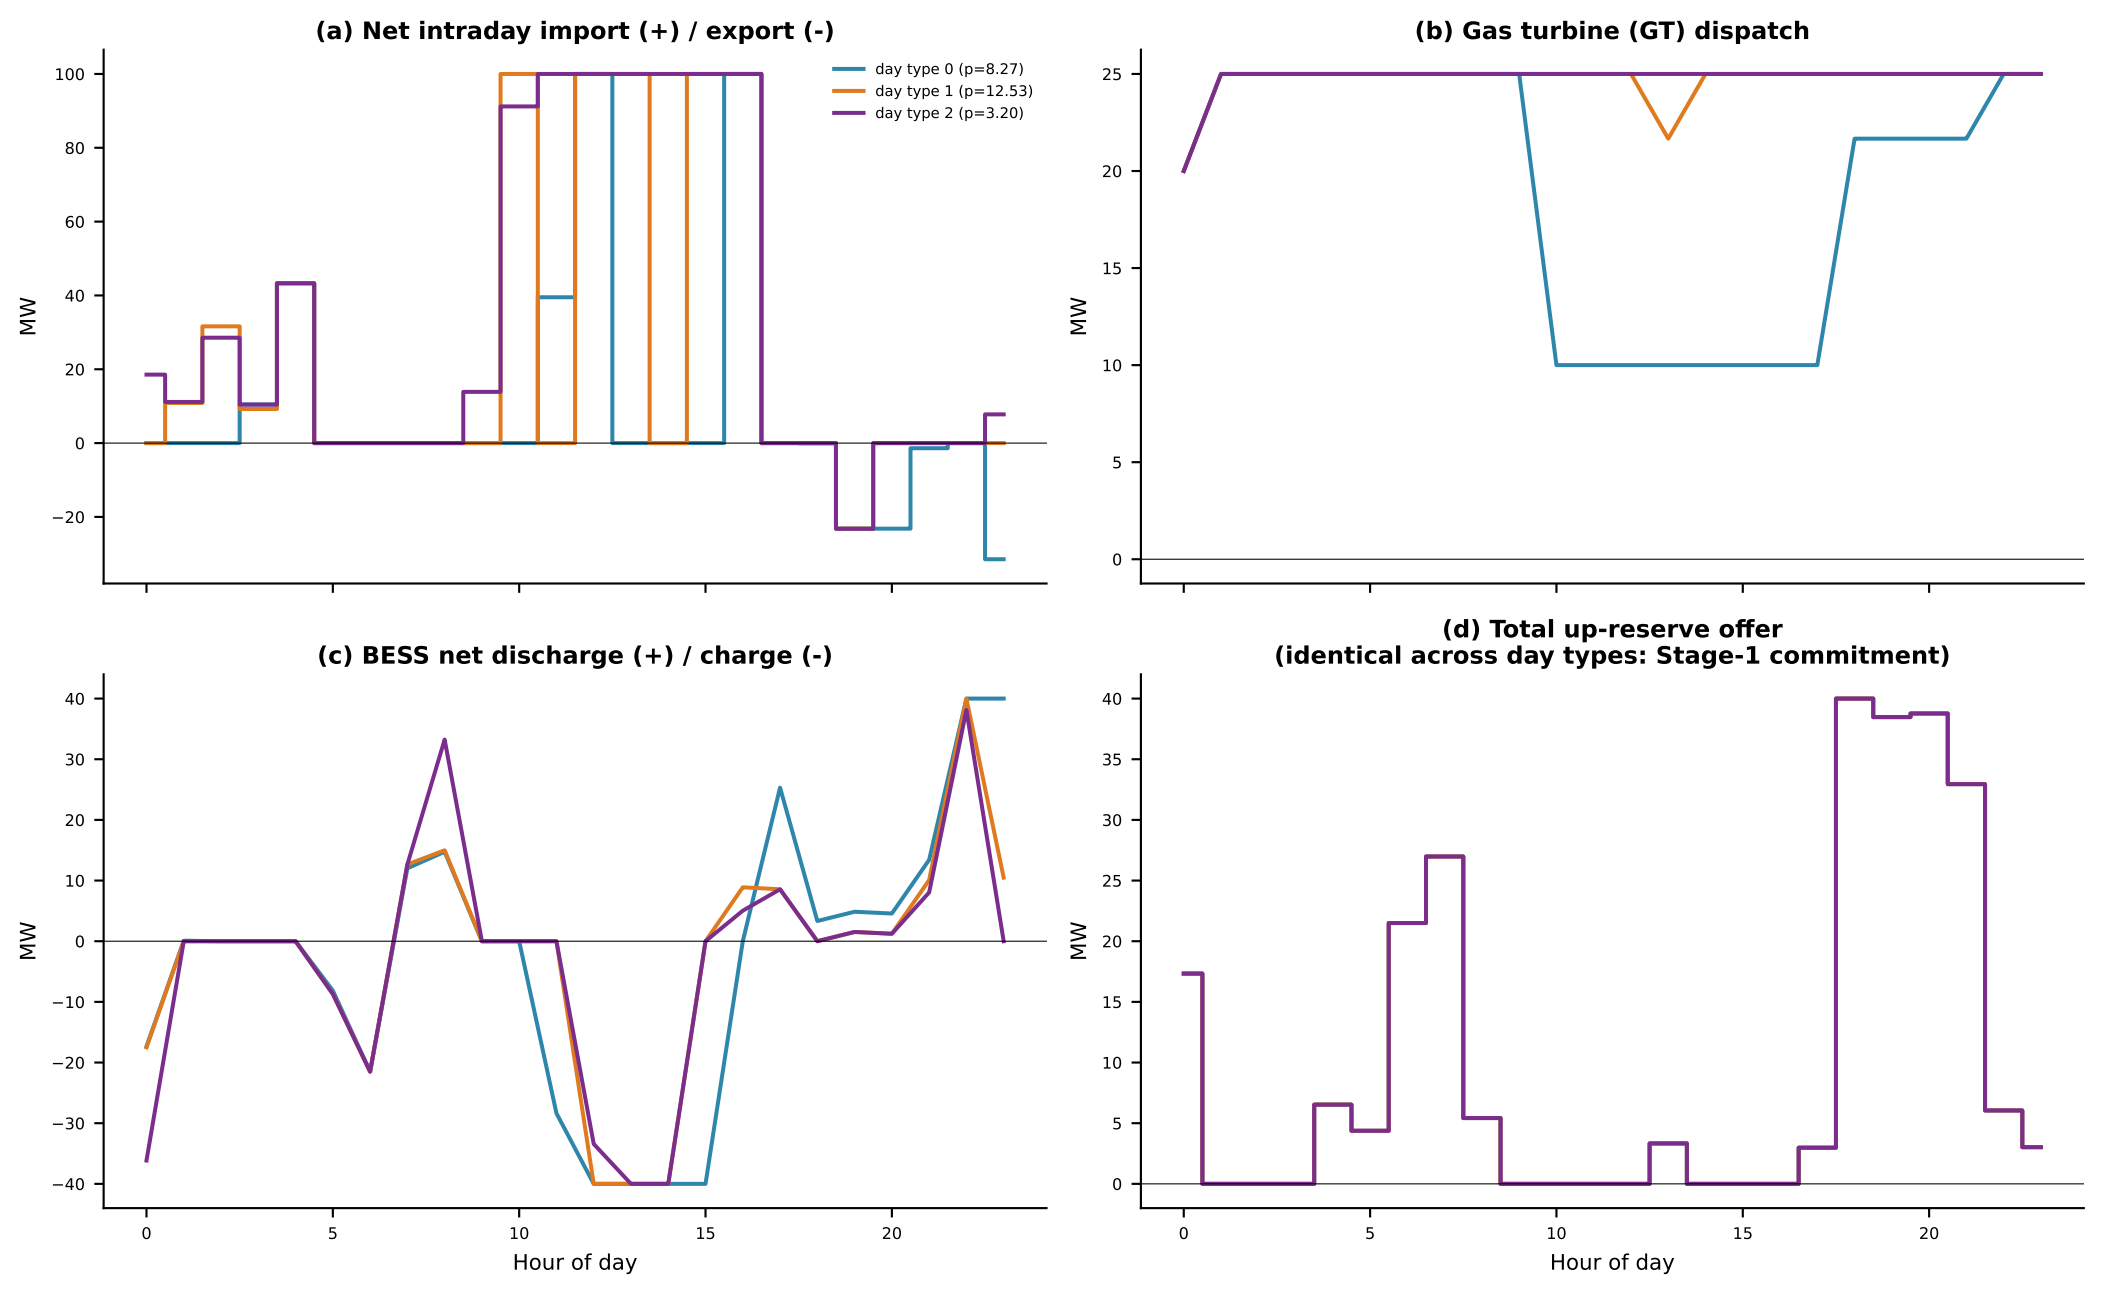
(a) Net intraday import (+) / export (-)
day type 0 (p=8.27)
day type 1 (p=12.53)
day type 2 (p=3.20)
MW
(b) Gas turbine (GT) dispatch
MW
(c) BESS net discharge (+) / charge (-)
MW
Hour of day
(d) Total up-reserve offer
(identical across day types: Stage-1 commitment)
MW
Hour of day